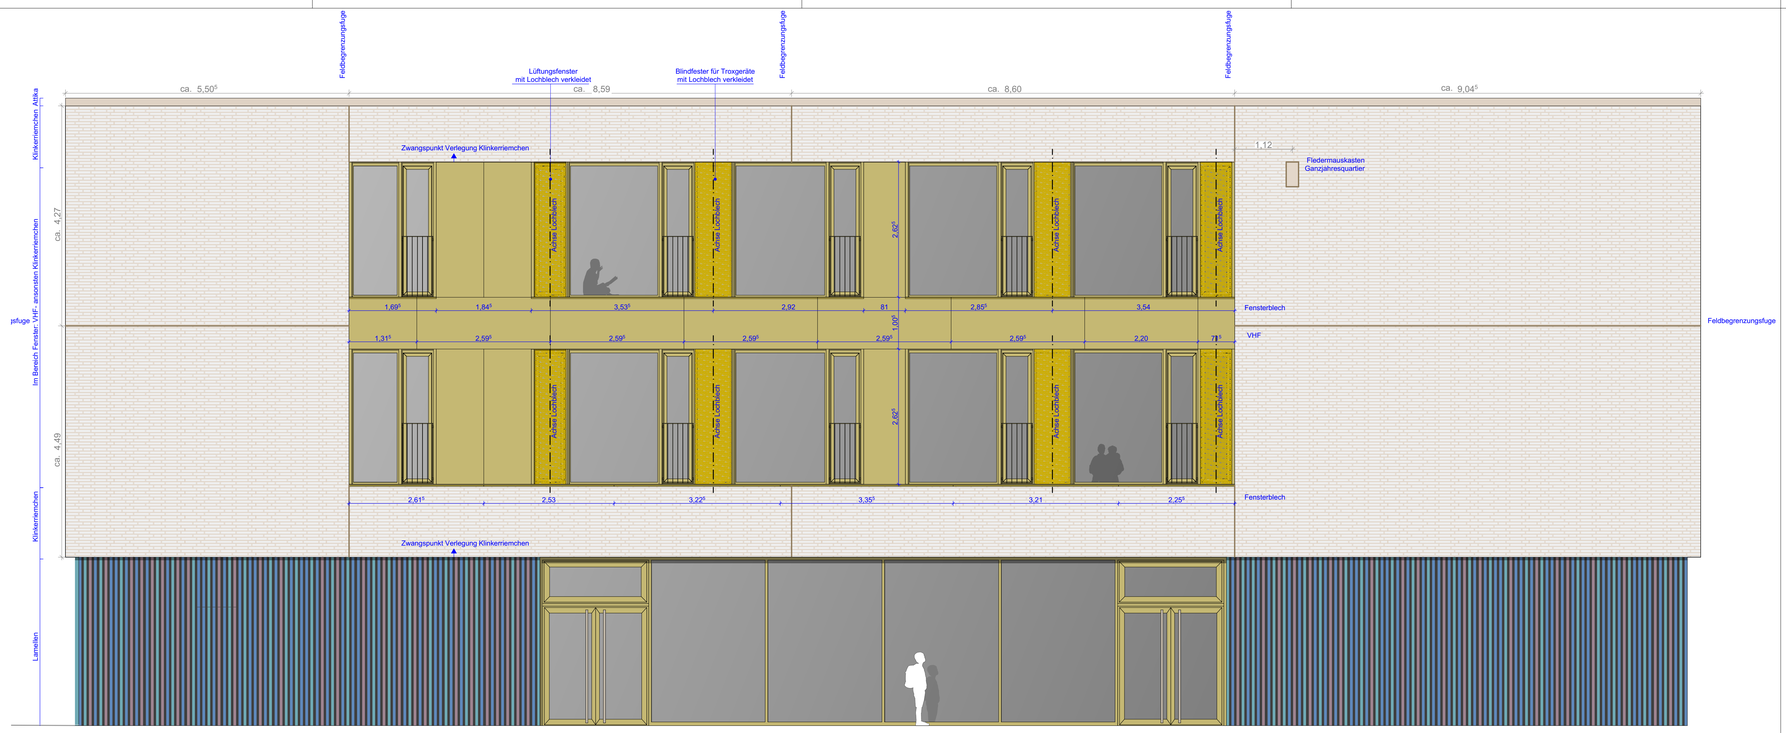

Ausbau

Technische Ansicht

Anforderung Bauteile Fenster (OG)/ Fenstertüren (EG):

- 3-Scheiben-Isolierverglasungen
- Gesamtenergiedurchlassgrad g = 0,50
- Sonnenschutz
  Abminderungsfaktor Fc ≤ 0,25 (außenliegend)
- Uw = 1,00 W/(m²K)
- Wärmeübergangswiderstände
  R_{si} = 0,13 und R_{se} = 0,04 m²K/W
- Argonfüllung U_g = 0,7 W/(m²K)
- Rahmen aus Profilen Uf 1.1 - 1.3 W/(m²K)

Anforderung Bauteile Pfosten-Riegel-Fassade (EG):

- 2-fach Wärmedämmglas
- Gesamtenergiedurchlassgrad g = 0,50
- Sonnenschutz Abminderungsfaktor Fc ≤ 0,25 (außenliegend)
- Uw = 1,40 W/(m²K)
- Wärmeübergangswiderständen
  R_{si} = 0,13 und R_{se} = 0,04 m²K/W
- Argonfüllung U_g = 1,2 W/(m²K)
- Rahmen aus Profilen Uf 1.3 - 1.6 W/(m²K)

Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu überprüfen! Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten mitzuteilen! Projektpläne der Fachplaner sind zu beachten! Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den statischen Ausführungsunterlagen gültig.

Alle Maße beziehen sich auf ***OKFFB*** des jeweiligen Geschosses, falls nicht anders im Plan vermerkt!

ABKÜRZUNGEN

BE	Bodeneinlauf		
BRH	Brüstungshöhe	RBH	Rohbauhöhe
FBA	Fußbodenaufbau	RD	Rohdecke
FFB	Fertigfußboden	RFB	Rohfußboden
GK	Gipskarton	StB	Stahlbeton
HLS	Gewerk Heizung Lüftung Sanitär	TH	Treppenhaus
OK	Oberkante	UKRD	Unterkante Rohdecke
OKRD	Oberkante Rohdecke	UK	Unterkante
OKFFB	Oberkante Fertigfußboden	UZ	Unterzug
MiWo	Mineralwolle	ÜZ	Überzug
		WLS	Wärmeleitgruppe

MATERIALITÄT

- MiWo 20 cm WLS 35
- MiWo 10 cm + 9 cm + Trägerplatte WLS 35
- MiWo 22 cm WLS 35
- MiWo 16 cm WLS 35
- MiWo 14 cm + Trägerplatte + 4 cm WLS 35
- MiWo 14 cm WLS 35
- MiWo 4 cm WLS 35 (Fensterbauer)
- Dämmung/ Dämmpaneel (Fensterbauer)
- Phonotherm (Fensterbauer)
- EPS 16 cm WLS 35 (Fensterbauer im OG)
- XPS 16 cm WLS 35 (Fassadenbauer bis 30 über Gelände)
- XPS 16 cm WLS 35 (Rohbauer bis OK Streifenfundament im nicht unterkellerten Bereich bzw. bis UK Geschossdecke über UG)

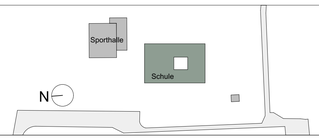

Höhenbezug

± 0,00 = 145,40 ü. NHN

Index	Änderung	Datum	Gez.
F	Ergänzung Lamellen in gold Ton, Anpassung Legende	07.11.2024	KH
E	Änderung Farbkonzept Lamellen, Ergänzung Oberlichter an PR zw. Achse 5/4 und 3/2	03.09.2024	KH
D	Ergänzung Nisthilfe	02.07.2024	KH

Auftraggeber

Stadtverwaltung Oschatz
Neumarkt 1
04758 Oschatz

Projekt

Oschatz West
Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort
Karl-Liebknecht-Straße 1

Architekten

Tel.:
Fax:

koordiniert mit Fachplaner

Statiker	Landschaft sarchitekt	Tiefbauer	ELT	HSL	Schall/ENEV

Darstellung

Ansicht Süd

Planungsphase

5 - Ausführungssplanung

Maßstab 1:50	Datum 14.01.2022
Gez. KH	Projektabkürzung OZ-G
Bl.-Größe 1.35 x 0.70	Bl.-Nr. A_5_AN.S_403_F