




Grundriss Decke über 1.OG Innenhof (+6.525m) Achse H-D/5-9

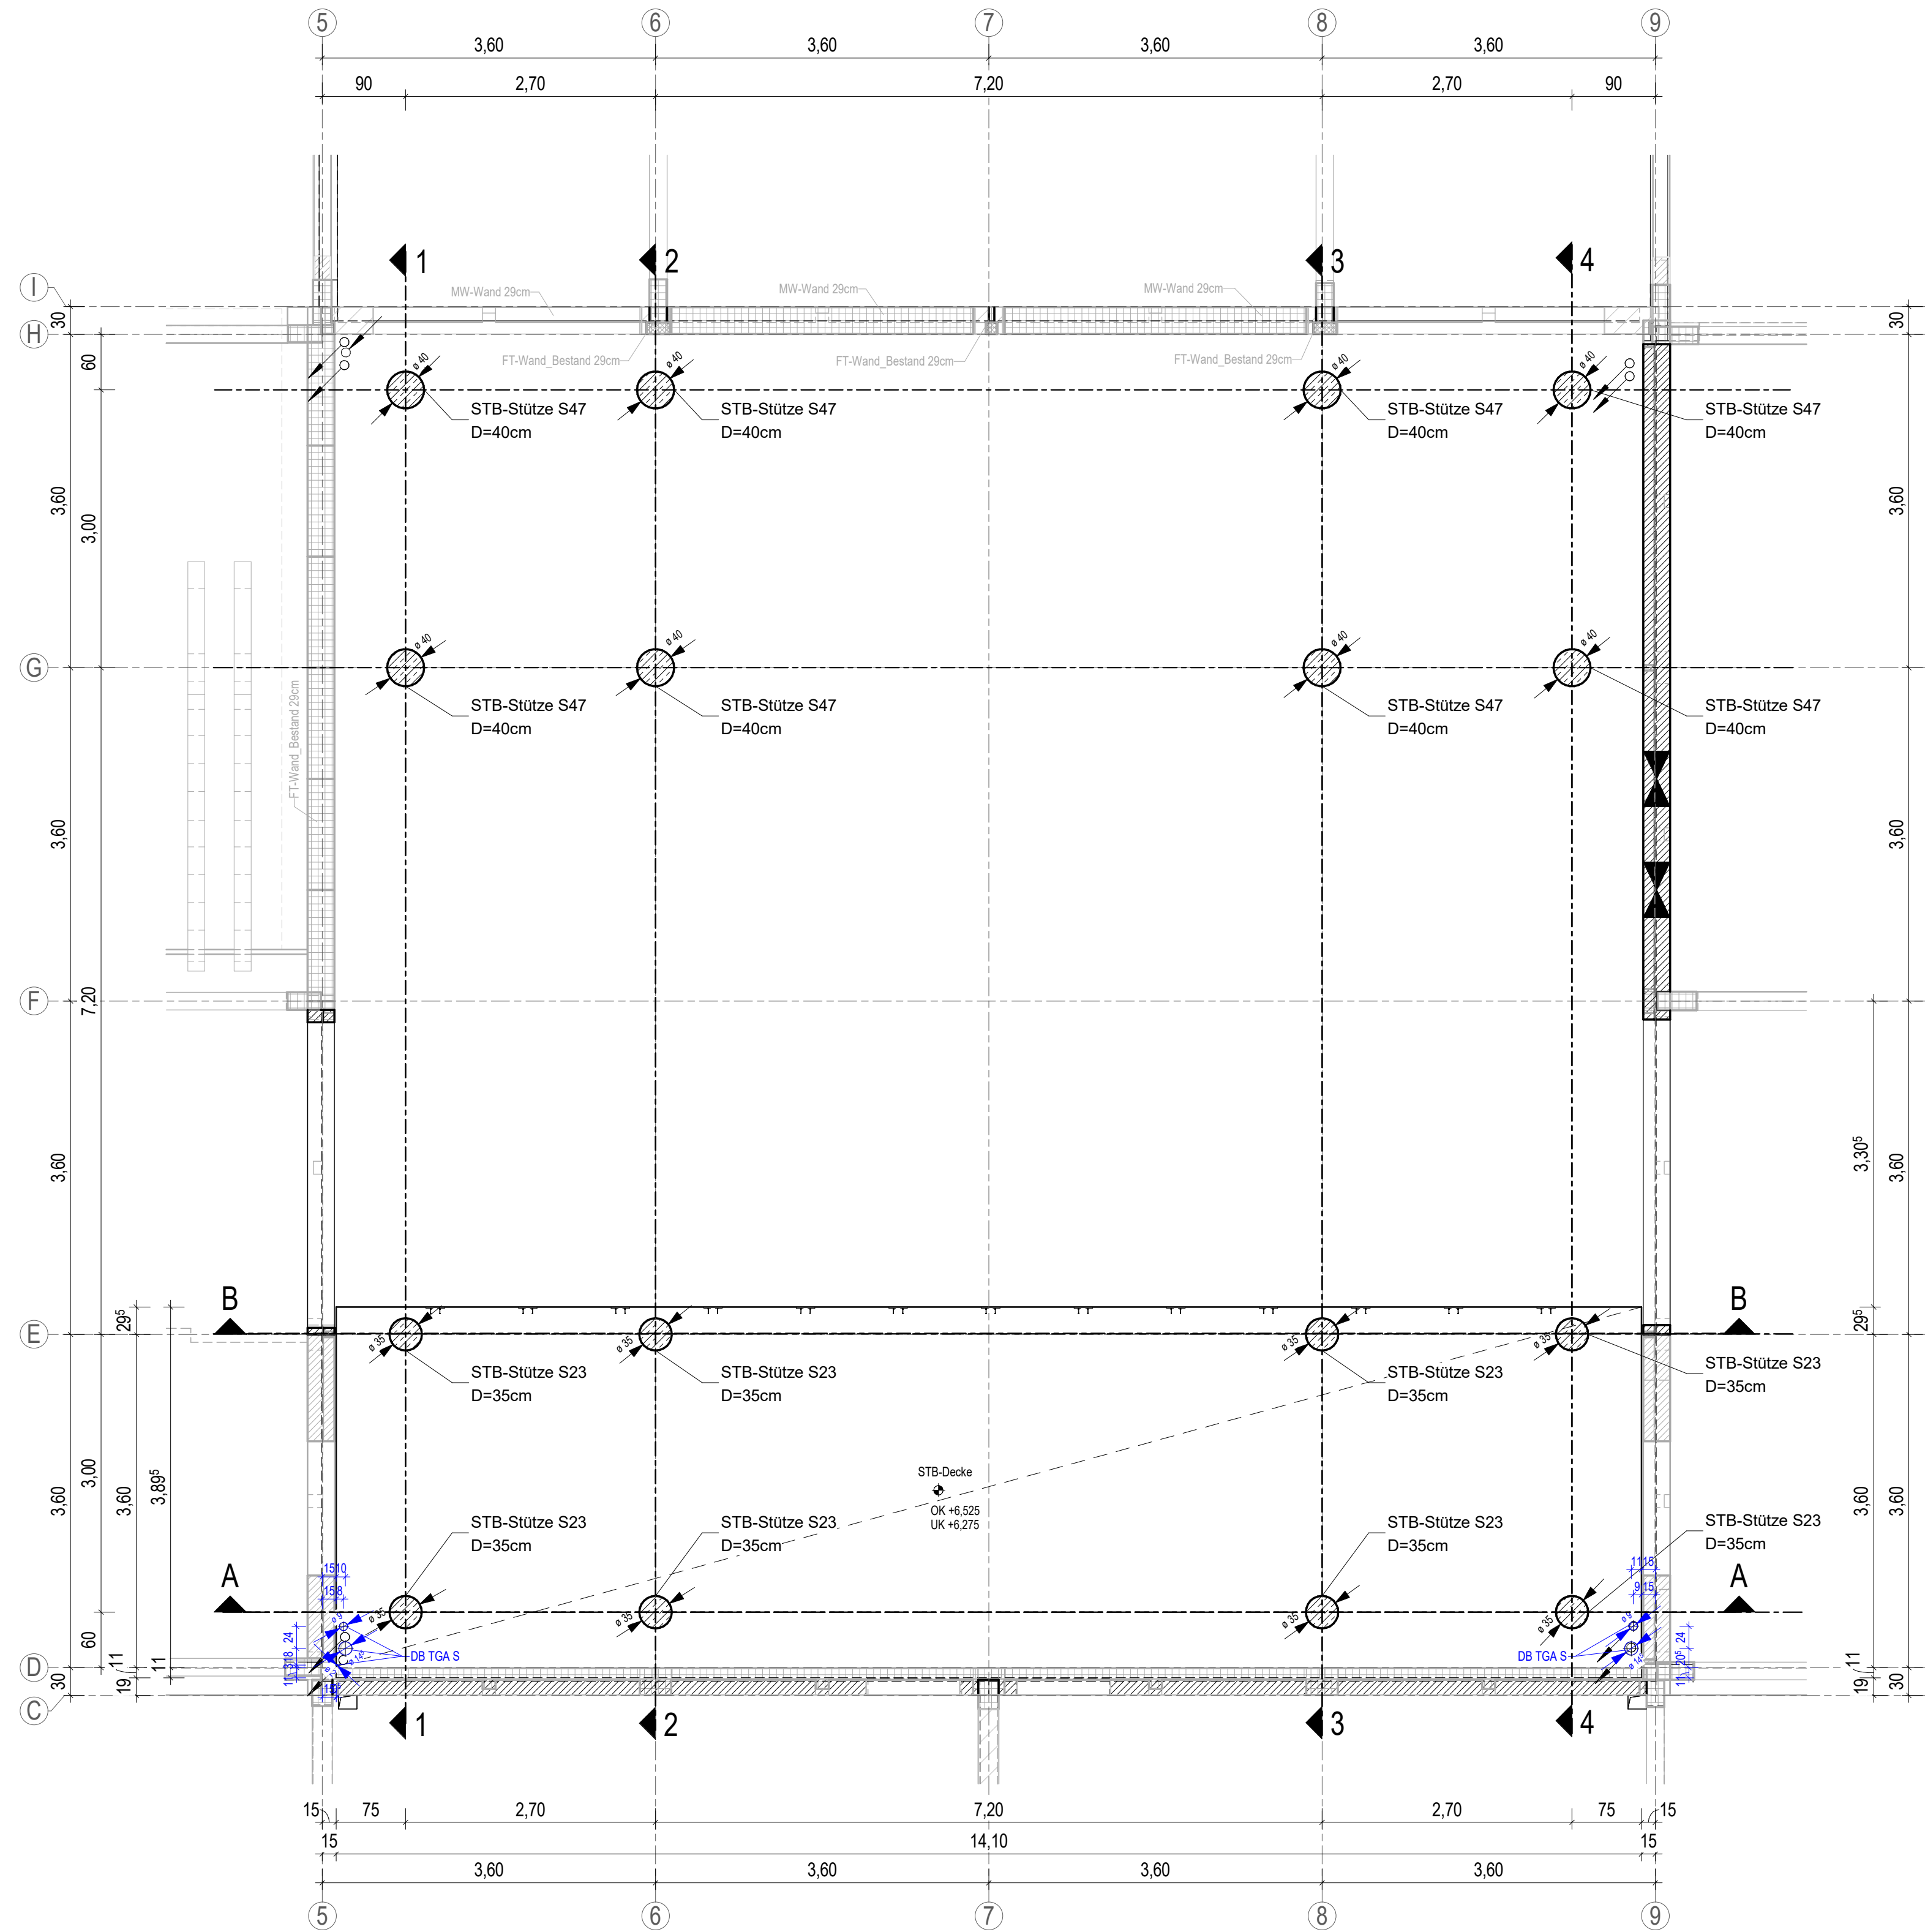


Schnitt A-A

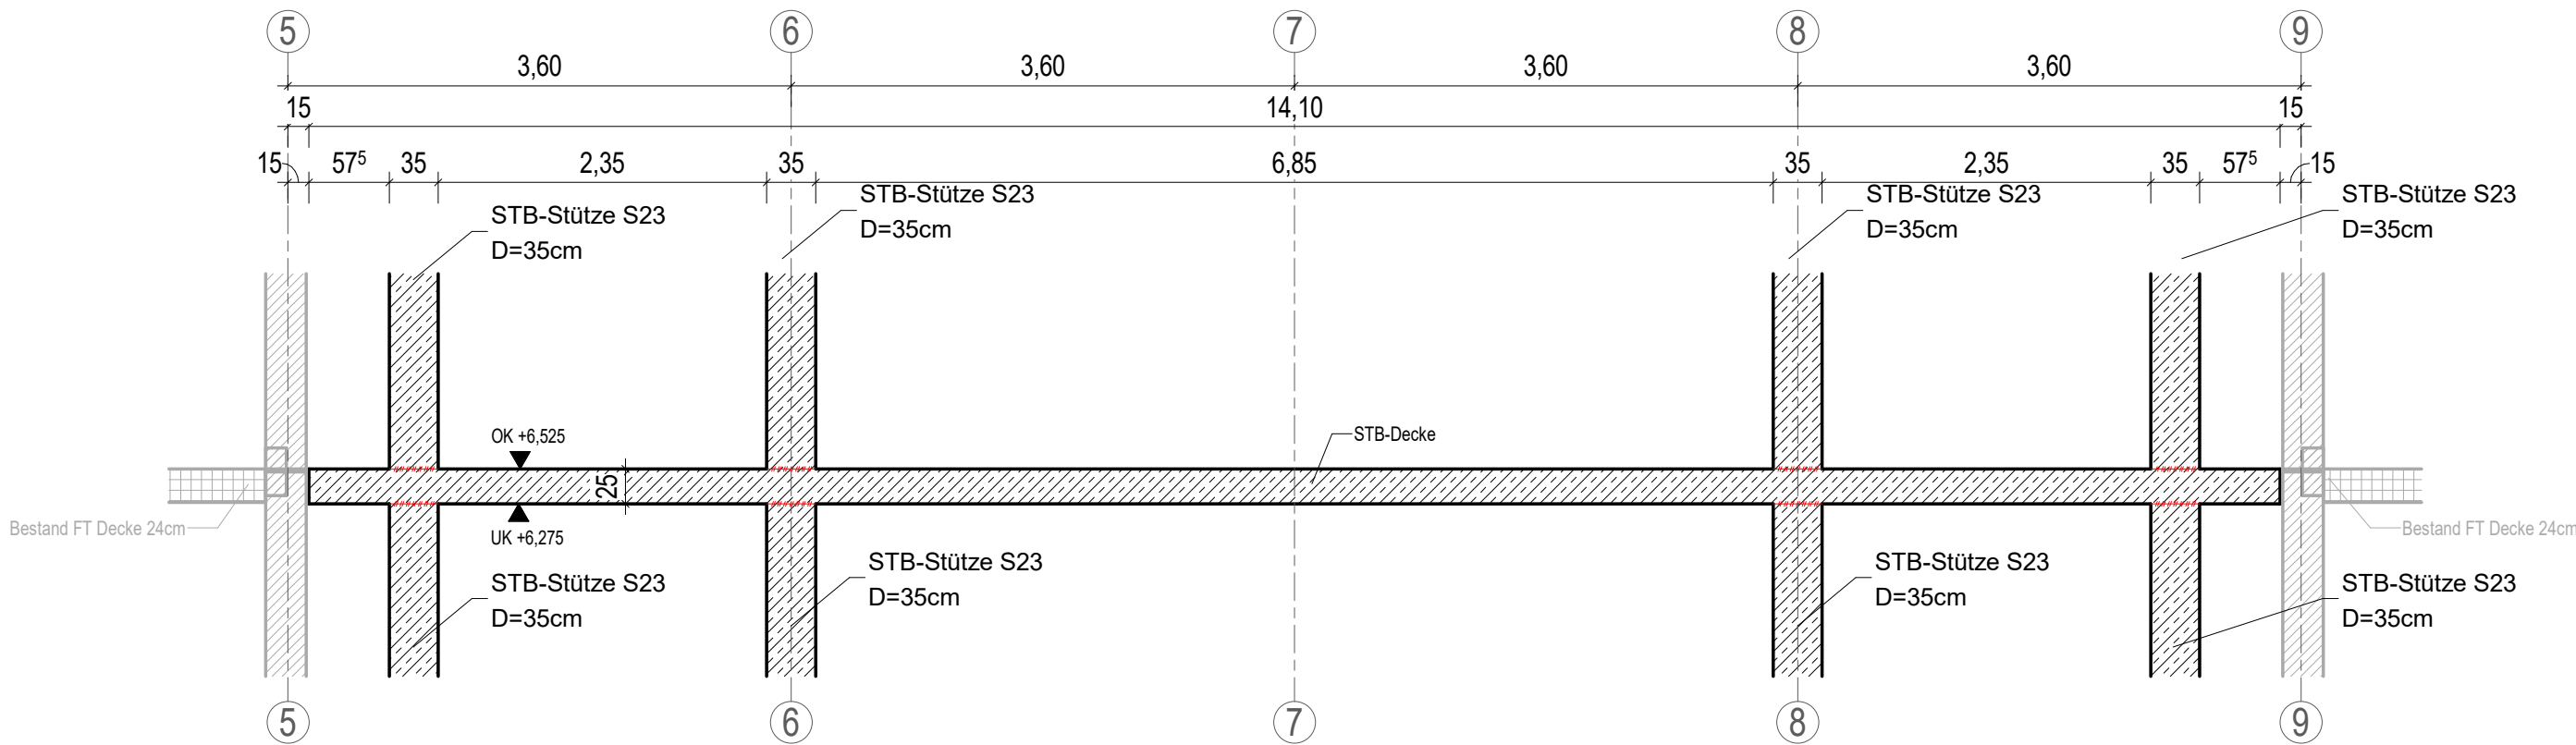

Schnitt B-B

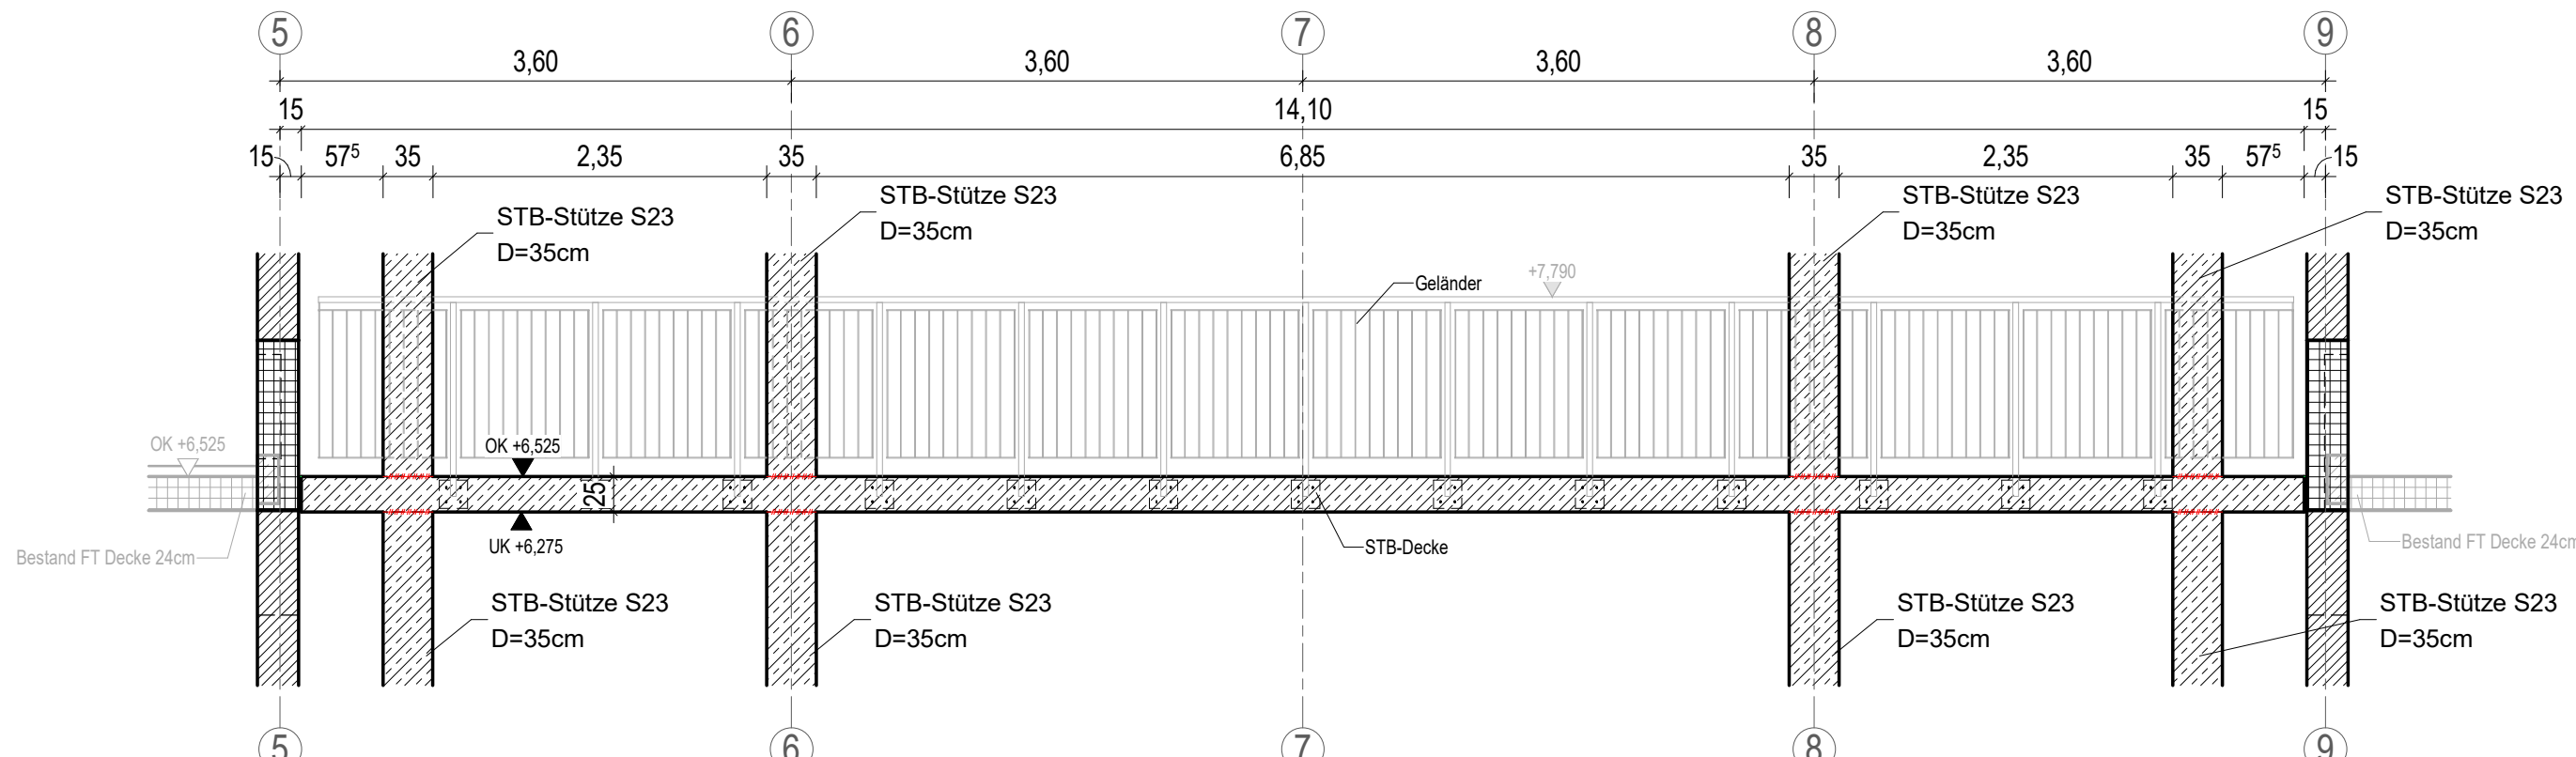

Fugenausbildung Decke über 1.OG

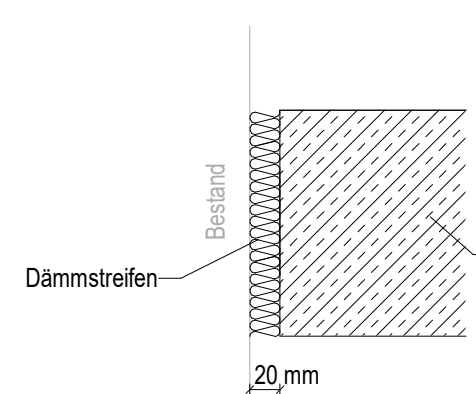

ZUGEHÖRIGE ZEICHNUNGEN:

Positionenplan 1.OG	4107_48_4_TWP_PO_01_S_604
Bewehrung Decke über 1.OG Achse H-D/5-9	4107_48_5_TWP_BP_01_IH_806
Bewehrung Stützen 2.OG Achse H-D/5-9	4107_48_5_TWP_BP_02_IH_807

BAUSTOFFE:

Betonfestigkeit:	C 30/37	Betonstahl:	B 500 B (S) B 500 A (M)
nach DIN EN 206-1	nach DIN 488	(Stabstahl)	(Metall)

EXPOSITIONSKLASSEN UND BETONDECKUNG (DIN EN 1992-1):

Bauteil	Festigkeitsklasse	Expositionsklasse	Betondeckung	C _{min}
Deckenplatte	C 30/37	XC1, WO	30 mm	30 mm
Innenwände	C 30/37	XC1, WO	30 mm	30 mm
Innenstützen	C 30/37	XC1, WO	30 mm	30 mm
Sauberkeitsschicht / Auffüllung	C 12/15	XS, WO	30 mm	30 mm


Einbau- und Zubehörtelliste				
Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Material

Betontechnologie

- Arbeitsfugen sind, sofern nicht anders definiert, mindestens rau (gemäß DIN EN 1992-1-1:2011-01) auszuführen.
 - Betonkanten sind durch Dreikanntleisten 10/10 mm zu brechen, sofern nicht anders im Leistungsverzeichnis angegeben.
 - Sichtbetonoberflächen sind gemäß Leistungsverzeichnis bzw. nach Angabe Objektplanung zu berücksichtigen.
 - Das Größtkorn für den zu bestellenden Beton richtet sich nach den zugehörigen Bewehrungsplänen. Die Bewehrung ist auf die dargestellten Arbeitsfugen ausgelegt.
 - Nach dem Einbau ist der Beton sofort nach Erfordernis ausreichend nachzubehandeln und zu schützen. Grundlage ist die "Richtlinie zur Nachbehandlung von Betonen" (DIN 1045).
- Fundament / Bodenplatte:
- Sofern nicht anders angegeben ist unter allen Bauteilen eine Sauberkeitsschicht von 5-10cm aus Beton C12/15 gegen Erdreich herzustellen. Zur Einhaltung der angegebenen Betondeckungen ist diese eben herzustellen.

LEGENDE:

	Bestand		Fertighöhenkote Schnitt / Grundriss
	Stahlbeton (STB)		Rohbauhöhenkote Schnitt / Grundriss
	Mauerwerk (MW)		Grundstücksgrenze
	Stahlbeton-Fertigteile		Arbeitsfuge
	Wärmedämmung		Gebäude Achse
	Sauberkeitsschicht		
	Abkürzungen: OK Oberkante, UK Unterkante		

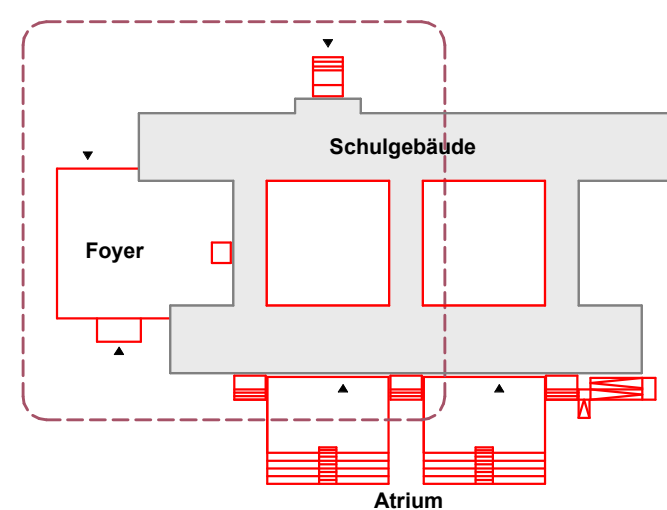

Höhenbezug Schule: ± 0,00 = OKFFB EG = 128,77 m üDHNH16
Höhenbezug Foyer: - 1,33 = OKFFB EG = 127,44 m üDHNH16

GILT NUR ZUR INFORMATION ZUM LV!

Von:	Mit:	Plan:	Plan:
Sanierung 3.Grundschele in Riesa	Wie angezeigt	Plan:	Plan:
1.Bauschnitt	09.04.2025	Grundriss, Schnitt	Grundriss, Schnitt