




Grundriss Decke über EG Innenhof (+3.225m) Achse H-D/10-14

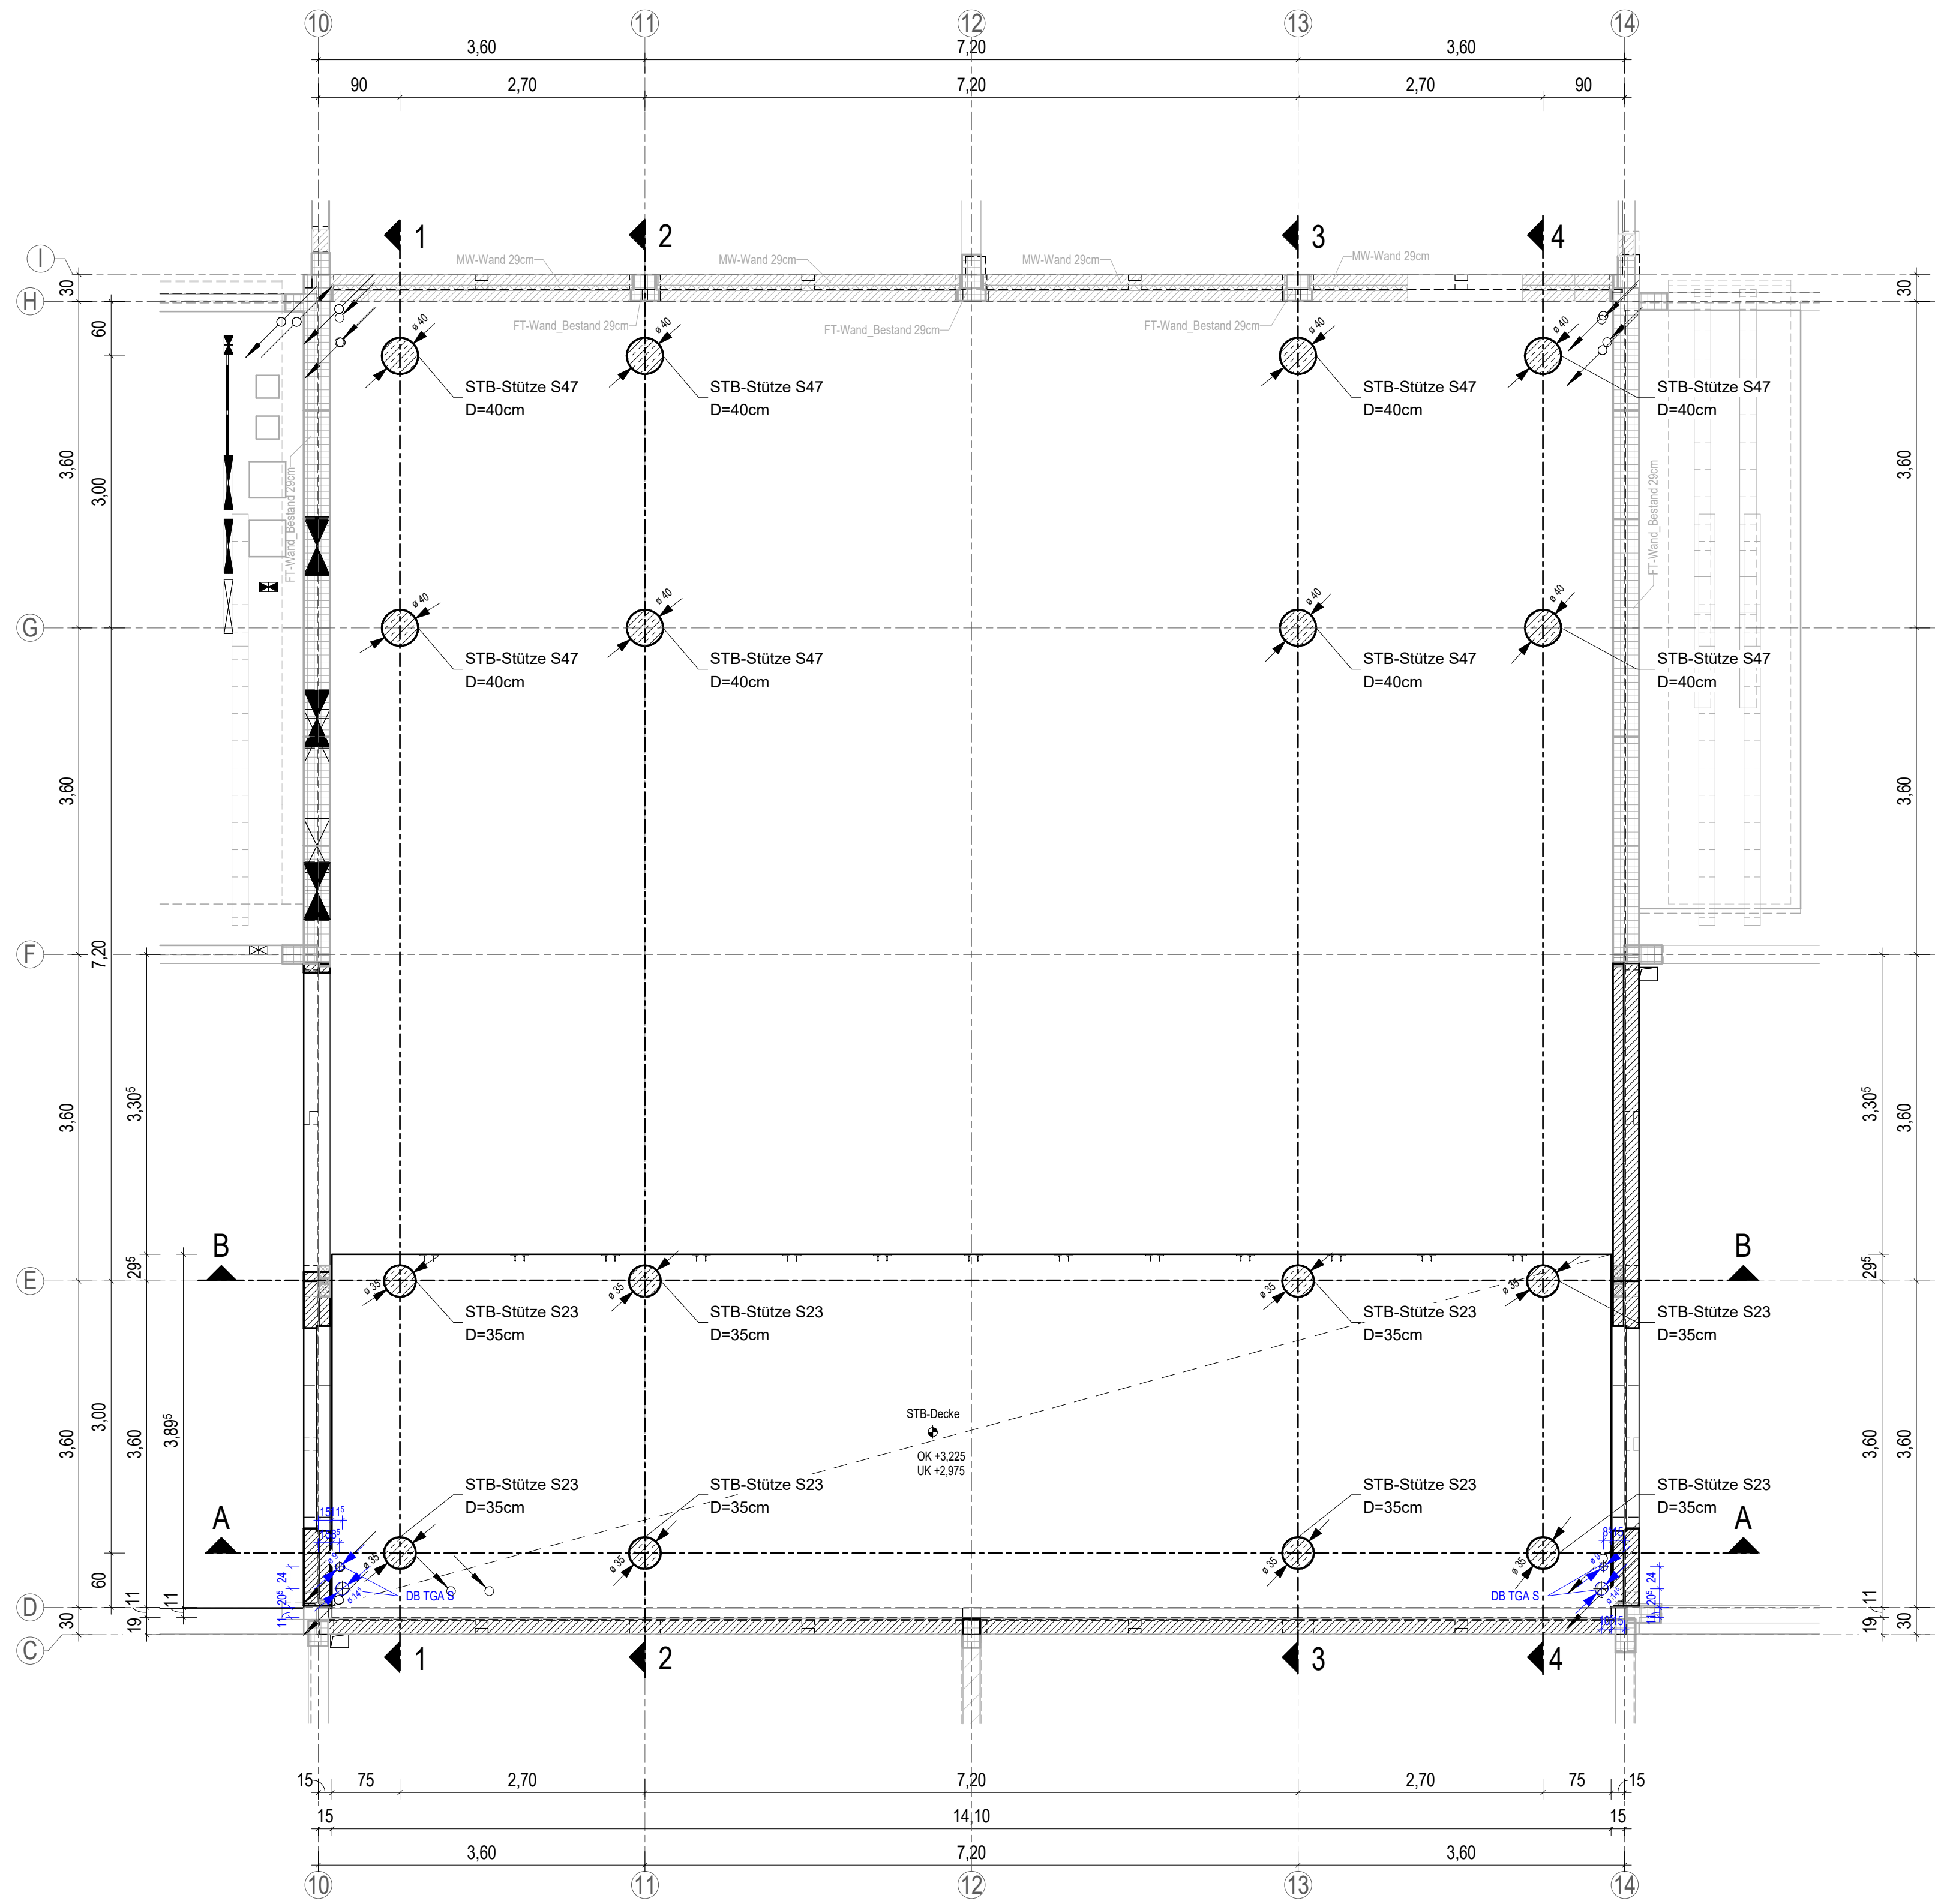


Schnitt A-A

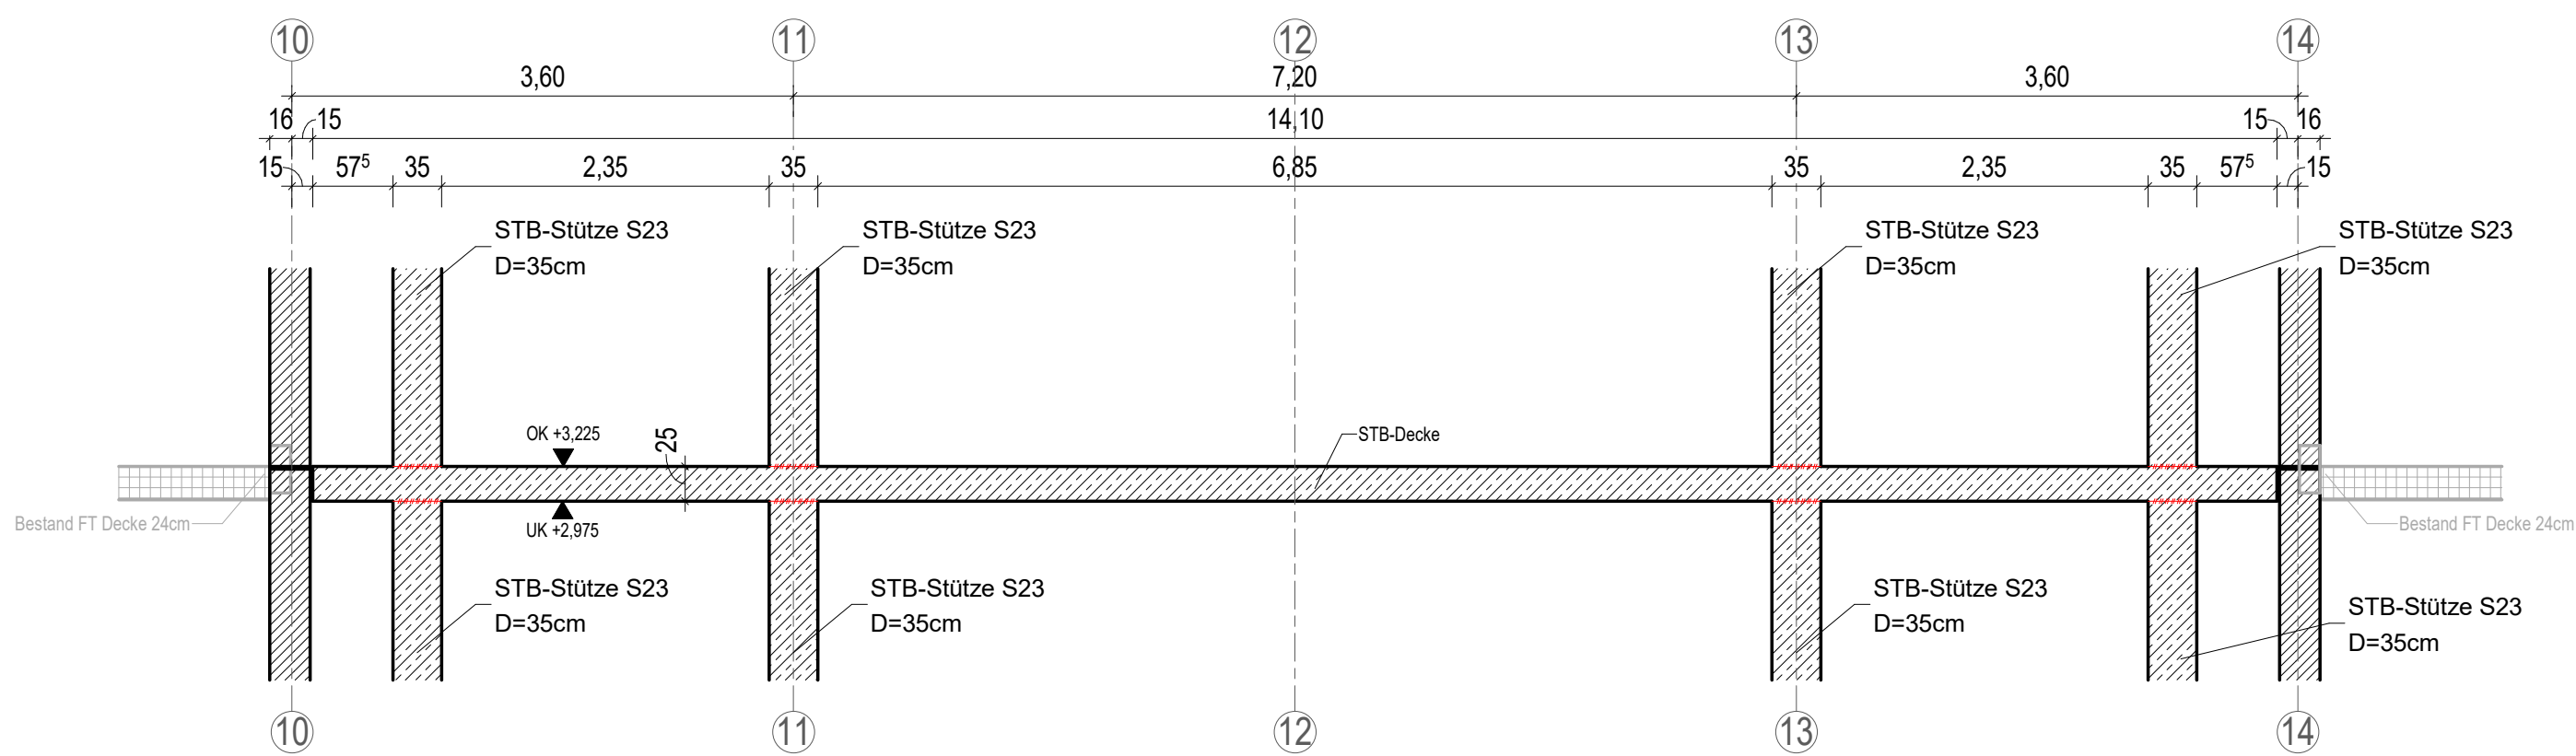


Fugenausbildung Decke über EG

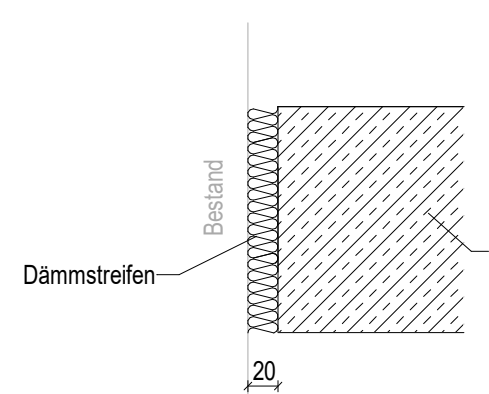


Schnitt 1-1

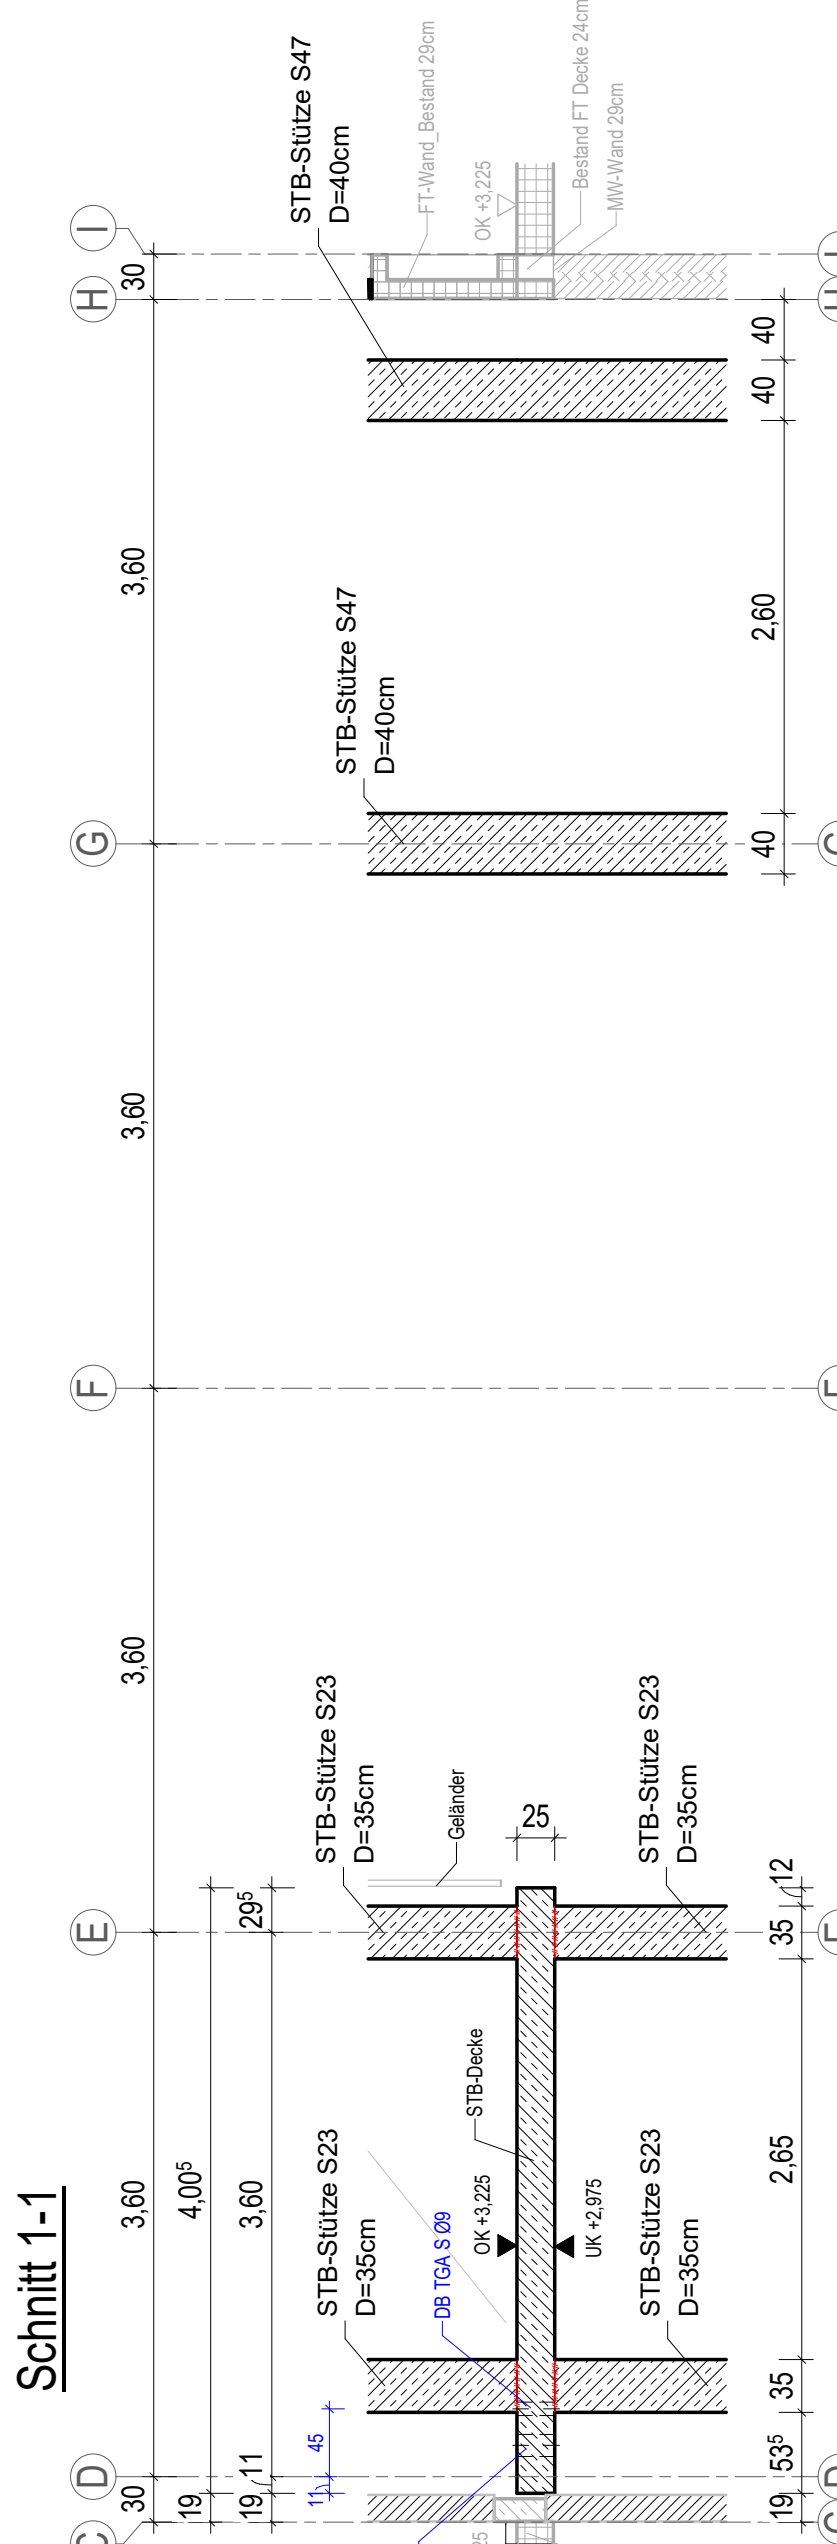


Schnitt 2-2

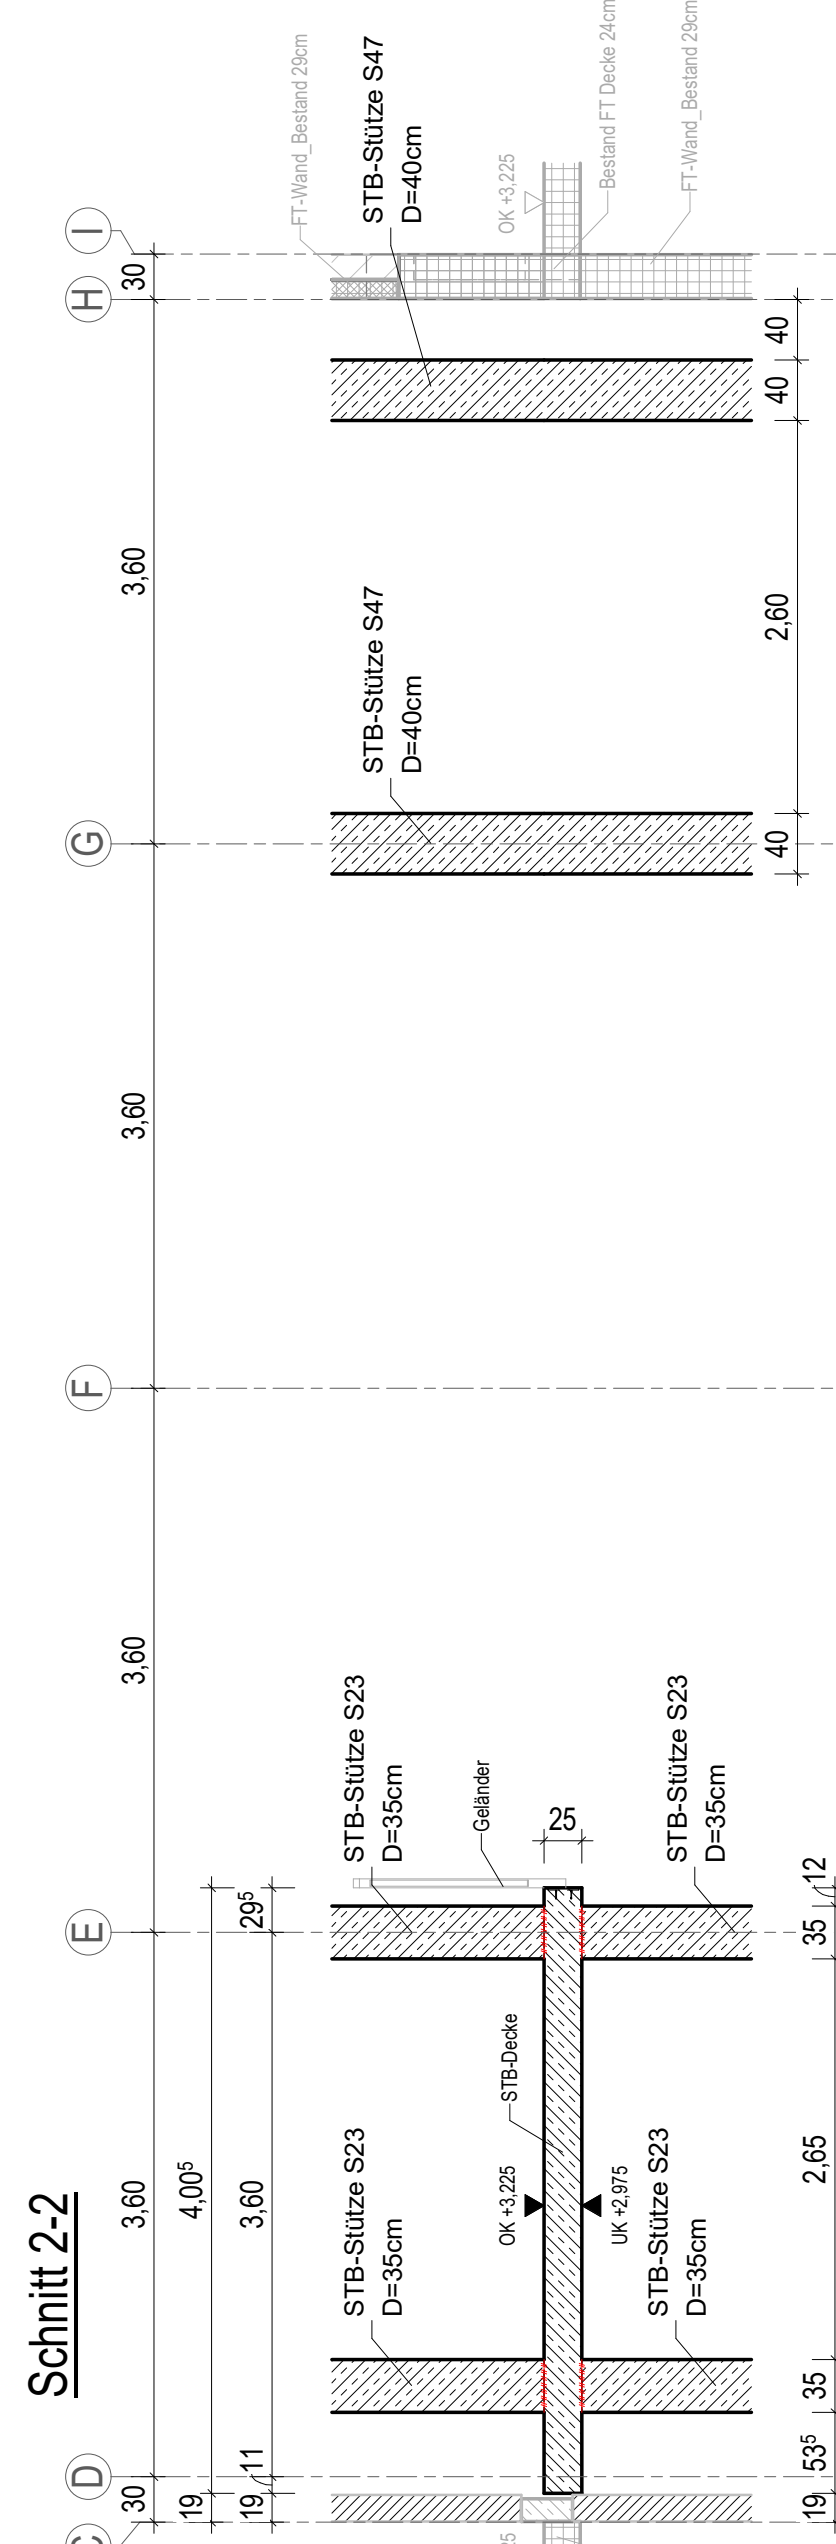

Schnitt 3-3

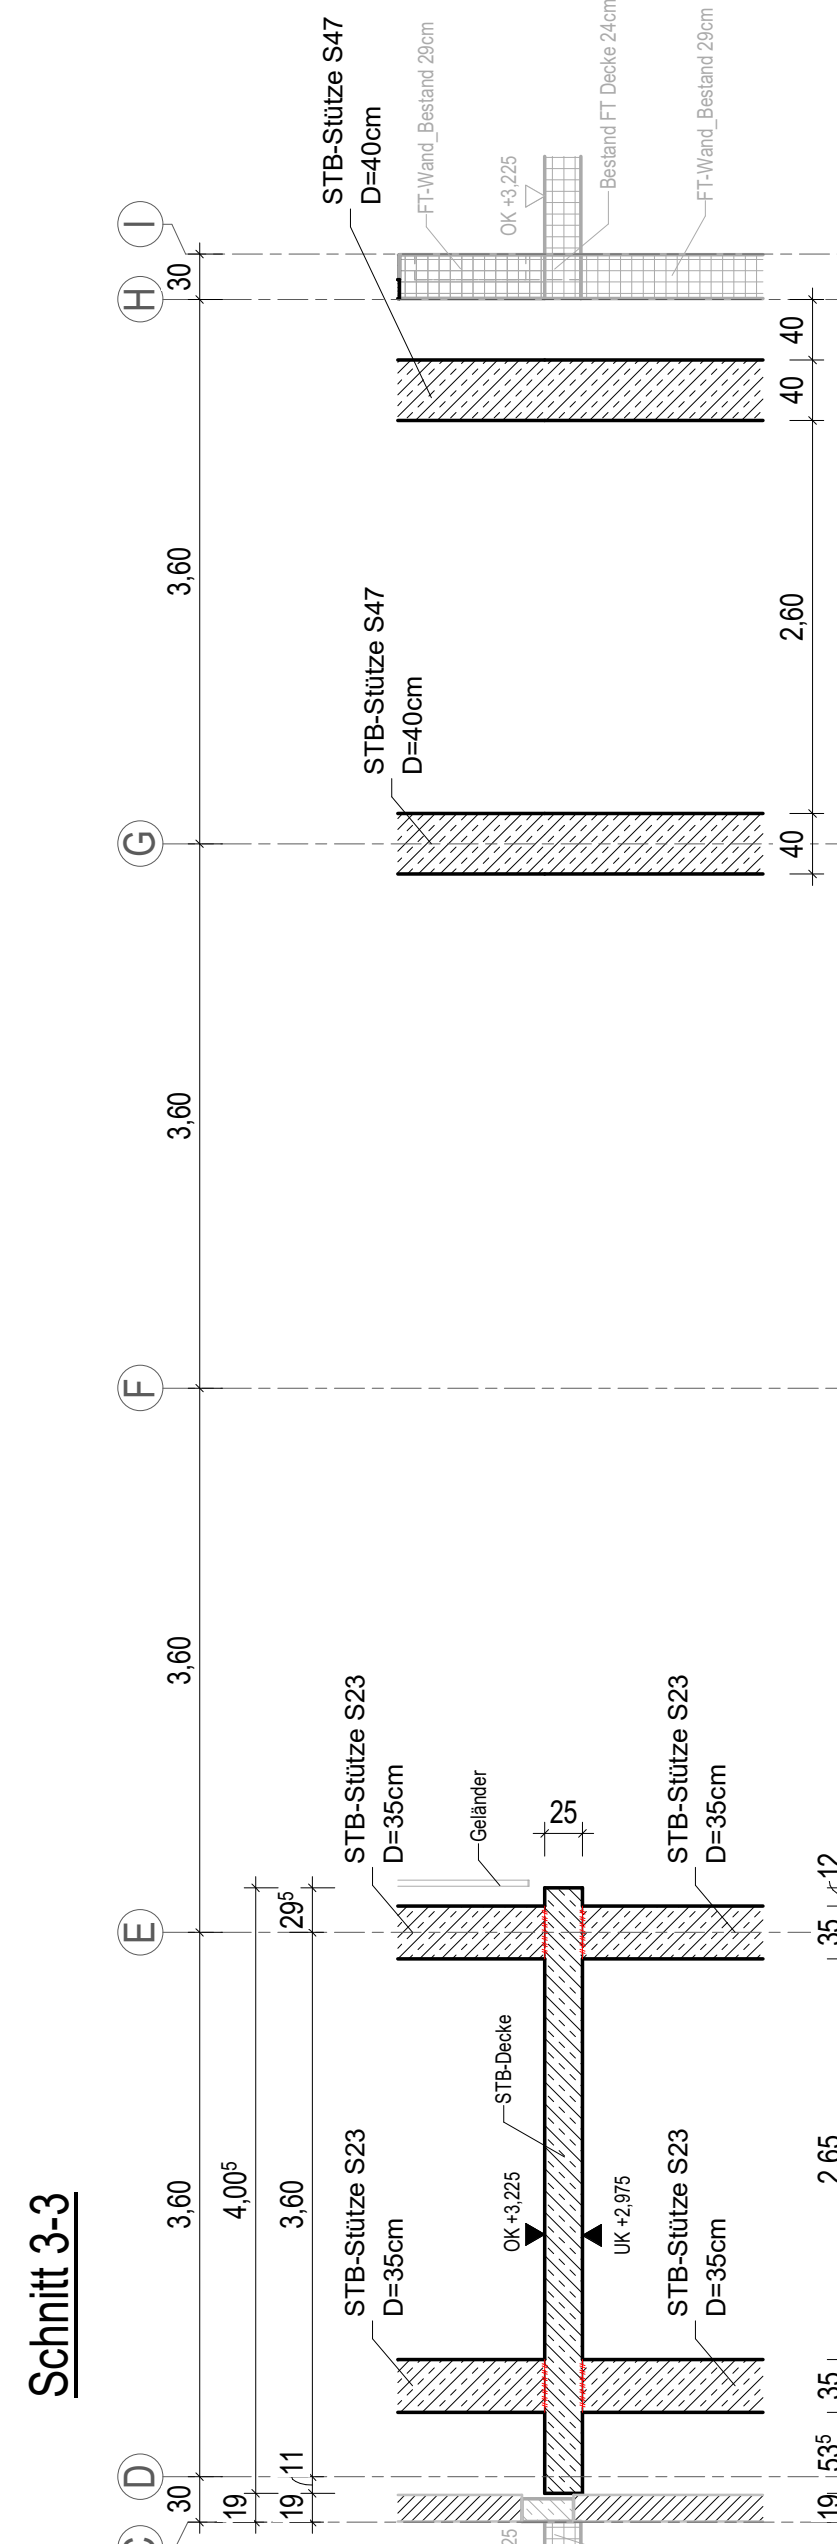

Schnitt 4-4

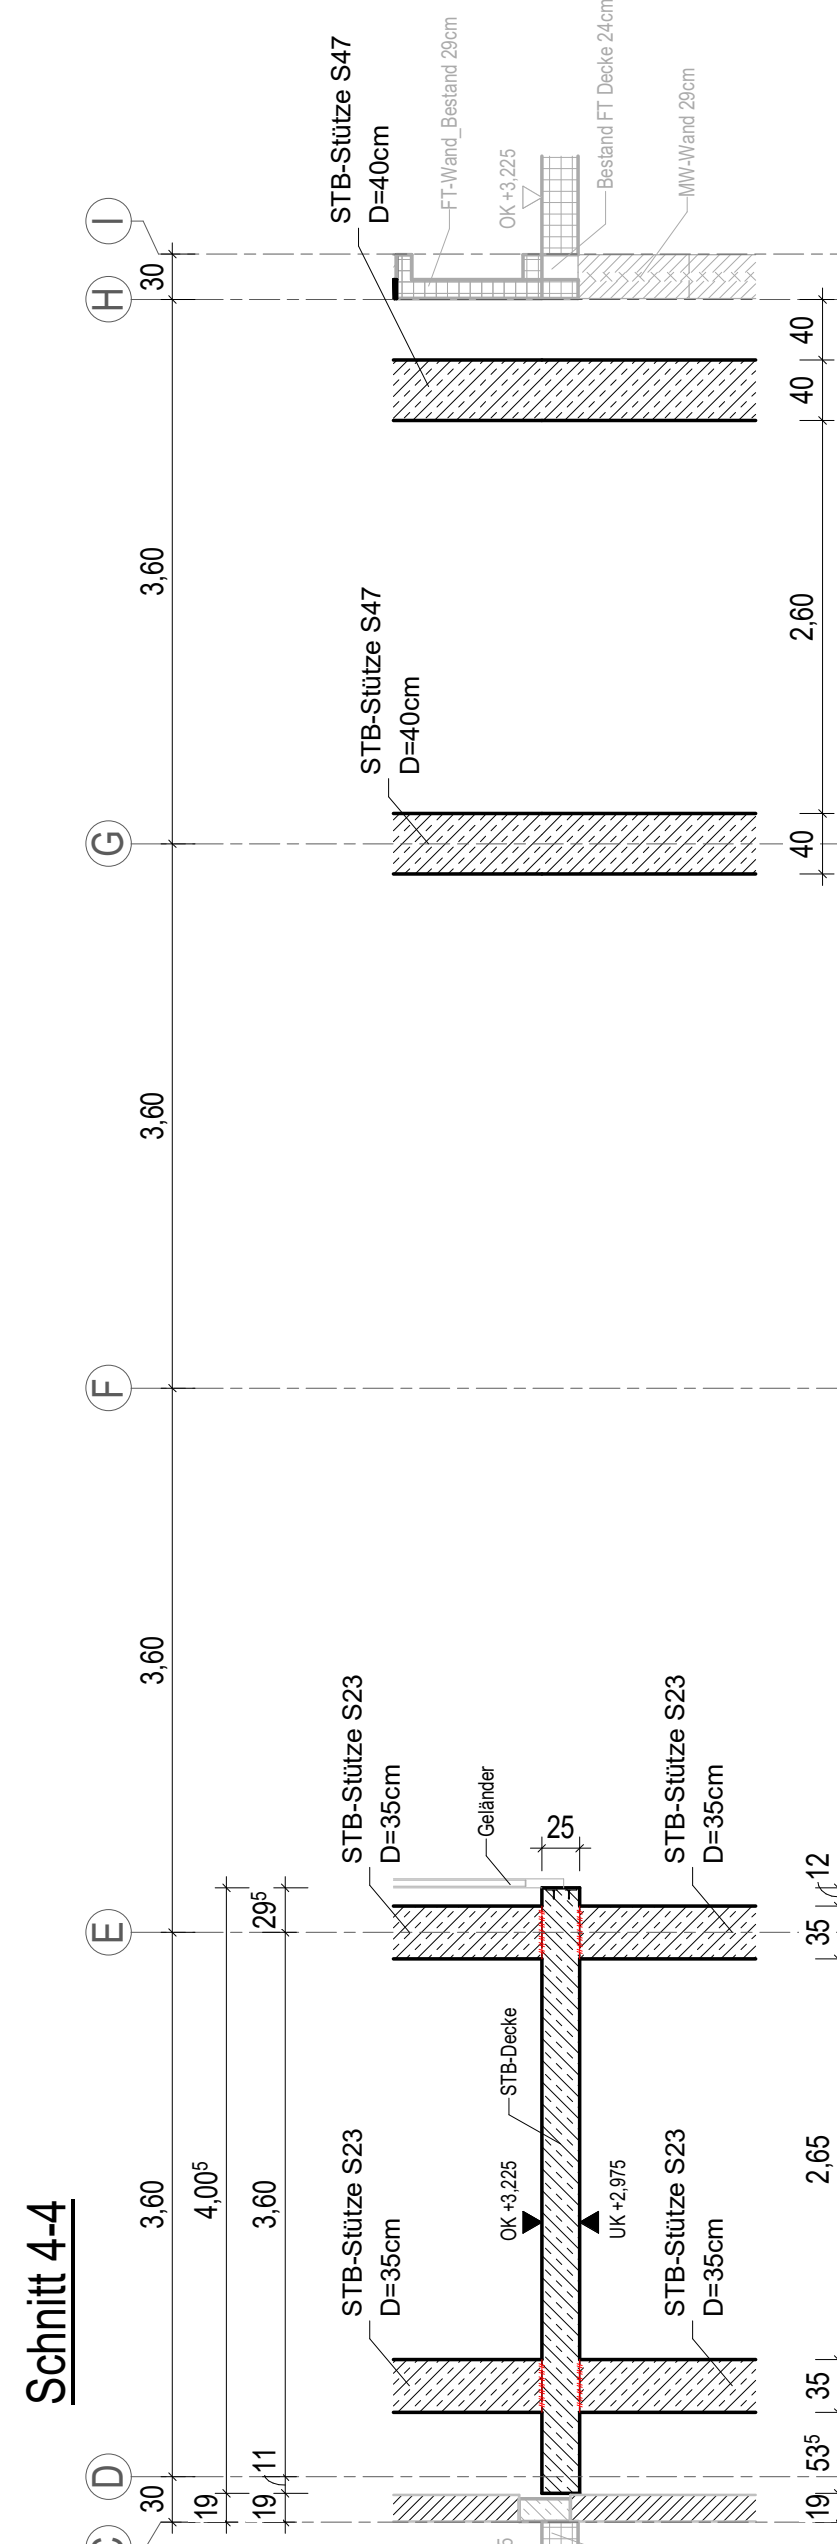

LEGENDE:

	Bestand		Fertighöhenkote Schnitt / Grundriss
	Stahlbeton (STB)		Rohbauhöhenkote Schnitt / Grundriss
	Mauerwerk (MW)		Grundstücksgrenze
	Stahlbeton-Fertigteil		Arbeitsfuge
	Wärmedämmung		Gebäude Achse
	Sauberkeitsschicht		
Abkürzungen:	OK Oberkante UK Unterkante		

ZUGEHÖRIGE ZEICHNUNGEN:

Positionsplan EG	4107_48_4_TWP_PO_EG_S_603
Bewehrung Decke über EG Achse H-D/10-14	4107_48_5_TWP_BP_EG_IH_624
Bewehrung Stützen 1 OG Achse H-D/10-14	4107_48_5_TWP_BP_U_IH_625

BAUSTOFFE:

Beltonfestigkeit: C 30/37 nach DIN EN 206-1	Beltonstahl: B 500 B (S) B 500 A (M) nach DIN 488 (Stabstahl)
--	--

EXPOSITIONSKLASSEN UND BETONDECKUNG (DIN EN 1992-1):


Bauteil	Festigkeitsklasse	Expositionsklasse	Betondeckung	C _{min}
Deckenplatte	C 30/37	XC1, WO	30 mm	
Innenwände	C 30/37	XC1, WO	30 mm	
Innenstützen	C 30/37	XC1, WO	35 mm	
Sauberkeitsschicht / Aufkantung	C 12/15	XS, WD		

Einbau- und Zubehöerteile

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Material

Betontechnologie

- Arbeitsfugen sind, sofern nicht anders definiert, mindestens rau (gemäß DIN EN 1992-1-1:2011-01) auszuführen.
 - Betonkanten sind durch Dreikanntleisten 10/10 mm zu brechen, sofern nicht anders im Leistungsverzeichnis angegeben.
 - Sichtbetonoberflächen sind gemäß Leistungsverzeichnis bzw. nach Angabe Objektplanung zu berücksichtigen.
 - Das Größtkorn für den zu bestellenden Beton richtet sich nach den zugehörigen Bewehrungsplänen. Die Bewehrung ist auf die dargestellten Arbeitsfugen ausgelegt.
 - Nach dem Einbau ist der Beton sofort nach Erfordernis ausreichend nachzubehandeln und zu schützen. Grundlage ist die "Richtlinie zur Nachbehandlung von Betonen" (DAStb).
- Fundament / Bodenplatte:
- Sollten nicht anders angegeben ist unter allen Bauteilen eine Sauberkeitsschicht von 5-10cm aus Beton C12/15 gegen Erdreich herzustellen. Zur Einhaltung der angegebenen Betondeckungen ist diese eben herzustellen.

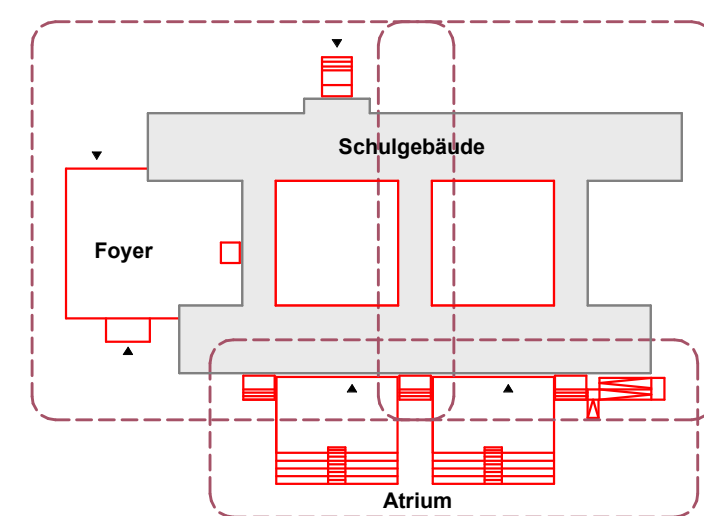

Höhenbezug Schule: ± 0,00 = OKFB EG = 128,77 m üDHNH16
Höhenbezug Foyer: - 1,33 = OKFB EG = 127,44 m üDHNH16

GILT NUR ZUR INFORMATION ZUM LV!

Vorhaben:	Methode:	Planneut:	Planneut:
Sanierung 3. Grundschule in Riesa	Wie angezeigt	Schalplan Decke über EG Innenhof	
1. Bauberschnitt	Datum:	09.04.2025	Grundriss, Schnitt