Fenstertypen

Typ	Beschreibung
Typc 1.1.b	1 - flügelig, Dreh-Kipp 0,80 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **ohne** außenliegendem Sonnenschutz g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 2.1.a	1 - flügelig, Dreh-Kipp 1,20 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 2.1.b	1 - flügelig, Dreh-Kipp 1,20 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **ohne** außenliegendem Sonnenschutz g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 2.2.a	1 - flügelig, Dreh-Kipp 1,20 x 2,19 m 2-fach Sonnenschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,33 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 3.1.a	2 - flügelig, Dreh-Kipp 2,40 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 3.1.b	2 - flügelig, Dreh-Kipp 2,40 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **ohne** außenliegendem Sonnenschutz g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 3.2.a	2 - flügelig, Dreh-Kipp 2,40 x 2,19 m 2-fach Sonnenschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,33 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 3.2.ax	2 - flügelig, Dreh-Kipp 2,40 x 2,19 m 2-fach bzw. 3-fach Sonnenschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,40 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 4.1.a	3 - flügelig, Dreh-Kipp 3,60 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 4.2.a	3 - flügelig, Dreh-Kipp 3,60 x 2,19 m 2-fach Sonnenschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,33 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 5.1.a	4 - flügelig, Dreh-Kipp 4,80 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 6.1.a	5 - flügelig, Dreh-Kipp 6,00 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 6.1.b	5 - flügelig, Dreh-Kipp 6,00 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **ohne** außenliegendem Sonnenschutz g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)
Typ 7.1.a	6 - flügelig, Dreh-Kipp 7,20 x 2,19 m 2-fach Wärmeschutzverglasung **mit** außenliegendem Sonnenschutz Farbe Sonnenschutz gemäß FMK g = 0,60 Uw = 1,40 W/(m²K) R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Legende

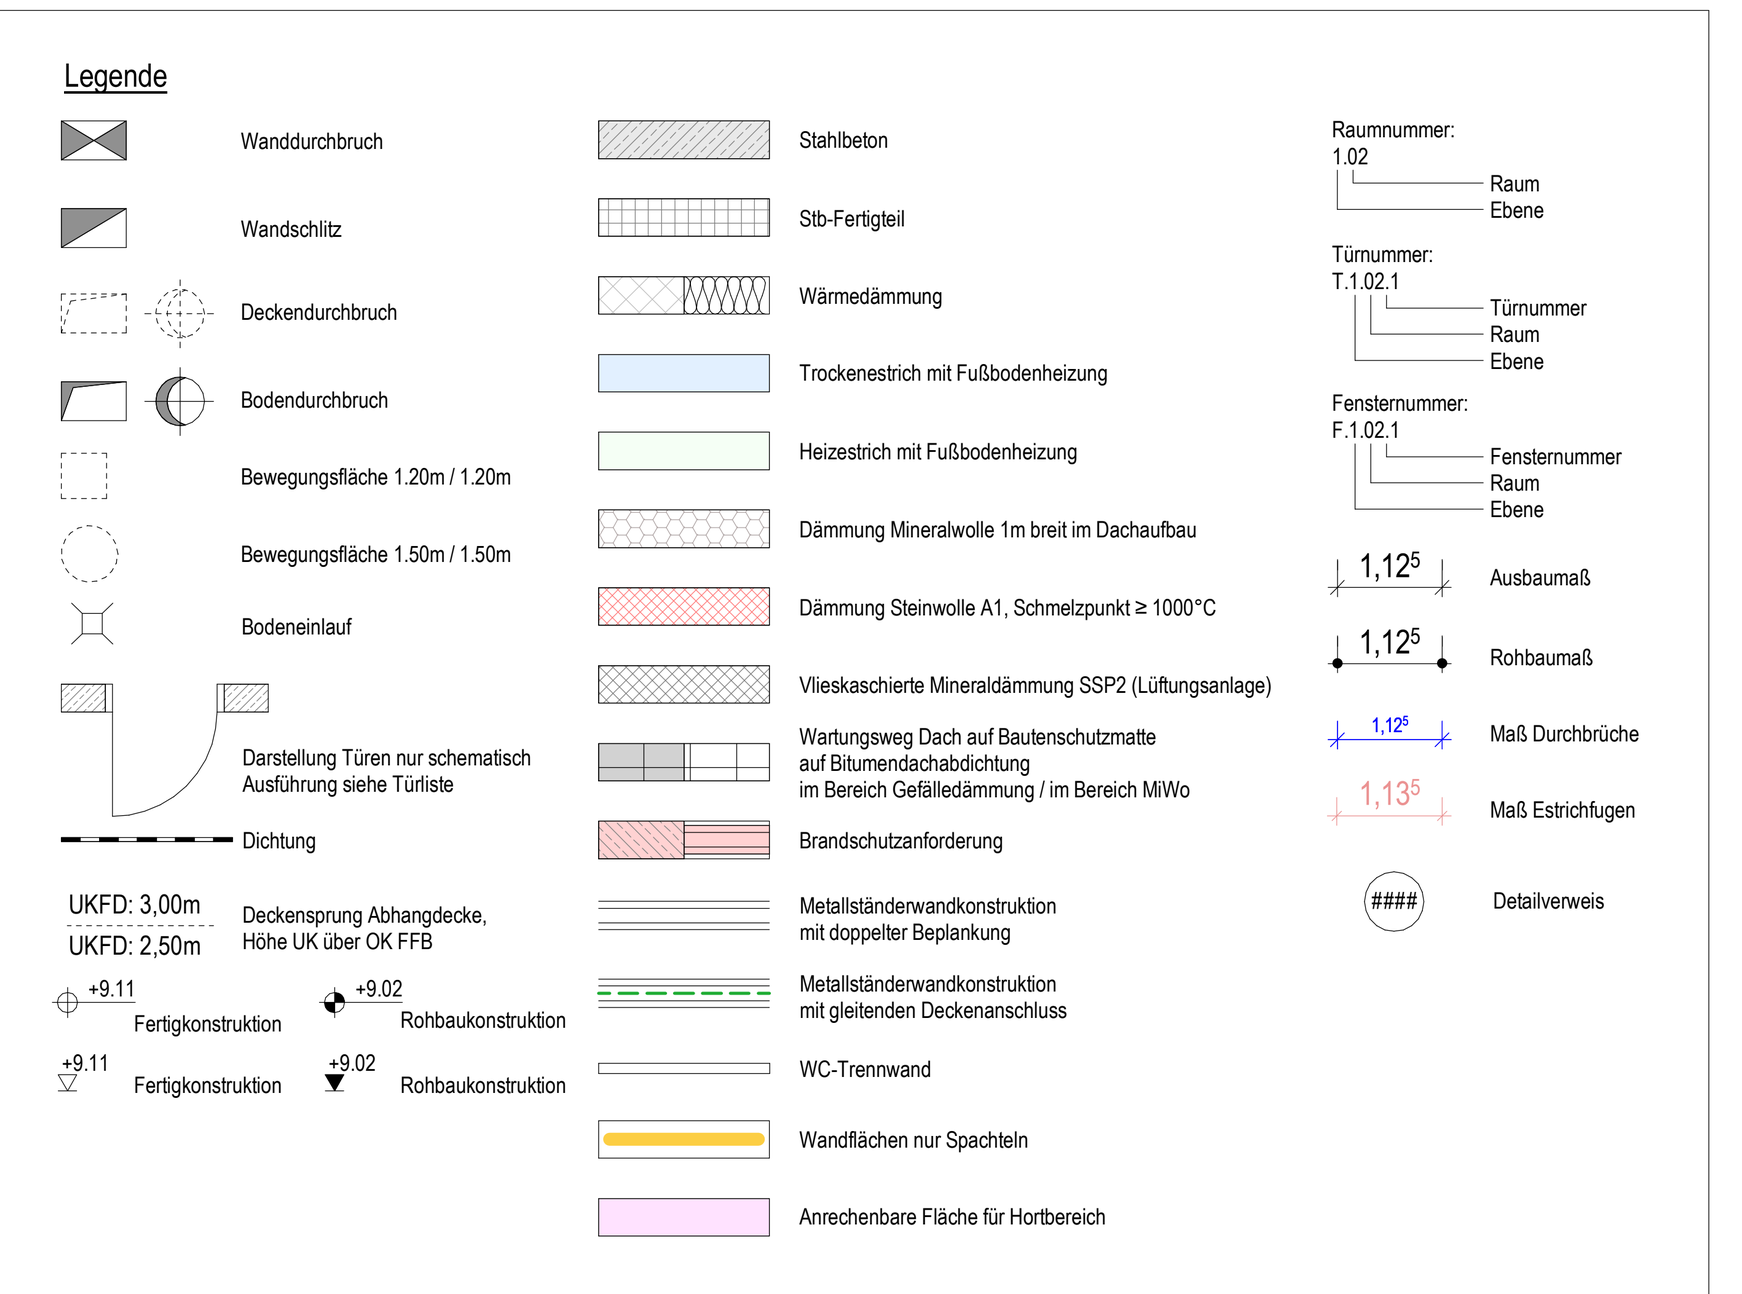

BP Bodenplatte
RD Rohdecke
AHD Abhangdecke
FB Fußbodenaufbau
GL Glasausschnitt
HK Heizkörper
PR Pfosten-Riegel-Konstruktion
PR-I Pfosten-Riegel-Konstruktion innen
RAZ Rauchabzug
OL Oberlicht
DA Dachausstieg
NÜ Notüberlauf
RR Regenfallrohr
DÄ Dämmung
BS Brandschutz
NA Notausgang
GF Gehflügel
HP Hochpunkt
TP Tiefpunkt
PD Treppenpodest
DD / DS Deckendurchbruch / -schlitz
BD Bodenduchbruch
WD / WS Wanddurchbruch / -schlitz
WA Wandaussparung
H/ L/ S/ E Heizg./ Lüftg./ San./ Elt.

Ausführung nur nach Freigabe Architekt!
Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Toleranzen sind in Bezug auf die Bestandsbauteile unbedingt zu berücksichtigen. Differenzen sind VOR der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung, als auch Unstimmigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen, sind mit der Bauüberwachung vor der Ausführung zu klären.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen des Tragwerksplaners, den Ausführungsplänen der Technischen Gebäudeausrüstung, den freigegebenen Werkplänen der ausführenden Firmen und den technischen Baubestimmungen. Bei Aussagen zu Brandschutzqualitäten haben die Angaben aus dem Brandschutzkonzept Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Aussagen zum Tragsystem haben die Angaben aus der Statik Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Aussagen zur Freiraumplanung haben die Angaben aus der Außenanlagenplanung Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Der Bauteilschallschutz ist gemäß der Vorbemessung des Bauakustikers auszuführen. Alle angegebenen Schalldämmwerte beziehen sich auf Bauteile im betriebsfertig eingebauten Zustand, sofern nicht anders gekennzeichnet.
Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Tür-, Fenster- sowie Brüstungshöhen auf die Oberkante Fertigfußboden!
Das Herstellen der Durchbrüche erfolgt nach Freigabe durch die Fachplaner und die Bauleitung.
Darstellung der Trockenbau (Stösse/ Anschlüsse/ Ecken) nur schematisch. Trockenbauwände sind im Anschluss an geputzte Innenwände so auszuführen das die Beplankung bündig mit der Putzoberfläche verläuft. GK-Wände sind entsprechend Herstellervorschrift fachgerecht auszuführen! Maßliche Angaben zum Trockenbau sind in den Grundrissplänen EG/ OG Trockenbau zu berücksichtigen.
Beim Schulhaus sind Kanten im Innen-, wie Außenraum gem. Schulbaurichtlinie bis zu einer Höhe 2m über OK FFB mit einer Rundung ≥ R2mm, oder einer vergleichbaren Fase auszuführen.

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen.

Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:
D	28.07.25	102+301-305 Trennstelle Blitzschutzanlage	OH	SME
C	24.10.24	301-305 Pos. Schriftzug Schule, Hort; stat. Kopplung FE, Pos. Anbauteile HLS+ELT	OH	SME
B	02.10.24	301-305 Planfreigabe; Anbauteile ELT/HLS; Bauphysik Fenster; Platteneinteilung	OH	SME
A	13.11.23	Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5	JS	SMe

Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016

Bauherr:	Große Kreisstadt Döbeln Der Oberbürgermeister Obermarkt 1; 04720 Döbeln
	Unterschrift
Projektsteuerung:	
Architekt:	
	Unterschrift
Außenanlagen:	HLS-Planung:
Tragwerksplanung:	Planung Elt:
Tiefbau und Medienplanung:	Fachplaner:

Projekt: **Schulstandort Döbeln Ost**
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt: **Ansicht Nord**

Planungsphase:	Ausführungsplanung
bearbeitet:	OH
geprüft:	SMe

Maßstab:	Plandatum:	Planstatus:	Plannr.:	Index:
1:50	13.11.2023	Freigabeplan	303	D

Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status
		5	AR	AN	N_	303	D	F

Plannummer

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.