Fenstertypen

Typ 2.1.a — 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.1.a — 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 4.1.a — 3 - flügelig, Dreh-Kipp
3,60 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 5.1.a — 4 - flügelig, Dreh-Kipp
4,80 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 6.1.a — 5 - flügelig, Dreh-Kipp
6,00 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 7.1.a — 6 - flügelig, Dreh-Kipp
7,20 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typc 1.1.b — 1 - flügelig, Dreh-Kipp
0,80 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
ohne außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 2.1.b — 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
ohne außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.1.b — 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
ohne außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 6.1.b — 5 - flügelig, Dreh-Kipp
6,00 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
ohne außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 2.2.a — 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m
2-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,33
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.2.a — 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m
2-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,33
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 4.2.a — 3 - flügelig, Dreh-Kipp
3,60 x 2,19 m
2-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,33
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.2.ax — 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m
2-fach bzw. 3-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,40
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Legende

- Wanddurchbruch
- Wandschlitz
- Deckendurchbruch
- Bodendurchbruch
- Bewegungsfläche 1.20m / 1.20m
- Bewegungsfläche 1.50m / 1.50m
- Bodeneinlauf
- Darstellung Türen nur schematisch, Ausführung siehe Türliste
- Dichtung
- UKFD: 3,00m / UKFD: 2,50m — Deckensprung Abhangdecke, Höhe UK über OK FFB
- +9.11 Fertigkonstruktion — +9.02 Rohbaukonstruktion
- +9.11 Fertigkonstruktion — +9.02 Rohbaukonstruktion
- Stahlbeton
- Stb-Fertigteil
- Wärmedämmung
- Trockenestrich mit Fußbodenheizung
- Heizestrich mit Fußbodenheizung
- Dämmung Mineralwolle 1m breit im Dachaufbau
- Dämmung Steinwolle A1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C
- Vlieskaschierte Mineraldämmung SSP2 (Lüftungsanlage)
- Wartungsweg Dach auf Bautenschutzmatte auf Bitumendachabdichtung im Bereich Gefälledämmung / im Bereich MiWo
- Brandschutzanforderung
- Metallständerwandkonstruktion mit doppelter Beplankung
- Metallständerwandkonstruktion mit gleitenden Deckenanschluss
- WC-Trennwand
- Wandflächen nur Spachteln
- Anrechenbare Fläche für Hortbereich
- Raumnummer: 1.02 — Raum, Ebene
- Türnummer: T.1.02.1 — Türnummer, Raum, Ebene
- Fensternummer: F.1.02.1 — Fensternummer, Raum, Ebene
- 1,12⁵ Ausbaumaß
- 1,12⁵ Rohbaumaß
- 1,12⁵ Maß Durchbrüche
- 1,13⁵ Maß Estrichfugen
- #### Detailverweis

UZ	Unterzug (Höhe UZ bezogen auf OK RD)	$EI_2 90\text{-}S_{200}C5$	Tür feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T90-RS)	RW	Rettungsweg
FBH	Fertigbrüstungshöhe über FFB	$EI_2 30\text{-}S_a C5$	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (T30-RS)	RA	Rohrachse
RB	Rohbrüstung	$EI_2 30\text{-}S_{200}C5$	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-D)	UK	Unterkante
BRH	OK Brüstungshöhe Roh ab OK FFB	$S_{200}C5$	Tür rauchdicht und selbstschließend (RS)	OK	Oberkante
FFB	Fertigfußboden	$S_a C5$	Tür dicht- und selbstschließend (D+S)	VK	Vorderkante
RFB	Rohfußboden	S_a	Tür dichtschließend (D)	AK	Außenkante
BP	Bodenplatte	RAZ	Rauchabzug	HP	Hochpunkt
RD	Rohdecke	OL	Oberlicht	TP	Tiefpunkt
AHD	Abhangdecke	DA	Dachausstieg	PD	Treppenpodest
FB	Fußbodenaufbau	NÜ	Notüberlauf	DD / DS	Deckendurchbruch / -schlitz
GL	Glasausschnitt	RR	Regenfallrohr	BD	Bodenduchbruch
HK	Heizkörper	DÄ	Dämmung	WD / WS	Wanddurchbruch / -schlitz
PR	Pfosten-Riegel-Konstruktion	BS	Brandschutz	WA	Wandaussparung
PR-I	Pfosten-Riegel-Konstruktion innen	NA	Notausgang	H/ L/ S/ E	Heizg./ Lüftg./ San./ Elt.
		GF	Gehflügel		

Ausführung nur nach Freigabe Architekt!
Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Toleranzen sind in Bezug auf die Bestandsbauteile unbedingt zu berücksichtigen. Differenzen sind VOR der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung, als auch Unstimmigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen, sind mit der Bauüberwachung vor der Ausführung zu klären.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen des Tragwerksplaners, den Ausführungsplänen der Technischen Gebäudeausrüstung, den freigegebenen Werkplänen der ausführenden Firmen und den technischen Baubestimmungen. Bei Aussagen zu Brandschutzqualitäten haben die Angaben aus dem Brandschutzkonzept Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Aussagen zum Tragsystem haben die Angaben aus der Statik Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Aussagen zur Freiraumplanung haben die Angaben aus der Außenanlagenplanung Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Der Bauteilschallschutz ist gemäß der Vorbemessung des Bauakustikers auszuführen. Alle angegebenen Schalldämmwerte beziehen sich auf Bauteile im betriebsfertig eingebauten Zustand, sofern nicht anders gekennzeichnet.
Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Tür-, Fenster- sowie Brüstungshöhen auf die Oberkante Fertigfußboden!
Das Herstellen der Durchbrüche erfolgt nach Freigabe durch die Fachplaner und die Bauleitung.
Darstellung der Trockenbau (Stösse/ Anschlüsse/ Ecken) nur schematisch. Trockenbauwände sind im Anschluss an geputzte Innenwände so auszuführen das die Beplankung bündig mit der Putzoberfläche verläuft. GK-Wände sind entsprechend Herstellervorschrift fachgerecht auszuführen! Maßliche Angaben zum Trockenbau sind in den Grundrissplänen EG/ OG Trockenbau zu berücksichtigen.
Beim Schulhaus sind Kanten im Innen-, wie Außenraum gem. Schulbaurichtlinie bis zu einer Höhe 2m über OK FFB mit einer Rundung ≥ R2mm, oder einer vergleichbaren Fase auszuführen.

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen.

Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:
D	28.07.25	102+301-305 Trennstelle Blitzschutzanlage	OH	SME
C	24.10.24	301-305 Pos. Schriftzug Schule, Hort; stat. Kopplung FE, Pos. Anbauteile HLS+ELT	OH	SME
B	02.10.24	301-305 Planfreigabe; Anbauteile ELT/HLS; Bauphysik Fenster; Platteneinteilung	OH	SME
A	13.11.23	Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5	JS	SMe

Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016

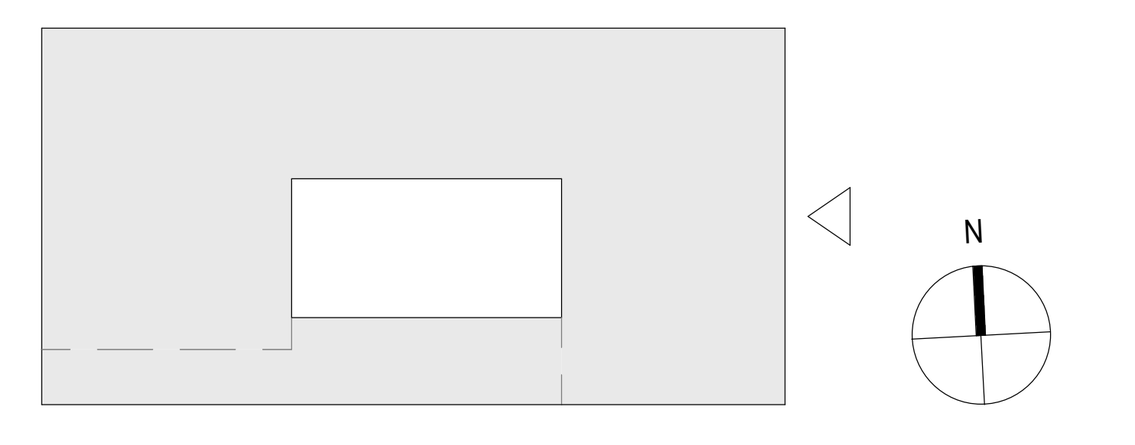

Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
Obermarkt 1; 04720 Döbeln
Unterschrift

Projektsteuerung:

Architekt:
Unterschrift

Außenanlagen: | HLS-Planung:

Tragwerksplanung: | Planung Elt:

Tiefbau und Medienplanung: | Fachplaner:

Projekt: Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt: Ansicht Ost

Planungsphase: Genehmigungsplanung
bearbeitet: OH
geprüft: SMe

Maßstab: 1:50 | Plandatum: 13.11.2023 | Planstatus: Freigabeplan | Plannr.: 304 | Index: D

Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status
		5	AR	AN	O_	304	D	F

Plannummer

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.