

Wärmeschutz	Schallschutz	Brandschutz
$U \leq 0,14 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$R_W = \text{dB}$	F30

DA22 - BSP mit Abhangdecke GK Akustik

- Dachbegrünung extensiv
- 80 mm

Extensivsubstrat
- 60 mm

Filtervlies FIL 105
- 60 mm

Mäander- und Rückhaltelement
- 10 mm

Trenn-, Schutz-, und Speichervlies
- 10 mm

Abdichtung bituminös, 2-lagig wurzelfest, rhizomfest, FLL-geprüft
- 200 mm

Wärmedämmung, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ EPS 035, i.M. 200mm
- 5 mm


bituminöse Dampfsperre
- 160 mm

Brettsper Holzdecke Nicht Sichtqualität
- 54 mm

Unterkonstruktion 27x60 mm
- 12⁵ mm

gelochte GK-Platte, Lochanteil ca. 15,5% mit Akustikvlies. abgehangen

Aufbau DA22 entfällt - ersetzt durch DA23

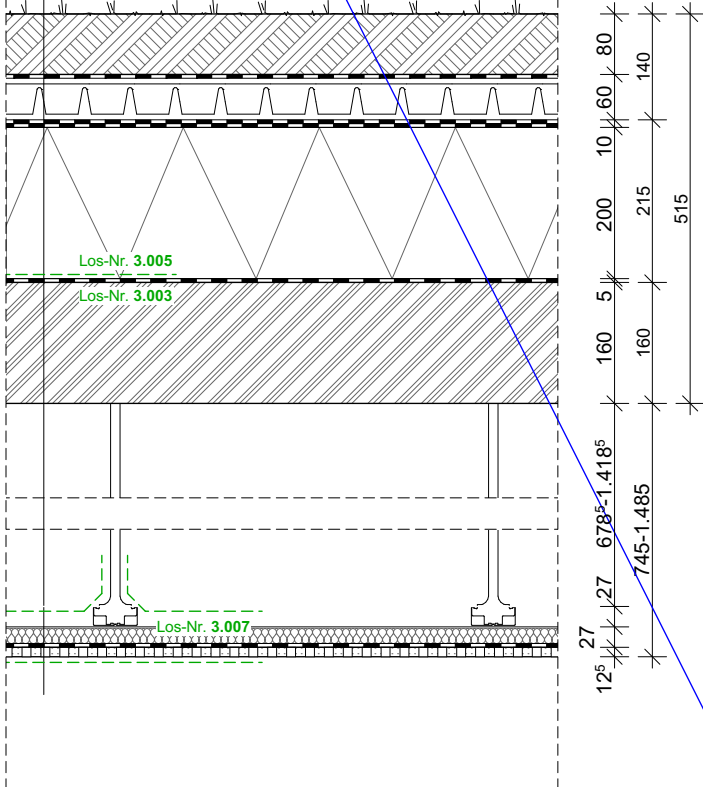

- DA24 - BSH mit Abhangdecke GKBI (Sanitärbereiche)
- DA25 - BSH mit Abhangdecke Zementbauplatten (Duschräume)

siehe Deckenspiegelpläne

DA23 - BSP mit Abhangdecke Holzwolleplatte

- Dachbegrünung extensiv
- 80 mm

Extensivsubstrat
- 60 mm

Filtervlies FIL 105
- 60 mm

Mäander- und Rückhaltelement
- 10 mm

Trenn-, Schutz-, und Speichervlies
- 10 mm

Abdichtung bituminös, 2-lagig wurzelfest, rhizomfest, FLL-geprüft
- 200 mm


Wärmedämmung, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ EPS 035, i.M. 200mm
- 5 mm

bituminöse Dampfsperre
- 160 mm

Brettsper Holzdecke Nicht Sichtqualität
- 54 mm

Unterkonstruktion 27x60 mm
- 25 mm


Holzwolleleichtbauplatte

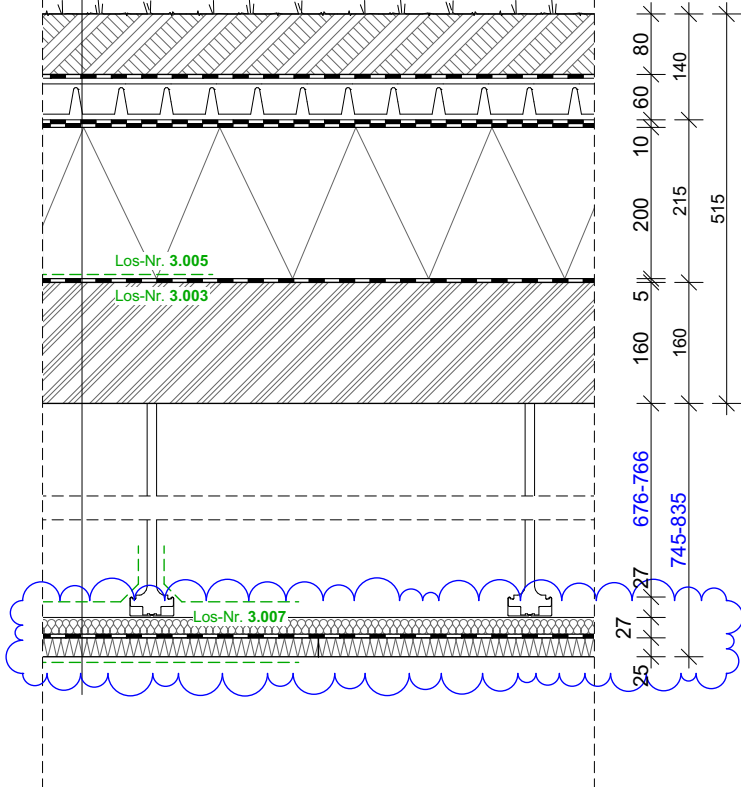

Bemerkung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.
Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt.
Darstellungen von Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AN eigenständig beim Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

2	08.07.2025	ML	Anpassung DA23, DA22 entfällt
Index	Datum	gez.	Änderung / Bemerkung



STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt

SH3_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau
Pestalozzistraße 74
04178 Leipzig, Böhligt-Ehrenberg

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Tel.: 0341 123 7319
Fax.: 0341 123 7332

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Lagebezug: ETRS89_UTM33, DHHN2016
Höhenbezug: OKFF EG = 110,76 NHN

Planbezeichnung

Hochbau
DA22 BSP Dach

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei: 009151g001_5_ARC_DEDA_002_2			Blattnr.:
gezeichnet: ML	Datum: 08.07.2025	Format: A3	Maßstab: 1:10