

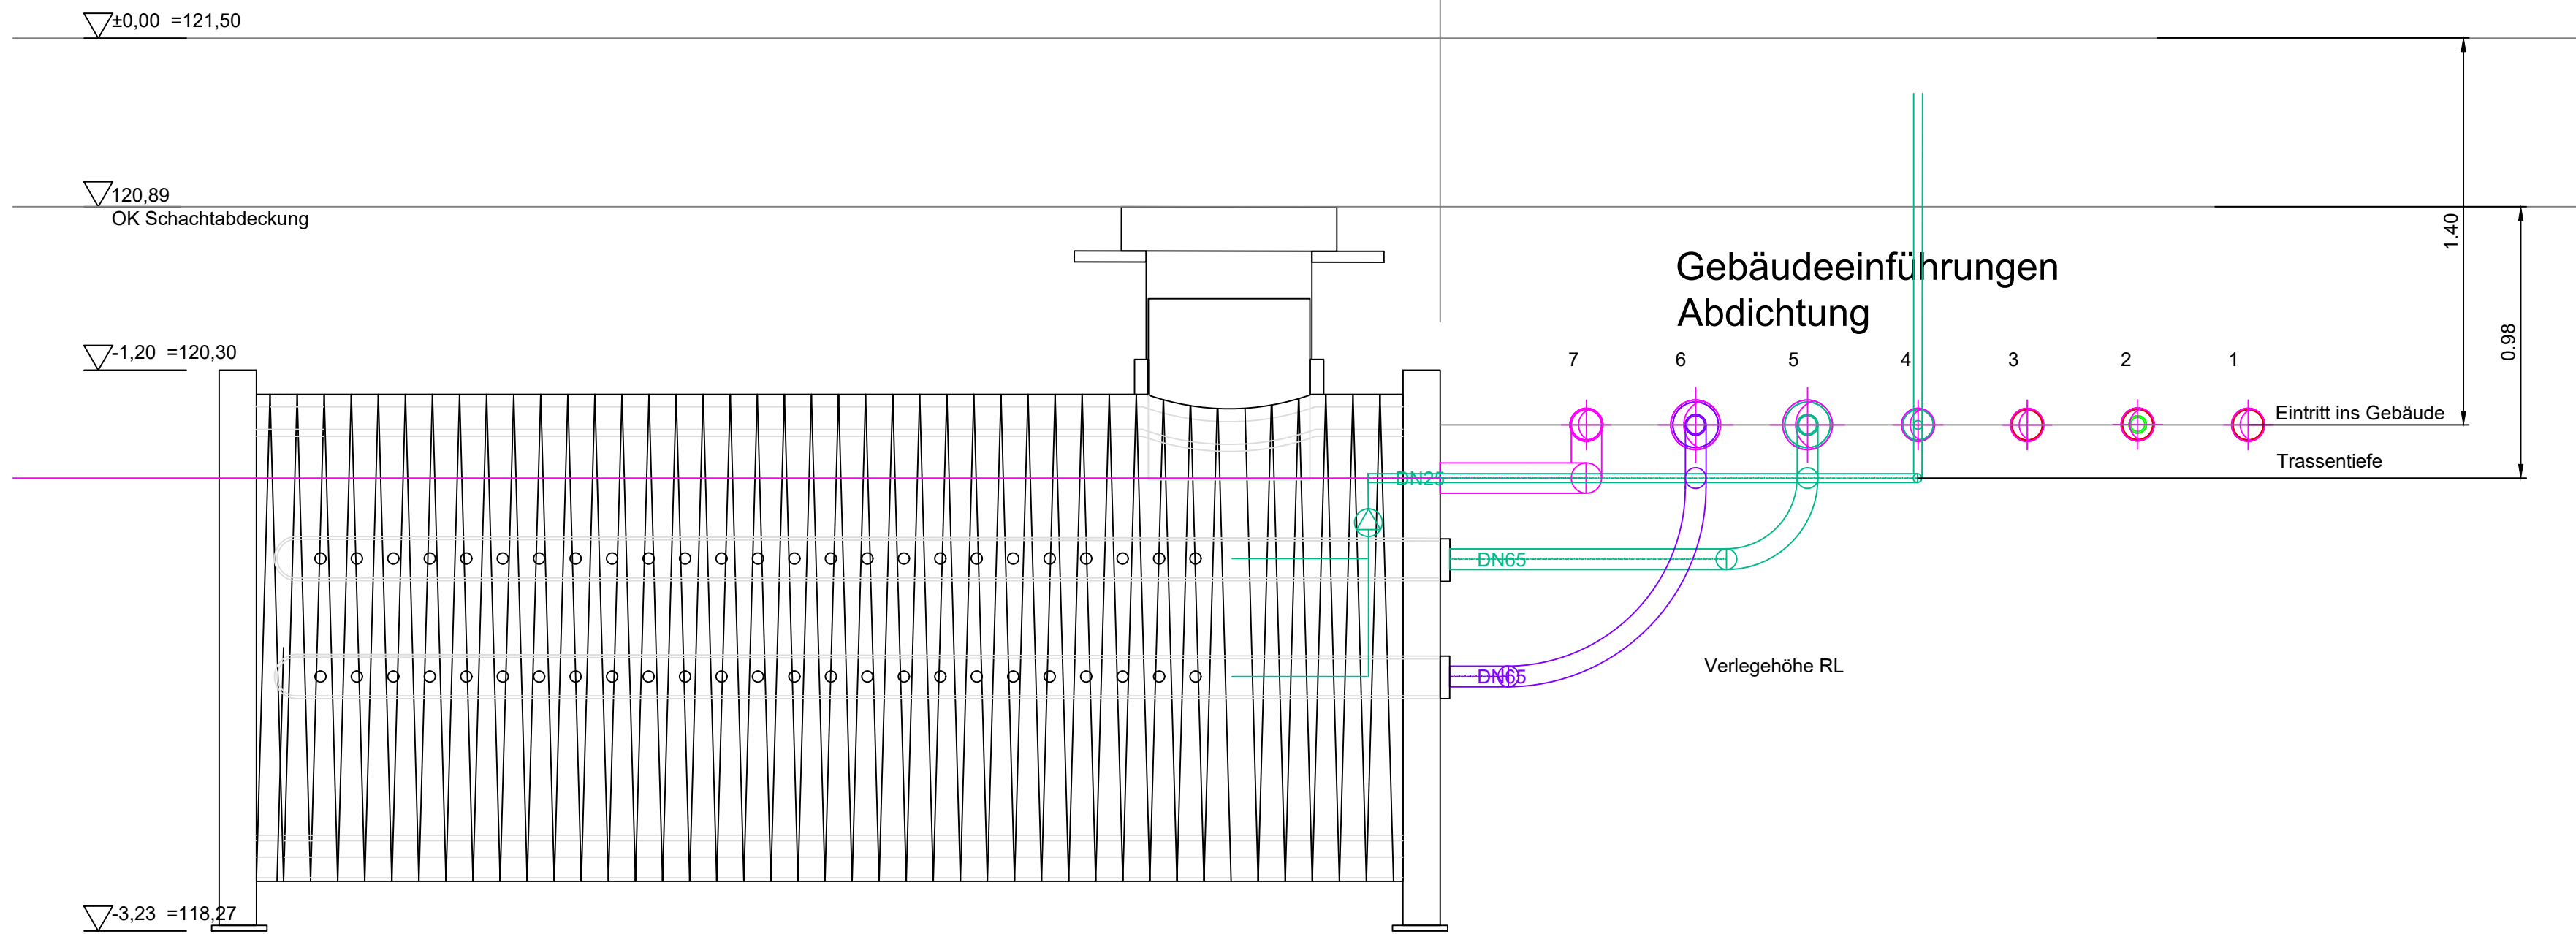


Ansicht

A01

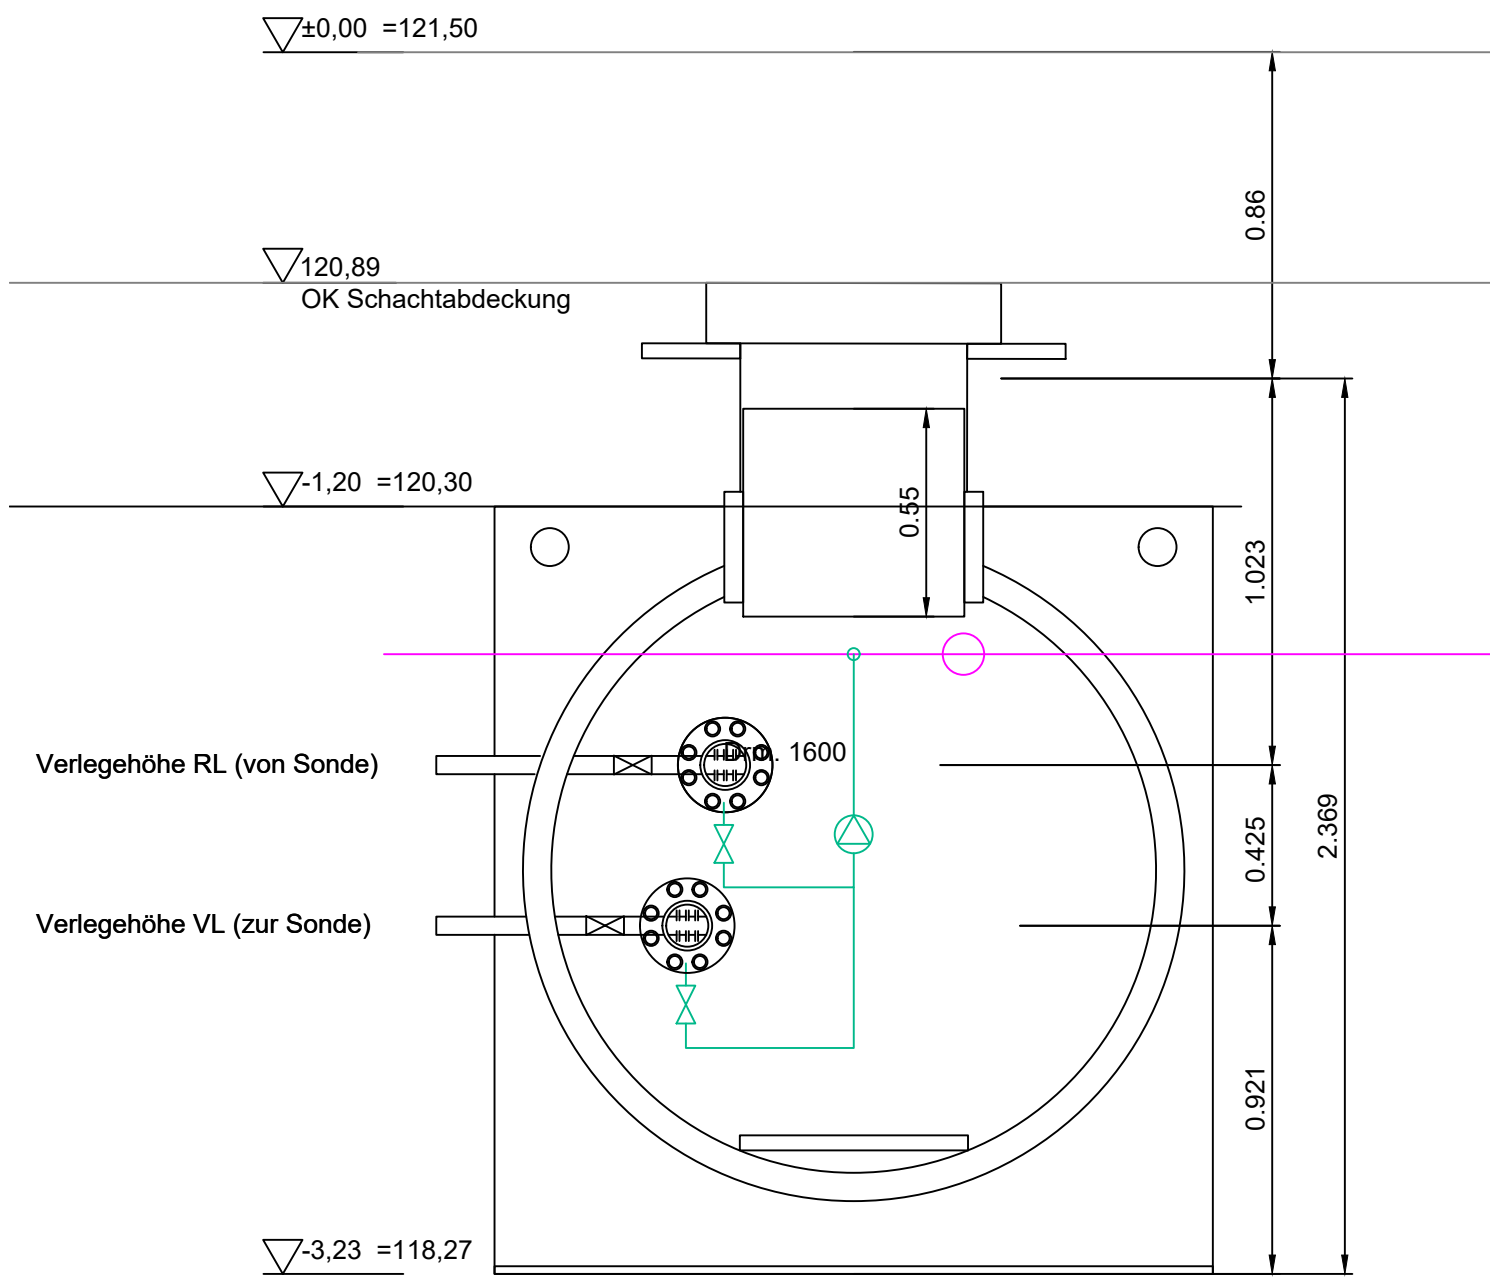

Draufsicht

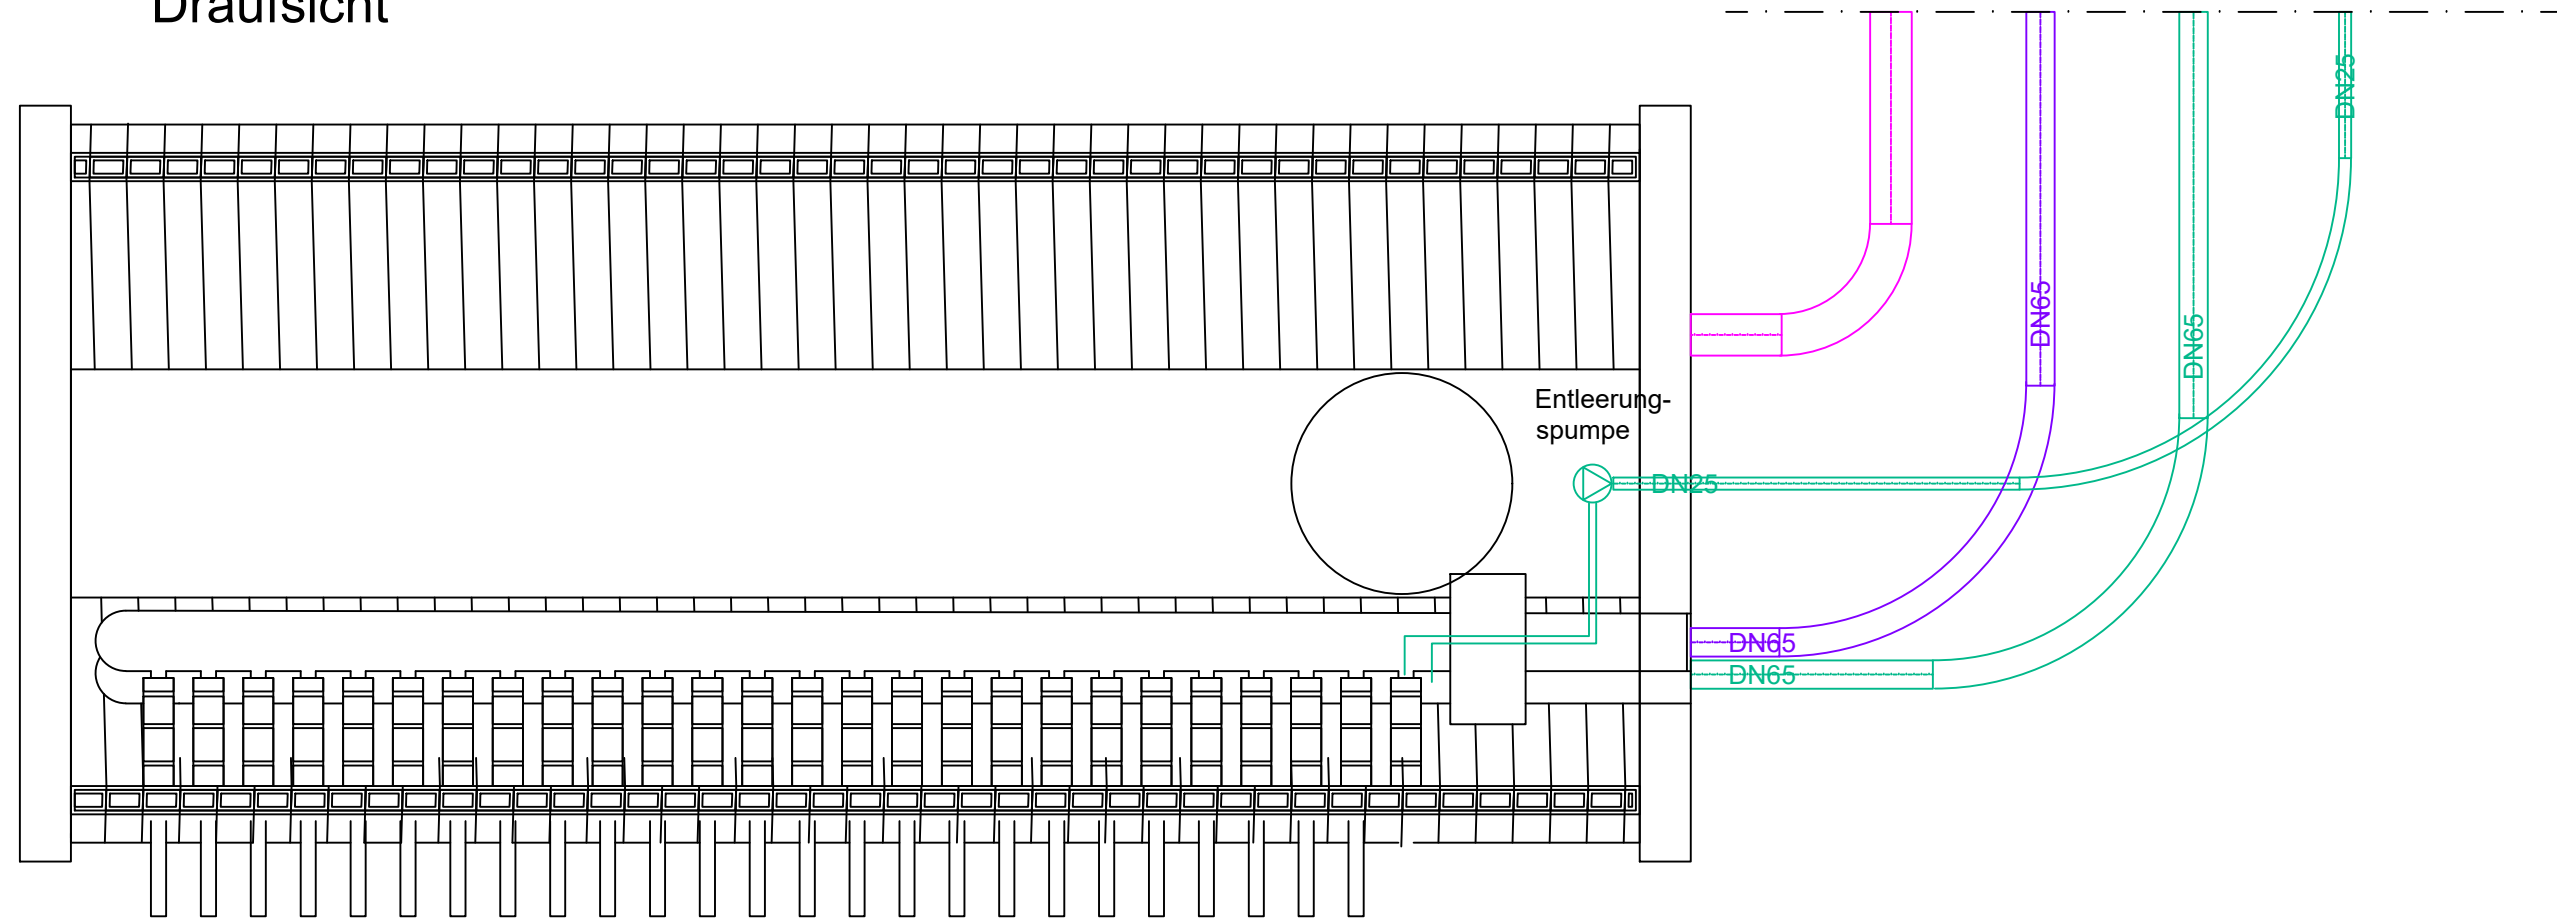

Anbindungsleitungen
Erdsonden
25x Vorlauf DN32
25x Rücklauf DN32

+ Entleerung
+ 1x DN 25
+ 1x DN 25

- Heizungstechnik**
- Heizung (allgemein)
 - Heizung konstant (allgemein)
 - Heizung Vorlauf konstant
 - Heizung Rücklauf konstant
 - Heizung gleitend (allgemein)
 - Heizung Vorlauf gleitend
 - Heizung Rücklauf gleitend
 - Heizung Vorlauf im FB
 - Heizung Rücklauf im FB
 - FBH
 - FBH Rücklauf
 - FBH Vorlauf
 - BAK
 - BAK Rücklauf
 - BAK Vorlauf
 - Kühlwasser
 - Kühlwasser Vorlauf
 - Kühlwasser Rücklauf

Förderschule Radebeul
Dresdner Flur
Gemarkung Trachau

Entwurfverfasser:

Datum

Entwurfverfasser

Bauherr / Bauherrenvertreter:

Datum

Bauherr / Bauherrenvertreter

Planungsphase:

Ausführungsplanung

Index

Beschreibung / Änderung

Landkreis
Meißen

Auftraggeber: Landratsamt Meißen Dez. Verwaltung
Amt für Hochbau und Liegenschaften
Brauhausstraße 21
01662 Meißen

Planbezeichnung:

-Haustechnik-
Heizung
Detail Schacht HZ

Maßstab:

1:20

Z.-Nr.:

702-2752-5/HZ-5:01

Index:

-

Datei: FSR_Schnitt_Erdwärme.dwg