max.OK Attika B-Plan (119,00 m üNHN, Bebauungsplan Nr. 59.1, 2. Änderung, 10. August 2017)

Hochhausgrenze
22 m ab OK Gelände (114,045 m üNHN)

OK Gelände -3.90 m (92,045 m üNHN)
(OK Gelände im Mittel -3.96 m (91,985 m üNHN))

VE 160_3.005 - Dachaufbauten

5.1 Attikaverblechung, Bleche >=2mm feuerverzinkt
5.2 Dämmung EPS, 60mm
5.3 Dämmung EPS, 120mm.
5.4 Bekiesung >=60mm / extensive Begrünung
5.5 Abdichtung Bäumerbahn zweilagig.
5.6 Gefälledämmung EPS; Lambda =0,035W/(mK), Wärmedämmung im Mittel <= 20cm
5.7 Dampfsperre/ Notabdichtung

VE 160_3.007 - WDVS

7.1 WDVS, Mineralfaserdämmstoff, d=28cm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <= 0,035 W/mK (Dämmplatten-max. 25cm stumpf gestoßen, 1cm mineralischer Putz, Dübelanker - max. 6 Stück/m², je nach Fensterhöhe)
7.2 WDVS, Sockeldämmung
7.3 Putzträgerplatte passend zum WDVS, 10mm, ca. 60 cm überstehend

VE 160_3.006 - Außenfenster und Türen

6.1 Wärmedurchgangskoeffizient Uw<=1,2W/(m²K). Gesamtenergiedurchlassgrad g<=0,35. Schallschutz gegen Außenlärm: siehe Anschlagsdichtung, siehe Akustikplane
6.1.1 Wie vor, jedoch mit einer Alu-Brüstungsschale, Wärmeschutzverglasung
6.1.2 Verbundfenster-System aus Aluminium mit Wärmeschutzverglasung, integrierter Sonnenschutz, individuell einstellbarer (FC: ≤ 0,25) im FZR
6.2 Bauteile ca. 120mm
6.5 Bauanschlussfuge, innen Folie diffusionsdicht, außen Folie diffusionsoffen.
Farbe außen: PU-Beschichtung, Farbton Ral 9007
Farbe innen: PU-Beschichtung, Farbton Weiß

Fensterbeschläge Dreh- Kippfunktion, V2A, gebürstet, Design nach Wahl AG
Bänder V2A

6.5 Raffstore, 60mm, Lamella glänzend, schienengeführt, elektromotorisch gesteuert, Funktion Arbeitsstellung, Bedienung über Gebäudeautomation, Montage im WDVS, Montage auf Fensterrahmen; Rohbau PU Beschichtung - Farbton Ral 9007

VE 160_3.001 - Rohbauarbeiten:

3.1 WU Beton
3.2 Fugenabdichtung WU Beton nach dAfStb
3.3 Fugenband druckwasserdicht umlaufend
3.4 Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DIN 18195
3.5 Sauberkeitsschicht, d= 80mm
3.6 Trennlage, PE-Folie
3.7 Drän- und Anfüllschutzmatte
3.8 Bauteilschutzmatte
3.9 Perimeterdämmung, d>= 100 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, Lambda <= 0,040 W/mK
3.10 Perimeterdämmung, d>= 60 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, Lambda <= 0,040 W/mK
3.11 Randdämmstreifen unter der Bodenplatte umlaufend 5m, Perimeterdämmung, d>= 100 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, Lambda <= 0,040 W/mK
3.12 Multipor Mineraldämmplatten, d>= 60 mm, R<= 0,040 W/mK
3.13 Schaumglas, d>= 60 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, Lambda <= 0,040 W/mK; einsch. Folienversatzband
3.14 wasserabweisende Beschichtung, ca. 30 cm an den Wänden umlaufend
3.15 aufdatabegrenzende Drainage nach DIN 4095

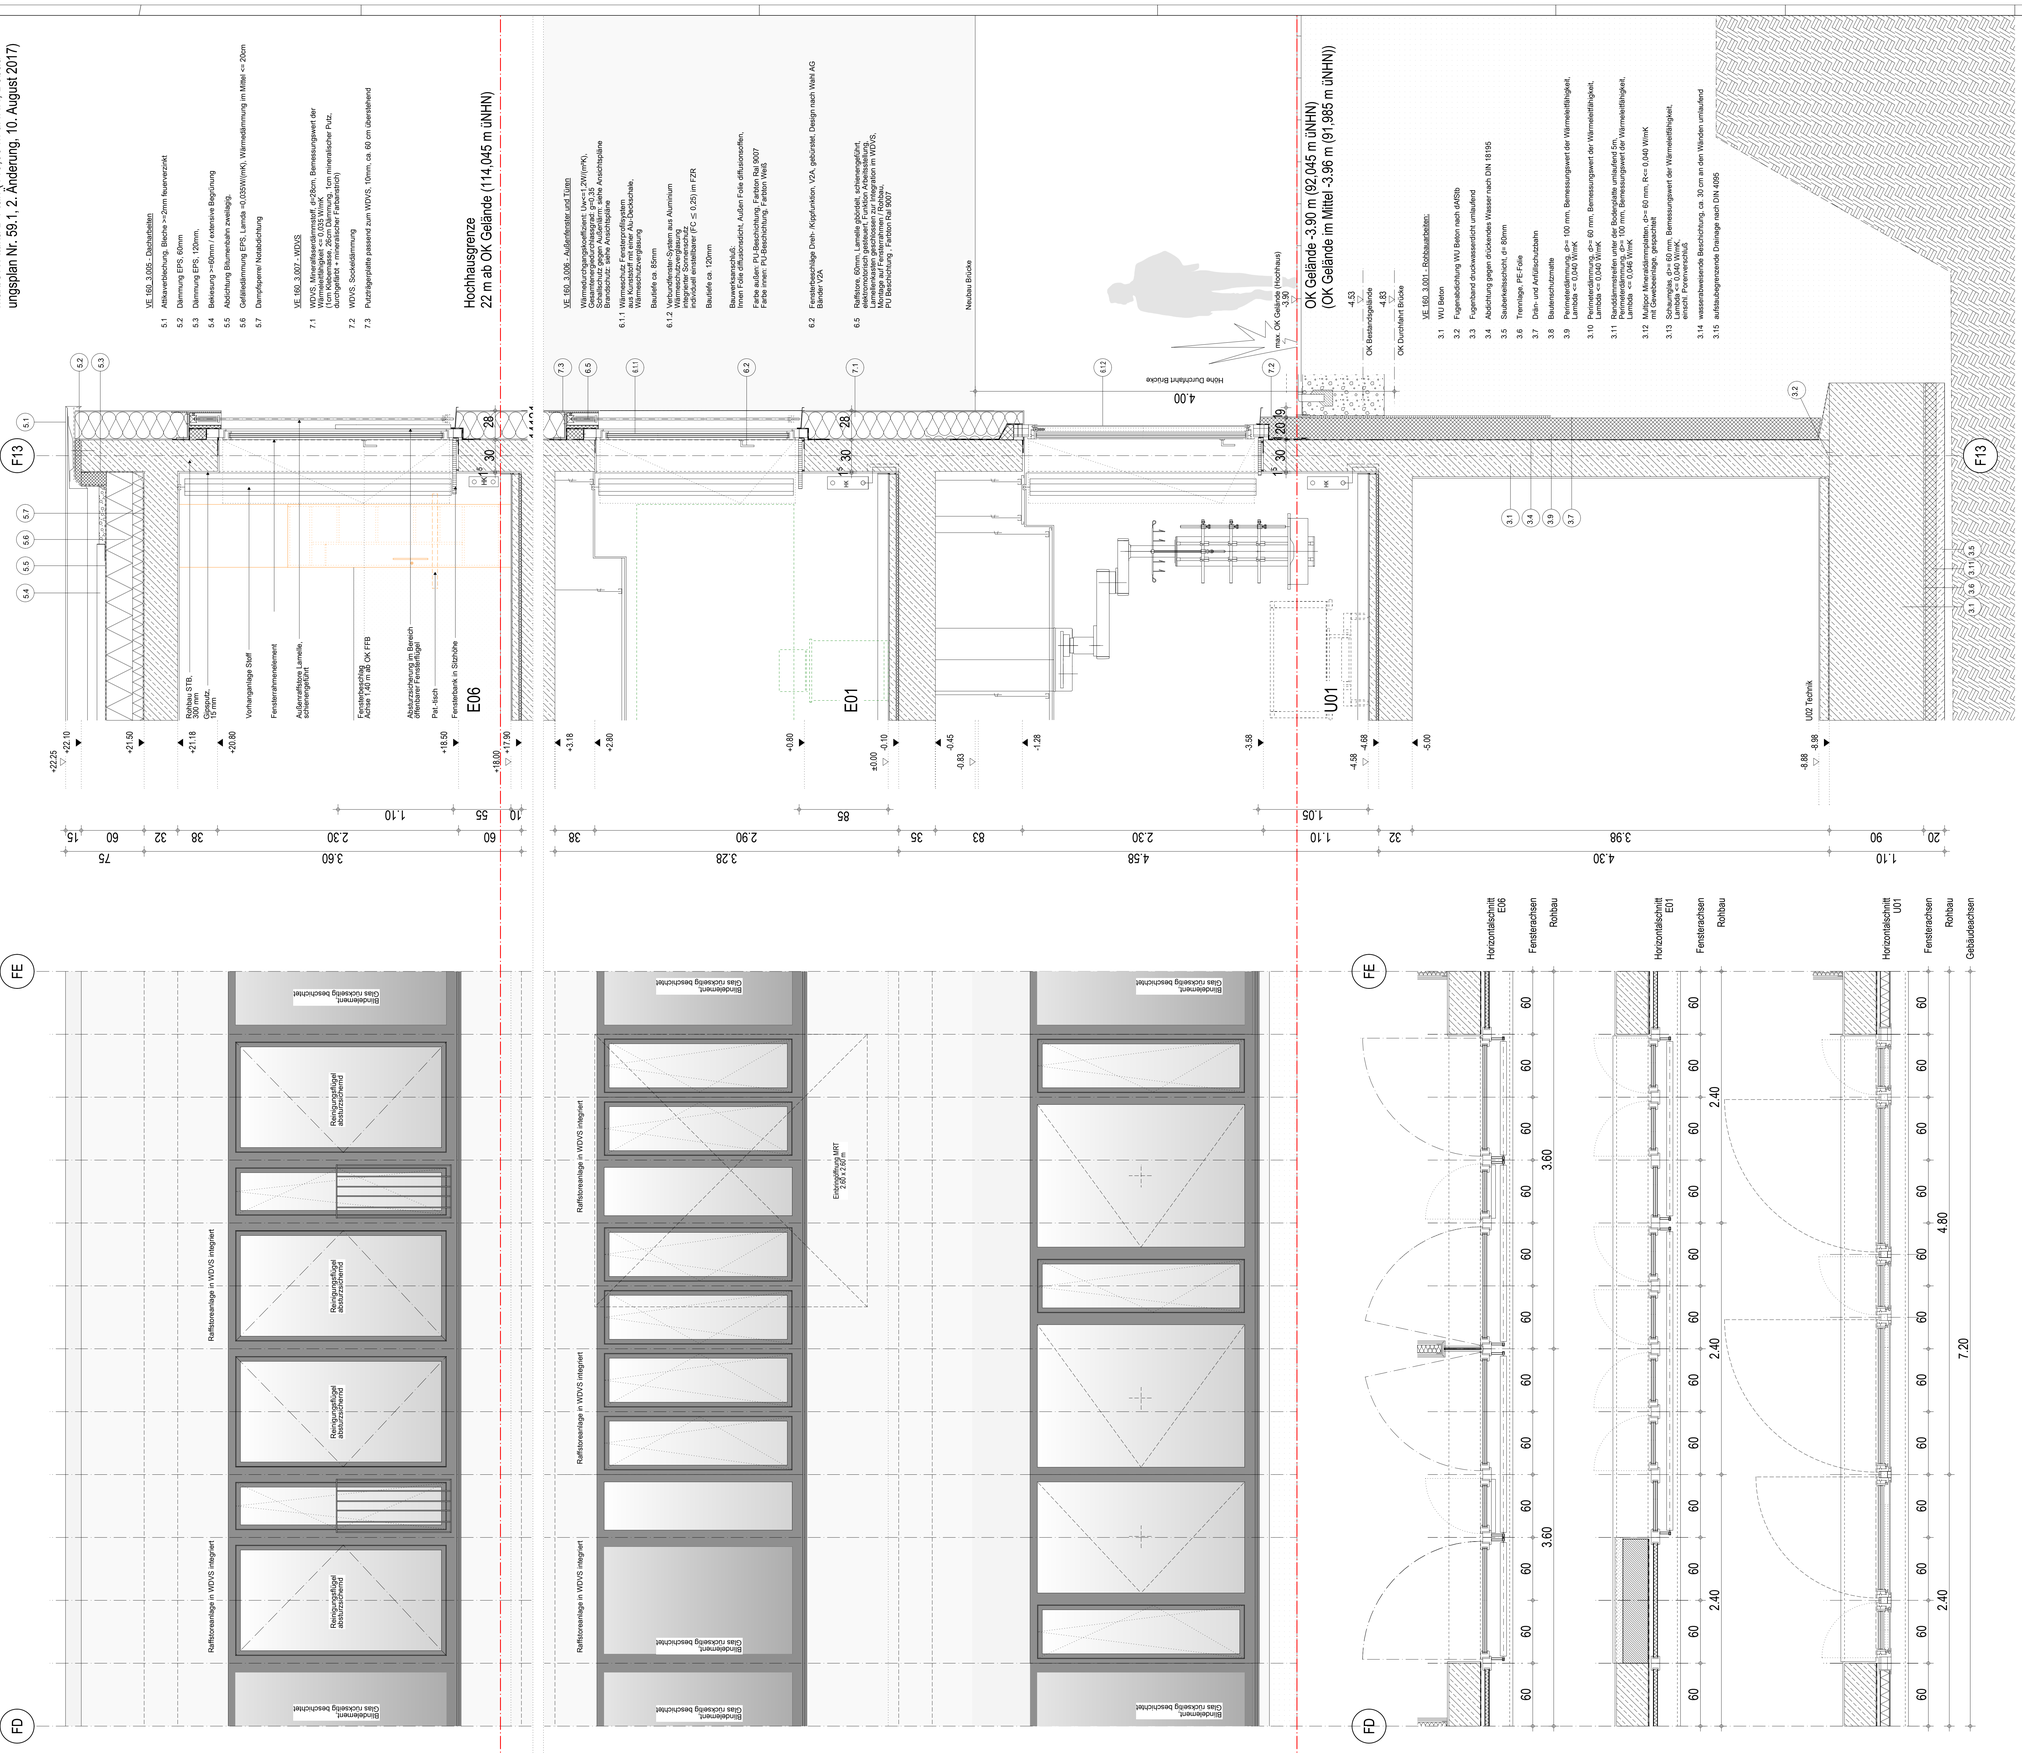

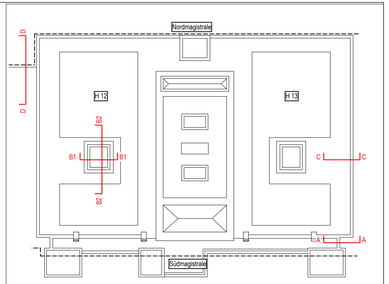

LEGENDE ANSICHTEN

- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM - PUTZ FARBTON NACH WAHL
- FASSADENPANEEL - ALUMINIUM FARBTON NACH WAHL
- DREH- / KIPPFLÜGEL MIT ABSTURZSICHERUNG RAHMENPROFILE - RAL 9006 / RAL 9007
- DREH- / KIPPFLÜGEL, RAHMENPROFILE - RAL 9006 / RAL 9007
- REINIGUNGSFLÜGEL, RAHMENPROFILE - RAL 9006 / RAL 9007
- REVISIONSFLÜGEL MIT FESTVERGLASUNG AUßEN RAHMENPROFILE - RAL 9006 / RAL 9007
- BLINDPANEEL - GLAS FARBIG HINTERLEGT FARBTON NACH WAHL, RAHMENPROFILE - RAL 9006 / RAL 9007
- BEHANGGRÖSSE AUSSENRAFFSTORE
- RWA ca. 1 m² — RAUCH- UND WÄRMEABZUG, MOTORISCHER ANTRIEB
- F30 — ANFORDERUNGEN BRANDSCHUTZ NACH BRANDSCHUTZGUTACHTEN
- BRANDWAND-VERLAUF
- AWA — AUßENWASSERANSCHLUSS

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN!

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
00	10.02.2025	qz	Planerstellung

Teilmaßnahme

Plannummer
1213_3SN1v1-C-C-8912_AG_-_1123 00-E0

Index
Datum
10.02.2025

Entwurfsplanung

Ebenenbezeichnungen Gebäudeabschnitte:
Ebene -1 = UG3
Ebene 00 = UG2
Ebene 0 = UG1
Ebene 1 = E01
Ebene 2 = E02
Ebene 3 = E03
Ebene 4 = E04
Ebene 5 = E05
Ebene 6 = E06

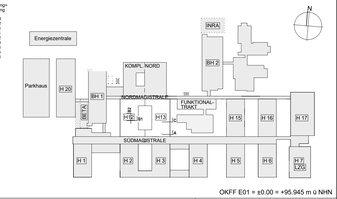

OKFF E01 = ±0.00 = +95.945 m ü NHN

Planinhalt

Fassadenschnitt C-C Hauptfassade

Projektnummer GP: 52917

Plannummer: 1213 3SN1v1-C-C-8912 AG_-_1123 00-E0

Index/Stufe

Planungsbereich: Gebäude

Erweiterungsneubau/Ebene: 12/C-C

Planverfasser: wörner traxler richter

Datum/Gez

Maßstab: 1:20 Plangröße: 1189 x 841

Plandatei: 1213_3SN1v1-C-C-8912_AG_-_1123_00-E0

wörner traxler richter
planungsgesellschaft mbh
01309 Dresden, Goethealee 23
Tel +49 351 31513 0
Fax +49 351 31513 10

Unterschrift Bauherr

Enthaltene Daten (DWG)

Unterschrift Entwurfs-/Planverfasser

Bauvorhaben
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße Universitätsklinikum Halle (Saale)

Bauherr
Universitätsklinikum Halle (Saale)
Ernst-Grube-Straße, 06120 Halle (Saale)

QR SCAN: Ist dieser Druck der aktuellste Stand?

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -