


Schnitt A-A M 1:50

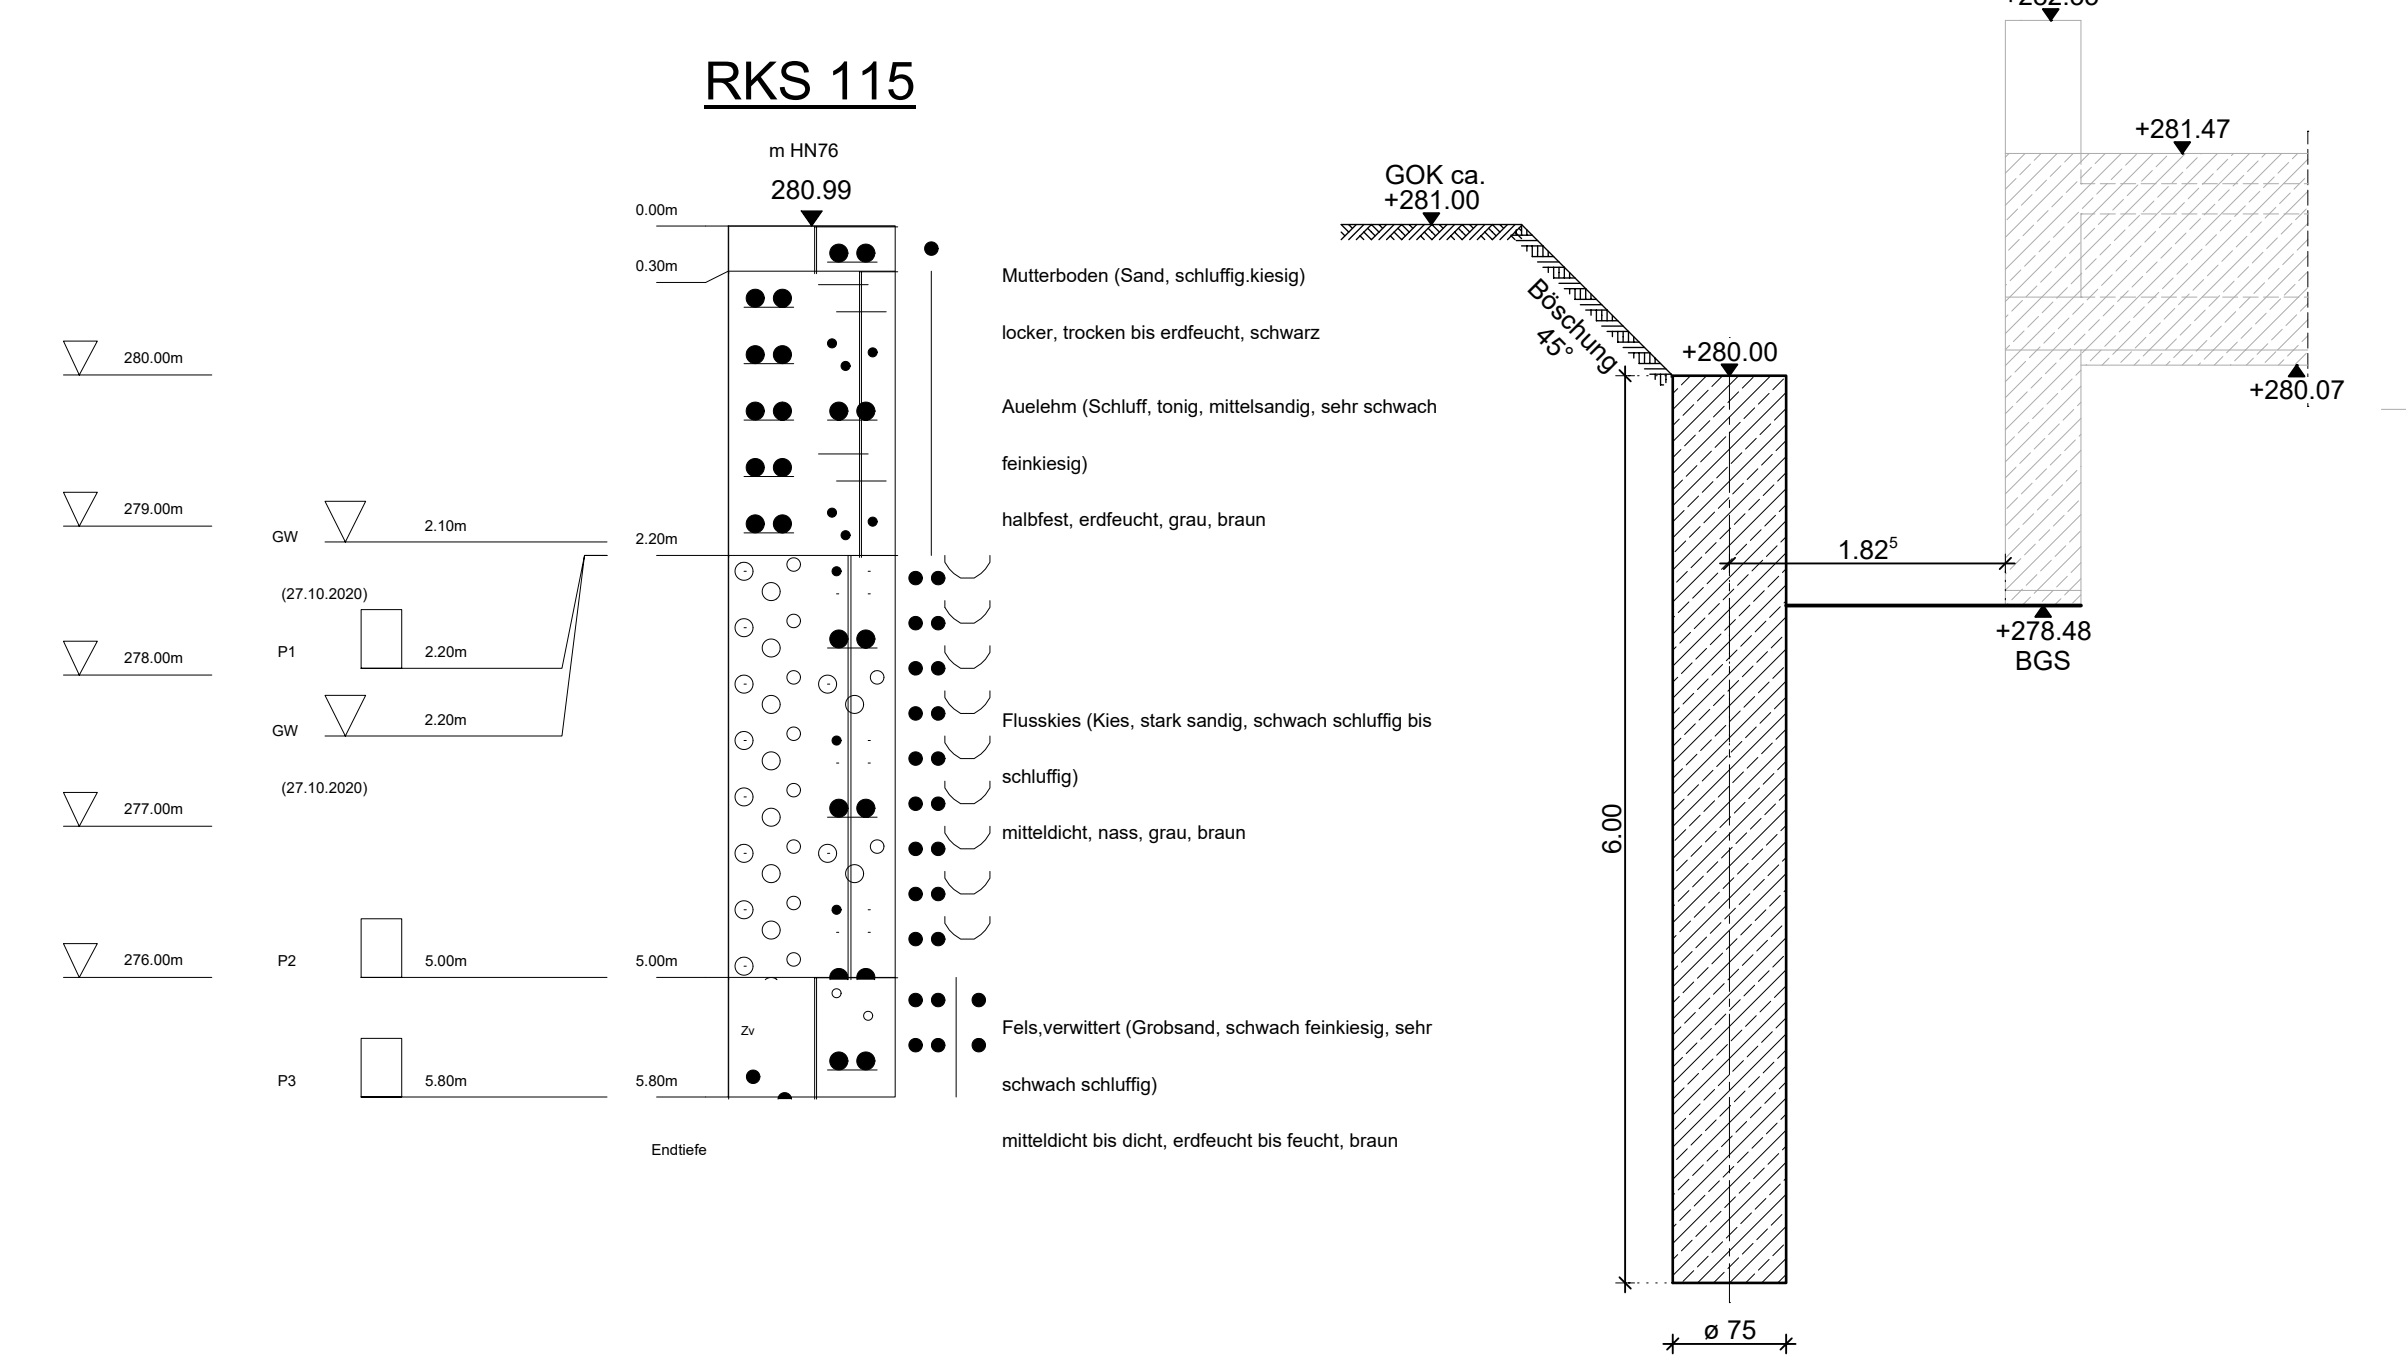

Einbindung der Pfähle in den Festgestein - Zersatz mindestens 50 cm oder nach statischen Erfordernissen.  
Einbau lärm- und erschütterungsarm durch Doppelkopf-Bohrverfahren / VDW.

**gilt nur für die Ausschreibung**

a	Stempelfeld bereinigt	06.11.2023	gez.	geprüft
	geändert	Datum	gez.	geprüft

Bauherr: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz  
Blankenburgstraße 62  
09114 Chemnitz

Baumaßnahme:	Datum	Zeichen
Zentrale Kläranlage Chemnitz Umbau Zulaufbereich	30.05.2023	
	30.05.2023	
	30.05.2023	
Maßstab:	1:50	[m:cm]
Proj.-Nr.:	888 - 2022	

Plan darstellung:	Verbauplan Rechenhaus	Plan - Nr.:	A-03a
-------------------	--------------------------	-------------	-------

**AUSSCHREIBUNG**

der Aufsteller:	Proj.ingenieur:
der Planer:	