

Vorgaben Beschilderung

Projekt: LRH2 Lüftung Rechenhaus

Größe 1 Hauptaggregate, z.B. Luftheizer

010-01 LH 96
Zuluftheizer Containerhalle

- Größe 1: 200 mm x 60 mm

obere Zeile: Objektnummer oder AKZ des Aggregates, Schrifthöhe 18 mm, untere Zeile: Aggregate-Bezeichnung, Schrifthöhe 12 mm,
gravierte Schilder Farbe nach Medium mit schwarzer / weißer Schrift, gelocht und mit Blindnieten auf Edelstrahlgrundträger

Vorgaben Beschilderung

Projekt: LRH2 Lüftung Rechenhaus

Größe 2 Aggregate & Armaturen z.B. Klappen, Kugelhahn, Pumpe etc.

010-04 AV 79

Regelventil HK 1

- Größe 2: 130 mm x 40 mm

obere Zeile: AKZ des Aggregates, Schrifthöhe 10 mm, untere Zeile: Aggregate-Bezeichnung, Schrifthöhe 7 mm,
gravierte Schilder Farbe nach Medium mit schwarzer / weißer Schrift, gelocht und mit Blindnieten auf Edelstrahlgrundträger

Größe 3 Messstellen z.B. Temperatur etc.

010-04 TISA 086

Zuluftfühler ZH 1


- Größe 3: 50 mm x 20 mm

obere Zeile: AKZ und Kennbuchstabe der Messstelle Schrifthöhe 4 mm, untere Zeile: Aggregate-Bezeichnung, Schrifthöhe 4 mm,
gravierte Schilder Farbe nach Medium mit schwarzer / weißer Schrift, gelocht und mit Blindnieten auf Edelstrahlgrundträger

Vorgaben Beschilderung

Projekt: LRH2 Lüftung Rechenhaus

Größe 4 Rohrleitungen

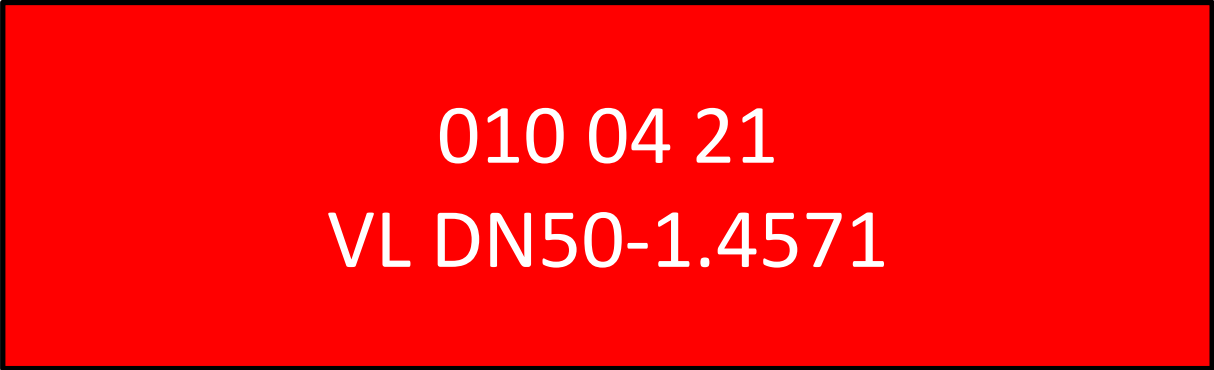

010 04 21
VL DN50-1.4571

- Größe 4: 160 mm x 50 mm

obere Zeile: Rohrleitungsummer, Schrifthöhe 12 mm, untere Zeile: Nennweite, Material, Druckstufe

gravierte Schilder Farbe nach Medium mit schwarzer / weißer Schrift, gelocht und mit Blindnieten auf Edelstrahlgrundträger

Vorgaben Beschilderung

Projekt: LRH2 Lüftung Rechenhaus

Größe 4 Rohrleitungen

Schild	Schrift	Medium
rot	weiß	Heizwasser Vorlauf
blau	weiß	Heizwasser Rücklauf
grün	weiß	Kondensat
weiß	schwarz	ohne Zuordnung

Zusätzlich Rohrleitungskennzeichnung mit Klartextbezeichnung des Mediums Farbe nach DIN 2403 und Richtungspfeil

Kennzeichnungsbänder

Rohr- durch- messer [mm]	Breite [mm]
20-40	25
40-75	50
75-100	76
100-150	100
150 bis 200	152
ab 200	180