

Kornverteilung


Projekt	: ZKA NB Mehrzweckhalle
---------	-------------------------

Projektnr.:	21091-B
-------------	---------

Datum : 05.08.2021

Anlage	:	4.3
--------	---	-----

DIN 18123 / DIN EN ISO 17892 / DIN EN 933

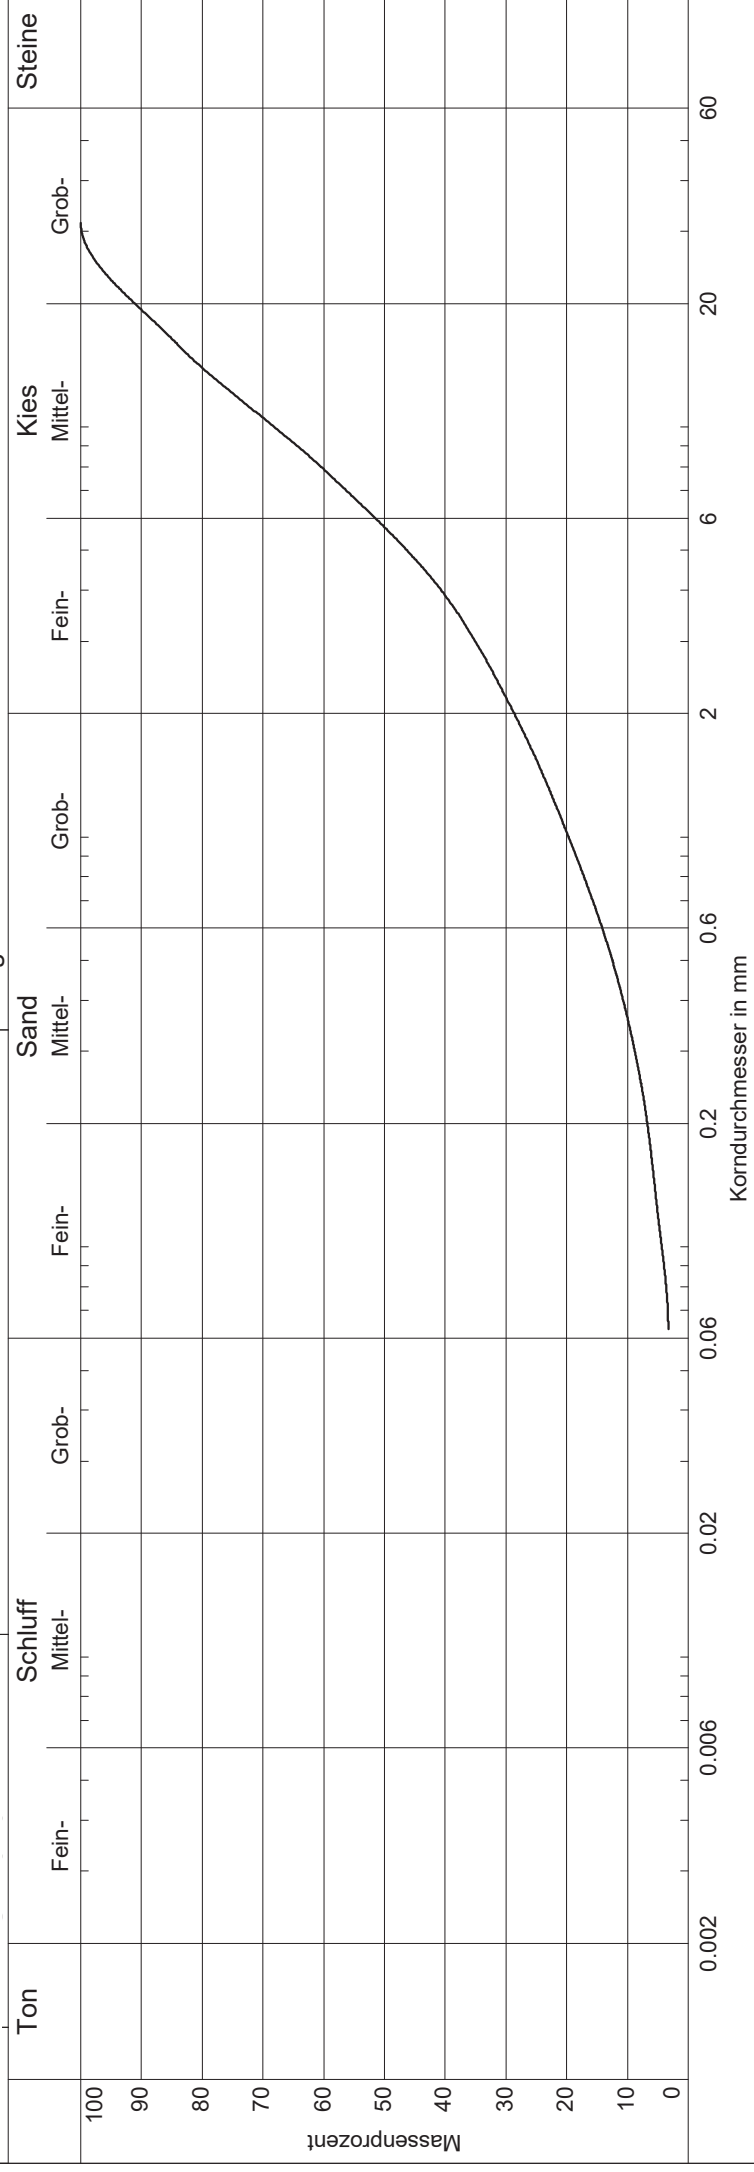

Labornummer	———— BF21195
Entnahmestelle	BS 105 P5
Entnahmetiefe	
Schicht	Flusskies
Bodenart	G,gs',ms'
Bodengruppe	GW
Frostempfindl.klasse	F1
Anteil < 0.063 mm	3.3 %
Kornfrakt. T/U/S/G	0.0/3.3/25.4/71.4 %
Ungleichförm. U	U = 21.8
Krümmungszahl Cc	Cc = 1.7
kf nach Beyer	8.0E-004 m/s
kf nach Kaubisch	- (0.063 <= 10%)