

Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Netz GmbH  
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers  
Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln  
Parallel zu Mittelspannung u. Ferngastrassen können sich Fernmeldekabel (LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0,4 m befinden.

**avacon**

Bemerkungen:

Maßstab: 1:500


Blatt-Nr.: 03

Auskunft / Fortführung	Vorgangs-Nr.: 1129907
Ansprechpartner: DMME	
Druckdatum:	24.04.2024
Ort:	Gehrden, Stadt
Straße:	Am Castrum
Sparte(n):	Kommunikation

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.

© Geobasis-DE / LVerm LSA, 011012

© 2005

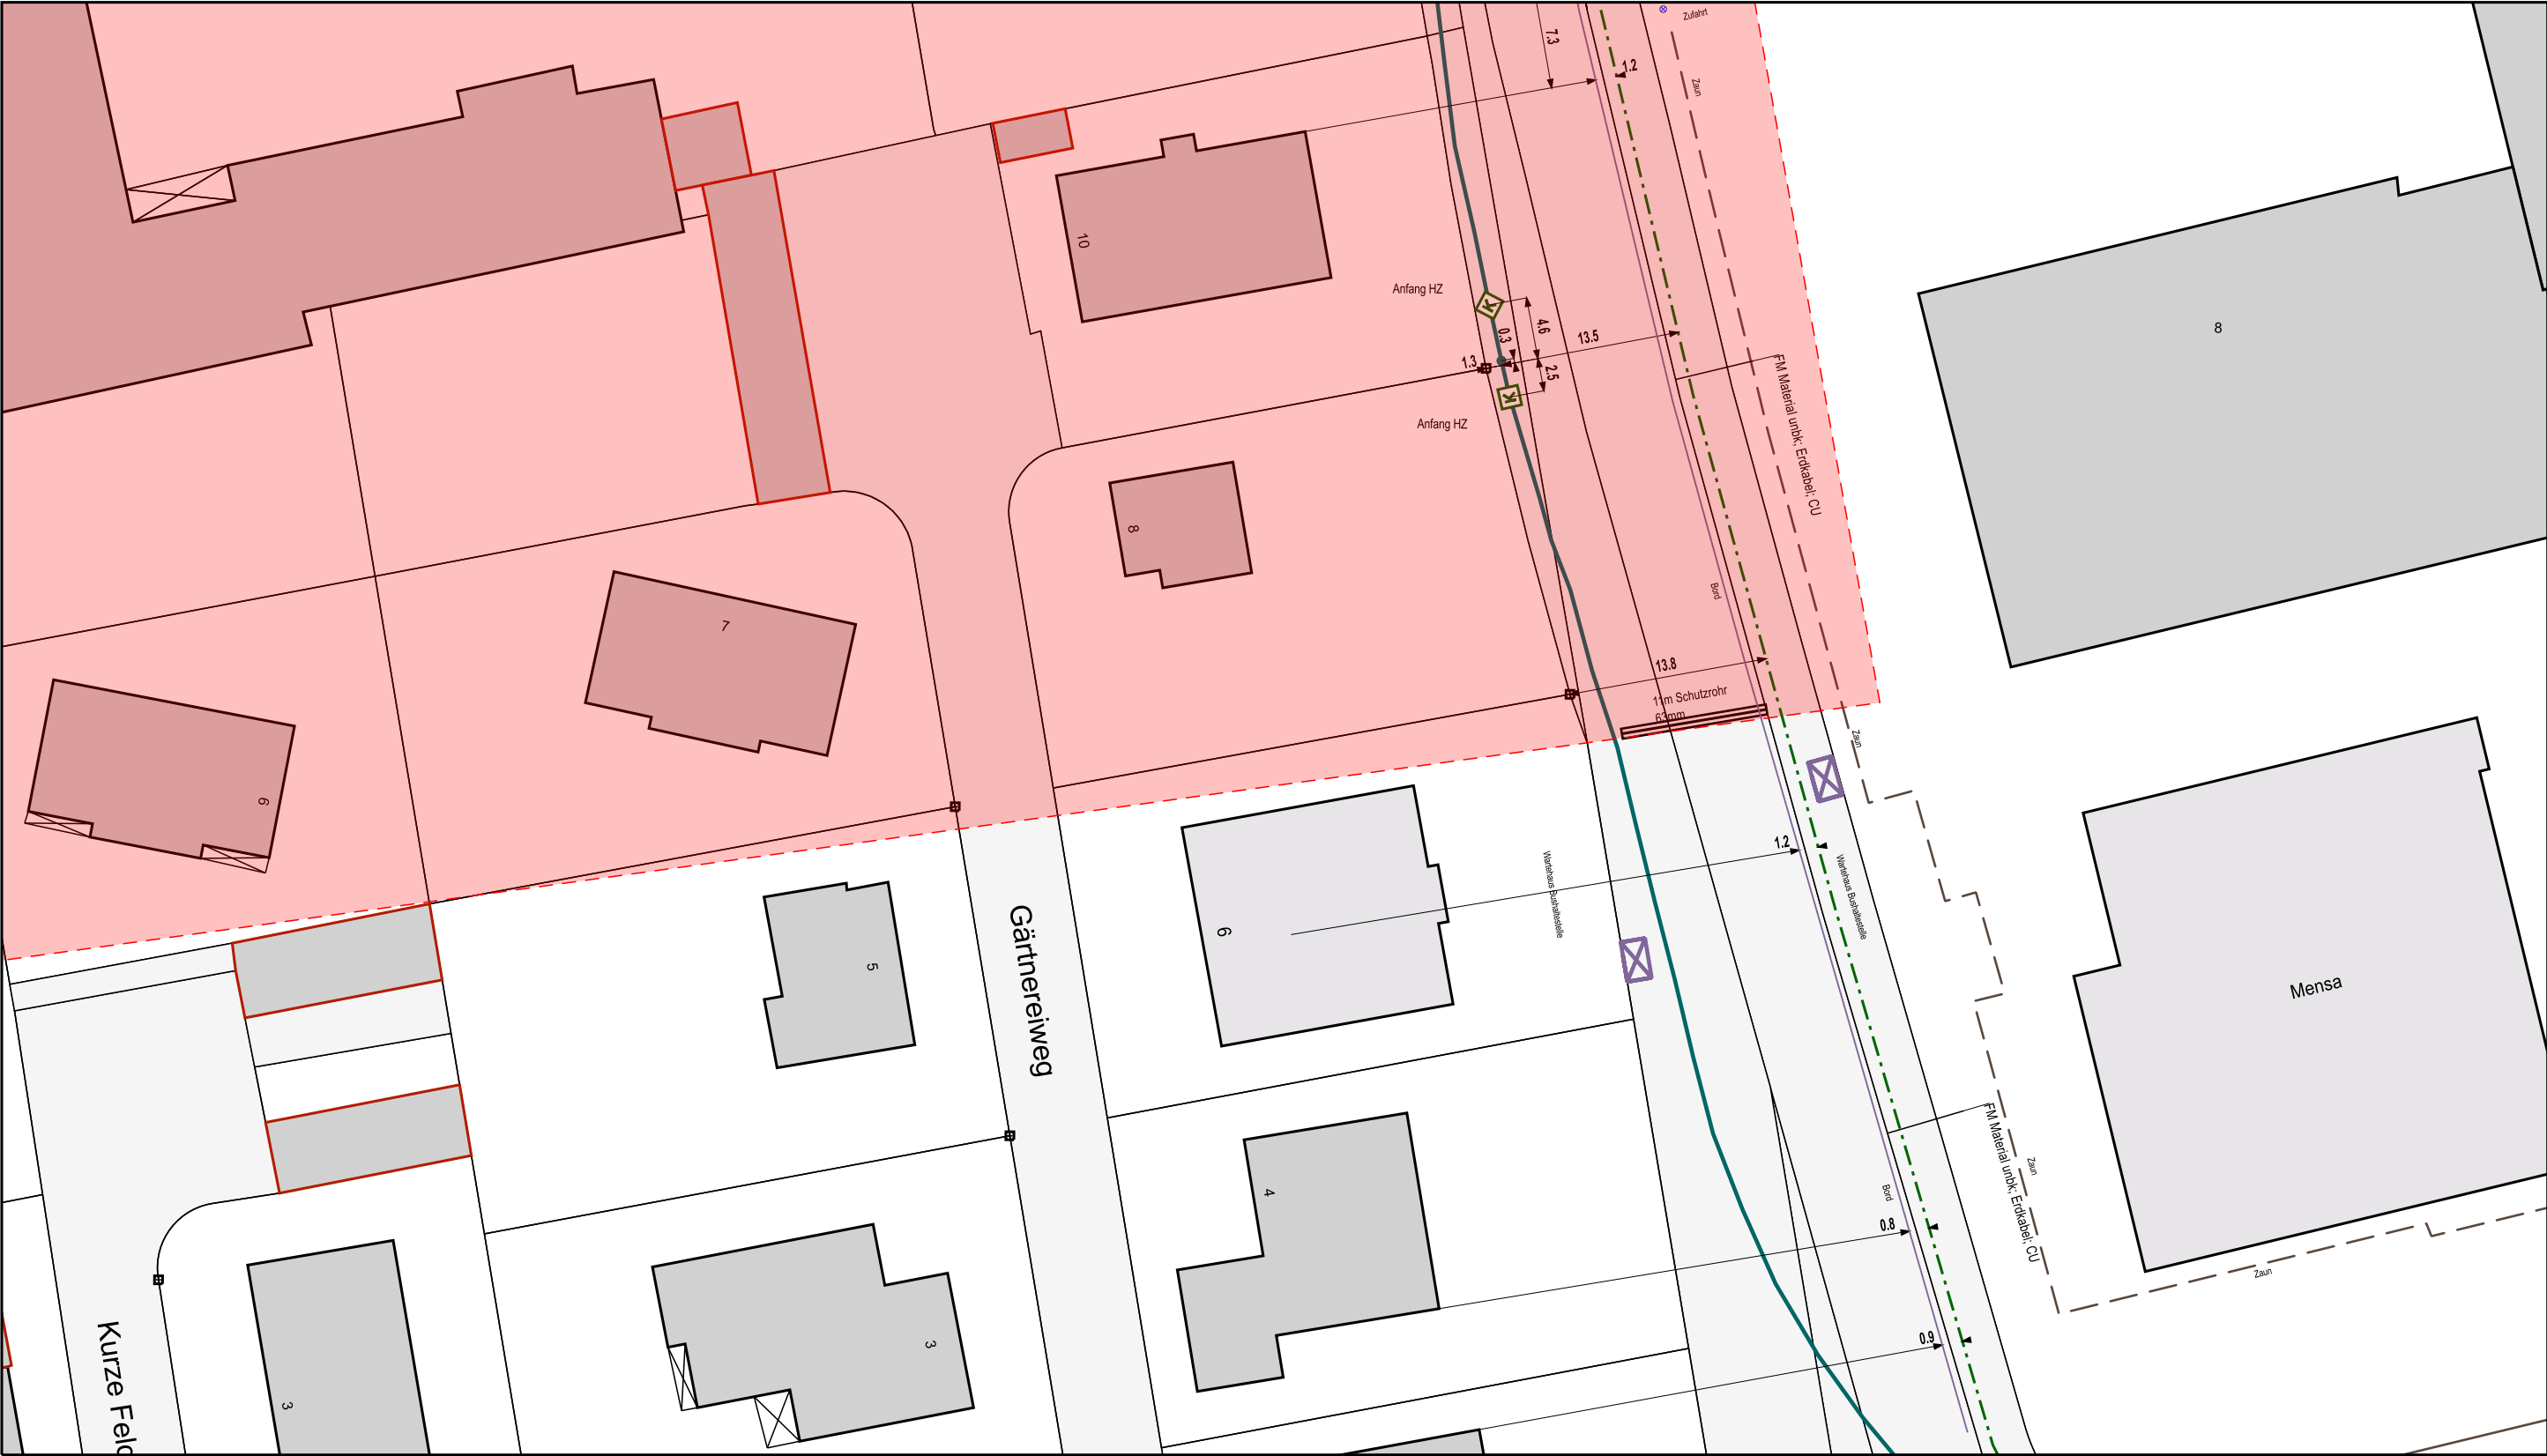

Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Netz GmbH  
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers  
Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln  
Parallel zu Mittelspannung u. Ferngastrassen können sich Fernmeldekabel (LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0,4 m befinden.

			Auskunft / Fortführung	Vorgangs-Nr.: 1129907
			Ansprechpartner: DMME	
	Bemerkungen:		Druckdatum: 24.04.2024	
			Ort: Gehrden, Stadt	
			Straße: Am Castrum	
	Maßstab: 1:500	Blatt-Nr.: 04	Sparte(n): Kommunikation	