


Übersicht Außentüren und Brandschutztüren 1.OG

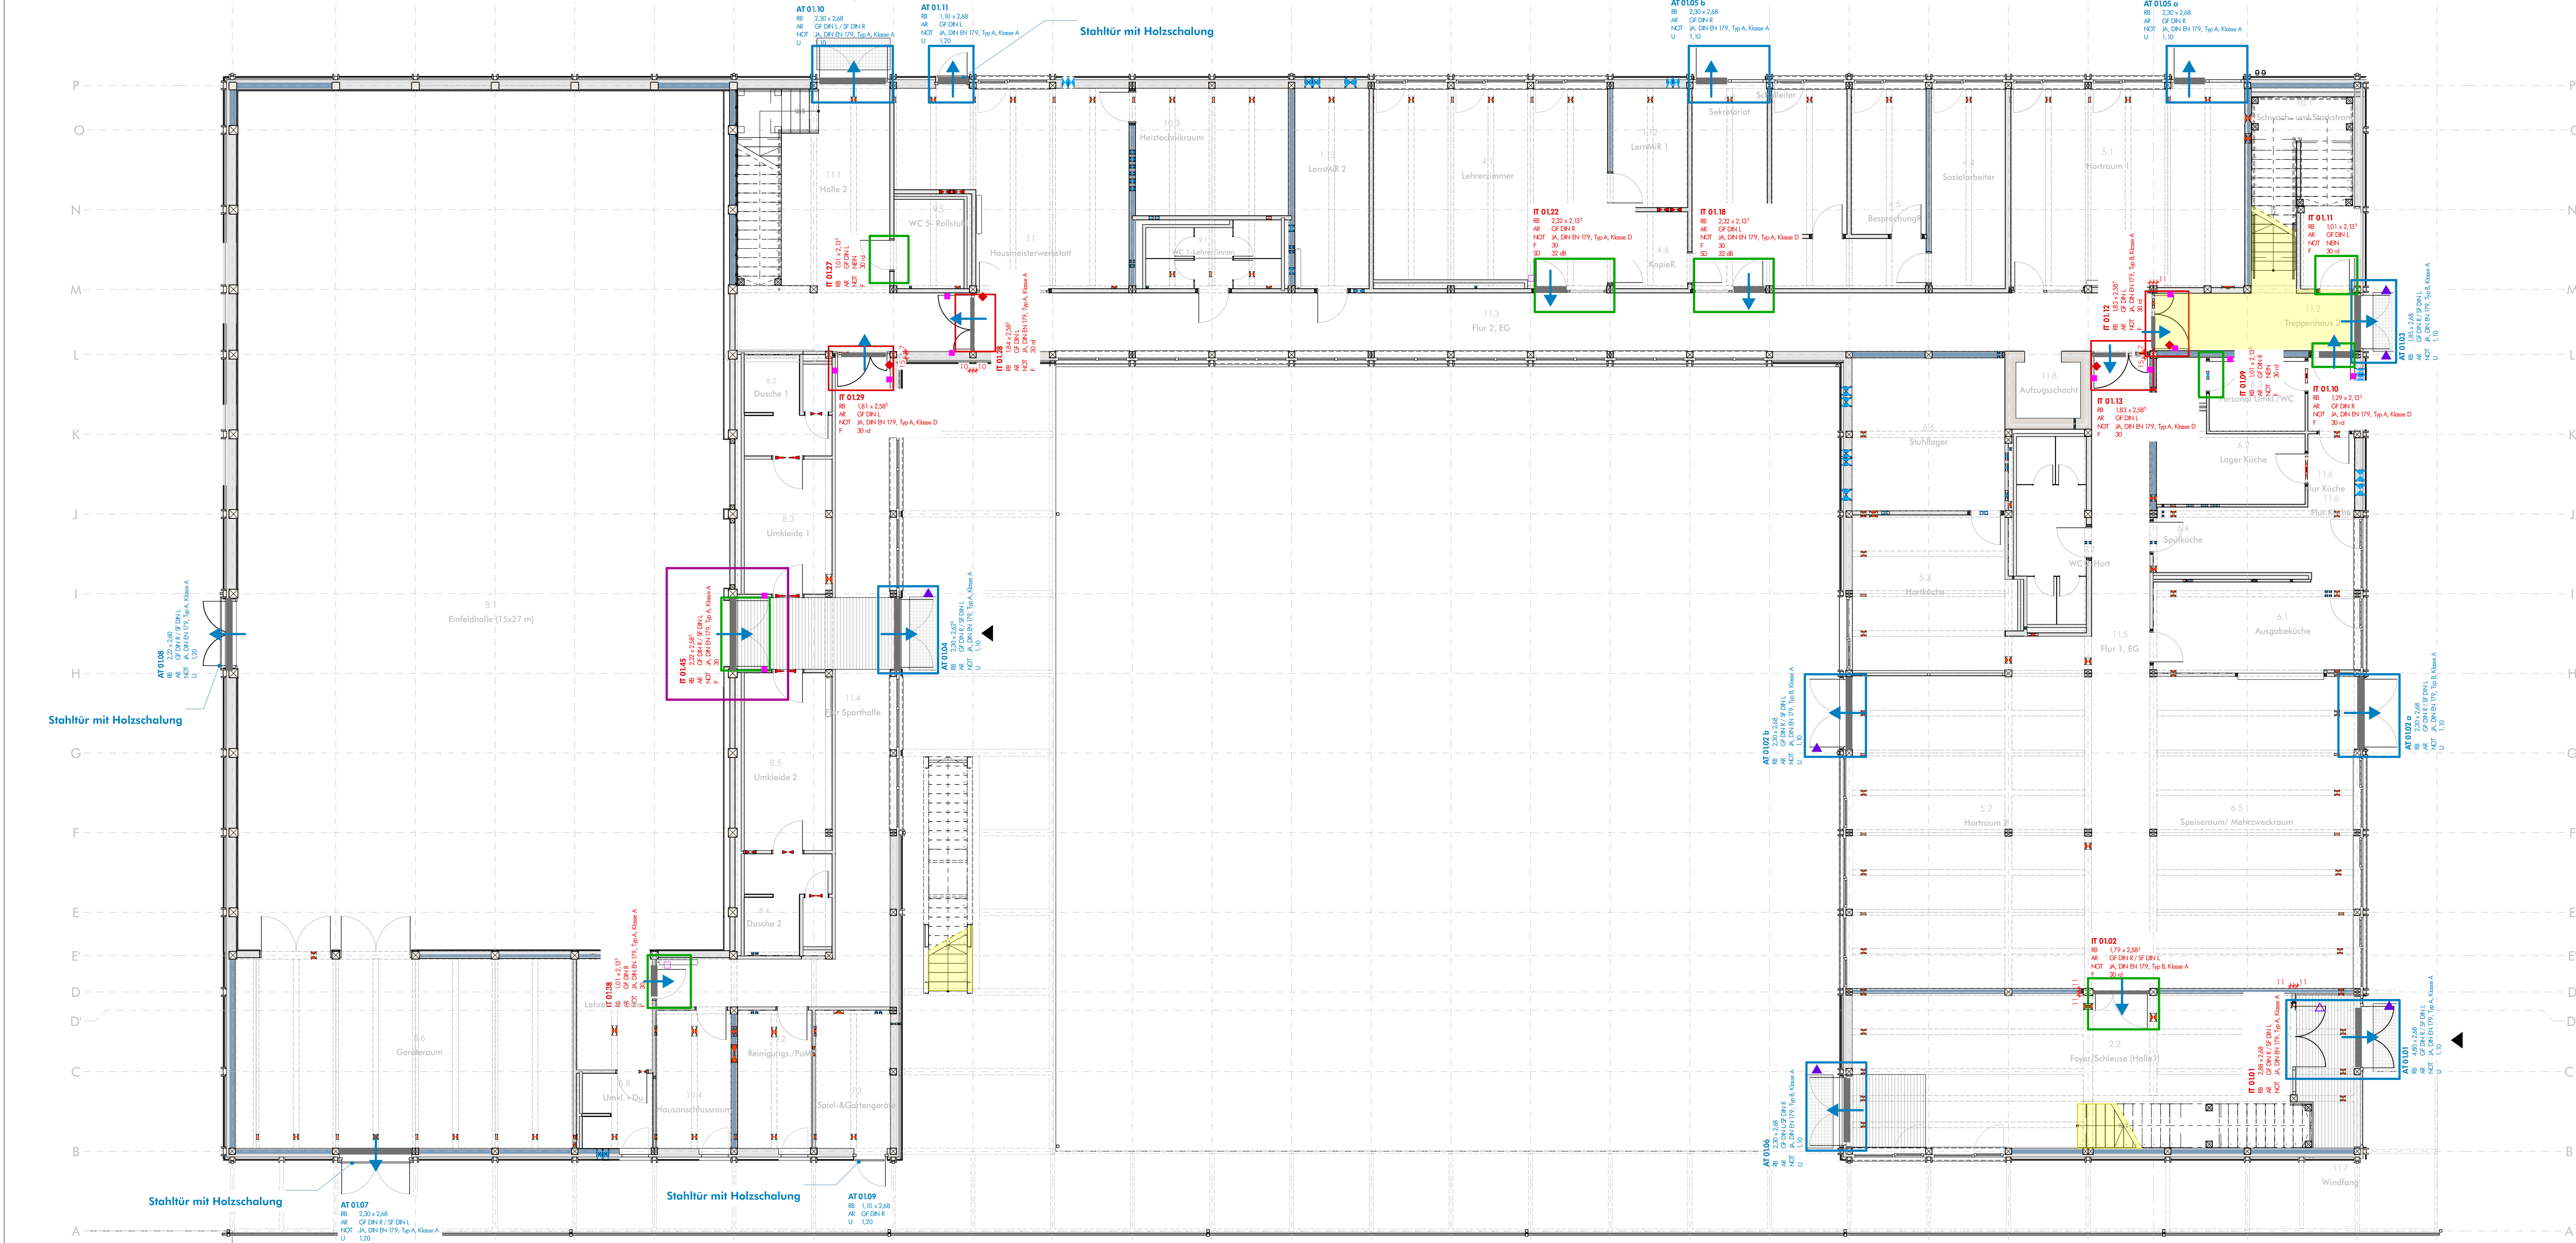

Übersicht Außentüren und Brandschutztüren EG

LEGENDE BRANDSCHUTZRELEVANTE TÜREN


- Notwendige(r) Flur/ Treppe/ Treppenraum
- Selbstschließende Tür mit Feststellanlage, d.h. 230V ELT-Anschluss und BMA-Anschluss bei Scharnierseite (nach Brandschutzanforderungen)
30 rd : Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
30 : Tür - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
dT : Dichtschließende Türen
- Selbstschließende Tür, d.h. OTS mechanisch (nach Brandschutzanforderungen)
30 rd : Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
30 : Tür - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- Türen ohne Technische- oder Brandschutzanforderungen
- Leistung LOS 17 Prallwand
- Position Tür-Elektronanschluss, i.d.R. beim Gangflügel, an der Scharnierseite in Richtung des Öffnungsflügels (Ausnahme für äußere Eingangstür: auf der Innenseite der Tür anbringen)
- Schließzylinder: Notausgangsschließ nach DIN EN 179
Typ A - Türdröcker
Typ B - Stoßplatte
Klasse A - nach außen öffnend
Klasse D - nach innen öffnend

WEITERE SYMBOLE

- Selbstschließende Tür, d.h. OTS mechanisch (keine Brandschutzanforderungen)
- Türstopper, Wandmontage
- Türstopper, Bodenmontage
- Fanghaken Bodenmontage mit Schutzprofil (Siehe Detailplanung)
- Fanghaken Bodenmontage ohne Schutzprofil
- Fanghaken Wandmontage
- Öffnungsunterstützung
- NOT Notausgangsschließ
- GF Gangflügel der Tür
- ST Standflügel der Tür
- RB Rahmauße
- F Brandschutzanforderung
- 30rd Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
- 30 Tür - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
- SD Schallschutzanforderung
- U U-Wert

VORABZUG

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung von Informationen	lc	19.04.2024
1.2	Ergänzung von Informationen	fo	09.07.2024
1.3	Ergänzung Angaben Notausgangsschließ	ms	05.12.2024
1.4	Ergänzung von Legende, Anschlagsrichtung	ms	19.12.2024
1.5	Ergänzung Türstopper	ms	07.01.2025
1.6	Ergänzung Fanghaken für Außentüren	ms	15.01.2025
1.7	Anpassung Flurtüren	ms	23.01.2025
1.8	Ergänzung Öffnungsunterstützung	ms	04.02.2025
1.9	Ergänzung Türtyp AT.01.11	ms	24.02.2025
2.0	Anpassung IT.01.28, IT.02.14, IT.02.15	ms	04.03.2025
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
3.0			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			

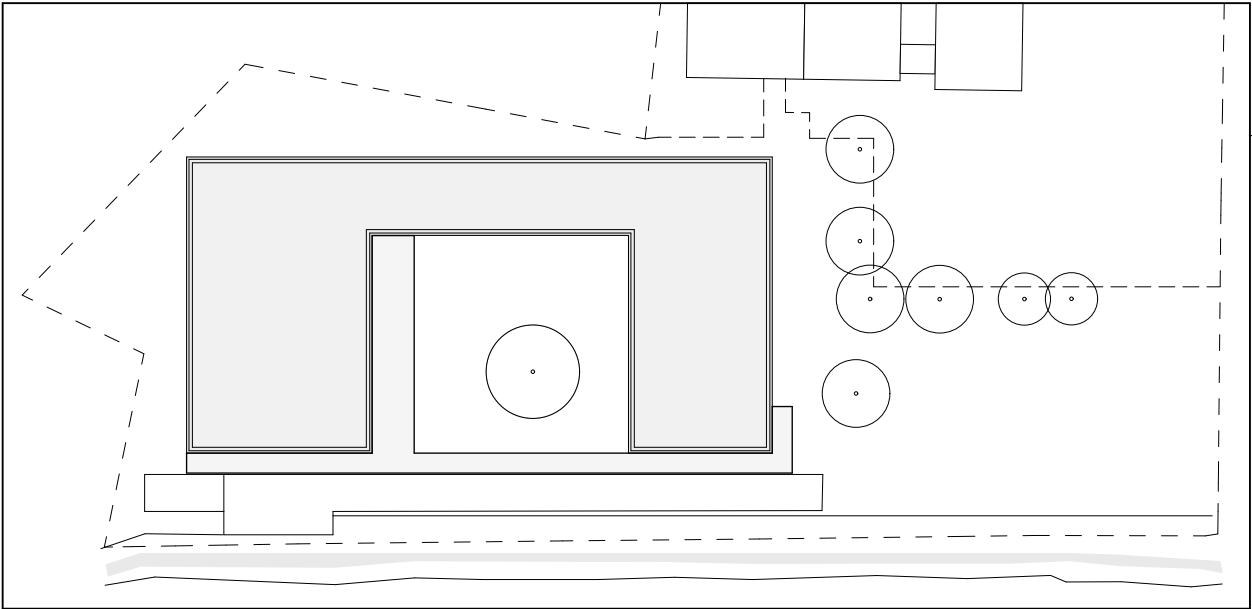

Projekt: Modellprojekt Schulbau in Bendeleben		N
Adresse: Burgstraße 3 99706 Bendeleben Deutschland	Liegenschaft: Flur 5; Flurstück 311/1	
Planungsphase: Ausführungsplanung		
Gewerk/Los:	Status: VORABZUG	

Übersichtplan Außentüren, Brandschutztüren

Bauherrschaft: Landratsamt Kyffhäuserkreis Markt 8 99706 Sondershausen		MEIN KYFF HÄUSER KREIS Rundum vielseitig.
vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel 036 3274 1386 g.schreivogel@kyffhaeuser.de		
Entwurfsverfasser: DGJ Architektur GmbH Waller-Kolb-Straße 22 60594 Frankfurt am Main		DGJ Architektur
00 49 151 40574434 00 49 069 96206234 dgj269@dgj.eu www.dgj.eu		
Projekt-Nr.: dgj269	Plan-Nr.: LP5.09.701	Maßstab: 1:100
Größe: 1:189mm x 841mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 19.04.2024
	Index: 2.0	Index vom: 2025.03.04