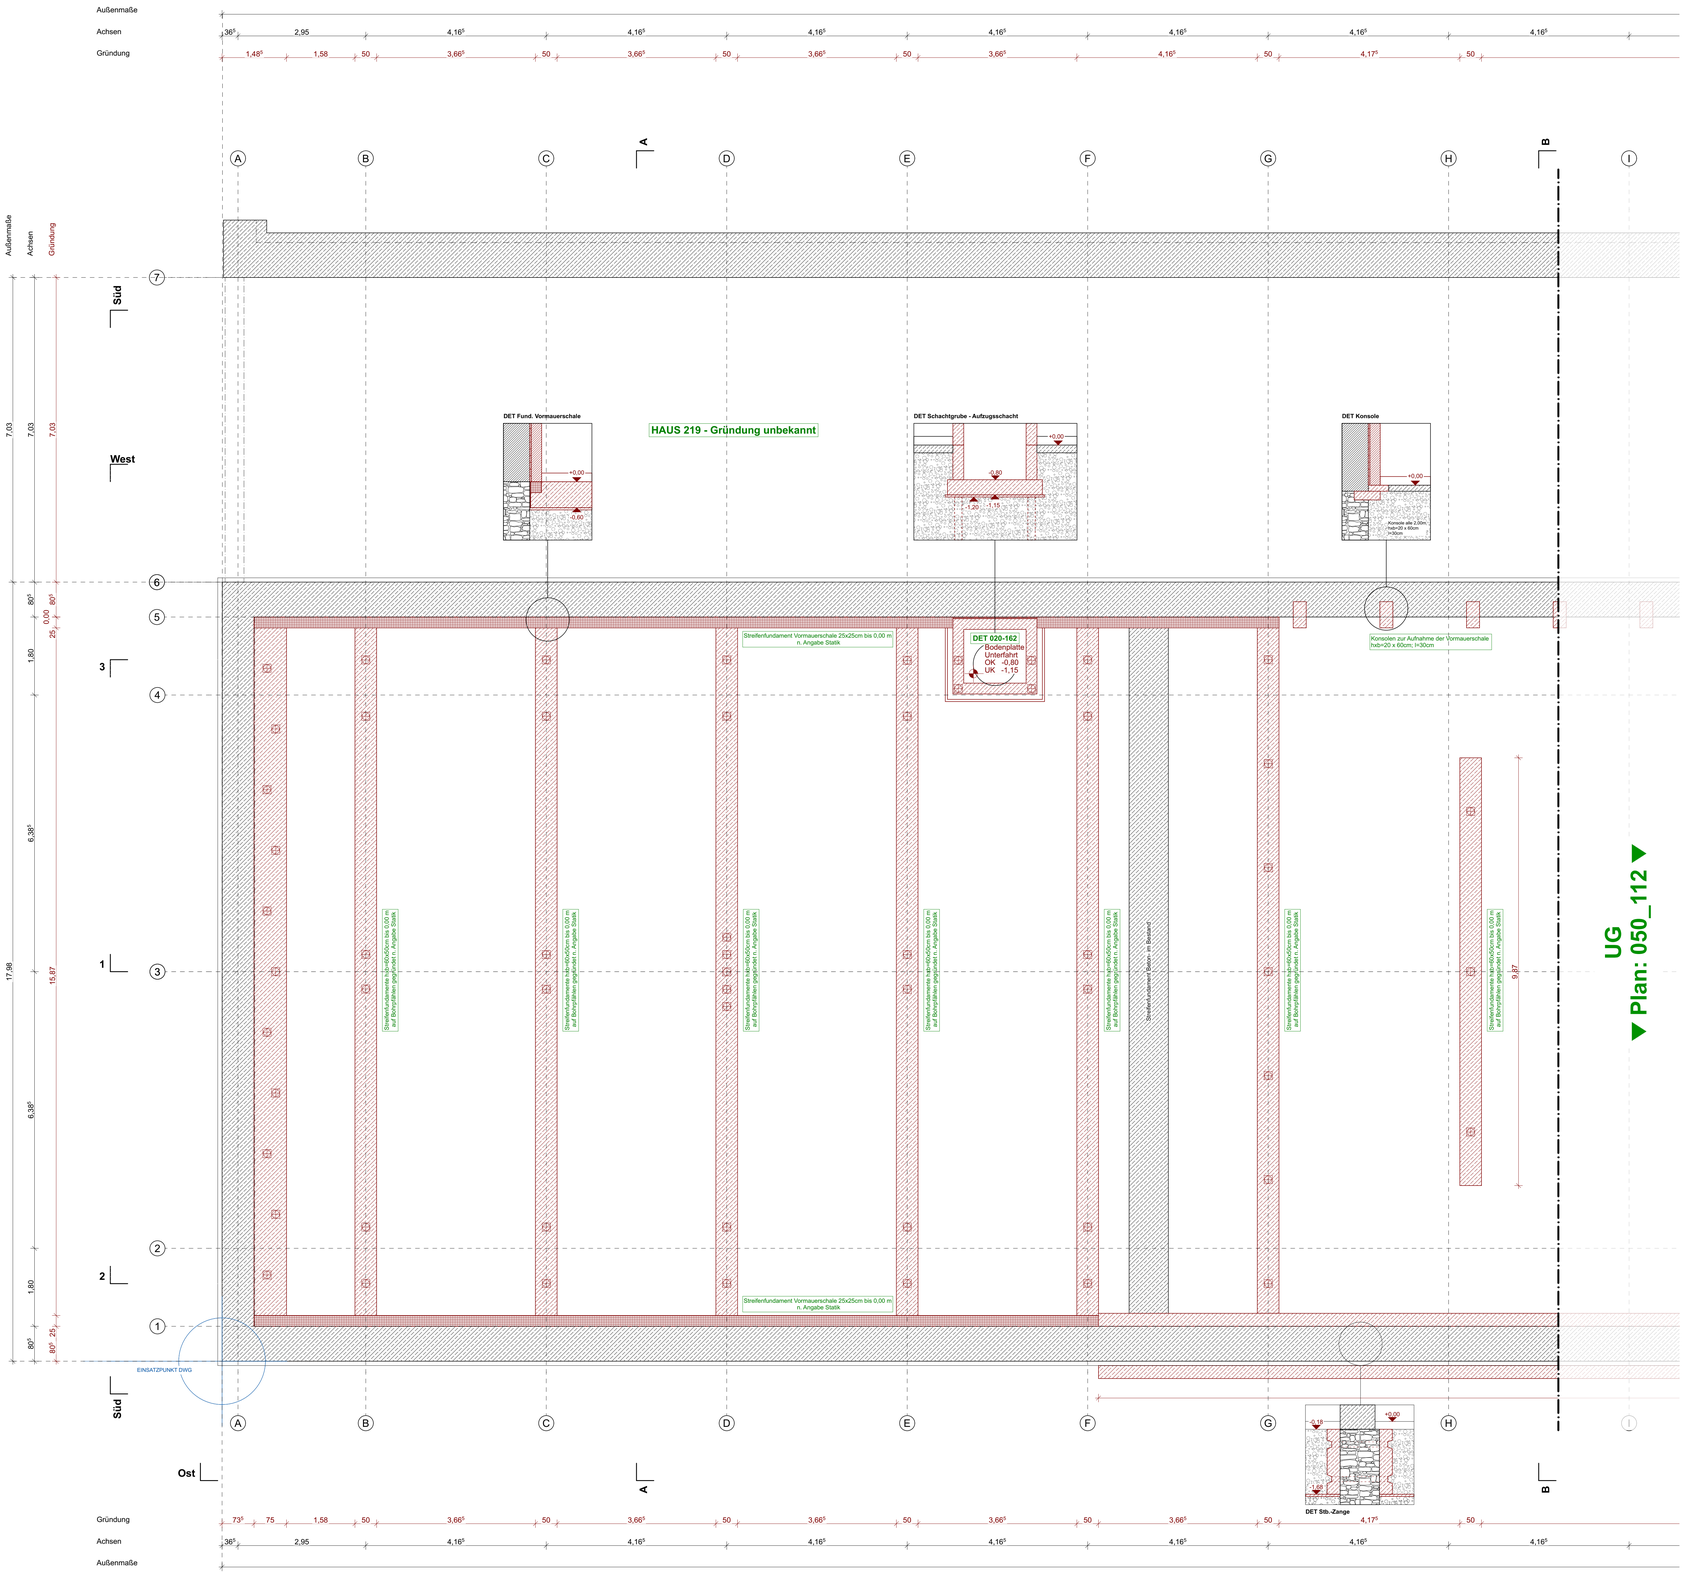

Elektro

Leuchten
Produkte ausstehend

Deckenleuchte

Wandleuchte

Installations-Hinweise
alle Leuchten
in der Halle dimmbar

Schalterserie
ausstehend

Symbole

- Taster
- Sonnenschutztaster
- Raumthermostat
- Handmelder BMA/RWA
- Brand-/Mehrkriterienmelder
- Notbeleuchtung
- Rettungszeichen bel.
- Blitzleuchte
- Bewegungsmelder
- Starkstromdose 16/32A
- Steckdose, Kombination
- Signalhorn
- Datendose RJ45
- Festanschluss, Sonnenschutz
- Telefondose
- Klingel, Gegensprechanlage
- Lautsprecher
- Bodendose

Aufbauten

1.1 Bodenaufbau EG

01 Bestandsboden gem. Befund	-
02 Trennlage	-
03 Dämmung druckfest nach Anf. WLG 032	100 mm
04 Trennlange	-
05 Estrich optional mit Heizung	80 mm
06 Bodenbelag optional	-

1.2 Bodenaufbau Nassbereiche/Küche

01 Bestandsboden gem. Befund	-
02 Trennlage	-
03 Dämmung druckfest nach Anf.	100 mm
04 Trennlange	-
05 Estrich optional mit Heizung	65 mm
06 Abdichtung	10 mm
06 Bodenbelag	15 mm

2.1. Decke über EG

01 Deckenbekleidung optional	-
02 STB-Decke nach Anf.	250 mm
03 Trittschall-Dämmlage WLG 032	20 mm
04 Estrich optional mit Heizung	80 mm
05 Bodenbelag optional	-

3.1 Dachaufbau Satteldach

01 Stahlträger Bestand	
02 Heraklith-Akustik-Verkleidung B-S1-d0	25 mm
03 Gipskartonverkleidung EI30, 2-fach	25 mm
04 Dachsparren 16x18 cm KVH Fichte	160 mm
05 OSB als Dampfbremse nach Anf. Statik	18 mm
06 MiWo Aufsparren-Dämmlage A1, 1000° KVH Fichte 12x4 cm, Achse 65cm	120 mm
07 Holzschalung, Nut-Feder	18 mm
08 UK mit U.-Spannbahn	-
09 Dachziegel mit Hinterl.	-
10 PV-Modul, auf Metall-UK	-

3.2. Dachaufbau Flach (Dach bestehend)

01 Stahlträger mit GK-Verkleidung	-
02 Deckenkonstruktion	-
03 Dämmung EPS	55 mm
04 Bituminöse Dachbahn	-

4.1 Außenwandaufbau

01 Holz-Akustikpaneele inkl. UK nach Anf., B-S2-d0/C-S2-d0	75 mm
02 Vormauerschicht Poroton-Ziegel 0,08W/m²k	240 - 365 mm
03 Mörtel F90-A, diffussionsoffen	5 mm
04 Ziegel-MW Bestand	625 - 805 mm
05 Außenputz / Sichtklinker	ca.10 mm

Index

Nr.	Revisionsdatum	Änderungen	Gez.
A	07.10.2024	Planerstellung / Grundlage für Fachplanung LP5	MN
B	27.11.2024	Korrektur Achsen, Einarbeitung Statik und Brandschutz	MN
C	08.01.2025	Anpassung Schacht Plattformlift	MN

Legende

Hinweise

- alle Maße sind vor Ort zu prüfen
- Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden
- Fenster- und Türhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UK Sturz
- Raumhöhen gelten ab OKFB (neu) bis UKFD (neu)

Umbau

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Achse

Symbole

+1,00 OK Fertigfußboden
+1,00 OK Rohboden

Materialien

- Putz
- Gipskartonwand
- Schüttung (Bestand)
- Holzwerkstoff
- Dämmstoff, weich
- Mauerwerk
- Mauerwerk, KS
- Beton, unbewehrt
- Stahlbeton
- Dämmstoff, XPS
- Abdichtung
- Kies
- Erdreich

Plan

UG_1-3 **050_111-C**

Ausführung Stand — **A0 quer** Format — **1:50** Maßstab — **±0,00 = +124,52 m.ü.NHN.** Ausgangskote — **08.01.25** Datum

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m

Projekt	**Campus Südost | Umbau Haus 218 | Arno-Nitzsche-Straße 35 | 04277 Leipzig**
Auftraggeber	**Stadtwerke Leipzig GmbH | Arno-Nitzsche-Straße 35 | 04277 Leipzig**
Architektur	**Büro Voigt | Gleisstraße 5b 04229 Leipzig | T 0341 590 55 00 | kantine@buero-voigt.de**