Dach

2 Lg.	Bitumenbahn -2. Lage: Oberlage Polymerbitumen-Schweißbahn obere Lage, vollflächig verschweißen, oberseitig beschiefert, unterseitig folienkaschiert mit Trägereinlage -1. Lage: Kaltselbstklebebahn, Stoßüberdeckung > 8 cm, Stöße versetzt, oberseitig folienkaschiert
200mm	Gefälledämmung im Mittel, Mindeststärke 140 mm, Mindestgefälle 2%, EPS WLS 035 auf Untergrund festkleben
4 mm	Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn Al+G sd > 1.500 m
-	Voranstrich
300mm	Stahlbetondecke

Attika

8mm	HPL-Platte, gem Farb- und Materialkonzept Breite 15/20/25cm mit 1cm Fuge
40mm	Luftschicht / UK Fassade
200mm	Mineralwolle WLG 035, vlieskaschiert
250mm	Stahlbeton Attika Voranstrich
4 mm	Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn Al+G sd > 1.500 m
100mm	Mineralwolle (WLS 035)
2 Lg.	Bitumenbahn

Attikaabdeckung

3 mm	Attika-Abdeckblech mit Abstandshalter und Antidröhnbeschichtung Alu, pulverbeschichtet gem. Farb- und Materialkonzept
2 Lg.	Bitumenbahn, Rand mechan. gesichert
33 mm	Kerto-Q-Platte (EN 14374) Kante zweiseitig auf Gehrung, Befestigung auf Attikawand (zementgebundene Platte bei Brandschutzanforderungen)
80-100 mm	Gefälledämmung (Material s. Dachaufbau)

Legende

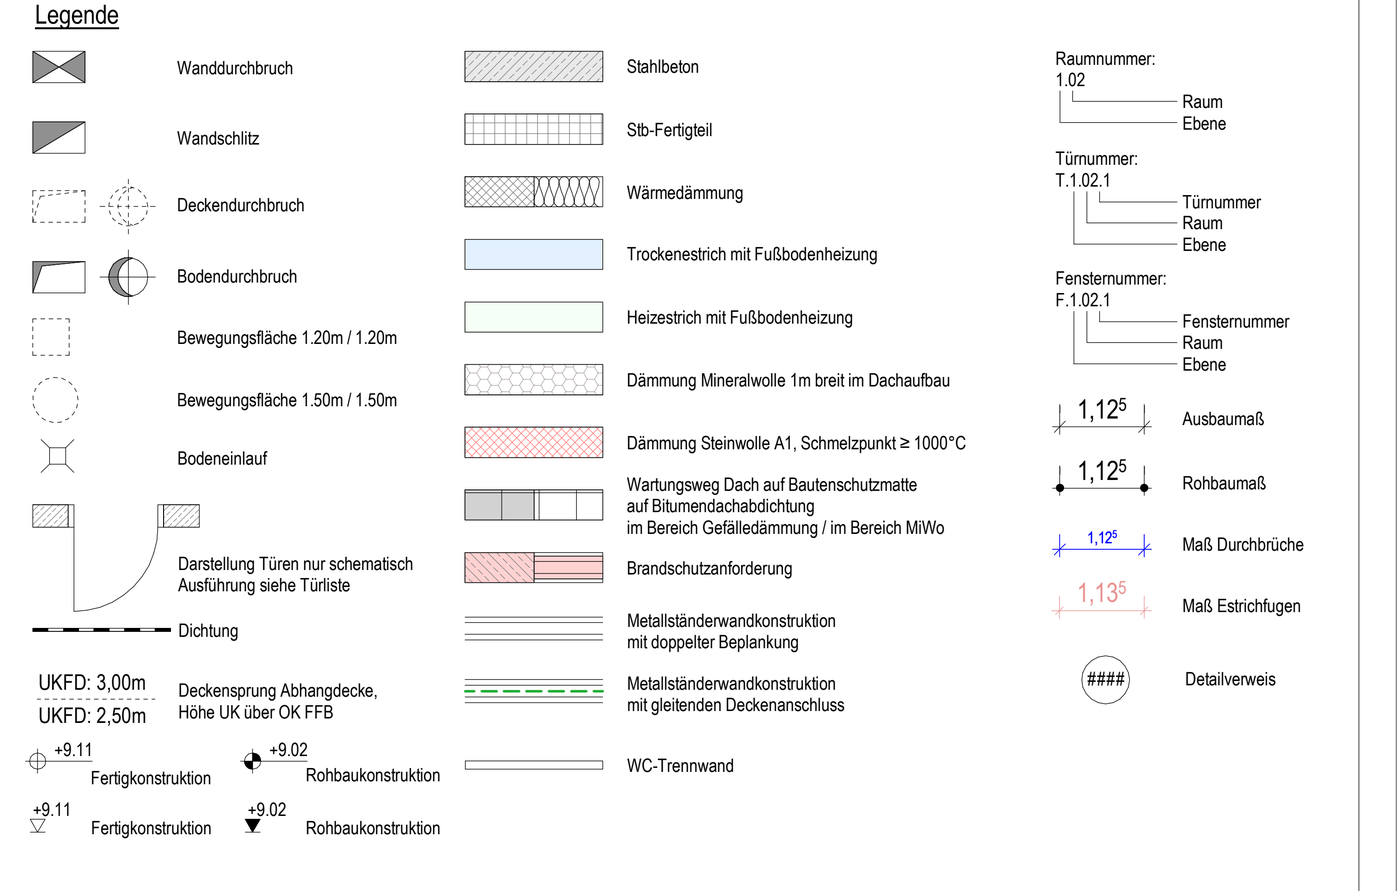

UZ	Unterzug (Höhe UZ bezogen auf OK RD)	EI2 90-S200 C5	Tür feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T90-RS)	RW	Rettungsweg
FBH	Fertigbrüstungshöhe über FFB	EI2 30-Sa C5	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (T30-RS)	RA	Rohrachse
RB	Rohbrüstung	EI2 30-S200 C5	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-D)	UK	Unterkante
BRH	OK Brüstungshöhe Roh ab OK FFB	S200 C5	Tür rauchdicht und selbstschließend (RS)	OK	Oberkante
FFB	Fertigfußboden	Sa C5	Tür dicht- und selbstschließend (D+S)	VK	Vorderkante
RFB	Rohfußboden	Sa	Tür dichtschließend (D)	AK	Außenkante
BP	Bodenplatte	RAZ	Rauchabzug	HP	Hochpunkt
RD	Rohdecke	OL	Oberlicht	TP	Tiefpunkt
AHD	Abhangdecke	DA	Dachausstieg	PD	Treppenpodest
FB	Fußbodenaufbau	NÜ	Notüberlauf	DD / DS	Deckendurchbruch / -schlitz
GL	Glasausschnitt	RR	Regenfallrohr	BD	Bodenduchbruch
HK	Heizkörper	DÄ	Dämmung	WD / WS	Wanddurchbruch / -schlitz
PR	Pfosten-Riegel-Konstruktion	BS	Brandschutz	WA	Wandaussparung
PR-I	Pfosten-Riegel-Konstruktion innen	NA	Notausgang	H/ L/ S/ E	Heizg./ Lüftg./ San./ Elt.
		GF	Gehflügel		

Ausführung nur nach Freigabe Architekt!
Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Toleranzen sind in Bezug auf die Bestandsbauteile unbedingt zu berücksichtigen. Differenzen sind VOR der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung, als auch Unstimmigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen, sind mit der Bauüberwachung vor der Ausführung zu klären.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen des Tragwerksplaners, den Ausführungsplänen der Technischen Gebäudeausrüstung, den freigegebenen Werkplänen der ausführenden Firmen und den technischen Baubestimmungen. Bei Aussagen zu Brandschutzqualitäten haben die Angaben aus dem Brandschutzkonzept Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Aussagen zum Tragsystem haben die Angaben aus der Statik Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Aussagen zur Freiraumplanung haben die Angaben aus der Außenanlagenplanung Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Der Bauteilschallschutz ist gemäß der Vorbemessung des Bauakustikers auszuführen. Alle angegebenen Schalldämmwerte beziehen sich auf Bauteile im betriebsfertig eingebauten Zustand, sofern nicht anders gekennzeichnet.
Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Tür-, Fenster- sowie Brüstungshöhen auf die Oberkante Fertigfußboden!
Das Herstellen der Durchbrüche erfolgt nach Freigabe durch die Fachplaner und die Bauleitung.
Darstellung der Trockenbau (Stösse/ Anschlüsse/ Ecken) nur schematisch. Trockenbauwände sind im Anschluss an geputzte Innenwände so auszuführen das die Beplankung bündig mit der Putzoberfläche verläuft. GK-Wände sind entsprechend Herstellervorschrift fachgerecht auszuführen! Maßliche Angaben zum Trockenbau sind in den Grundrissplänen EG/ OG Trockenbau zu berücksichtigen.
Beim Schulhaus sind Kanten im Innen-, wie Außenraum gem. Schulbaurichtlinie bis zu einer Höhe 2m über OK FFB mit einer Rundung ≥ R2mm, oder einer vergleichbaren Fase auszuführen.

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen.

Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:
H	15.01.25	104 Textliche korrekturen, Entfall 3xDD	OH	SME
G	16.10.24	104 Planfreigabe; BD-S 190; WLG WD 035	OH	SME
F	17.04.24	104 Durchbrüche		
E	12.03.24	104 Entfall Wartungsweg	JS	SMe
D	16.02.24	104 Sekuranten Südseite, Lage Miwo-Trennstreifen, Entfall Überfahrt AZ, Anp. Gehwegplatten	JS	SMe
C	07.02.24	104_Einlauf Notentwässerung verschoben, Attikahöhe geä., Sekuranten geä., Durchbrüche angepasst, Wartungsweg	JS	SMe
B	19.01.24	HLS inkl. alle DB, Eingangsbereich, TRH-Rohbau, TB, Stützen, Aufzug, Haupttreppe, DA	JS	SMe
A	13.11.23	Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5	JS	SMe

Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016

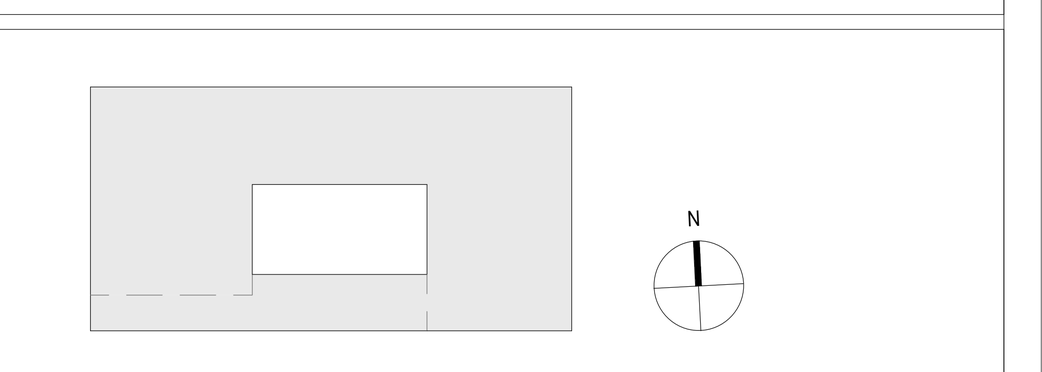

Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
Obermarkt 1; 04720 Döbeln
Unterschrift

Projektsteuerung:

Architekt:
Unterschrift

Außenanlagen: | HLS-Planung:
Tragwerksplanung: | Planung Elt:
Tiefbau und Medienplanung: | Fachplaner:

Projekt: Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt: Dachaufsicht

Planungsphase:	Ausführungsplanung
bearbeitet:	OH
geprüft:	SMe

Maßstab:	Plandatum:	Planstatus:	Plannr.:	Index:
1:50	13.11.2023	Freigabeplan	104	H

Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status
2003_DÖB_SCH		5	AR	GR	DA	104	H	F

Plannummer

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.