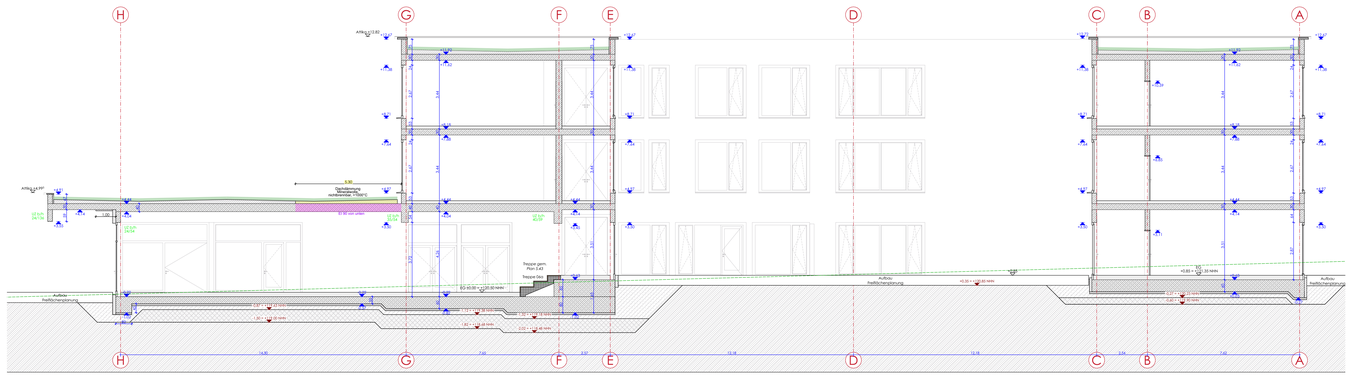

Schnitt A-A

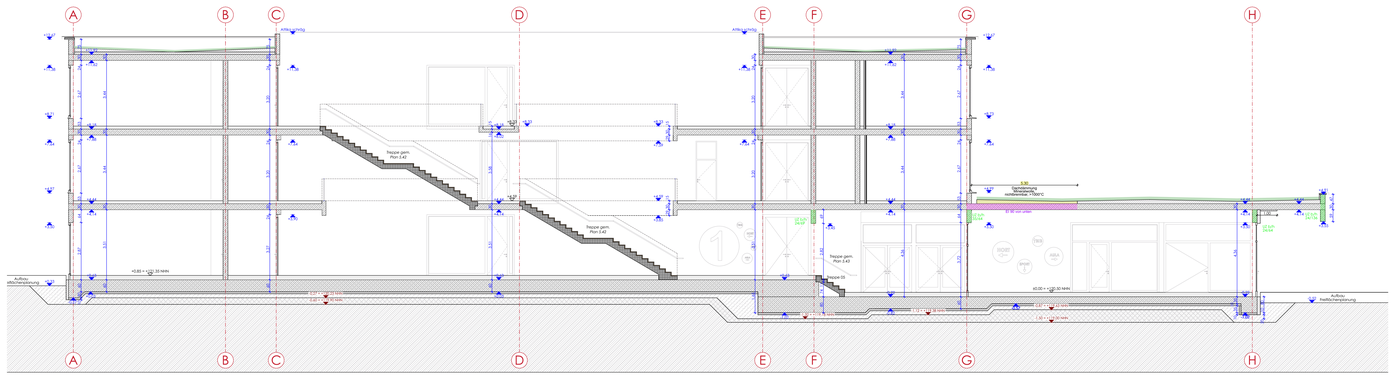

Schnitt B-B

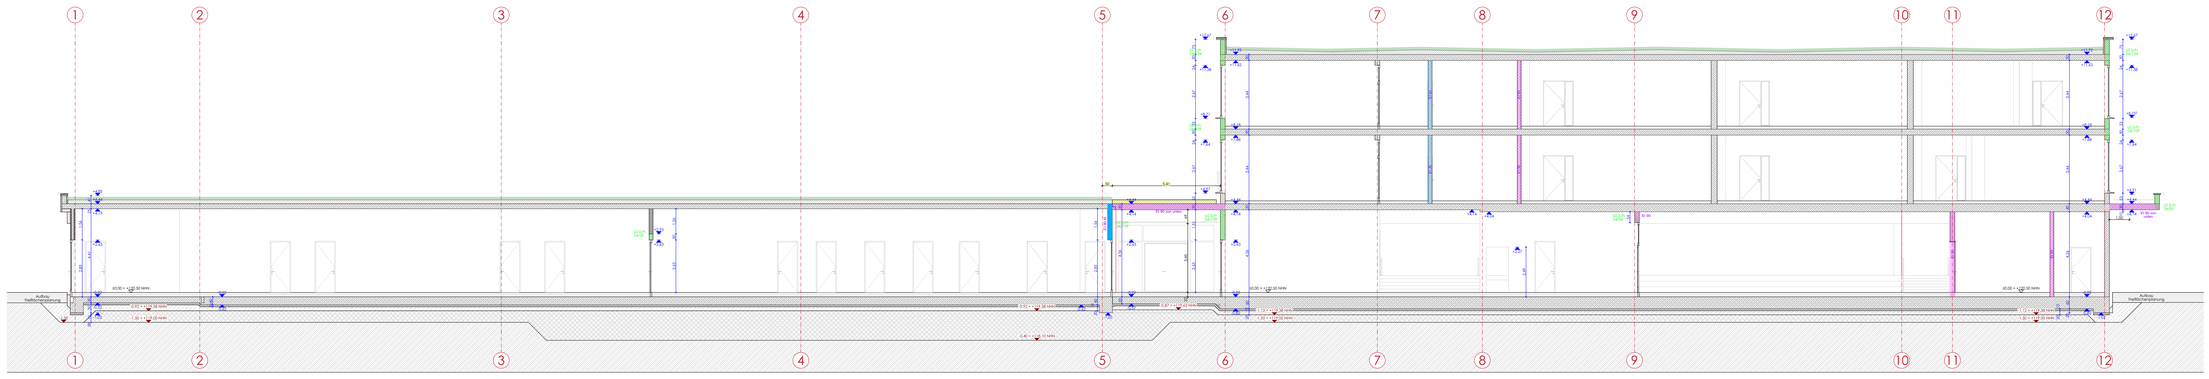

Schnitt E-E

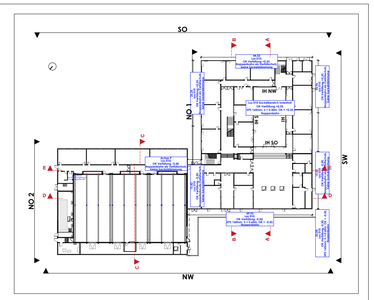

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

	Schnitt / Schnittnummer
	Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
	Höhenmarke Oberkante Rohdecke
1.0	Bemaßung / Text Rohbau
1.0	Bemaßung / Text Trockenbau
1.0	Bemaßung / Text HLS-Installationen
1.0	Bemaßung / Text Elektro
1.0	Bemaßung / Text Brandschutzgutachten
1.0	Bemaßung / Text Pufu Sonstiges
1.0	Text Statik
OKF / OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKR / OKRF	Oberkante Rohfußboden
UKRD / OKRD	Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK	Unterkante / Oberkante
UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe
UHD	Unterhangdecke
D / DK	Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
RA	Rauchabzug
F.01.001	Bauteilnummern: Fettschrift: Trennwand, Kürzel Lage/Ebene, 01=Obergeschoß, 01=Kellergeschoß, 01=Dachgeschoß, 01=Gerüstebene, 01=Gerüstsegment, 001=laufende Nummer
	Elektro-Übergabepunkt
	Stahlbetonwand Ort-Beton
	Stahlbeton-Fertigteil
	Stahlbetonwand WU-Beton
	Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
	Mauerwerk, KS, RDK 1,4 (wenn nicht anders angegeben)
	Oberfläche Sichtbeton
	GK-Trockenbauwand
	Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
	Trockenbau, GK-Decke / Verkafterung
	Dämmung EPS
	Dämmung XPS druckfest
	Dämmung MiWo nichtbrennbar
UZ / OUZ / S	Unterzug / Überzug / Stütze
Dur.	Mauerwerksdurchbruch
WD / WA	Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
KB Kernbohrung / RH	Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)
BZ	Bohrzone
DD	Deckendurchbrüche
KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD	Erriegerarbeit Decke
DA	Deckenaussparung (Verfalzung)
	Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
	Estrichfuge: Scheinfuge, verharzen
	Estrichfuge: Sichtestrich Heizkreise, verharzen
	Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
	Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
0.2 m	Detailmarker

Brandschutzanforderungen

EI90-M	wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
EI90	wärmedämmend, feuerbeständig (EI90)
EI60	wärmedämmend, hochfeuerhemmend (EI60)
EI30	wärmedämmend, feuerhemmend (EI30)

Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

EI90-$S_{aus}C_2$	feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
EI60-$S_{aus}C_2$	hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
EI30-$S_{aus}C_2$	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
$S_{aus}C_2$	rauchdicht, selbstschließend (RS)
$S_a C_2$	dicht- und selbstschließend (Profzeugnis erforderlich)
S_a	dichtschließend (Profzeugnis erforderlich)
db+s	dicht- und selbstschließend (kein Profzeugnis erforderlich)
ds	dichtschließend (kein Profzeugnis erforderlich)
o.A.	ohne Anforderung
C_2	Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
RM	Obentürschließer mit Rauchmelder
ÖU	Obentürschließer mit Öffnungsunterstützung
FL	Obentürschließer mit Freilauf
Fse	Feststelleinrichtung
FW→	Fluchtweg, Fluchtrichtung
Tr. VP	Treppenk. Vollpanik
P	Panikbeschlag
BZ	Blindzylinder
xx dB	geforderter Schallschutz
US	Unterschnitt
F	Feuchtraumtür
N	Nassraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule
mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht



Planbezeichnung
Schnitte Rohbau 1:100

Schnitt_A_B_E_100

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:			Index:
002808g003_01_5_ARC_SC01_-_5.07a			-
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
GÖ, SB	08.05.2024	1290x841	1:100