













Zeichenlegende  Beschichtung / Anstrich  Elastischer Bodenbelag; Linoleum  Feinsteinzeug; Fliesen  Kautschukbelag  Textiler Belag  Abdichtung incl. Voranstrich  PE-Folie, einlagig  Wärmedämmung  Dämmung; Trittschalldämmung  Zementestrich als Heizestrich  Gussasphalt  Dämmplatte Perlite  Ausgleichsschüttung Perlite  Stb-FT-Beton  Stahlbeton  Unterbeton  Kies	Objekt	Sanierung 3. Grundschule Riesa 1. Bauabschnitt			
	FUßBODEN ABBRUCH - UG / EG / 1.OG / 2.OG				
	LEGENDE				

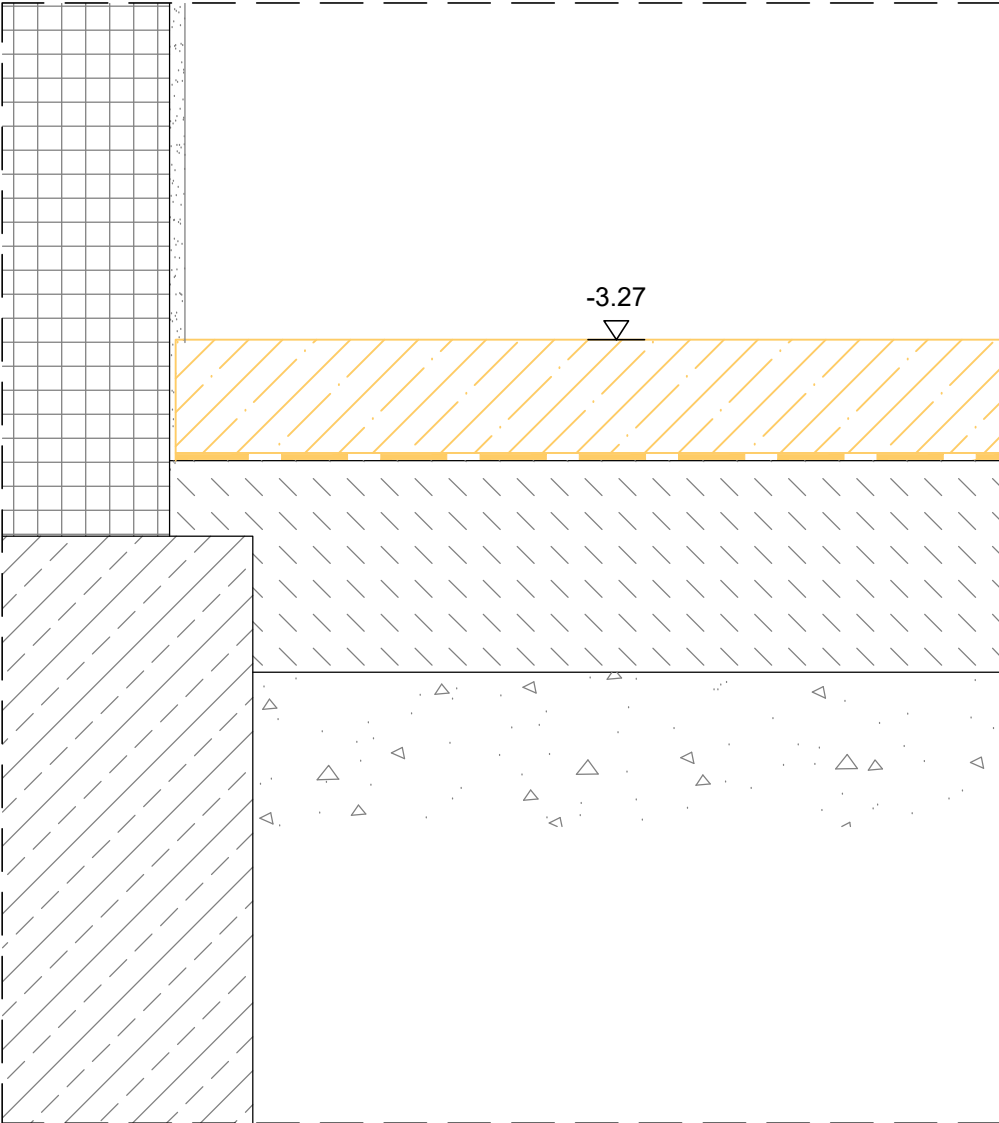


Objekt				
Sanierung 3. Grundschule Riesa				
1. Bauabschnitt				
FUßBODEN ABBRUCH - Untergeschoss				
Räume				
Hausanschlussräume				
0.01; 0.05 und 0.05a; 0.06				
Aufbau				
75 mm Estrich z.T. mit Gefälle				
1 Lg. Trennlage, fest verbunden				
ca. 75 mm Fußbodenaufbau				
70-140 mm Unterbeton				
(Abbruch nur in den markierten Bereichen - siehe Grundriss)				

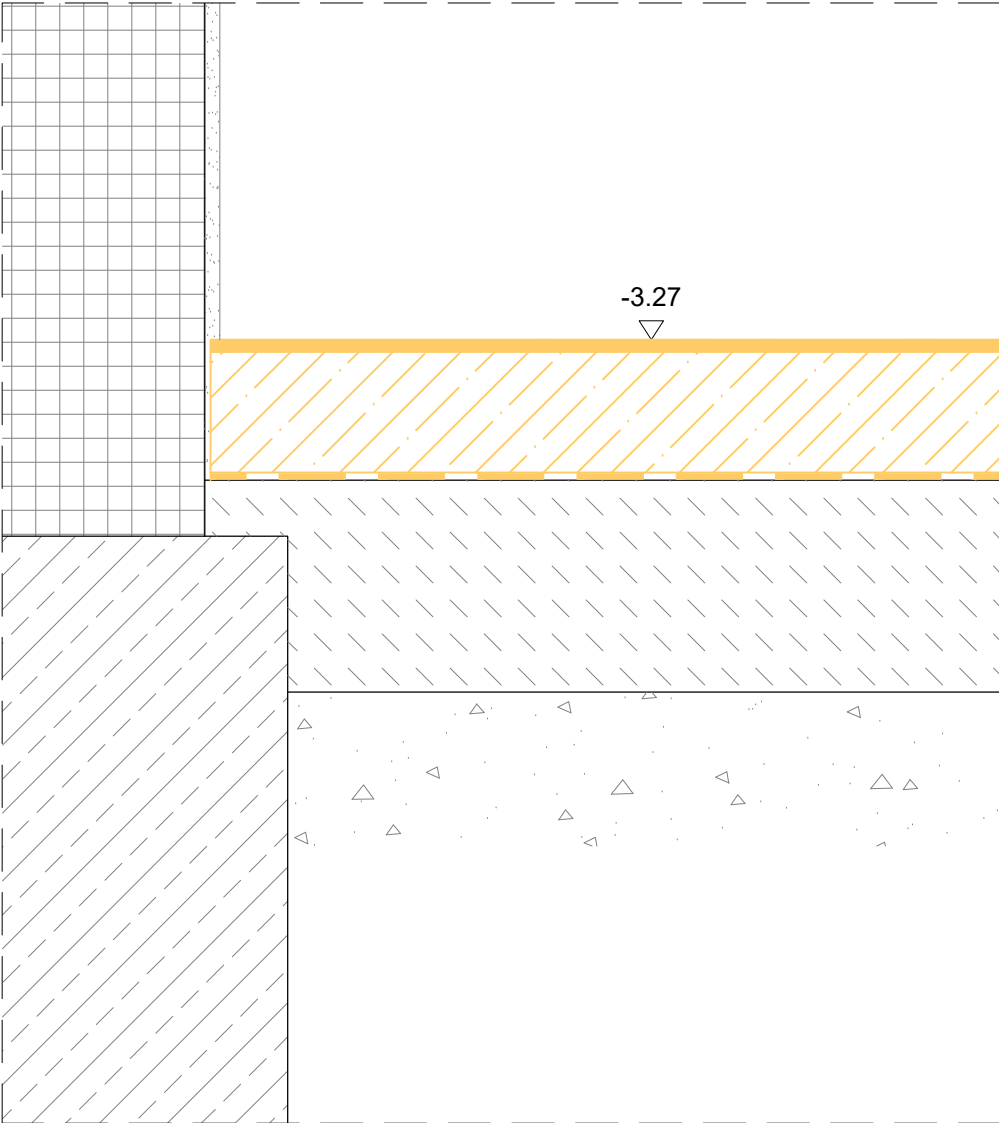


Objekt		Sanierung 3. Grundschule Riesa			
		1. Bauabschnitt			
FUßBODEN ABBRUCH - Untergeschoss					
Räume		Flur			
		0.08 und 0.09			
Aufbau					
		8 mm Belag verklebt			
		80 mm Estrich			
		1 Lg. Trennlage, fest verbunden			
		ca. 90 mm Fußbodenaufbau			
70-140 mm		Unterbeton			
		(Abbruch nur in den markierten Bereichen - siehe Grundriss)			

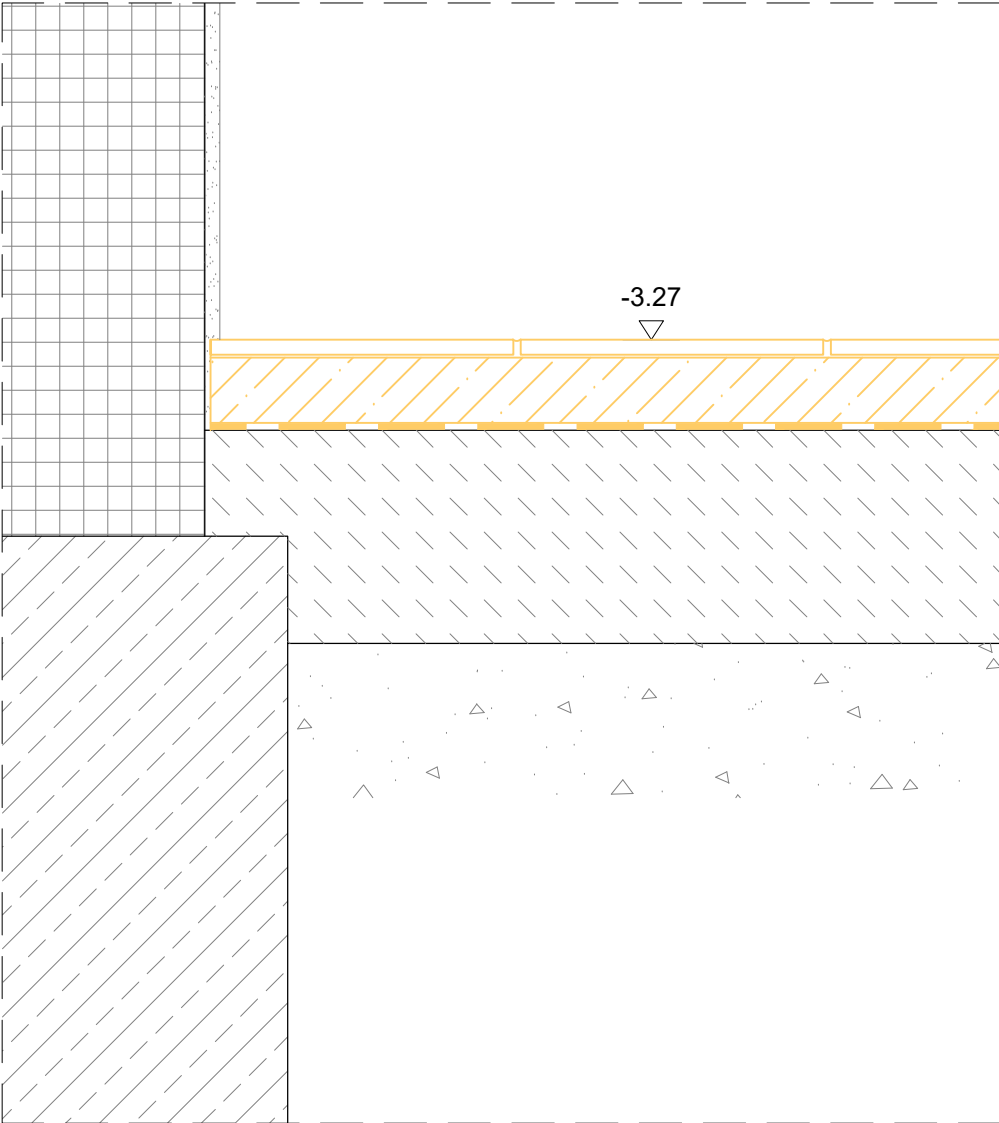


Objekt		Sanierung 3. Grundschule Riesa	
		1. Bauabschnitt	
FUßBODEN ABBRUCH - Untergeschoss			
Räume		Sanitärräume 0.02 bis 0.04	
Aufbau			
		12 mm	Fliese mit Kleber
		43 mm	Estrich
		1 Lg.	Trennlage, fest verbunden
		ca. 55 mm	Fußbodenaufbau
70-140 mm		Unterbeton (Abbruch nur in den markierten Bereichen - siehe Grundriss)	

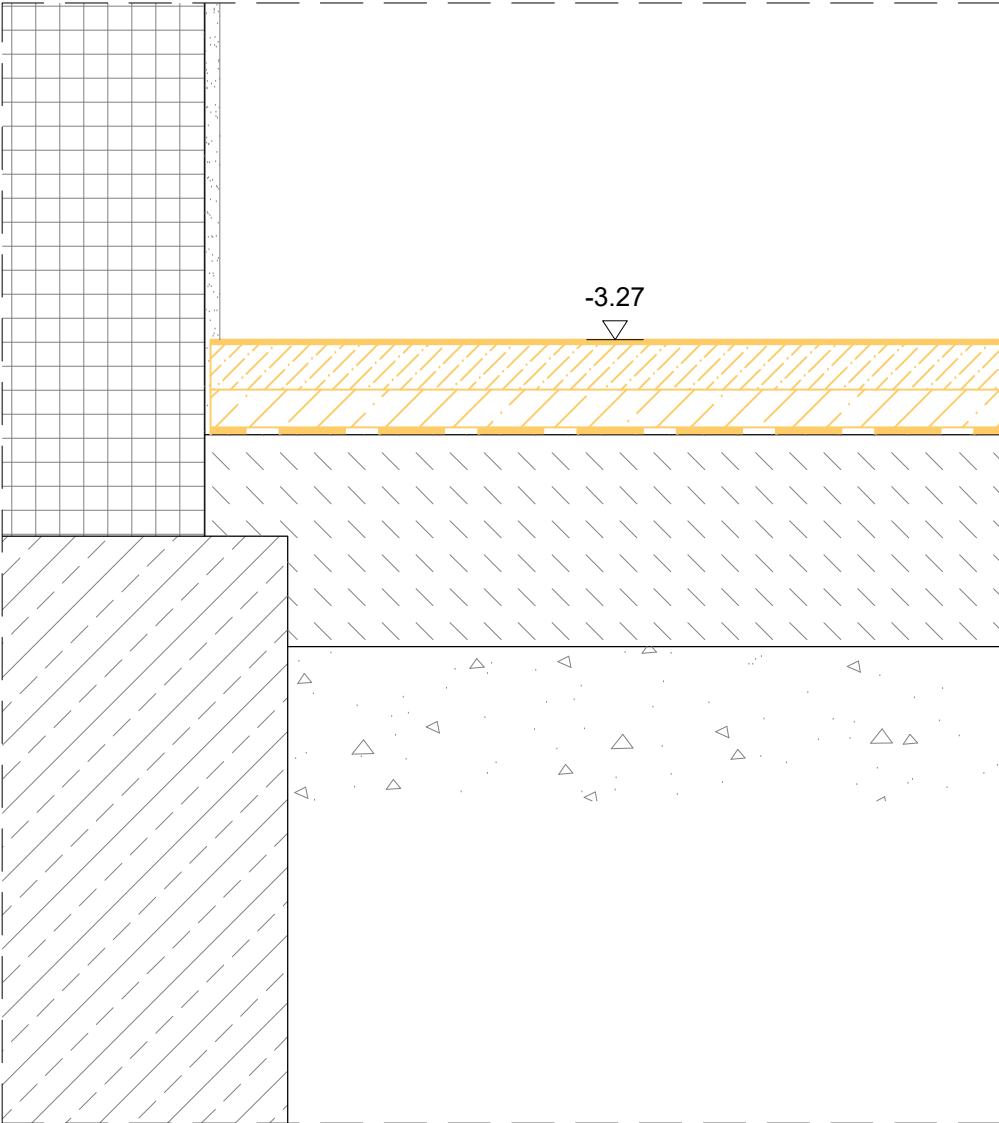


Objekt				
Sanierung 3. Grundschule Riesa				
1. Bauabschnitt				
FUßBODEN ABBRUCH - Untergeschoss				
Räume				
Werken				
0.10 und 0.11				
Aufbau				
3 mm Belag verklebt (Teppich oder PVC)				
15-38 mm Estrich mit Holzanteilen				
25 mm Estrich				
ca. 45-70mm Fußbodenaufbau				
70-140 mm Unterbeton				
(Abbruch nur in den markierten Bereichen - siehe Grundriss)				

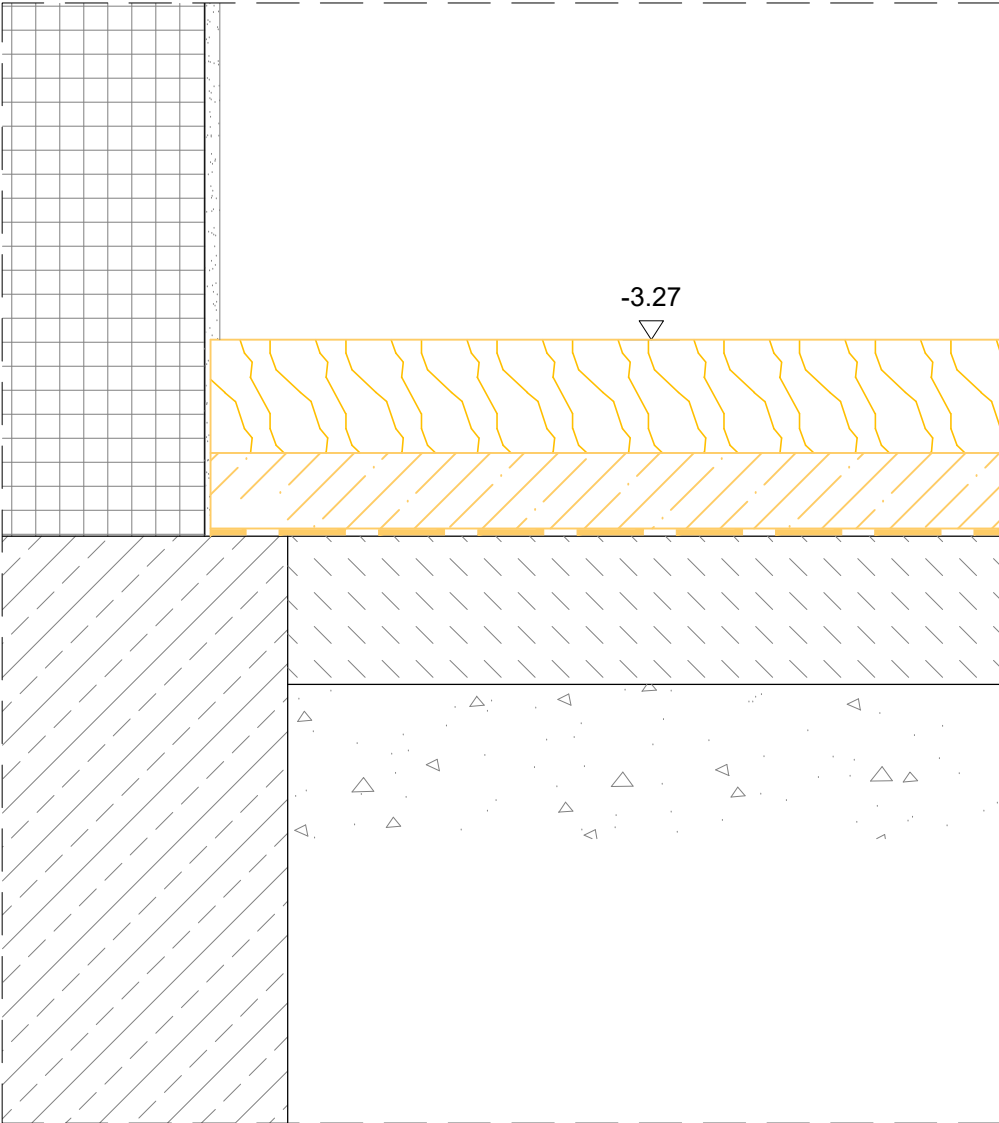


Objekt		Sanierung 3. Grundschule Riesa		
		1. Bauabschnitt		
FUßBODEN ABBRUCH - Untergeschoss				
Räume		Holzlager 0.07		
Aufbau				
		75 mm	Holzpflaster	
		55 mm	Estrich	
		1 Lg.	Trennlage	
		ca. 130 mm	Fußbodenaufbau	
		70-140 mm	Unterbeton (Abbruch nur in den markierten Bereichen - siehe Grundriss)	
</				

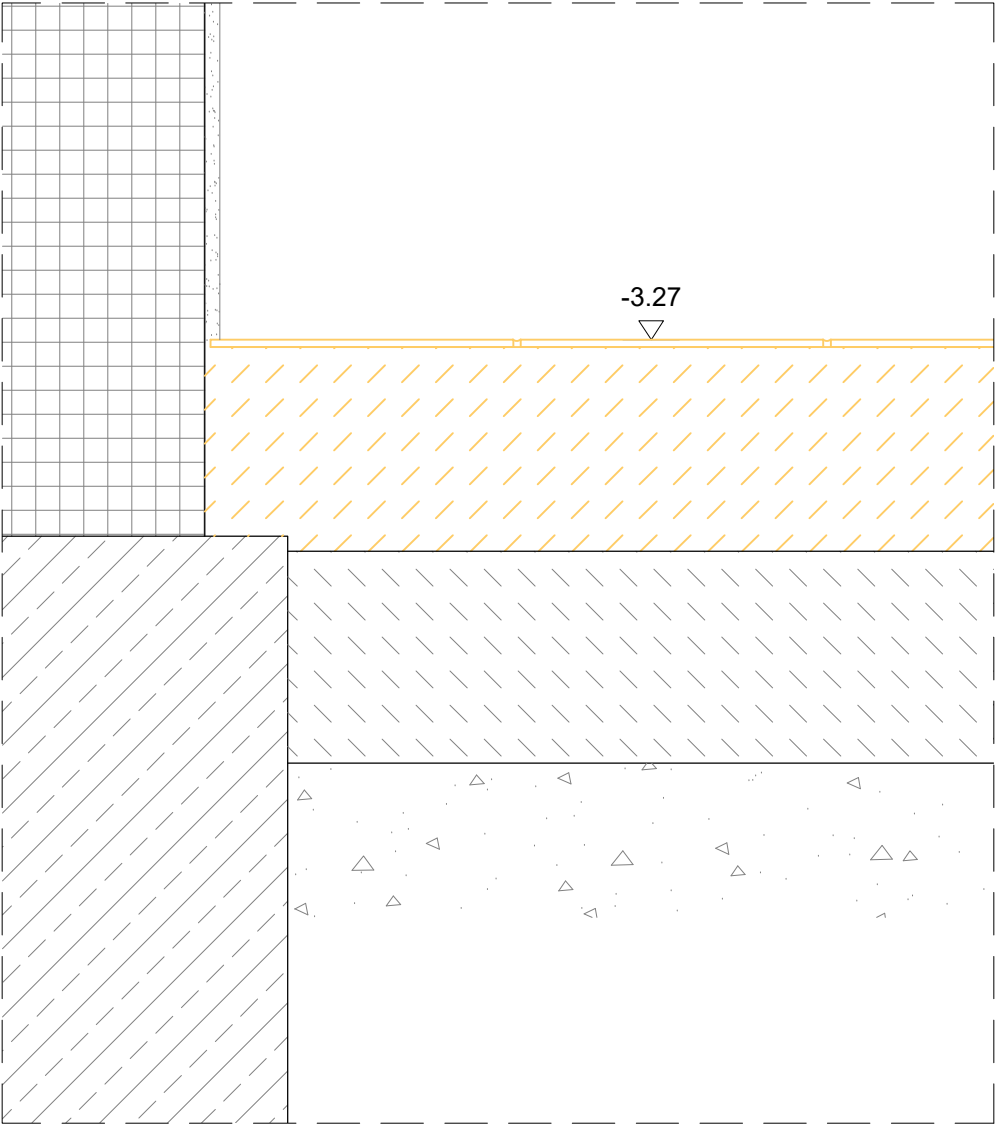


Objekt		Sanierung 3. Grundschule Riesa	
		1. Bauabschnitt	
FUßBODEN ABBRUCH - Untergeschoss			
Räume		Zugang Keller	
		0.24	
Aufbau			
		5 mm Bodenfliesen geklebt	
		135 mm Unterbeton	
ca. 140 mm		Fußbodenaufbau	
70-140 mm		Unterbeton	
		(Abbruch nur in den markierten Bereichen - siehe Grundriss)	

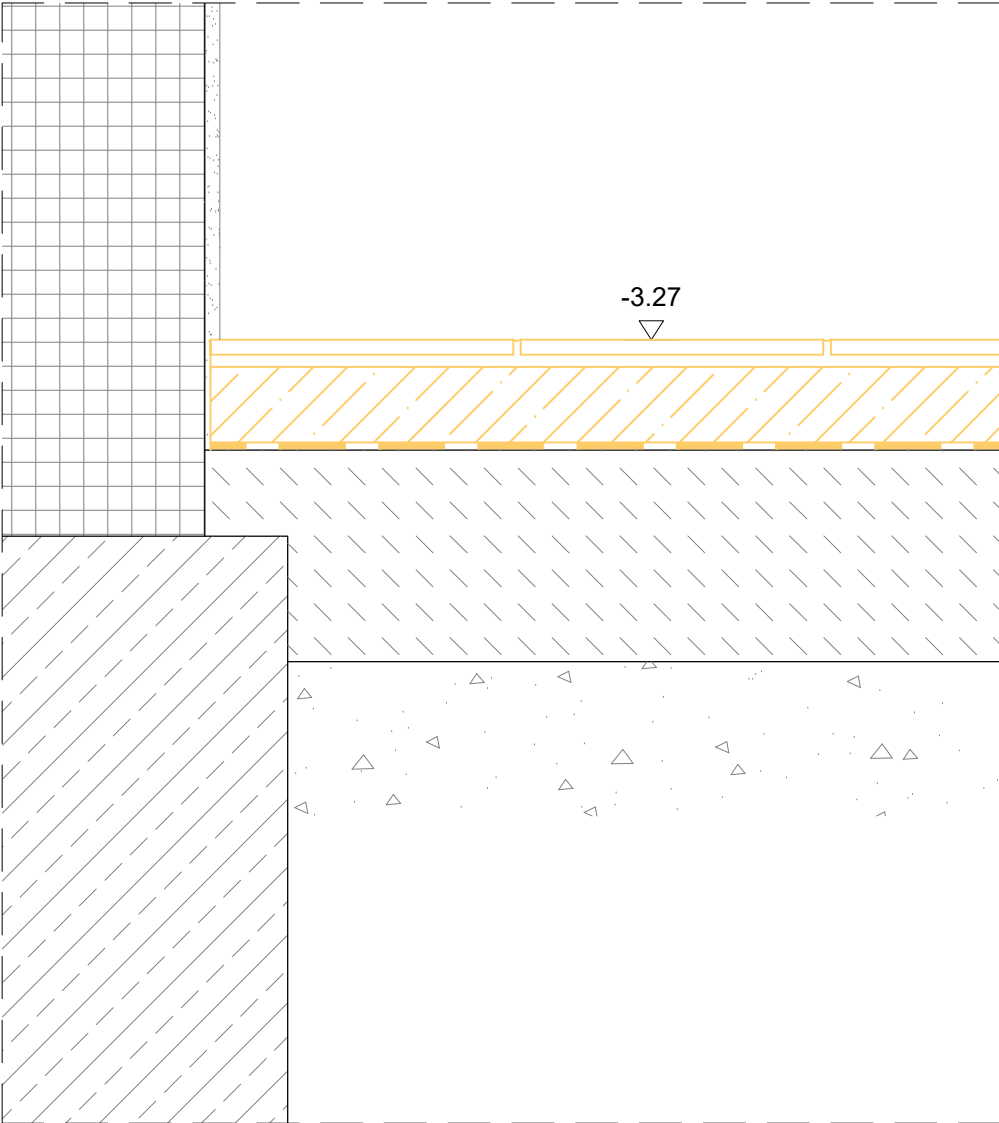


Objekt				
Sanierung 3. Grundschule Riesa				
1. Bauabschnitt				
FUßBODEN ABBRUCH - Untergeschoss				
Räume				
Ausgabeküche (Bestand)				
0.20 und 0.21				
Aufbau				
18 mm Bodenfliesen geklebt				
50 mm Estrich				
1 Lg. Trennlage				
ca. 70 mm Fußbodenaufbau				
70-140 mm Unterbeton				
(Abbruch nur in den markierten Bereichen - siehe Grundriss)				

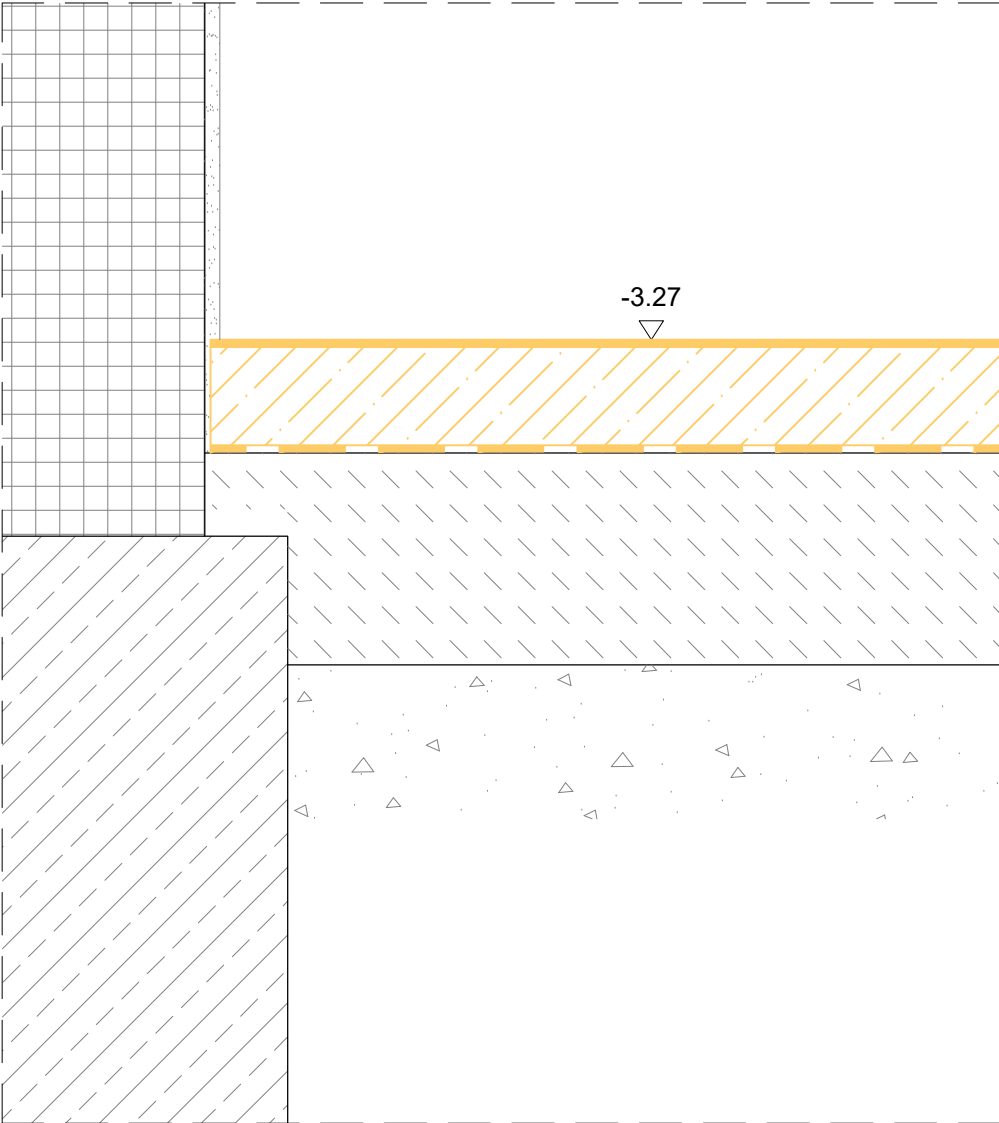


Objekt				
Sanierung 3. Grundschule Riesa				
1. Bauabschnitt				
FUßBODEN ABBRUCH - Untergeschoss				
Räume				
0.17 bis 0.19; 0.22; 0.23; 0.29				
Aufbau				
5 mm 65 mm 1 Lg. ca. 70 mm Belag verklebt (Teppich oder PVC) Estrich Trennlage Fußbodenaufbau				
70-140 mm Unterbeton (Abbruch nur in den markierten Bereichen - siehe Grundriss)				
Maßstab	Planungsphase	Datum	Dateiname	Änderungsindex
M 1:5	LP5	24.03.2025	3GS_ARC_DE_FB_ABB_LV	_00
Höhenangabe				FB-Nr.
Schule: ± 0,00 = OKFFB EG = 128,77 m üDHHN16				Abb 8
Foyer: - 1,33 = OKFFB EG = 127,44 m üDHHN16				

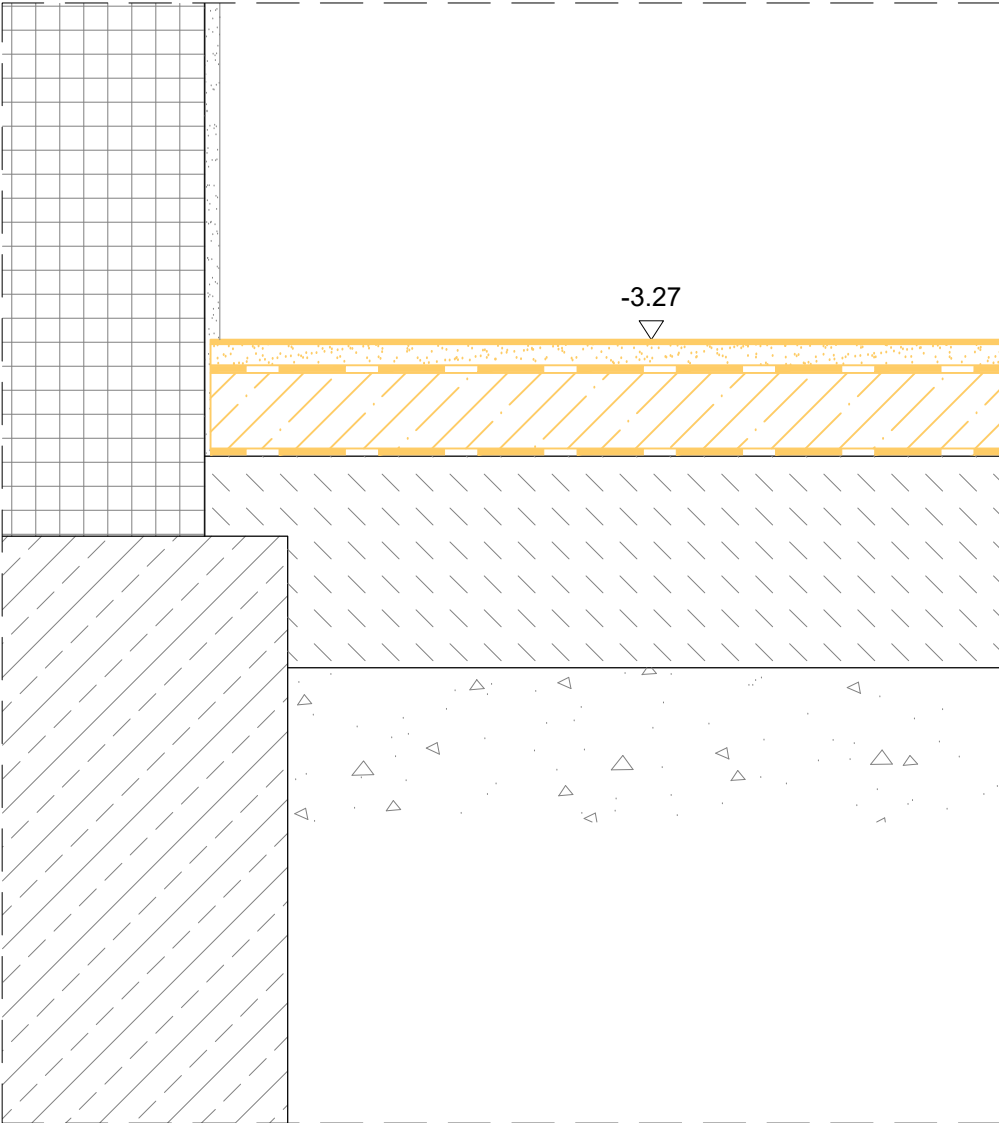


Objekt				
Sanierung 3. Grundschule Riesa				
1. Bauabschnitt				
FUßBODEN ABBRUCH - Untergeschoss				
Räume				
Gang und Speiseraum				
0.12 bis 0.16				
0.25 bis 0.28				
Aufbau				
3 mm Belag verklebt (Teppich oder PVC)				
14 mm Ausgleichsschicht				
1 Lg. Trennlage				
50 mm Estrich				
1 Lg. Trennlage				
ca. 70 mm Fußbodenaufbau				
70-140 mm Unterbeton				
(Abbruch nur in den markierten Bereichen - siehe Grundriss)				

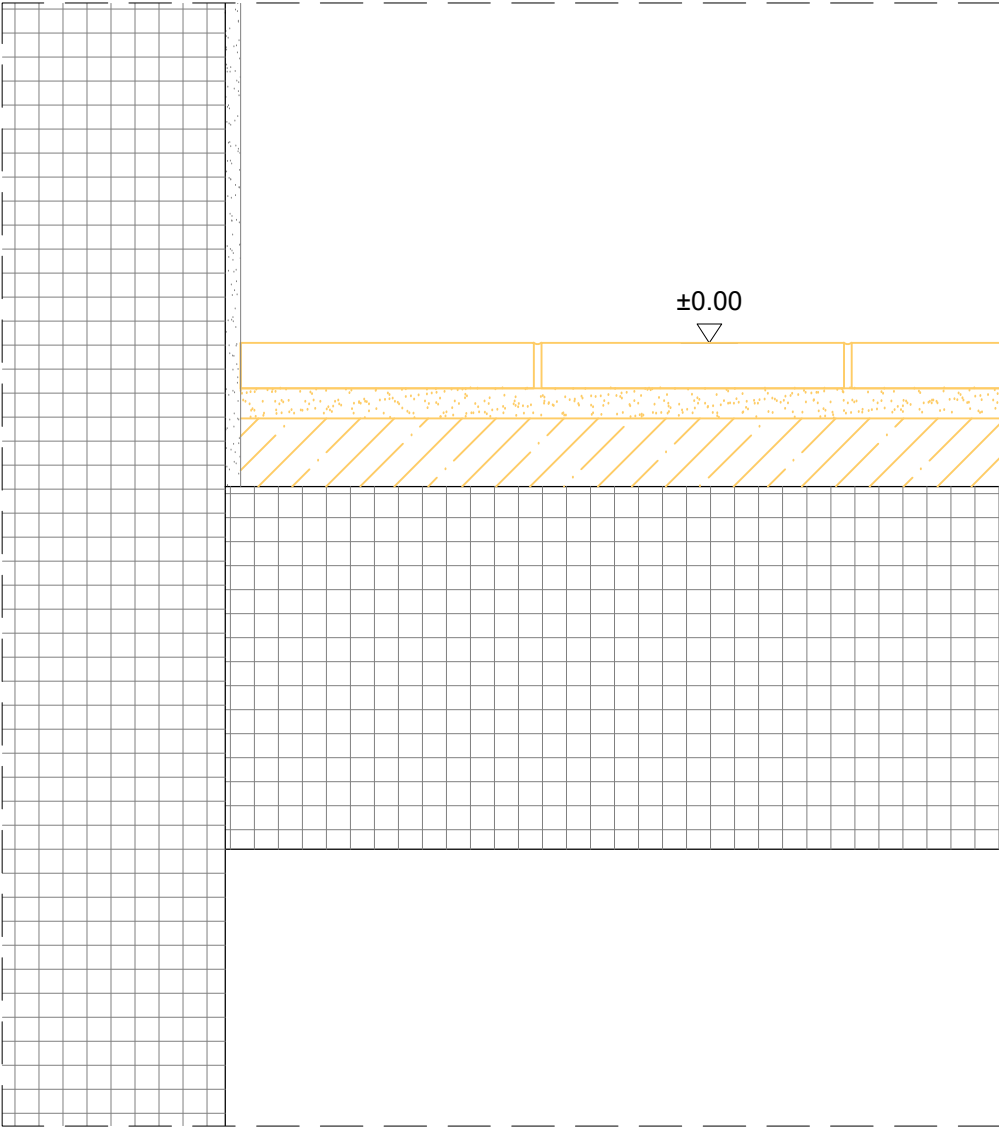


Objekt		Sanierung 3. Grundschule Riesa		
		1. Bauabschnitt		
FUßBODEN ABBRUCH - Erdgeschoss				
Räume		Eingangsbereich (spätere Ausgabeküche)		
		1.05 und 1.06		
Aufbau				
		30 mm Terrazzoplatten		
		20 mm Mörtelbett		
		45 mm Estrich		
		ca. 95 mm Fußbodenaufbau		
		240 mm Stahlbetondeckenplatte		

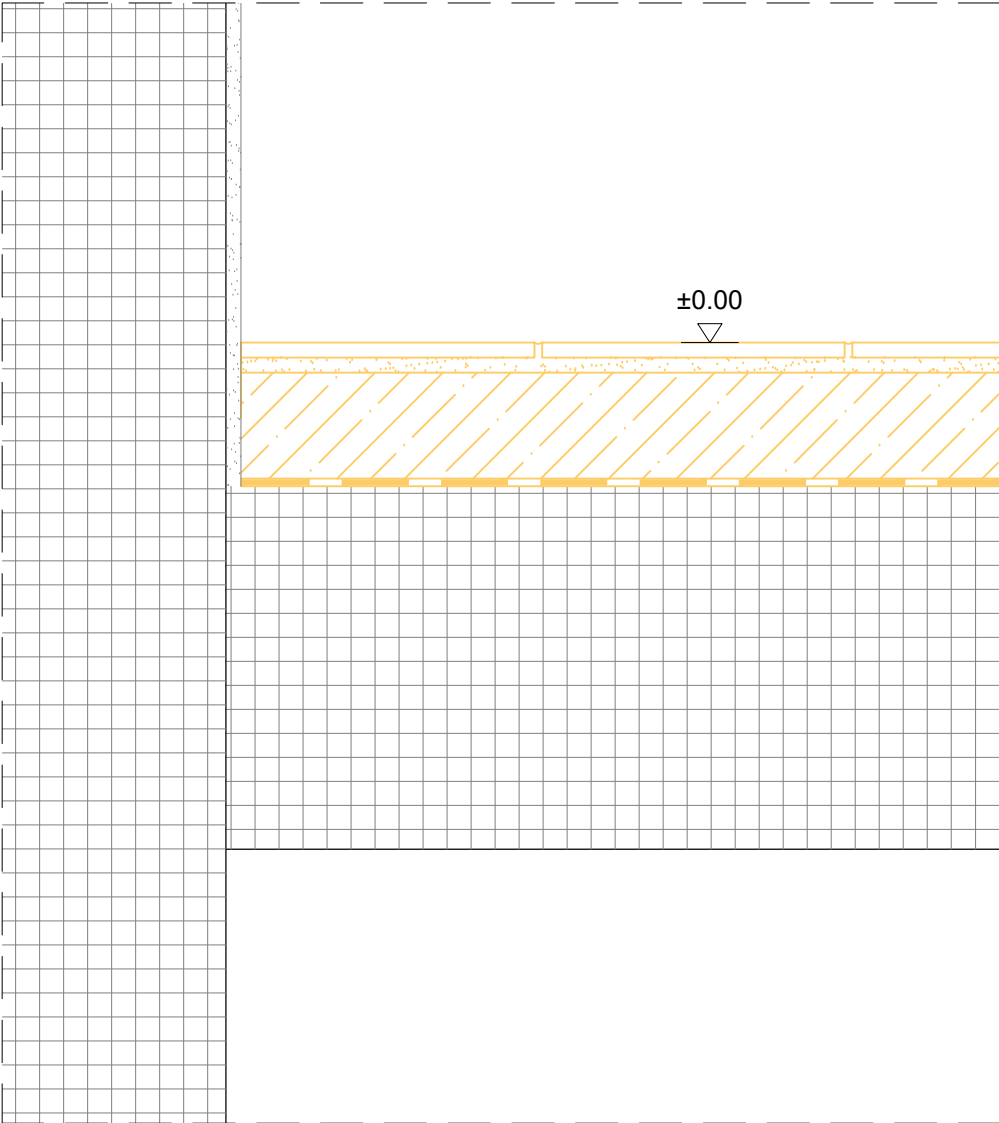


Objekt				
Sanierung 3. Grundschule Riesa				
1. Bauabschnitt				
FUßBODEN ABBRUCH - Erdgeschoss				
Räume				
WCs				
1.08 bis 1.17				
Aufbau				
20 mm Bodenfliesen im Mörtelbett				
50-75 mm Estrich im Gefälle				
1 Lg. Trennlage				
ca. 70-95 mm Fußbodenaufbau				
240 mm Stahlbetondeckenplatte				

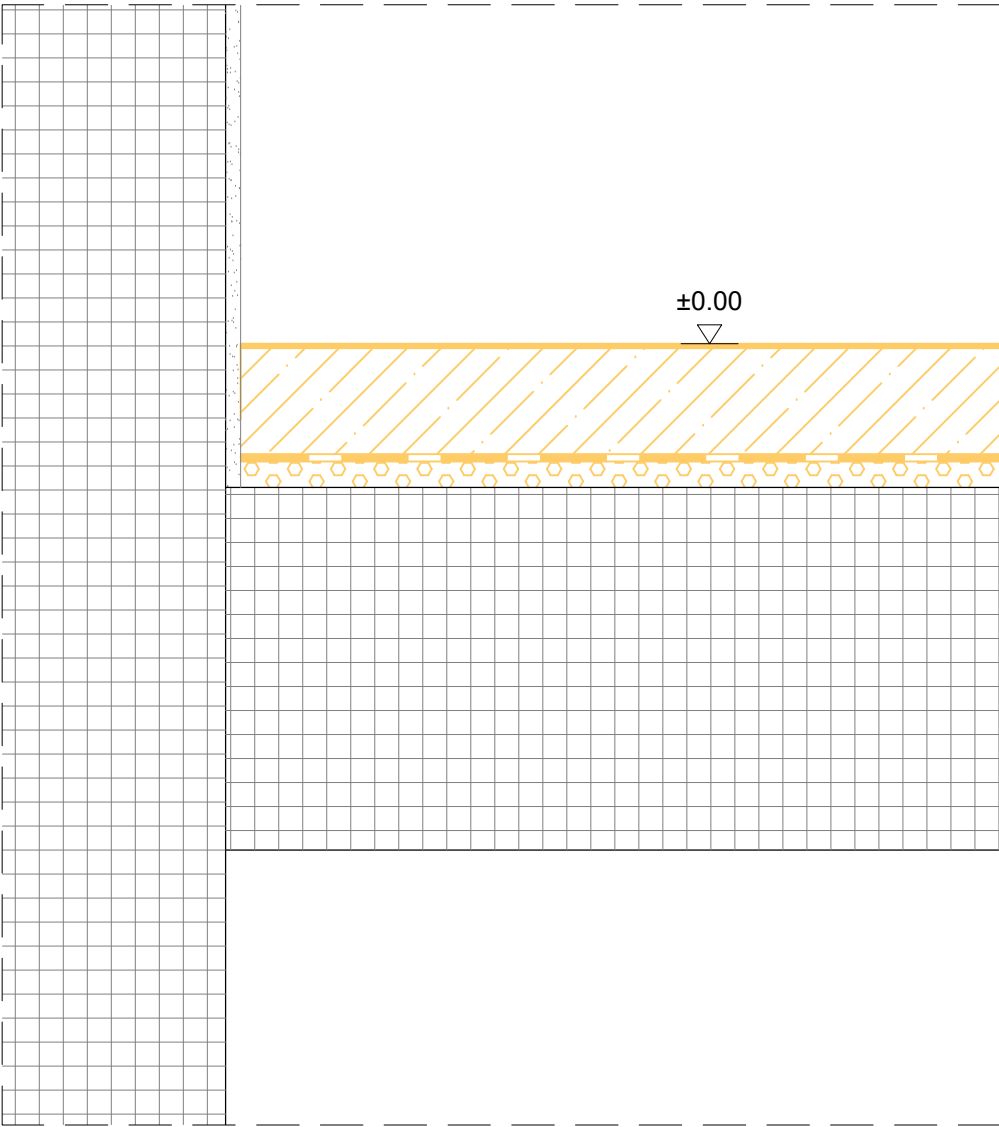

Objekt				
Sanierung 3. Grundschule Riesa				
1. Bauabschnitt				
FUßBODEN ABBRUCH - Erdgeschoss				
Räume				
EG				
1.01 bis 1.04; 1.07; 1.18 bis 1.32				
Aufbau				
3 mm Belag verklebt (Teppich oder PVC)				
60-85 mm Estrich				
1 Lg. Trennlage				
10-30 mm Gummigranulat				
ca. 75-95mm Fußbodenaufbau				
240 mm Stahlbetondeckenplatte				

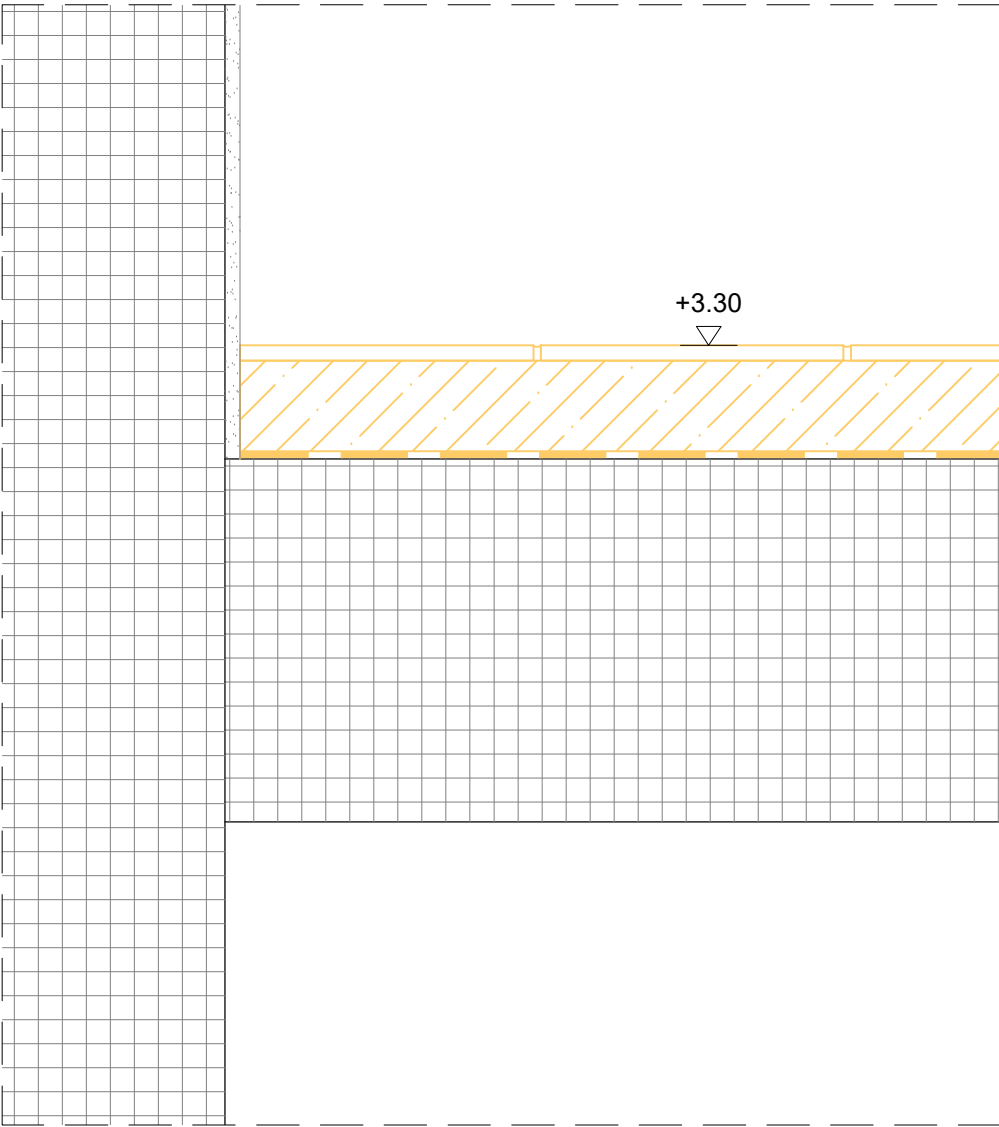

Objekt				
Sanierung 3. Grundschule Riesa				
1. Bauabschnitt				
FUßBODEN ABBRUCH - 1.OG				
Räume				
WCs				
2.07 bis 2.12				
Aufbau				
10 mm Bodenfliesen geklebt				
50-65 mm Estrich im Gefälle				
1 Lg. Trennlage				
ca. 60-75 mm Fußbodenaufbau				
240mm Stahlbetondeckenplatte				

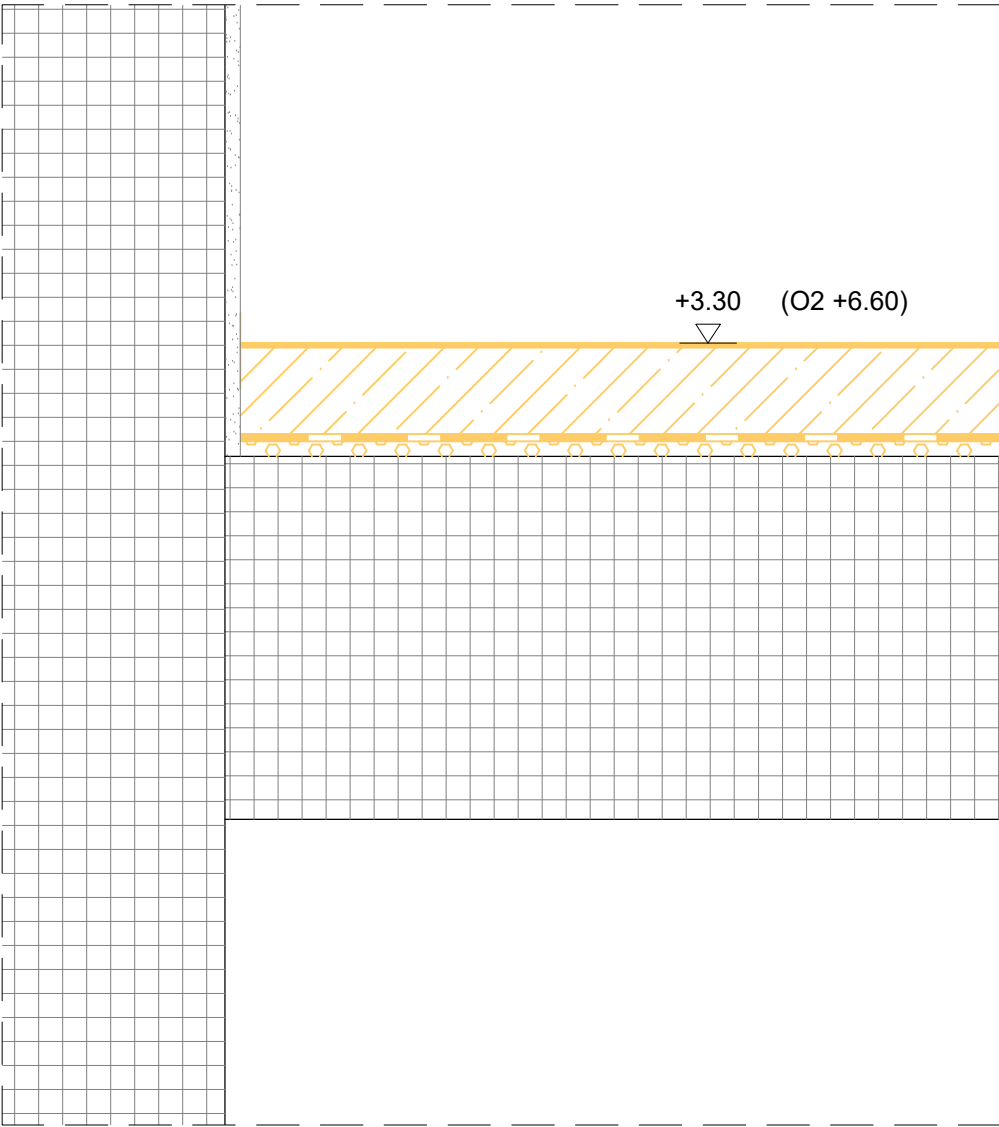

Objekt				
Sanierung 3. Grundschule Riesa				
1. Bauabschnitt				
FUßBODEN ABBRUCH - 1. + 2. OG				
Räume				
Klassenräume / Flure				
2.01 bis 2.06 und 2.13 bis 2.27				
3.01 bis 3.22				
Aufbau				
3 mm Belag verklebt (Teppich oder PVC)				
45-65 mm Estrich				
1 Lg. Trennlage				
10 mm Gummigranulat				
ca. 55-75 mm Fußbodenaufbau				
240 mm Stahlbetondeckenplatte				