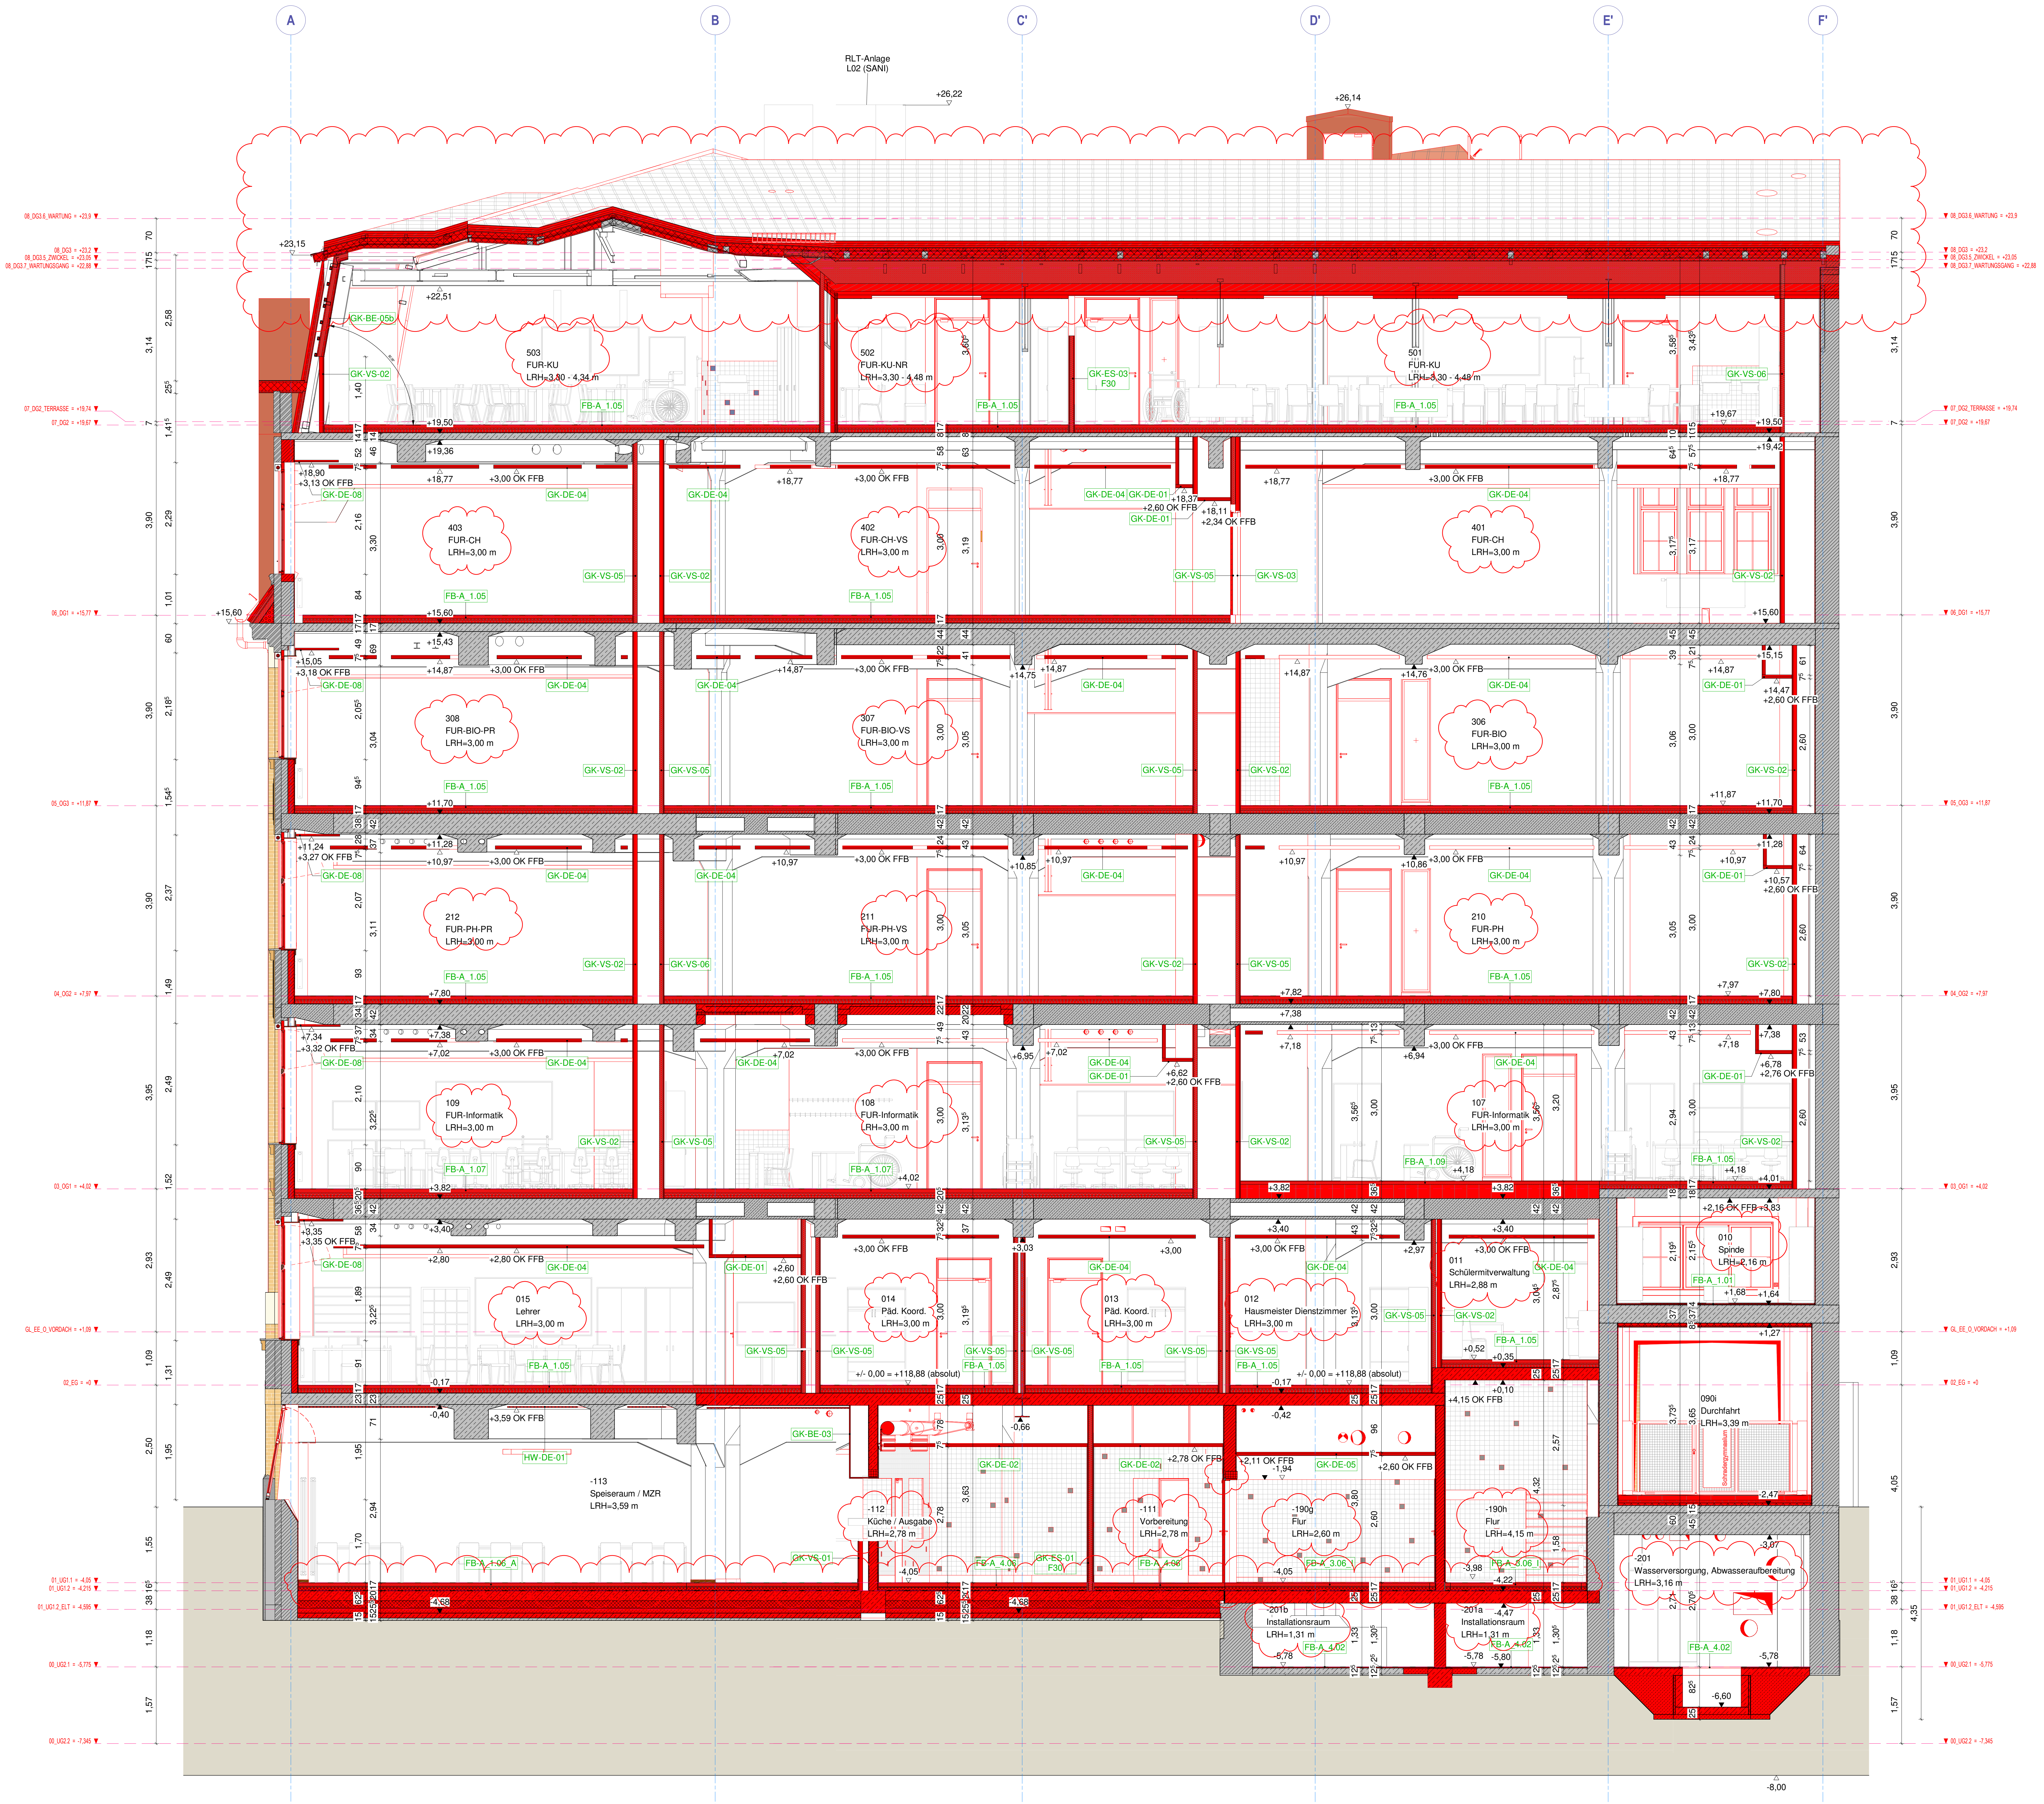
A
B
C'
D'
E'
F'
RLT-Anlage
L02 (SANI)
+26,22
+26,14
+23,15
+22,51
08_DG3.6_WARTUNG = +23,9
08_DG3 = +23,2
08_DG3.5_ZWICKEL = +23,05
08_DG3.7_WARTUNGSGANG = +22,88
07_DG2_TERRASSE = +19,74
07_DG2 = +19,67
06_DG1 = +15,77
05_OG3 = +11,87
04_OG2 = +7,97
03_OG1 = +4,02
GL_EE_O_VORDACH = +1,09
02_EG = +0
01_UG1.1 = -4,05
01_UG1.2 = -4,215
01_UG1.2_ELT = -4,595
00_UG2.1 = -5,775
00_UG2.2 = -7,345
503
FUR-KU
LRH=3,30 - 4,34 m
502
FUR-KU-NR
LRH=3,30 - 4,48 m
501
FUR-KU
LRH=3,30 - 4,48 m
GK-BE-05b
GK-VS-02
GK-ES-03
F30
GK-VS-06
FB-A_1.05
+19,50
+19,36
+19,67
+19,42
403
FUR-CH
LRH=3,00 m
402
FUR-CH-VS
LRH=3,00 m
401
FUR-CH
LRH=3,00 m
+18,90
+3,13 OK FFB
+18,77
+3,00 OK FFB
+18,37
+2,60 OK FFB
+18,11
+2,34 OK FFB
GK-DE-08
GK-DE-04
GK-DE-01
GK-VS-05
GK-VS-03
+15,60
+15,43
+15,15
+15,05
+3,18 OK FFB
+14,87
+14,75
+14,76
+14,47
308
FUR-BIO-PR
LRH=3,00 m
307
FUR-BIO-VS
LRH=3,00 m
306
FUR-BIO
LRH=3,00 m
+11,70
+11,87
+11,28
+11,24
+3,27 OK FFB
+10,97
+10,85
+10,86
+10,57
212
FUR-PH-PR
LRH=3,00 m
211
FUR-PH-VS
LRH=3,00 m
210
FUR-PH
LRH=3,00 m
+7,80
+7,82
+7,97
+7,38
+7,34
+3,32 OK FFB
+7,02
+7,18
+6,95
+6,94
+6,62
+6,78
+2,76 OK FFB
109
FUR-Informatik
LRH=3,00 m
108
FUR-Informatik
LRH=3,00 m
107
FUR-Informatik
LRH=3,00 m
FB-A_1.07
FB-A_1.09
+4,02
+4,18
+4,01
+3,82
+3,83
+3,40
+3,35
+3,35 OK FFB
+3,03
+3,00
+2,97
+2,80
+2,80 OK FFB
+2,60
+2,16 OK FFB
015
Lehrer
LRH=3,00 m
014
Päd. Koord.
LRH=3,00 m
013
Päd. Koord.
LRH=3,00 m
012
Hausmeister Dienstzimmer
LRH=3,00 m
011
Schülermitverwaltung
LRH=2,88 m
010
Spinde
LRH=2,16 m
FB-A_1.01
+1,68
+1,64
+1,27
+0,52
+0,35
+0,10
+4,15 OK FFB
+/- 0,00 = +118,88 (absolut)
-0,17
-0,40
-0,42
-0,66
+3,59 OK FFB
HW-DE-01
GK-BE-03
GK-DE-02
GK-DE-05
+2,78 OK FFB
+2,11 OK FFB
-1,94
090i
Durchfahrt
LRH=3,39 m
-2,47
-113
Speiseraum / MZR
LRH=3,59 m
-112
Küche / Ausgabe
LRH=2,78 m
-111
Vorbereitung
LRH=2,78 m
-190g
Flur
LRH=2,60 m
-190h
Flur
LRH=4,15 m
-201
Wasserversorgung, Abwasseraufbereitung
LRH=3,16 m
-3,07
FB-A_1.06_A
GK-VS-01
FB-A_4.06
GK-ES-01
F30
FB-A_3.06
-4,05
-3,98
-4,22
-4,68
-201b
Installationsraum
LRH=1,31 m
-201a
Installationsraum
LRH=1,31 m
-4,47
FB-A_4.02
-5,78
-5,80
-6,60
-8,00
4,35

Legende Abkürzungen und Symbole

Materialhinweise

- ▨ Bestand Mauerwerk Misch MW
- ▨ Bestand Mauerwerk Klinker
- ▨ Bestand Stahlbeton
- ▨ Mauerwerk KS
- ▨ Mauerwerk Ziegel
- ▨ Stahlbeton
- ▨ Faserbeton
- Gipskarton /Trockenbau
- Glaswand
- Schüttung
- Putz
- Foamglas
- Estrich
- Wärmedämmung hart
- Wärmedämmung weich
- Holz / Holzwerkstoff
- Boden wie gewachsen
- Wanddurchbruch WD
- Träger-/Unterzugdurchbruch TD
- Deckendurchbruch DD
- Bodendurchbruch BD
- Wandschlitz WS
- Runder Deckendurchbruch DD
- Runder Bodendurchbruch BD

Unterscheidungen

- ■ Bestand
- 🟥 Neubau
- 🟨 Abbruch

Baumeisterarbeiten 1 / 2
- BM1: LV 303: umrahmte Bereiche
- BM2: LV 304: restliche (nicht markierte) Bereiche

Detailverweis

- darunterliegende Kante
- darüberliegende Kante
- Neu
- Bestand
- Abbruch
- Abdichtung/ Trennlage
- 2m-Linie
- Brandwand

OKFFB- Oberkante Fertigfußboden
OKRFB- Oberkante Rohfußboden

Fußbodeneinlauf

Abkürzungen

A	Fläche	OK	Oberkante
AK	Akustikabsorber	RA	Rohrachse
AUL	Außenluft	RD	Rohdecke
BD	Bodendurchbruch	RÖ	Revisionsöffnung
BRH	Brüstungshöhe	RR	Regenfallrohr
DN	Nenndurchmesser	S	Sanitär
DD	Deckendurchbruch	SP	Sprinkler
DS	Doppelständerwand	TD	Trägerdurchbruch
E	Elektro	U	Umfang
ES	Einzelständerwand	UK	Unterkante
FFB	Fertigfußboden	UHD	Unterhangdecke
FOL	Fortluft	UKD	Unterkante Decke
GA	Gebäudeautomation	UZ	Unterzug
GK	Gipskarton	VS	Vorsatzschale Wand
H	Heizung	WS	Wandschlitz
HK	Heizkörper		
KB	Kernbohrung		
KBZ	Kernbohrzone		
LRH	Lichte Raumhöhe		
L	Lüftung		

Beschriftung Durchbrüche

TD Ø = 10 (Gewerk= L/S/E/A/H)
RA = UKD -20

Beschriftung Raum
Raumnummer
Raumbezeichnung
LRH=Lichte Raumhöhe
U =Umfang
A =Fläche

Bauteilbezeichnung

WA_00,	Wand
FB _00,	Boden
DE _00,	Decke
DA _00,	Dach

Brandschutz

- F 90+M	Brandwand
- F 90	feuerbeständiges Bauteil
- T 90	feuerbeständige und selbstschließende Tür
- T 90 RS	feuerbeständige rauchdichte und selbstschließende Tür
- T30	feuerhemmende und selbstschließende Tür
- RS	rauchdicht und selbstschließende Tür
- DS	dichtschließende Tür
- RA	Öffnung zur Rauchableitung
- AT	Fahrschachttür gemäß §39 Abs2 Sächs. BO.

Beschriftung Türen

T.000.00
IT_T_HVS_1F_HBZ_OL
B/H = 1.01 / 2.135 (2.205) [m]
FB = 170 mm / BS: T30-RS

Typ
Größe = B_{Rohbau} / H_{OKFB} (H_{OKRB})
BS- Anforderungen

Beschriftung Fenster

F.000.00 (RA)
AF_3x2
B/H = 1.00 / 2.00 [m]
F30

Typ
Größe
BS- Anforderungen

Hinweise :

- Brüstungshöhen beziehen sich auf Fertigfußboden und Rohbauwandöffnungen
- Die Maße; - Türöffnungen beziehen sich auf den Fertigfußboden,
  - Trockenbauwänden werden von verputzten Wänden ausgemessen.
- Die Bewegungsfugen sind vom Auftragunternehmer zu berücksichtigen.
- Alle Trockenbauwände sollten bis zur Decke aufgebaut und wenn möglich mit gleitenden Anschlüssen versehen werden.
- Bei allen Traversen und Sanitärständern sind raumhohe Tragständer vorzusehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der Bauüberwachung und/ oder dem planenden Architekten zu nehmen.

Index	Art der Änderung	Datum	Name
C	Anpassung Dachaufbau DG3.Anpassung Bodenaufbau 1.06, 3.06, 4.06	07.12.2023	
	Legende und Raumstempel angepasst, Darstellung Türsturz	09.08.2023	
B	Fußbodenaufbauten beschriftet	12.01.2023	
A	Anpassung der Plancodierung	08.11.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße
Schule
Heinrichstraße 36A
04317 Leipzig

Auftraggeber

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Technisches Rathaus /
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
T: 0341 / 123-7434

Freigabedatum

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug


Schnitthöhen:
DG1-3 1.00
OG1-3 1.00
EG 1.60
ZG (Gelände) 1.00
UG1 2.10
UG2 0.80

Höhensystem: ± 0.00 = 118.88 m ü. NHN

Planbezeichnung

Ausbauplan
Schnitt 02

Leistungsphase

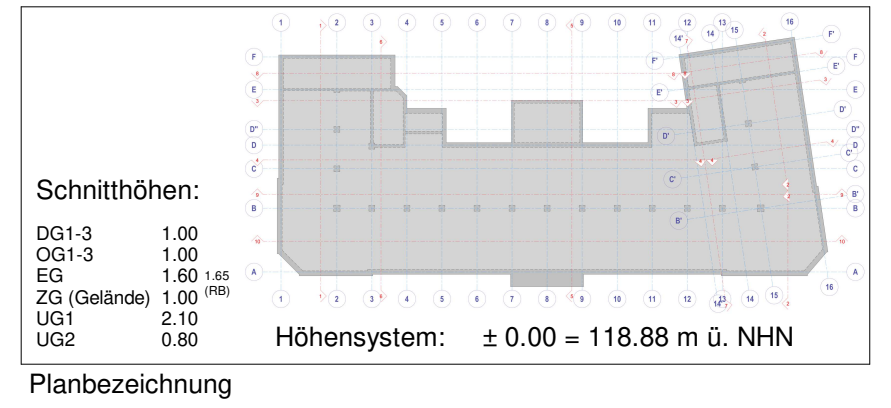A06 LV-Exemplar

Datei:			Blattnr.:
017462g001_6_ARC_SN02_C			342
gezeichnet:	Datum: 21.12.2020	Format: 841x1189	Maßstab: 1 : 50