


Q:\013-034\ACAD\Ausschreibung\PU5.2 Regelquerschnitt Rohrlagerung.dwg 06.10.2023 09:52

Ausführung der Bettung nach  
DIN EN 1610

Bettung Typ 1

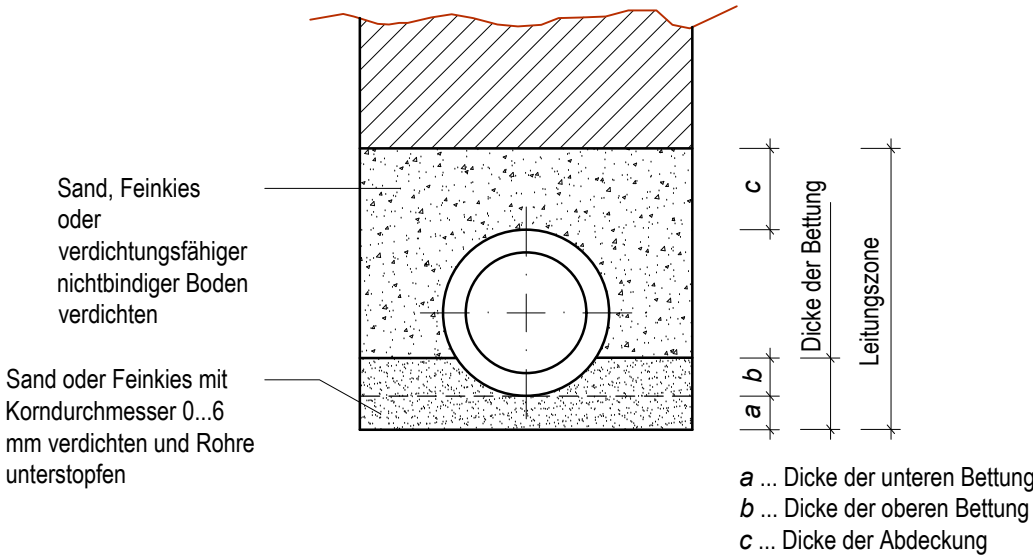

Sofern nicht anders vorgegeben, darf die Dicke der unteren Bettungsschicht *a*, gemessen unter dem Rohrschaft, folgende Werte nicht unterschreiten:

- 100 mm bei normalen Bodenverhältnissen;
- 150 mm bei Fels oder festgelagerten Böden.

Die Dicke *b* der oberen Bettungsschicht muss der statischen Berechnung entsprechen.

Die Dicke *c* der Abdeckung ist 150 mm über dem Rohrschaft und 100 mm über der Verbindung.

Maximale Korngrößen der Bettung und der Abdeckung:

- 22 mm bei DN ≤ 200
- 40 mm bei DN > 200 bis DN ≤ 600

Höhenbezug: NHN Lagebezug: PD 83

Auftraggeber

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung  
Altenburger Land

ZAL



Projekt

Abwasserentsorgung Monstab  
Trennsystem Südstraße / Neue Welt

Maßstab

ohne

Planinhalt

Informationsblatt zur Ausschreibung  
Regelquerschnitt Rohrlagerung

Zeichnungs-Nr.

013-034/43/6/PU5.2