Fenstertypen

Typ 2.1.a 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.1.a 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 4.1.a 3 - flügelig, Dreh-Kipp
3,60 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 5.1.a 4 - flügelig, Dreh-Kipp
4,80 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 6.1.a 5 - flügelig, Dreh-Kipp
6,00 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 7.1.a 6 - flügelig, Dreh-Kipp
7,20 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typc 1.1.b 1 - flügelig, Dreh-Kipp
0,80 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
ohne außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 2.1.b 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
ohne außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.1.b 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
ohne außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 6.1.b 5 - flügelig, Dreh-Kipp
6,00 x 2,19 m

2-fach Wärmeschutzverglasung
ohne außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 2.2.a 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m

2-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,33
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.2.a 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m

2-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,33
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 4.2.a 3 - flügelig, Dreh-Kipp
3,60 x 2,19 m

2-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,33
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.2.ax 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m

2-fach bzw. 3-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FMK
g = 0,40
Uw = 1,40 W/(m²K)
R' w,ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

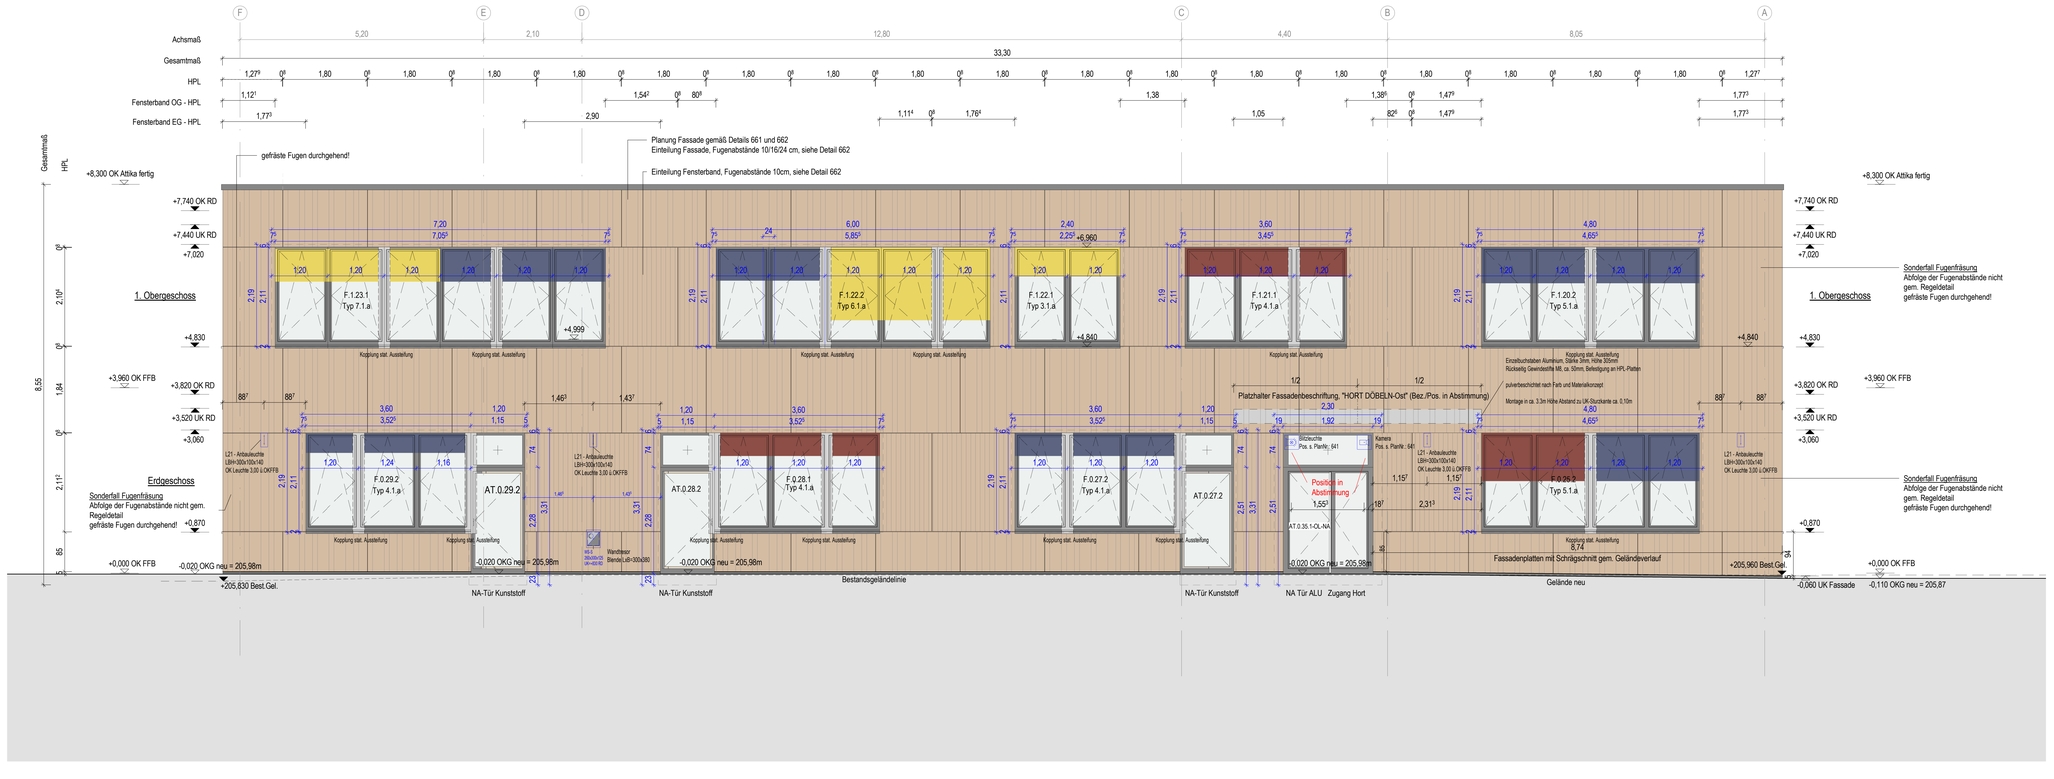

Legende

- Wanddurchbruch
- Wandschlitz
- Deckendurchbruch
- Bodendurchbruch
- Bewegungsfläche 1.20m / 1.20m
- Bewegungsfläche 1.50m / 1.50m
- Bodenablauf
- Darstellung Türen nur schematisch Ausführung siehe Türliste
- Dichtung
- Stahlbeton
- Stb-Fertigteil
- Wärmedämmung
- Trockenestrich mit Fußbodenheizung
- Heizestrich mit Fußbodenheizung
- Dämmung Mineralwolle 1m breit im Dachaufbau
- Dämmung Steinwolle A1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C
- Wartungsweg Dach auf Bauteilschutzmatte auf Bitumenschadabdichtung im Bereich Gefälledämmung / im Bereich Mittlro
- Brandschutzanforderung
- Metallständerwandkonstruktion mit doppelter Beplankung
- Metallständerwandkonstruktion mit glattendem Deckenanschluss
- +9.11 Fertigkonstruktion
- +9.02 Rohbaukonstruktion
- +9.11 Fertigkonstruktion
- +9.02 Rohbaukonstruktion

Raumnummer: 1.02 Raum Ebene
Türnummer: T.1.02.1 Türnummer Raum Ebene
Fensternummer: F.1.02.1 Fensternummer Raum Ebene
1.12² Ausbaumaß
1.12² Rohbaumaß
1.12² Maß. Durchrücke
1.13² Maß. Estrichfugen

UZ	Unterzug (Höhe UZ bezogen auf OK RD)	EI|60-Sm|C5	Tür feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T90-RS)
FBH	Fertigfußbodenhöhe über FFB	EI|30-Sa|C5	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (T30-RS)
RB	Rohbildung	EI|30-Sso|C5	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-D)
BRH	OK Brüstungshöhe Roh ab OK FFB	Sso|C5	Tür rauchdicht und selbstschließend (RS)
FFB	Fertigfußboden	S|C5	Tür dicht- und selbstschließend (D+S)
RFB	Rohfußboden	S_k	Tür dichtschließend (D)
BP	Bodenplatte	RAZ	Rauchabzug
RD	Rohdecke	OL	Oberlicht
AHD	Abhangdecke	DA	Dachausstieg
FB	Fußbodenaufbau	NU	Notüberlauf
GL	Glasausschnitt	RR	Regenfallrohr
HK	Heizkörper	DÄ	Dämmung
PR	Plotten-Riegel-Konstruktion	BS	Brandschutz
PR-I	Plotten-Riegel-Konstruktion innen	NA	Notausgang
		GF	Gerrtügel
RW	Rettungsweg
RA	Rohrachse
UK	Unterkante
OK	Oberkante
VK	Vorderkante
AK	Außenkante
HP	Hochpunkt
TP	Tiefpunkt
PD	Treppenpodest
OD / DS	Deckendurchbruch / -schlitz
BD	Bodendurchbruch
WD / WS	Wanddurchbruch / -schlitz
WA	Wandaussparung
H L/ S/ E	Heizg. / Lüftg./ San./ Elt.

Ausführung nur nach Freigabe Architekt!
Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Toleranzen sind in Bezug auf die Bestandsbauteile unbedingt zu berücksichtigen. Differenzen sind VOR der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären. Bedenken gegen die geplante Ausführung, als auch Unstimmigkeiten in Plänen und sonstigen Ausführungsunterlagen, sind mit der Bauüberwachung vor der Ausführung zu klären.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen des Tragwerksplaners, den Ausführungsplänen der Technischen Gebäudeausrüstung, den freigegebenen Werkplänen der ausführenden Firmen und den technischen Baubestimmungen. Bei Aussagen zu Brandschutzqualitäten haben die Angaben aus dem Brandschutzkonzept Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Aussagen zum Tragsystem haben die Angaben aus der Statik Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Bei Aussagen zur Freiraumplanung haben die Angaben aus der Außenanlagenplanung Vorrang vor den Angaben in den Architekturplänen. Der Bauteilschutzhalt ist gemäß der Vorhersmessung des Bauakustikers auszuführen. Alle angegebenen Schalldämmwerte beziehen sich auf Bauteile in betriebsfertig eingebauter Zustand, sofern nicht anders gekennzeichnet.
Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Tür- Fenster- sowie Brüstungshöhen auf die Oberkante Fertigfußboden!
Das Herstellen der Durchbrüche erfolgt nach Freigabe durch den Fachplaner und die Bauleitung.
Darstellung der Trockenbau- (Stützen/ Ansichtsloser Ecken) nur schematisch. Trockenbauwände sind im Anschluss an geputzte Innenwände so auszuführen dass die Beplankung bündig mit der Putzoberfläche verläuft. GK-Wände sind entsprechend Herstellervorschrift fachgerecht auszuführen! Maßliche Angaben zum Trockenbau sind in den Grundrissplänen EG/ OG Trockenbau zu berücksichtigen.
Beim Schuhaus sind Kanten im Innen-, wie Außenraum gem. Schuhaurichtlinie bis zu einer Höhe 2m über OK FFB mit einer Rundung ≥ R2mm, oder einer vergleichbaren Fase auszuführen.

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsschutzlich entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen.

Index	Datum	Änderung	ges.:	gep.:
C	24.10.24	301-305-Pos. Schriftzug Schule, Hort; stat. Kopplung FE, Pos. Anbauteile HLS+ELT	OH	SME
B	02.10.24	301-305-Planfreigabe; Anbauteile ELT/HLS; Bauphysik Fenster; Plattenentteilung	OH	SME
A	13.11.23	Vorabzug 1. Planstand Architektur LPS	JS	SMe

Höhenbezug: ±0.00 = 206,00m DHHN2016

Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
Obermarkt 1, 04720 Döbeln
Unterschrift:

Projektsteuerung:

Architekt:
Unterschrift:

Außenanlagen:

HLS-Planung:

Tragwerksplanung:

Planung Elt:

Tiefbau und Medienplanung:

Fachplaner:

Projekt:
Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt: Ansicht Ost

Planungsphase: Genehmigungsplanung
bearbeitet: JS
geprüft: SMe

Maßstab: 1:50 | Plandatum: 13.11.2023 | Planstatus: Freigabeplan | Plannr.: 304 | Index: C

Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status
2003_DÖB_SCH		5	AR	AN	O_	304	C	F

Plannummer

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.