

Kornverteilung


DIN 18 123-5

Projekt : Crimmitschau - Ausbau Wiesenstraße

Projektnr. : 08451 - 45 \ 18170 / 25786

Datum : 09.12.2019

Anlage : 4.1.1

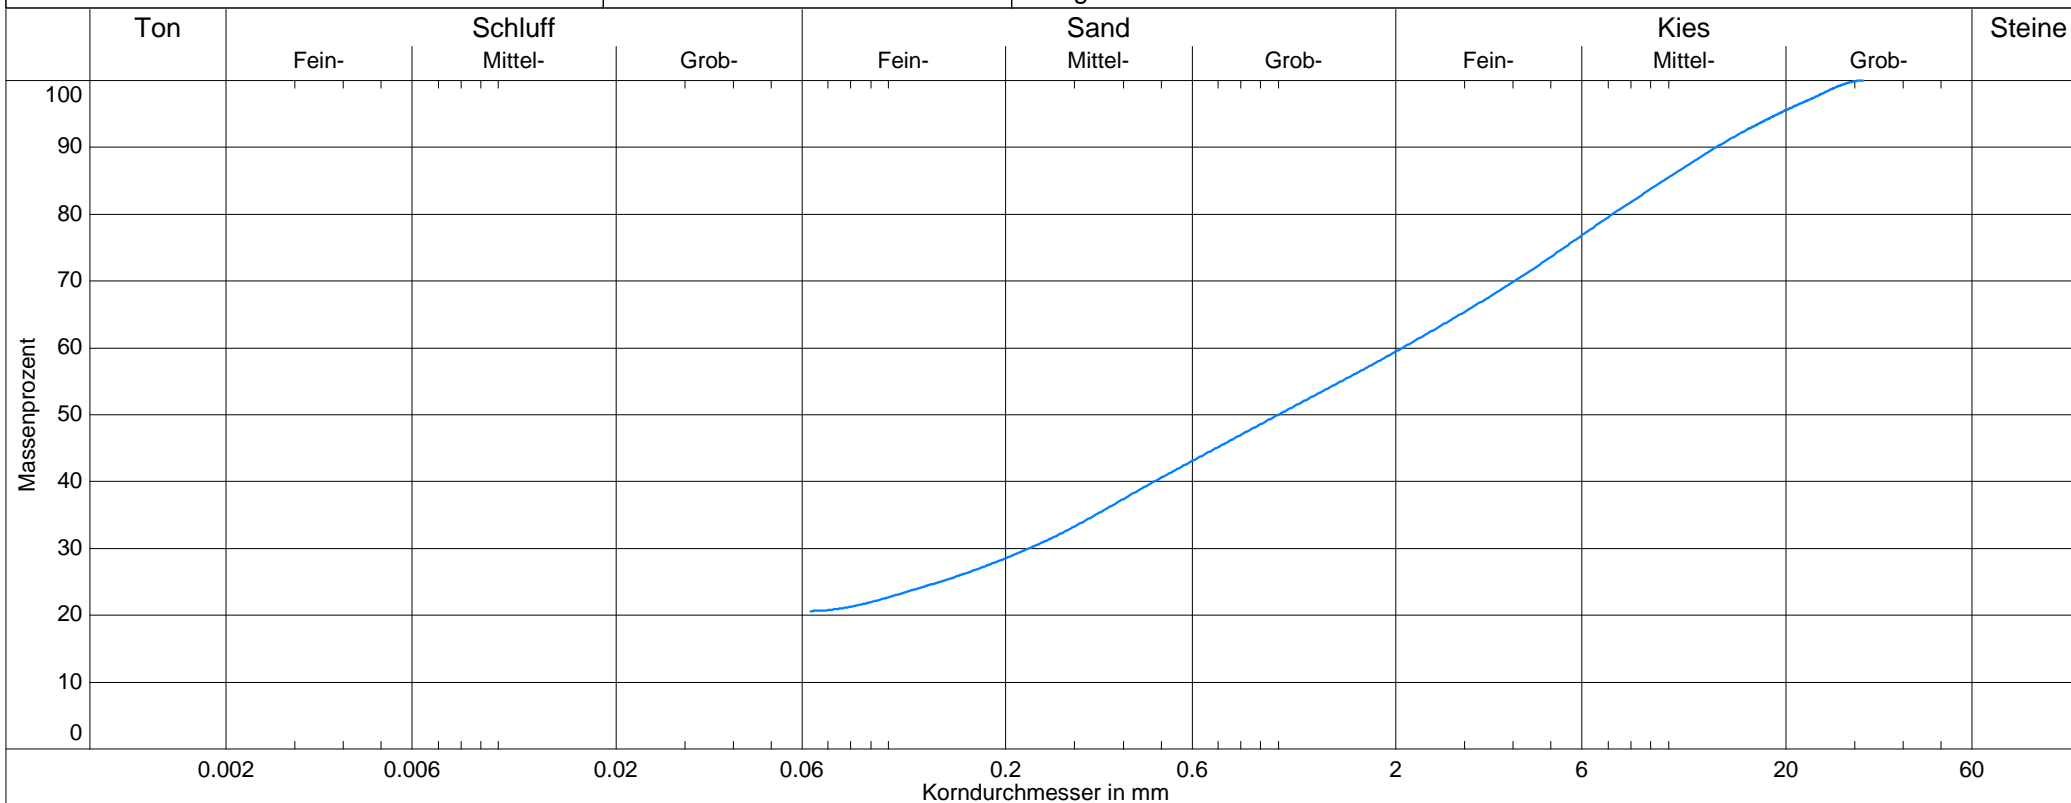

Labornummer	— KV 1 (355)			
Entnahmestelle	1/2			
Entnahmetiefe	0,17 - 0,30 m			
Bodenansprache	Auffüllung			
Ungleichförm. U	-			
d ₁₀ / d ₆₀	- / 2.076 mm			
Anteil < 0.063 mm	20.6 %			
Kornfrakt. T/U/S/G/X	0.0/20.6/38.8/40.5 %			
Bodenart	G, s, u			
Bodengruppe	GÜ			
Wassergehalt	7.3 %			

Kornverteilung


DIN 18 123-7

Projekt : Crimmitschau - Ausbau Wiesenstraße

Projektnr. : 08451 - 45 \ 18170 / 25786

Datum : 09.12.2019

Anlage : 4.1.2

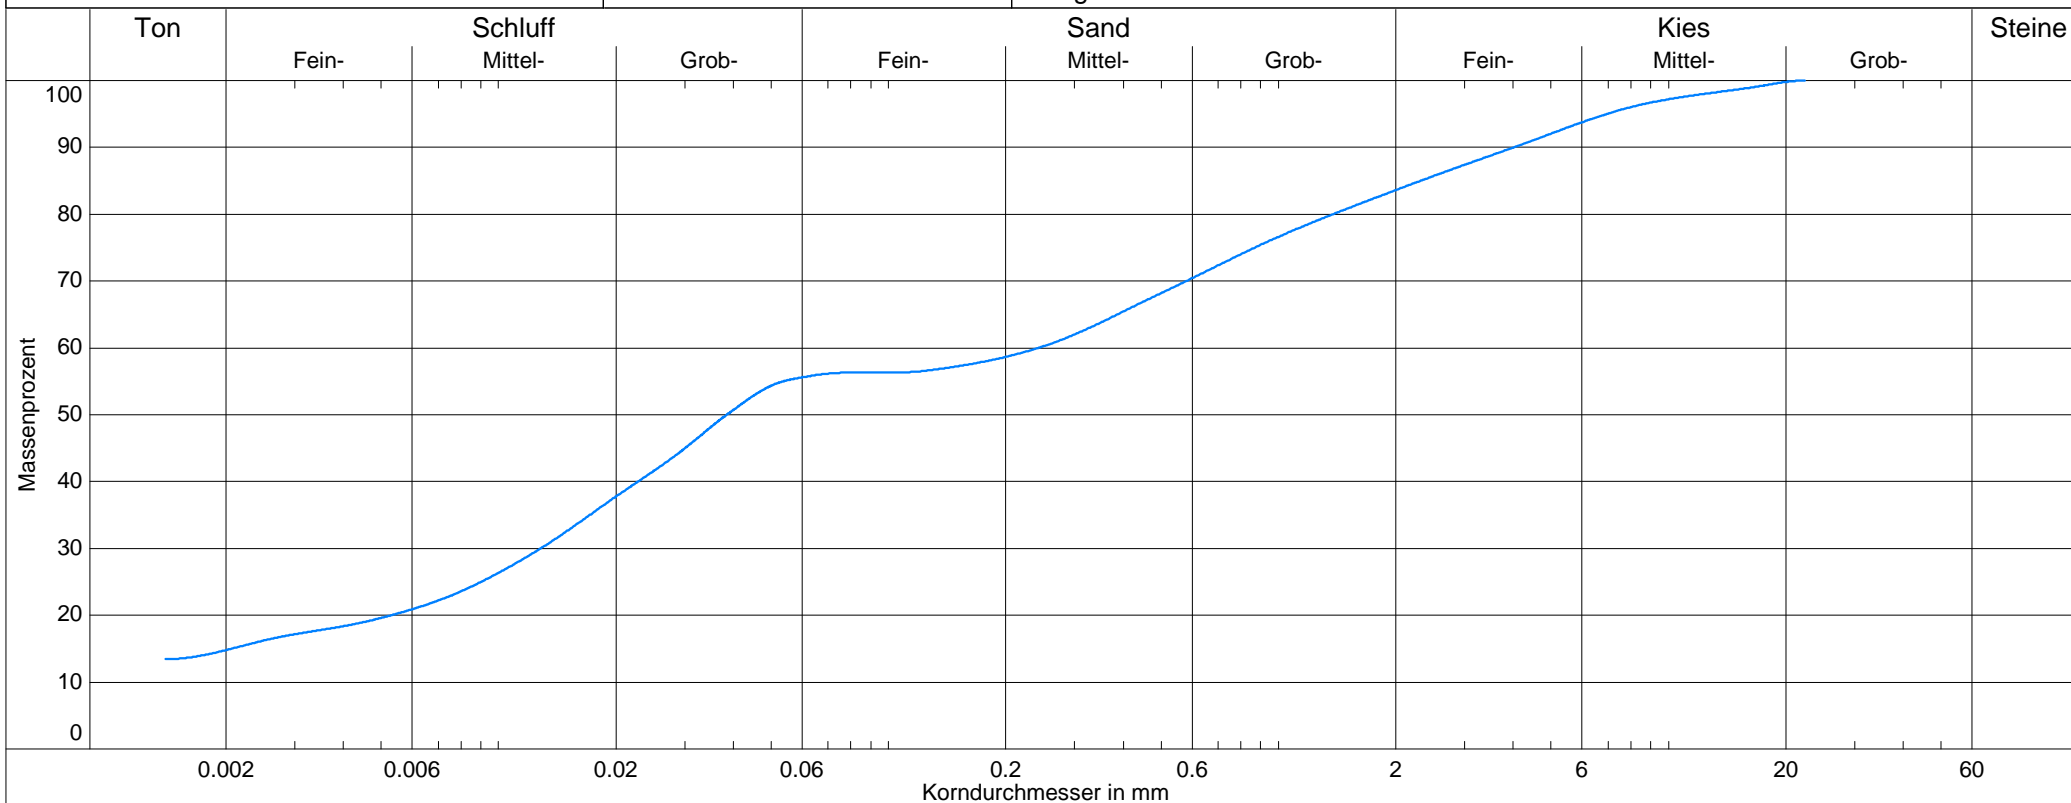

Labornummer	— KV 2 (356)			
Entnahmestelle	1/3			
Entnahmetiefe	0,30 - 2,90 m			
Bodenansprache	Auffüllung			
Ungleichförm. U	-			
d ₁₀ / d ₆₀	- / 0.242 mm			
Anteil < 0.063 mm	55.8 %			
Kornfrakt. T/U/S/G/X	14.8/41.0/27.8/16.4 %			
Bodenart	U, t, gs', ms', fg', mg'			
Bodengruppe	U			
Wassergehalt	14.0 %			