



=NSV1.1+F2-31M1	
Schlamm-silo 1 Rührwerk YKQEIRA 930	
Hersteller	
Typ	
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	6,5 kW
Strom	13,3 A
Cos	
U/min	U/min
Wirkungsgr.	
Schutzart IP	

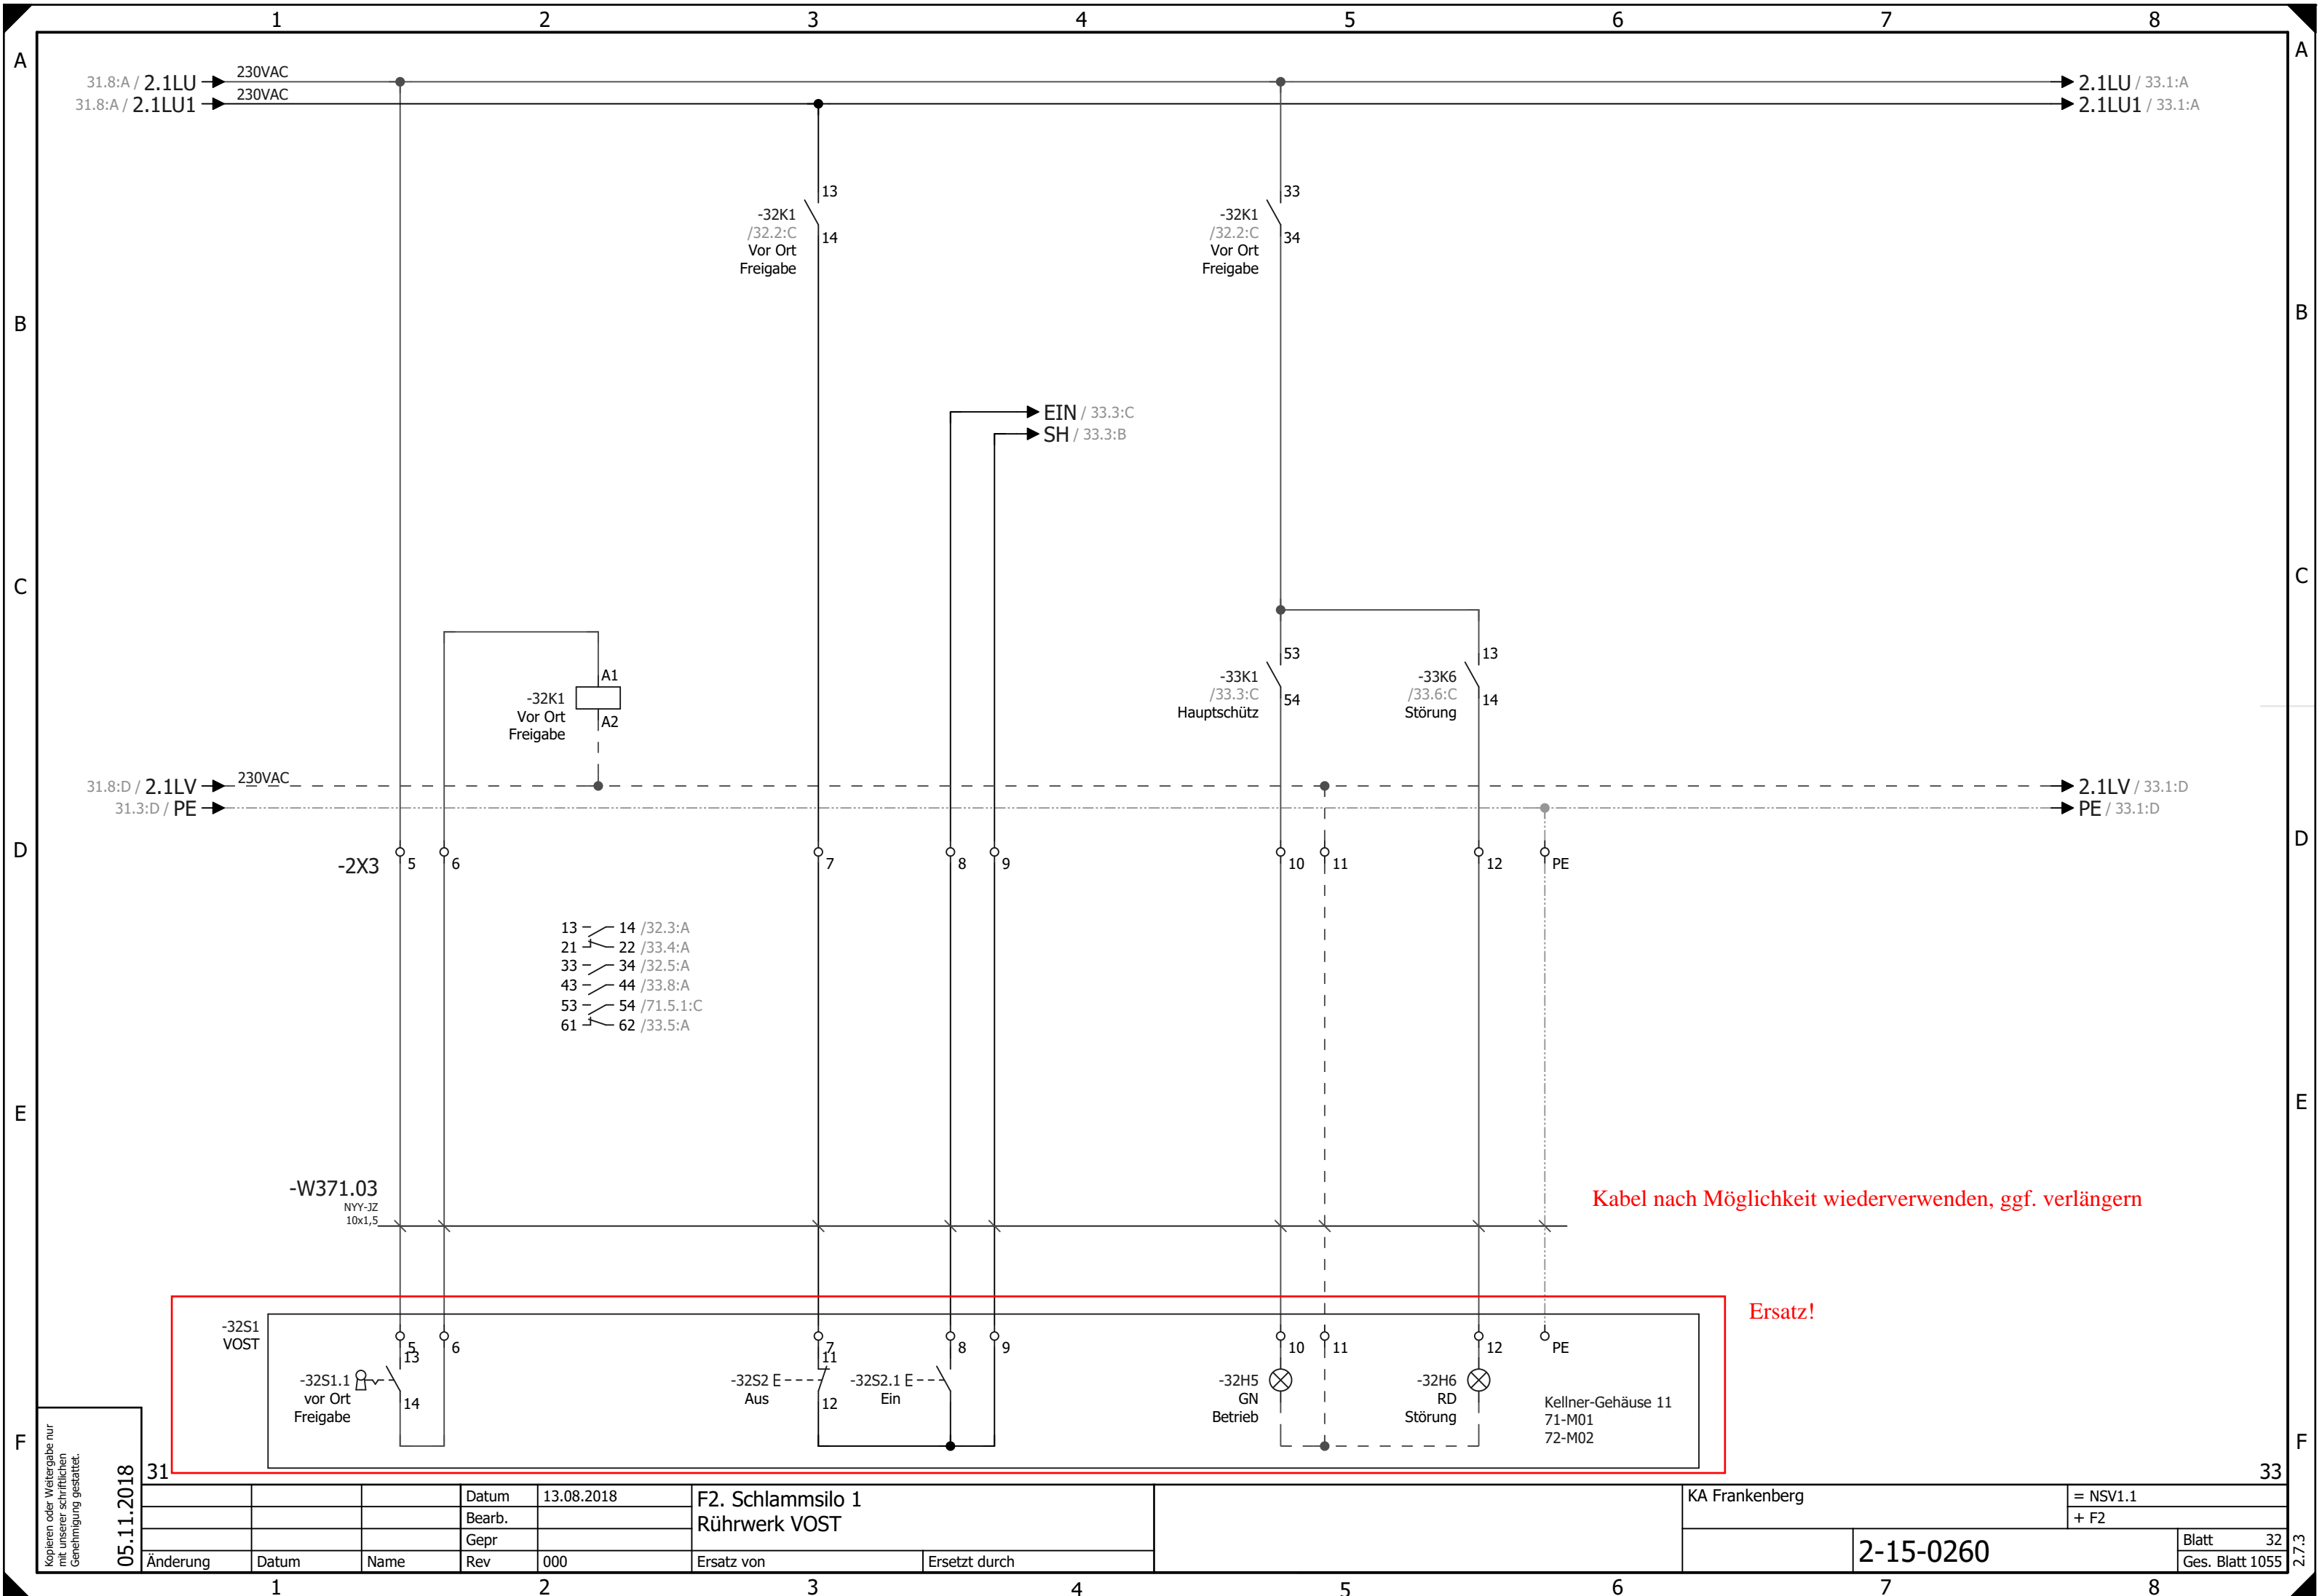

Kopieren oder Weitergabe nur
mit unserer schriftlichen
Genehmigung gestattet.

05.11.2018

31		33	
Änderung		Datum	
Name		Rev	
Datum		Rev	
13.08.2018		000	
F2. Schlamm-silo 1		Ersatz von	
Rührwerk VOST		Ersetzt durch	
KA Frankenberg		= NSV1.1	
		+ F2	
2-15-0260		Blatt 32	
		Ges. Blatt 1055	

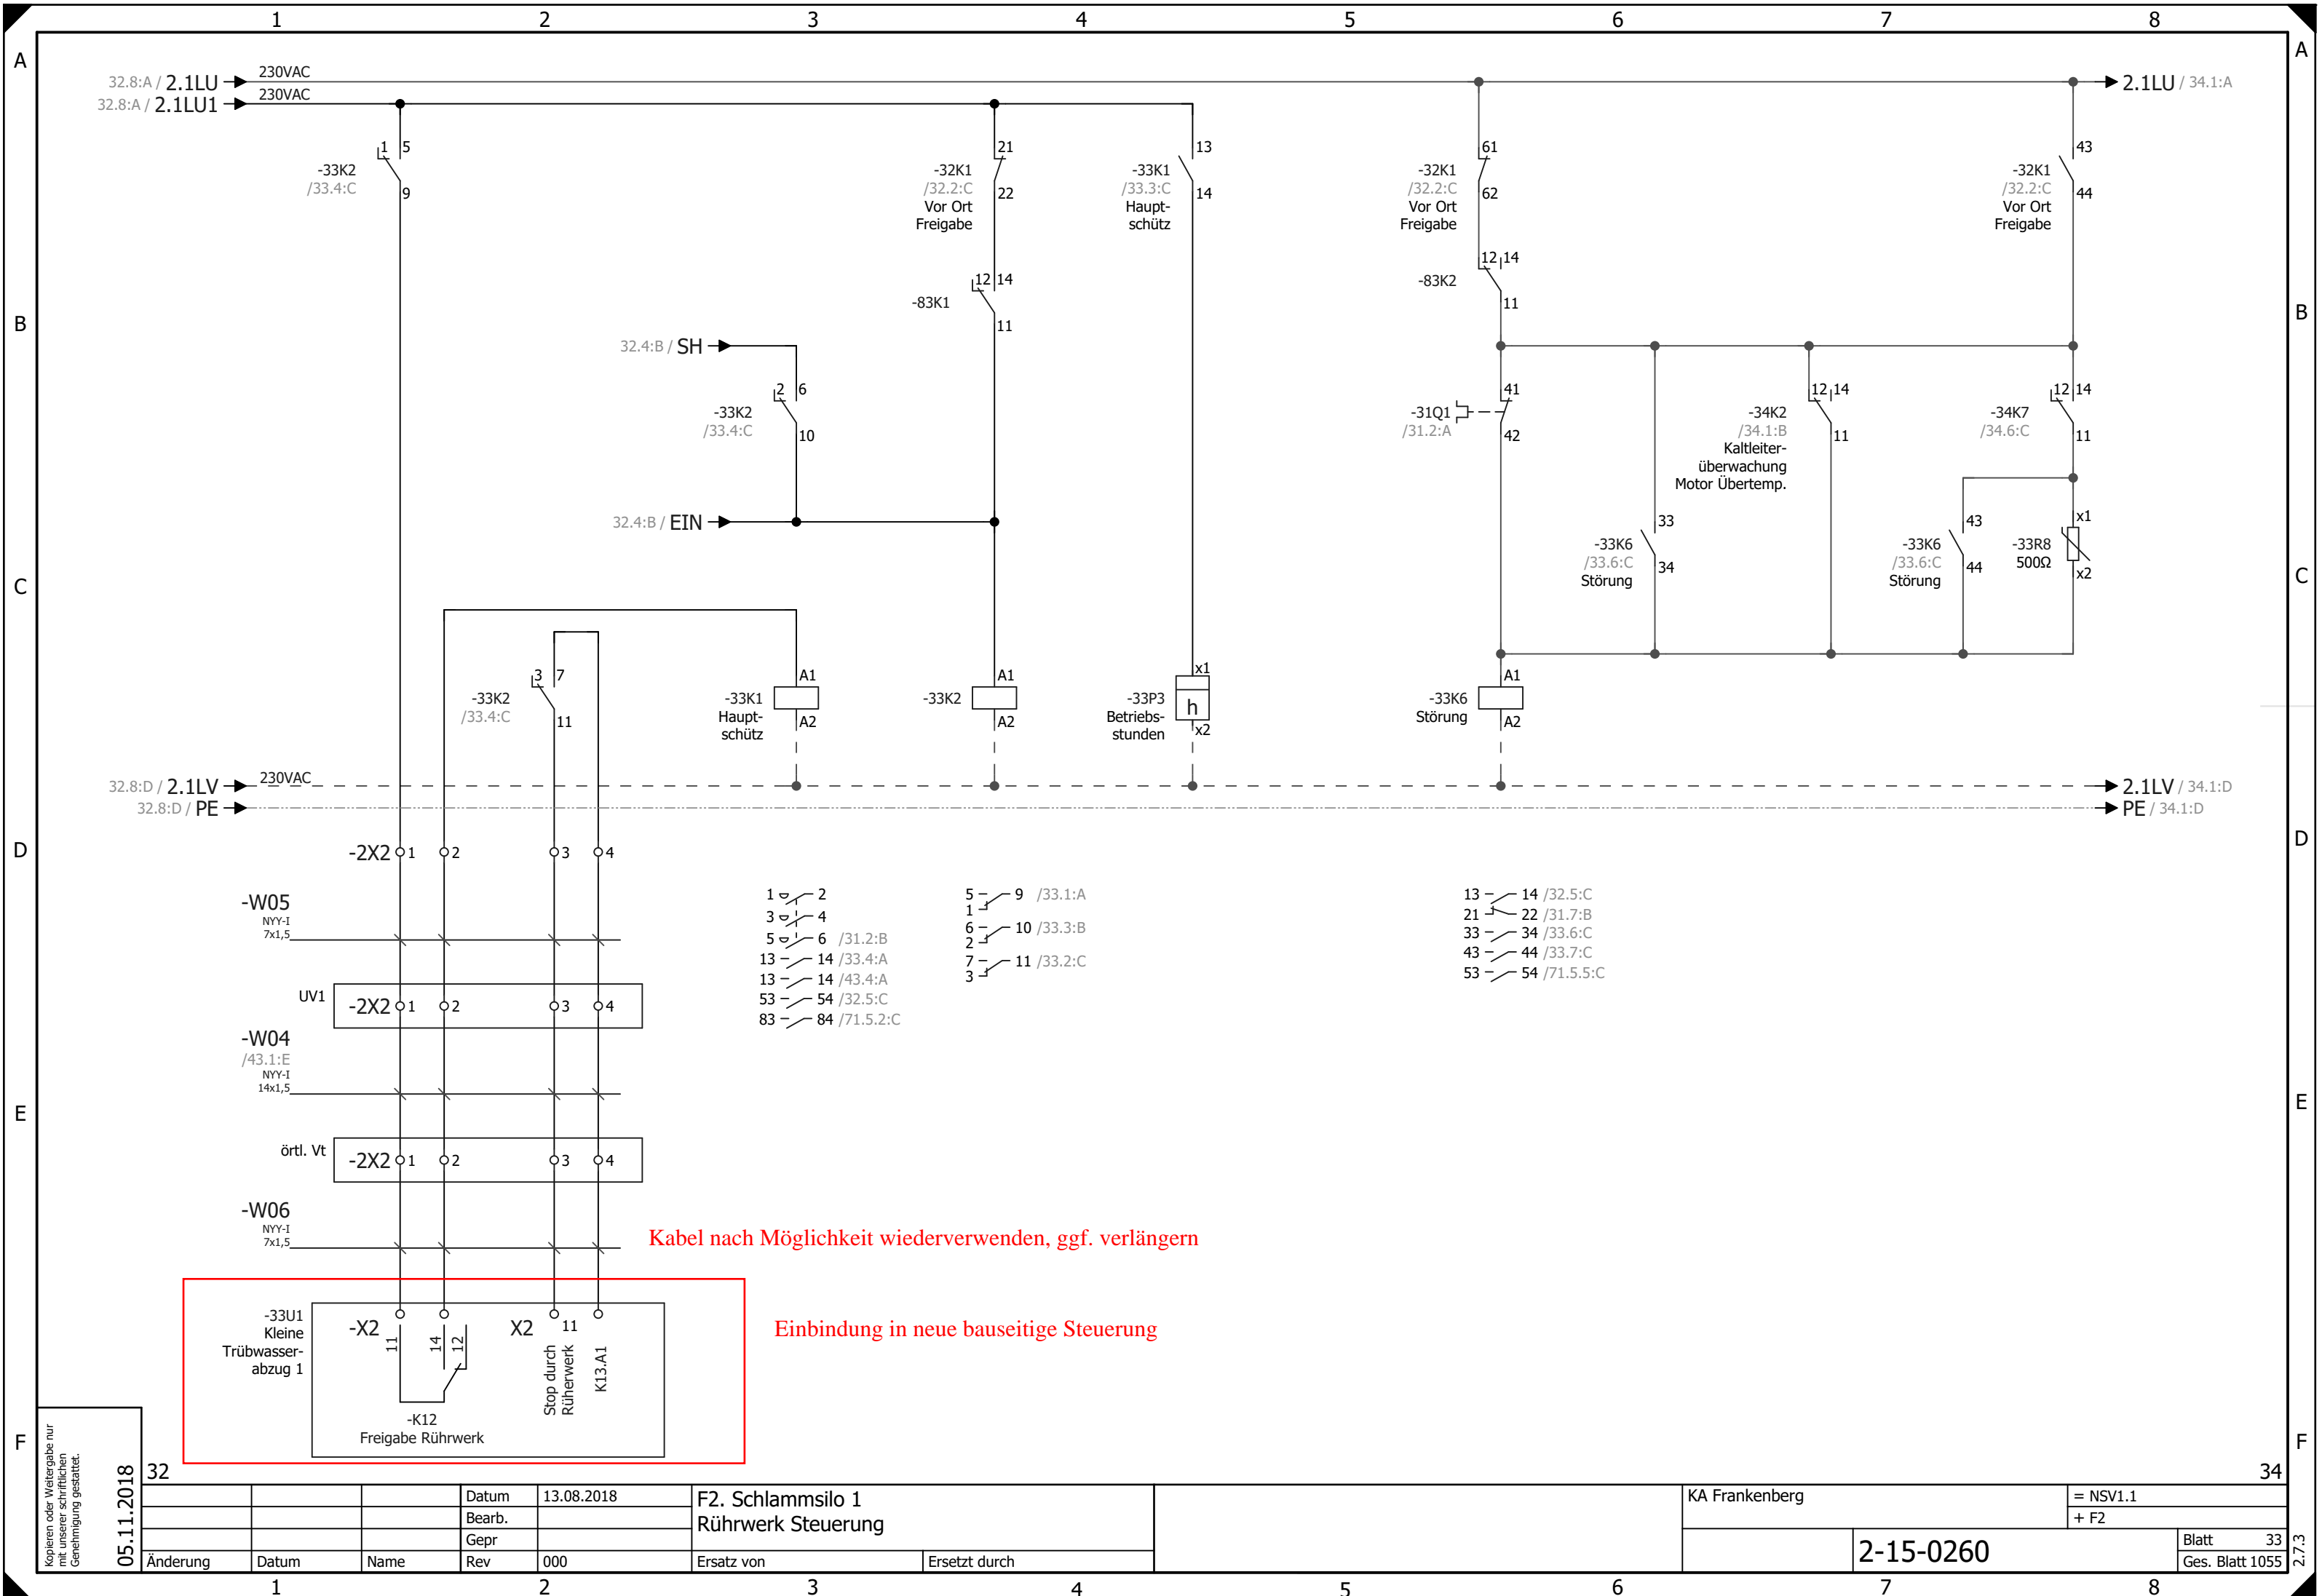

Kopieren oder Weitergabe nur
mit unserer schriftlichen
Genehmigung gestattet.

05.11.2018


Änderung	Datum	Name	Rev	000

Datum	13.08.2018
Bearb.	
Gepr	
Ersatz von	
Ersetzt durch	

F2. Schlamm-silo 1
Rührwerk Steuerung

KA Frankenberg		= NSV1.1	
		+ F2	
2-15-0260		Blatt	33
		Ges. Blatt	1055

2.7.3

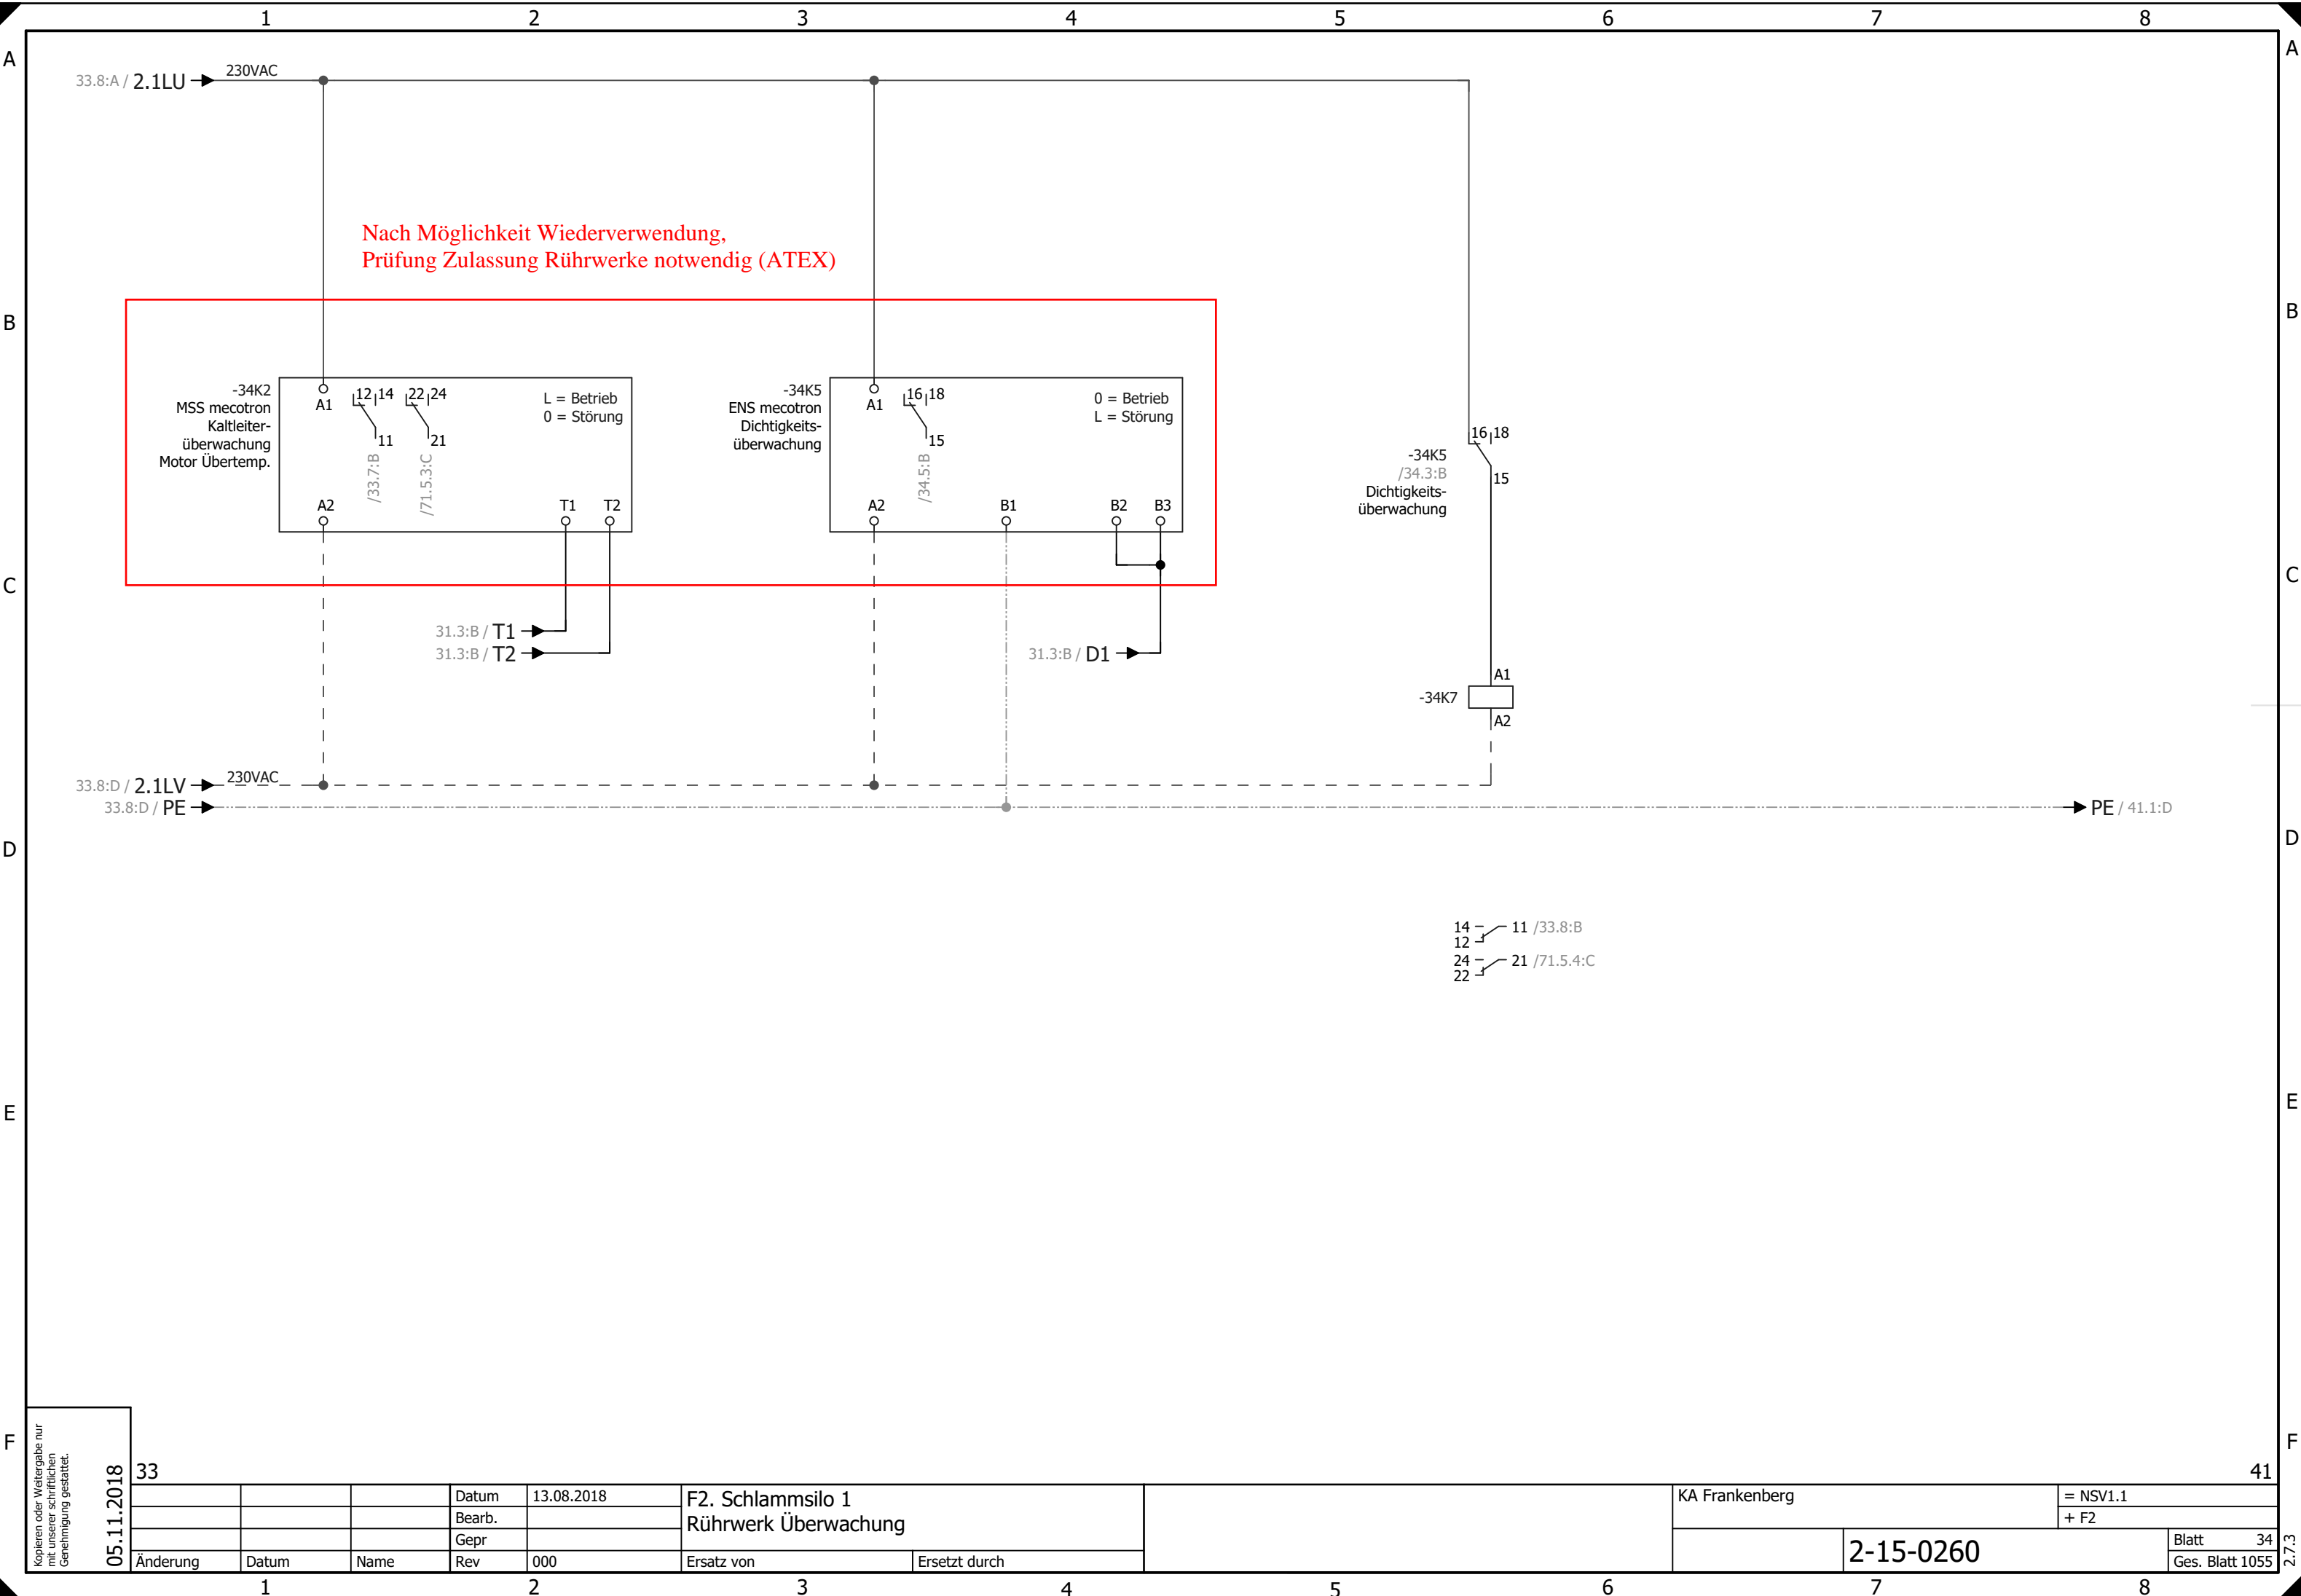

Kopieren oder Weitergabe nur
mit unserer schriftlichen
Genehmigung gestattet.

05.11.2018

33

			Datum	13.08.2018
			Bearb.	
			Gepr	
Änderung	Datum	Name	Rev	000

F2. Schlamm-silo 1	
Rührwerk Überwachung	
Ersatz von	Ersetzt durch

KA Frankenberg	= NSV1.1	
	+ F2	
2-15-0260	Blatt 34	
	Ges. Blatt 1055	

41

2.7.3