




- Legende Geothermie**
- EWS 00
Abstand ca. 8 m; Ø Bohrung: 152 mm; 100 m Tiefe
 - Hauptanbindeleitung (Vor-/Rücklauf)
PE-HD 100 RC, SDR11, PN16, d_a 125x11,4 mm
 - Sondenvorlauf
PE-HD 100 RC, SDR11, PN16, d_a 40x3,7 mm
 - Sonderrücklauf
PE-HD 100 RC, SDR11, PN16, d_a 40x3,7 mm
 - Verteilerschacht V-1400-T
BxLxH: ca. 1,50m x 1,50m x 1,60m

VORABZUG

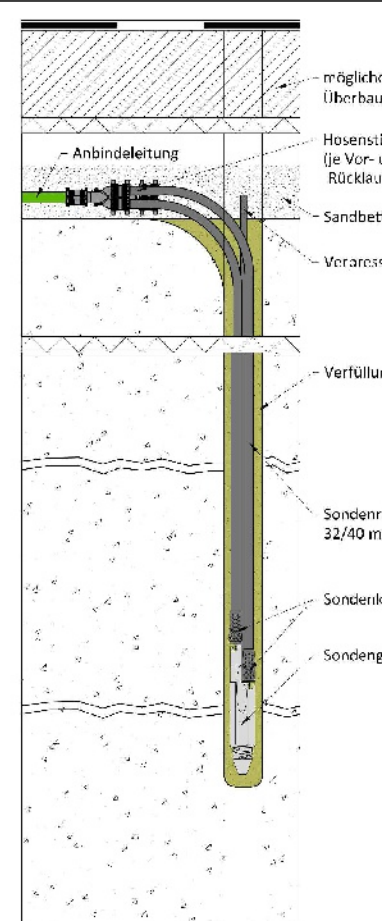

Datum	Änderung
Erarbeitet	
Datum	Änderung
Erarbeitet	
Datum	Änderung
Erarbeitet	
Datum	Änderung
Erarbeitet	

Sanierung, Umbau und Erweiterung zum Bürgerrathaus
Grabenstraße 40-42, 06295 Lutherstadt Eisleben

Bauherr:
Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben
06295 Lutherstadt Eisleben



Auftraggeber:
Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben
06295 Lutherstadt Eisleben



Fachplaner Geothermie:
[Redacted Name]

Datum: 15.01.2024 | Planungsphase: 4342-BRE-GTH-LP-05-03.dwg

[Redacted Box]	Leistungsphase	Ausführungsplanung	Maßstab	1:150
	Plandarstellung	Lageplan Geothermie	Blattgröße	594x841 mm
		Erdwärmesonden und Anbindeleitungen	Höhenbezug	DHHN
			Lagebezug	UTM 32N

