SCH/RKS 5/19

Handschachtung bis 0,55 m
dann Rammkernsondierung

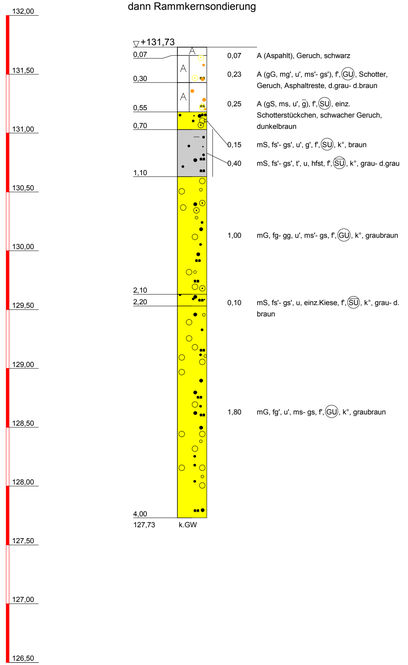

RKS 7/19

Rammkernsondierung

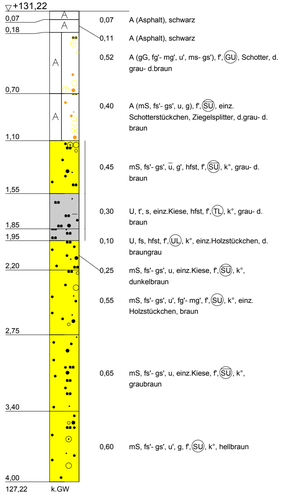

RKS 8/19

Rammkernsondierung

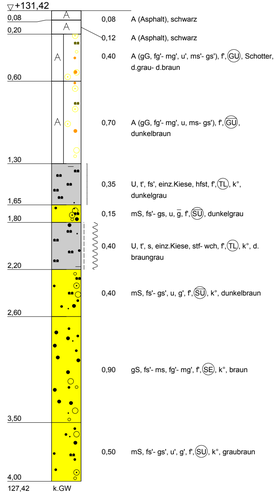

SCH/RKS 1/06

Handschachtung bis 0,53 m
dann Rammkernsondierung

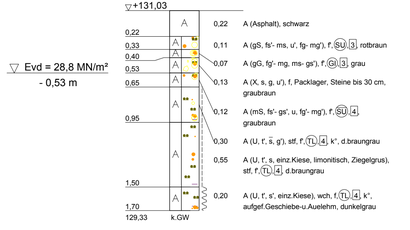

kein Bohrfortschritt mehr



m DHHN92
132,00
131,50
131,00
130,50
130,00
129,50
129,00
128,50
128,00
127,50
127,00
126,50

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

SCH Schurf
RKS Rammkernsondierung

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1
k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung		A		
Kies	kiesig	G	g	
Sand	sandig	S	s	
Schluff	schluffig	U	u	
Steine		X		
Ton	tonig	T	t	

KORNGRÖSENBEREICH

f	fein
m	mittel
g	grob

NEBENANTEILE

'	schwach (< 15 %)
_	stark (ca. 30-40 %)
"	sehr schwach; " sehr stark

KALKGEHALT	k°	kalkfrei	FEUCHTIGKEIT	f'	schwach feucht
KONSISTENZ	wch	weich	stf	steif	f	feucht
	hfst	halbfest	BOHRVORGANG	lzb	leicht zu bohren
				mzb	m.schwer

BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. UL = leicht plastische Schluffe

BODENKLASSE nach DIN 18 300: z.B. 4 = Klasse 4

Bauvorhaben:

K 8363/ K8360 Ausbau in Naunhof
Leipziger Str./ Bahnhofstraße, Naunhof

Planbezeichnung:

Darstellung Handschachtungen und Rammkernsondierungen
SCH/RKS 5/19, RKS 7/19, RKS 8/19 und SCH/RKS 1/06

Anlage: 2.1

Maßstab: 1 : 25

REICHERT GMBH
ST Zöschau Salbitzer Straße 8
04758 Oschatz
Tel.: 03435 / 9357-0 Fax: 03435 / 9357-20
e-mail: info@reichert-geotechnik.de

Bearbeiter:	Reichert	Datum:
Gezeichnet:	Ehrlich	07.04.2021
Geändert:		
Gesehen:		

Projekt-Nr: 04111 - 1

Copyright © 1994-2014 IDAT GmbH - K:\2004\04111-1_Naunhof_K 8363 + K 8360\DOK\04111-1_1.bxp