


Legende

Die Anzahl der einzelnen Medien ist dem Lagertyp zu entnehmen


Frischgeplankter Meereswasser
Frischgeplankter Süßwasser
Frischgeplankter Schmelzwasser
Trinkwasser
Farmwasse
Fermentabrei (3,6 m Schutzzeit)
Fermentabrei PLS in Schutzzeit
Fermentabrei LVB in Schutzzeit
Fermentabrei TSS in Schutzzeit
Fermentabreize Trecken
Elektrolyse NMS (Nez u.z.)
Elektrolyse LVB (NS-Alarmen)
Brauchungsphase MTK (Kabelschutzzeit)
Trennungsschicht und später erhöht

Außer Betrieb befindliche Bestandsmedien im Grabenbereich sind nicht dargestellt und in Abstimmung mit den Versorgern zu trennen und zu entsorgen.

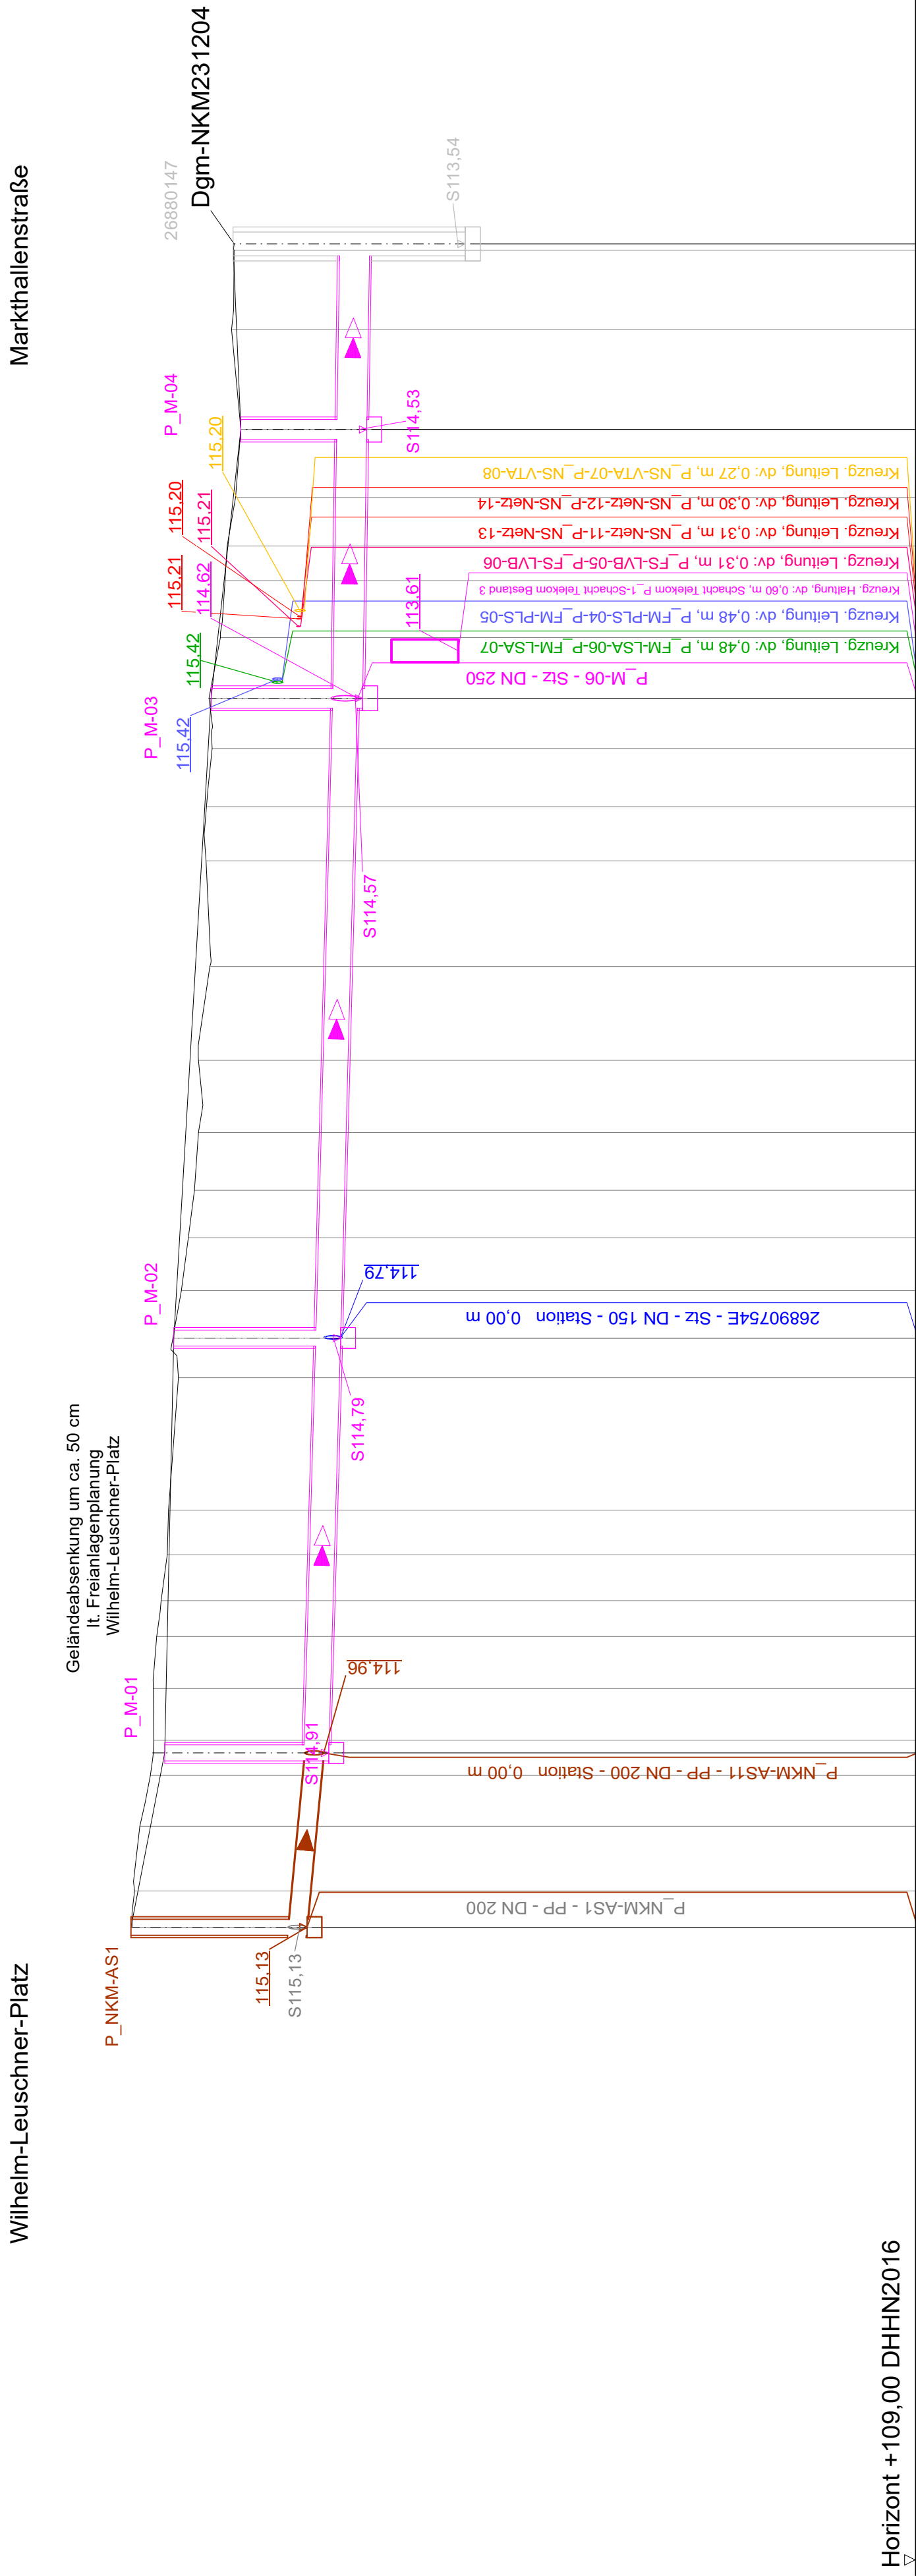

asser_23-034, Freispiegelkanal Mischwasser_23-034 SW_P_NKM-AS1-MW-26880147) (S1-B26880147) (P_NKM-AS1 - 26880147)	Straßenbezeichnung			P_NKM-AS1	P_M-01	P_M-02	P_M-03	P_M-04	26880147
				116,89	116,56		116,47	116,09	115,87
		[DHHN2016]						115,79	
				1,77	1,65	1,68	1,52	1,26	2,33
		[m]					114,57	114,53	
				115,13	114,91	114,79			
		[DHHN2016]							
					114,96	114,79	114,62	114,53	114,50
		[m]	[DHHN2016]		8,75	20,82	32,11	13,49	9,32
		[%]			1,9	0,6	0,5		0,3
		[mm]			200	250			300
						KREIS			
	Material			PP		Siz			
	Bemerkung							vord.	
	Straßenbezeichnung				Wilhelm-Leuchner-Platz			Martin-Luther-Straße	

	[m]	
Station		
Gelände - [Dgm]-NKM231204	[DHHN2016]	
Strang (P_NKM)	[DHHN2016]	Winkepunkte

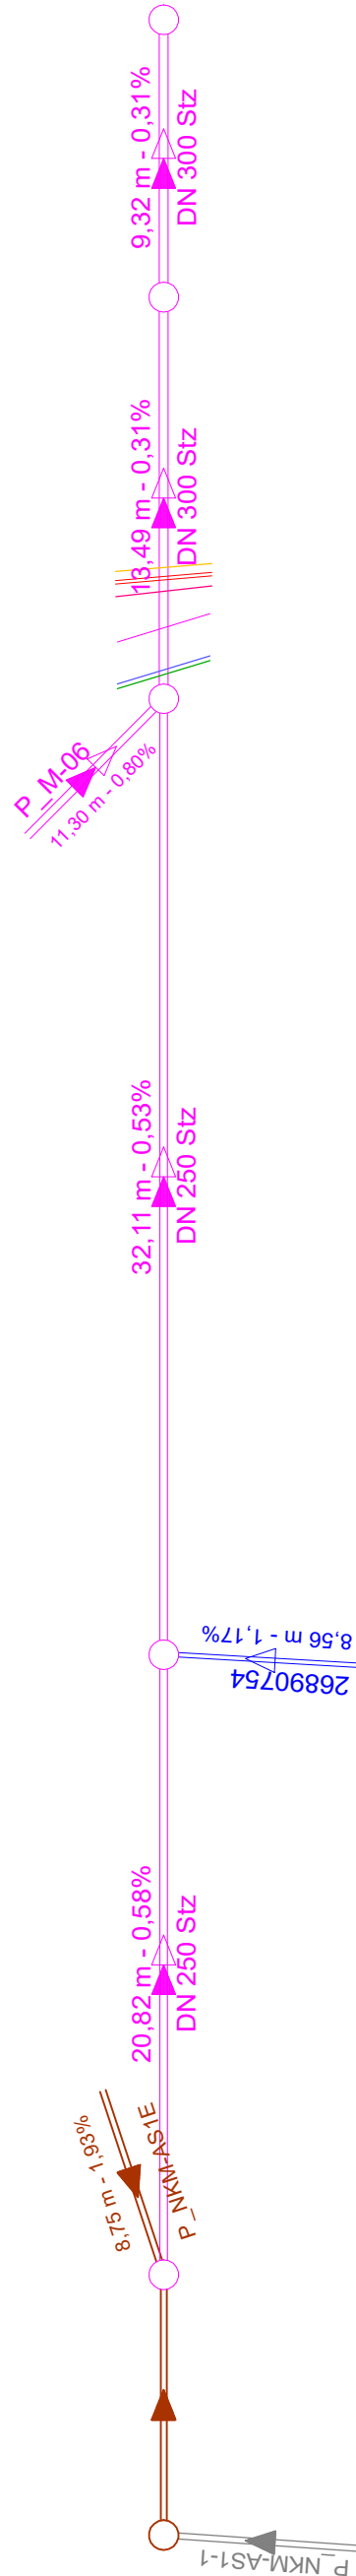[illegible]