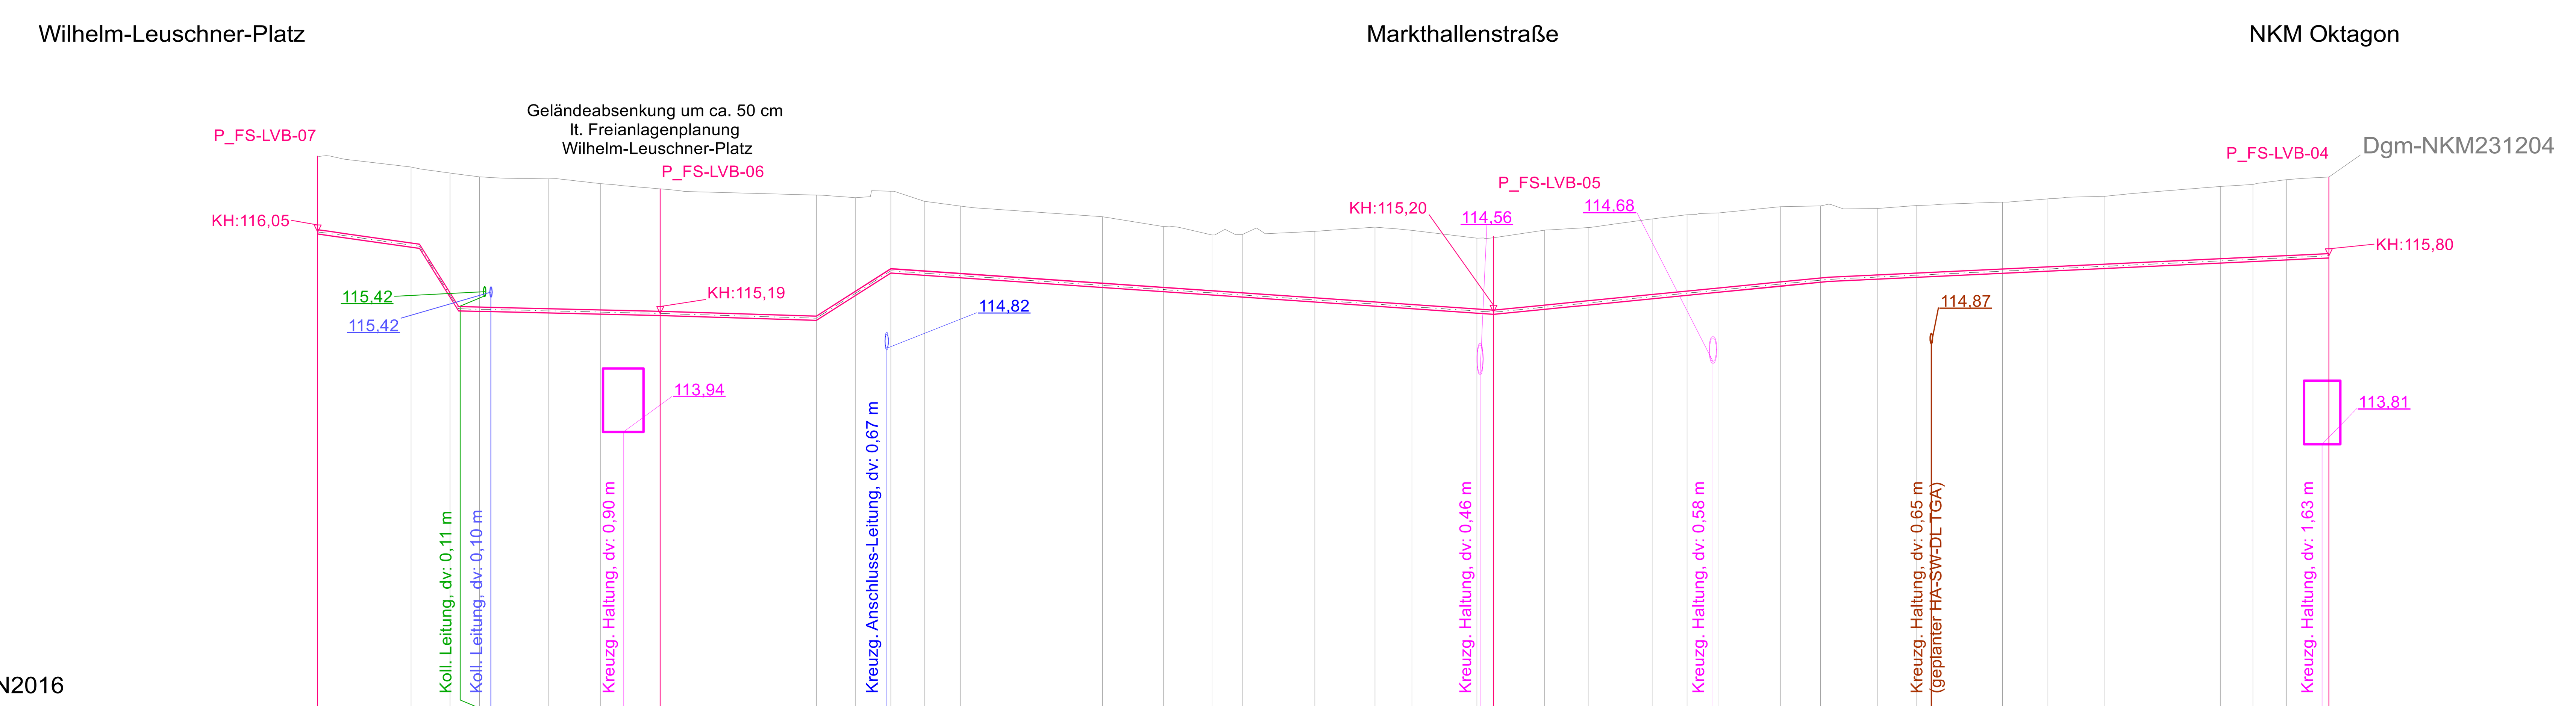

Horizont +111,00 DHHN2016

Elektrokabel LVB
Strang (P_FS-LVB-07-P_FS-LVB-04) - 0

	Einheit	P_FS-LVB-07		P_FS-LVB-06		P_FS-LVB-05		P_FS-LVB-04
Knotenhöhe	[DHHN2016]	116,05		115,19		115,20		115,80
Elementbezeichnung		P_FS-LVB-07		P_FS-LVB-06		P_FS-LVB-05		P_FS-LVB-04
Leitungslänge	[m]		18,18		44,00		44,08	
Gefälle	[%]		4,74		-0,03		-1,35	
Nenndurchmesser	[mm]		50		50		50	
Material			NS-Kabel		NS-Kabel		NS-Kabel	
Überdeckung Anfang (OKP)				1,27		0,77		0,77
Bemerkung			LVB 500 NA2XS(F)2Y		LVB 500 NA2XS(F)2Y		LVB 500 NA2XS(F)2Y	
Straßenbezeichnung			Wilhelm-Leuschner-Platz		Wilhelm-Leuschner-Platz		Markthallenstraße	

Knickpunkte [DHHN2016]

Station	Höhe
0,64	116,03
5,37	115,90
7,43	115,24
9,92	115,23
12,17	115,22
26,31	115,14
30,24	115,64
54,08	115,31
57,74	115,26
64,74	115,26
67,04	115,30
73,89	115,44
77,20	115,50
79,71	115,55
102,50	115,77
105,08	115,79

Gelände - [Dgm]-NKM231204 [DHHN2016]

Station	Höhe
0,00	116,85
4,93	116,74
6,98	116,67
8,54	116,63
12,17	116,61
14,92	116,56
18,08	116,51
26,31	116,44
28,36	116,41
30,24	116,48
32,01	116,37
33,93	116,32
41,41	116,21
44,63	116,11
47,19	116,02
48,78	116,02
52,62	116,06
55,79	116,10
57,74	116,07
61,17	115,98
64,74	116,07
67,04	116,10
70,42	116,19
72,26	116,23
[illegible]	116,25
77,20	116,32
79,30	116,33
82,29	116,30
84,38	116,33
88,91	116,37
91,30	116,40
94,31	116,43
100,40	116,53
102,11	116,55
103,89	116,60
106,12	116,63

Station [m]: 0,00; 8,81; 9,14; 16,12; 18,08; 30,03; 61,33; 62,04; 73,62; 85,15; 105,77; 106,12

NS-Kabel - DN 50 — 18,18 m -
NS-Kabel - DN 50 — 44,00 m -
NS-Kabel - DN 50 — 44,08 m -

Legende

Die Anzahl der einzelnen Medien ist dem Lageplan zu entnehmen.

- Freispiegelkanal Mischwasser
- Freispiegelkanal Regenwasser
- Freispiegelkanal Schmutzwasser
- Trinkwasser
- Fernwärme
- Fernmeldekabel LSA im Schutzrohr
- Fernmeldekabel PLS im Schutzrohr
- Fernmeldekabel LVB im Schutzrohr
- Fernmeldetrasse Telekom
- Elektrokabel NS/MS (Netz Lpz.)
- Elektrokabel LVB (NS-Fahrstrom)
- Beleuchtungtrasse MTA (Kabel/Schutzrohr)
- Trassenabschnitt wird später errichtet (nicht Leistungsbestandteil)

Außer Betrieb befindliche Bestandsmedien im Grabenbereich sind nicht dargestellt und in Abstimmung mit den Versorgern zu trennen und zu entsorgen.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Für die genaue Lage der Bestandsmedien kann keine Gewähr übernommen werden. Die Daten wurden durch Dritte übergeben bzw. nachdigitalisiert.

STADT LEIPZIG — NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt

Naturkundemuseum Leipzig
Modernisierung und Umbau des Bowlingtreffs zum neuen Naturkundemuseum Leipzig
Wilhelm-Leuschner-Platz 1
04107 Leipzig

Auftraggeber

Amt für Gebäudemanagement
im Auftrag des Kulturamtes der Stadt Leipzig
04092 Leipzig
Prager Straße 126-128, 04317 Leipzig
Haus B / Raum B.3.046
Tel. 0341-1237306
H. Thielmann, PL
nkm-d@leipzig.de

ARGE Objektpl./Freianlagen/Statik — Fachplanung: Koordinierte Medienplanung

Übersicht / Lage- /Höhenbezug

NATURKUNDEMUSEUM LEIPZIG

OKFF EG = ± 0,00 = 115,40 m ü NHN (DHHN2016)

Lagesystem: ETRS89 UTM33
Höhensystem: DHHN2016

Planbezeichnung

Längsschnitt Niederspannung LVB Wilhelm-Leuschner-Platz P_FS-LVB-07 - P_FS-LVB-04

Leistungsphase

06 Ausschreibung (nur für die Kalkulation)

Datei: 001014g001_00_5_TIE_SC06			Blattnr.: 13-06
gezeichnet: Gölker	Datum: 17.03.2025	Format: 118,9x42,0 (cm)	Maßstab: 1 : 250/50

001014g001_00_6_TIE_SC06.Plt 118,9 cm x 42,0 cm 01.04.25