Knoten: P_TW-03

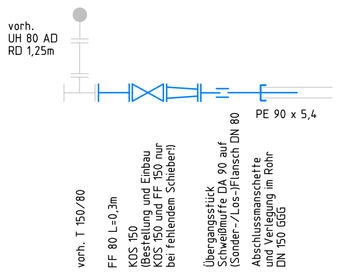

Knoten: P_TW-02

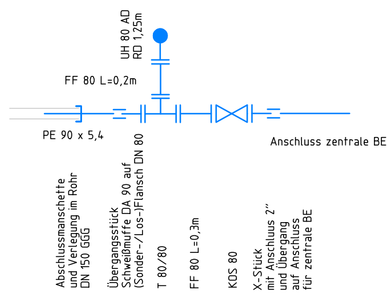

Legende

Die Anzahl der einzelnen Medien ist dem Lageplan zu entnehmen.

- Freispiegelkanal Mischwasser
- Freispiegelkanal Regenwasser
- Freispiegelkanal Schmutzwasser
- Trinkwasser
- Fernwärme
- Fernmeldekabel LSA im Schutzrohr
- Fernmeldekabel PLS im Schutzrohr
- Fernmeldekabel LVB im Schutzrohr
- Fernmeldetrasse Telekom
- Elektrokabel NS/MS (Netz Lpz.)
- Elektrokabel LVB (NS-Fahrstrom)
- Beleuchtungtrasse MTA (Kabel/Schutzrohr)
- Trassenabschnitt wird später errichtet (nicht Leistungsbestandteil)

Außer Betrieb befindliche Bestandsmedien im Grabenbereich sind nicht dargestellt und in Abstimmung mit den Versorgern zu trennen und zu entsorgen.

Wilhelm-Leuschner-Platz

NKM

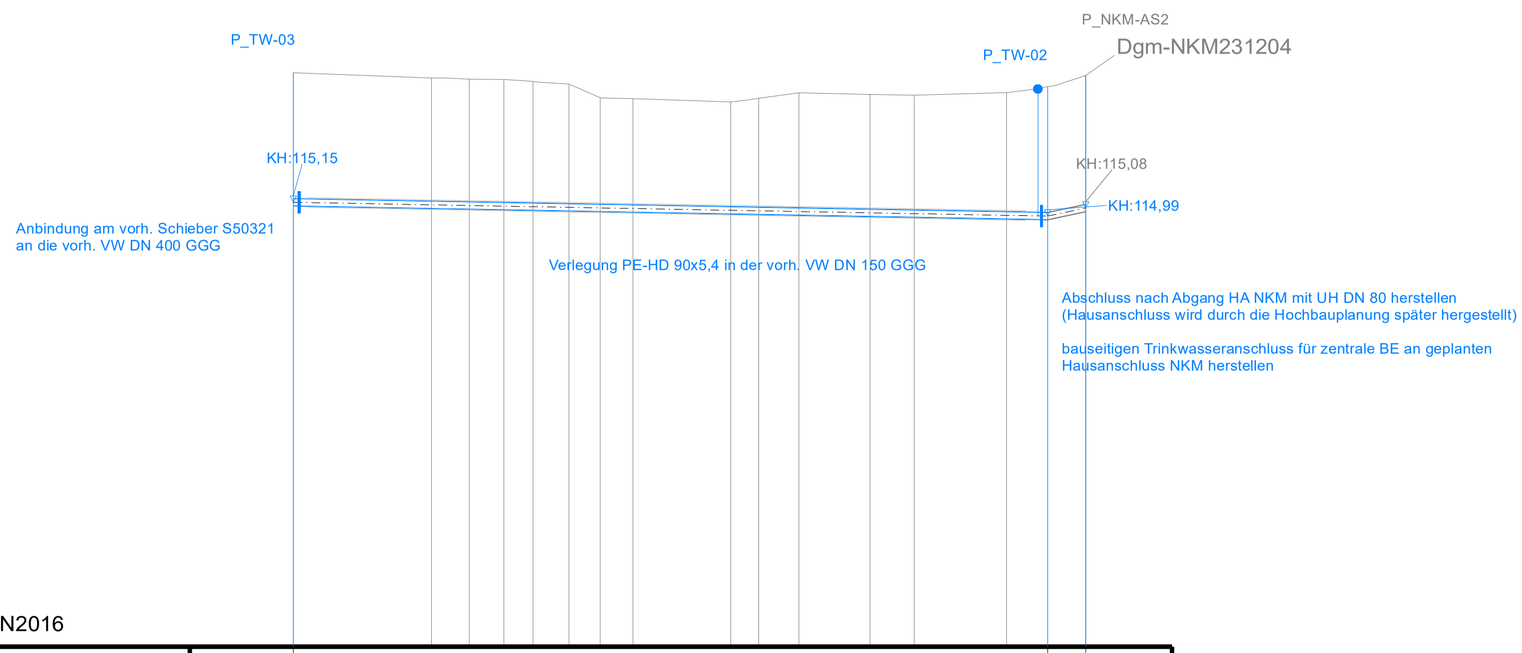

Horizont +110,00 DHHN2016

Trinkwasser

Strang (TW-P_NKM-AS2-TW-P_TW-03)

Knotenhöhe	[DHHN2016]	115,15		114,99	115,08
Elementbezeichnung		P_TW-03		P_TW-02	P_NKM-AS2
Leitungslänge	[m]	43,67		2,21	
Gefälle	[%]	-0,37		4,23	
Nenndurchmesser	[mm]	80			
Material		PE			
Überdeckung Anfang (OKP)		1,46		1,46	
Bemerkung		Verlegung im Bestandsrohr DN 150 GGG			
Straßenbezeichnung		Wilhelm-Leuschner-Platz			

| | | | | |