


Typenlösung von Rohrgräben für die Verlegung von Fernwärmeleitungen

erforderliche Grabenabmessung KMR "Standard" - Isolierung

Anmerkung:

- *) Sicherheitsabstand zu Leitungen anderer Versorgungsträger, siehe Beiblatt "Sicherheitstechnische Bestimmungen" -Fernwärmeversorgungsanlagen

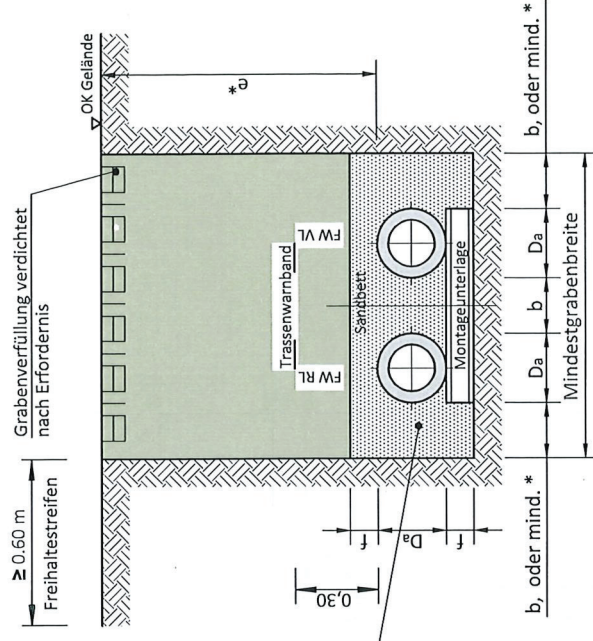

Verfüllmaterial in der Leitungszone:	
Sandart	-> nicht bindiger Mittel- bis Grobsand
Kerngröße	-> 0 - 4 mm
Kornart	-> rundkantig
Leitungszone nur mit Hand verdichten!	

[illegible]

Maßstab: ohne