
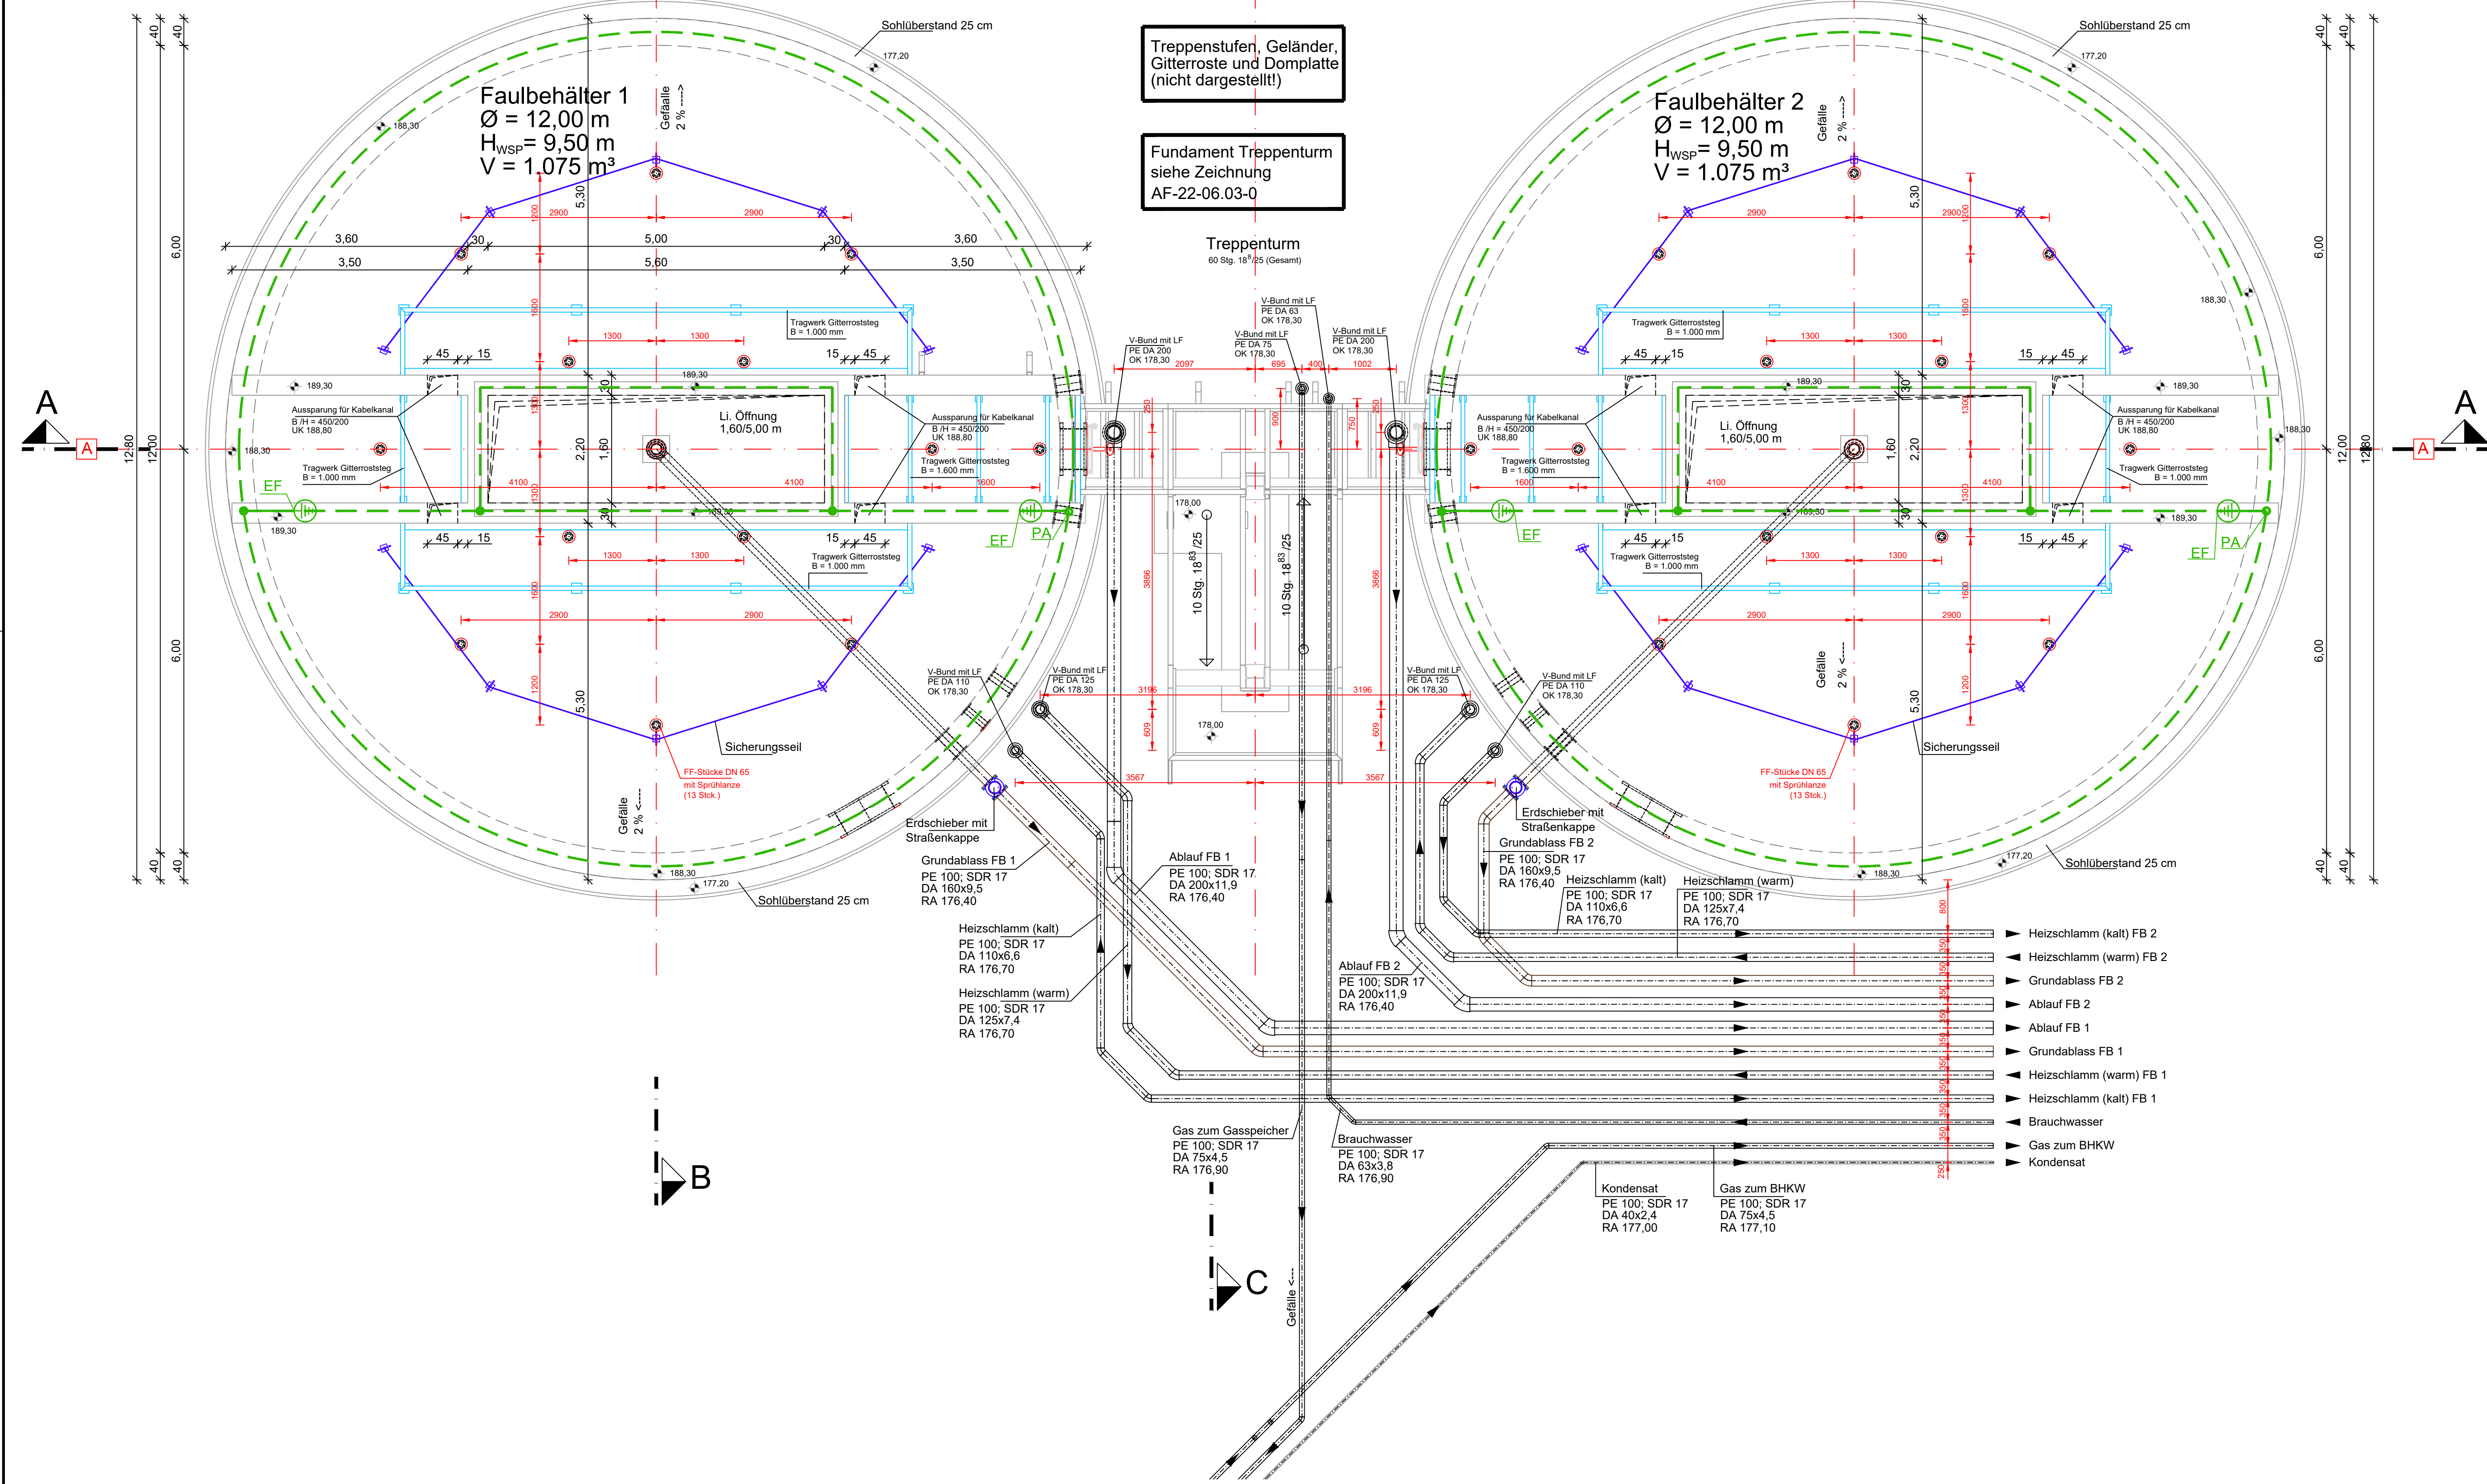






Draufsicht



Treppenstufen, Geländer,
Gitterroste und Domplatte
(nicht dargestellt!)

Fundament Treppenturm
siehe Zeichnung
AF-22-06.03-0

Treppenturm
60 Stg. 18°/25 (Gesamt)

LEGENDE:

- EF 178,50 Erdungsfestpunkt mit NN- Höhe
- Potentialausgleich
- Bandstahl verzinkt 30/3,5 umlaufend
- AF Anschlussfahne
- Ringerder Bandstahl V4A 30/3,5

Weitergabe und Vervielfältigung der Zeichnung, sowie Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet!

01					
Nr.	Datum	Art der Änderung und Ergänzung		gez.	gepr.

- Ausführungsplanung -		Freigabe Bauherr:	
ARGE ZKA Silstedt			
Bauherr: Wasser- und Abwasser- verband Holtemme-Bode		Datum: Name:	
Bauvorhaben: Zentralkläranlage Silstedt Bau einer Klärschlammfauung mit Faalbehälter		geprüft: - freigegeben: -	
Planbezeichnung: Faalbehälter 1 + 2 Draufsicht (Bautechnik)		Zeichnungsnummer: AF-22-06.04-0 Projekt: 23.09.10 / 10000 Maßstab: 1 : 50 00 SPE 10.01.2025 ROS	
Aufgestellt:		Datum, Unterschrift:	

H:\CAD\2009\10\20_Zeichnungen\Silstedt_Auftr\Ortho\DWG\Faalklaer_Faalklaer_GH_Sil.dwg Schriftfeld
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder ververvielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.