


Projekt:
 hier:
 Proj.-Nr.:
 Stand:
 Name:

Hauptstromversorgung der Berufsbildenden Schulen 1 - 5
 Übersicht der Hauptschaltverteiler
 P 276
 24. November 2000
 Holste

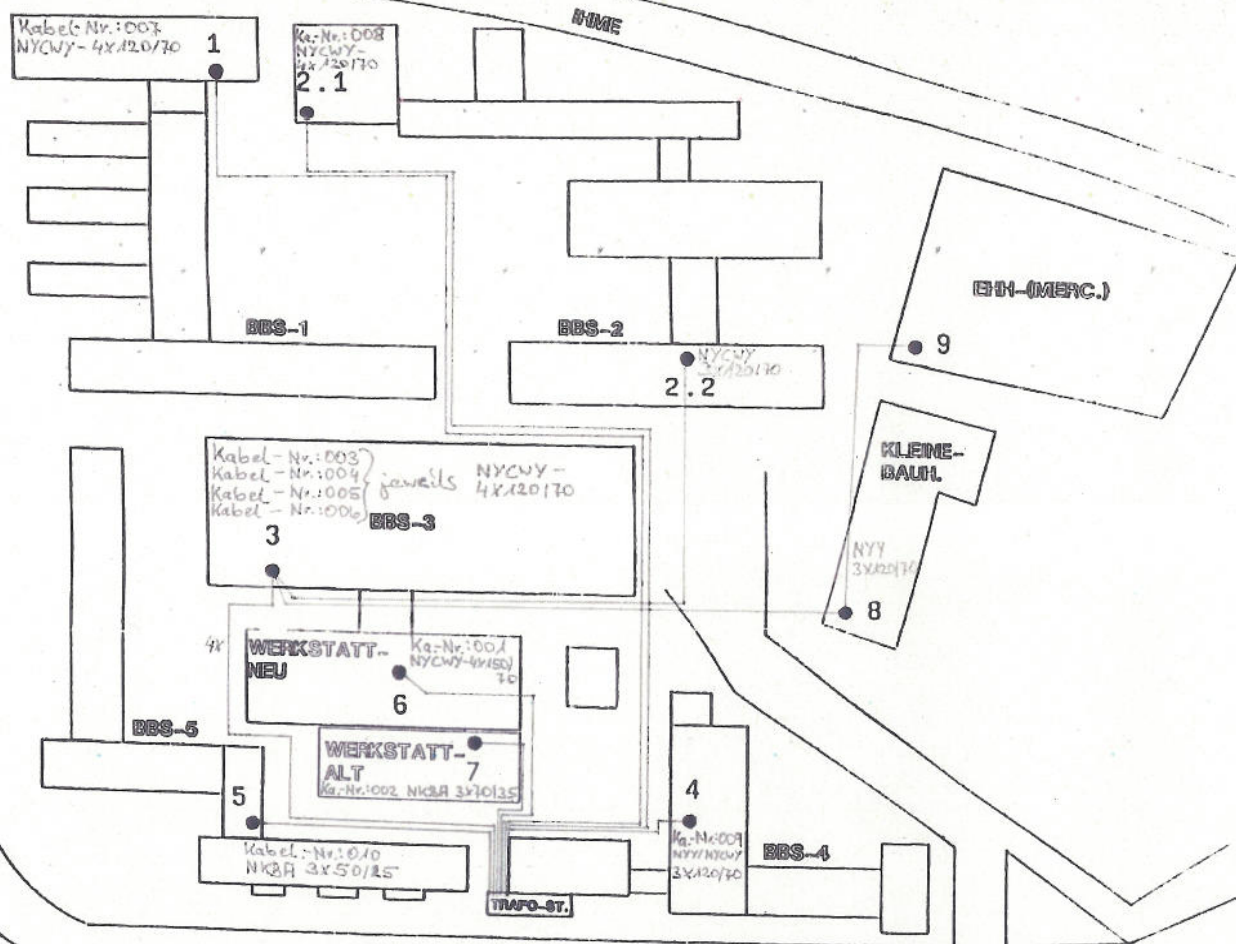

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ● 1.0 GHV BBS - I | * 13 150A Einspeisung von Trafostation |
| ● 2.1 GHV BBS - II (Küchentrakt) | 2,10 A Einspeisung von Trafostation über Verw.-Trakt |
| ● 2.2 GHV BBS - II (Verwaltungstrakt) | Einspeisung von GHV-BBS - III |
| ● 3.0 GHV BBS - III | 150A Einspeisung von Trafostation |
| ● 4.0 GHV BBS - IV | 140A Einspeisung von Trafostation |
| ● 5.0 GHV BBS - V | 70A Einspeisung von Trafostation |
| ● 6.0 GHV Werkstatt - Neu | 80A Einspeisung von Trafostation |
| ● 7.0 GHV Werkstatt - Alt | 10A Einspeisung von Trafostation |
| ● 8.0 GHV Kleine Bauhalle | Einspeisung von GHV-BBS - III |
| ● 9.0 GHV Mercedes-Bau | Einspeisung von GHV-Kleine-Bauhalle |

* 13 siehe auch Tabelle 1
 Prüfprotokoll 18/05/00