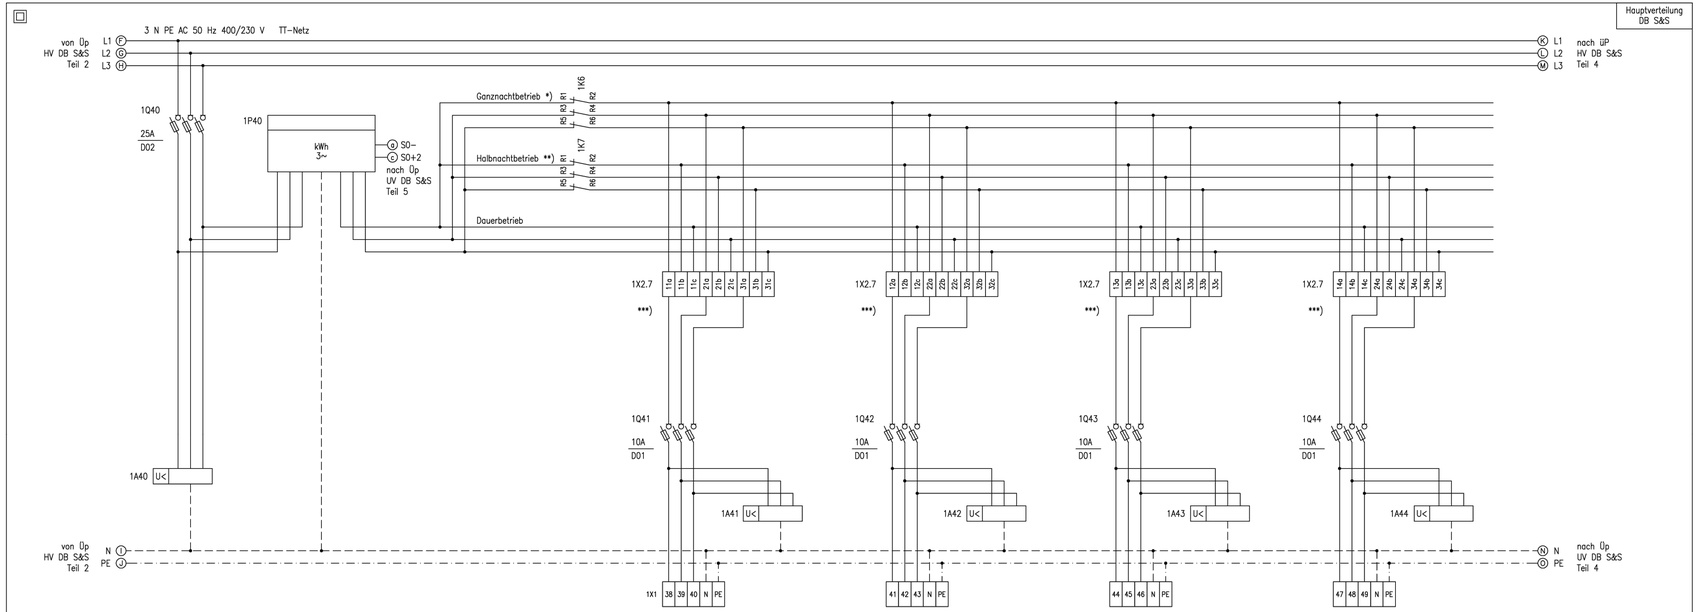

Stromkreis	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
Benennung		Zähler Beleuchtung	Beleuchtung über Türen Aufzug Bstg 3	Beleuchtung über Türen Aufzug Bstg 4	Beleuchtung Zuwegung Bstg 3 Leuchtenmasten 9 bis 14	Beleuchtung Zuwegung Bstg 4 Leuchtenmasten 9 bis 15
			Leuchten ausklemmen und zwischenlagern. Leuchten VDA-3.1 und VDA-3.2	Leuchten ausklemmen und zwischenlagern. Leuchten VDA-4.1 und VDA-4.2	Beleuchtung A1 bis A15 Treppe/Zugang Bstg 3	Beleuchtung B1 bis B12 Treppe/Zugang Bstg 4
Kabel- bzw. Leitung			NYY-J 5x2,5 Leuchten C1 und C2	NYY-J 5x2,5 Leuchten D1 und D2	NYY-J 5x4 NYY-O 4x4	NYY-J 5x4 NYY-O 4x4
Anschlußwert			0,080 kW	0,080 kW	0,560 kW 0,286 kW	0,645 kW 0,202 kW
gleichzeitige Leistung			0,080 kW	0,080 kW	0,560 kW	0,645 kW
			200m/130m	180m/110m	140m	170m
					Absicherung im Leuchtenmast 4A	Absicherung im Leuchtenmast 4A
					Übergangssicherungs-kästen in Schutzklasse II	Übergangssicherungs-kästen in Schutzklasse II
					Leuchten in Schutzklasse II	Leuchten in Schutzklasse II

Kabel vom LM 14 bis zum LM 9 zurückziehen und im Kabel-schacht bei LM 9 ablegen, LM 9 bleibt in Betrieb.

Kabel vom LM 15 bis zum LM 9 zurückziehen und im Kabel-schacht bei LM 9 ablegen, LM 9 bleibt in Betrieb.

Erklärung

*)	während der nächtlichen Betriebsruhe "EIN"
**)	während der nächtlichen Betriebsruhe "AUS"
***)	Festlegung Betriebsart durch Anlagenverantwortlichen der DB S&S AG

Änderung:	Bezeichnung:	erstellt:	Datum:

Ausschreibung

Bauwerksskizze:

Ausführungsplanung:		Datum	Name
	bearb.	01/2025	
	gez.	01/2025	
	gepr.	01/2025	

statisch und konstruktiv geprüft:	geometrisch geprüft:	vertraglich geprüft:
Eintragungen Dritter:	architektonisch geprüft:	Baufreigabe:
Auftraggeber: Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt	Bauausführung:	Ausführungsplanung:

Plancode:

Baumaßnahme: Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen

Projekt:

Art des Planes/Bauteil: Elektrotechnik 50 Hz Bauwerk 12
Hauptverteilung DB S&S2, Teil 3 Bauzustand

Maßstab: -

Plannummer: 2.9-52