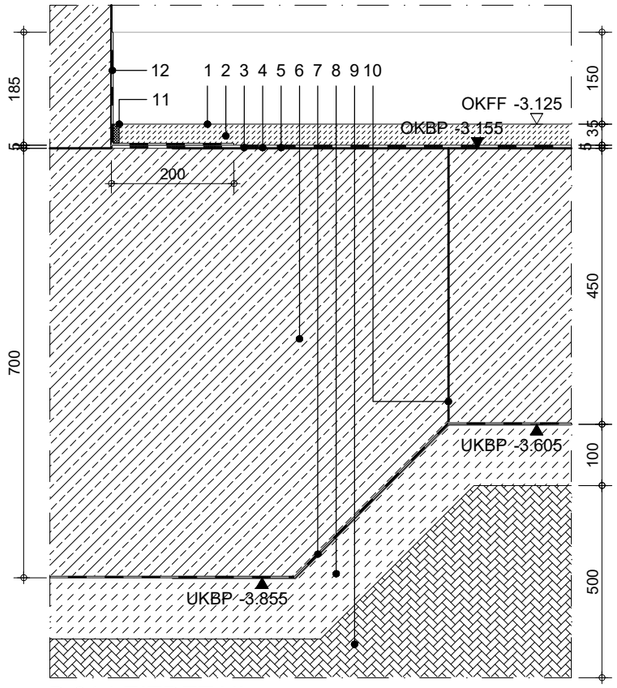

1. Oberfläche mit Sand abgerieben und in Teilen farbig beschichtet gemäß Bemusterung, R10
2. Gussasphalt D35 mm, AS IC 40 nach DIN 18560 als Abdichtungs- und Nutzschicht
3. Polymerbitumenabdichtung, 1-lagig, unterlaufsicher, nach DIN 18532-2 [R3] untere Abdichtungslage, gegen Streusalzeintrag, hitzebeständig für Gussasphaltestrich
4. Untergrundbehandlung nach DIN 18532-1 [13], Haftbrücke
5. Untergrundvorbereitung nach DIN 18532-1 [13], Kugelstrahlen oder Hochdruckreinigen
6. STB-Bodenplatte C35/45WU D450mm, partiell D700mm, gemäß Angabe Statik
7. Frischbetonverbundfolie nach ETA und abP, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
8. Sauberkeitsschicht Beton unbewehrt C12/15 D100mm gemäß Angabe Statik
9. Gründungspolster, D500mm, gemäß Baugrundgutachten - Ausbildung trapezförmiger Übergänge im Baugrund
10. Plattenversprünge über Sollriss-Elemente mit eingelegtem Dichtband abgefugt
11. Randfuge mit elastischer Verfüllung nach DIN 18532-1
12. Abd. an aufg. Bauteilen nach DIN 18532-1: Flüssigkunststoff

B 01 LEITDETAIL
UG Tiefgarage, Fahrgasse / Stellplätze / BMZ
gegen Erdreich

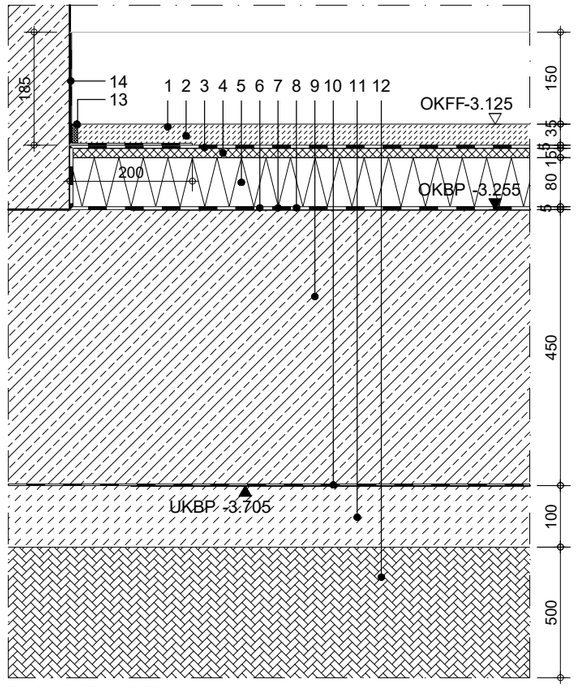

1. Oberfläche mit Sand abgerieben, geschliffen und versiegelt, gemäß Bemusterung, R10
2. Gussasphalt D35 mm, AS IC 40 nach DIN 18560 als Abdichtungs- und Nutzschicht
3. Polymerbitumenabdichtung, 1-lagig, unterlaufsicher, nach DIN 18532-2 [R3] untere Abdichtungslage, gegen Streusalzeintrag, hitzebeständig für Gussasphaltestrich
4. Abdeckplatte nach DIN EN 13169, D15mm
5. Wärmedämmung WLG 035 nach DIN 18560-2, Mineralwolle D80mm, Zusammendrückbarkeit C≤3mm, DIN EN 13162
6. Polymerbitumenabdichtung, 1-lagig, unterlaufsicher, nach DIN 18532-2 [R3] untere Abdichtungslage, gegen Streusalzeintrag, hitzebeständig für Gussasphaltestrich
7. Untergrundbehandlung nach DIN 18532-1 [13], Haftbrücke
8. Untergrundvorbereitung nach DIN 18532-1 [13], Kugelstrahlen
9. STB-Bodenplatte C35/45WU D450mm gemäß Angabe
10. Frischbetonverbundfolie nach ETA und abP, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
11. Sauberkeitsschicht Beton unbewehrt C12/15 D100mm gemäß Angabe Statik
12. Gründungspolster, D500mm, gemäß Baugrundgutachten
13. Randfuge mit elastischer Verfüllung nach DIN 18532-1
14. Abd. an aufg. Bauteilen nach DIN 18532-1: Flüssigkunststoff

B 02 LEITDETAIL
UG Vorraum TRH / TRH
gegen Erdreich

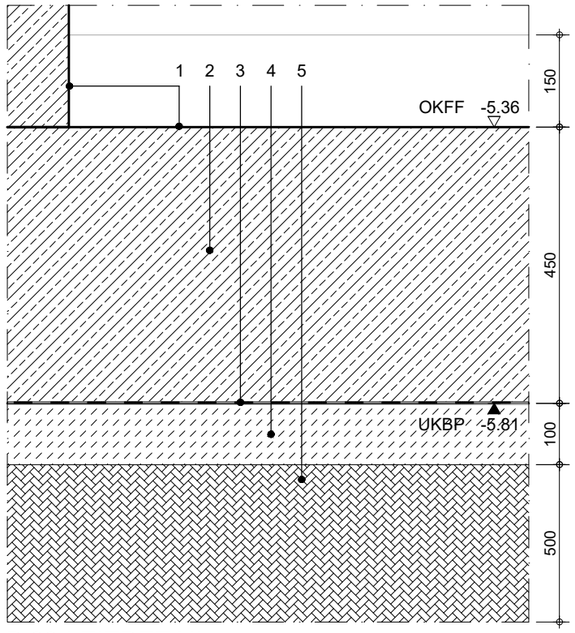

TECHNIKBEREICH
ABGESENKT UM 2,24m!

1. Beschichtung aus 2K-PUR-Lack mit Fugenschluss und allseitiger Sockelausbildung bis +150mm, rutschhemmend R9
2. STB-Bodenplatte C35/45WU D450mm gemäß Angabe Statik
3. Frischbetonverbundfolie nach ETA und abP, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
4. Sauberkeitsschicht Beton unbewehrt C12/15 D100mm gemäß Angabe Statik
5. Gründungspolster, D500mm, gemäß Baugrundgutachten

B 03 LEITDETAIL
UG TGA RLT / ELT / Heizung
gegen Erdreich

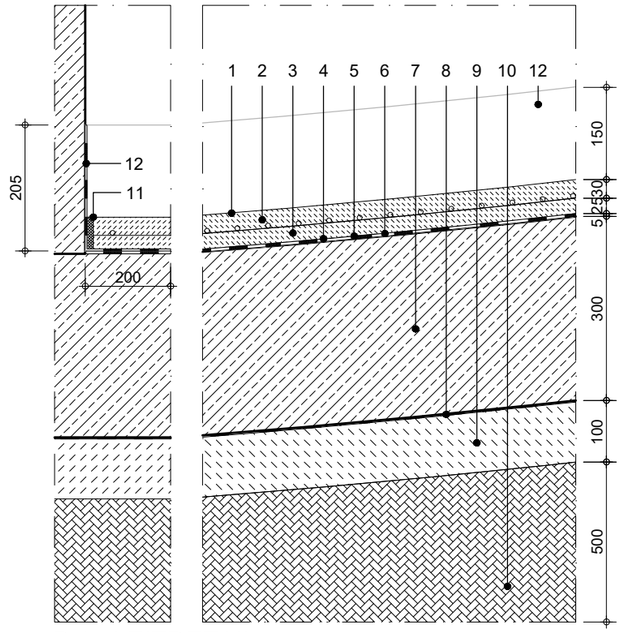

1. Oberfläche mit Splitt abgestreut
2. Gussasphalt D30 mm, AS IC 40 nach DIN 18560 als Nutzschicht mit elektrischer Flächenheizmatte
3. Gussasphalt D25 mm, AS IC 40 nach DIN 18560 als Abdichtungsschicht
4. Polymerbitumenabdichtung, 1-lagig, unterlaufsicher, nach DIN 18532-2 [R3] untere Abdichtungslage, gegen Streusalzeintrag, hitzebeständig für Gussasphaltestrich
5. Untergrundbehandlung nach DIN 18532-1 [13], Versiegelung mit Epoxidharz nach ZTV-ING [23]
6. Untergrundvorbereitung nach DIN 18532-1 [13], Kugelstrahlen
7. STB-Bodenplatte C35/45WU D450mm, partiell D700mm, gemäß Angabe Statik
8. Frischbetonverbundfolie nach ETA und abP, Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
9. Sauberkeitsschicht Beton unbewehrt C12/15 D100mm gemäß Angabe Statik
10. Gründungspolster, D500mm, gemäß Baugrundgutachten - Ausbildung trapezförmiger Übergänge im Baugrund
11. Randfuge mit elastischer Verfüllung nach DIN 18532-1
12. Abd. an aufg. Bauteilen nach DIN 18532-1: Flüssigkunststoff

B 15 LEITDETAIL
UG Tiefgarage, Rampe gegen Erdreich

Ind.	Änderung	Datum	Erst.
B	Flüssigk., Rampenheiz.	06.03.25	TD
A	Aufbauten im Detail	06.01.25	TD

Projekt
Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23a
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Heinrich-Damerow-Str. 3
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

Planinhalt
Bodenaufbauten
Untergeschoss, Rampe

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	**5**	**- - - -**	**D**	**A3**	**4.01**	**B**	**18.03.24**	**1:10**

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am:
TD	TGZ IH_OPL_D.4.0x.dwg	10.03.25