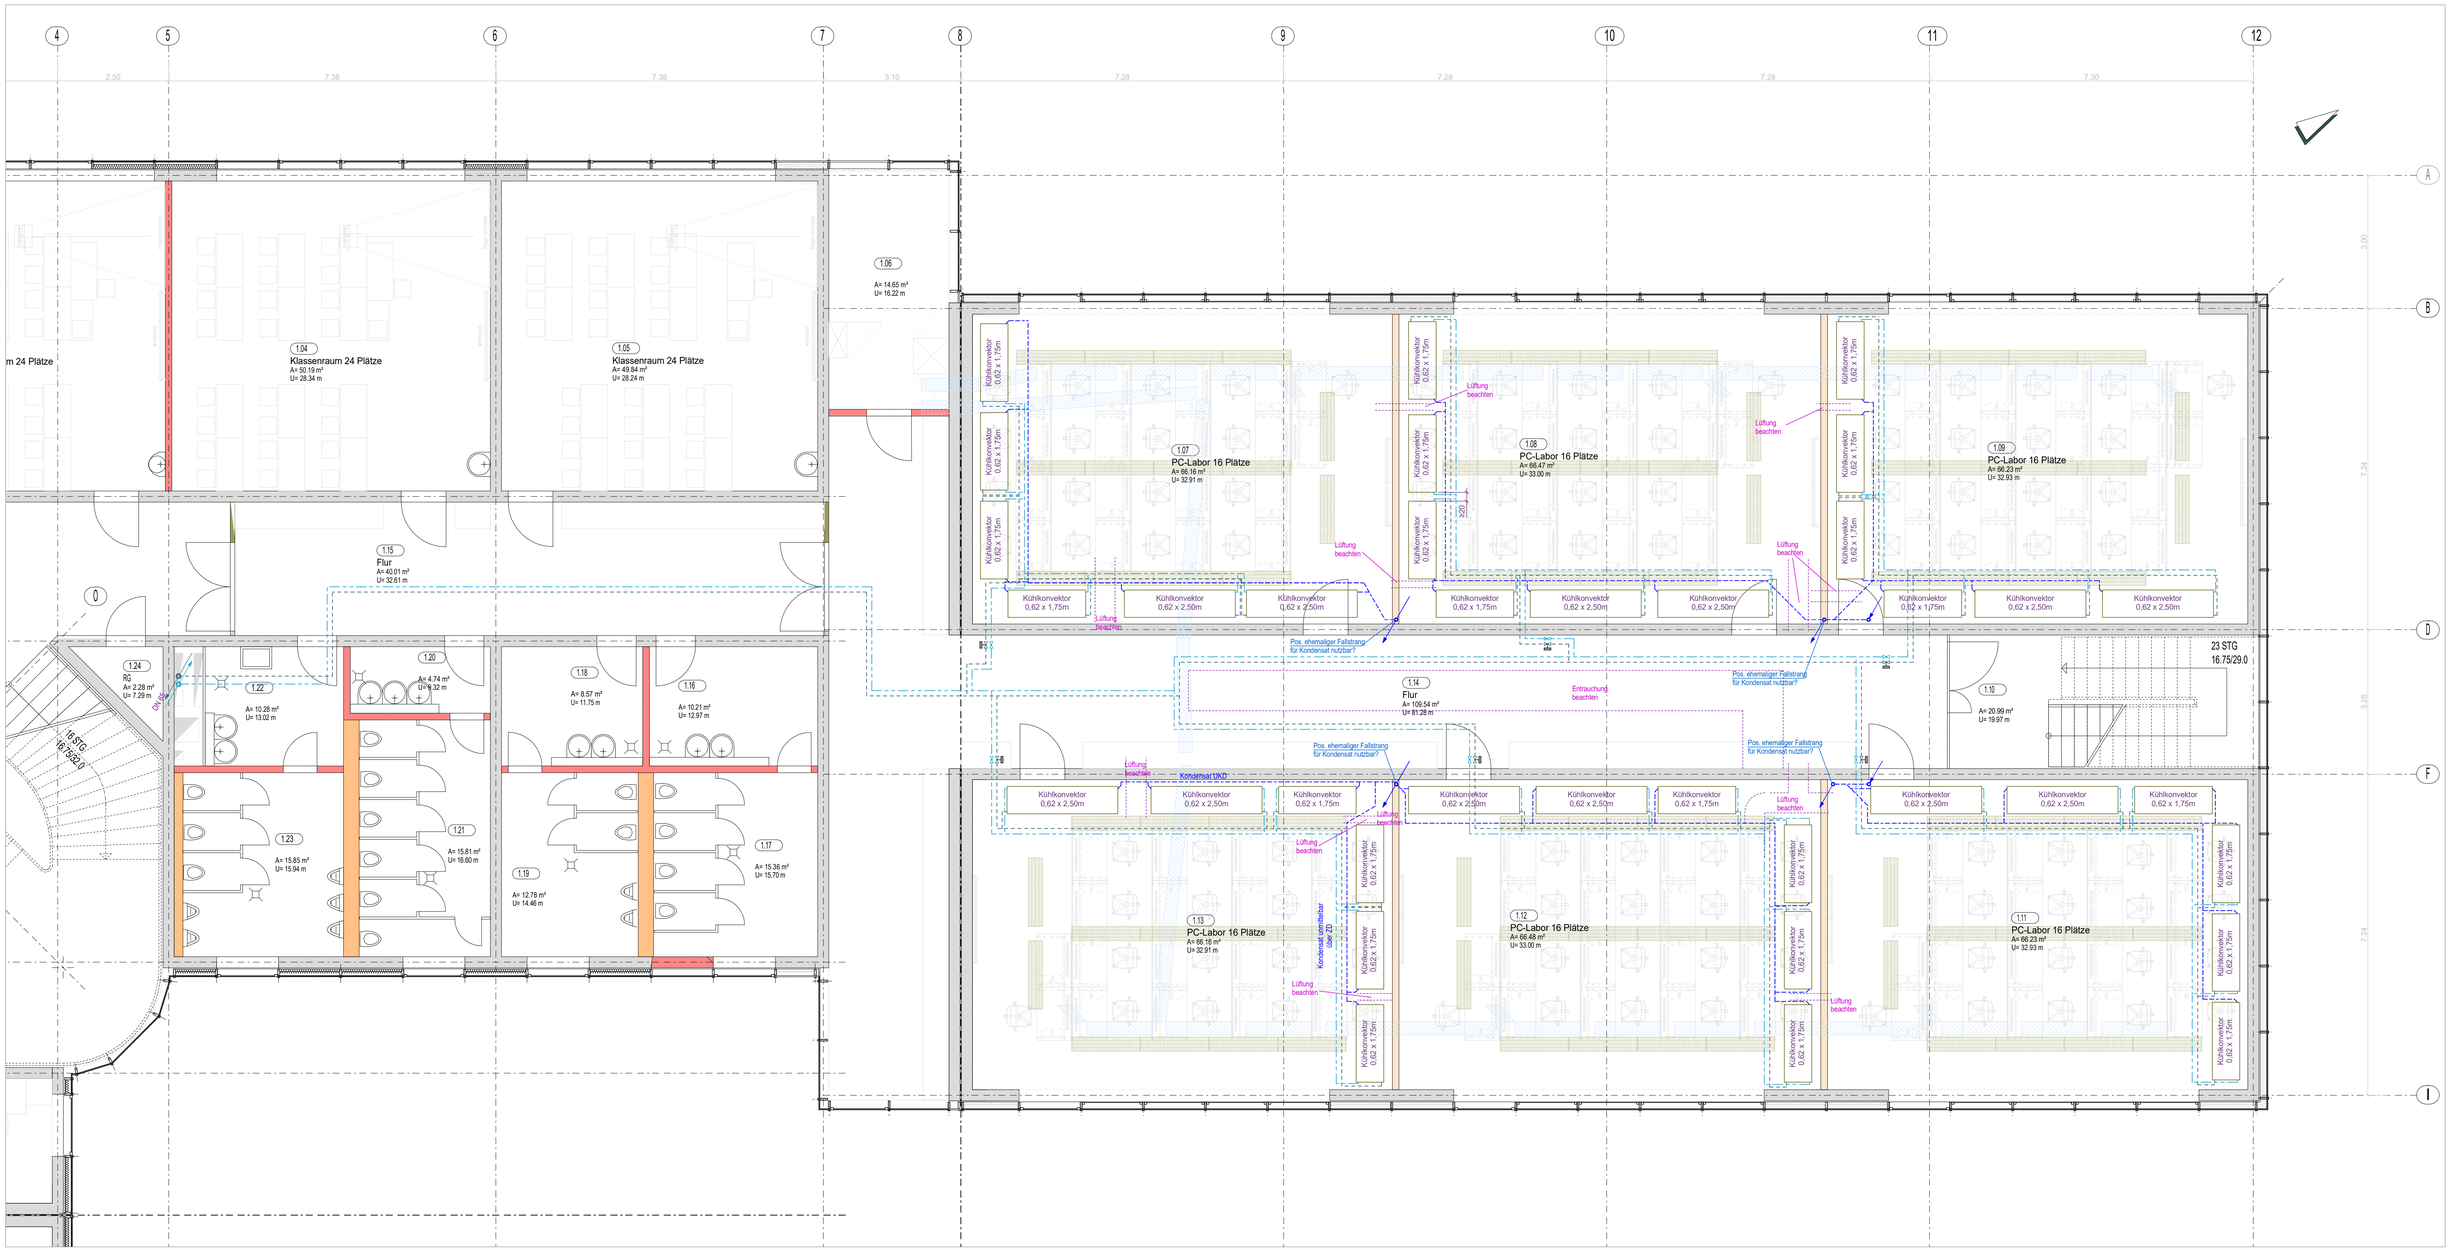

Prinzipdarstellung Zwischendecke
M 1 : 25

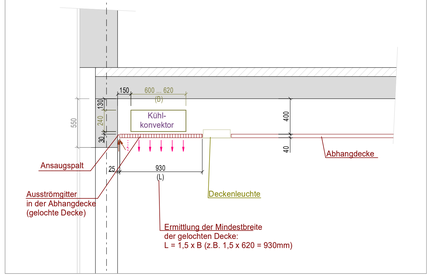

Legende Kühlung

- Kaltwasser-Vorlauf
- Kaltwasser-Rücklauf
- Kondensat - mögliche Pos. Fallstränge prüfen - bei Bedarf neu festlegen
- ● / x Anbindepunkt / Leistungsgrenze

Zusammenführung Kondensat noch abstimmen - ehemalige GLE (sofern aus ursprünglicher Installation vorhanden) reaktivieren oder Zusammenführung des gesamten Kondensats im Flur und Einbindung in ... Zielpunkt mit Auftraggeber abstimmen!

Elektrotrasse nach ursprünglicher Planung - exakte Pos. prüfen

- Strang von oben durch die Etage führend
- Strang von unten durch die Etage führend
- Strang beginnend, in die untere Etage
- Strang beginnend, in die obere Etage
- Strang endend, aus der unteren Etage
- Strang endend, aus der oberen Etage
- Einzelanbindung in die obere Etage
- Einzelanbindung aus der unteren Etage
- Etagensprung (oben/unten)
- Materialwechsel
- Nennweitenänderung
- Leistungsgrenze
- Festpunkt

- Planungsgrundlage: Elektroplan Stand: 15.10.2002
- Alle Angaben sind am Bau durch den Ausführenden zu prüfen! Unstimmigkeiten sind mit der zuständigen Bauleitung bzw. dem Planungsbüro zu klären!

Index	Datum	geä.	Änderungen / Bemerkungen

Bauherr:
Landratsamt Vogtlandkreis
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement
Postplatz 5
08523 Plauen

Vorhaben:
BSZ Vogtland; Schulteil Rodewisch
Parkstraße 5a, 08228 Rodewisch
Ertüchtigung der Raumkonditionierung und Anlagentechnik

Plan-Bezeichnung:
Grundriß Haus 1 - OG1
Achse 4-12
Kälteanlage

Planstand:
ENTWURFSPLANUNG

Fachplanung Haustechnik:

Plan-NR.:	Index:	Erstellungsdatum:	Auftrags-Nr.:	Bearbeiter:	Gezeichnet:
K 103-2	-0	09.11.2022	2021 - 012		

Blattgröße: 1160 x 750
Maßstab: 1 : 50
Dateiname: 2021-012_BSZ-Rodewisch_HKL103_OG1.DWG
Layout: H 103-2_OG1

Diese Zeichnung darf weder geändert noch ohne unsere Zustimmung vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.