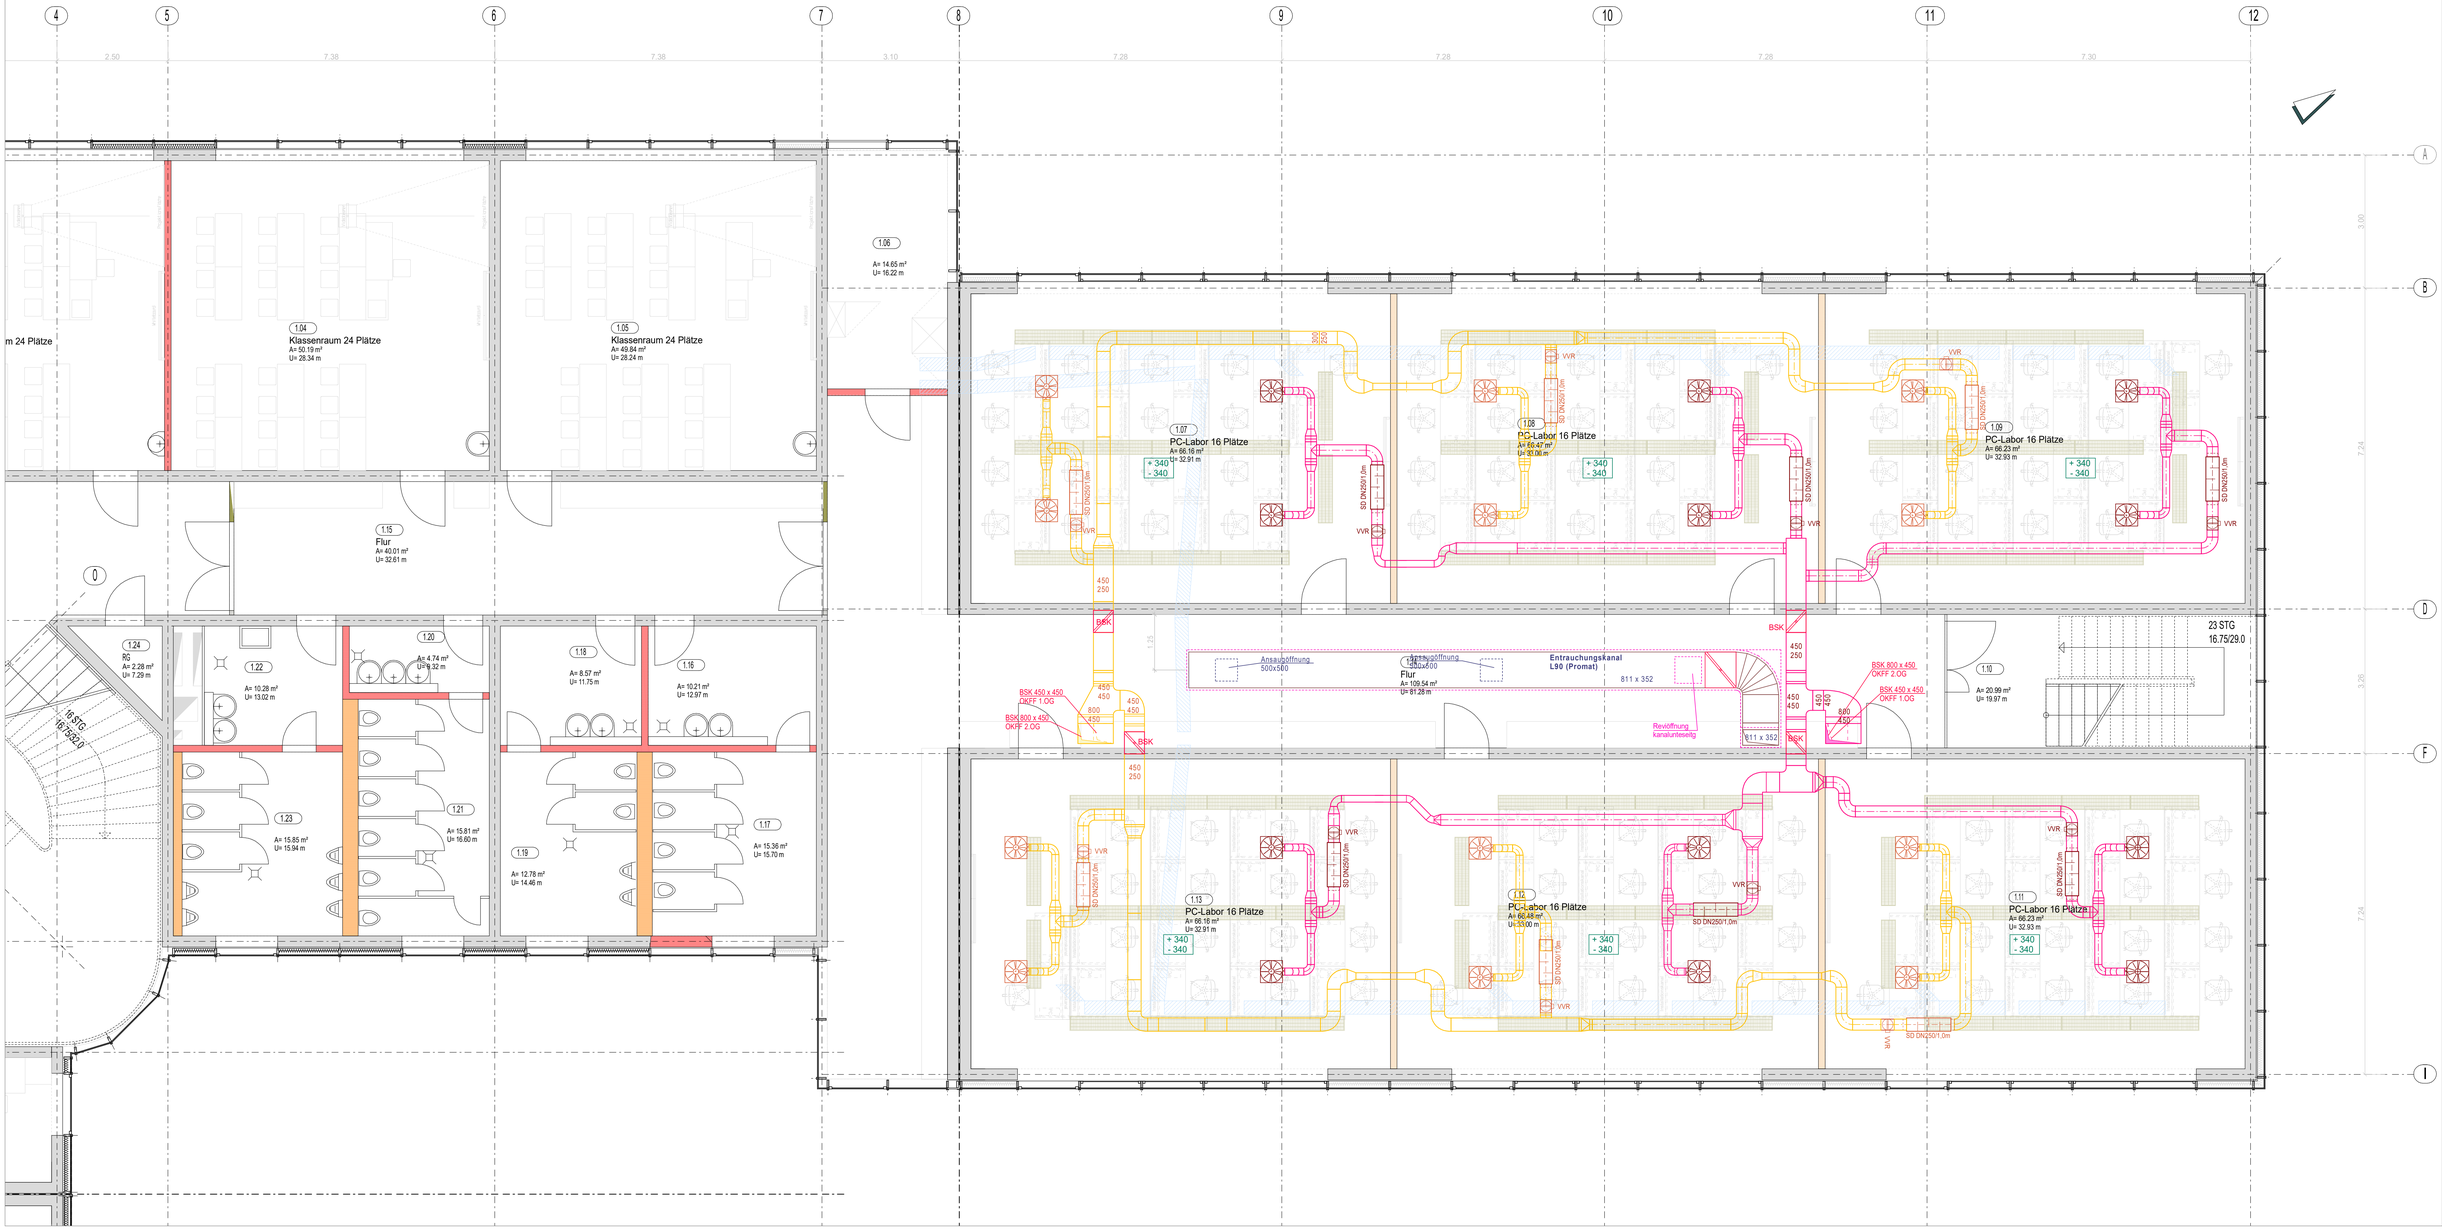

Legende Lüftung

- + 280 / - 280 — Zuluftmenge (in m³/h) / Abluftmenge (in m³/h)
- Außenluft
- Zuluft
- Abluft
- Fortluft
- Entrauchung - Bestand
- VVR — Volumenstromregler - variabel
- SD DN250/1,0m — Schalldämpfer
- Dralldurchlaß Zu-/Abluft
- TV TV — Tellerventil Zu-/Abluft

- Positionierung der senkrechten Kanäle in Abstimmung mit Bauherr - es müssen Spinde entfallen!
- BSK in senkrechten Kanäle revisionierbar OKFF darüberliegende Ebene

Elektrotrasse nach ursprünglicher Planung - exakte Pos. prüfen

- Strang von oben durch die Etage führend
- Strang von unten durch die Etage führend
- Strang beginnend, in die untere Etage
- Strang beginnend, in die obere Etage
- Strang endend, aus der unteren Etage
- Strang endend, aus der oberen Etage
- Einzelanbindung in die obere Etage
- Einzelanbindung aus der unteren Etage
- Etagensprung (oben/unten)
- Materialwechsel
- Nennweitenänderung
- Leistungsgrenze
- Festpunkt

➡Planungsgrundlage:
Elektroplan Stand: 15.10.2002

➡Alle Angaben sind am Bau durch den Ausführenden zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind mit der zuständigen Bauleitung bzw. dem Planungsbüro zu klären!

Index	Datum	gea	Änderungen / Bemerkungen

Bauherr:
Landratsamt Vogtlandkreis
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement
Postplatz 5
08523 Plauen

Vorhaben:
BSZ Vogtland; Schulteil Rodewisch
Parkstraße 5a, 08228 Rodewisch
Ertüchtigung der Raumkonditionierung und Anlagentechnik

Plan-Bezeichnung
Grundriß Haus 1 - OG1
Achse 4-12
Lüftungsanlage

Planstand:
ENTWURFSPLANUNG

Fachplanung Haustechnik:

Plan-NR.:	Index:	Erstellungsdatum:	Auftrags-Nr.:	Bearbeiter:	Gezeichnet:
L 103-2	-0	09.11.2022	2021 - 012		

Blattgröße:	Maßstab:
970 x 594	1 : 50

Dateiname: 2021-012_BSZ-Rodewisch_HKL103_OG1.DWG
Layout: L 1 03-2_OG1

Diese Zeichnung darf weder geändert noch ohne unsere Zustimmung vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.