Gefährdungen / Einrichtungen	Lösungen / Maßnahmen	Verantwortlichkeit [Nachtrag per Hand !]	Koordi-nation	"Bausteine" der Bau-BG 2021 [Reg.-Nr.]	ausgewählte Bestimmungen	Bemerkungen [Nachtrag per Hand !]	"Ausschreibungstexte" der Bau-BG [Pos.-Nr.]
Baustellenvorbereitung & Baustelleneinrichtung							
Organisation der Baustelle	Bauzeitenplan	Projektsteuerung					
(benötigte Unterlagen)	Lageplan, Baustelleneinrichtungsplan zur räuml. Zuordnung der Arbeitsabläufe	Projektsteuerung			RAB 31		
	Gefährdungsbeurteilungen vor Arbeitsaufnahme	jede Firma					
	Gefährdungsbeurteilungen vor Arbeitsaufnahme (Infektionsschutzmaßnahmen berücksichtigen)	jedes Unternehmen			ArbSchG, BioStoffV, TRGS 400, TRBA	Handlungshilfe zur Erstellung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung für Baustellen (Coronavirus) siehe www.bgbau.de (Medien Center)	
	Unterweisung der Beschäftigten über die notwendigen Verhaltens- und Hygienemaßnahmen	jedes Unternehmen					
	Technische Dokumentationen	jede Firma			BetrSichV	Aufbau- / Verwendungsanleitungen, Betriebsanweisungen	
Infektionsschutzmaßnahmen		Bauleitung / Projektsteuerung					
Coronavirus (SARS-CoV-2)	Beratungen nur bei dringender Notwendigkeit durchführen	Bauleitung / Projektsteuerung				Durchführung als Telefon- bzw. Videokonferenz	
	Aushänge über Hygienemaßnahmen anbringen (Vorlage siehe BG Bau)	Bauleitung / Projektsteuerung				Standort: Toilettenräume, Schwarzes Brett, Zugang zur Baustelle	
	Tägliche Reinigung der sanitären Anlagen und Gemeinschaftsunterkünfte sicherstellen				ASR A4.1, ASR A4.2		
	Einrichtung zusätzlicher Handwaschgelegenheiten in der Nähe der Arbeitsplätze				ASR A4.1		
	Festlegung zusätzlicher Pausenräume / -bereiche				ASR A4.1	alternativ: zeitversetzte Nutzung	
	Bereitstellung zusätzlicher Desinfektionsmitteln						
Freileitungen	Freischalten			C 412	DGUV V 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, VDE - Vorschriften		
	Schutzabstände einhalten			C 412	DGUV V 38 Bauarbeiten § 16, DGUV V 1		
Erdleitungen / Versorgungsleitungen	Leitungen orten			C 472	DGUV V 38, DGUV R 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln, VDE		
(Strom, Wasser, Gas)	Leitungen sichern			C 472	Vorschriften d. Versorgungsunternehmen, DGUV I 203-017		
Bergung explosionsgefährlicher Stoffe	Kampfmittelbeseitigungsdienst			C 322	Gefahrstoffverordnung, Sprengstoffgesetz, DGUV R 113-003		
Verkehr im Umfeld d. Baustelle	Verkehrssicherung			A 008	StVO, RSA, DGUV V 38 § 15, DGUV R 114-016, DGUV I 212-016, ASR A 5.2		01.6.1 - 01.6.11
Baulärm	Lärmarme Geräte			A 030, D 500	DGUV V 1 Grundsätze der Prävention, ArbStättV § 15, DGUV R 100-001, TRLV-Lärm		
	Gehörschutz			A 030, D 513, D 500	DGUV R 112-194 Benutzung von Gehörschutz, DGUV I 212-024, LVA-Verordnung		
Baustellensicherung	Bauzaun, Absperrungen			A 026, A 008	DGUV V 38, ASR A 1.8, DGUV R 101-002, ASR A 5.2, StVO, DGUV R 114-016, DGUV I 212-016		01.7.1 - 01.7.3
	Tore			A 026, A 008	DGUV V 38, Landesbauordnungen, ASR A 2.1, DGUV I 208-016, RSA, TRBS 2121		01.7.4 - 01.7.5
	Zugang zur Baustelle kontrollieren					Festlegungen in der Baustellenordnung	
Versorgung	Strom - vom Netz			B 171, B 172	DGUV V 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, VDE, TRBS 1201, TRBS 1203	monatliche FI-Prüfung, Schutz vor mech. Beanspruchungen	01.2.1 - 01.2.5
	Wasser - vom Netz				DGUV I 203-004, DGUV I 203-005, DGUV I 203-006, DGUV I 203-071		01.2.11 - 01.2.14
	Telefon / Fax				Betriebssicherheitsverordnung		
Entsorgung	Abwasser				DGUV V 38		01.2.15 - 01.2.18
	Abfallwirtschaft				Baustellenordnung		01.2.19 - 01.2.20
	Bereitstellung zusätzlicher Abfallbehälter				DGUV V 38		
Sozialeinrichtungen	Tagesunterkünfte			A 025	ASR A4.2		01.3.1 - 01.3.3
	Sanitäranlagen			A 025	ASR A4.1, Pkt. 8.1 (2)	Reinigungsturnus: mindestens zweimal wöchentlich laut ASR A4.1	01.3.4 - 01.3.15
	Sanitäranlagen mit Handwaschgelegenheit (fließenden Wasser, Seife und Einmalhandtüchern)			A 025	ASR A4.1	arbeitstägliche Reinigung sicherstellen	01.3.4 - 01.3.15
Erste Hilfe	Erste-Hilfe-Einrichtungen			A 004	Arbeitsstättenverordnung, BGVA1 / DGUV V 1 § 24 - § 28, ASR A 4.3	Arbeitsunfälle sind sofort der Bauleitung zu melden	
Allgemeinbeleuchtung	öffentliche Beleuchtung				DGUV I 204-006, DGUV I 204-022, DGUV I 204-001		
im Freien	Baustellenbeleuchtung			A 024	BGVA1 / DGUV V1, DGUV V 38, ASR A 3.4 Beleuchtung, Arbeitsstättenverordnung, DIN EN 12464-2		01.2.5 - 01.2.7
Verkehrsweg- / Arbeitsplatzbeleuchtung	Leuchten (mindestens 20 lx)			B 171, B 172, A 024	ASR A 3.4, DGUV V 1 § 19, DGUV I 203-004, DGUV I 203-005, DGUV I 203-006, DGUV I 203-071		01.2.8 - 01.2.10
Baustellenverkehr	Verkehrswege festlegen, Fahrordnung aufstellen				DGUV V 3, DGUV V 38, DIN EN 12464-2, VDE, TRBS 1201, TRBS 1203, Betriebssicherheitsverordnung		
Umgang mit Maschinen (Kleingeräte)	PSA, Sicherheitshinweise, Unterweisung			Abschnitt E	AMBV, DGUV R 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln		
Umgang/Betrieb von Kranen	Standsicherheit, Sachkundigenprüfung			B 213, B 214, B 215, B 217	DGUV V 52 Krane, DGUV V 38, DGUV V 70, DIN 4124, DGUV R 100-500, TRBS 2121 Teil 4, DGUV R 101-005	Prüfprotokolle auf Baustelle zur Einsicht vorhalten	
Aufbau / Vorhaltung von Gerüsten	Standsicherheit, Instandhaltung, Kennzeichnung			B 113,	Betriebssicherheitsverordnung, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1, DGUV V 38, TRBS 2121 Teil 1		
Baugeräte (Aufzüge / Winden / Hubbühnen)	Standsicherheit, Instandhaltung, Prüfung			B 141, B 142, B 143, B 212	Betriebssicherheitsverordnung, Aufzugsverordnung, DGUV R 100-500, DGUV I 208-019. DGUV G 308-008	Prüfbescheinigungen	
Brandschutz	Feuerlöscher			A 021	BGVA1 / DGUV V 1, TRA ASR A 2.2, DGUV I 205-001, BGR A1 Grundsätze der Prävention	mind. PG 6	
Abbrucharbeiten							
Bauzustände	Abbruchanweisung			C 301	DGUV R 101-004, DGUV V 38, DGUV I 201-031, DGUV I 201-028, DGUV R 101-603, TRGS 524		03.1.2
Gefahrenbereiche	Absperren			C 301 bis C 305	DGUV V 1, SprengTR 310, DIN 4420, DIN EN 12811-1, DIN EN 795, DGUV R 100-500, DIN 18007, DIN 18459		
Boden- / Deckenöffnungen	Seitenschutz oder unverschiebbare Abdeckung			B 100	DGUV V 38 § 12a Öffnungen und Vertiefungen		03.3.1 - 03.3.3
Wandöffnung	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1) Absturzsicherungen, Arbeitsstättenverordnung	3 - teilig ab 1,00 m Absturzhöhe	03.3.10 - 03.3.13
Treppenläufe	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1), Betriebssicherheitsverordnung	Podest: 3 - teilig, Treppenlauf: 2 - teilig	03.3.8 - 03.3.9
Hochgelegene Arbeitsplätze	Seitenschutz			B 100	ASR A2.1, DGUV V 38 § 12 (1), DGUV I 201-023, DIN EN 13374		03.3.4 - 03.3.7
u. Verkehrswege	Arbeitsgerüst (Standgerüst Innen)			B 113	DGUV V 38, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1, TRBS 2121 Teil 1		03.2.1 - 03.2.11
	Auffangnetze			B 102	DGUV R 101-011 Einsatz von Schutznetzen	Schutznetz DIN EN 1263-1-S-A2-Q90-10x20, Prüfplakette	03.3.22 - 03.3.23
	Anseilschutz (bei geeigneten Anschlagpunkten)			E 601	DGUV V 38, DGUV R 112-198, DGUV R 112-199, DGUV I 212-870, DGUV I 212-515, DGUV I 204-011	Auswahl der Anschlagpunkte durch Vorgesetzte	11.1.1
	Kleingerüst / Bockgerüst			B 112, B 117	DGUV V 38, TRBS 2121, Betriebssicherheitsverordnung		
	Fassadengerüst			B 113	DGUV V 38, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1, TRBS 2121 Teil 1		03.2.1 - 03.2.11, 10.2.1.1
Schächte	Seitenschutz an Schachtöffnung, Arbeitsbühnen			B 100	DGUV V 38 § 12 Absturzsicherungen, DIN EN 13374, ASR A2.1, DGUV I 201-023	Wandabstand Arbeitsplattform max. 30 cm	03.3.1 - 03.3.7
Zugang hochgel. Arbeitsplätzen	Gerüstinnenaufstieg, Treppenturm			B 113, C 357	TRBS 2121 Teil 1, DGUV V 38 § 10, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1	Treppenturm ab 5m Innenhöhe und alle 50m	03.2.10 - 03.2.11
	Anlegeleiter			B 131	DGUV V 38 § 10, DGUV I 208-016, DIN EN 131, DIN 4567, TRBS 2121 Teil 2	Überstand über Austritt: 1,00 m; max. Höhenunterschied: 5,00 m	
	Vorh. Geschoßtreppen, Behelfstreppen			A 026	DGUV R 101-002 Treppen bei Bauarbeiten, ASR A1.8, ASR A2.1, TRBS 2121		03.3.8 - 03.3.9
Gefährliche Arbeitsstoffe	GISBAU, Betriebsanweisung, PSA			E 600, A 041, A 042	Gefahrstoffverordnung, TRGS, DGUV I 213-034, DGUV V 1		
Gefährliche Arbeitsstoffe - KMF	GISBAU, Betriebsanweisung, PSA			A 041, C 320	Gefahrstoffverordnung, TRGS, Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen, DGUV V 1, DGUV I 213-034	Sicherheitsheitsdatenblätter auf der Baustelle vorhalten	12.0 ff
Schweißen, Brennschneiden	PSA, Brandschutz, Lüftung, Schweißerlaubnis			A 021, C 423, C 424	DGUV V 1, ASR A2.2, DGUV V 79, TRGS 528, DIN EN 16129, DIN EN 16436, DIN EN 730		
Erdarbeiten + Medienleitungen							
Umgang mit Erdbaumaschinen	PSA, Sicherheitshinweise, Unterweisung			B 181, B 182, B 183, B 185	DGUV R 100-500 , DGUV R 203-017, DGUV R 101-008, DGUV R 101-604, DGUV I 201-029		
Anfallendes Oberflächen- /Grundwasser	Pumpen mit Pumpensumpf				DGUV V 38 § 6 (4) Wasserzuflüsse ggf. abfangen/abführen, DIN EN 16228, DGUV V 64		
Erdleitungen	Leitungen orten und sichern			C 472	DGUV V 38 Bauarbeiten, VDE - Vorschriften, DGUV I 203-017	Bestandspläne einsehen	
Baugruben	Baugruben verbaut - nach örtl. Gegebenheiten			C 461	DIN 4124, § 4; DGUV V 38 Bauarbeiten, DGUV R 101-008	Böschungswinkel gem. Bodenverhältnissen	02.3.1 - 02.3.3
	Unverbaut, Tiefe < 1,25 m			C 469	DIN 4124, § 4.2; DGUV V 38 Bauarbeiten, RSA-Richtlinien	Arbeitsraumbreiten gem. DIN 4124	02.2.1
	Unverbaut, Tiefe > 1,25 m			C 469	DIN 4124, § 4.2		02.2.2 - 02.2.3
	Standsicherheitsnachweis geböschter Wände				DIN 4124, § 4.2.7		02.2.4
Gräben	Gräben verbaut - nach örtl. Gegebenheiten			C 470	DIN EN 1610, DIN 4124, § 4.3; DGUV V 38 Bauarbeiten	Böschungswinkel gem. Bodenverhältnissen	02.5.1 - 02.5.3
	Unverbaut, Tiefe > 1,25 m			C 469	DIN 4124, § 4.2	Arbeitsraumbreiten gem. DIN EN 1610 bzw. DIN 4124	02.4.2 - 02.4.4
	Unverbaut, Tiefe < 1,25 m			C 469	DIN 4124, § 4.2		02.4.1
	Standsicherheitsnachweis geböschter Wände				DIN 4124, § 4.2.7		
Sicherungsmaßnahmen angrenzender	Sicherungsmaßnahmen, Standsicherheitsnachweis			C 468	DIN 4123 Gebäudesicherung, DGUV V 38		02.6.1
Gebäudeteile (Unterfangung)	Aushub und Verbau für Unterfangungen				DIN 4124		02.6.2 - 02.6.4
Arbeitsräume in Baugruben / Gräben	Mindestarbeitsraumbreite einhalten			C 469, C 461, C 470	DGUV V 38 § 32 Arbeitsraumbreiten; DIN 4124, § 9.1, § 9.2, RSA-Richtlinien, DGUV R 101-008		
Absturzgefährdung an Baugruben / Gräben	Seitenschutz, lastfreier Randstreifen			B 100	DGUV V 38 § 31(1) Verkehrswege an Gruben u.Gräben; DIN EN 13374, ASR A2.1, DGUV I 201-023		01.5.10 - 01.5.15
Zugang Gräben / Baugruben	Treppentürme, Bautreppen, Anlegeleiter			A 026, B 131, C 357	DGUV V 38, DGUV R 101-002, TRBS 2121, DIN EN 131, ASR A2.1, DIN 4567, DGUV I 208-016		01.4.1 - 01.4.7, 1.4.10 - 1.4.11
Kontaminierte Bereiche	Gefahrstoffe ermitteln			A 042, E 600, C 316	TRGS 524, DGUV Regel 101-004, Gefahrstoffverordnung, DGUV V 1		12.0 ff
Tragen schwerer Lasten	Hebewerkzeuge + Kran			B 164	DGUV R 109-005, DGUV R 100-500, DGUV I 201-030, DGUV I 209-021, DGUV I 209-061		
Gerüstbauarbeiten							
Maßnahmen vor Arbeitsbeginn	Stellbereich auf Gefährdungen prüfen			B 113, C 351	DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1, DGUV V 38, TRBS 2121, DGUV V 1, TRBS 1203, DGUV R 112-198	Gefahren siehe DIN 4420	
	Verkehrssicherung			B 113, C 355, C 352	StVO, RSA, ZTV-SA 97, MVAS, DGUV V 38, DIN EN 12811-1, DIN 4420-1, DIN 4420-3, TRBS 1203		
	Zugänglichkeit öffentl. Anlagen gewährleisten			B 113, C 355, C 352	DGUV I 201-011 H-Anleitung Umgang mit Arbeits- u. Schutzgerüsten	Feuermelder, Hydranten, etc.	
	Beauftragung einer befähigten Person mit Aufsicht über Gerüst			C 356	TRBS 1203 (befähigte Person), TRBS 2121 Teil 1		
	Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen				Betriebssicherheitsverordnung		
	Mindestabstand zu elektrischen Leitungen			B 171, B 172, C 354	DGUV V 3, DGUV V 1, DGUV I 203-004, DGUV I 203-005, DGUV I 203-006, DGUV R 112-198		
Durchführung der Arbeiten	Bauteile auf Beschädigungen prüfen			B 113, C 353	DIN 4420, DIN EN 12811-1		
	Beschädigte Gerüstbauteile nicht einbauen			B 113,	DGUV V 38, TRBS 2121 Teil 1, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1		
	Gerüstbauteile dürfen nicht abgeworfen werden			B 113,	Betriebssicherheitsverordnung		
	Gerüstbauteile sind sachgemäß zu lagern			B 113,	DGUV V 1		
	Montagesicherungsgeländer bzw. Sicherungsmaßnahmen nach Gefährdungsbeurteilung			C 351, B 113	DGUV V 1, TRBS 1203, TRBS 2121 Teil 1, DGUV R 112-199, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1		
	Treppenturm Aufstiegshöhe im Gerüst mehr als 5 m und alle 50 m			C 357	TRBS 2121	Treppenturm ab 5m Innenhöhe und alle 50m	
Prüfung & Kennzeichnung durch	Vor Übergabe an Benutzer			B 113, C 356	DIN 4420, DIN EN 12811-1		
den Gerüststeller	Bei konstruktiven Änderungen			B 113,	TRBS 2121 Teil 1, DGUV V 38		
	Kennzeichnung nachTRBS 2121			B 113,	DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1		
Rohbau- u. Montagearbeiten							
Stahlbau- / BFT-Montage (Fertigteile)	Montageanweisung			C 361	DGUV V 38 § 17 Montageanweisung, DGUV V 52, DGUV R 100-500, DGUV R 101-001, DGUV R 112-198	vor Arbeitsbeginn	03.1.3, 04.1
Schalungen	Lehrgerüste, Stellplätze, Taktpläne			B 134	DIN EN 12812, DIN 1045, DGUV V 38, TRBS 2121		
Boden- / Deckenöffnungen	Seitenschutz oder unverschiebbare Abdeckung			B 100	DGUV V 38 § 12a Öffnungen und Vertiefungen		03.3.1 - 03.3.3
Wandöffnung	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1) Absturzsicherungen	3 - teilig ab 1,00 m Absturzhöhe	03.3.10 - 03.3.13
Treppenläufe	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1) Absturzsicherungen	Podest: 3 - teilig, Treppenlauf: 2 - teilig	03.3.8 - 03.3.9
Hochgelegene Arbeitsplätze	Seitenschutz			B 100	ASR A2.1, DGUV V 38 § 12 (1), DGUV I 201-023, DIN EN 13374		03.3.4 - 03.3.7
u. Verkehrswege	Arbeitsgerüst (Standgerüst Innen)			B 113	DGUV V 38, TRBS 2121 Teil 1, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1		03.2.1 - 03.2.11
	Kleingerüst / Bockgerüst			B 112, B 117	DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung, DGUV V 38, TRBS 2121		
	Konsolplattformen an Schalungselementen			B 135, B 119, B 134	DGUV R 112-198 Benutzung PSA gegen Absturz, TRBS 2121, DIN EN 12811-1, DIN EN 12812, DIN 4420-1	3 - teilig ab 2,00 m Absturzhöhe	03.2.3 - 03.2.5
	Fassadengerüst			B 113	DGUV V 38, TRBS 2121 Teil 1, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1	mind. Gerüstgruppe III, max. Wandabstand: 30 cm	03.2.3 - 03.2.5
	Stehleiter (bei geringer Gefährdung, Arbeitsumfang und Dauer)			B 132	DGUV V 38, DGUV I 208-016, TRBS 2121 Teil 2, DIN EN 131	Gefährdungsbeurteilung muss vorliegen !	
	Hubarbeitsbühne			B 212	DGUV R 100-500, DGUV I 208-019, DGUV G 308-008	Tragsicherheit der Standfläche prüfen	5.2.17 -5.2.18
Schächte	Seitenschutz an Schachtöffnung, Arbeitsbühnen			B 100	DGUV V 38 § 12 Absturzsicherungen, DIN EN 13374, DGUV I 201-023, ASR A2.1	Wandabstand Arbeitsplattform max. 30 cm	03.3.1 - 03.3.7
Zugang hochgel. Arbeitsplätzen	Gerüstinnenaufstieg, Treppenturm			B 113, C 357	DGUV V 38 § 10 Verkehrswege, DIN 4420, DIN EN 12811-1, TRBS 2121 Teil 1	Treppenturm ab 5m Innenhöhe und alle 50m	03.2.10 - 03.2.11
	Anlegeleiter			B 131	DGUV V 38 § 10, DGUV I 208-016, DIN EN 131, DIN 4567, TRBS 2121 Teil 2	Überstand über Austritt: 1,00 m; max. Höhenunterschied: 5,00 m	
	Vorh. Geschoßtreppen, Behelfstreppen			A 026	DGUV R 101-002 RSA von Treppen bei Bauarbeiten, ASR A1.8, ASR A2.1, TRBS 2121		03.3.8 - 03.3.9
Verarbeitung großformatiger KS-Steine	Mauersteinversetzgeräte			C 366	DGUV I 201-015 Merkblatt für das handhaben von Mauersteinen, DGUV R 100-500, DIN 4420-1		
Tragen schwerer Lasten	Hebewerkzeuge + Kran			B 164, B 213, B 214, B 215, B 217	DGUV R 100-500, DGUV V 52 Krane, DIN 4124, DGUV R 109-005, DGUV I 209-061		
Schweißen, Brennschneiden	PSA, Brandschutz, Lüftung, Schweißerlaubnis			A 021, C 423, C 424	DGUV V 1, ASR A2.2, DGUV V 79, TRGS 528, DIN EN 16129, DIN EN 16436, DIN EN 730		
Zimmerer- & Dacharbeiten							
Montage Holzbauteile	Montageanweisung			C 362	DGUV V 38 § 17 Montageanweisung, DGUV V 52, DGUV R 112-198, DGUV R 101-011, DGUV I 208-016	vor Arbeitsbeginn	04.1, 5.1
Dachöffnung	Seitenschutz oder unverschiebbare Abdeckung			B 100	DGUV V 38 § 12a, DGUV I 201-023 Sicherheit von Seitenschutz, DIN EN 13374, ASR A2.1		04.3.1 - 04.3.3, 05.3.1 - 05.3.3
	Auffangnetze (Schutznetz)			B 102, B 114	DGUV R 101-011 Einsatz von Schutznetzen, DGUV I 201-019, DIN 4420-1, TRBS 2121 Teil 1	Schutznetz DIN EN 1263-1-S-A2-Q90-10x20, Prüfplakette	04.3.12 - 04.3.13, 05.3.17 -05.3.18
Wandöffnung	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1) Absturzsicherungen	3 - teilig ab 1,00 m Absturzhöhe	04.3.8 - 04.3.9, 05.3.4 - 05.3.7
Treppenläufe	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1)	Podest: 3 - teilig, Treppenlauf: 2 - teilig	04.3.6 - 04.3.9, 05.3.8 - 05.3.10
Hochgelegene Arbeitsplätze	Seitenschutz für Dachrandbereich			B 100	ASR A2.1, DGUV V 38, DIN EN 13374	3 - teilig ab 3,00 m Absturzhöhe	04.3.10 - 04.3.11, 05.4.1 - 05.4.3
u. Verkehrswege	Erweiterung Fassadengerüst zu Fanggerüst / Dachfanggerüst			B 111, B 113,	DIN 4420, DIN EN 12811-1, DGUV V 38, TRBS 2121 Teil 1	mind. Gerüstgruppe III, max. Wandabstand: 30 cm	04.4.5 - 04.4.6, 05.4.6 - 05.4.6
	Arbeitsgerüst (Standgerüst Innen)			B 113	DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1, TRBS Teil 1, DGUV V 38		03.2.1 - 03.2.11
	Kleingerüst / Bockgerüst			B 112, B 117	DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung, DGUV V 38, TRBS 2121		
	Dachschutzwände			B 100, B 101	DGUV V 38 § 8 , DGUV I 201-054, DGUV R 112-198, DGUV I 201-056, DIN EN 517, DIN EN 13374, ASR A2.1		05.5.5 - 05.5.6
	Auffangnetze (Schutznetz)			B 102, B 114	DGUV R 101-011 Einsatz von Schutznetzen, DIN 4420-1, DGUV I 201-019, TRBS 2121	Schutznetz DIN EN 1263-1-S-A2-Q90-10x20, Prüfplakette	04.3.12 - 04.3.13
	Anseilschutz (bei geeigneten Anschlagpunkten)			E 601	DGUV R 112-198 PSA gegen Absturz	Auswahl der Anschlagpunkte durch Vorgesetzte	11.1.1
	Hubarbeitsbühne			B 212	DGUV R 100-500, DGUV I 208-019, DGUV G 308-008	Tragsicherheit der Standfläche prüfen	4.2.22 -4.2.23, 05.2.17 - 05.2.18
	Laufstege			A 026	DGUV V 38 Bauarbeiten, ASR A1.8, ASR2.1, DIN 18160 Teil 5, DIN 4426, TRBS 2121		
	Anlegeaufzüge			B 142	DGUV R 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln	Standsicherheit prüfen	
Zugang hochgel. Arbeitsplätzen	Gerüstinnenaufstieg			B 113,	DGUV V 38 § 10 Verkehrswege, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1, TRBS 2121 Teil 1		04.2.17 - 04.2.18, 05.2.13 - 05.2.14
	Treppenturm			A 026, C 357	DGUV R 101-002 RSA von Treppen bei Bauarbeiten, ASR A1.8, ASR A2.1, TRBS 2121	Treppenturm ab 5m Innenhöhe und alle 50m	
	Anlegeleiter			B 131	DGUV V 38 § 10, DGUV I 208-016, DIN EN 131, DIN 4567, TRBS 2121 Teil 2	Überstand über Austritt: 1,00 m; max. Höhenunterschied: 5,00 m	
Montage Dachtrapezbleche	Montageanweisung			C 361	DGUV V 38 § 17 Montageanweisung, DGUV V 52, DGUV R 100-500, DGUV R 101-001, DGUV R 112-198	Montage des ersten Trapezbleches von Hubbühne aus	04.1, 5.1
Nicht begehbare Bauteile	Lastverteilende Beläge			C 342, C 343	DGUV V 38 § 11 "Nicht begehbare" Bauteile, DGUV I 201-023, DGUV I 201-054, DIN 4074-1, DIN EN 338		04.3.4 - 04.3.5, 05.03.13 - 05.3.14
Innenausbau (Wand & Decke)							
Boden- / Deckenöffnungen	Seitenschutz oder unverschiebbare Abdeckung			B 100	DGUV V 38 § 12a Öffnungen und Vertiefungen		07.2.1 - 07.2.3, 09.2.1 - 09.2.3
Wandöffnung	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1) Absturzsicherungen	3 - teilig ab 1,00 m Absturzhöhe	07.2.4 - 07.2.7, 09.2.4 - 09.2.7
Treppenläufe	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1) Absturzsicherungen	Podest: 3 - teilig, Treppenlauf: 2 - teilig	07.2.8 - 07.2.10, 09.2.8 - 09.2.10
Hochgelegene Arbeitsplätze	Seitenschutz			B 100	ASR A2.1, DGUV V 38 § 12, DIN EN 13374		07.2.4 - 07.2.7, 09.2.4 - 09.2.7
u. Verkehrswege	Arbeitsgerüst (Standgerüst Innen)			B 113	DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1, TRBS Teil 1, DGUV V 38		07.1.1 - 07.1.2, 09.1.1 - 09.1.2
	Raumgerüst (Innenbereich)			B 113	DGUV I 201-01		07.1.3 - 07.1.4, 09.1.3 - 09.1.4
	Kleingerüst / Bockgerüst (Innen)			B 112, B 117	DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung, DGUV V 38, TRBS 2121		
	Fahrgerüste			B 112	DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung	Seitenschutz ab 2,00 m Absturzhöhe	07.1.13 - 07.1.14, 09.1.14 - 09.1.15
	Stehleiter (bei geringer Gefährdung, Arbeitsumfang und Dauer)			B 132	DGUV V 38, DGUV I 208-016, TRBS 2121 Teil 2, DIN EN 131	Gefährdungsbeurteilung muss vorliegen !	
	Hubarbeitsbühne			B 212	DGUV R 100-500, DGUV I 208-019, DGUV G 308-008	Tragsicherheit der Standfläche prüfen	09.1.16 - 09.1.17
Schächte	Seitenschutz an Schachtöffnung, Arbeitsbühnen			B 100	DGUV V 38 § 12 Absturzsicherungen, DIN EN 13374	Wandabstand Arbeitsplattform max. 30 cm	07.2.1 - 07.2.3, 09.2.1 - 09.2.3
Zugang hochgel. Arbeitsplätzen	Gerüstinnenaufstieg, Treppenturm			B 113, C 357	DGUV V 38 § 10 Verkehrswege, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1, TRBS 2121 Teil 1	Treppenturm ab 5m Innenhöhe und alle 50m	07.1.11 - 07.1.12, 09.1.12 - 09.1.13
	Anlegeleiter			B 131	DGUV V 38 § 10, DGUV I 208-016, DIN EN 131, DIN 4567, TRBS 2121 Teil 2	Überstand über Austritt: 1,00 m; max. Höhenunterschied: 5,00 m	
Gefährliche Arbeitsstoffe	GISBAU, Betriebsanweisung, PSA			E 600, A 041, A 042	Gefahrstoffverordnung, TRGS, DGUV I 213-034, DGUV V 1		
Schweißen, Brennschneiden	PSA, Brandschutz, Lüftung, Schweißerlaubnis			A 021, C 423, C 424	DGUV V 1, ASR A2.2, DGUV V 79, TRGS 528, DIN EN 16129, DIN EN 16436, DIN EN 730		
Innenausbau (Boden)							
Boden- / Deckenöffnungen	Seitenschutz oder unverschiebbare Abdeckung			B 100	DGUV V 38 § 12a Öffnungen und Vertiefungen		08.2.1 - 08.2 3
Hochgelegene Arbeitsplätze	Seitenschutz			B 100	ASR A2.1, DGUV V 38 § 12 Absturzsicherungen		08.2.4 - 08.2.7
	Kleingerüst / Bockgerüst (Innen)			B 112, B 117	DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung, DGUV V 38, TRBS 2121		
Schächte	Seitenschutz an Schachtöffnung, Arbeitsbühnen			B 100	DGUV V 38 § 12 Absturzsicherungen, DIN EN 13374, DGUV I 201-023, ASR A2.1	Wandabstand Arbeitsplattform max. 30 cm	08.2.4 - 08.2.7
Gefährliche Arbeitsstoffe	GISBAU, Betriebsanweisung, PSA			E 600, A 041, A 042	Gefahrstoffverordnung, CLP-Verordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, TRGS, DGUV I 213-034, DGUV V 1		
Entstehung von Stäuben	PSA, Lüftung, Atemschutz			E 603, B 203, B 274, C 317	DGUV V 1, DGUV V 38, DGUV R 112-194, DGUV R 100-500		
Hautschutz	Persönliche Schutzausrüstung			E 600, E 604, E 605	ZD 500/132 - Hautschutz, DGUV V 1, TRGS 401, DGUV R 112-195, DGUV I 212-007		
Klebstoffe & Lösungsmittel	Brandschutz, PSA, Lüftung, Atemschutz			E 603, E 605, C 314	TRGS 610, TRGS 617, DGUV V 15, ASR A 2.2, DGUV V 1, TRGS 401, DGUV R 112-195, DGUV I 212-007		
Technische Gebäudeausrüstung							
Boden- / Deckenöffnungen	Seitenschutz oder unverschiebbare Abdeckung			B 100	DGUV V 38 § 12a Öffnungen und Vertiefungen		06.2.1 - 06.2.3
Wandöffnung	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1) Absturzsicherungen, Arbeitsstättenverordnung	3 - teilig ab 1,00 m Absturzhöhe	06.2.4 - 06.2.7
Treppenläufe	Seitenschutz			B 100	DGUV V 38 § 12 (1), Betriebssicherheitsverordnung	Podest: 3 - teilig, Treppenlauf: 2 - teilig	06.2.8 - 06.2.10
Hochgelegene Arbeitsplätze	Seitenschutz			B 100	ASR A2.1, DGUV V 38 § 12 (1), DGUV I 201-023, DIN EN 13374		06.2.4 - 06.2.7
u. Verkehrswege	Fahrgerüste			B 112	DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung	Seitenschutz ab 2,00 m Absturzhöhe	06.1.6 - 06.1.7
	Arbeitsgerüst (Standgerüst Innen)			B 113, B 117	BetrSichV, DGUV V 38, TRBS 2121, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1		06.1.1 - 06.12
	Kleingerüst / Bockgerüst (Innen)			B 112, B 117	DGUV V 38, TRBS 2121, Betriebssicherheitsverordnung		
	Stehleiter (bei geringer Gefährdung, Arbeitsumfang und Dauer)			B 132	BetrSichV, DGUV V 38, DGUV I 208-016, TRBS 2121 Teil 2, DIN EN 131	Gefährdungsbeurteilung muss vorliegen !	
	Hubarbeitsbühne			B 212	DGUV R 100-500, DGUV I 208-019, DGUV G 308-008	Tragsicherheit der Standfläche prüfen	06.1.10 - 06.1.11
Schächte	Seitenschutz an Schachtöffnung, Arbeitsbühnen			B 100	DGUV V 38 § 12 Absturzsicherungen, DIN EN 13374, DGUV I 201-023, ASR A2.1	Wandabstand Arbeitsplattform max. 30 cm	06.2.1 - 06.2.3
Zugang hochgel. Arbeitsplätzen	Gerüstinnenaufstieg, Treppenturm			B 113, C 357	TRBS 2121 Teil 1, DGUV V 38 § 10, DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1	Treppenturm ab 5m Innenhöhe und alle 50m	06.1.8 - 06.1.9
	Anlegeleiter			B 131	DGUV V 38 § 10, DGUV I 208-016, DIN EN 131, DIN 4567, TRBS 2121 Teil 2	Überstand über Austritt: 1,00 m; max. Höhenunterschied: 5,00 m	
Elektrische Gefährdungen	geprüfte Geräte verwenden, Freischalten			B 171, B 172	VDE 0100, VDE 0105, DGUV I 203-006, DGUV I 203-004, DGUV I 203-005, DGUV I 203-071		
Gefährliche Arbeitsstoffe	GISBAU, Betriebsanweisung, PSA			E 600, A7, A 042	Gefahrstoffverordnung, CLP-Verordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, TRGS, DGUV I 213-034, DGUV V 1		
Schweißen, Brennschneiden	PSA, Brandschutz, Lüftung, Schweißerlaubnis			A 021, C 423, C 424	DGUV V 1, ASR A2.2, DGUV V 79, TRGS 528, DIN EN 16129, DIN EN 16436, DIN EN 730		
Fassadenarbeiten							
Hochgelegene Arbeitsplätze	Fassadengerüst			B 113,	ASR A2.1, DGUV V 38 § 12 Absturzsicherungen	mind. Gerüstgruppe III, max. Wandabstand: 30 cm	10.2.1
an Fassaden	Gerüstbekleidung			B 113,	ASR A2.1, DGUV I 201-011		10.5.10
	Zusätzl. Seitenschutz / Belagverbreiterung			B 113,	BetrSichV		10.5.6 - 10.5.9
	Statische Berechnung f. Sonderkonstruktion				DIN 4420-1 und 3, DIN EN 12811-1		12.8.3
Zugang hochgel. Arbeitsplätzen	Gerüstinnenaufstieg, Treppenturm			B 113, C 357	DGUV V 38 § 10 Verkehrswege, DIN 4420-1 und 3, Betriebssicherheitsverordnung, TRBS 2121 Teil 1	Treppenturm ab 5m Innenhöhe und alle 50m	10.7.3 - 10.7.4
	Anlegeleiter			B 131	DGUV V 38 § 10, DGUV I 208-016, DIN EN 131, DIN 4567, TRBS 2121 Teil 2	Überstand über Austritt: 1,00 m; max. Höhenunterschied: 5,00 m	
Gefährliche Arbeitsstoffe	GISBAU, Betriebsanweisung, PSA			E 600, A 041, A 042	Gefahrstoffverordnung, CLP-Verordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, TRGS, DGUV I 213-034, DGUV V 1		
Außenanlagen							
Verletzungsgefahren an Maschinen	Auf- u. Abbau nach Montageanleitung			C 364	DGUV V 38		
	fachkundige Wartung				DGUV V 1		
	Überprüfen der Schutzeinrichtungen				BetrSichV		
Wegfliegende Teile (Steinsplitter)	persönliche Schutzausrüstung			E 606, E 600	PSA-BV, DGUV V 1, DGUV R 112-189, DGUV I 212-016, DGUV I 212-019		
Entstehung von Stäuben	PSA, Atemschutz			E 603, B 274, C 317	DGUV V 1, DGUV V 38, DGUV R 112-194, DGUV R 100-500, LVA-Verordnung		
Gefährliche Arbeitsstoffe	GISBAU, Betriebsanweisung, PSA			E 600, A 041, A 042	Gefahrstoffverordnung, CLP-Verordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, TRGS, DGUV I 213-034, DGUV V 1		
Koordination							
Boden- / Deckenöffnungen	Seitenschutz oder unverschiebbare Abdeckung			B 100			03.3.1 ff, 06. 2.1 ff, 07.2.1 ff, 08.2.1 ff, 09.21 ff,
Wandöffnung	Seitenschutz			B 100			03.3.10 ff, 04.3.8 ff, 05.3.4 ff, 06.2.4 ff, 07.2.4 ff, 09.2.4 ff
Treppenläufe	Seitenschutz			B 100			03.3.8 ff, 04.3.6 ff, 05.3.8 ff, 06.2.8 ff, 07.2.4 ff, 09.2.4 ff
Hochgelegene Arbeitsplätze	Arbeitsgerüst (Standgerüst Innen)			B 113			03.2.1 ff, 07.1.1 - ff, 09.1.1 - ff
Schächte	Seitenschutz, Arbeitsbühnen			B 100			03.3.1 ff, 06.2.1 ff, 07.2.1 ff, 08.2.4 ff, 09.2.1 ff
Hochgelegene Arbeitsplätze	Fahrgerüste			B 112			06.1.6 - ff, 07.1.13 - ff, 09.1.14 ff
Hochgelegene Arbeitsplätze	Fassadengerüst			B 113			03.2.3 ff, 04.4.5 ff, 05.5.1 ff, 10.2.1
Hochgelegene Arbeitsplätze	Seitenschutz für Dachrandbereich			B 100			04.3.10 - ff, 05.4.1 ff
Dachöffnung	Seitenschutz oder unverschiebbare Abdeckung			B 100			04.3.1 ff, 05.3.1 ff
Gefährliche Arbeitsstoffe - KMF	GISBAU, Betriebsanweisung, PSA			A 041, C 320			12.0 ff
Kontaminierte Bereiche	Gefahrstoffe ermitteln			A 042, E 600, C 316			12.0 ff
Baugrubensicherung	Baugruben verbaut oder geböscht			C 469, C 461			02.2.1 ff, 02.3.1 ff
Grabensicherung	Gräben verbaut oder geböscht			C 469, C 470			02.4.1 ff, 02.5.1 ff
Baustelleneinrichtung	Sozialeinrichtungen, Versorgung			A 025			01.2.1 ff, 01.3.1 ff
Baustellensicherung	Bauzaun, Absperrungen, Tore			A 026			01.7.1 ff

Zeitplan

2023												2024											
Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez

Dauer der Baumaßnahme

Baustelleneinrichtung vorhalten

Halten Sie zu hustenden und / oder niesenden Personen möglichst 1,5 bis 2 Meter Abstand.

Husten oder niesen Sie in die Armbeuge und bedecken Sie dabei Ihren Mund und Ihre Nase.

Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Seife und Wasser.

Rückbauarbeiten Fassaden
Rückbau- / Abbrucharbeiten Decken
Rückbau- / Abbrucharbeiten TGA
Rückbau- / Abbrucharbeiten Boden
Rückbau- / Abbrucharbeiten Wand
Rückbau- / Abbrucharbeiten TGA
Rückbau- / Abbrucharbeiten Interim



Gründungsarbeiten
Erdarbeiten
Grundleitungen
Gründungsarbeiten

Gerüstbauarbeiten inkl. Vorhaltung

Die genauen Bauabläufe sind dem aktuellen Bauzeitenplan zu entnehmen.
Ein steter Abgleich mit dem SiGe-Plan ist fortführend durchzuführen.

Montagearbeiten Module
Rohbauarbeiten
Kernbohrarbeiten
Umbauarbeiten

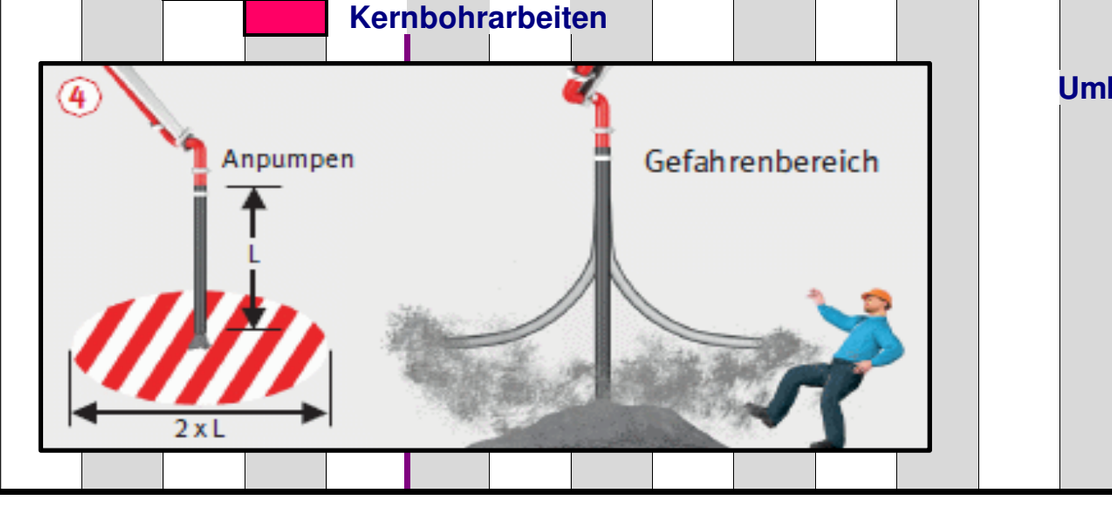

Dacharbeiten
Dachabdichtungsarbeiten

Innenausbau
Innenausbauarbeiten
Innenputzarbeiten
Einbau Türen
Fliesenarbeiten
Malerarbeiten
Mängelbeseitigung

Innenausbau
Estricharbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Fliesenarbeiten

Installationen TGA + Elektro
Installationen TGA
Installationen Elektro

Fassadenarbeiten
Fensterarbeiten
Fassadenarbeiten

Außenanlagen
Außenanlagen
Außenanlagen

Das Betreten der Baustelle ist nur mit erforderlichen PSA gestattet, welche vom Unternehmer zur Verfügung gestellt wird !



Die Absturzsicherungen sind stets aufrecht zu erhalten und gemäß dem Baufortschritt anzupassen und zu ergänzen.

Entstehende Bodenöffnungen sind zu sichern.

Absturzsicherungen sind erforderlich an:
- frei liegenden Treppenläufen und Treppenabsätzen, Wandöffnungen bei mehr als 1,00 m Absturzhöhe
- Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe
- allen übrigen Arbeitsplätzen und Verkehrswegen bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe
- Öffnungen in Böden, Decken und Dachflächen ≥ 9,00 m² und Kantenlängen ≥ 3,00 m sowie Vertiefungen.

Bei Öffnungen ≤ 9,00 m² und Kantenlängen ≤ 3,00 m und Vertiefungen kann auf Seitenschutz an der Absturzkante verzichtet werden, wenn diese mit begehbaren und unverschiebbar angebrachten Abdeckungen versehen sind.

Zusätzliche Festlegung Gerüste:

Bei Gerüstabständen > 0,3 m sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen mit dem Fassadenbauer abzustimmen und festzulegen.

Für Gerüstabschnitte, die außerhalb der Regelausführung montiert werden, ist eine gesonderte Statik vorzulegen!

Gerüst entsprechend Baufortschritt mit Konsolen oder innen liegenden Seitenschutz versehen.

Beachtung der DIN EN 12810 und 12811 .

Auf der Baustelle bestehen folgende Gefahren :
- Stolpergefahren
- Absturzgefahren
- Gefahr durch Abrutschen, auch bei den Treppen

MASSNAHMEN :

unverzügliche Entsorgung von Restmaterialien / Müll
Verkehrswege freihalten
Gefahrenbereich absperren und kennzeichnen

Besondere Hinweise:

Es besteht eine Ermittlungspflicht für KMF-haltige Baustoffe und kontaminierte Bereiche! Die Vorschriften zum Umgang, dem Abbruch und der Entsorgung sind zu beachten!

Besondere Beachtung ist den folgenden Vorschriften etc. zu widmen:
- Gefahrstoffverordnung
- TRGS 521, TRGS 524
- GM Bau BGC 316, C 319, C 320
- DGUV Information 213-031, DGUV Information 212-019, DGUV Regel 101-004

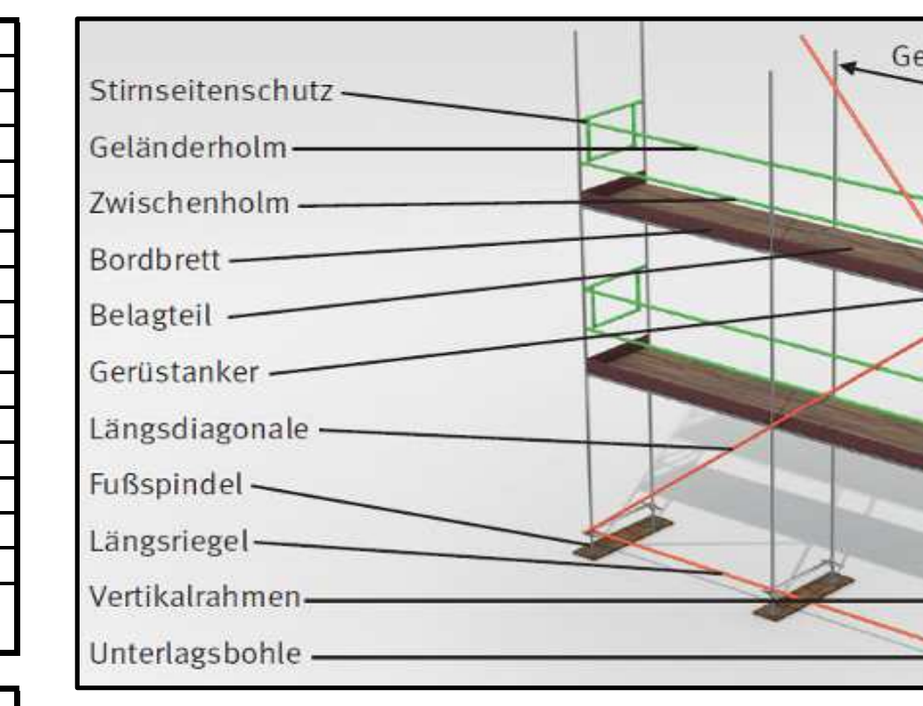

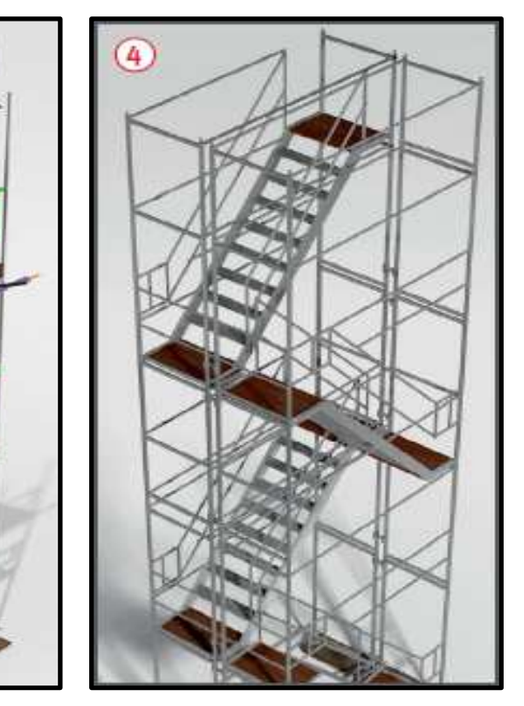

Gerüste dürfen nur nach Freigabe betreten werden !
Beschädigungen und Veränderungen sind sofort zu melden !





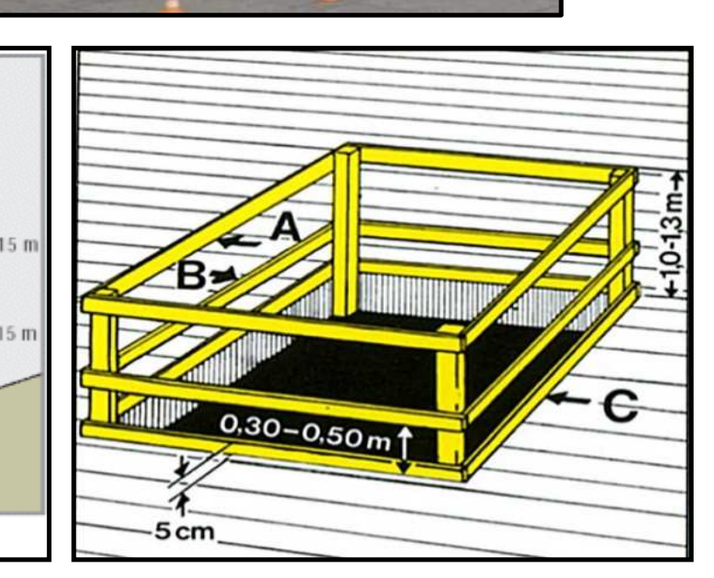

Lasten im Schnürgang transportieren

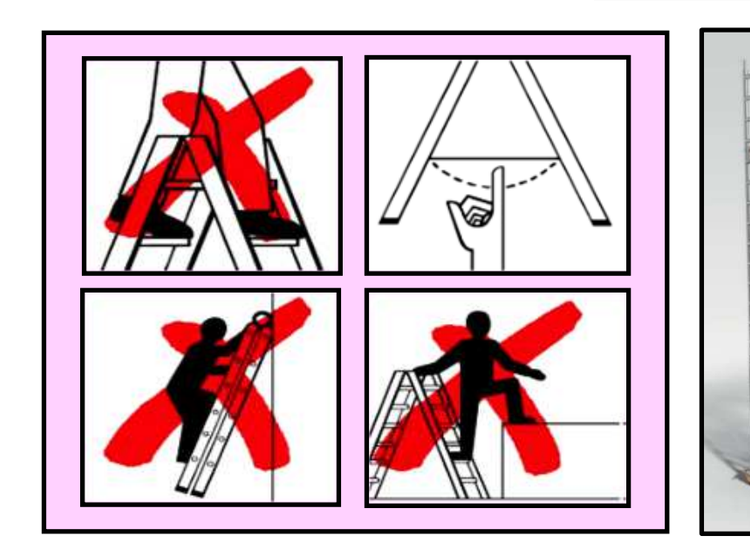

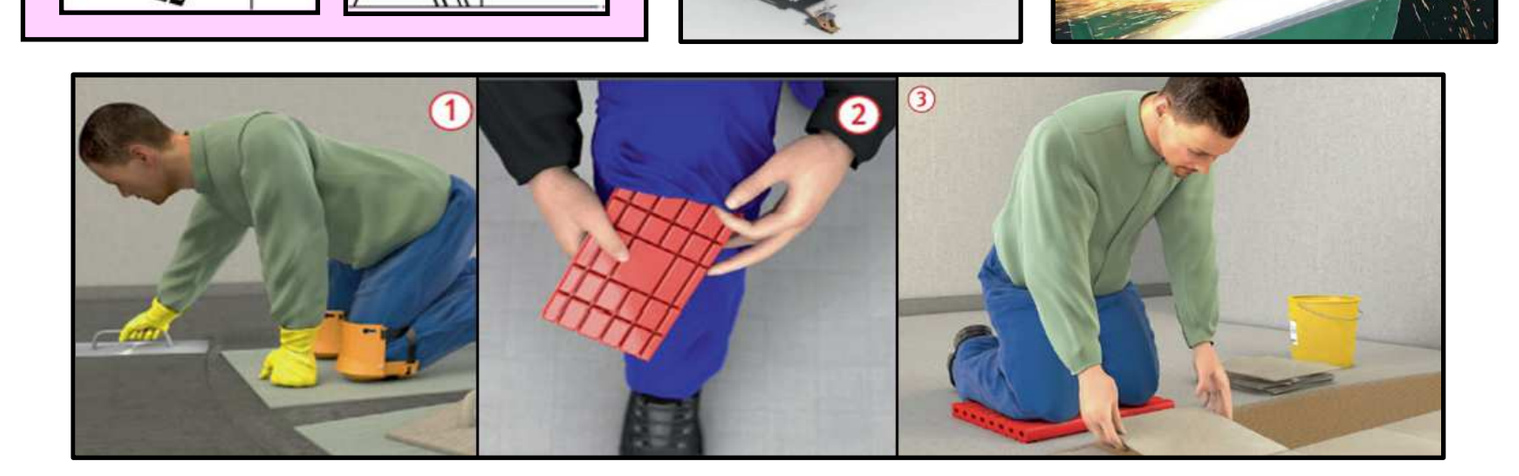

(hellblau)	**allgemein**
(grau)	**Bauphase 1**
(pink)	**Bauphase 2**
(türkis)	**Nachlauf Phase 3**

Zeichen- & Symbolerklärung:

(blauer Balken)	Ausführung der Gewerke
(farbige Balken)	Koordination der gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen

DEKRA

DEKRA Automobil GmbH
Industrie, Bau und Immobilien
Niederlassung Leipzig
Torgauer Straße 235
04347 Leipzig
Telefon (0341) 25939-63
Telefax (0341) 25939-69

AUSFÜHRUNGSZEITRAUM: 08/22 - 12/24	AUFTRAGGEBER / BAUHERR: **Universitätsklinikum Leipzig AöR, Haus B Bereich 5- Planung u. technische Gebäudeverwaltung Liebigstraße 18 04103 Leipzig**
PLOT-DATUM: 14.12.2023	
BLATTGRÖSSE: 760 x 605 [mm]	MASSNAHME / BAUWERK: **Universitätsklinikum Leipzig, Haus B Optimierung Notfallstrukturen, Teilprojekt 1 ZNA Operatives Zentrum, 4241, E00, ZNS 01. und 02. BA Liebigstraße 18 04103 Leipzig**
PLAN-NR.: 01/01	
PLAN-INDEX: ~~00.~~ / 01. / ~~02.~~ / 03. [00. - NEU, 01. - 03. ÄNDERUNG]	PLANINHALT: **Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)**

	Name	Unterschrift
BEARBEITET:	S. Bornmann	
SIGE-KOORDINATOR:	A. Kühne	

Das Bildmaterial wurde aus der BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft entnommen.

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt ! © 2023 DEKRA AUTOMOBIL GmbH