Schornsteinschacht dient dem Zugang zum Dach (Wartung PV+Gründach), der Reinigung des Schornsteins sowie der Nachrüstung/Revision der Nachrichtentechnik am Funkmast.

Ausbildung Übungsturm nur in Anlehnung an DIN14092-3!

Übungseinrichtung für spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen:
zwei(!) redundante Seilanschlagpunkte für Zugkraft 25kN
(> gem. DIN 14092-3 am Dach des Gebäudes vorsehen)

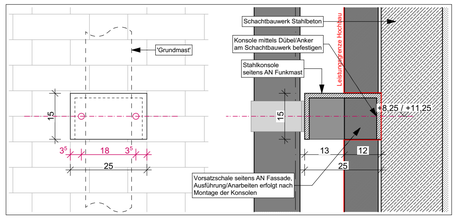

DETAIL A - planerische Annahme für Ausbildung der Konsole - Dimensionierung durch AN Funkmast

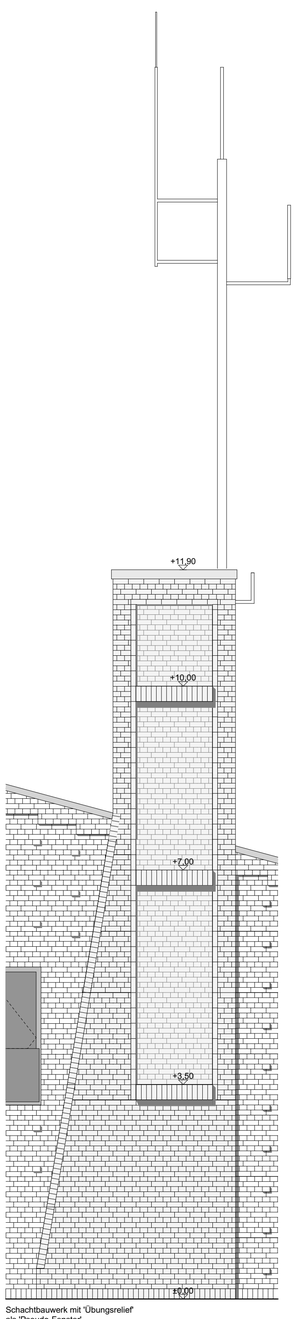

Schachtbauwerk mit 'Übungsrelief' als 'Pseudo-Fenster'

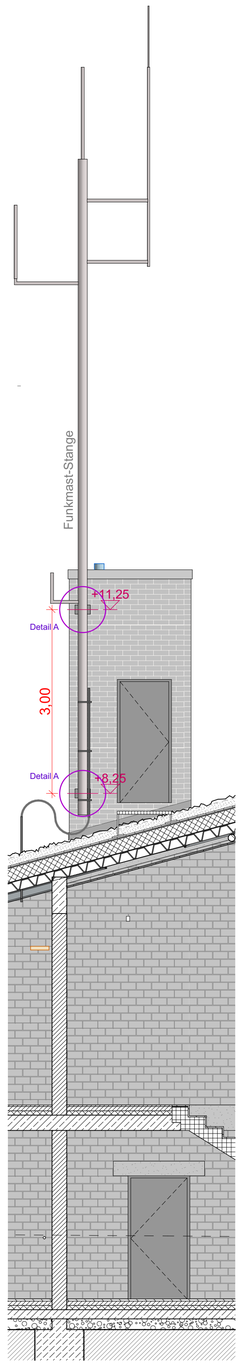

Ansicht Schachtbauwerk 'Rückseite'

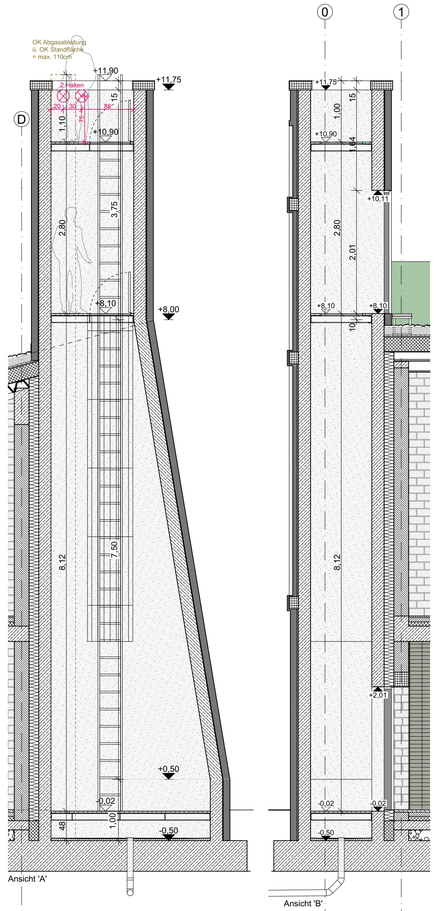

Ansicht 'A'

Ansicht 'B'

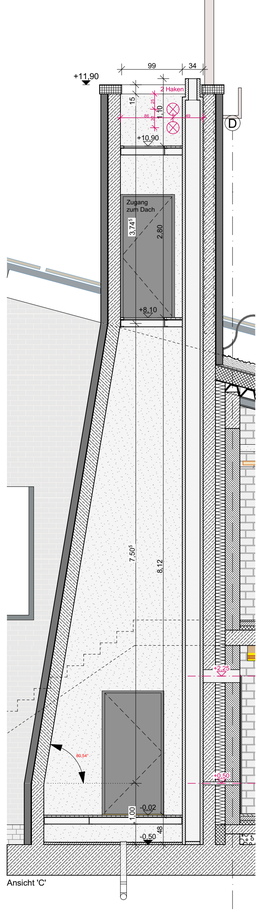

Ansicht 'C'

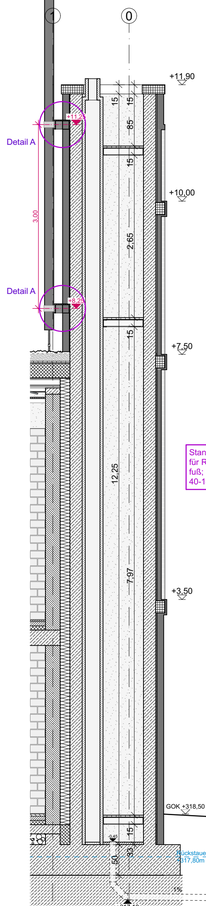

Ansicht 'D'



Ebene Schachtkopf +10,90m

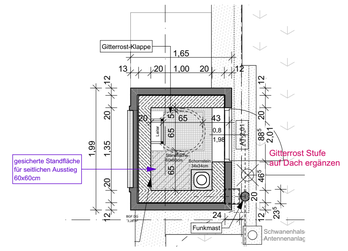

Ebene Dachausstieg +8,10m



Ebene +4,16m - Leiterzug



Ebene Schachtfuß -0,02m

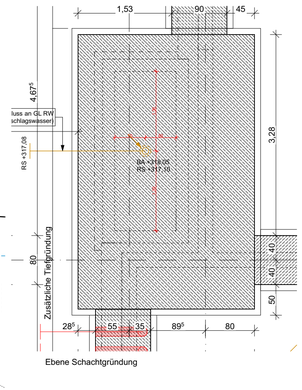

Ebene Schachtgründung

Legende

Material

	MW Innenwand		Trockenbauwand
	MW Außenwand		Mineralwolle
	Stahlbeton		Estrich
	Beton unbewehrt		Gründach

Raumstempel

Raumbezeichnung
Raumnummer
F: Raumfläche
RH: Raumhöhe

AN	Anstrich
TA	Tapete, Anstrich
SB	Sichtbeton
FL	Fliesen
NS	Naturstein
TP	Teppich
LN	Linoleum
PK	Parkett

Abkürzungen

OK	Oberkante	ELT	Elektro
UK	Unterkante	HZ	Heizung
VK	Vorderkante	LFT	Lüftung
FF	Fertigfußboden	SAN	Sanitär
RD	Rohdecke	TEL	Telefon
BRH	Brüstungshöhe ab OKFF	HK	Heizkörper
		RR	Regenrohr
UZ	Unterzug		
ÜZ	Überzug	RWA	Rauch- und Wärmeabzug
UD	Unterdecke	BW	Brandwand
		F30/60/90	Bauteil mit Feuerwiderstand in Minuten
DD	Deckendurchbruch	T30/60/90	Tür mit Feuerwiderstand in Minuten
BD	Bodendurchbruch	-A	nicht brennbar
WD	Wanddurchbruch	-B	brennbar (schwer/ normal entflammbar)
WS	Wandschlitz	-AB	in wesentlichen Teilen nicht brennbar
DF	Dehnfuge	RS	Rauchschutz
BE	Bodeneinlauf	FL	Feuerlöscher

Hinweise

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Detail- und Elementenzeichnungen, den Plänen der beteiligten Fachingenieure sowie den dazugehörigen statischen Berechnungen.
Wand- und Deckendurchbrüche, Kernbohrungen und Schlitze sind in Übereinstimmung mit den Plänen der Fachingenieure auszuführen.
Alle Brüstungs- und Türhöhen sind ab OKFF angegeben.
Sämtliche Maße und Höhen sind vor Baubeginn vom Unternehmer zu prüfen. Unstimmigkeiten sind Bauleiter und Architekten unverzüglich mitzuteilen.

OK FFB EG 318,50 NHN = ± 0,00

Höhenbezug

Index	Änderung	Datum	Gez.

Zeichnungscode

Bauherr

Landeshauptstadt Dresden
Brand- und Katastrophenschutzamt

vertreten durch STESAD GmbH

Königsbrücker Straße 17, 01099 Dresden
Tel. 0351/494 73 0 Fax 0351/494 73 60

Übersichtsplan



Projekt

4829 - Stadtteilfeuerwehr Reitzendorf

Meixstraße 4, 01328 Dresden

Neubau Gerätehaus

Architekten

Datum | Unterschrift

Standortverwalter

Brand- und Katastrophenschutzamt

Planungsphase

5 - Ausführungsplanung

Fachplaner

Datum | Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung

Raumplan Schacht

DWG- Dateiname	4829_001_5_A_R08_108.dwg
PDF- Dateiname	4829_001_5_A_R08_108.pdf
Maßstab 1:50, 1:100, 1:10	Erstelldatum 17.04.2025
Gez. BS	Projekt-Nr. HI.3760003
Bl.- Größe A1	Bl.-Nr. 108