Dachträger zwischen Achse 1 und 2 / 1:25

Pos 2.7 Stahlträger in Dachschräge HEA 360

Trapezblechverlegung mit ganzer Tafel an der Traufe beginnen,
Schnitt + Überdeckungsblech am First

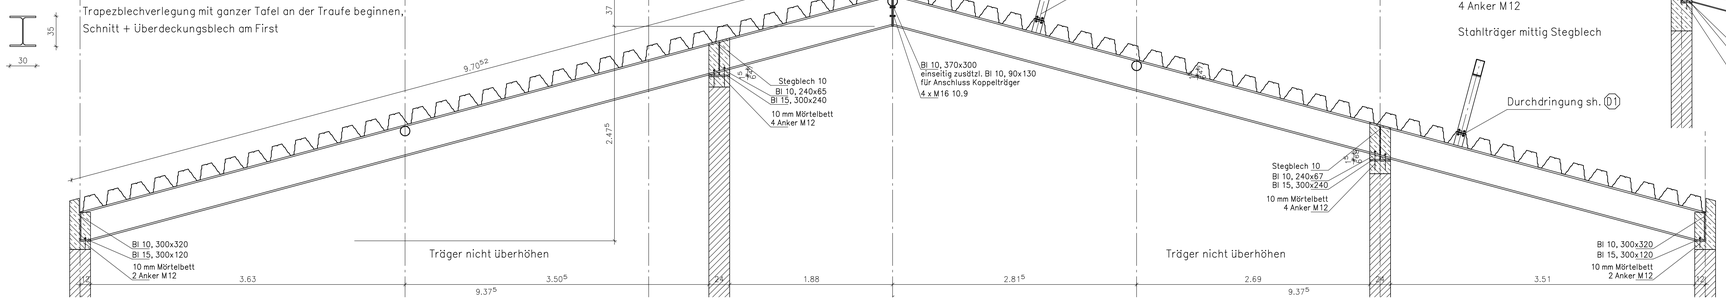

Dachträger Achse 1 / 1:25

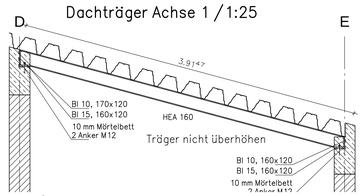

D1 Anschluss Unterkonstruktion für PV

Lage in Abstimmung mit Werkplanung Trapezblechverlegung,
bei Trapezblechraster 28 cm, ==> Achsabstand 5,04 m

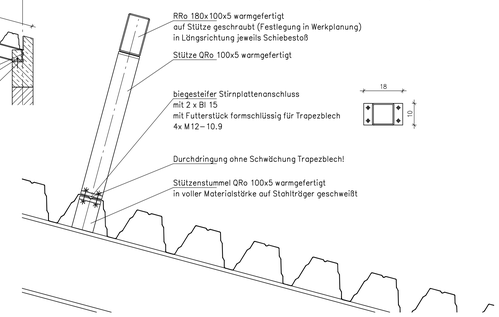

Dachträger Achse 2 und 3 / 1:25

Pos 2.1 Stahlträger in Dachschräge HEA 360

Trapezblechverlegung mit ganzer Tafel an der Traufe beginnen,
Schnitt + Überdeckungsblech am First

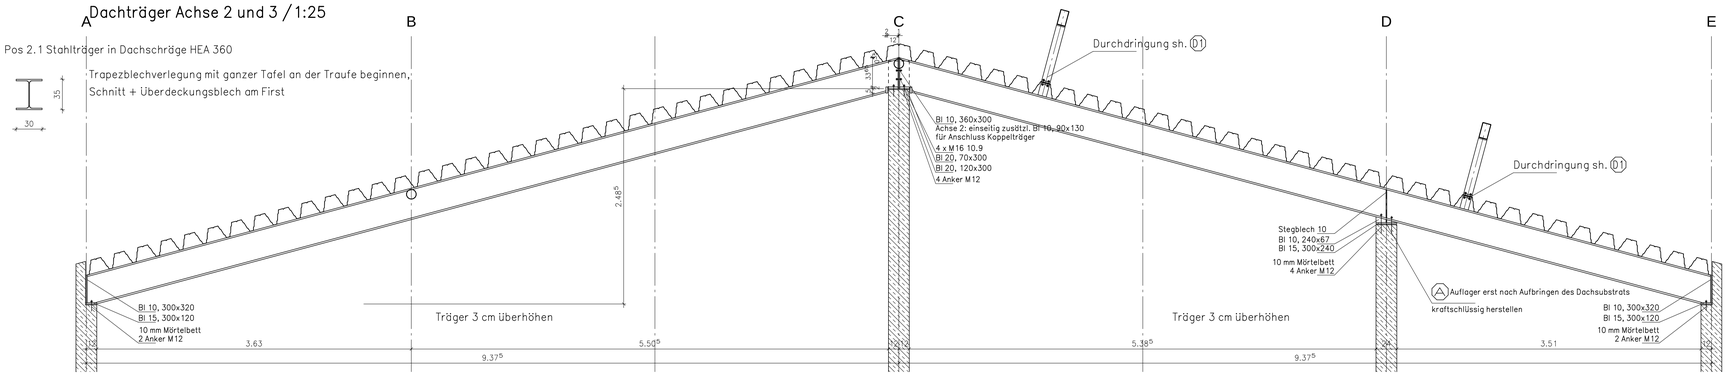

Dachträger Achse 7 / 1:25

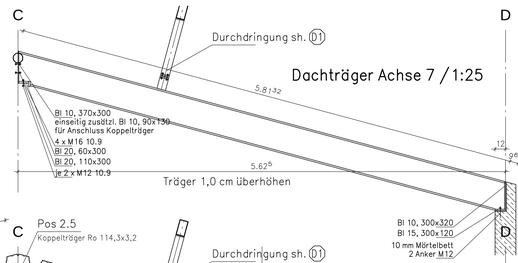

UK für PV im Ringbalken / 1:25

erf.: 2 x Achse 4, 1 x Achse 7, 2 x Achse 8



Dachträger Achse 5, 6 u. 7 / 1:25

Pos 2.1 Stahlträger in Dachschräge HEA 360

Trapezblechverlegung mit ganzer Tafel an der Traufe beginnen,
Schnitt + Überdeckungsblech am First

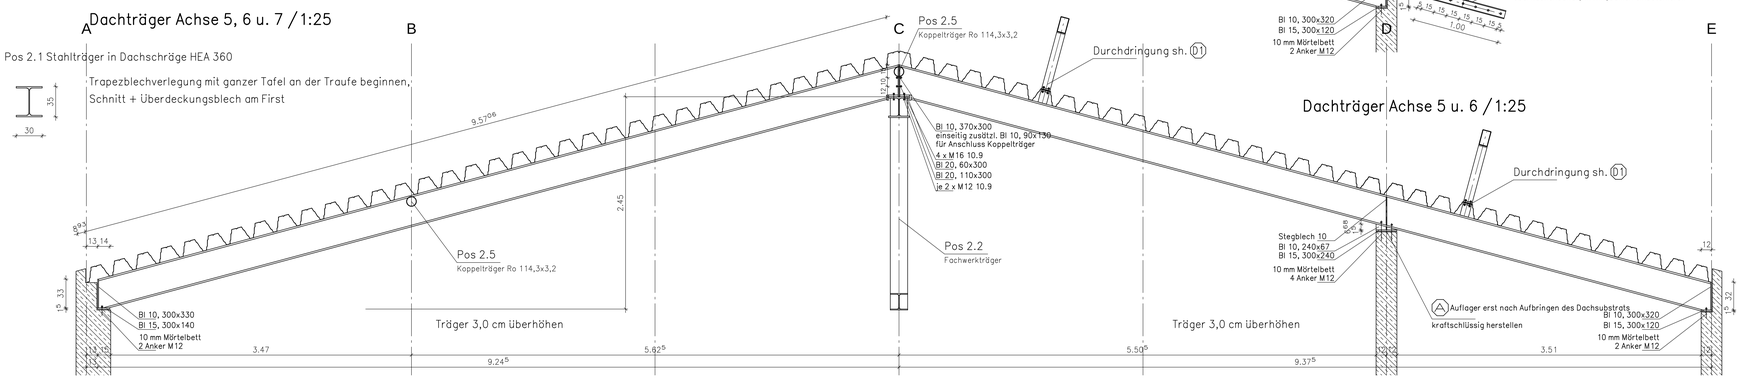

Dachträger Achse 5 u. 6 / 1:25

Dachträger zwischen Achse 8 und 9 / 1:25

Pos 2.6 Stahlträger in Dachschräge HEA 360

Trapezblechverlegung mit ganzer Tafel an der Traufe beginnen,
Schnitt + Überdeckungsblech am First

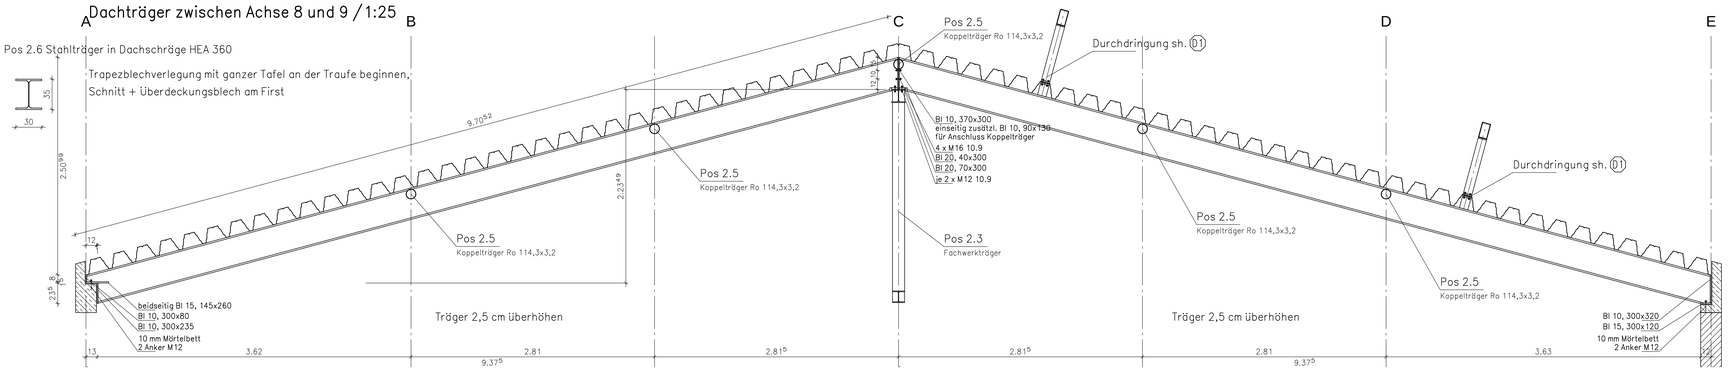

ZUGEHÖRIGE ZEICHNUNGEN

jeweils aktuellen Index verwenden, siehe Zeichnungsverzeichnis

Plan	Bezeichnung/Inhalt	
T_AP 01	Gründung	Schalplan
T_AP 02	Erdgeschoss	Schalplan
T_AP 03	Erdgeschoss	Schalplan
T_AP 04	Schnitte	Schalplan
T_AP 05	Schnitte	Schalplan
T_AP 07	Dach, Längsschnitte und Details	Entwurfszeichnung

BEMERKUNGEN

siehe auch Bemerkungen auf den zugehörigen Grundrissplänen T_AP 01 bis T_AP 03

- ALLE MASZE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !
- Plan gilt nur in Verbindung und Übereinstimmung mit:
  - den Plänen und Unterlagen der Architekten
  - den Plänen und Unterlagen der anderen Fachplaner
  - dem Prüfbericht und den Prüfauflagen
  - dem Erläuterungsbericht
  - der statischen Berechnung und den Nachträgen

Mauerwerk

Stahlbeton

Profilstahl

S 235 JR
S 355 JO

- Oberflächenbehandlung nach Angabe Architekt,
- Brandschutz: teilweise Verkleidung nach Angabe Architekt
- Korrosionsschutz nach EN u. DIN,
- Feuerverzinken nach DIN EN ISO 1461,
- Ausführungsklasse EXC2,
- für zugbeanspruchte Stirnplattenstöße doppungsgeprüfte Bleche verwenden,
- alle HV-Schrauben sind vorzuspannen,
- alle HV-Schrauben: jeweils Schaft in der Scherfuge,
- Nicht angegebene Schweißnähte sind auszuführen:
  entweder als Kehlnähte (s>=3 mm),
  -> 1-seitige mit a= 0,7x t_{min}, 2-seitige mit a= 0,5x t_{min}
  oder als durchgeschweißte Stumpfnähte in voller Materialstärke
- Befestigung für Absturzsicherung Dach nicht dargestellt
  -> sh. Angabe Architekt
- Nachweise zu den Konstruktionsdetails sind im Zuge der Werkstattplanung zur Prüfung vorzulegen

ENTWURFSZEICHNUNG
KEINE WERKSTATTZEICHNUNG

OK FFB EG 318,50 NHN = ±0.00

Höhenbezug

Index	Änderung	Datum	Ges.
D			
C			
B			
A			

Zeichnungscode:

Landeshauptstadt Dresden
Brand- und Katastrophenschutzamt
Schaffenberger Straße 47, 01139 Dresden

verfasst durch
STESAD GmbH
Königsbrücker Straße 17, 01099 Dresden Tel. 0351/494730 Fax #947360

Übersichtsplan

Projekt
000 - Stadtteilfeuerwehr Reitzendorf
- Neubau Gerätehaus
Meisnastraße 4 01328 Dresden

Architekten

Standortverwalter
Brand- und Katastrophenschutzamt

Planinhaltsphase
5 - Ausführungsplanung
Tragwerksplanung

Fachplaner

Ausführungsstufe Revision/ Montageplanung

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung
Dach - Querschnitte und Details
Entwurfszeichnung

DWG - Dateiname	T AP 06.dwf
PDF- Dateiname	T AP 06.dwf
Maßstab	1:25, 1:10
Datum	17.04.2025
Ges.	
Schr	
Projekt-Nr.	22/06
BI.-Nr.	T_AP 06
BI.-Größe	

Format: 1189 x 841 (A0)