


Projekt: Wolkenobservatorium Schmücke
Doppelgarage Umweltbundesamt (UBA)
Unterverteilung UV.02
Schränkansicht
Aufputz / 96 PLE

Plan: 41-AP-EA-AN
Datum: 15.05.2025

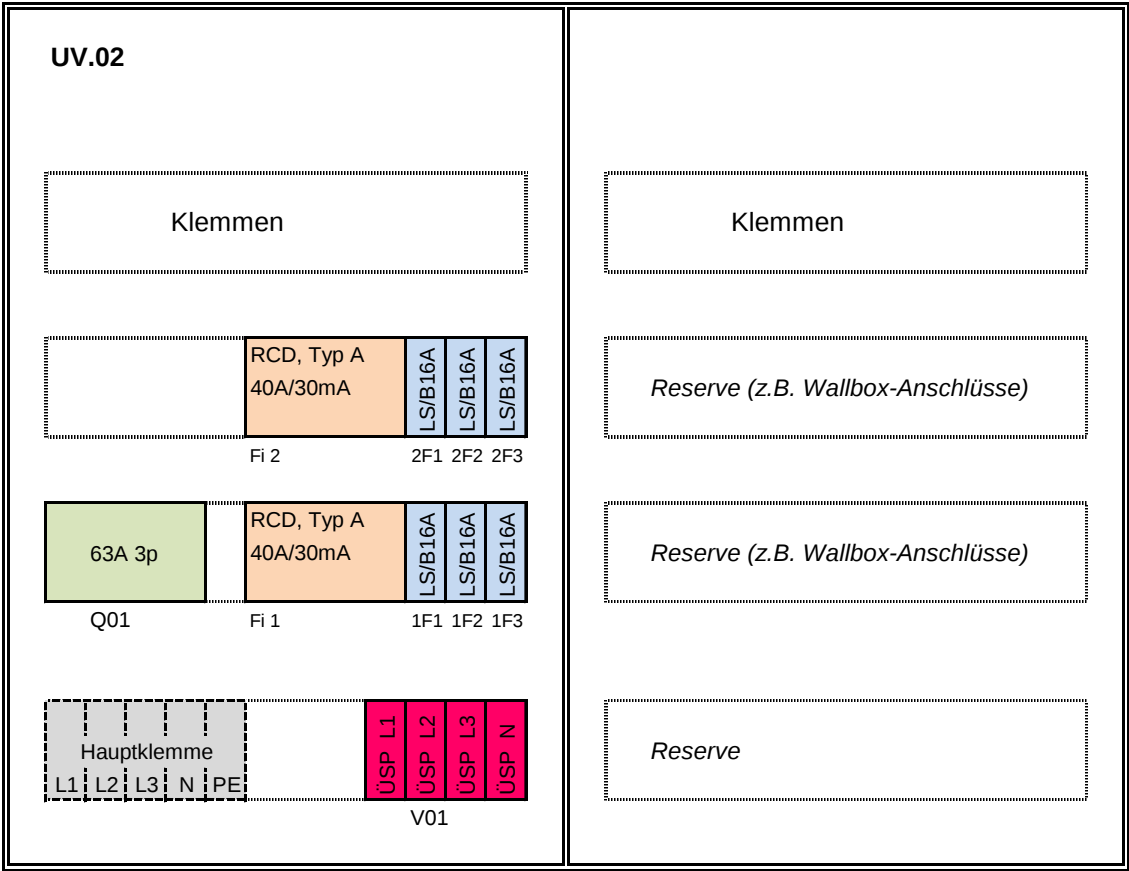

X1 Hauptklemme

Q01 Hauptschalter 3p. 63A

V01 SPD / ÜSP Überspannungsschutz L1-L3, N im TT-Netz

Fi1 Fehlerstromschutzschalter 40A, 30mA 4p.

1F1 LSS B16A 1p. Stkd. Garage 1 - innen

1F2 LSS B16A 1p. Stkd. Garage 1 - außen

1F2 LSS B16A 1p. Stkd. Garage 1 - Beleuchtung

Fi2 Fehlerstromschutzschalter 40A, 30mA 4p.

2F1 LSS B16A 1p. Stkd. Garage 2 - innen

2F2 LSS B16A 1p. Stkd. Garage 2 - außen

2F3 LSS B16A 1p. Stkd. Garage 2 - Beleuchtung