


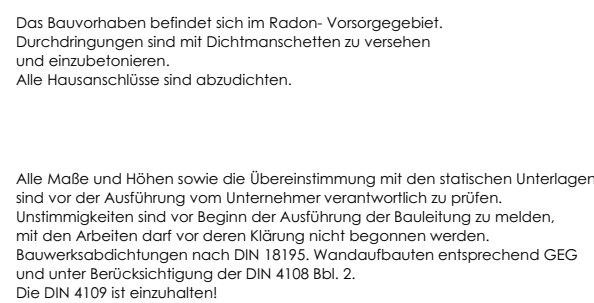

- F .. - Fenster
- IF .. - Innenfenster
- AF .. - Fenster Alu
- AT .. - Außentür
- IAT .. - Innentür Alu
- IT .. - Innentür
- IT..ST - Innentür Stahl

DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
	(Höhenangaben bezogen auf Unterkante WD)
WS	Wandschlitz
KB	Kernlochbohrung
ü FFb	über Fertigfußboden
ü RFb	über Rohfußboden
u RD	unter Rohdecke

	DD	Deckenddurchbruch
	BD	Bodendurchbruch

 dd Runde Deckendurchbrüche werden bauseits vor Ort realisiert!

	Unterdecke, Höhe bei 2,90 m ü FFb
	Unterdecke, Höhe bei 2,70 m ü FFb
	Unterdecke, Höhe bei 3,80 m ü FFb
	ungeputzte Wandflächen

Außenwand:
15 mm Innenputz
240 mm Kalksandstein Rohdichte 1,4; SFK 12; MG IIa
180 mm Steinwolle Q35
Armierung und Putzsystem entspr. Herstellerangaben

Innenwände:
240- 175 mm Kalksandstein mit Putz, im Technikbereich
Fugenmauerwerk

150 mm Trockenbauwand
100 mm Trägerprofil, Dämmung mineralisch
2x doppelt beplankt mit Gipsbauplatten

 Nichttragende Wand, Fuge
Decke über OG ausbilden

statische Position

Bauherr:	Landkreis Anhalt- Bitterfeld, Fachbereich 68 Bau Am Flugplatz 1 06366 Köthen (Anhalt)	Bauherr:	
Bauort:	Richard-Schütze-Str. 4, Flur 47/ Flurstück 8/15 06749 Bitterfeld- Wölfen	PlanerIn:	
		BearbeiterIn:	
Objekt:	Neubau einer Integrierten Leitstelle LK Anhalt- Bitterfeld - Ausführungsplanung -	Datum:	22.05.2024
	Obergeschoss mit Fenster- / Türpositionen 1:50	Änderung:	08.04.2025
		Bl.-Nr.:	3-01-002.2_AU