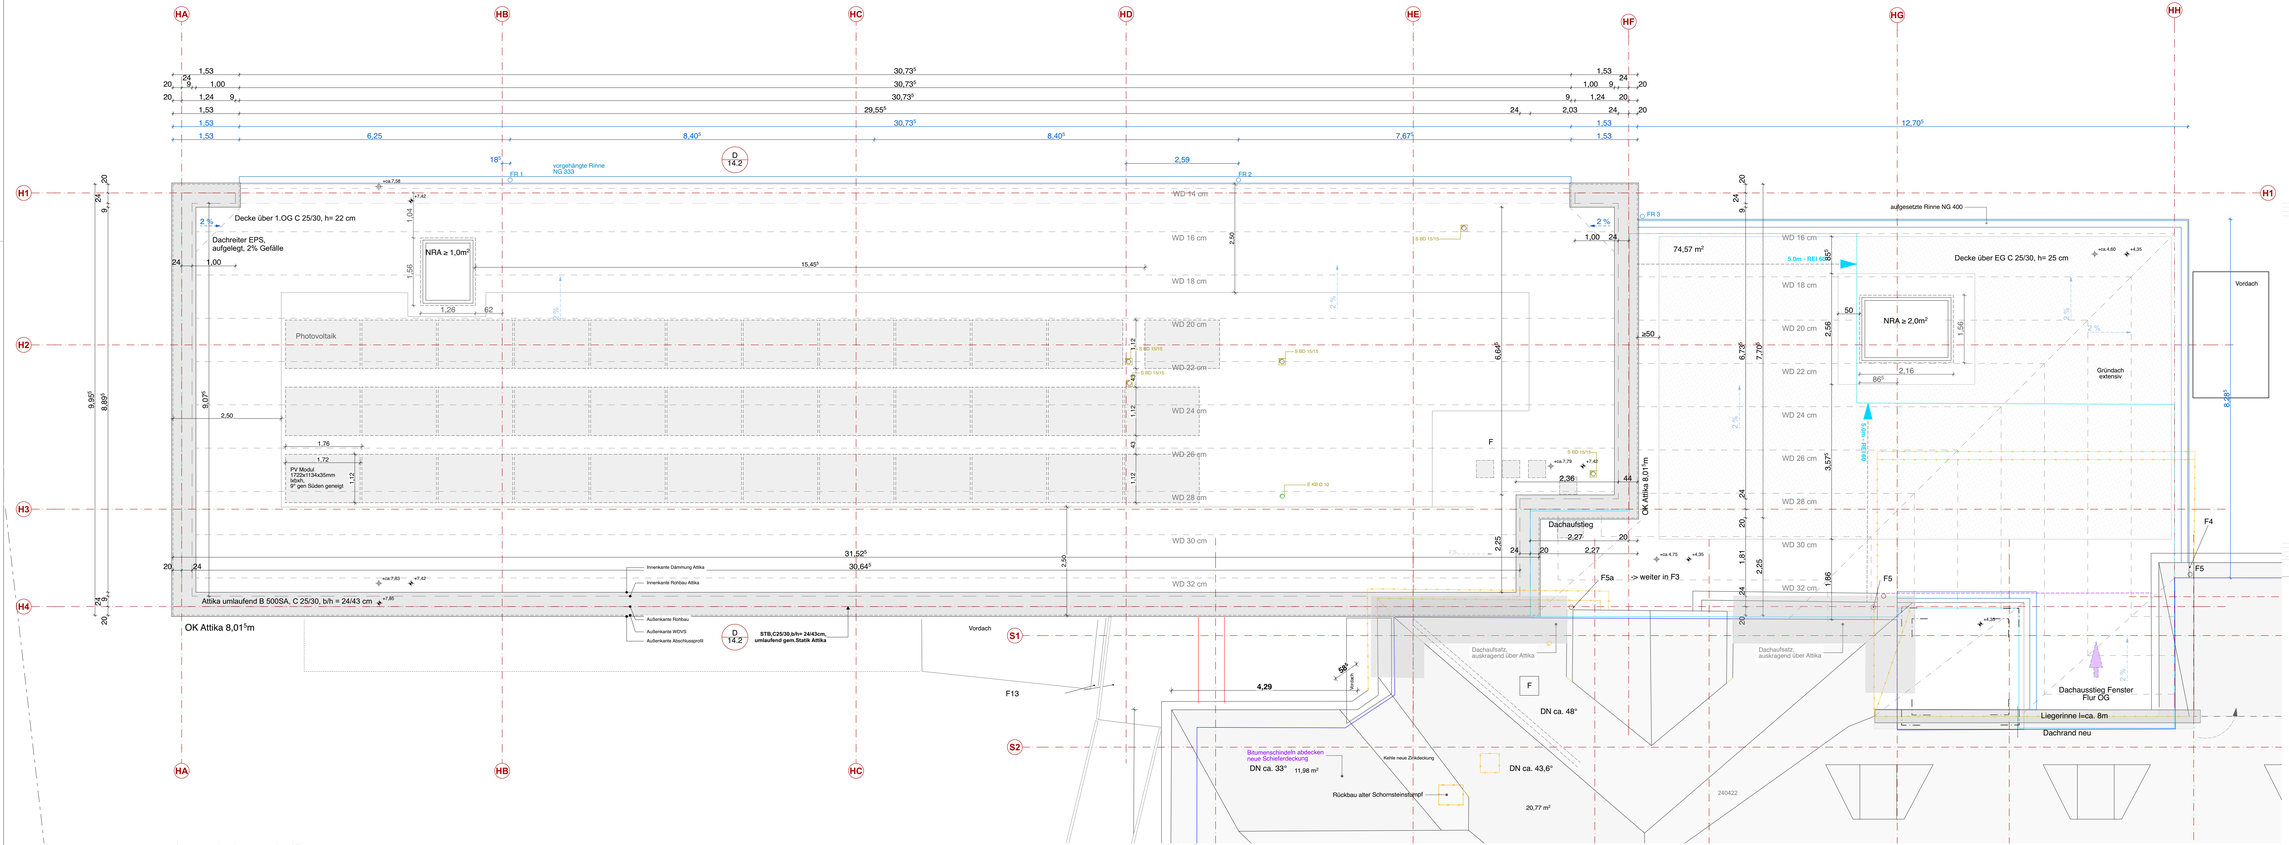

Darstellung Gründung Bestand nur nachrichtlich
Alle Maße sind eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen

Abkürzungen:

RD	Rohdecke	▼ OK	Oberkante Rohbau	DK	Dreh-Kippflügel
FD	Fertigdecke	▲ OK	Oberkante Fertigbau	K	Kippflügel
RB	Rohboden	▲ UK	Unterkante Rohbau	W	Wendeflügel
FFB	Fertigfußboden	△ UK	Unterkante Ausbau	LDM	lichtes Durchgangsmaß
UKD	Unterkantgedecke	VK	Vorderkante	OL	Oberlicht
BRH	Brüstungshöhe			RF	Rettungsfenster
		KB	Kernbohrung	ASS	außenliegender Sonnenschutz
UZ	Unterzug	KBZ	Kernbohrkrone	IS	innenliegender Sonnenschutz
ÜBZ	Überzug	DD	Deckendurchbruch	TBS	Brandschutztür
SF	Stumpf-Formsteiger	BA	Bodenaussparung		Brandschutztür
RÖ	Revisionsöffnung	BD	Bodendurchbruch	DSS	dichtschließende Tür
	Rohdecke	RA	Rohrschale	DSS	dicht u. selbstschließende Tür
	Rohboden	WD	Wanddurchbruch	RS	Rauchschutztür
				RWA	Rauchabzug
				HKVT	Heizkreisverteiler
				FE	Fußbodenheizung
				FR	Regenfallrohr
				GK	Gipskarton
				WDVS	Wärmedämmverbundsystem
				STB	Stahlbeton

Detailverweis: D 14.2 siehe auch Detailplan!

Zeichenerklärung:

- Grundstücksgrenze
- Baugrenze / Baubeschnitt
- Bestandsziegelmauerwerk beibehalt/ verputzt
- Bestands-Betonsteinmauerwerk Putz innen
- Wärmedämmverbundsystem, Ziegel-Mauerwerk / Stahlbeton
- Wandaussichtsecke sind Örtlich mit der Bauleitung und Planungsbüro Statik abzustimmen.

Brandschutzanforderung

- REI 60
- REI 60M
- KS-Mauerwerk
- Stahlbeton
- GK-Wand beidseitig beplankt, inkl. Dämmung gem. Hersteller
- GK-Wand beidseitig beplankt, inkl. Dämmung gem. Hersteller

Eintrag zum Brandschutz nach Informativ, Brandschutzkonzept Bestand Gutachten vom Büro ULLRICH Brandschutz

Vermaßung: (in cm, m)

Tiefenmaß: OK FFb bis UK Sturz roh
Brüstungshöhen: OK FFb 0,00 bis OK Brüstung roh
Fensterhöhen: OK Brüstung roh bis UK Rohdecke / 250x25cm = Bahn
Sturzhöhen: UK Sturz bis UK Rohdecke / 250x25cm = Bahn

0,00=185,38 — Höhenpunkte Gebäude FFB Planung
348,37 — Höhenpunkte Gebäude FB Bestand
Höhenpunkte Gelände Bestand
Höhenpunkte Gelände Planung

Rohbaumaß
Öffnungsmaße
OK Brüstung roh bis OK Sturz roh

30° Öffnung = Standflügel
30° Öffnung = Gehflügel

Geländebezug: OK FFb EG = ±0,00 = 306,20

Datum	ger	Änderung	Index

SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLANUNG BEACHTENo
STATIK BEACHTENo LEERROHRPLANUNG BEACHTENo

DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE FÜR DEN ROHBAU SIND ZWINGEND IN VERBINDUNG MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS ZU ERSTELLEN!

DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE FÜR DEN TROCKENBAU SIND IN VERBINDUNG MIT DEN SCHL-TZ- UND DURCHBRUCHSPLÄNEN DES STATIKERS ZU ERSTELLEN! DIESE SIND IN VERBINDUNG MIT DEN LEERROHRPLÄNEN ZU BEACHTEN.

GRAFIL, MASSE UND RASTERBEZUGSEBENEN SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND GEGEBENENFALLS RICHTIGZUSTELLEN. UNTERMAßBEZOGENEN SIND DEM PLANENDEN ANZUNEHMEN. EXPORT ZU MELDEN.
EINE BERUFUNG AUF DIESE BESCHALUNG ENTHEBT DEN AUSFÜHRENDEN NICHT VON DER VERANTWORTUNG GEMÄß VOB/B.

Bauherr:
Gemeindeverwaltung Schmölln-Putzkau
Schulweg 1
01877 Schmölln-Putzkau

Vorhabenbezeichnung:
Umbau Grundschule +Neubau Hort Putzkau
Zittauer Straße 21a, 01877 Putzkau

Projektnummer: **171**

Planbezeichnung:
Dachaufsicht Hort

Plannummer: **171.2.4**

Leistungsphase:	Format:	Ges.: RE/vO	Maßstab:
LPH 5	**1200 x 420**	Datum: 04.12.2024	**1:50**