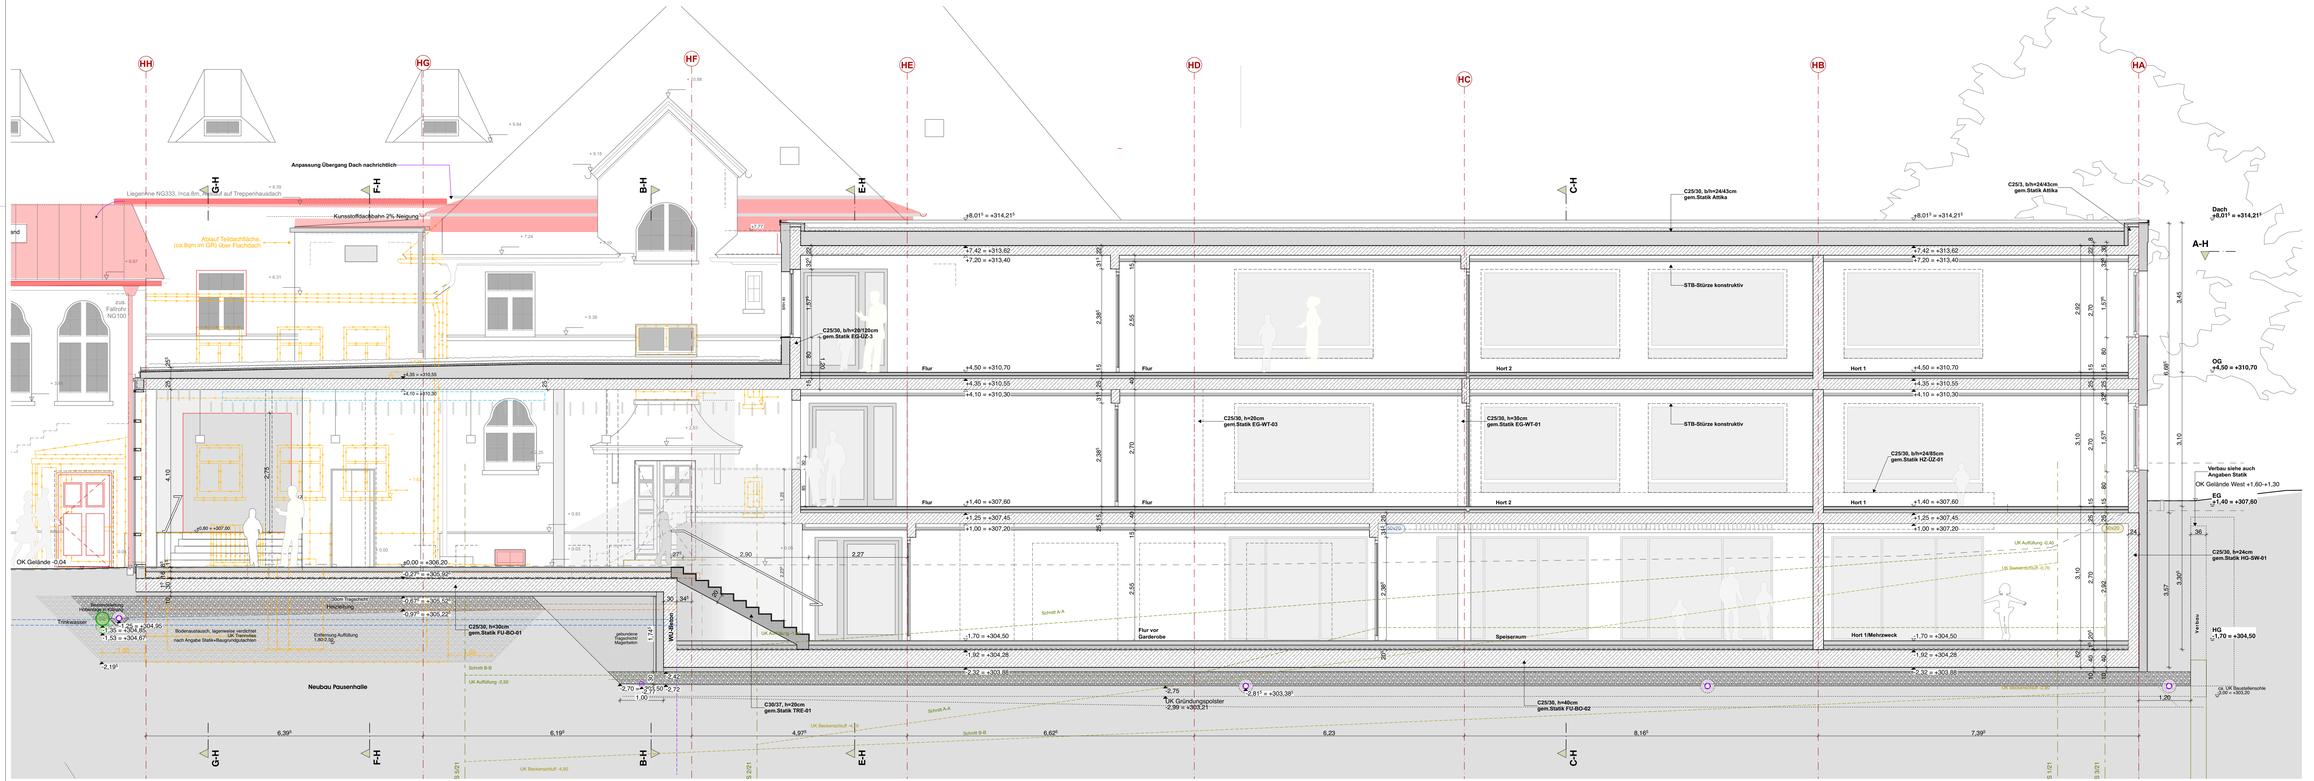

Darstellung Gründung Bestand nur nachrichtlich
Alle Maße sind eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen

Abkürzungen:

RD	Rohdecke	▼ OK	Oberkante Rohbau	DK	Dreh-Kippflügel
RW	Rohwand	▼ UK	Unterkante Rohbau	DF	Drehflügel
RB	Rohboden	▲ UK	Unterkante Rohbau	K	Kippflügel
FFB	Fertigfußboden	△ UK	Unterkante Ausbau	LDM	lichtes Durchgangsmaß
UKD	Unterkantgdecke	VK	Vorderkante	OL	Oberlicht
BRH	Brüstungshöhe			RF	Rettungsfenster
		KB	Kernbohrung	ASS	außenliegender Sonnenschutz
UZ	Unterzug	KBZ	Kernbohrung	IS	innenliegender Sonnenschutz
USZ	Überzug	DD	Deckendurchbruch	T30	Brandschutztür
SF	Sprung-Formsteiger	BA	Bodenaussparung		Brandschutztür
RO	Revisionsöffnung	BD	Bodendurchbruch	DSS	dichtschließende Tür
	Rohfußboden	RA	Rohrachse	DSS	dicht u. selbstschließende Tür
HLSE	Heiz.Kühlung/San.-Eit	WD	Wanddurchbruch	RS	Rauchschutztür
				RWA	Rauchabzug
Detailverweis:				HKVT	Heizkreisverteiler
siehe auch Detailplan¹				FE	Fußbodenablauf
				FR	Regenfallrohr
				GK	Gipskarton
				WDVS	Wärmedämmverbundsystem
				STB	Stahlbeton

Zeichenerklärung:

- Grundstücksgrenze
- Baugrenze / Baubeschnitt
- Bestand/gegelmauerwerk bestaetig versorgt
- Bestand-Kalksandsteinmauerwerk Putz innen
- Wärmedämmverbundsystem, Ziegel-Mauerwerk / Stahlbeton
- Wandaussichtsliche sind Örtlich mit der Bauleitung und Planungsbüro Statik abzustimmen.

Brandschutzanforderung

- REI 60
- REI 60/M
- KS-Mauerwerk
- Stahlbeton
- GK-Wand beidseitig zweilagig beplankt, inkl. Dämmung gem. Hersteller
- GK-Wand einfach beidseitig beplankt, inkl. Dämmung gem. Hersteller

Einstg zum Brandschutz nan Informats. Brandschutzkonzept Bestandsgebäudes vom Büro ULLRICH-Brandschutz

Vermaßung: (in cm, m)

Tonhöhen: OK FFb bis UK Sturz roh
Brüstungshöhen: OK FFb 0,00 bis OK Brüstung roh
Fensterhöhen: OK Brüstung roh bis UK Sturz roh
Sturzhöhen: UK Sturz bis UK Rohdecke / 20x25cm = Bahi

0,00=165,38 — Höhenpunkte Gebäude FFB Planung
348,37 — Höhenpunkte Gebäude FB Bestand
261,72 / 262,72 — Höhenpunkte Gelände Bestand
261,28 / 262,28 — Höhenpunkte Gelände Planung

Rohbaumaß
Öffnungsbreite
OK Brüstung roh
bis OK Sturz roh

30° Öffnung = Standflügel
30° Öffnung = Gerrflügel

Geländebezug: OK FFb EG = ±0,00 = 306,20

Datum	ger	Änderung	Index

SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLANUNG BEACHTEN
STATIK BEACHTEN
LEERROHRPLANUNG BEACHTEN

DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE DES GEWERKES SIND ZWINGEND ZU PRÜFEN IN VERBINDUNG MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN SOWIE ALLEN ANDEREN GEWERKEN.

DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND FORMAL ERSTELLT NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN SCHL-TZ- UND DURCHBRUCHSPLÄNEN SOWIE ALLEN ANDEREN PLÄNEN. DIESE IST ZU BEACHTEN.

SPART-, MASSE- UND RÜBERLÄNGENSCHNITTE SIND VERWEITKÖRTLICH ZU PRÜFEN UND GEGEBENENFALLS RICHTGEGESTELLEN. UNTERSCHIEDEN SIND DIE PLÄNEDEN ANGEFERTEN EXPORT ZU MELDEN. EINE BERUFUNG AUF DIESE BEDÄNLUNG ENTHEBT DEN AUSFÜHRENDEN NICHT VON DER VERANTWORTUNG GEMÄSS VOB-S.

Bauherr:
Gemeindeverwaltung Schmölln-Putzkau
Schulweg 1,
01877 Schmölln-Putzkau

Vorhabenbezeichnung:
Umbau Grundschule +Neubau Hort Putzkau
Zittauer Straße 21a, 01877 Putzkau

Projektnummer:
171

Planbezeichnung:
Längsschnitt Hort

Plannummer:
171_SN SH_A

Leistungsphase:	Format:	Gez.:	Maßstab:
LPH 5	**1200 x 420**	US / vO	**1:50**
		Datum: 06.01.2025	