

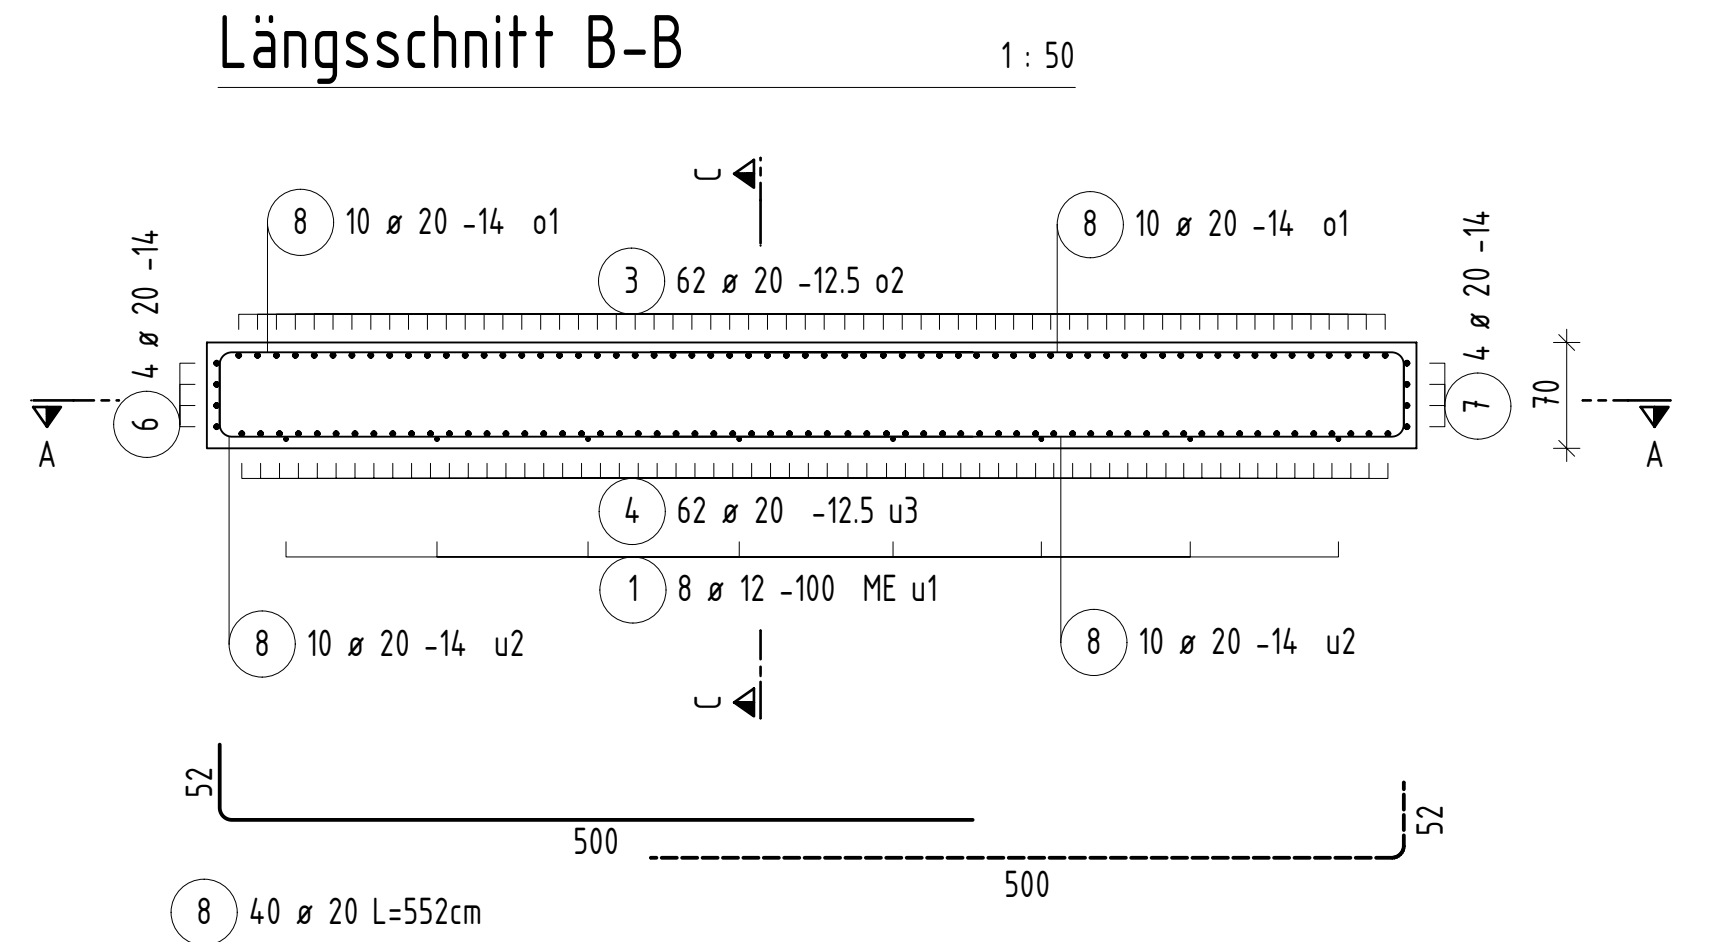
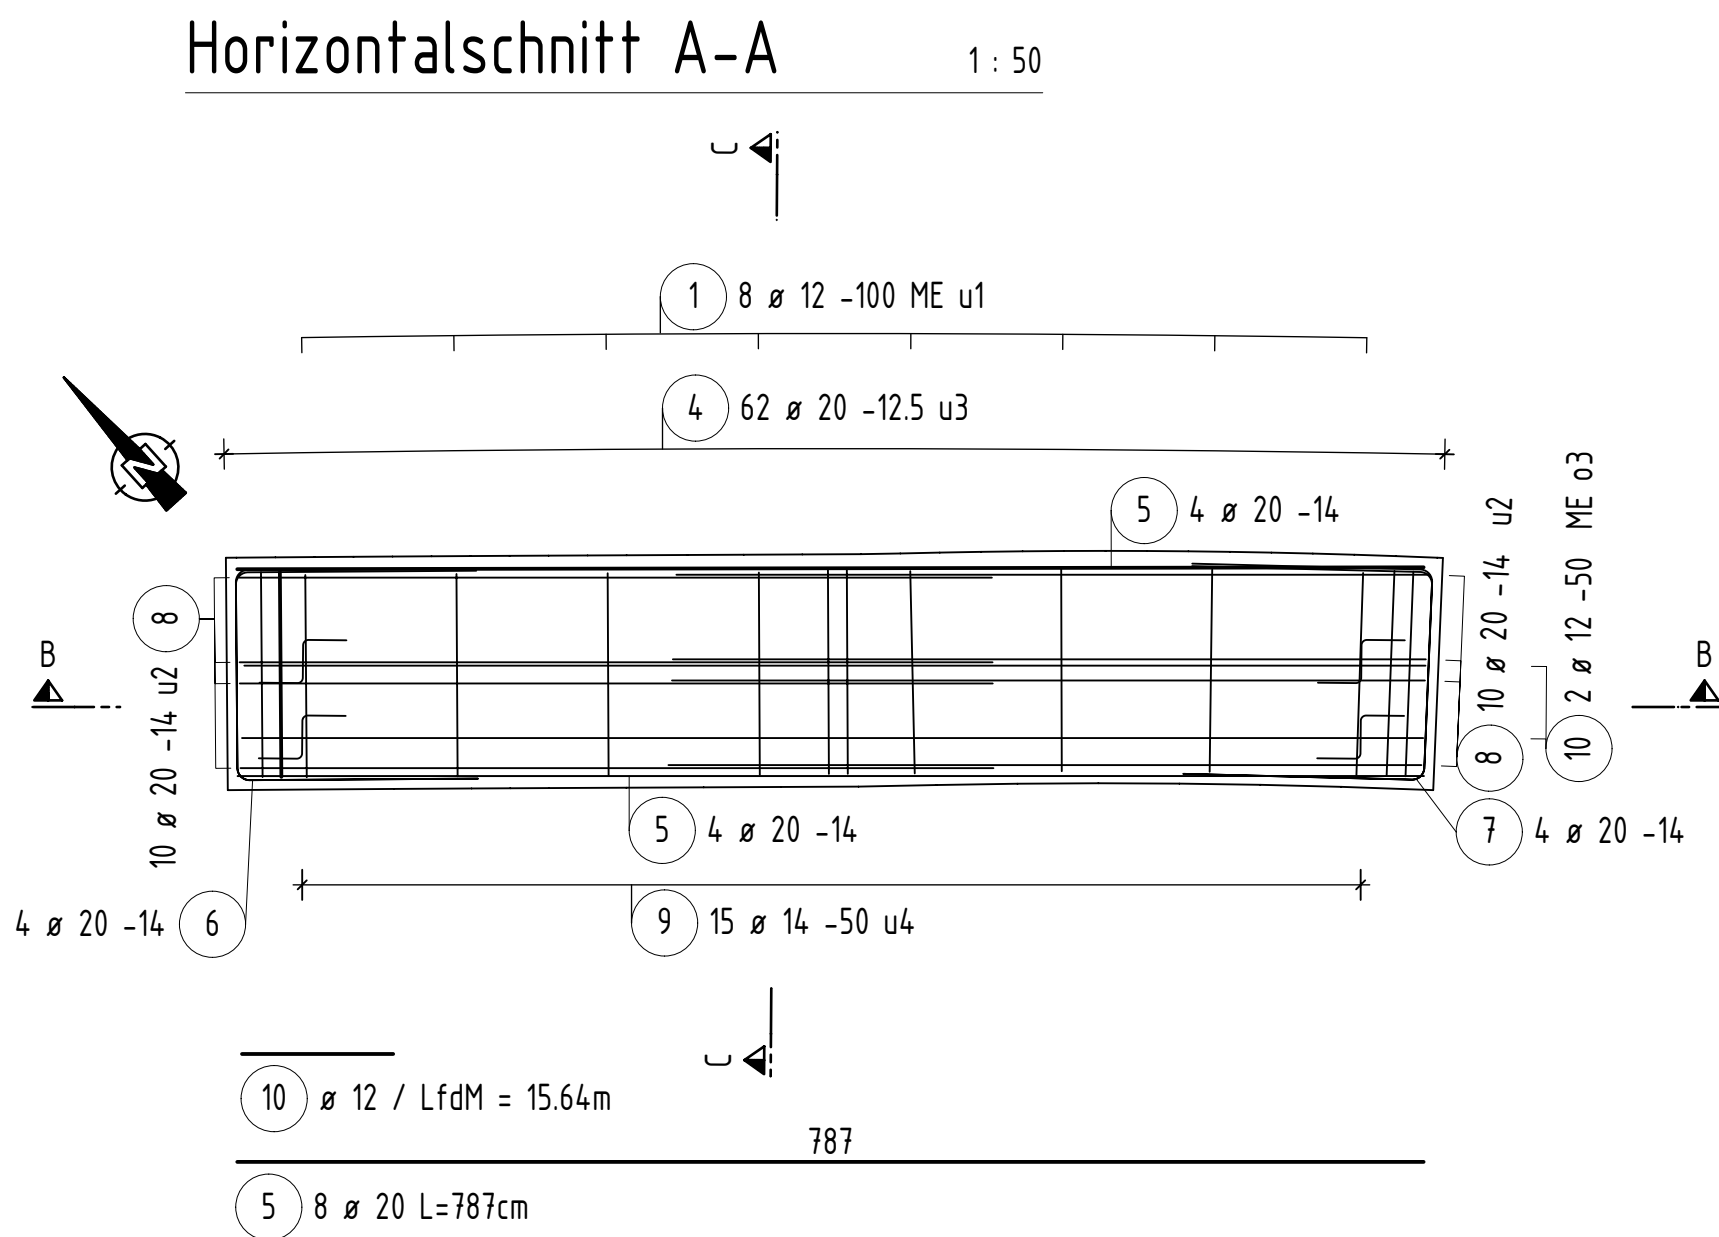


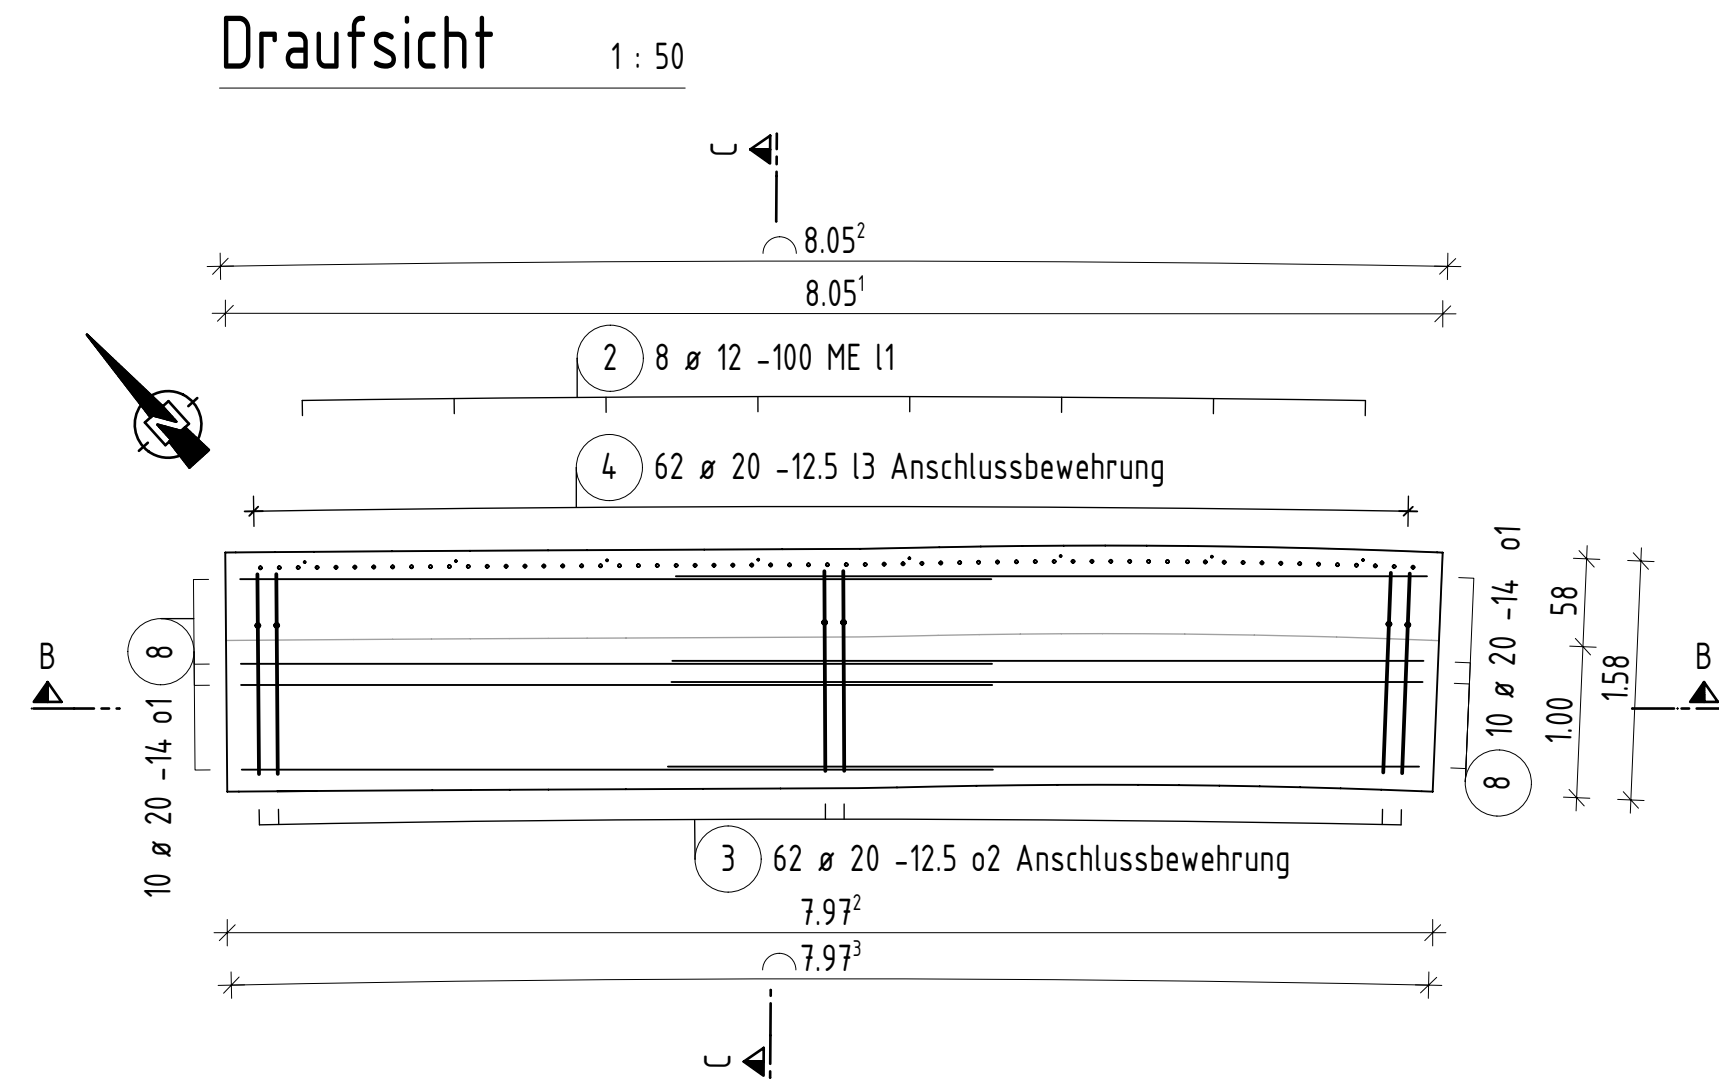

Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
6.1	1	140	462	462
6.2	1	141	463	463
6.3	1	143	465	465
6.4	1	144	466	466
Summe der Längen = 18.560 m				

Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
7.1	1	144	466	466
7.2	1	143	465	465
7.3	1	141	463	463
7.4	1	139	461	461
Summe der Längen = 18.550 m				

Querschnitt C-C

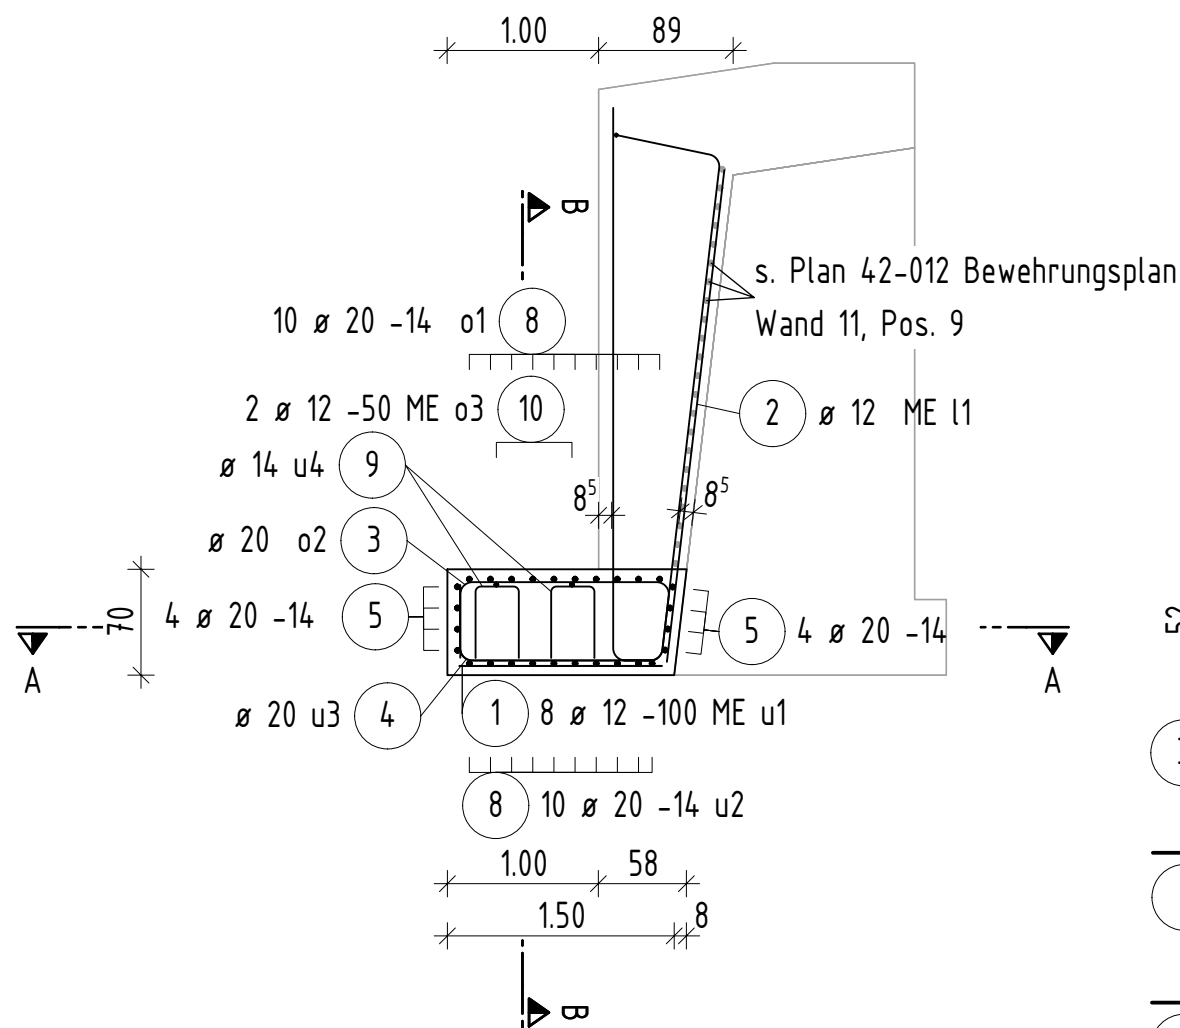

Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	1	12	Lfdm		10.80	9.59
2	1	12	Lfdm		26.32	23.37
3	62	20	6.46		400.52	989.28
4	62	20	5.97		370.14	914.25
5	8	20	7.87		62.96	155.51
6	4	20	-X-		18.56	45.84
7	4	20	-X-		18.55	45.82
8	40	20	5.52		220.80	545.38
9	30	14	1.87		56.10	67.88
10	1	12	Lfdm		15.64	13.89

Gesamtmasse : 2810.81



Hinweise

1. Alle Maße sind vor Ort auf der Baustelle zu überprüfen.
2. Im Fall, dass Rüttellücken erforderlich werden, ist die Bewehrung entweder örtlich auseinanderzuschieben oder aufzuschneiden und durch einen gleichwertigen Stab mit entsprechender Übergreifungslänge zu ersetzen
3. Betondeckung 5,5cm.

Baustoffkennwerte

Bauteil	Beton	Expositions- / Feuchtigkeitsklasse	Betonstahl / Baustahl
Stützwand	C30/37	XC2, XD1, XF1, XA1, WA	B500B
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0	-
Entwicklung der Betonfestigkeit $r \leq 0,3$ ($r \leq 0,5$ im Winter)			

Mindestwerte der Biegeradien d_{br} für Betonstahl B500 B (DIN EN 1992-1-1, Tabelle 8.1)			
Haken, Schlaufen, BügelHaken, Schlaufen,	Stabkrümmungen		
Stabdurchmesser	Haken, Schlaufen, Bügel	Betondeckung rechtwinklig zur Krümmungsebenezur	Aufbiegungen und andere Krümmungen von Stäben (Rahmenecken)
$d_s < 20\text{mm}$	4 d_s	$> 50\text{mm}$ und $> 3 d_s$ $> 100\text{mm}$ und $> 7 d_s$	15 d_s 10 d_s
$d_s \geq 20\text{mm}$	7 d_s	$\leq 50\text{mm}$ oder $\leq 3 d_s$	20 d_s

zugehörige Pläne

- 31-009 - Schalplan Fundament Stützwandabschnitt 11
41-011 - Schalplan Wand Stützwandabschnitt 11
42-012 - Bewehrungsplan Wand Stützwandabschnitt 11

Lagebezugsystem:	ETRS89/UTM33	Lagestatus:	489
Höhenbezugsystem:	DHHN 92	Höhenstatus:	160

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

c				Gleichstellung bestätigt:
b				
a				
Index	Art der Änderung:	Datum:	gez.:	geprüft:
Bauwerksskizze				
Bautechnische Prüfung:		vertraglich/geometr. Prüfung:		Baufreigabe Verkehrs- und Tiefbauamt:
Auftraggeber / Bauherr:		Bauausführung:		Ausführungsplanung:
 Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt				Datum: Unterschrift:
Bauvorhaben:		ASB-Nr.:		IV/W03
Ersatzneubau der Stützwand in der Riedelstraße in Leipzig - Ausbau Riedelstraße -		Blattgr.:		H/B = 500/800 (0.40m²)
Bauteil / Planbezeichnung:		Maßstab:		1 : 50
Bewehrungsplan - Fundament Stützwandabschnitt 11		Plan-Nr.:		71-1446 32-009

H/B = 500 / 800 (0.40m²)