Knotenpunkt Entleerung Roßbach (Planung)

Lageplan

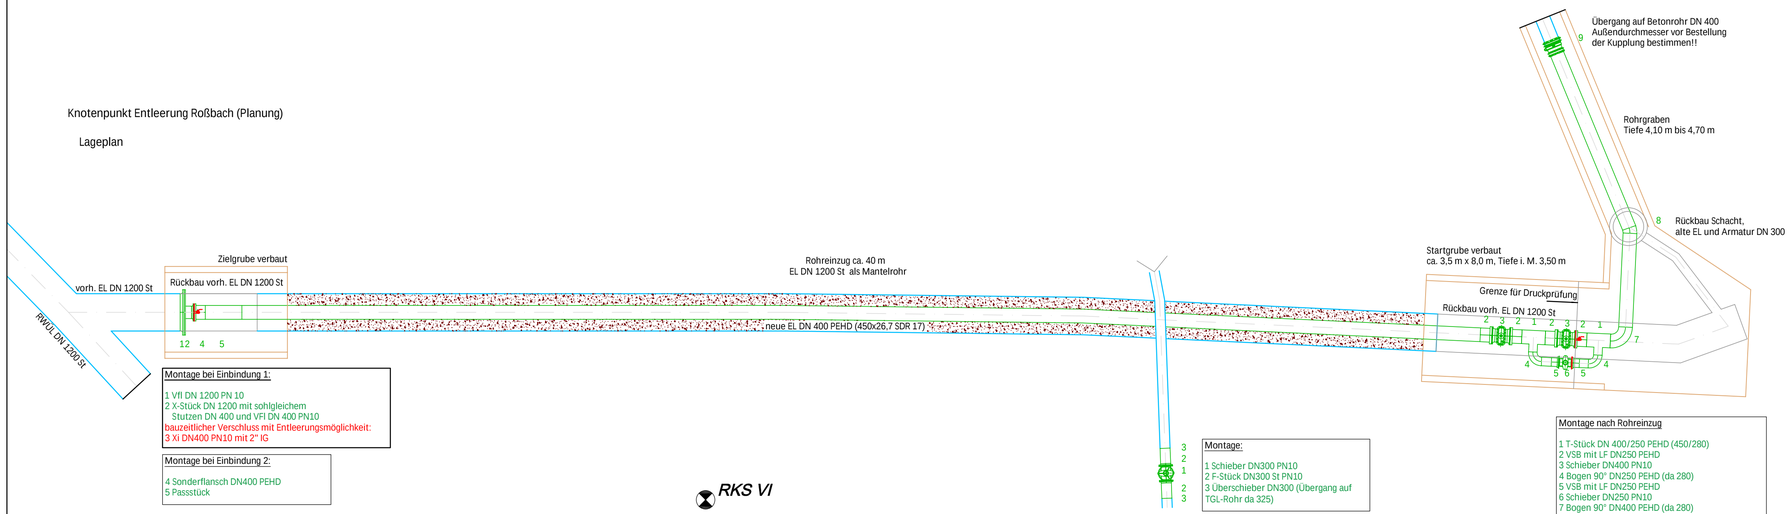

Montage bei Einbindung 1:

1 Vfl DN 1200 PN 10
2 X-Stück DN 1200 mit sohlgleichem
Stutzen DN 400 und VFl DN 400 PN10
bauzeitlicher Verschluss mit Entleerungsmöglichkeit:
3 Xi DN400 PN10 mit 2" IG

Montage bei Einbindung 2:

4 Sonderflansch DN400 PEHD
5 Passstück

Montage:

1 Schieber DN300 PN10
2 F-Stück DN300 St PN10
3 Überschieber DN300 (Übergang auf
TGL-Rohr da 325)

Montage nach Rohreinzug

1 T-Stück DN 400/250 PEHD (450/280)
2 VSB mit LF DN250 PEHD
3 Schieber DN400 PN10
4 Bogen 90° DN250 PEHD (da 280)
5 VSB mit LF DN250 PEHD
6 Schieber DN250 PN10
7 Bogen 90° DN400 PEHD (da 280)
8 Bogen 22° DN400 PEHD (da 280)
9 Rohrkupplung DN400 für Übergang
von PEHD da 450 mm auf Beton da 484 mm

Längsschnitt

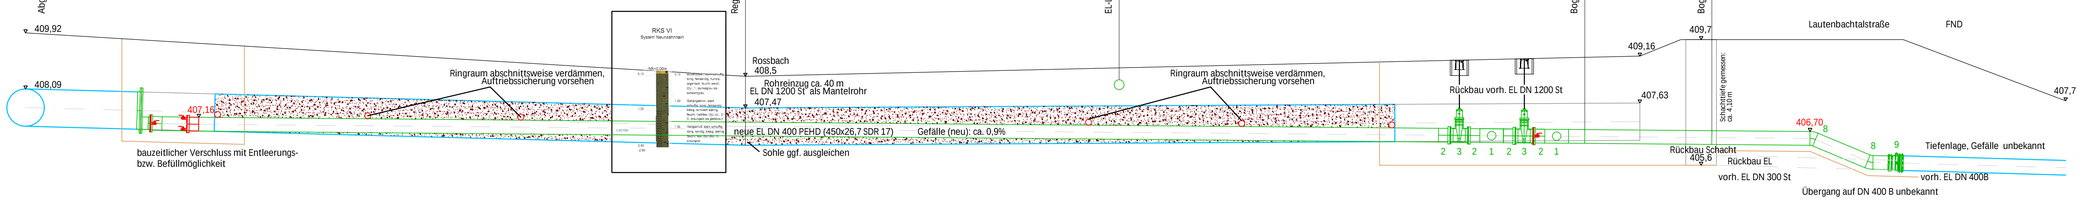

Regelquerschnitt Rohreinzug



Regelquerschnitt Einbau EL-Schieber

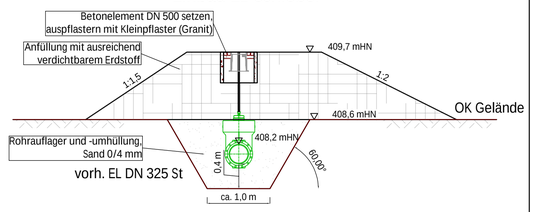

Auftraggeber

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau

Auftragnehmer

SÜDSACHSENWASSER GmbH … alles klar!
Theresenstrasse 13
09111 Chemnitz
Tel. +49 (371) 3806-857
Fax +49 (371) 3806-874
Internet: www.suedsachsenwasser.de

Lagebezug:	ETRS89 UTM33	**Höhenbezug:**	HN76 [mHN]
Landkreis:	Erzgebirgskreis	**Gemeinde:**	Pockau-Lengefeld
Gemarkung:	Lengefeld, Reifland	**Flurstück:**	-

	Datum	Name	Unterschrift
Gezei.	28.05.2025	Münch	
Bearb.	28.05.2025	Münch	
Gepr.	28.05.2025	Oestereich	

UL-TS_SB-TS_N1-KP20250528_LPh5.dwg

RWÜL TS SB - TS NZ
Überleitung von TS Saidenbach - TS Neunzehnhain
Sanierung der Rohrleitung DN 1200
Detaildarstellungen TP-Entleerung

Auftragsnr.: 4500133417	**Plan-Nr.:** 3	**Maßstab**	**Blatt** 2
Phase: LPh 5	**LTV-Nr.:** -	1:50 ; 1:100	2 **Bl.**