Schnitt C-C
Maßstab 1:100

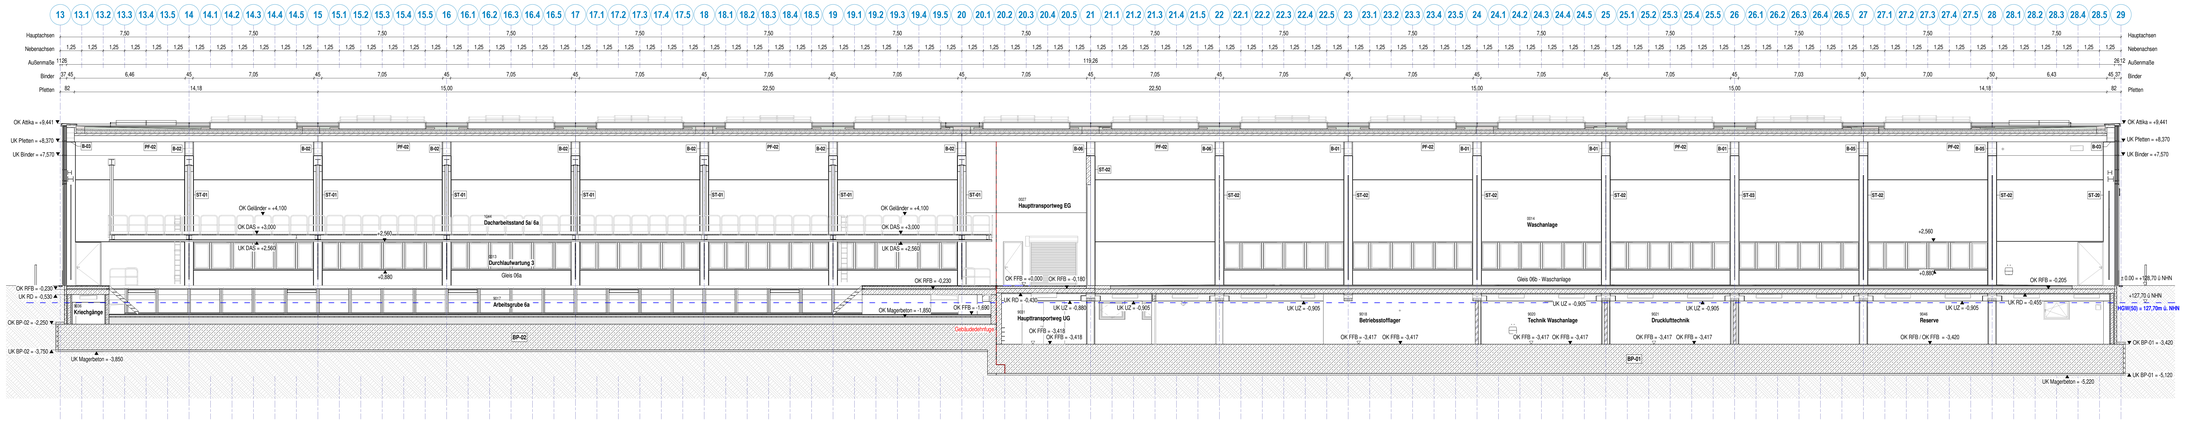

Legende und Symbole

Stahlbeton	Geländer
Stahlbeton WU	Betonfertigteil
Trockenbau	WD Wanddurchbruch
Mauerwerk	DD Decken-, Bodendurchbruch rund (ø)
Trennwand	DD/BD Decken-, Bodendurchbruch rechteckig (BxHxT)
Dämmung Weich	
Dämmung Hart	Sauberkeitsschicht
Ziegel	Putz
Gefälle	
Höhenkote Fertig	
Höhenkote Roh	

Abkürzungen

OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
OK RFB	Oberkante Rohfußboden
OK RD	Oberkante Rohdecke
UK RD	Unterkante Rohdecke
UK LHD	Unterkante Unterhangdecke
BRH	Brüstungshöhe (i. OK FF
UK ST	Unterkante Sturz
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WA	Wandaussparung
WS	Wandschlitz
KB	Kernbohrung
TD	Trägerdurchbruch
RA	Rohrsches
HA	Hauptentwässerung
NO	Notentwässerung

Brandschutz

F30	Bauteil feuerhemmend
F90	Bauteil feuerbeständig
BW	Brandwand
n.b.	nicht brennbar
NRA	natürliche Rauchabzugsanlage
MRA	Rauchabzugsanlage
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
T30	Brandschutzür Feuerwiderstand 30min nach DIN 4102 feuerhemmend
T30RS	Brandschutzür mit Feuerwiderstand 30 min
T90	Brandschutz Tür Feuerwiderstand 90min nach DIN 4102 feuerbeständig
T90RS	Rauchschutztür mit Feuerwiderstand 90 min
RS	Rauchdichtes,selbstschließendes Element
DS	Element, dicht- und selbstschließend

Übersichtsplan Betriebswerkstatt 1:1000



1:100

04 - ICL - BW - OPL - GS - SC_GES - 5 - LS - 003 - D - F

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Vorhaben
B	Einarbeitung prüfkommentargen	07.06.24	S.kl.	
C	Anpassung Optimierungen	10.02.25	A.K.	
D	Freigegeben ohne Anmerkung	28.03.25	S.kl.	

	PP	Pau Plus (Pfeil)	PS	Pauschalpreisposition VB	PG	Pauschalgebäude	GP	Grenzpläne	FP	Fördertaf Planung 01	FP	Fördertaf Planung 02	FP	Fördertaf Planung 03	FP	Fördertaf Planung 04	BR	Brüstung	BW	Binder	BS	Bauschlosserarbeiten	BA	Ausführungsplanung	AN	Ausgeführte Bauausführung	BA	Bauantrag	BS	Bauschlosserei - Bauteile	BE	Bauelemente	FD	Dränentheilplan	HZ	Heizungsplan	SA	Sanitär

Lagebezug: RD 83, 4. Streifen (verkürzt) Höhenbezug: DHHN 2012 Werkanuß: +/- 0.00 m = 128.70 ü.NN

Hinweis:

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und bei Abweichungen dem Planer mitzuteilen, bei Nichteinhaltung haftet der Ausführende.

Breitenangaben Türen sind Rohbaumaße.
Alle Tür- und Brüstungshöhen gelten sofern nicht anders vermerkt ab OK FFB des jeweiligen Geschosses

Wand-, Decken-, Bodendurchbrüche auf Kante, Kernbohrungen auf Achse vermaßt!
Alle Durchbrüche sind auch als Kernbohrzonen zu verstehen.

Die Entwässerung ist in der Werk- & Montageplanung mit allen betreffenden Gewerken abzustimmen.

Bei der Ausführung der Gebäudehülle sind die brand-, schall- und wärmeschutztechnischen Anforderungen aus vorliegenden Gutachten zu beachten!

Die im Plan vorgenommenen Änderungen werden mit einer Revisionswolke markiert.

Erdungsfestpunkte / Potentialausgleichpunkte an Betonbauteile sind nicht Bestandteil der Architekturpläne. Siehe Erdungsplanung.

Einbauteile werden in den Plänen der verschiedenen Fachdisziplinen dargestellt.

Boden- und Deckenaufbauten

BO 01 - Bereiche unbehandelt d=0 **d= 0mm**
ggf. staubbindender Bodenanstrich
Betonoberfläche abgezogen

BO 02 - Beschichtung Fahrwege, R10 **d=2mm**
Beschichtung auf Epoxidharzbasis
geeignet für mechan. Beanspruchung durch Förderfahrzeuge Betonoberfläche flügelgeglättet

BO 03a - Feinsteinzeug **d=160mm**
Feinsteinzeugbelag als "Rüttelbodenbelag", R12 V4 d=15mm
Gruppe B I a, Farbe Anthrazit/Feinkorn (20x10 cm)
Dünnbettmörtel + Verbundabdichtung (W2-I) d=3mm
Rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämme (CM) d=2mm
Heizestrich DIN 18560-CT-C35-FS-S90-H70 d=90mm
im Gefälle 1-2% Bauart A d=19mm
Abdeckung mit Schrenzlage oder PE-Folie d=2mm
Dämmplatte EPS 035 DEO dh d=50mm
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn gemäß DIN 18195-5 Ausgleichsschicht ~0-5mm

BO 04 - Beschichtung Treppenhaus/Flure, R10 **d=3mm**
Einbettungsschicht mit Silicumcarbid d=1mm
Beschichtung auf Epoxidharzbasis d=2mm
mit hoher mechan. Beständigkeit und rissüberbrückenden Eigenschaften

BO 05 - Beschichtung elektrische Betriebsräume, R10 **d=3mm**
Einbettungsschicht mit Silicumcarbid d=1mm
Beschichtung auf Epoxidharzbasis d=2mm
mit hoher chem. Beständigkeit, elektrostat. Ableitfähigkeit und rissüberbrückenden Eigenschaften, widerstandsfähig gegen Elektrolyten

BO 06 - Beschichtung Technikräume, wasserdicht, R10 **d=3mm**
Einbettungsschicht mit Silicumcarbid d=1mm
Beschichtung auf Epoxidharzbasis d=2mm
mit hoher mechan. Beständigkeit und rissüberbrückenden Eigenschaften, Kosiglieitsdicht

BO 07 - Beschichtung Lagerräume mit aggressiven Stoffen, R10
Einbettungsschicht mit Silicumcarbid d=1mm
Epoxidharzbeschichtung als WHG-zertifizierte d=2mm
Beschichtungssystem, Grundierung gem. Anforderungen, Oberfläche und Farbe gem. Bemusterung, resistent gegen Öle und Fette, Chemikalienbestandigkeit hoch

BO 08 - Feinsteinzeug, UG Arbeitsgrube Gleis 1b ***(Bereich mit Bodenanker)***
Feinsteinzeugbelag als "Rüttelbodenbelag", R12 V4 d=15mm
Gruppe B I a, Farbe Anthrazit/Feinkorn, Format 20x10 cm
Verbundestrich als Dickbettmörtel d=45mm
DIN 18560-CT-C35-F5

BO 09a - Feinsteinzeug, UG Arbeitsgrube Gleis 6b (WHG Anlagen // WSI)
Feinsteinzeugbelag als "Rüttelbodenbelag", R12 V4 d=15mm
Gruppe B I a, Farbe Anthrazit/Feinkorn, Format 20x10 cm
Dünnbettmörtel + Verbundabdichtung (W2-I) d=3mm
Rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämme (CM) d=2mm
Heizestrich DIN 18560-CT-C35-FS-S90-H70 d=90mm
im Gefälle 1-2% Bauart A, mit Estrichgittereinbewehrung d=19mm
Abdeckung mit Schrenzlage oder PE-Folie d=2mm
Dämmplatte EPS 035 DEO dh d=50mm
Zusammendrückbarkeit C ≤ 3 mm
Ausgleichsschicht ~0-5mm

BO 09b - Feinsteinzeug, UG Arbeitsgrube Gleis 6b (WHG Anlagen // WSII)
Feinsteinzeugbelag als "Rüttelbodenbelag", R12 V4 d=15mm
Gruppe B I a, Farbe Anthrazit/Feinkorn, Format 20x10 cm
Dünnbettmörtel + Verbundabdichtung (W2-I) d=3mm
Rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämme (CM) d=2mm
Heizestrich DIN 18560-CT-C35-FS-S90-H70 d=90mm
im Gefälle 1-2% Bauart A d=19mm
Abdeckung mit Schrenzlage oder PE-Folie d=2mm
Dämmplatte EPS 035 DEO dh d=50mm
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn gemäß DIN 18195-5 Ausgleichsschicht ~0-5mm

BO 10 - Beschichtung Sanitärbereiche, R10 **d=180mm**
Beschichtung auf Epoxidharzbasis,W2.I d=3mm
schwimmender Zementestrich DIN 18560-CT-F4-S75 d=75mm
inkl. Ausgleichspachtel d=2mm
Trennlage PE-Folie, 2-lagig d=2mm
Ausgleichsschicht, EPS 035 DEO ds d=100mm
Zusammendrückbarkeit C ≤ 3 mm

BO 11 - Linoleumbelag, Aufenthaltsräume, R9 **d=5mm**
Linoleumverbundbelag geklebt, bestehend aus Linoleum und Korkmenteruntersicht, Haftbrücke zementär

BO 12 - Linoleumbelag, ableitfähig, R9 **d=5mm**
Linoleumverbundbelag geklebt, bestehend aus Linoleum und Korkmenteruntersicht, elektrostatisch ableitfähig; Haftbrücke zementär

BO 13 - Linoleumbelag Treppenhaus/Flure, R10 **d=5mm**
Beschichtung auf Epoxidharzbasis d=5mm

BO 14 - Feinsteinzeugfliesen als "Rüttelbelag", R11 - (Gleis 1b) Richtstand
Feinsteinzeugbelag als "Rüttelbodenbelag", R11 d=15mm
Gruppe B I a, Farbe Anthrazit/Feinkorn (20x10 cm)
Verbundestrich als Dickbettmörtel CT-C30-F4 d=45mm

Deckenbekleidungen

DB 00 - Rohdecke (Holz/Beton) unbehandelt ds0mm

DB 01 - Trockenbau Abhangdecken, Abhanghöhe versch. nach Erfordernis TGA d=75mm

DB 02 - Akustikbaffeln, vertikal montiert, rahmenlose Absorber, Abmessungen: 1200 x 200 x 40
DB 03 - akustisch wirksame Schlitzlochung in Brettspanrichtplatte (120mm), Füllung aus Holzwolleichfaserdämmung

Gründung

GD 01 - Bodenplatte UG, 150cm d=1600mm
Ortbeton-Bodenplatte, Stahlbeton
C35/45 XF1 XC2 WU
Gleitlage, PE-Folie, 2-lagig
Sauberkeitsschicht, Magerbeton C16/20

GD 02 - Bodenplatte UG, 170cm d=1500mm
Ortbeton-Bodenplatte, Stahlbeton
C35/45 XF1 XC2 XM2 WU
Gleitlage, PE-Folie, 2-lagig
Sauberkeitsschicht, Magerbeton C16/20

GD 03 - Bodenplatte Aufzugsunterfahrt d=800mm
Ortbeton-Bodenplatte, Stahlbeton
C35/45 XF1 XC2 WU
Gleitlage, PE-Folie, 2-lagig
Sauberkeitsschicht, Magerbeton C16/20

Dachbauteile

DA 01 - Dachaufbau d=1800mm
Vegetationsschicht Extensivsubstra d=100mm
Filtervlies d=1700mm
Drän- und Speicherelement d=100mm
Dachabdichtung 2-lagig, Elastomerbitumen
Wärmedämmung DAA dh, MW, Gefälledämmung
Wärmedämmung DAA dh, MW, Grunddämmung
Dampfsperre kaltselbstklebend
Dachplatte, Massivholz, Brettsperrholz, mit akust. wirksamer Schlitzung

Wandbekleidungen

WB 00 - Stahlbeton-, KS-Wände unbehandelt d=800mm

WB 01 - Dispersionsanstrich, deckend Klasse 1, NAK 1 d=700mm

WB 02 - Dispersionsanstrich auf Latex-Basis, deckend Klasse 1, NAK 1 (Spritzschuss im Bereich Ausgussbecken) d=100mm

WB 03 - Steinzeugfliesen, matt glasiert, geklebt
Abdichtung W2-I, als 2-komponentige Dichtschlämme Grundierung

Aufenwandaufbauten

AW 01 - Außenwand Holzschalung d=595mm
Massivholzschalung, gehobelt, Lärche/Douglasie, d=60mm
verschraubt auf UK d=5mm
Lattschicht, Konterlattung Massivholz d=30mm
Windpapierbahn schwarz 2 Lagen
Mineralische Wärmedämmung, vlieskaschiert, d=280mm
WLG 035 d=80mm
d=1.5mm

AW 02 - Außenwand Stahlbetonwand gedämmt d=135mm
Schutzlage Noppenbahn, d=120mm
mit Gleit-, Schutz-, Lastverteilungsschicht d=10mm
Perimeterdämmung, geklebt, dh EPS/XPS, d=120mm
WLG 040 d=5mm
Bauwerksabdichtung als Fugenabdichtung

AF 01 - Plosten-Riegel-Fassade d=150mm
Plosten-Riegel-Fassade aus Stahl d=150mm
Einsatzelemente: 4-fÖglige Straßenbehnfaltstore
Verglasung: 2-fach Isolierverglasung, als Sicherheits-glas, ttw. Bedruckung, Sonnenschutzfolie d=34mm
Höhe: 9290mm

AF 02 - Fensterelemente/Fensterbänder d=80mm
Blockfensterssystem mit therm. getrennten Aluminium-profilen;farbbeschichtet DB 703 d=80mm
Fensterbänder mit Festverglasung, Einsatzelemente D/K; Paneele Verglasung: 2-fach Isolierverglasung Sonnenschutz außenliegend als Alu-Raffstore, seitgel.
Fensterbank außen Aluminium, farbbeschichtet DB 703 d= 2,5mm
Fensterbank innen, 3-Schichtplatte Douglasie o.ä. d=19mm

AF 03 - Außentüren 1-2 flg. mit Holzoberfläche
Aluminumprofil-Rohrrahmensystem, therm. getrennt, farbbeschichtet DB 703 ds=80mm 1-2 flg. symmetrisch geteilt Paneelfüllung wärmegedämmt innenseitig Bekleidung mit Holz außenseitig, analog Fassade ds=50mm

AF 04 - Sektionaltor verglast/ttw. mit Holzoberfläche
Industrie-Sektionaltor, therm. getrennte Stahlkonstr.; farbbeschichtet DB 703, Gliederung gem. Fassade, ohne Schlupftür ds=45-80mm
Verglasung: 2-fach Isolierverglasung Bekleidung mit Holz außenseitig unten, analog Fassade

AF 05 - Oberlichtbänder Dach ttw. als RA-Öffnung
Lichtkuppel therm. getrennt, wärmegedämmtes Gesamtsystem mit Kunststoffverglasung, Durchsturzgitter, Öffnungsantrieb für RA Auflastdränz als Verbundaufsatzkranz, Höhe 30cm

Projekt
BA II.2b/c
Technisches Zentrum Helterblick

Teslastraße
04347 Leipzig

Planphase	Bauabschnitt
Ausführungsplanung	BA II.2b/c

Plan-ID	Blattgröße
04-ICL-BW-OPL_-GS-SC_GES-5-LS-003-D-F	594x1500

Erstellungsdatum	Maßstab
18.12.2023	Wie angezeigt

Planverfasser

ARGE TZH BA II.2 - iproplan / ICL
c/o ICL Ingenieur Consult GmbH

Diezmannstraße 5
04207 Leipzig

Telefon: + 49 (341) 415 41 0
Telefax: + 49 (341) 415 41 11

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Bauherr

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH

Georgiring 3
04103 Leipzig

Telefon: +49 (341) 492 0
Telefax: +49 (341) 492 2824

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Prüfingenieur

Ort / Datum / Unterschrift:

Generalplaner

iproplan ICL

Telefon: + 49 (341) 415 41 0
Telefax: + 49 (341) 415 41 11

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe TAB

Ort / Datum / Unterschrift:

Planinhalt
Betriebswerkstatt
Schnitt
Gesamt Längsschnitt CC (Hallenbereich - Waschanlage)