

| | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 5.06 | 5.06.1 | 5.06.2 | 5.01 | 7.07 | 5.05 | 10.02 |
| Hausmeister | HM Lager | Datenschrank | Pers.-raum | Beratung | Leitung | Flur |
| 14,49 m² | 9,43 m² | 1,96 m² | Beschäftigte | 19,08 m² | 19,12 m² | 11,34 m² |
| 15,34 m | 13,63 m | 5,95 m | 37,24 m² | 17,61 m | 17,97 m | 11,29 m |
| 2,75 m | 2,75 m | 2,75 m | 31,18 m | 2,75 m | 2,75 m | 2,50 m |
| 38,85 m | 25,92 m | 4,07 m | 2,75 m | 52,48 m | 52,58 m | 28,35 m |
| FBA 1.2 | FBA 1.1 | FBA 1.1 | FBA 2.2 | FBA 2.2 | FBA 2.2 | FBA 2.1a |
| FL R 9 | FL R 9 | FL R 9 | Lino: R 9 | Lino: R 9 | Lino: R 9 | Lino: R 9 |
| UDA: 2.1 | UDA: 1.1 | UDA: ohne | UDA: 2.1 | UDA: 2.1 | UDA: 2.1 | UDA: 2.1 |


| | | | | | | | | |
|---------------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| 5.07 | 5.08 | 6.04 | 6.05 | 7.08.1 | 7.04.1 | 5.04.1 | 7.05.1 | 7.06 |
| Aufenth. Putz | U P+H | Umkl.-Küche | WC Küche | Vorraum | Vorraum WC | Vorraum WC | Vorraum WC | WC |
| 8,22 m² | 6,41 m² | 7,53 m² | 4,77 m² | Dusche | Damen | Damen | Damen | Barrierefrei |
| 11,59 m | 10,42 m | 11,02 m | 6,81 m | 4,40 m | 2,03 m | 2,94 m | 2,94 m | 3,28 m |
| 2,75 m | 2,75 m | 2,50 m | 2,50 m | 6,30 m | 8,59 m | 5,77 m | 6,86 m | 11,30 m |
| 22,81 m | 17,87 m | 18,87 m | FBA 1.2 | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
| FL R 9 | FL R 10 | FL R 10 | FL R 10 | FBA 1.2 | FBA 1.2 | FBA 1.2 | FBA 1.2 | FBA 1.2 |
| UDA: 2.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 5.09.1 | 5.09 | 6.05.1 | 7.08 | 7.04 | 5.04 | 7.05 |
| Vorraum WC | WC P+H | Vorraum WC | Dusche Pers | WC Damen | WC Damen | WC Herren |
| 1,41 m² | 3,22 m² | 1,85 m² | 3,99 m | 2,22 m | 1,60 m | 2,31 m |
| 4,96 m | 5,23 m | 3,52 m | 7,85 m | 3,99 m | 5,98 m | 6,14 m |
| 2,75 m | 2,75 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
| FBA 1.2 | FBA 1.2 | FBA 1.2 | FBA 1.2 | FBA 1.2 | FBA 1.2 | FBA 1.2 |
| FL R 10 | FL R 10 | FL R 10 | FL R 10 | FL R 10 | FL R 10 | FL R 10 |
| UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 | UDA: 1.1 |

| | | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 9.01 | 9.03 | 10.01 | 9.04 | 8.02 |
| HAR ELT | HAR HLS | Flur | BWA | Wäsche |
| 11,19 m | 16,35 m | 10,24 m | 1,11 m | 11,66 m |
| 13,97 m | 13,37 m | 19,09 m | 4,22 m | 14,89 m |
| 2,75 m | 2,75 m | 2,50 m | 2,75 m | 2,65 m |
| 30,09 m | 39,45 m | 25,59 m | 3,06 m | 30,88 m |
| im PUJ ELT | FBA 3.1 | FBA 1.1 | FBA 1.2 | FBA 1.2 |
| Hohlboden | Anstr. 2K | FL R 9 | FL R 9 | FL R 10 |
| UDA: ohne | UDA: ohne | UDA: 1.1 | UDA: ohne | UDA: 1.1a |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| 8.02 | 6.01 | 6.03 |
| Anlieferung | Ausgabe | Ausgabe |
| Lager | küche | Anstahl |
| 10,69 m² | 18,24 m² | 24,12 m² |
| 17,75 m | 17,09 m | 23,15 m |
| 2,85 m | 2,75 m | 2,75 m |
| 52,17 m | 50,17 m | 66,34 m |
| FBA 1.2 | FBA 1.2 | FBA 1.2 |
| FL R 10 | FL R 11 | FL R 11 |
| UDA: 1.1a | UDA: 3.1 | UDA: 3.1 |

- Legende**
- Schmutzwasser
 - Schmutzwasser - Entlüftung
 - Schmutzwasser - Grundleitung
 - Schmutzwasser fetthaltig
 - Schmutzwasser - Lüftung fetthaltig
 - Schmutzwasser - Grundleitung fetthaltig
 - Regenwasser
- Steigpunkt: Ankommend / Abgehend / Durchgehend
Farbe gemäß Typ
- Abkürzungen**
- BA Bodenablauf
 - FFB Fertigfußboden
 - OK/UK Oberkante / Unterkante
 - RA Rohracha
 - RD Rohrdecke
 - RFB Rohfußboden
 - RO Reinigungsöffnung
 - RS Rohrschle
 - RW Regenwasser
 - SW Schmutzwasser
 - SWL Schmutzwasser - Entlüftung
 - S01 Steigerbezeichnung
- Ausführungshinweise**
- Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik
- Die Maße in den vorliegenden Pläne sind vor Montage vor Ort zu Prüfen.
Rohr- und Kanalführungen anderer Gewerke sind zu beachten.
- Rohrmaterial**
Im Bereich der Abwasserleitungen unterscheiden sich die Rohrmaterialien wie folgt:
- Grundleitungen RW/SW: PPMD - Rohr
- Verzüge der Abwasser-Leitungen sind jeweils mit einem Mindestgefälle von 1% zu verlegen soweit im Plan nicht anders angegeben.
- Brandschutz**
Übergänge zu anderen Brandschnitten und Bereichen mit Brandschutzanforderungen sind mit entsprechend zugelassenen Brandschutzdurchführungen auszustatten.

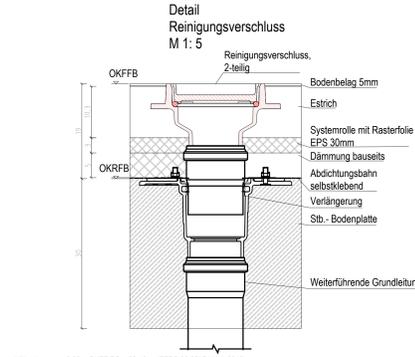

| | | | |
|-------|------------|--|--------------|
| 01 | 06.03.2025 | Änderung Grundlegungsplan für Bauseite | |
| 02 | 12.12.2024 | Veränderung Liniensystem, Anpassung Höhenbeleg | |
| INDEX | DATUM | GEZ. | PLANÄNDERUNG |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|
| - 5 - S A N - G R U - G R D - T N W - 0 0 3 - 0 2 - F | | | |
| PLANNUMMER | LEISTUNGSPHASE | Ausführungsplanung | |
| FACHGENEURE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG | PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT | Grundleitungsplan Gewerk Sanitär | |
| PLANUNG ARCHITECTEN | BAUTEIL | T3 - Nordwest | |
| PLANNUMMER | LEISTUNGSPHASE | Freigabe | |
| INHALT ARCHITEXTUR / OBJEKTPLANUNG | | | |
| INHALT PLANUNG EXTERN | | | |
| FREIGABE PLANVERFASSER | FREIGABE PRÜFER | FREIGABE ARCHITECTEN | |
| DATUM | PLANNUMMER | DATUM | PLANNUMMER |
| Stempel | PROFIBERECHTIGER | DATUM | PLANNUMMER |
| FREIGABE | GR-CODE | MASSSTAB | 22031 |
| | | DN A0 | PRJ - NR |
| | | 25.07.2024 | 25.07.2024 |
| | | ERST - DATUM / ERST | GEPRÜFT / MAßKORREKT |

