



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
	3										
	2										
	1										
	Änderung	Änderungsdatum	Geändert								
	Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	TN-S							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


S&P GT


Föderschule Eisleben


Unterverteilung 1.2

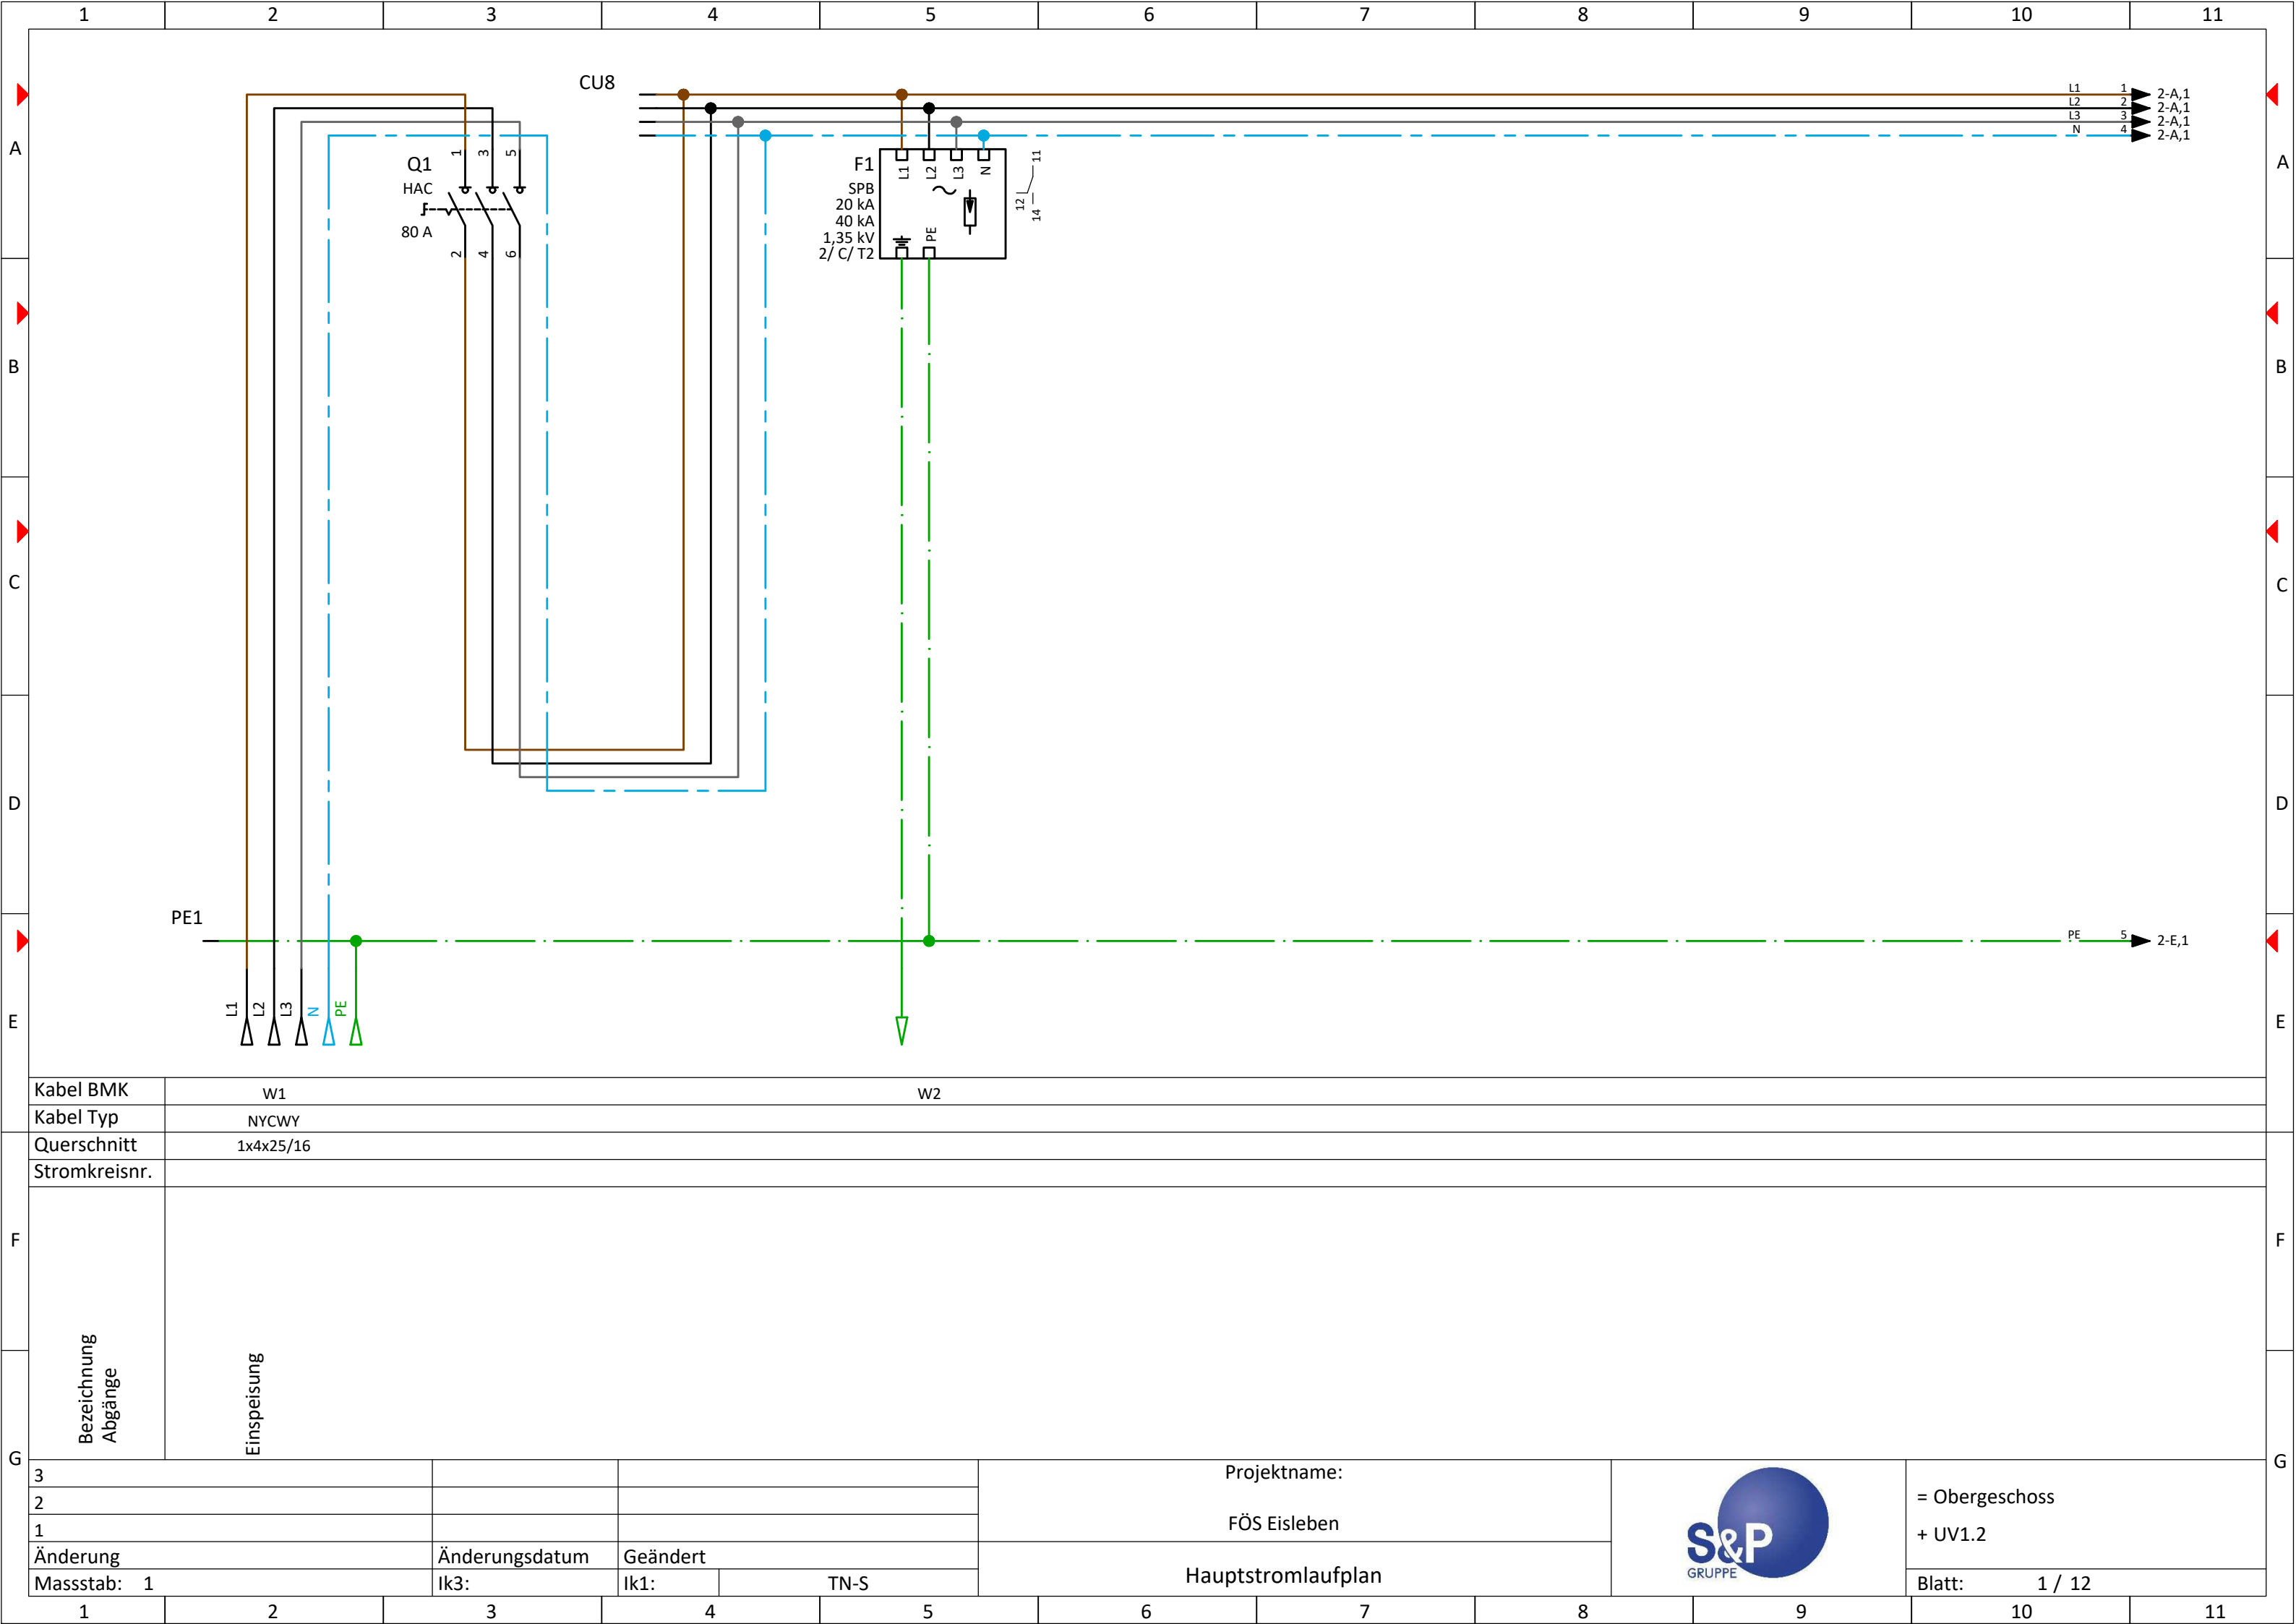


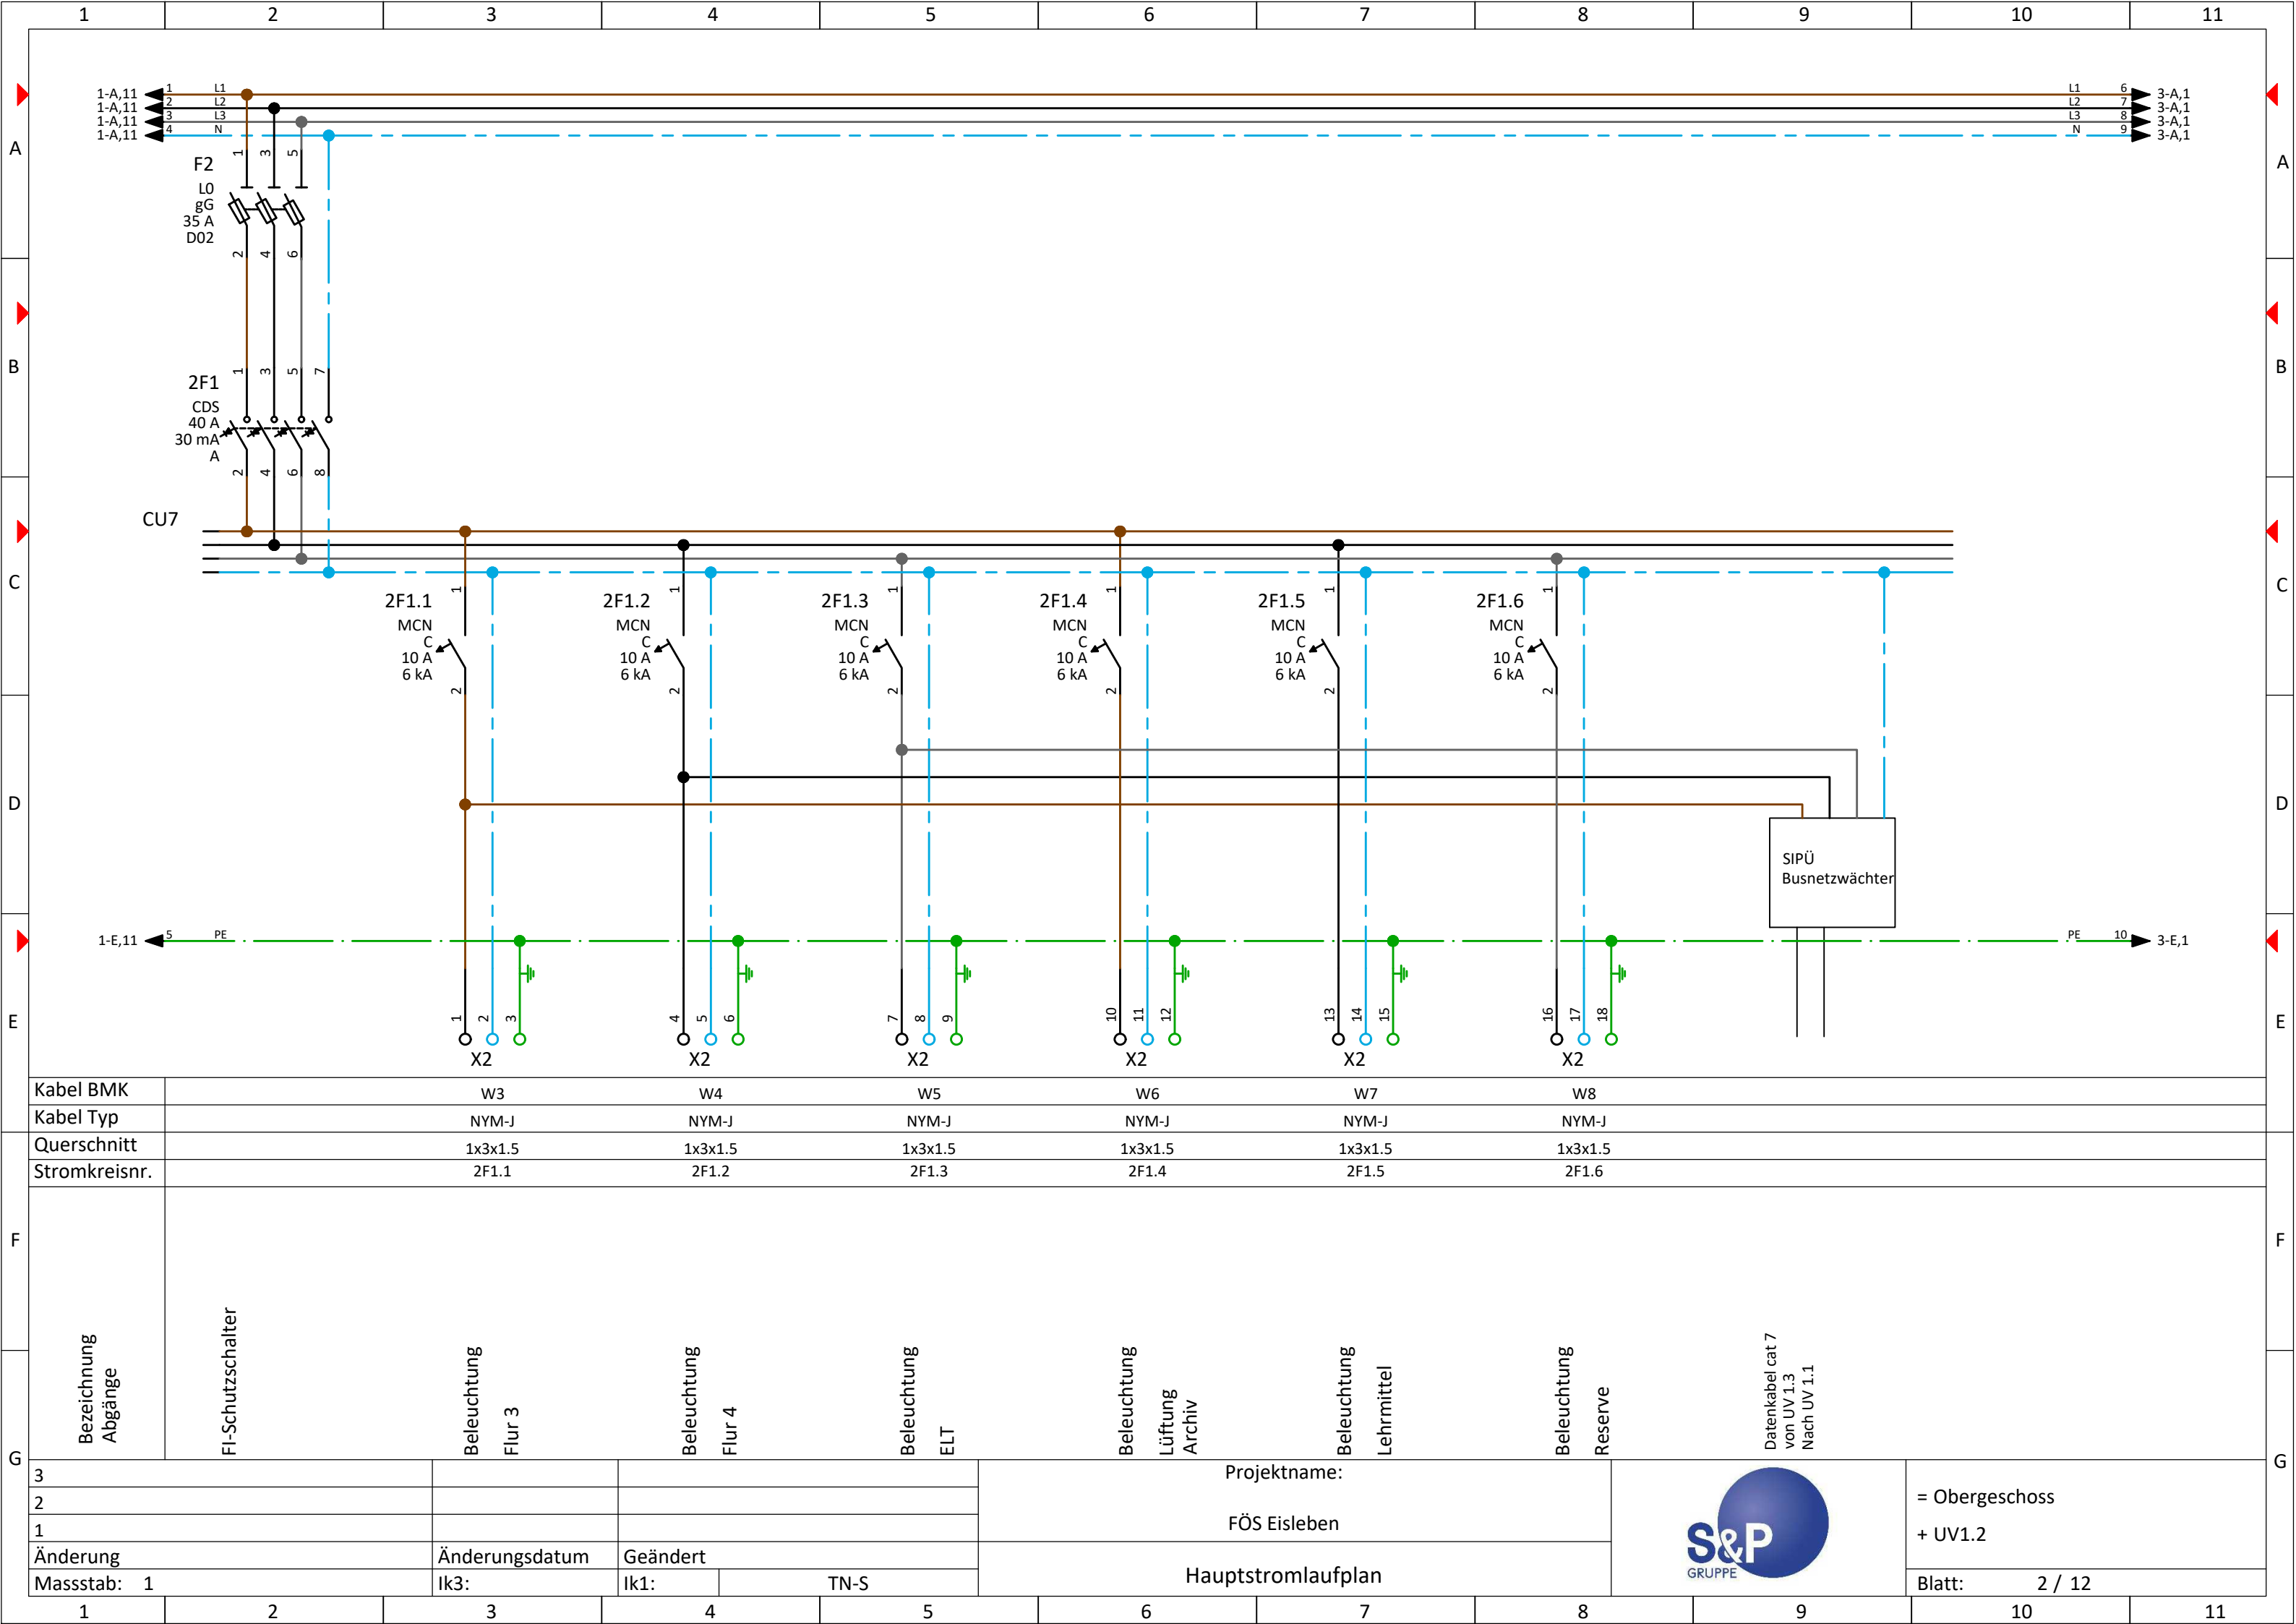

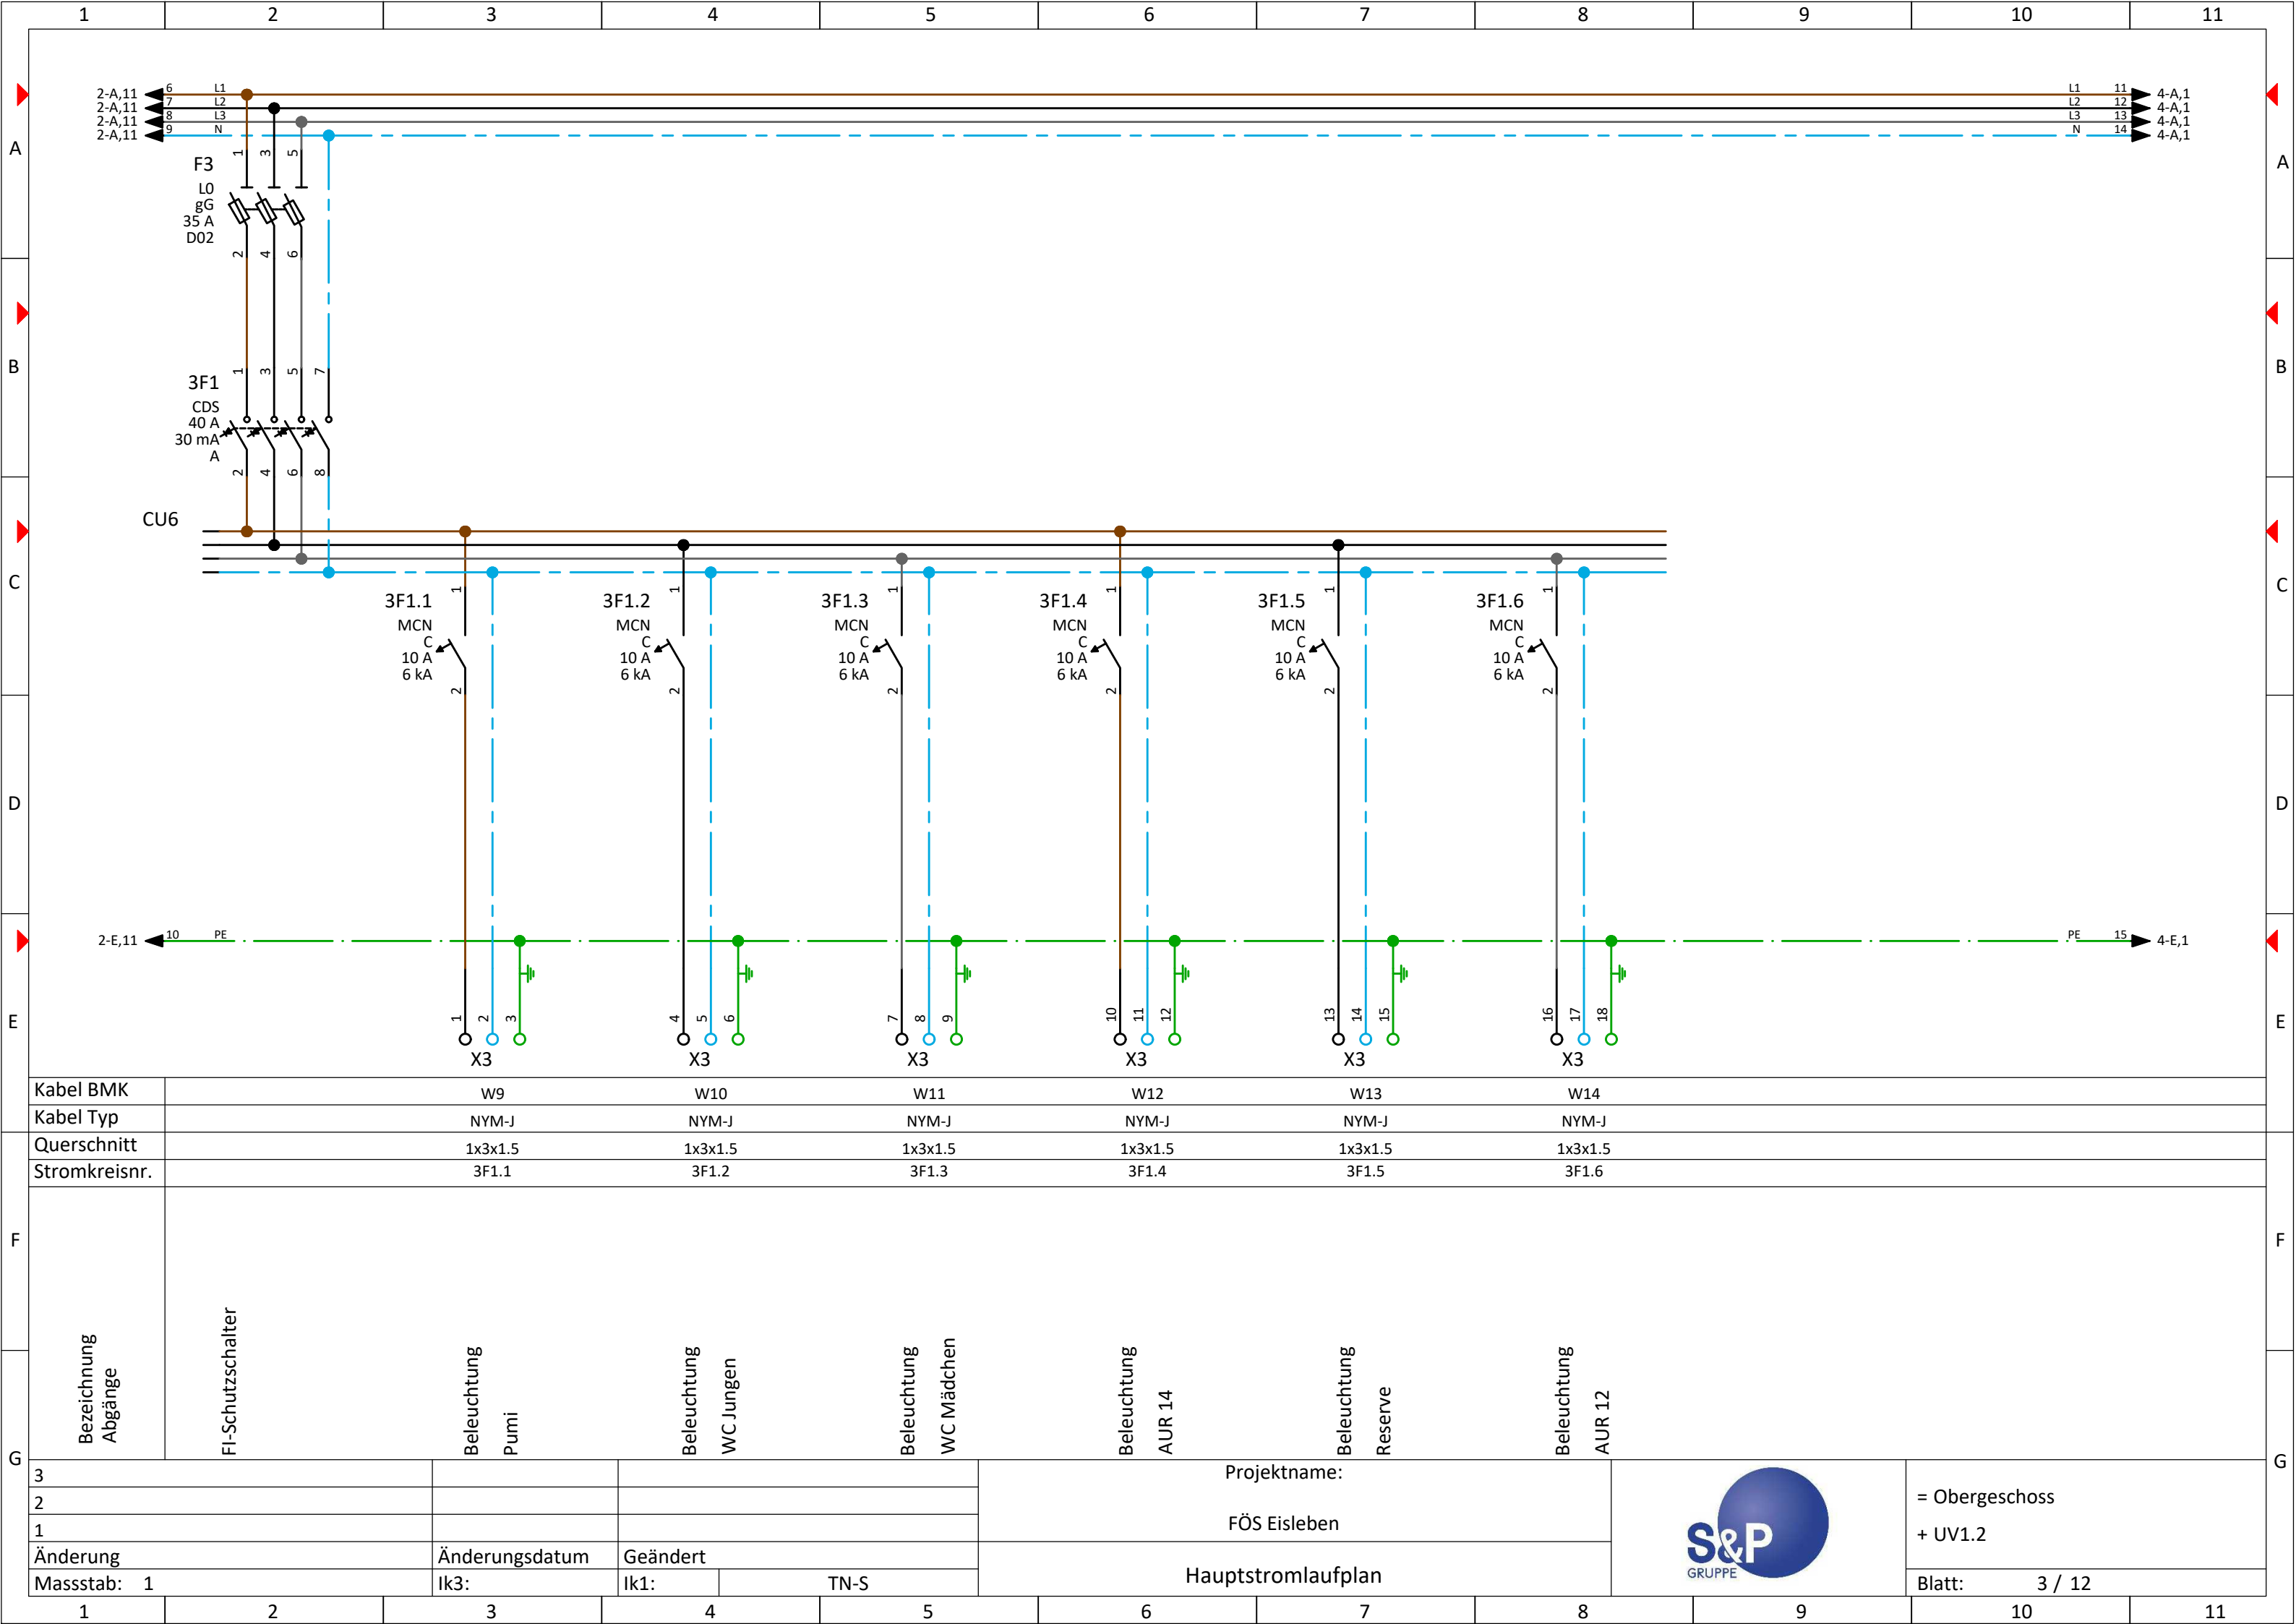

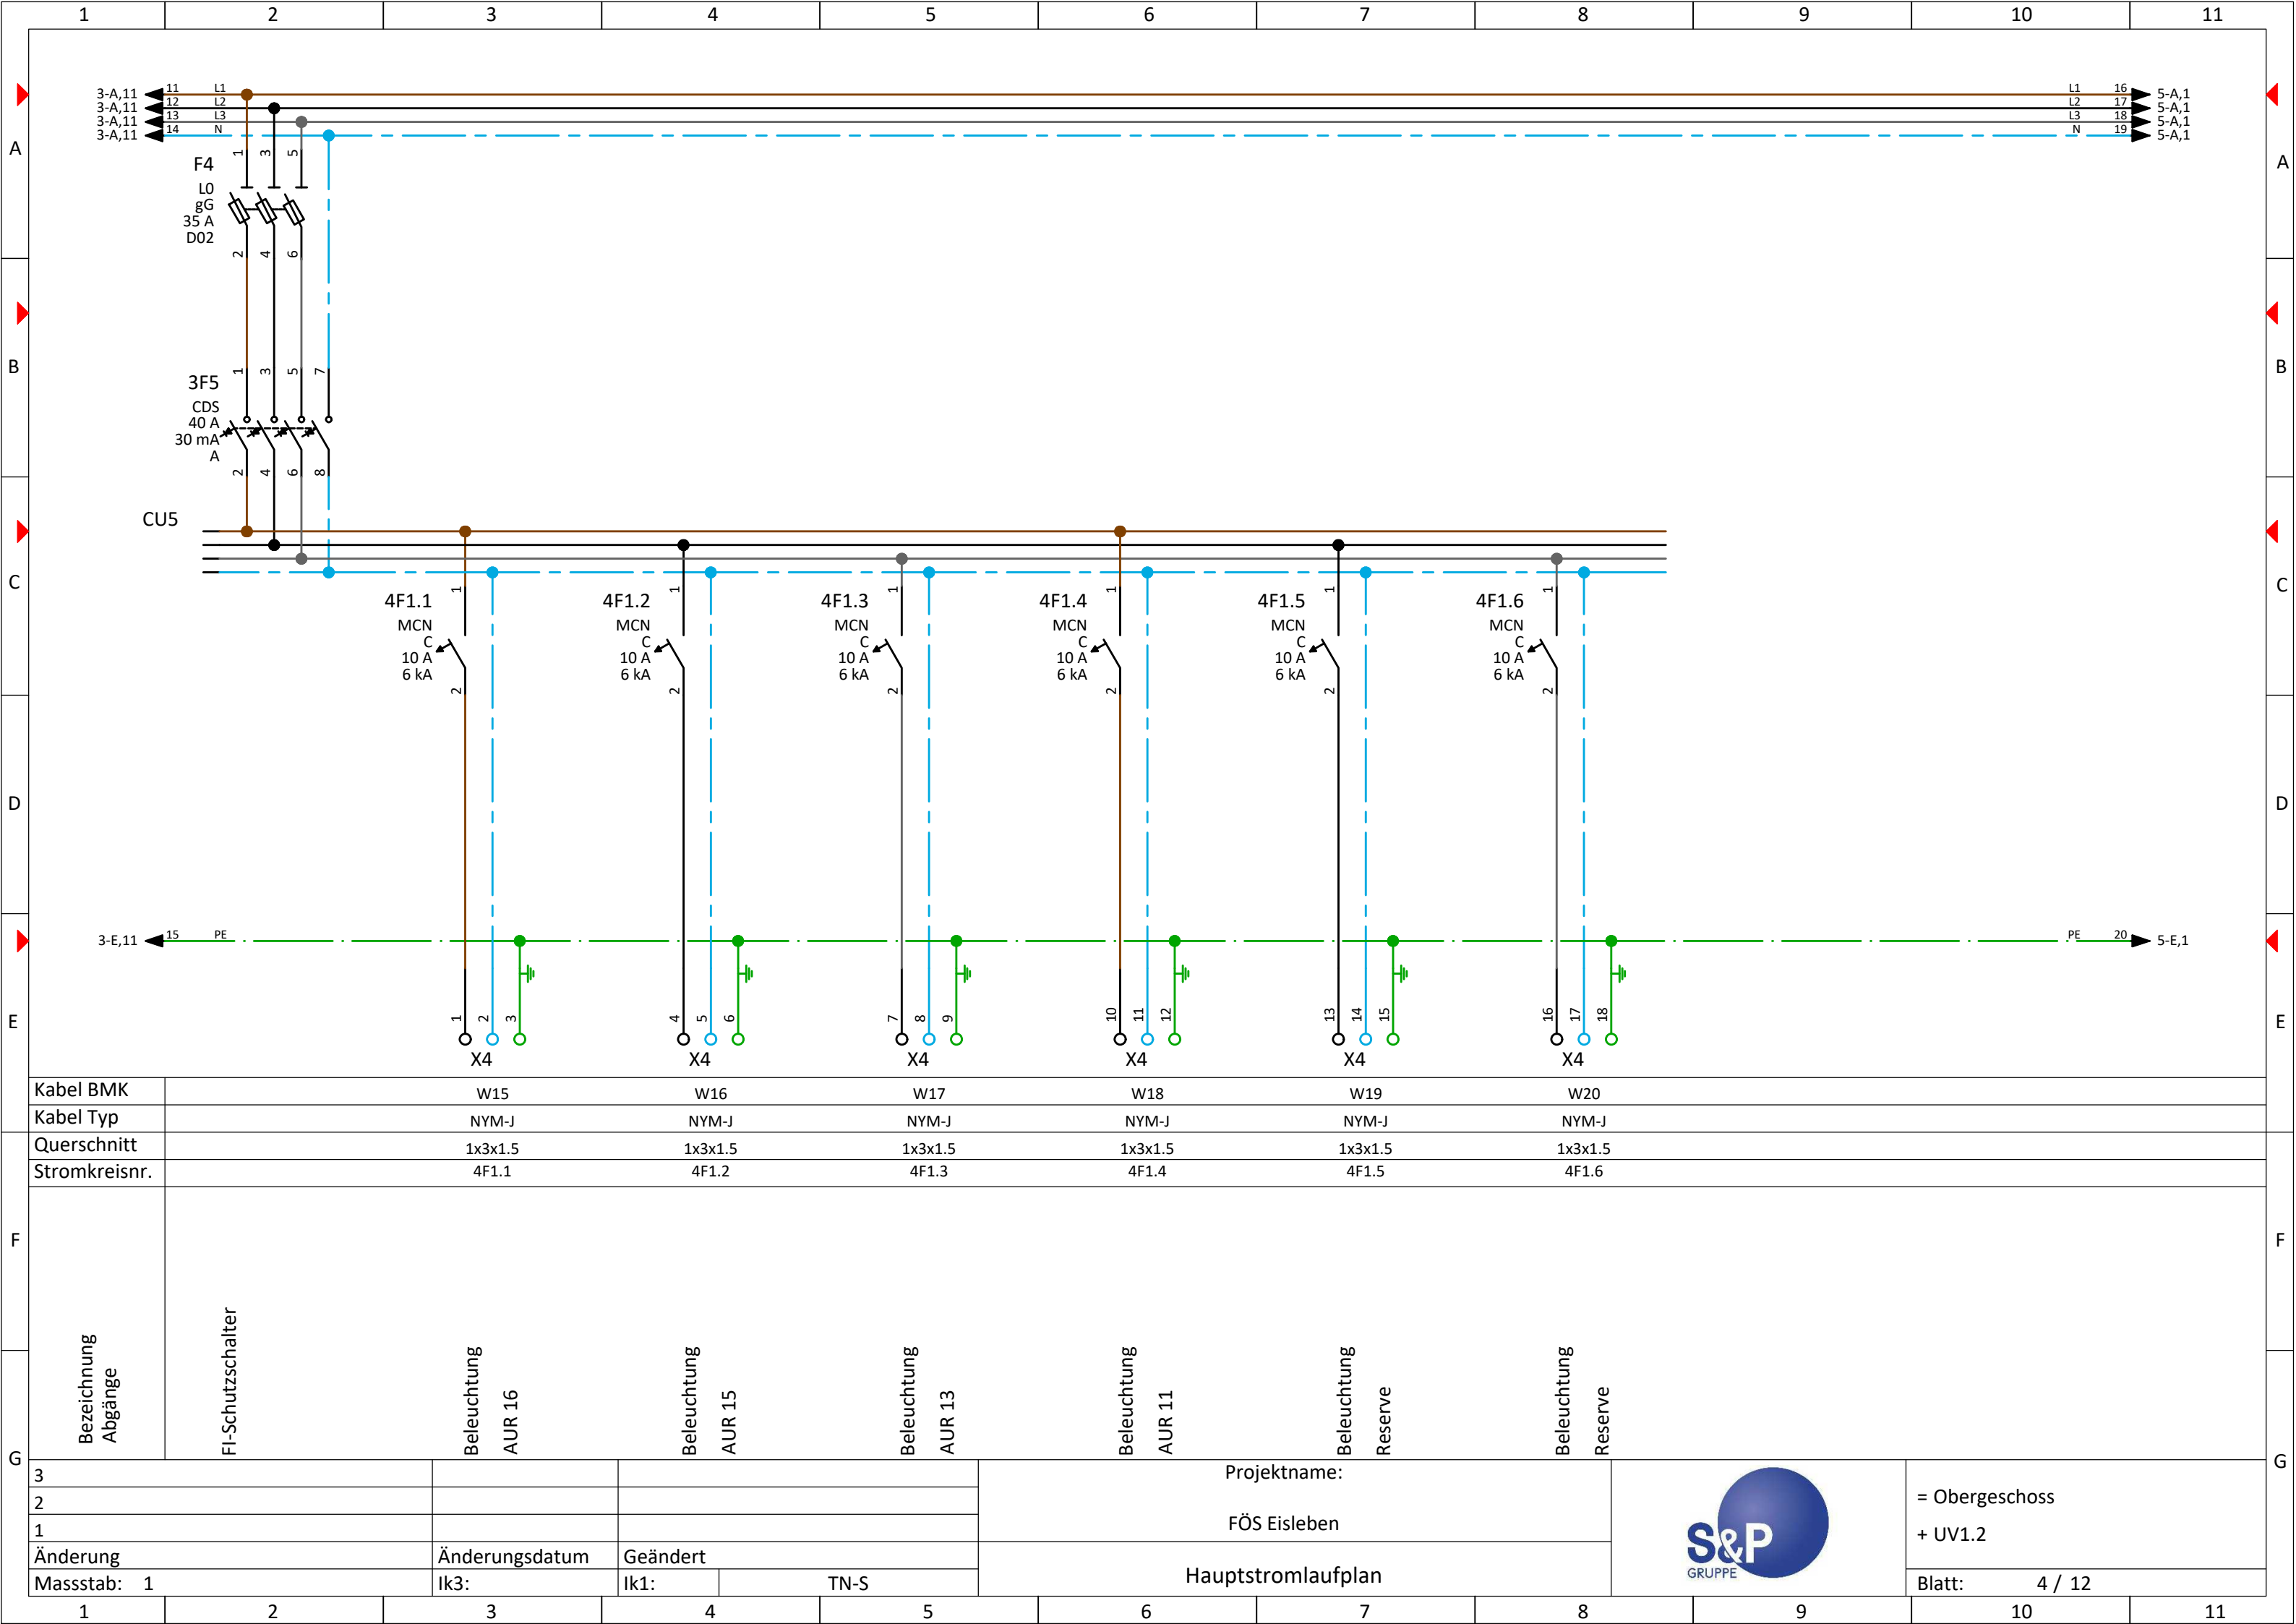

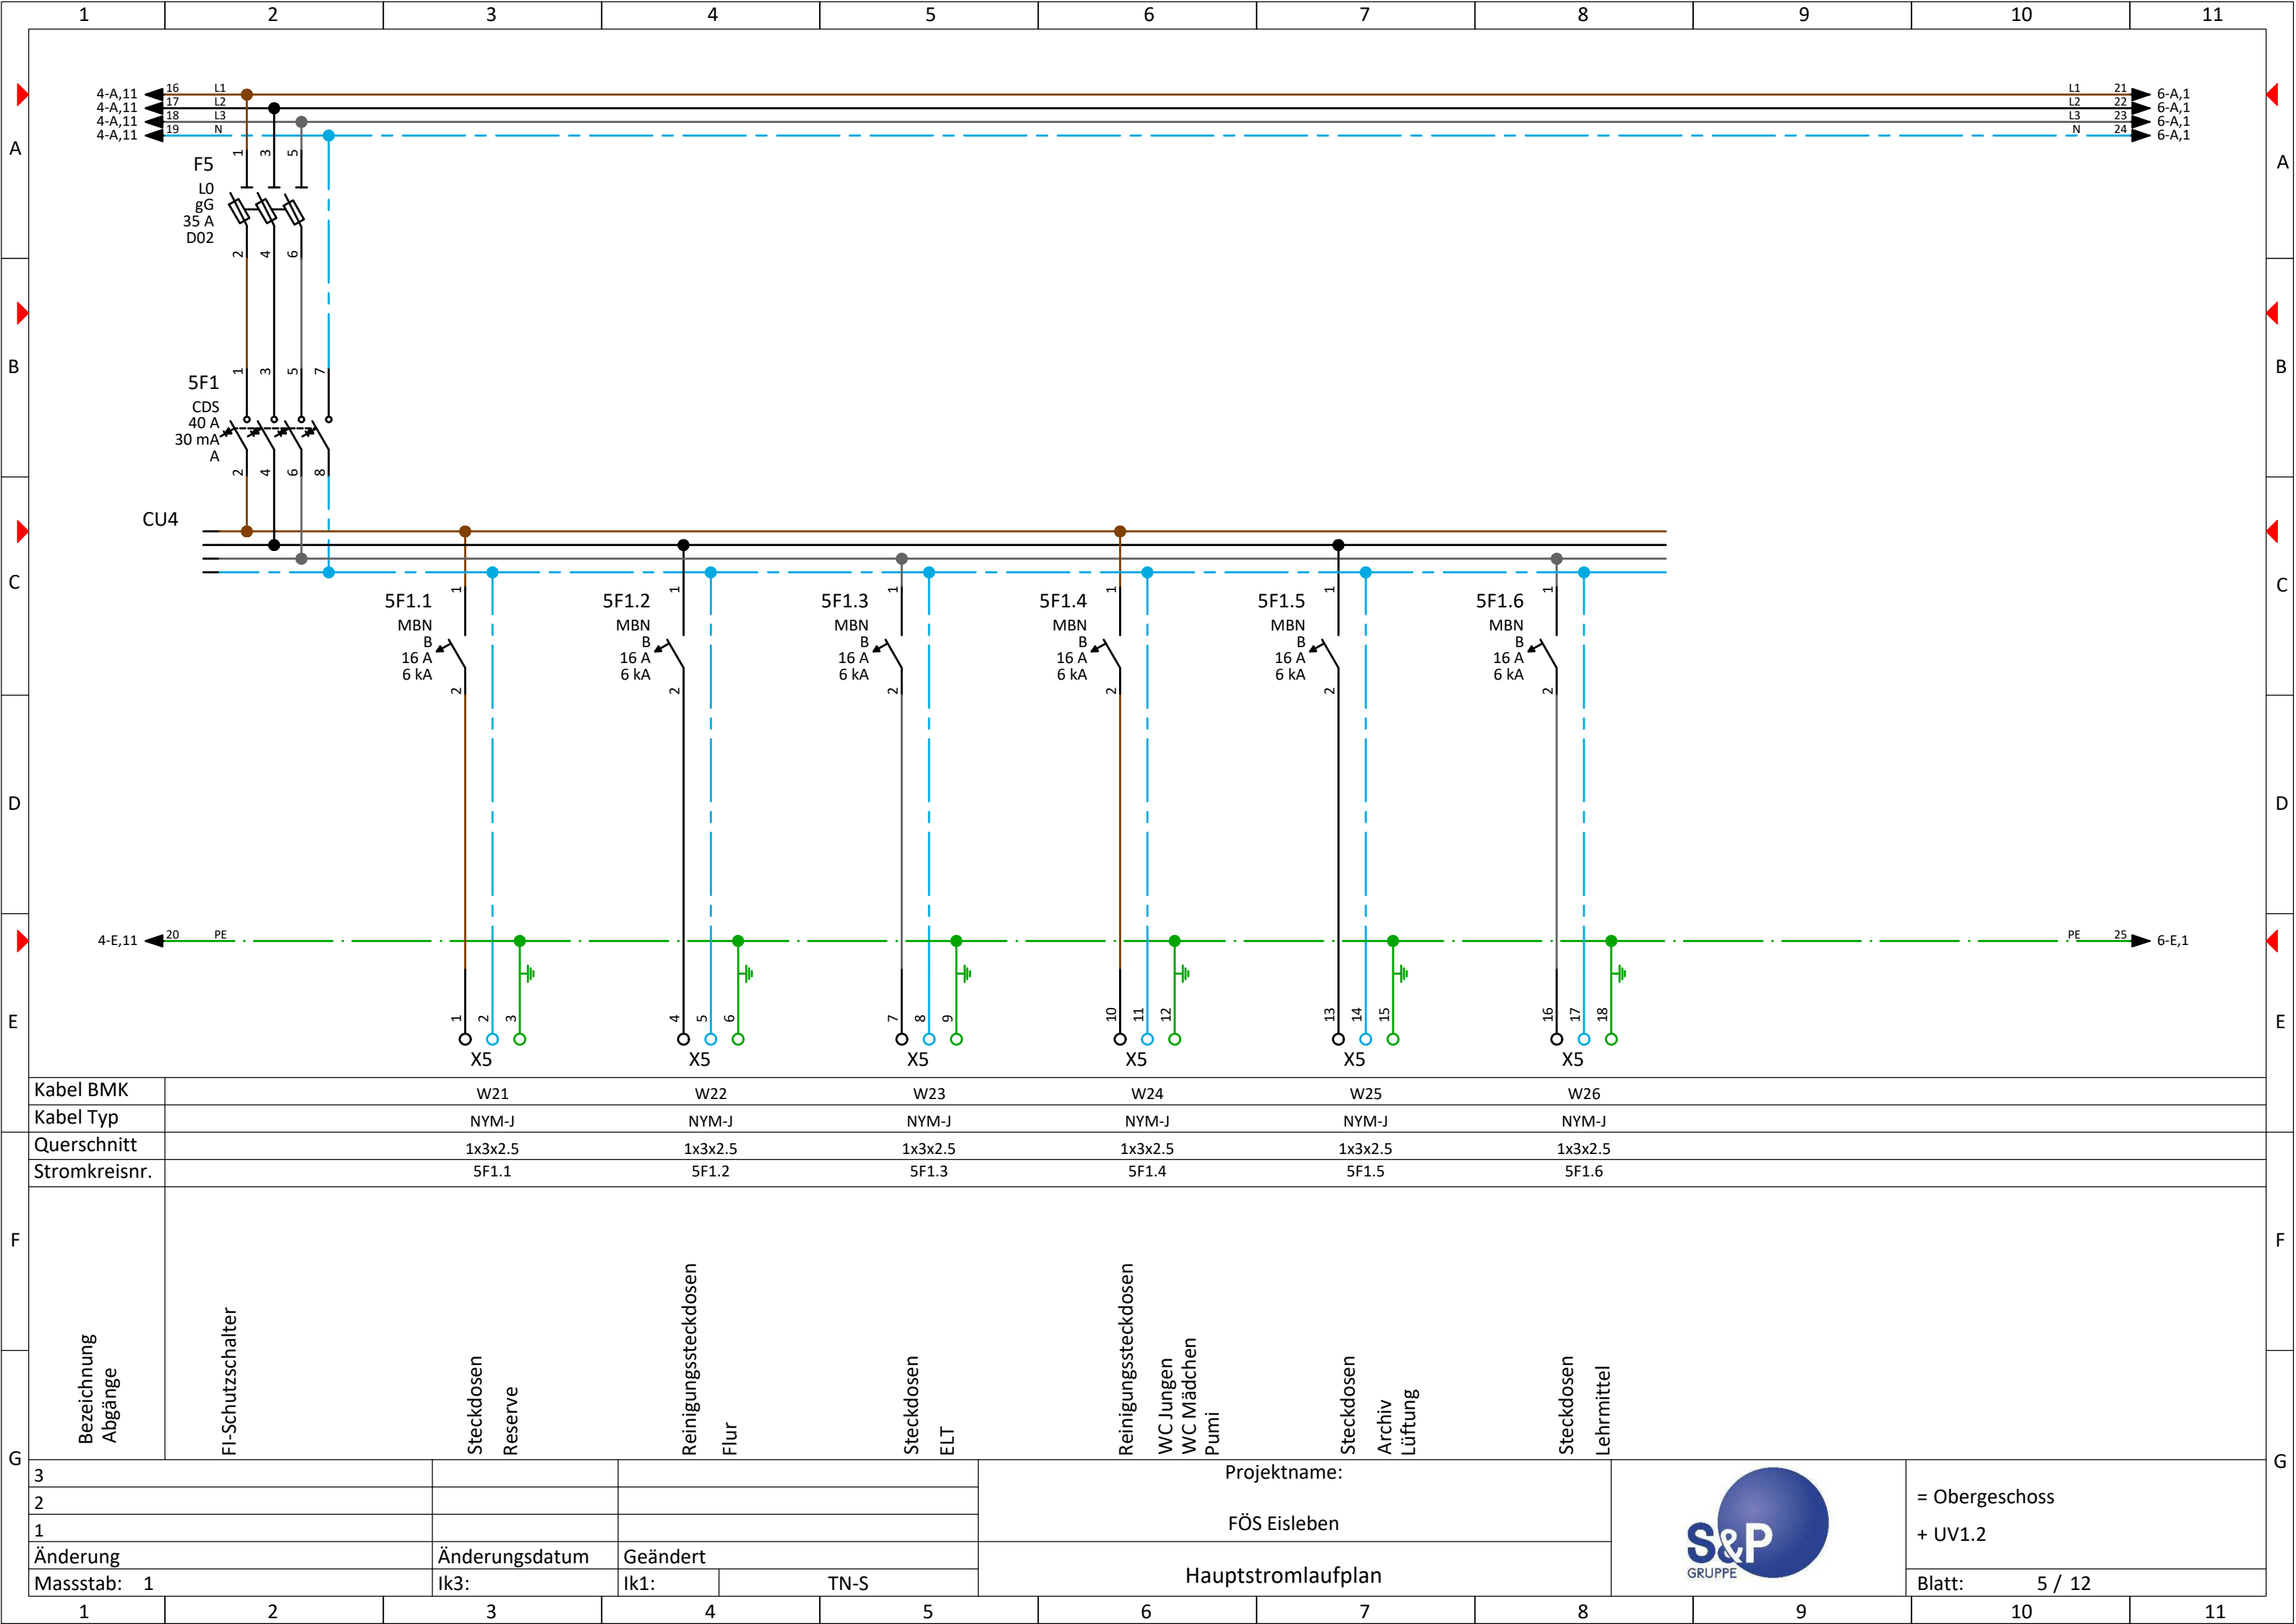
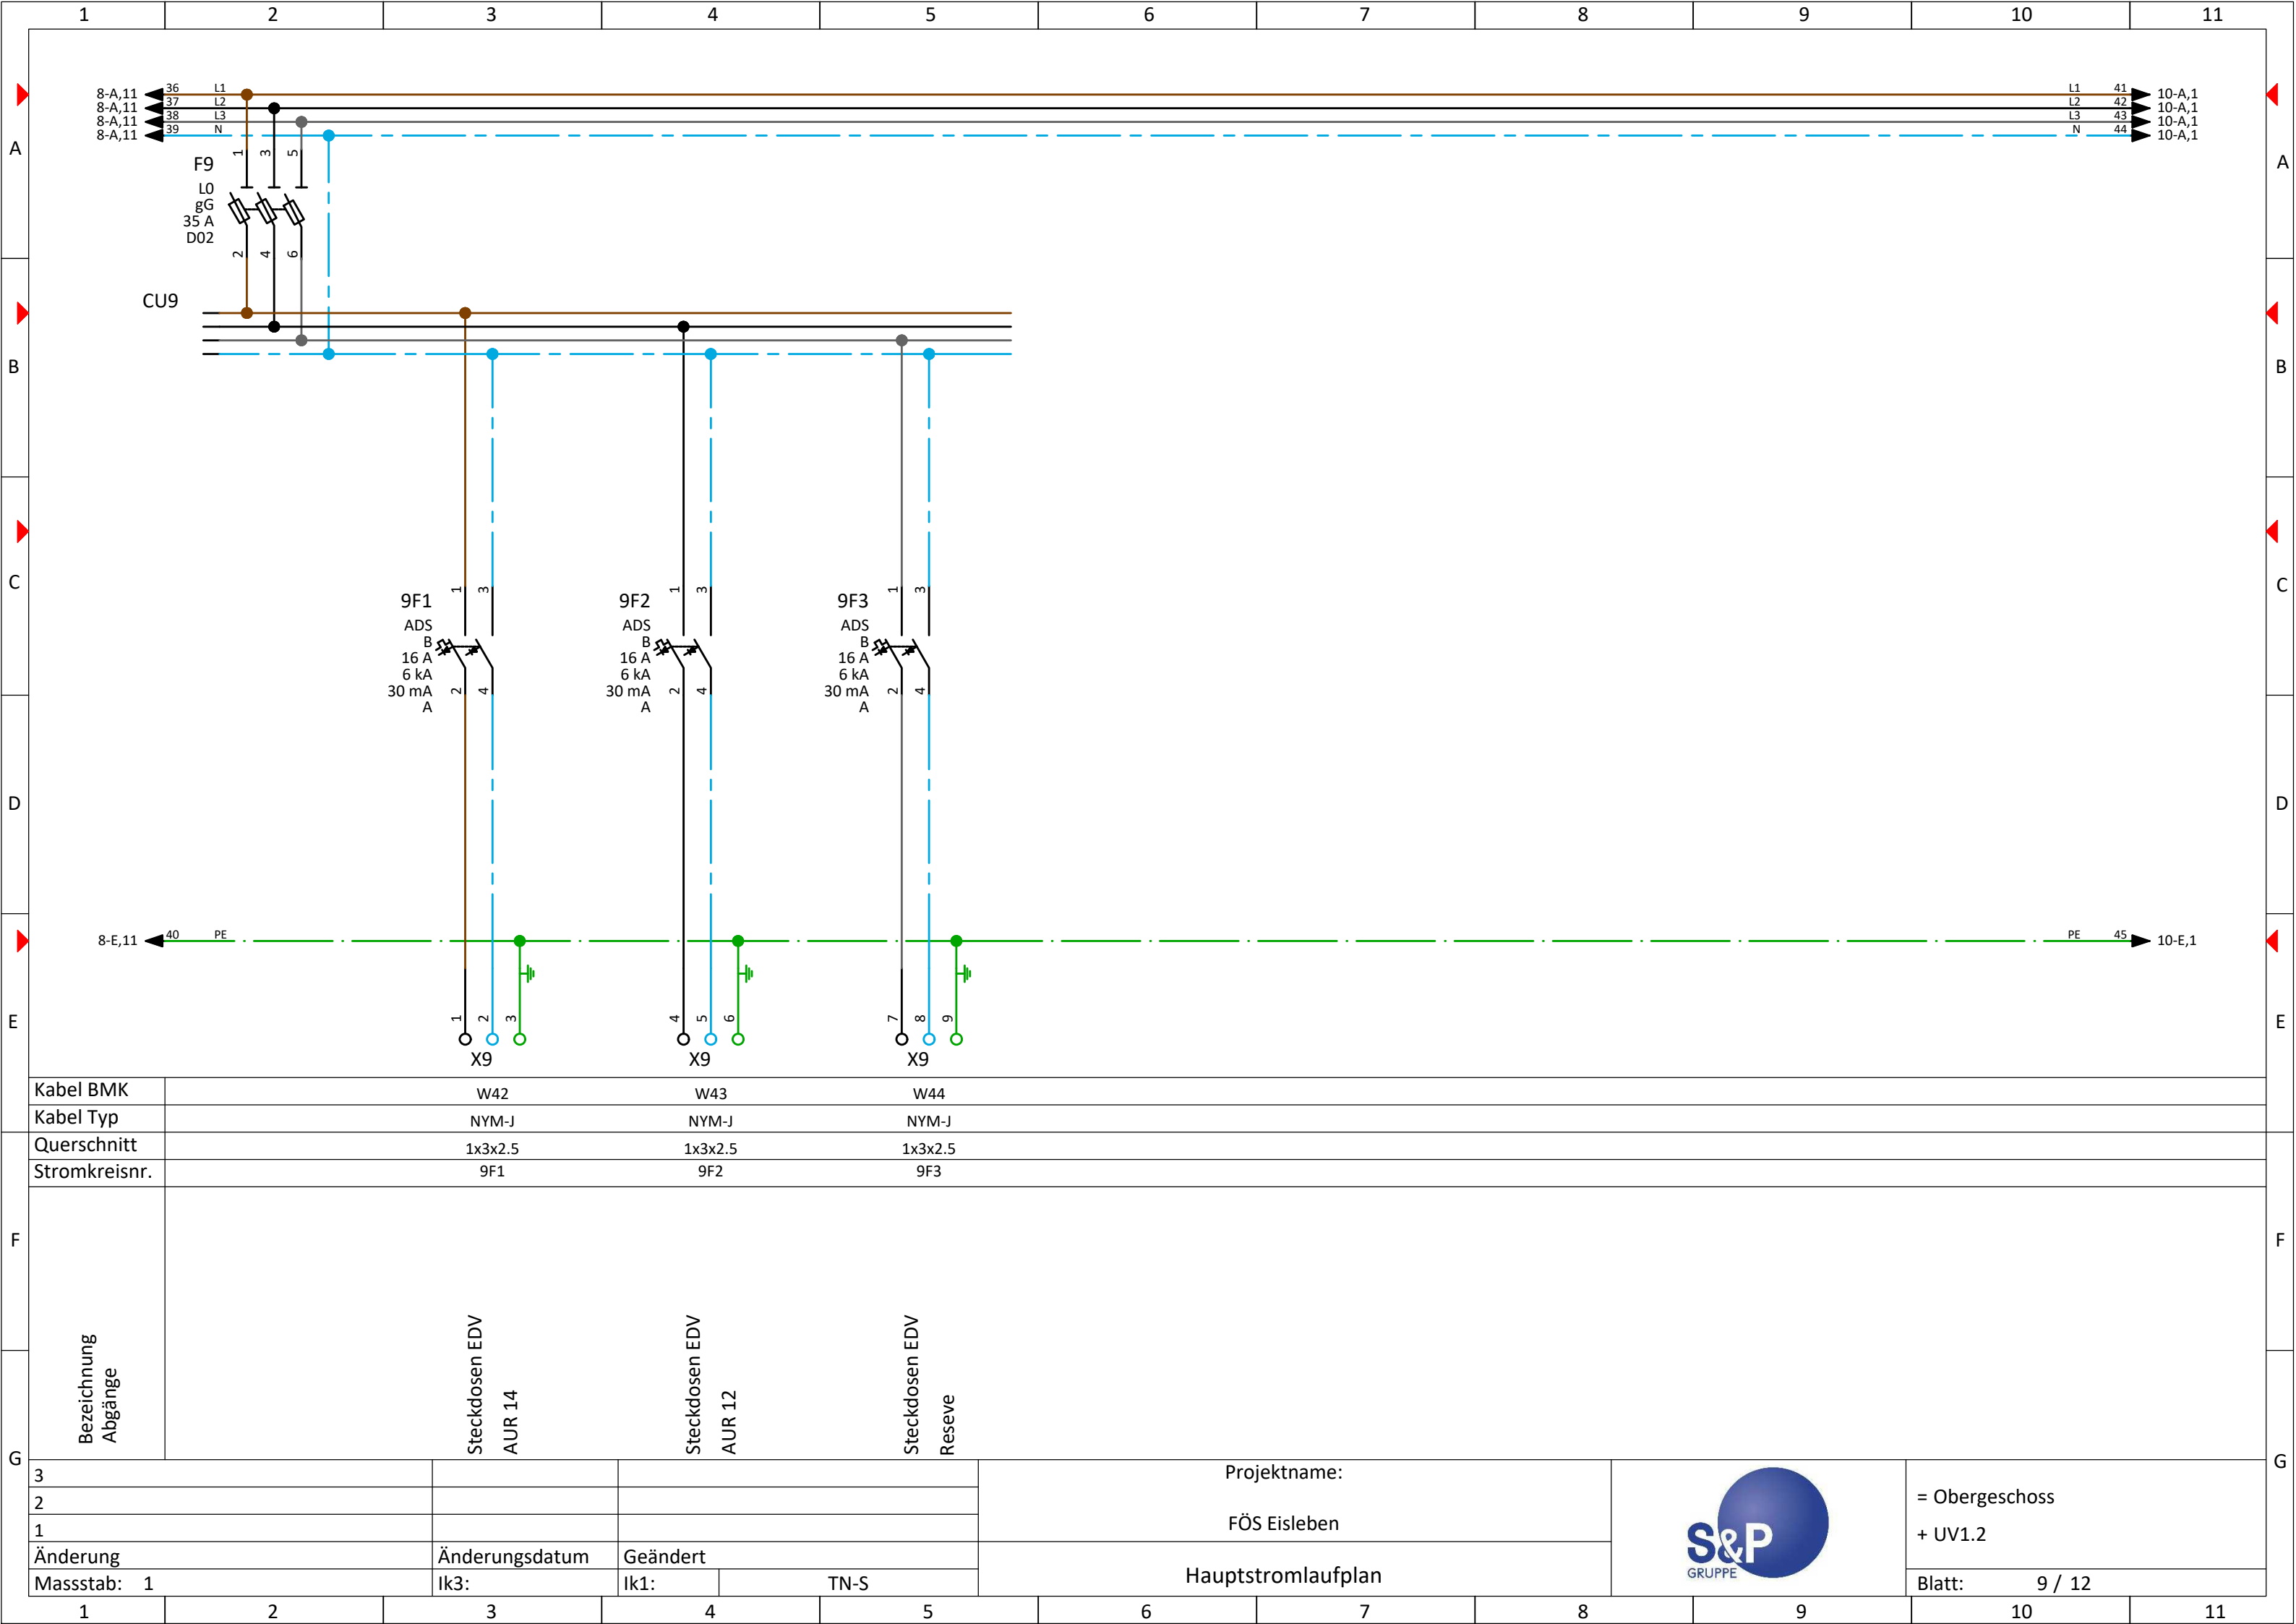


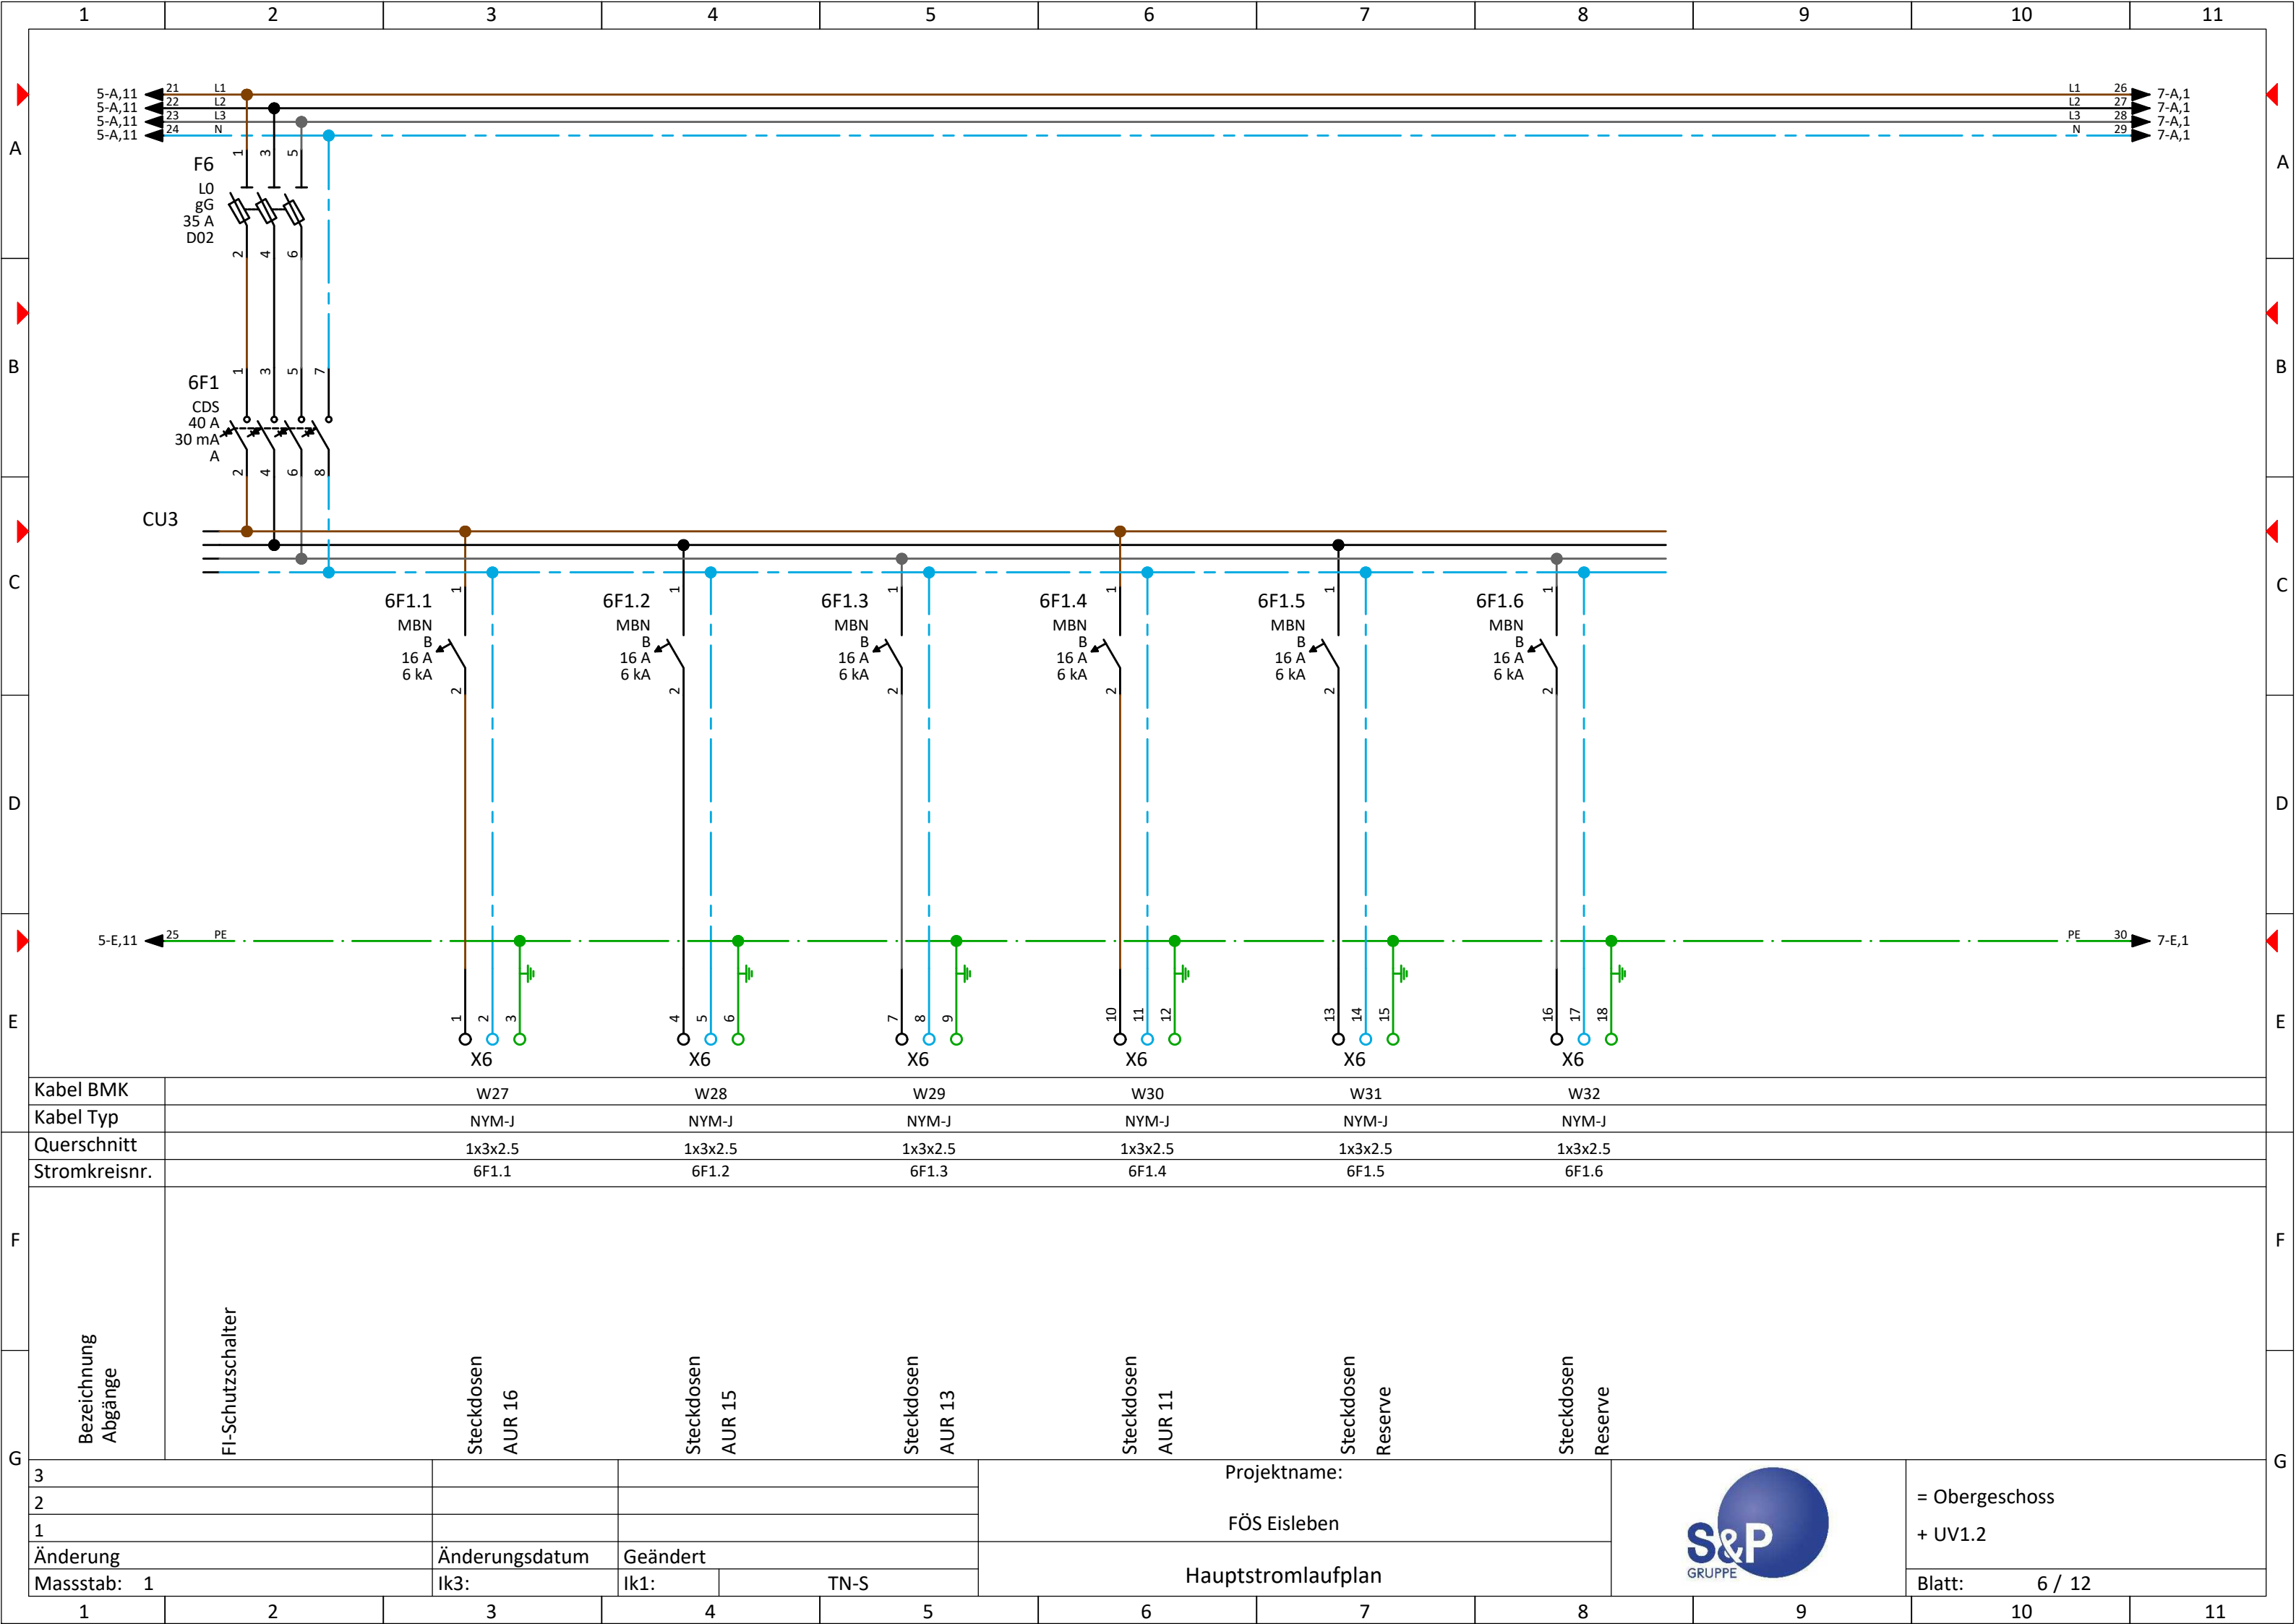

Kabel BMK	W27		W28	W29	W30	W31	W32
Kabel Typ	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
Querschnitt	1x3x2.5		1x3x2.5	1x3x2.5	1x3x2.5	1x3x2.5	1x3x2.5
Stromkreisnr.	6F1.1		6F1.2	6F1.3	6F1.4	6F1.5	6F1.6

Bezeichnung Abgänge	FI-Schutzschalter		Steckdosen AUR 16	Steckdosen AUR 15	Steckdosen AUR 13	Steckdosen AUR 11	Steckdosen Reserve	Steckdosen Reserve

3			Projektname:			= Obergeschoss + UV1.2
2						
1						
Änderung	Änderungsdatum	Geändert		Hauptstromlaufplan		
Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	TN-S		Blatt:	6 / 12



Kabel BMK	W42	W43	W44
Kabel Typ	NYM-J	NYM-J	NYM-J
Querschnitt	1x3x2.5	1x3x2.5	1x3x2.5
Stromkreisnr.	9F1	9F2	9F3

Bezeichnung Abgänge	Steckdosen EDV AUR 14	Steckdosen EDV AUR 12	Steckdosen EDV Reseve
---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3				Projektname:		= Obergeschoss + UV1.2
2				FÖS Eisleben		
1						
Änderung	Änderungsdatum	Geändert		Hauptstromlaufplan		
Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	TN-S			Blatt: 9 / 12

