



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
	3										
	2										
	1										
	Änderung	Änderungsdatum	Geändert								
	Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	TN-S							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


S&P GT


Föderschule Eisleben


Unterverteilung 0.4

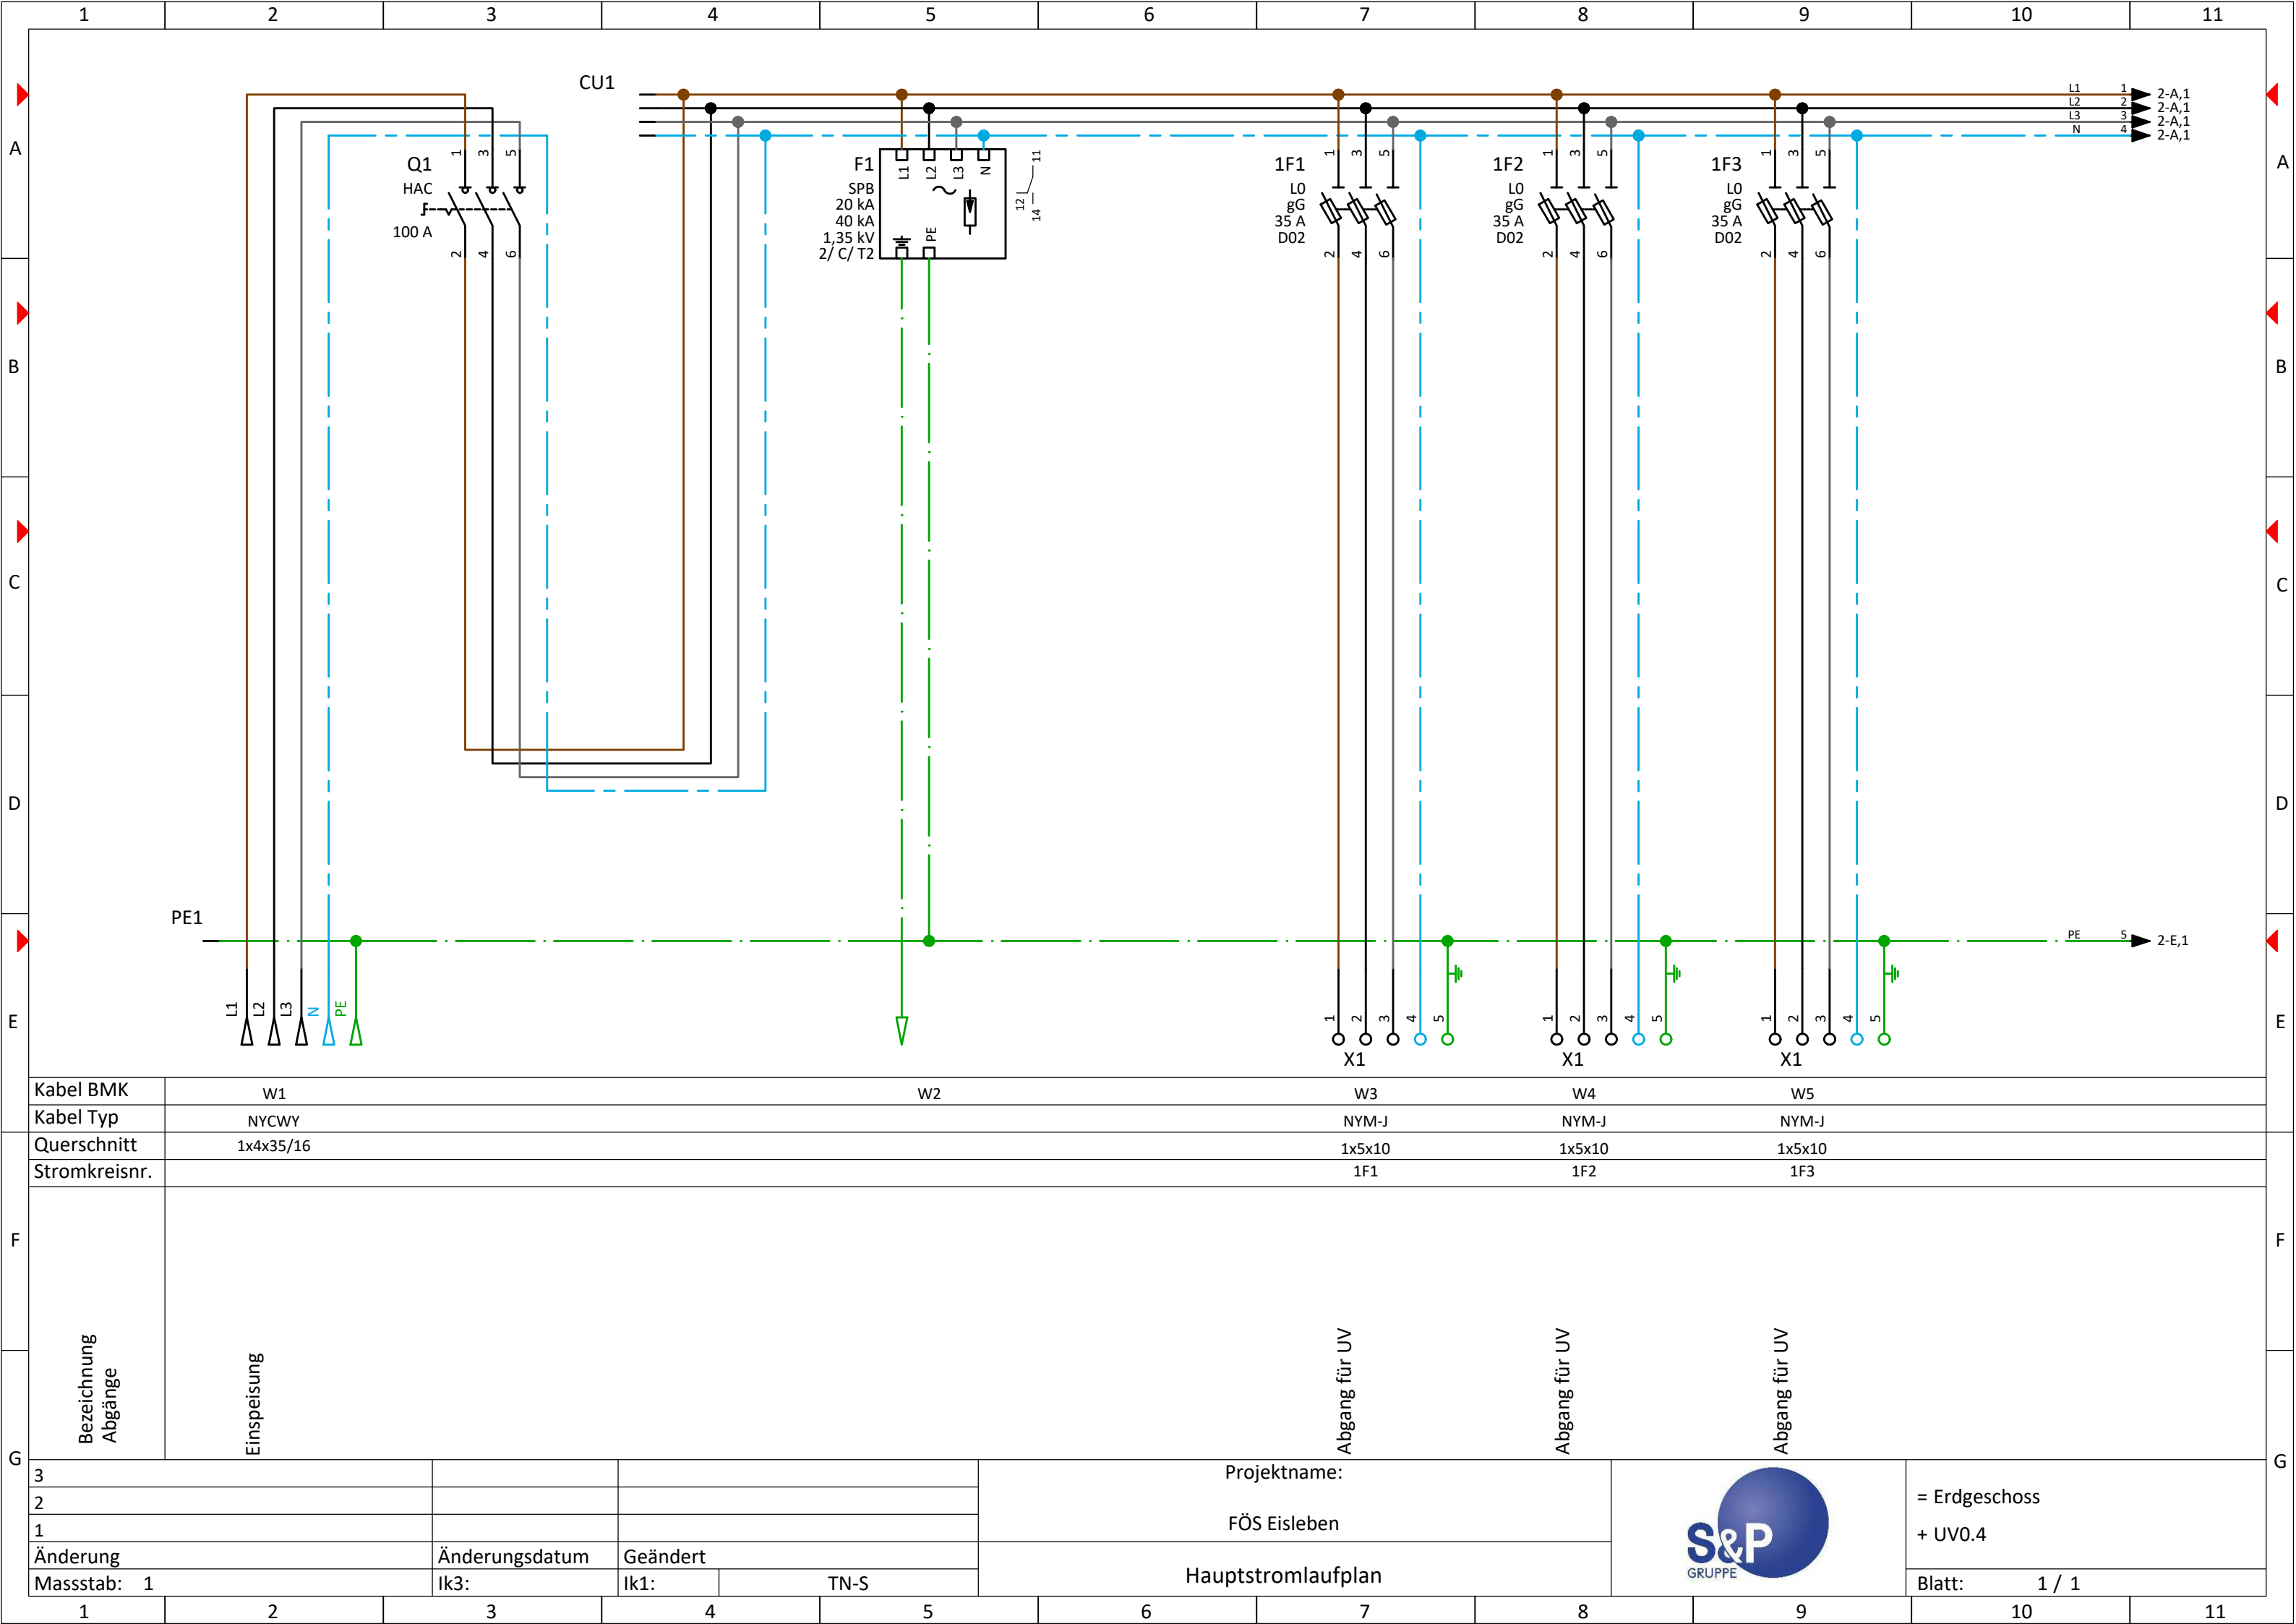


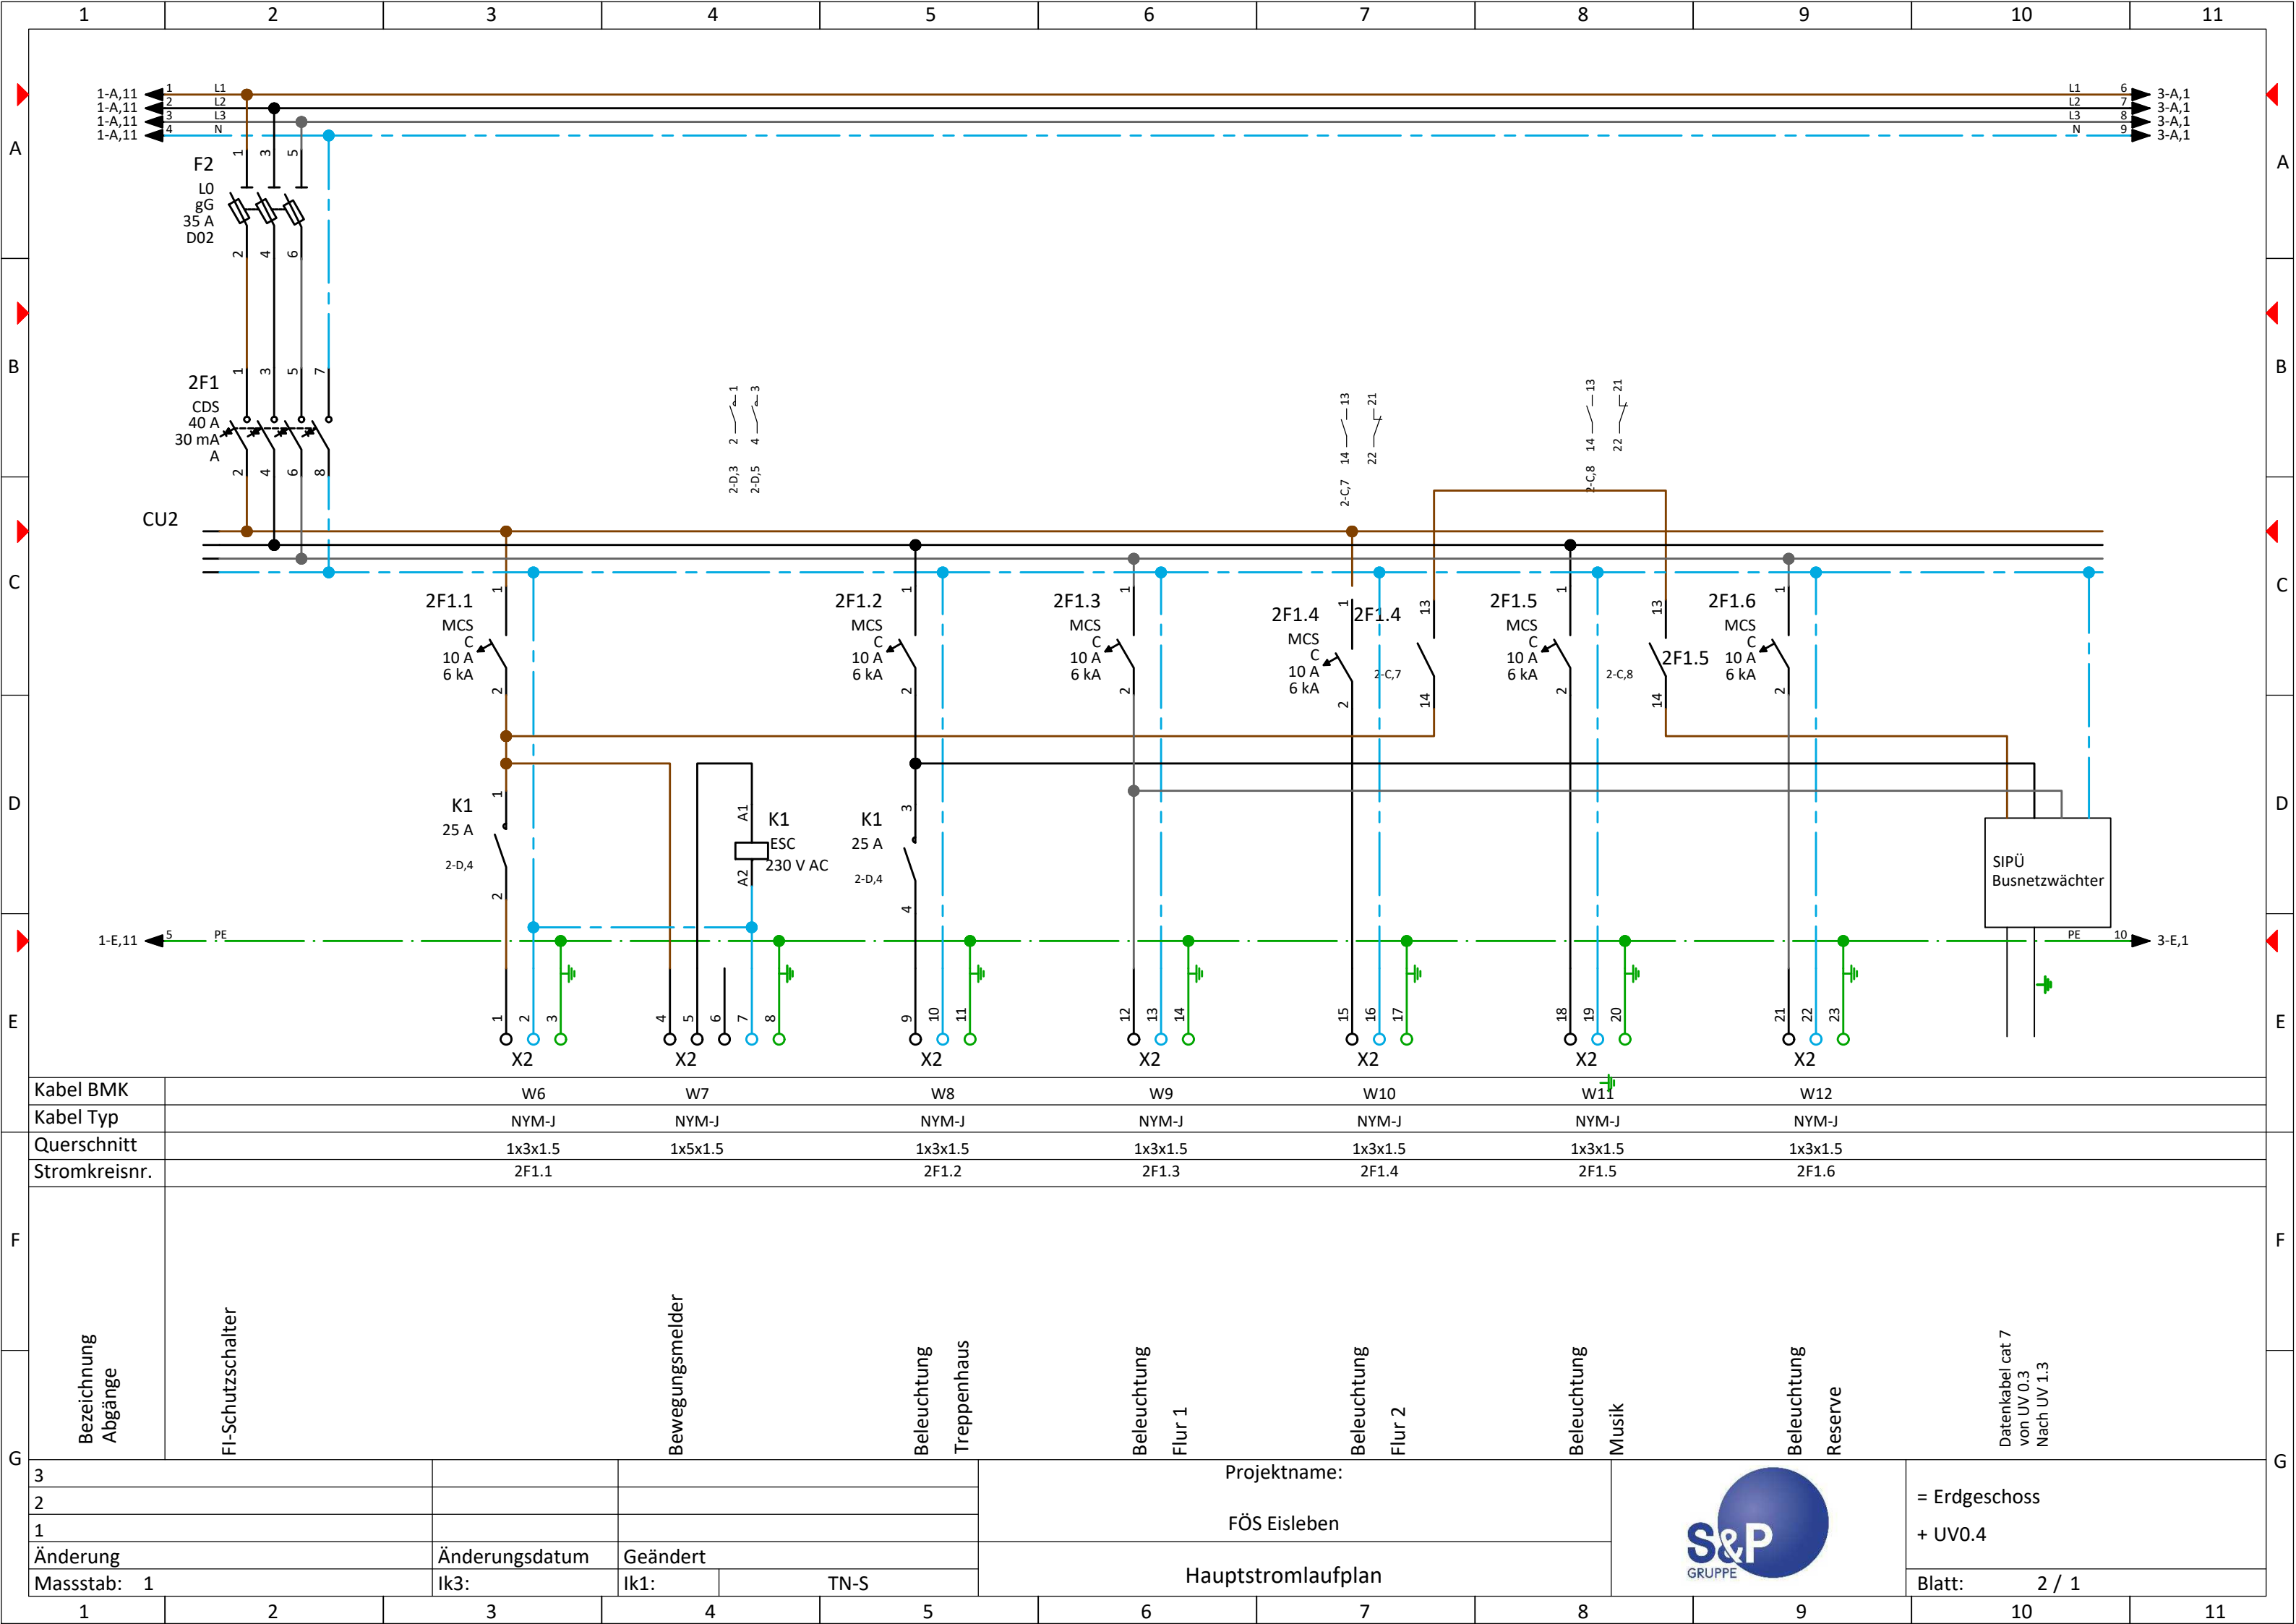

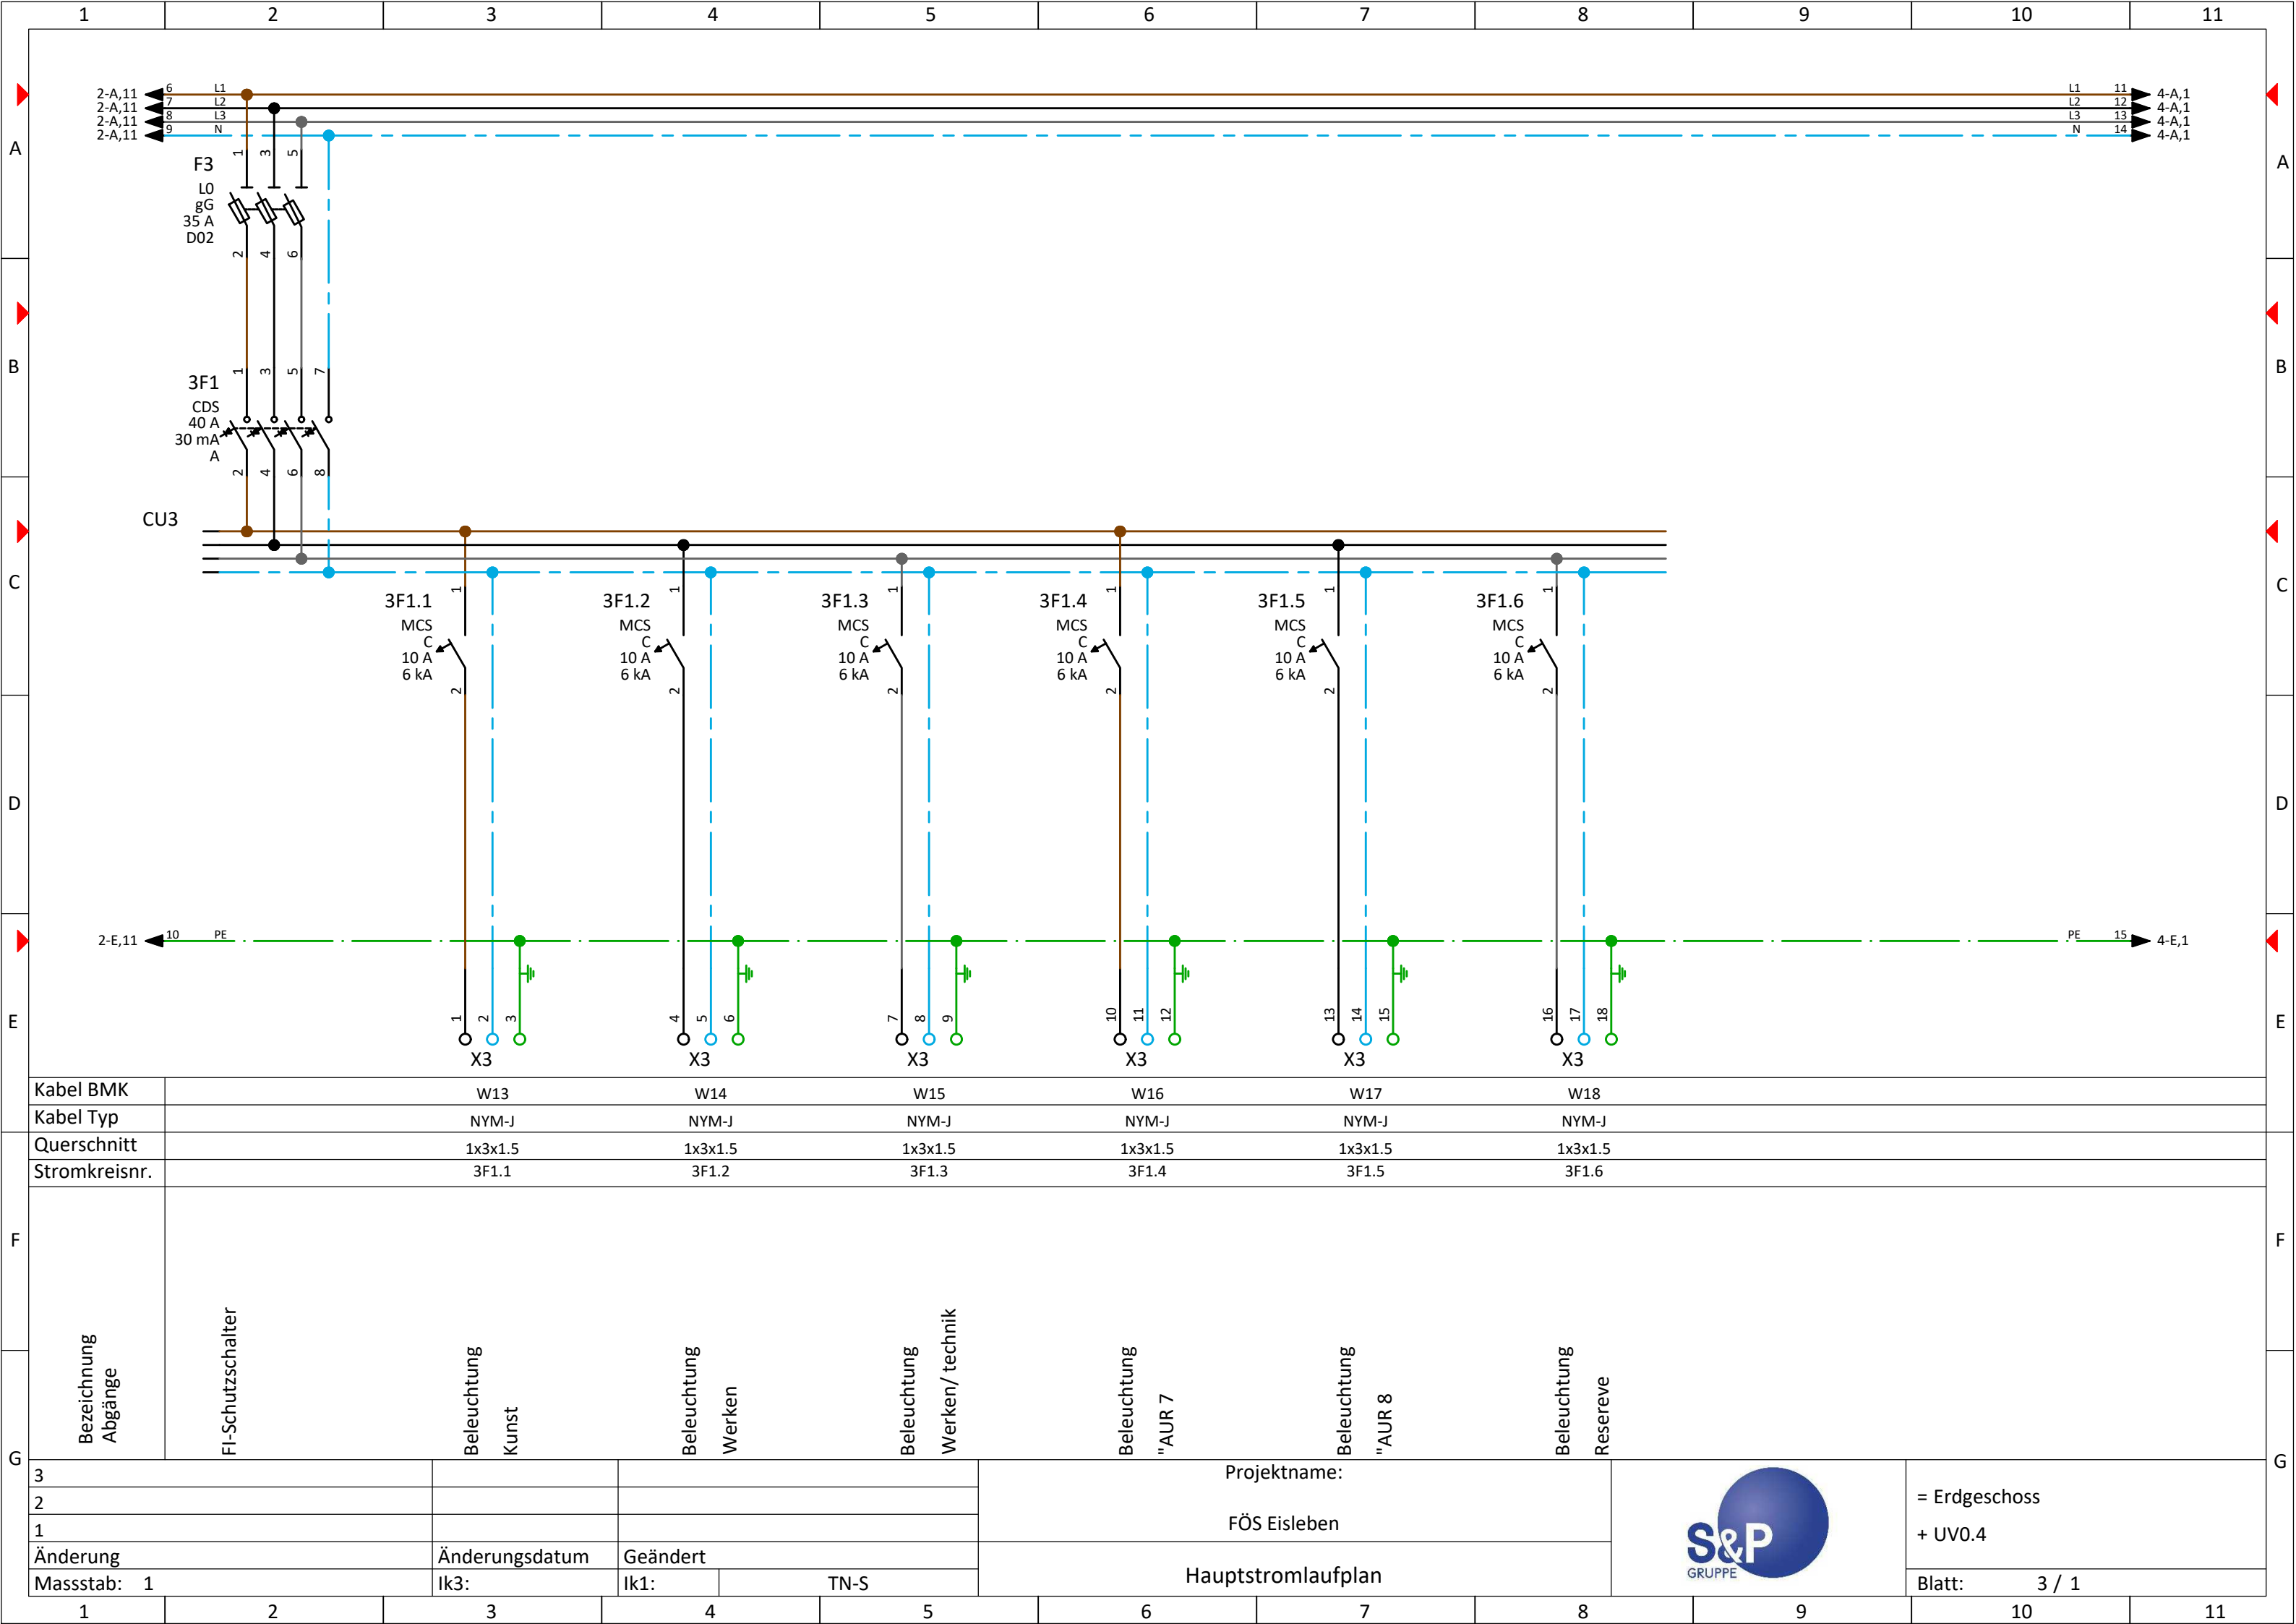

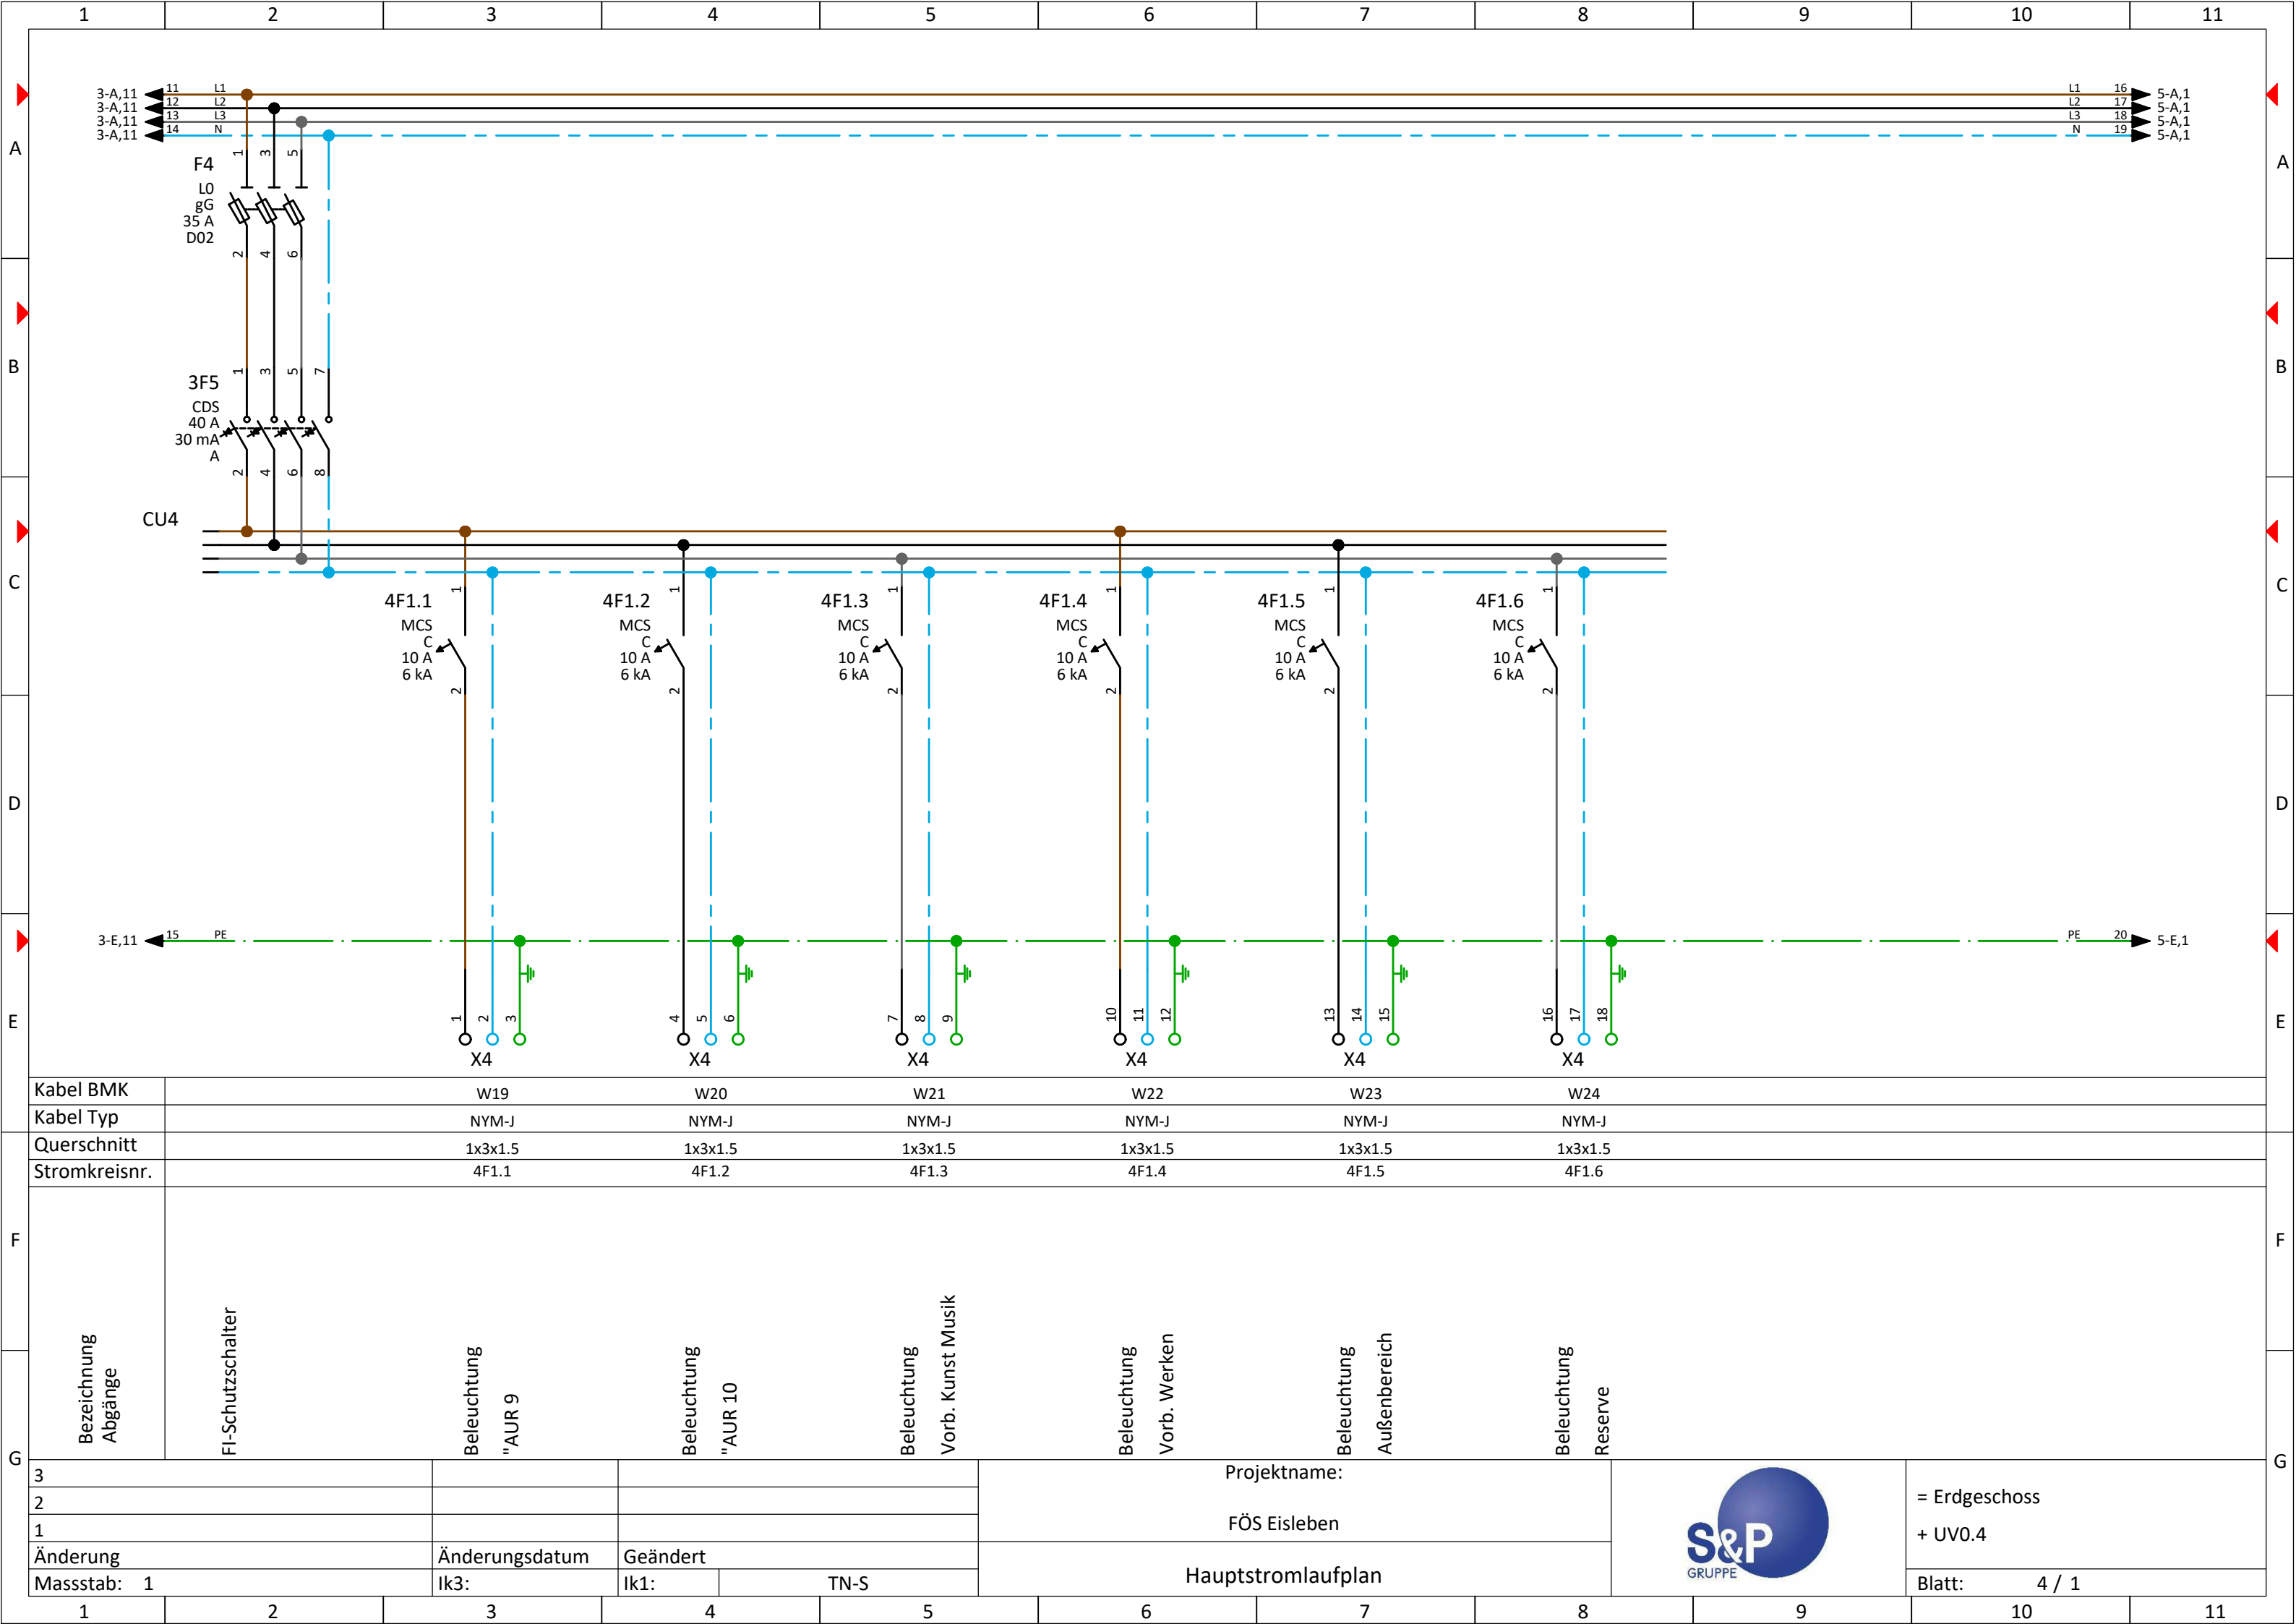

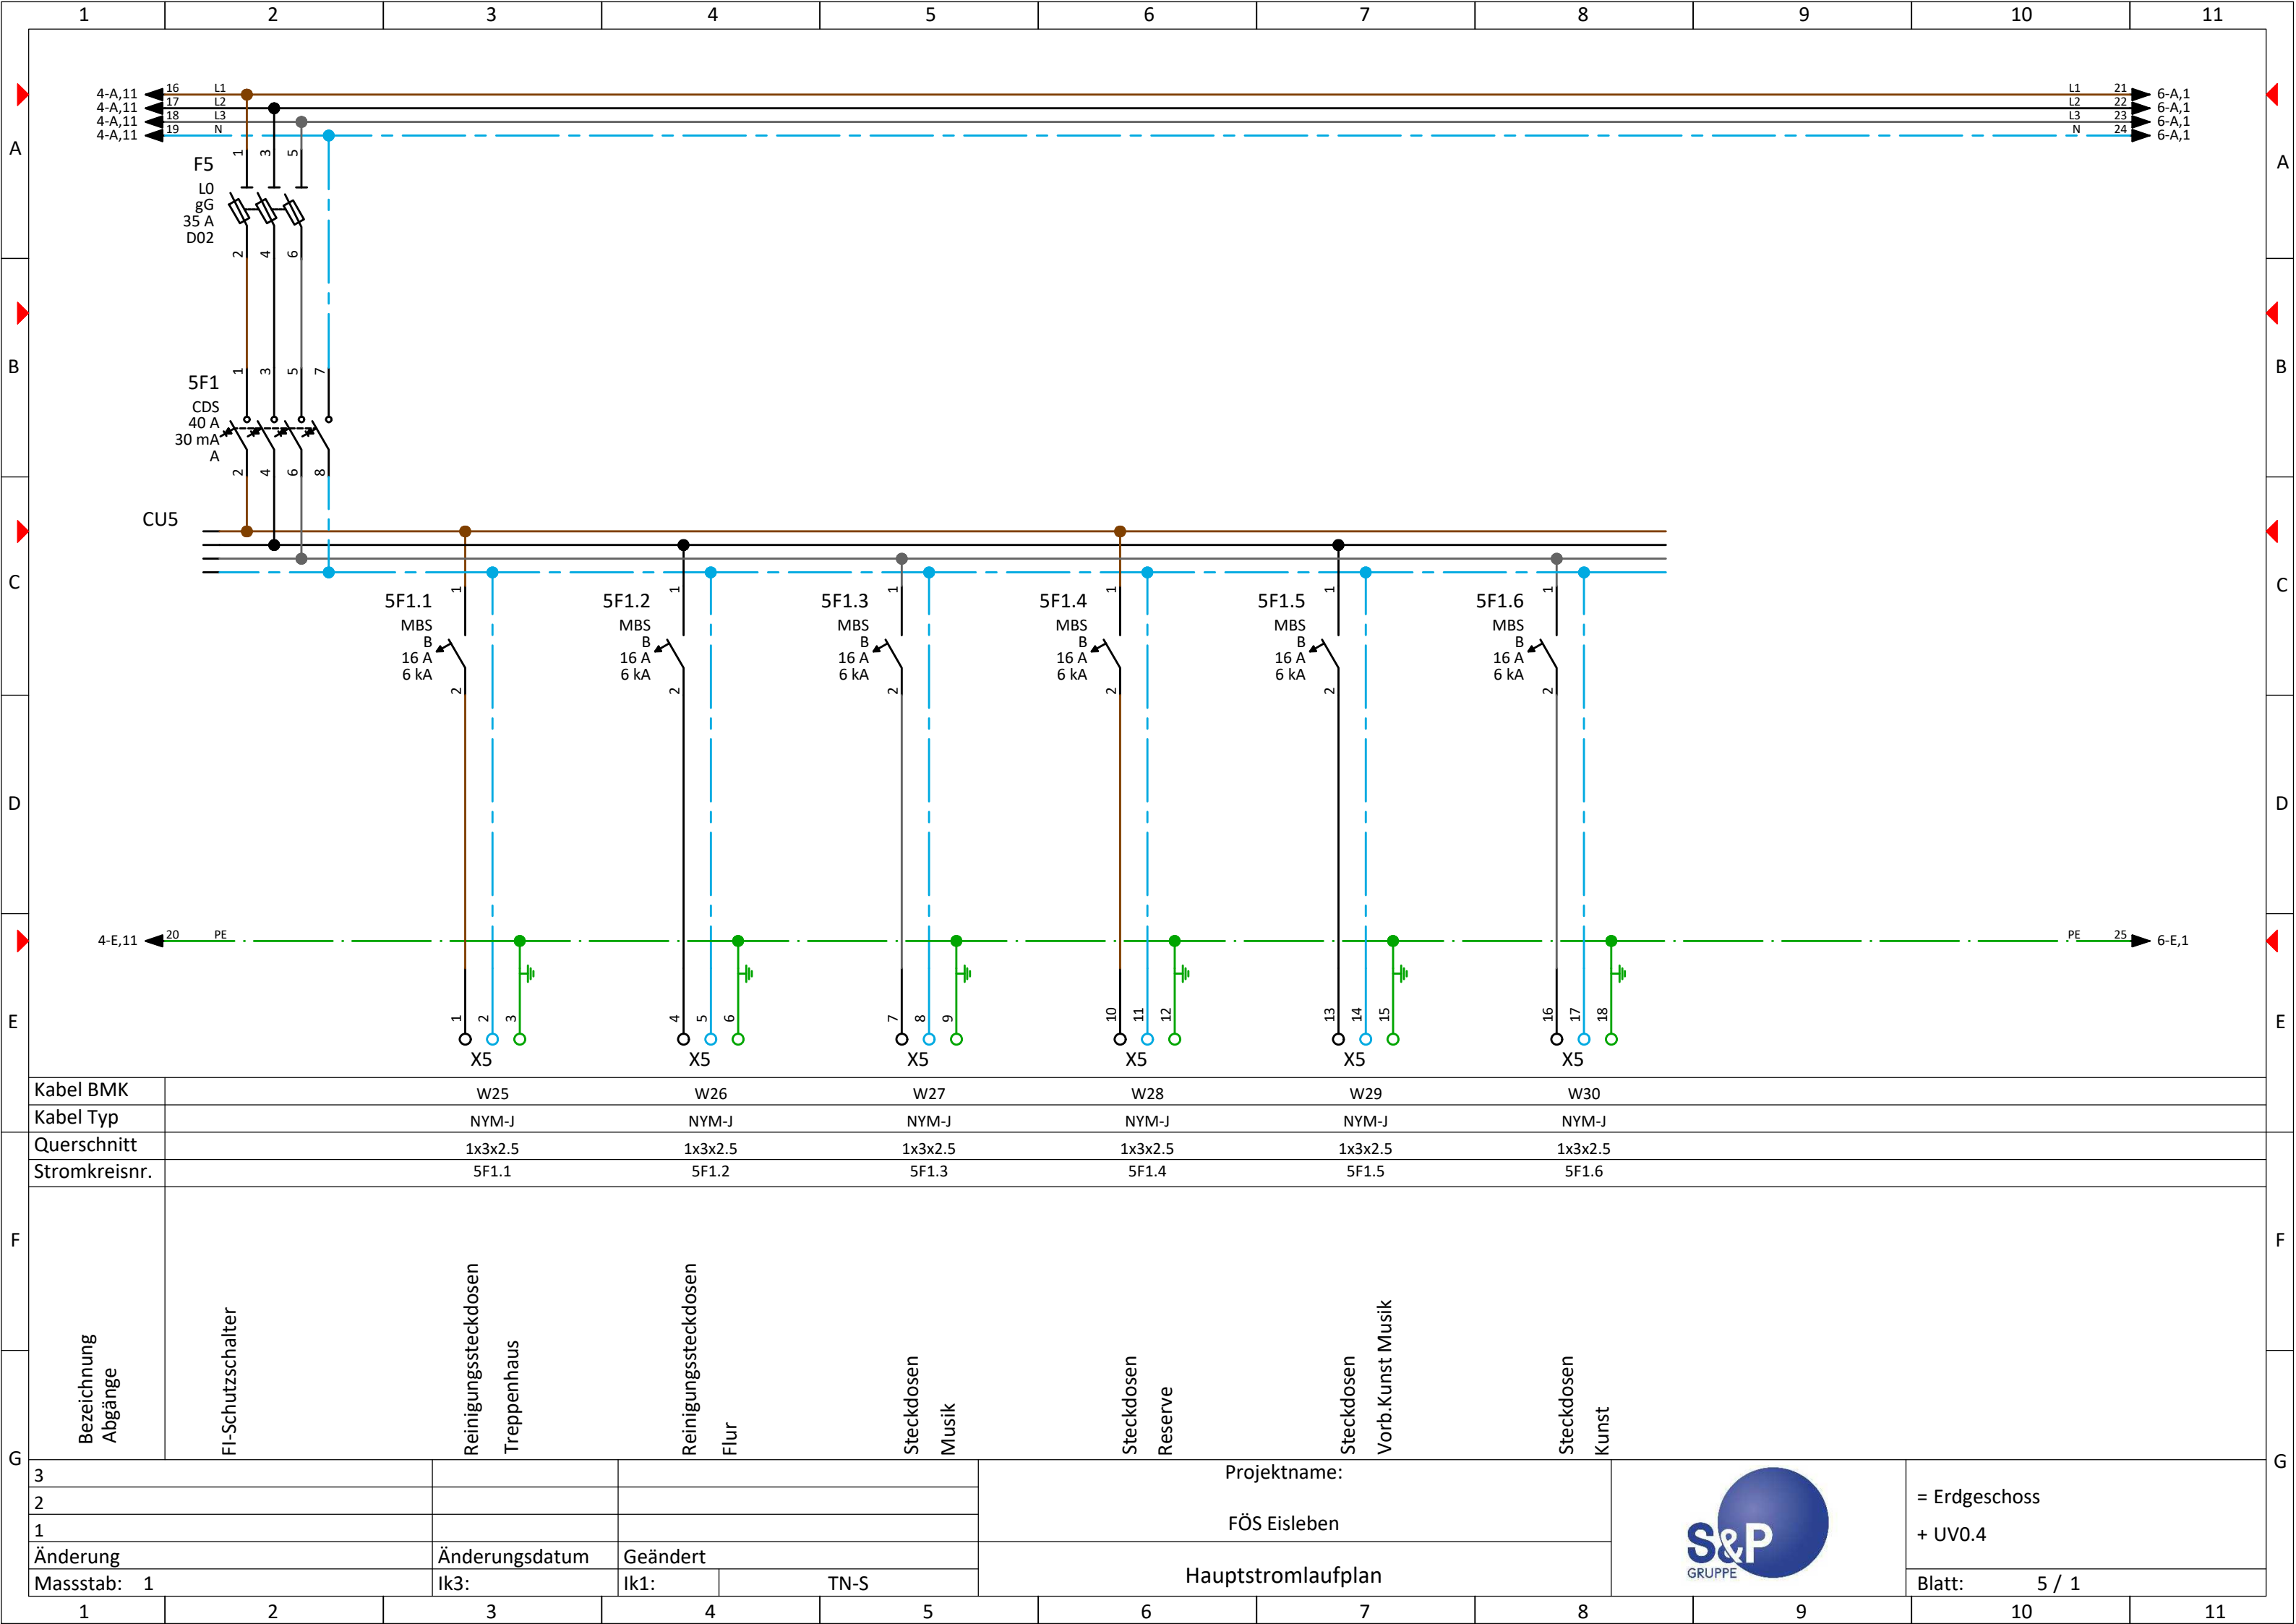

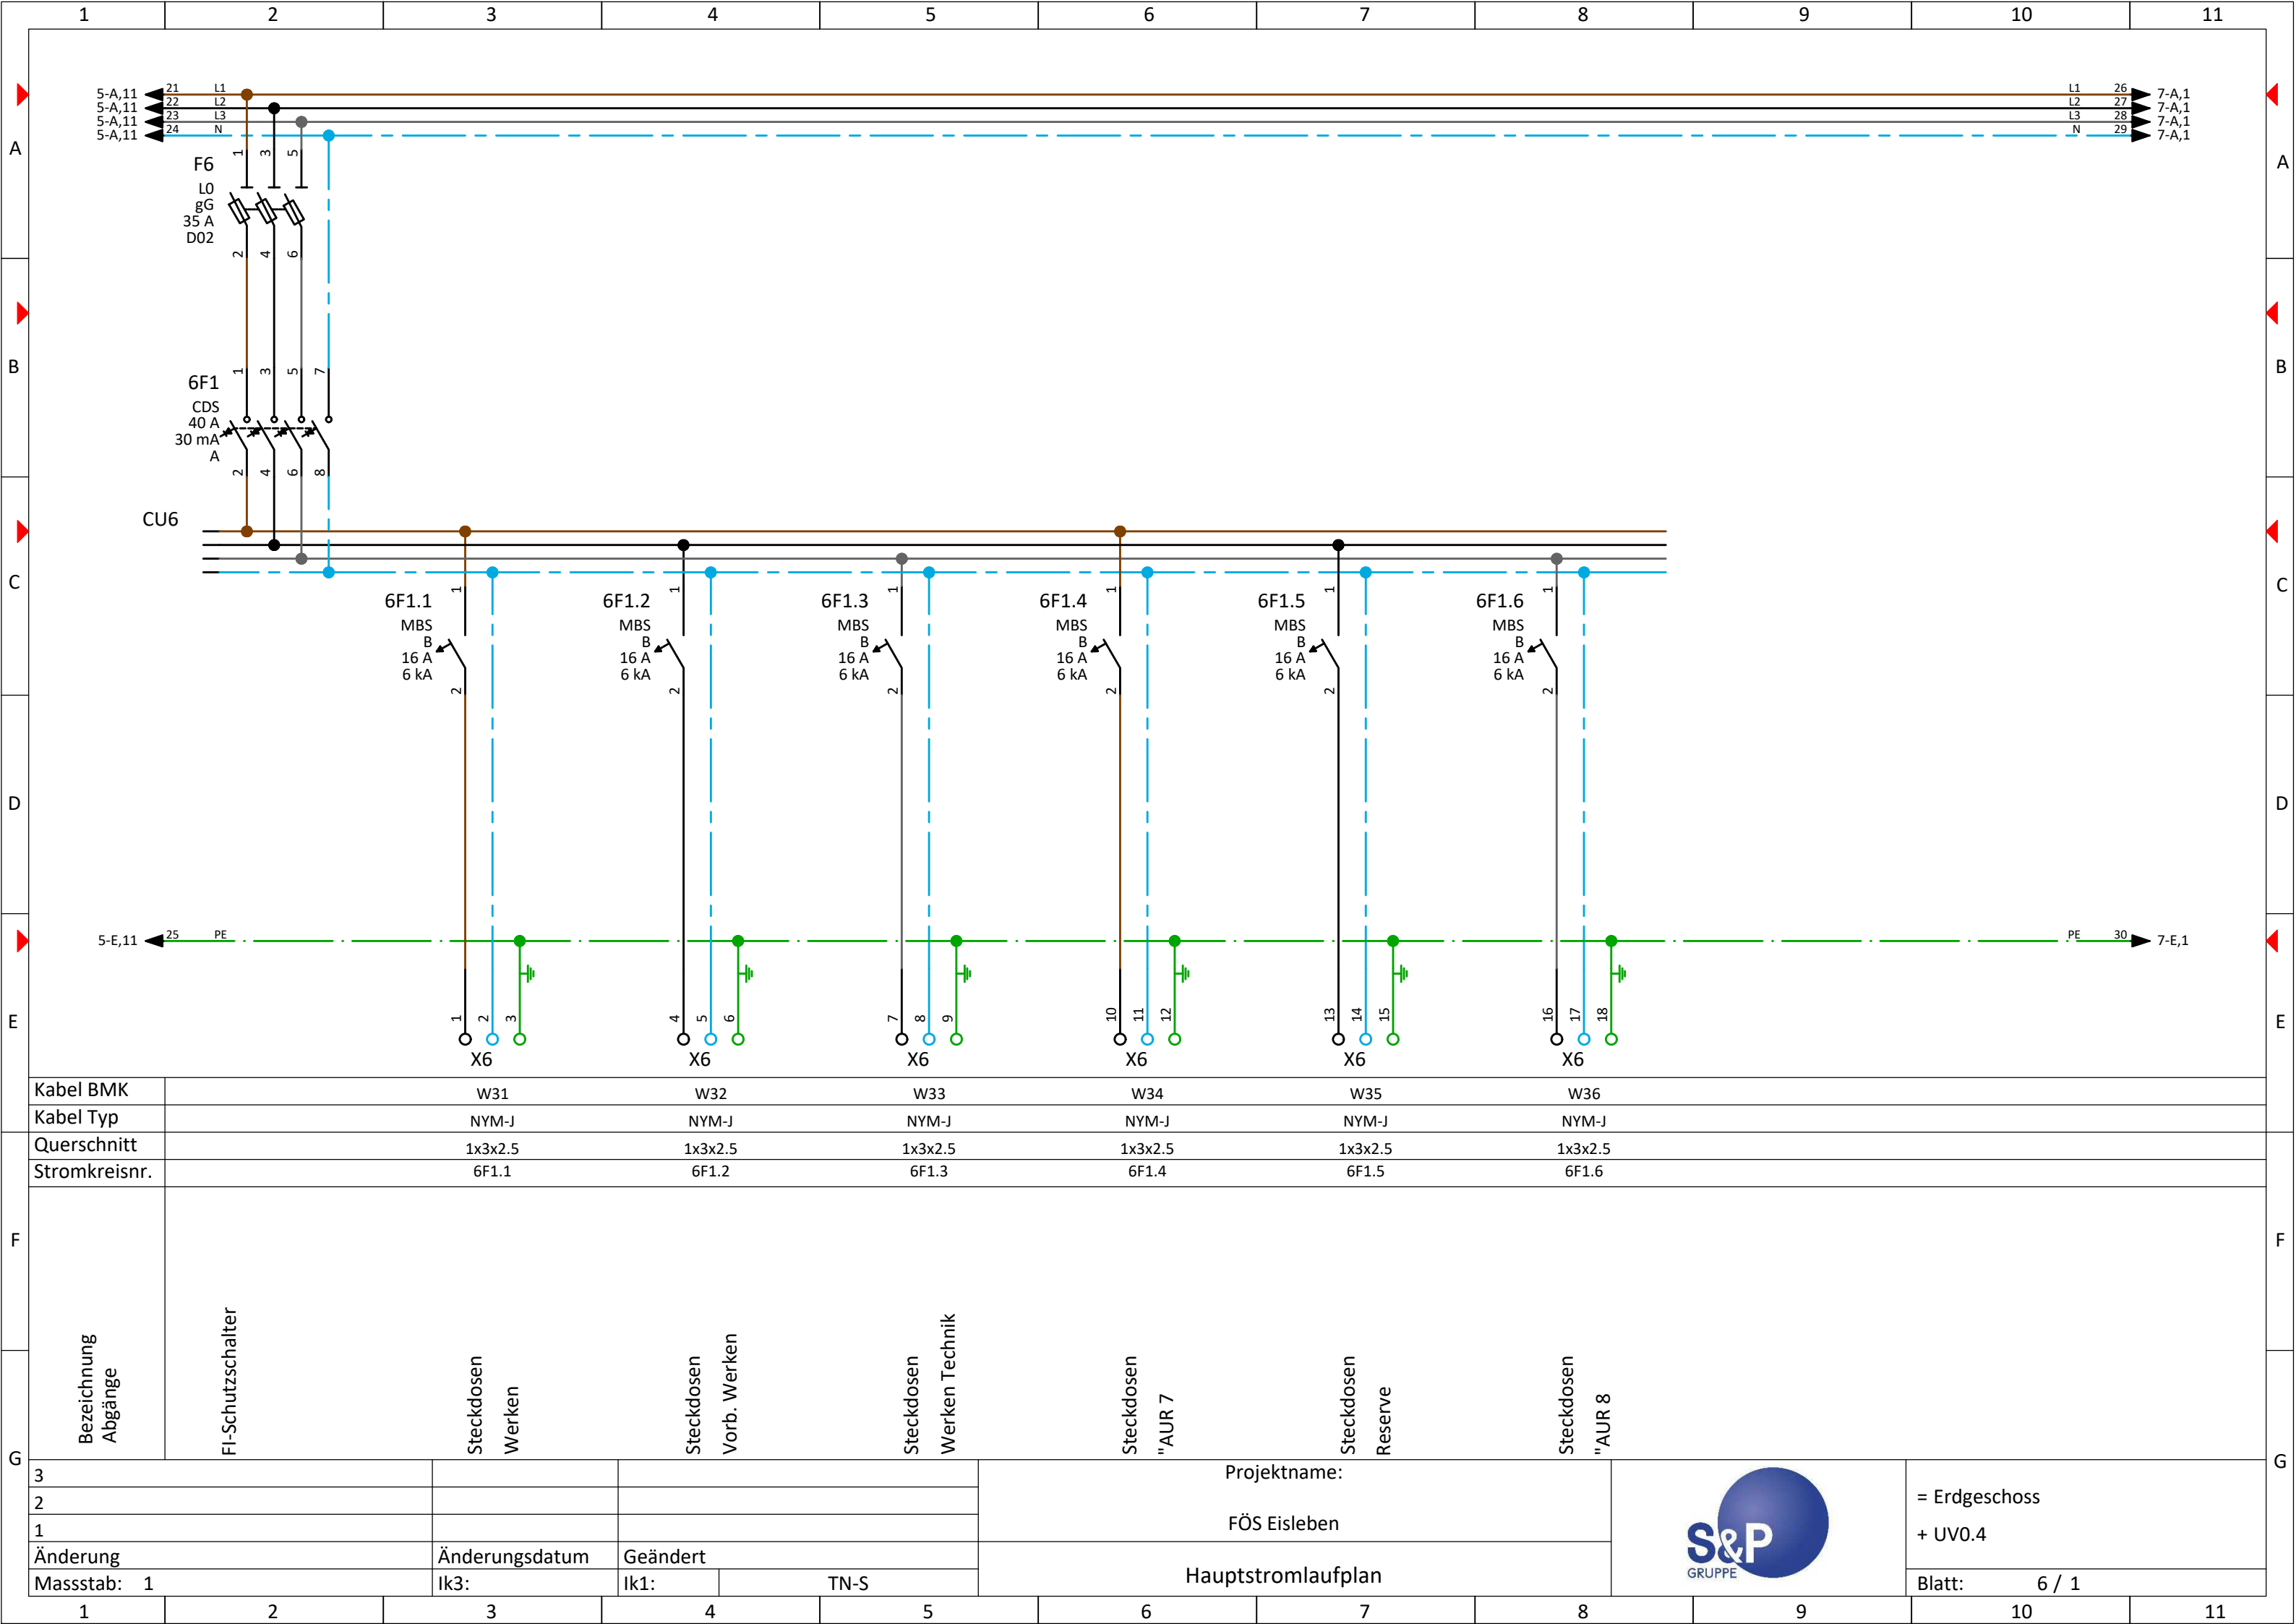

Kabel BMK	W31		W32		W33		W34		W35		W36	
Kabel Typ	NYM-J		NYM-J		NYM-J		NYM-J		NYM-J		NYM-J	
Querschnitt	1x3x2.5		1x3x2.5		1x3x2.5		1x3x2.5		1x3x2.5		1x3x2.5	
Stromkreisnr.	6F1.1		6F1.2		6F1.3		6F1.4		6F1.5		6F1.6	

Bezeichnung Abgänge	FI-Schutzschalter		Steckdosen Werken		Steckdosen Vorb. Werken		Steckdosen Werken Technik		Steckdosen "AUR 7		Steckdosen Reserve		Steckdosen "AUR 8	

3			Projektname:			= Erdgeschoss + UV0.4
2						
1						
Änderung	Änderungsdatum	Geändert		Hauptstromlaufplan		Blatt: 6 / 1
Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	TN-S			

