


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
	3										
	2										
	1										
	Änderung	Änderungsdatum	Geändert								
	Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	TN-S							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


S&P GT


Föderschule Eisleben

Unterverteilung 0.3



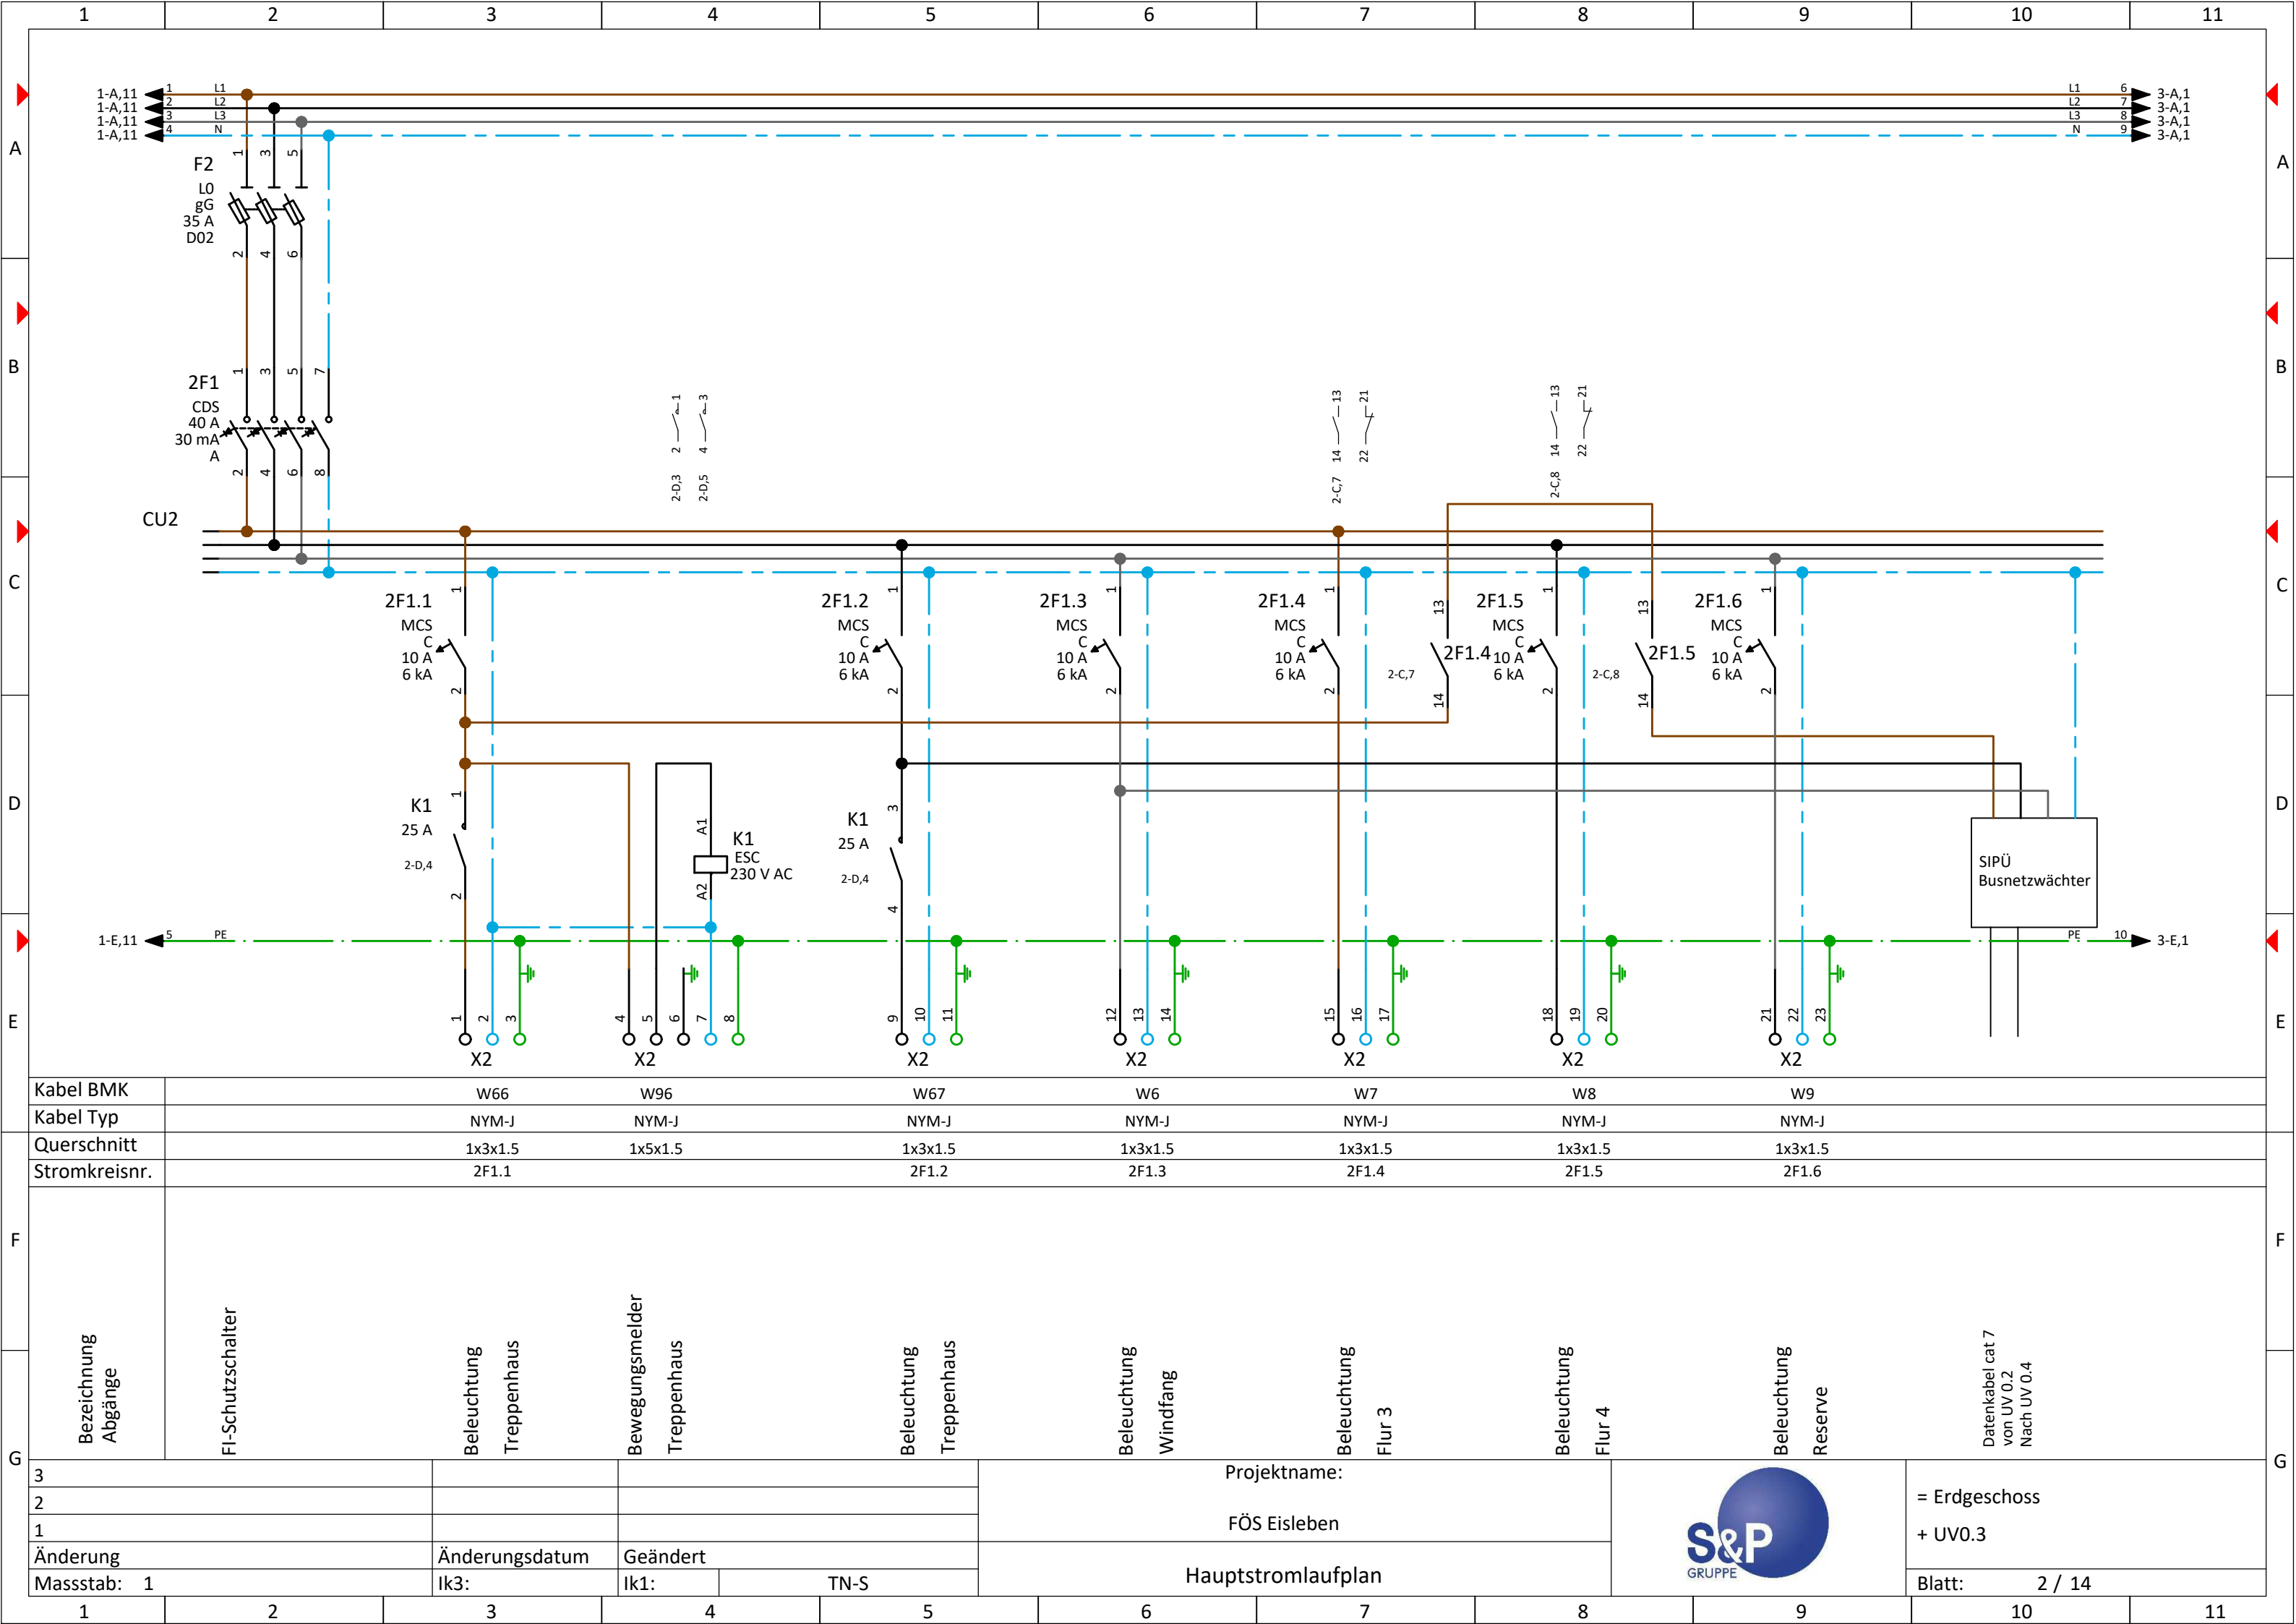

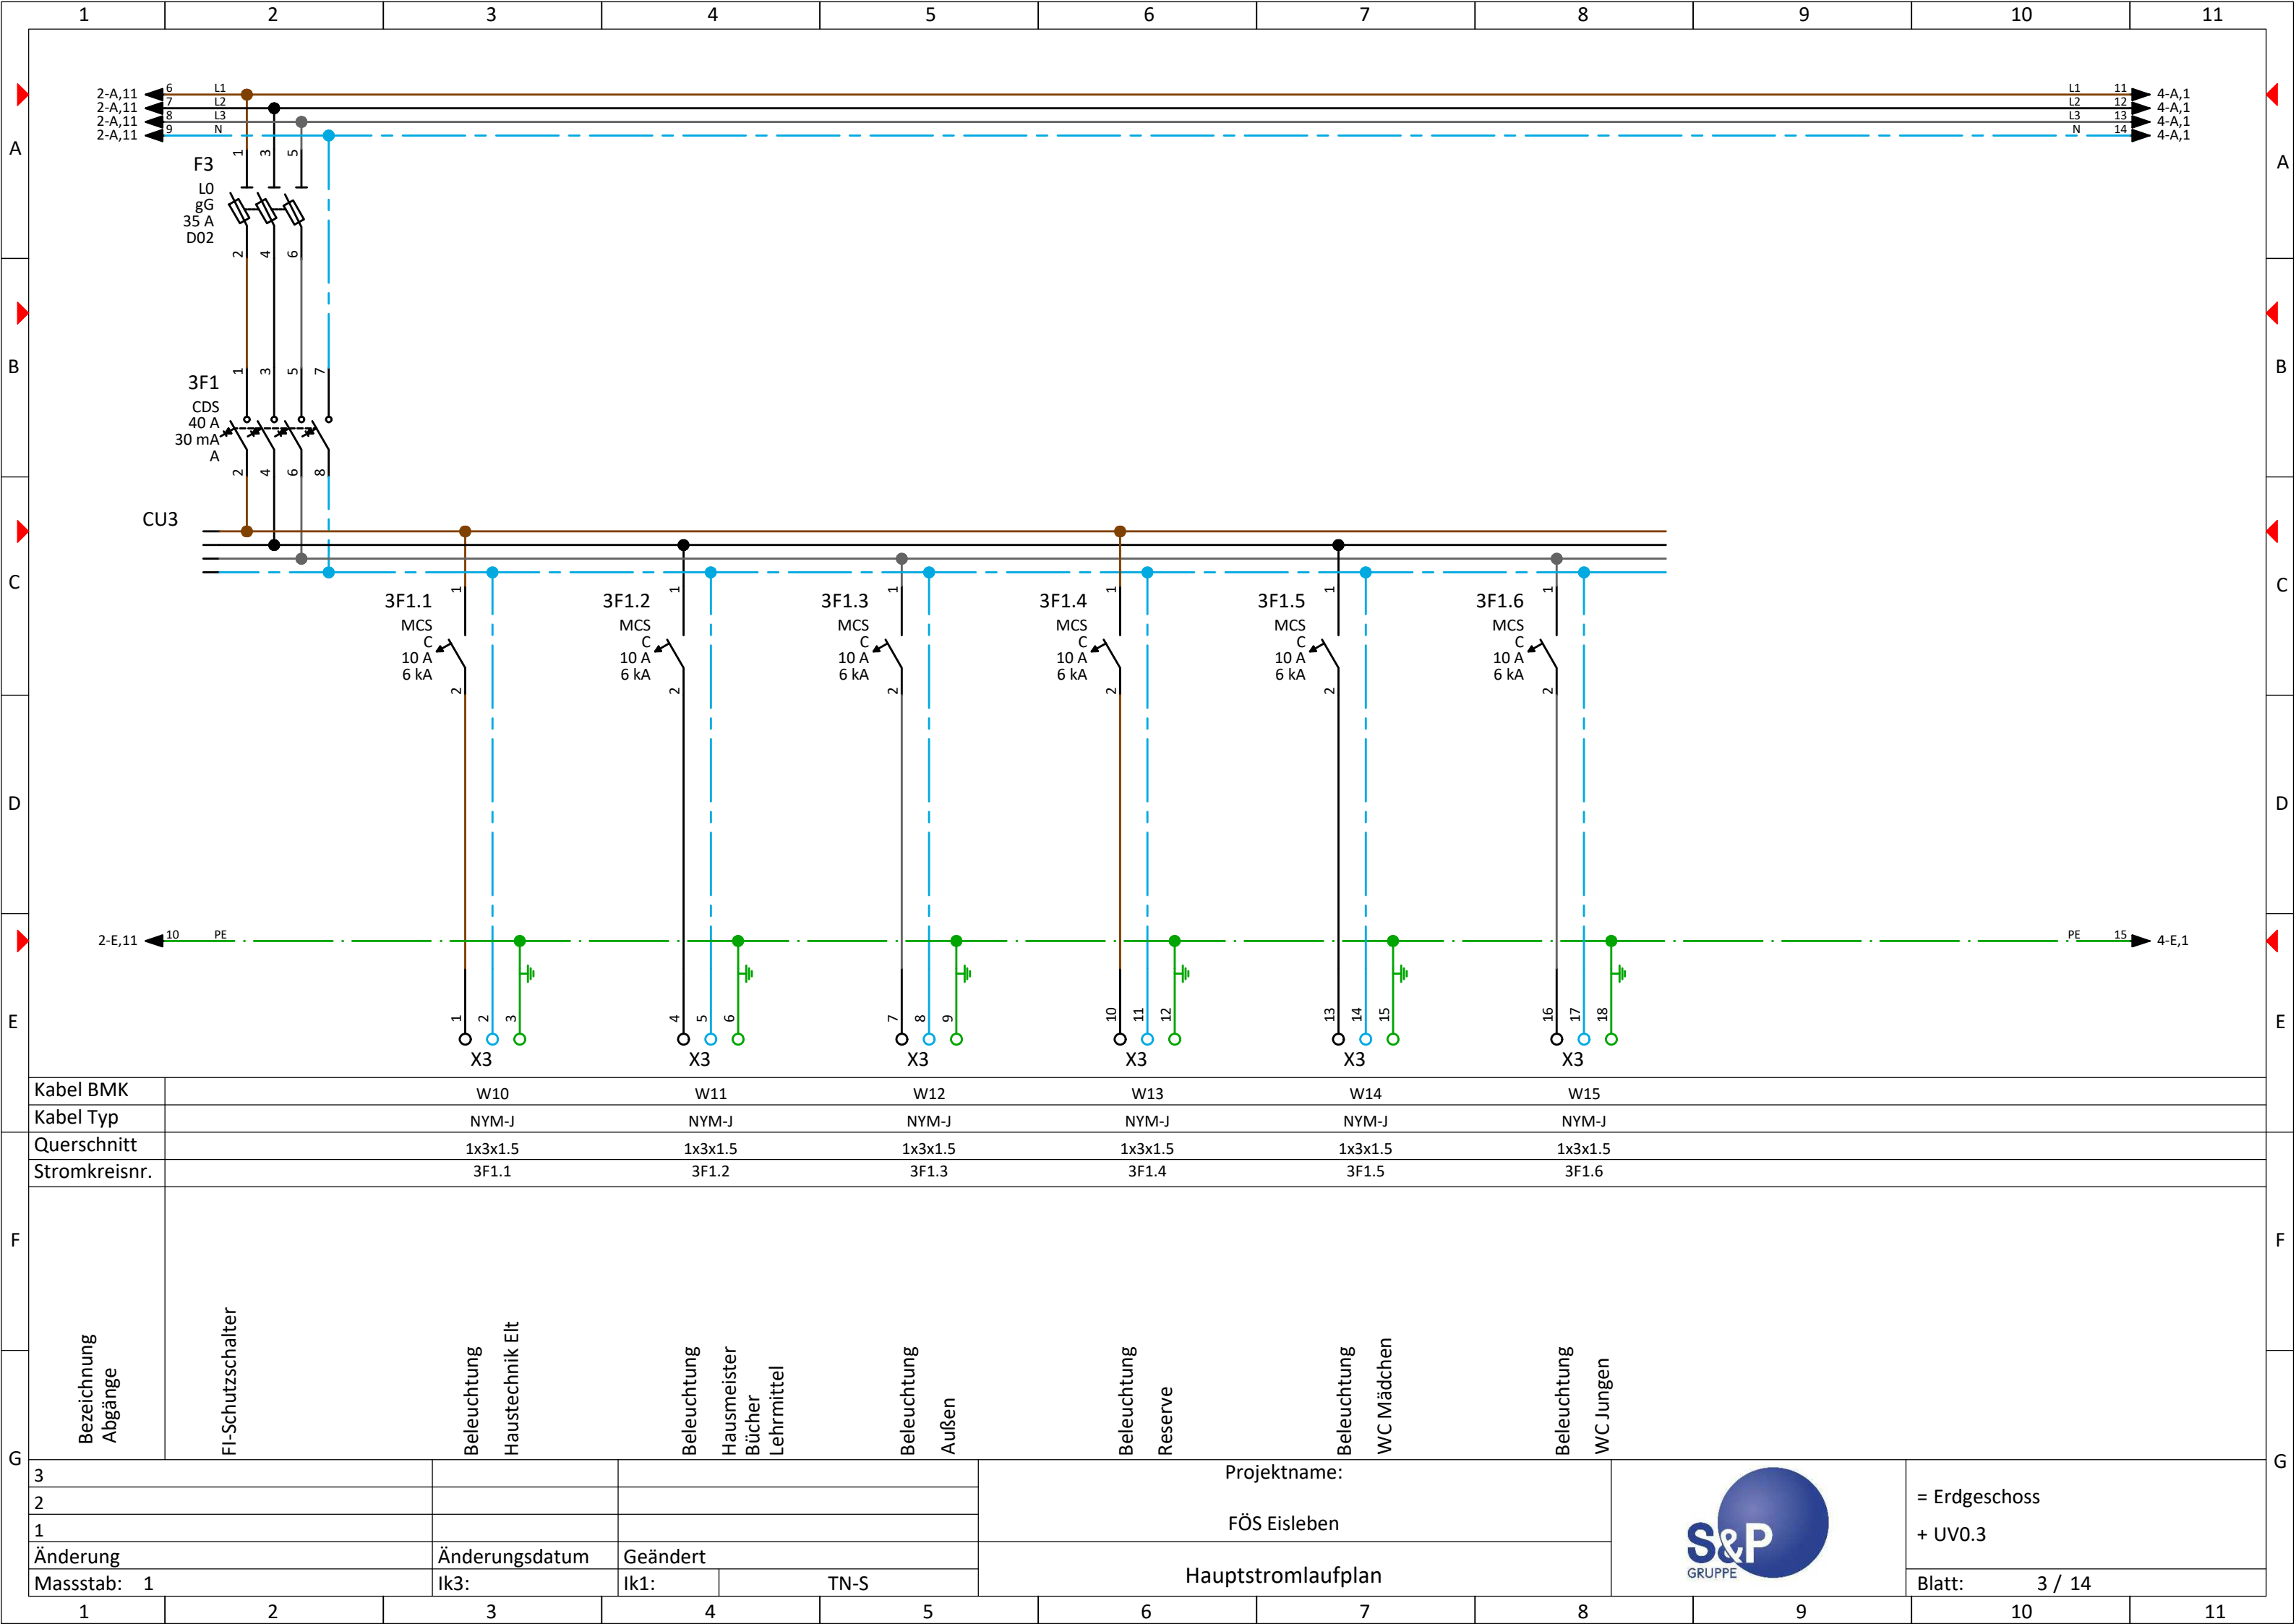


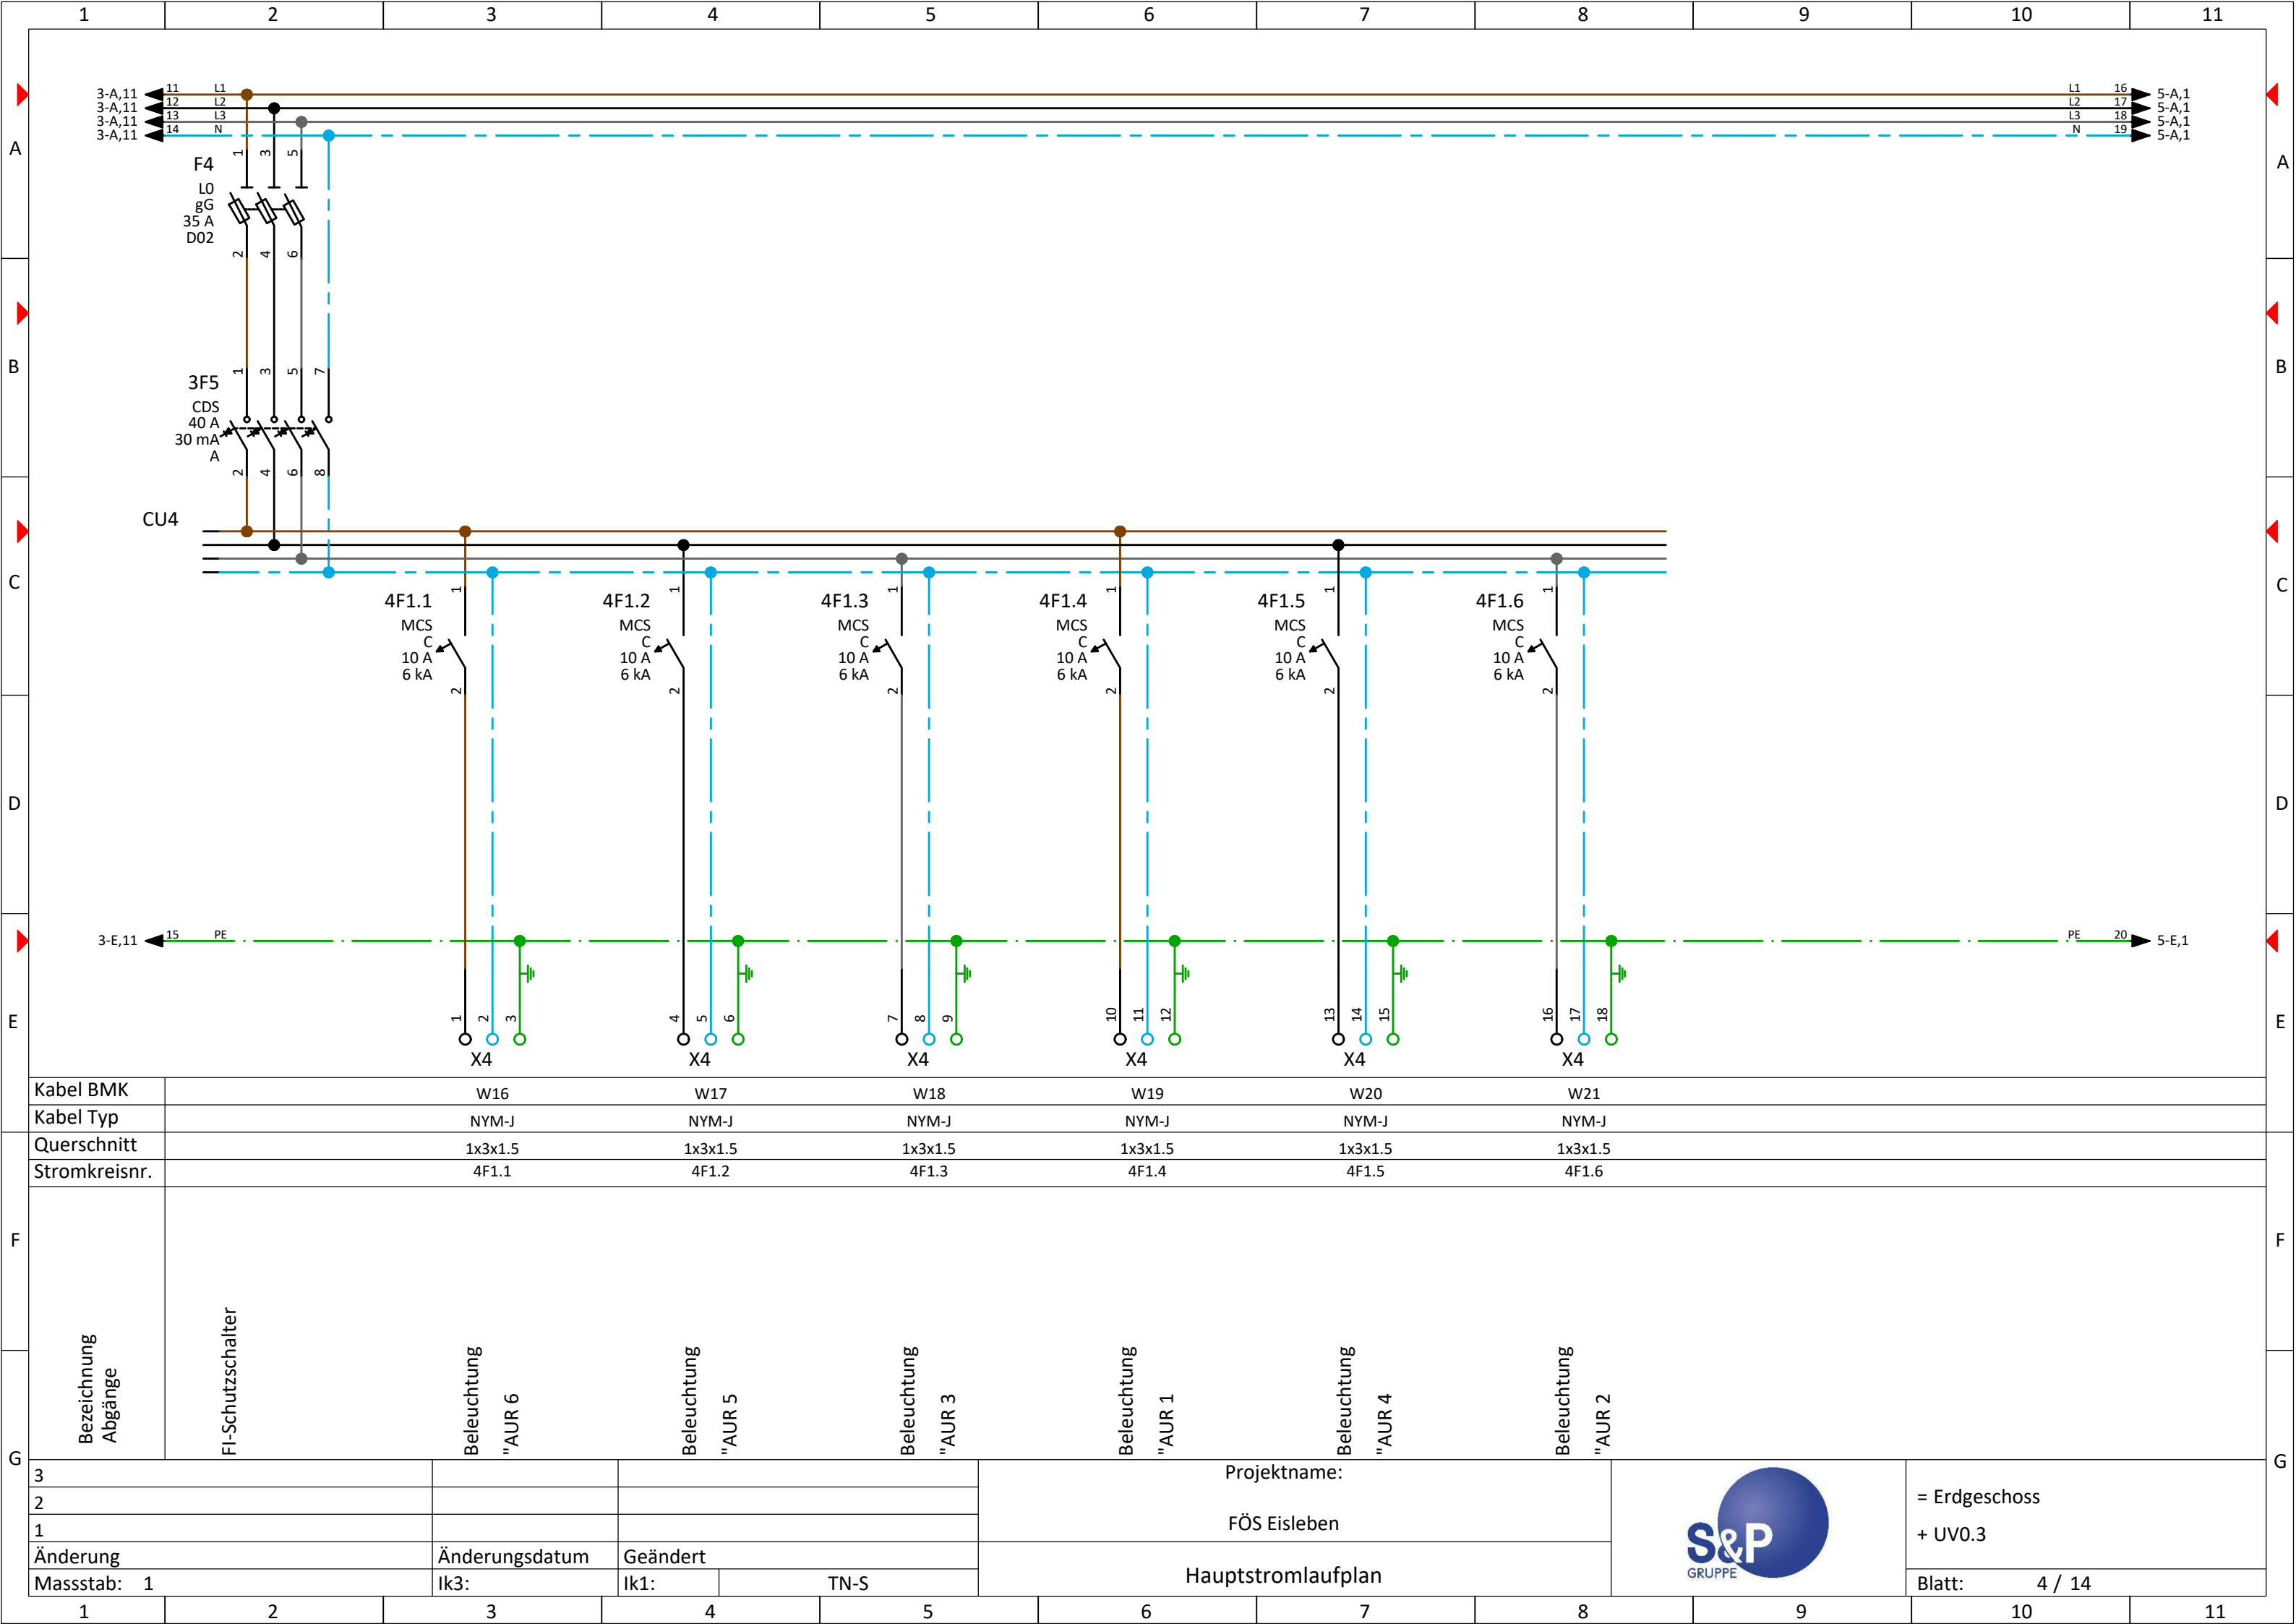


Kabel BMK	W16					
Kabel Typ	NYM-J					
Querschnitt	1x3x1.5					
Stromkreisnr.	4F1.1					

Bezeichnung Abgänge	FI-Schutzschalter					
		Beleuchtung "AUR 6	Beleuchtung "AUR 5	Beleuchtung "AUR 3	Beleuchtung "AUR 1	Beleuchtung "AUR 4

3			Projektname:			= Erdgeschoss + UV0.3
2			FÖS Eisleben			
1			Hauptstromlaufplan			
Änderung	Änderungsdatum	Geändert		Blatt: 4 / 14		
Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	TN-S			

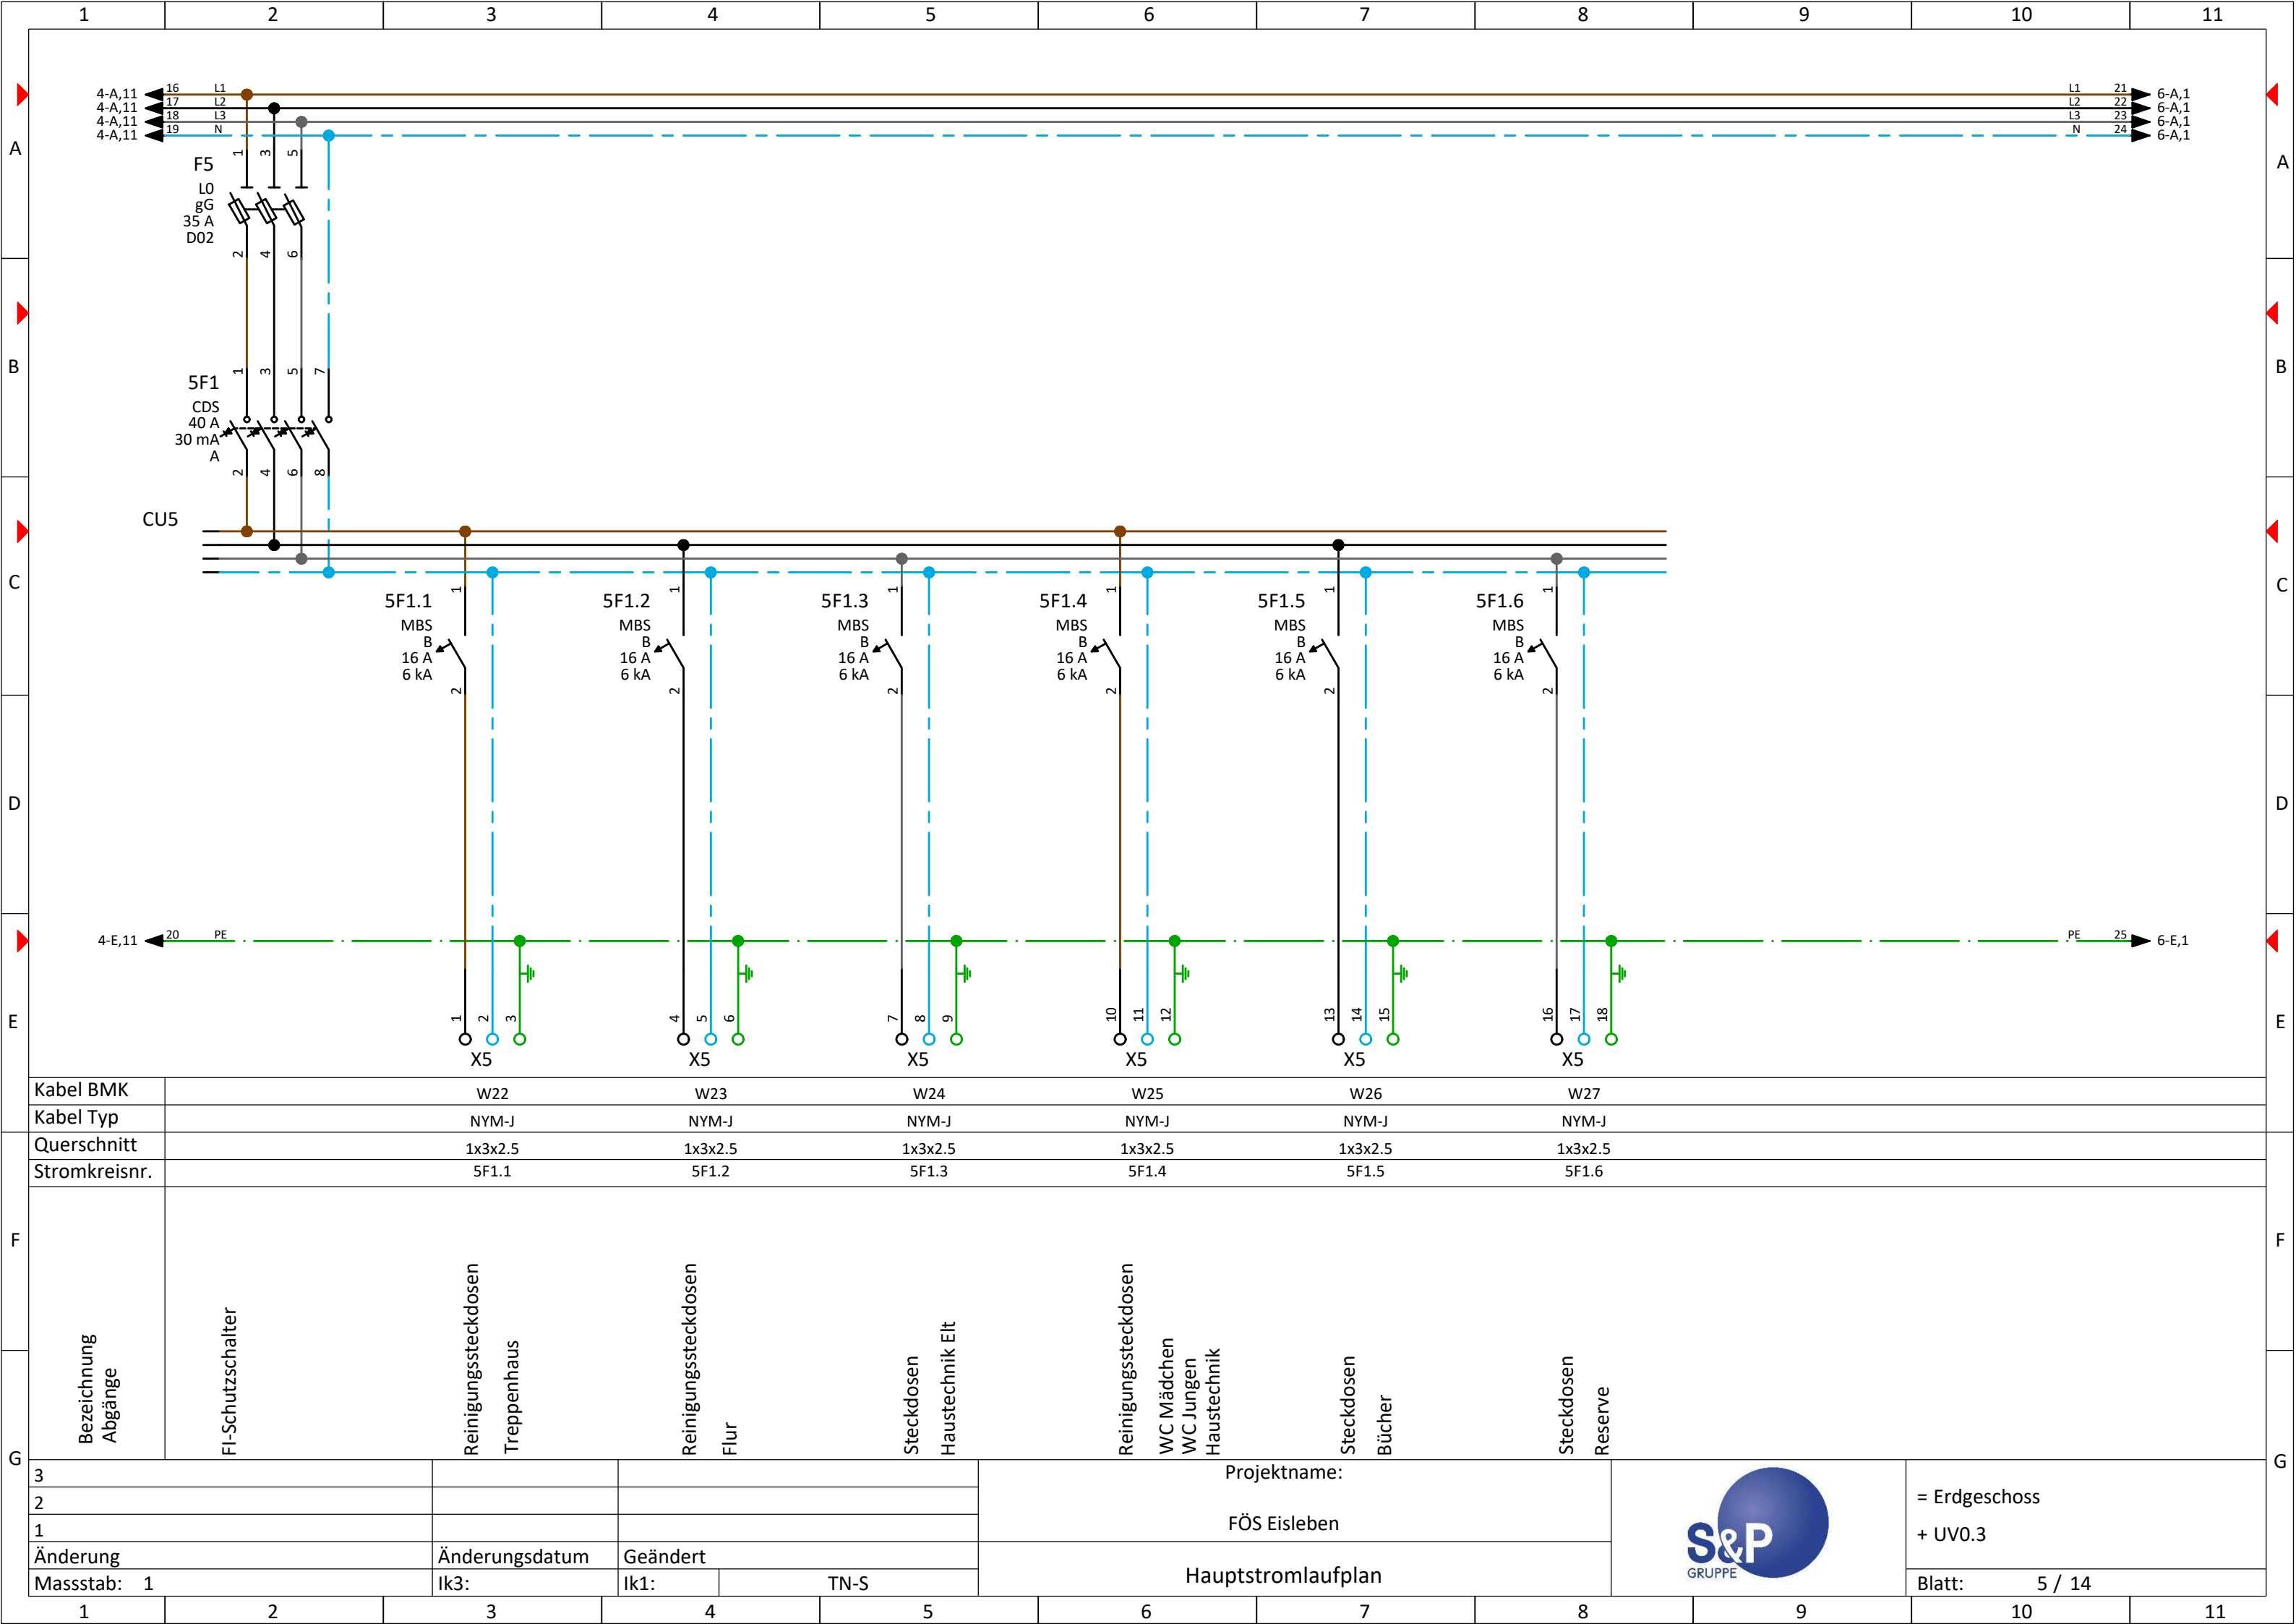

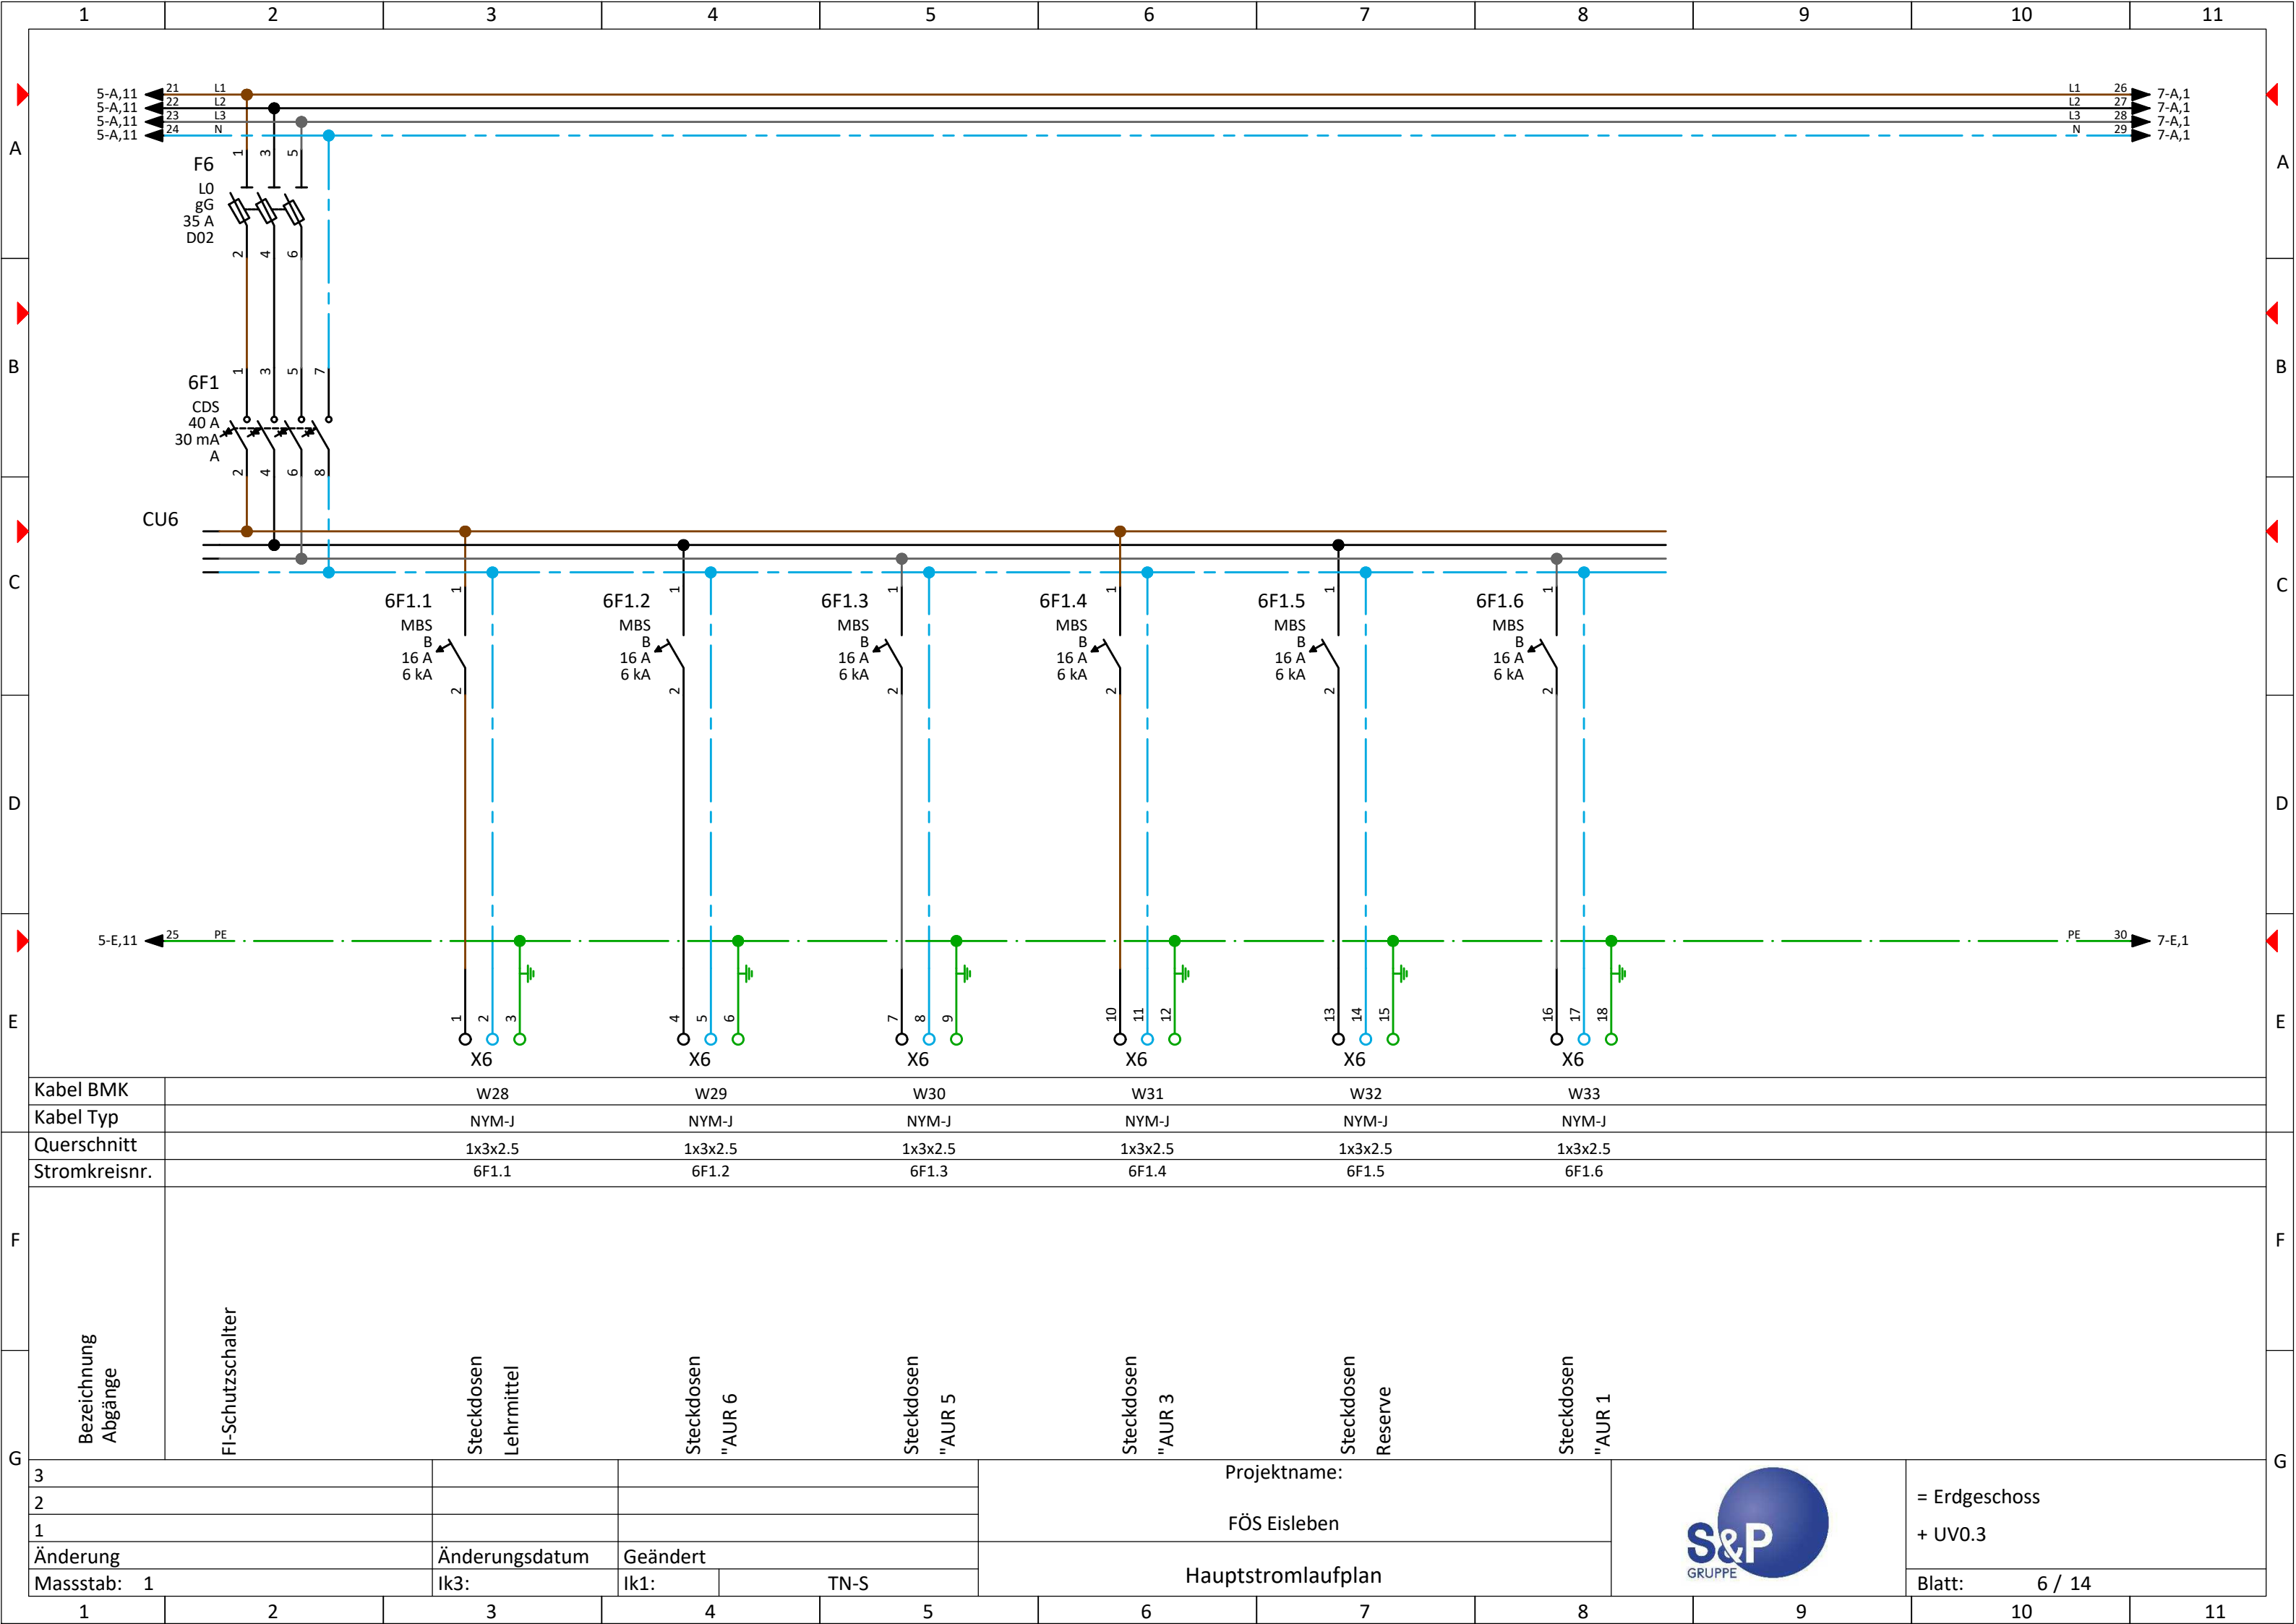

Kabel BMK	W28		W29	W30	W31	W32	W33
Kabel Typ	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
Querschnitt	1x3x2.5		1x3x2.5	1x3x2.5	1x3x2.5	1x3x2.5	1x3x2.5
Stromkreisnr.	6F1.1		6F1.2	6F1.3	6F1.4	6F1.5	6F1.6

Bezeichnung Abgänge	FI-Schutzschalter		Steckdosen Lehmittel	Steckdosen "AUR 6	Steckdosen "AUR 5	Steckdosen "AUR 3	Steckdosen Reserve	Steckdosen "AUR 1

3			Projektname:			= Erdgeschoss + UV0.3
2			FÖS Eisleben			
1			Hauptstromlaufplan			
Änderung	Änderungsdatum	Geändert				Blatt:
Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	TN-S			

