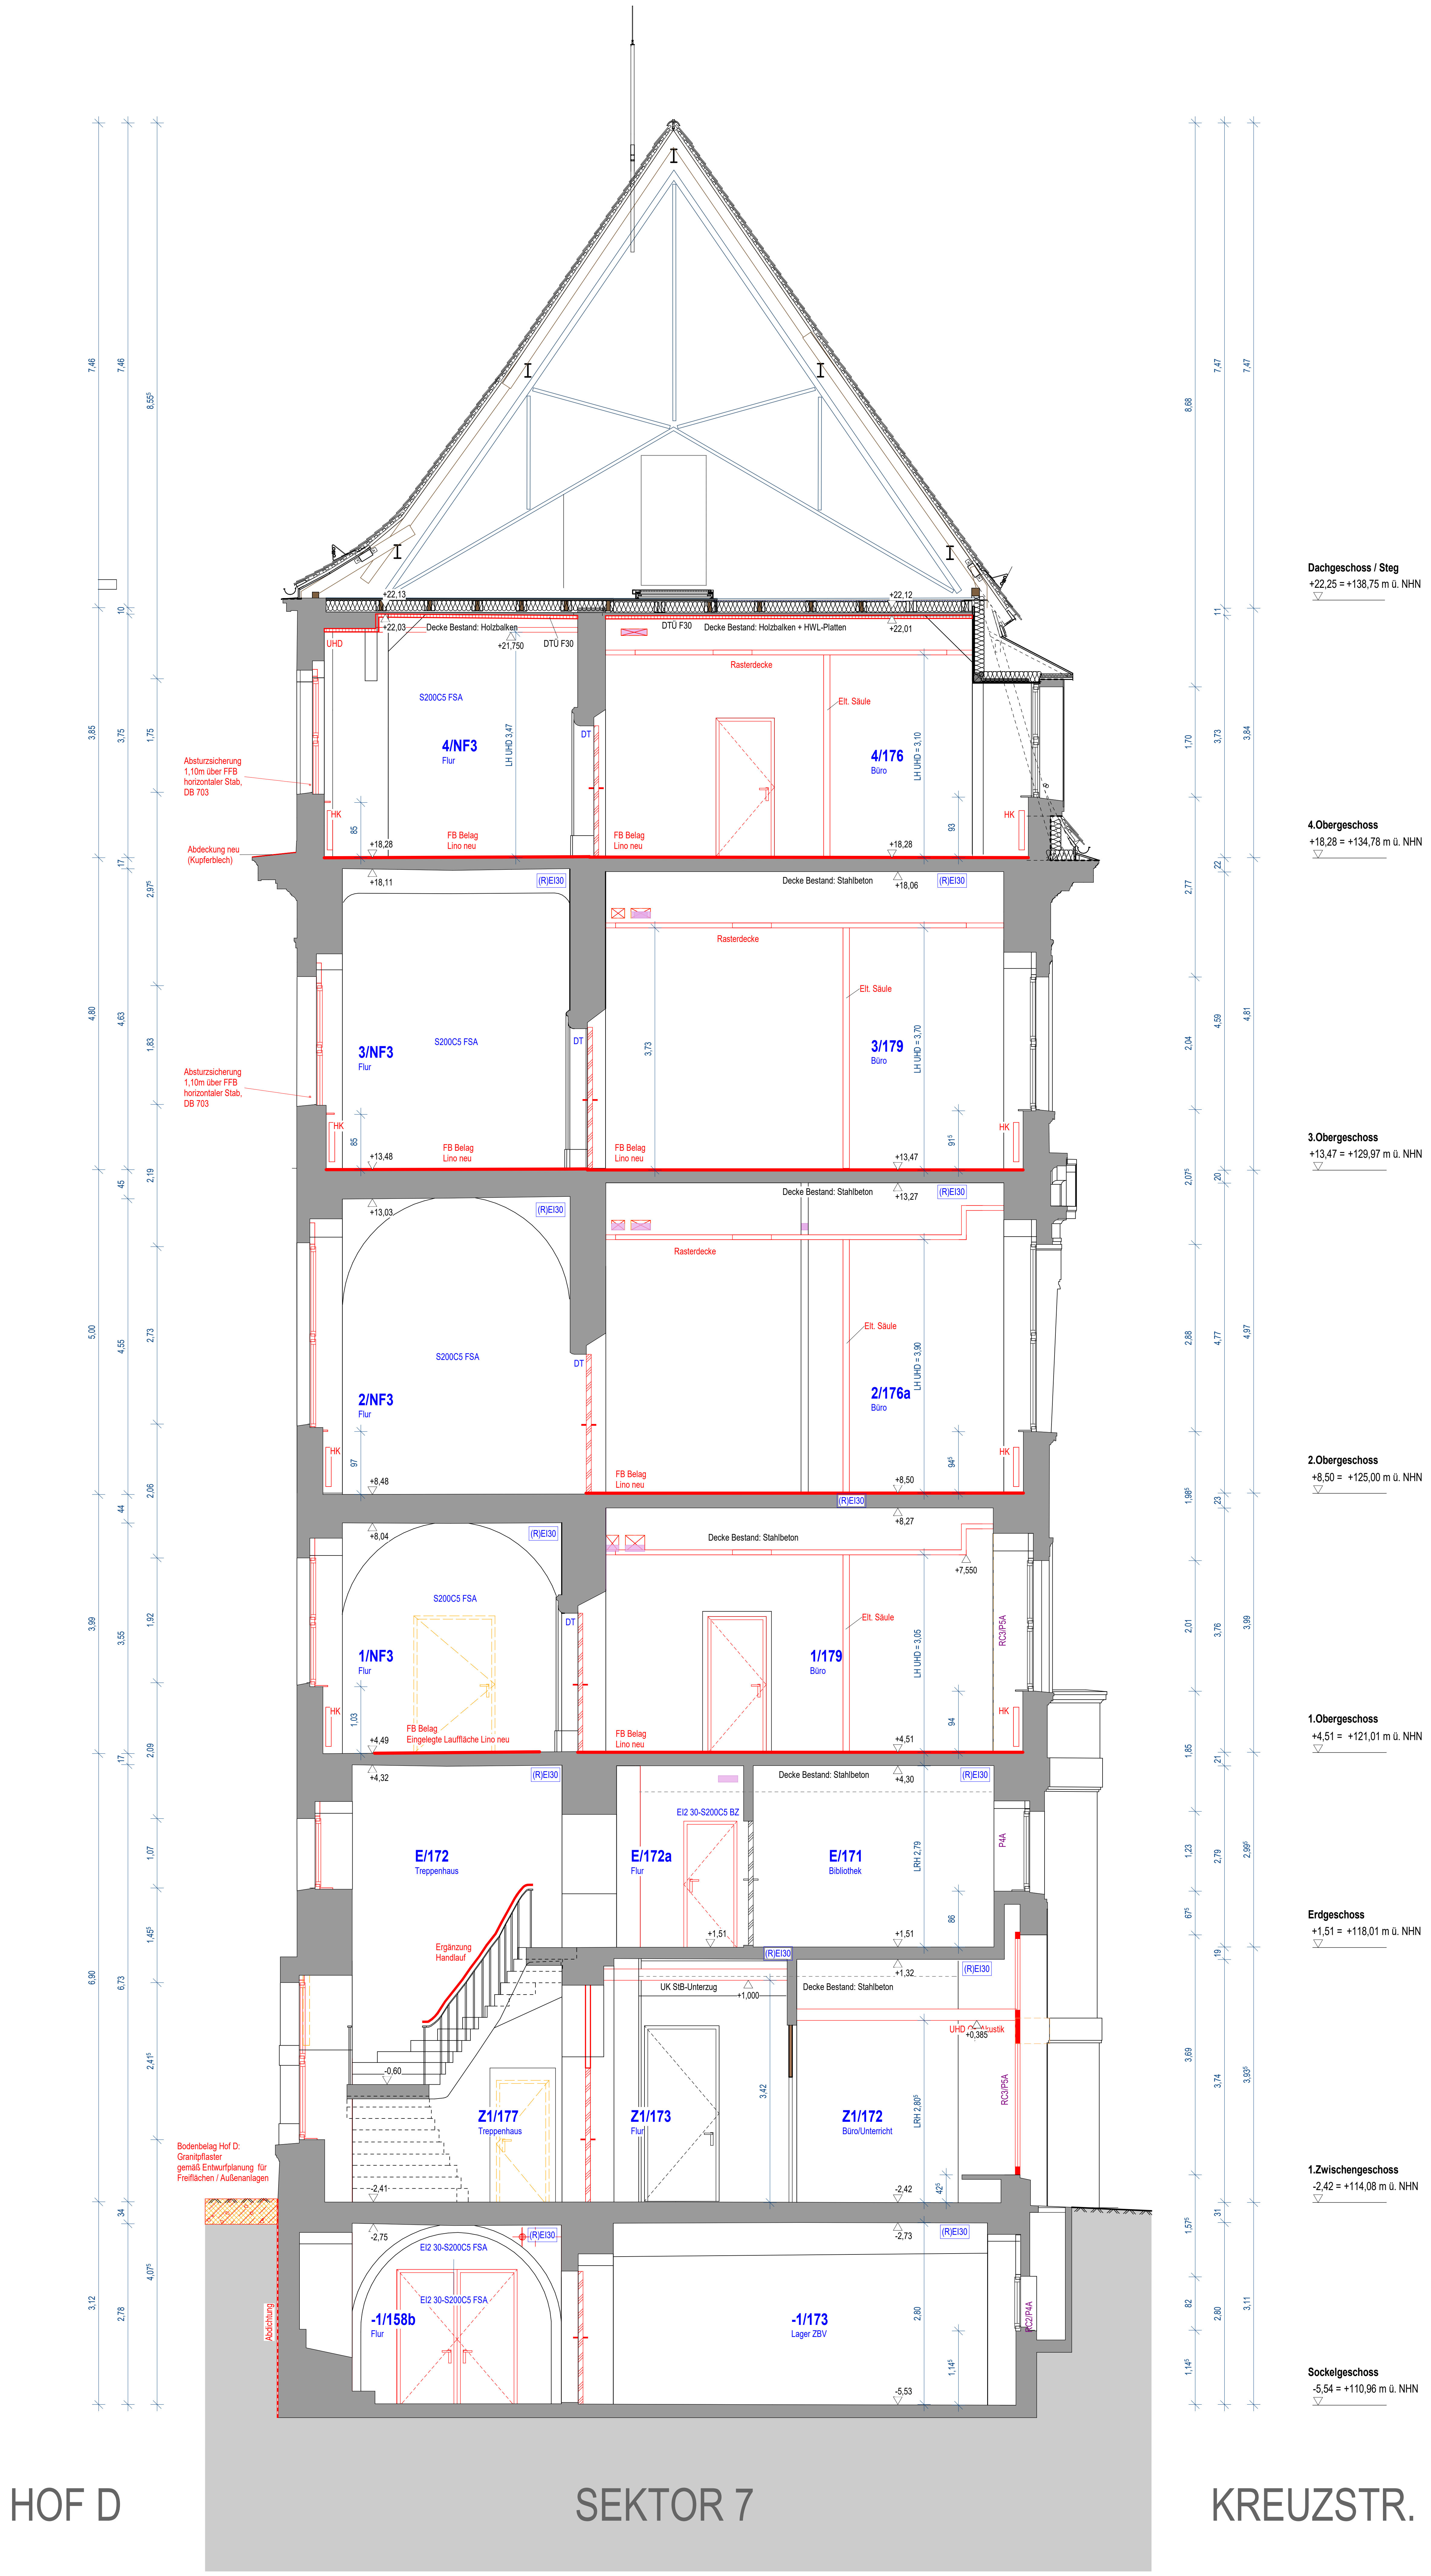
Dachgeschoss / Steg
+22,25 = +138,75 m ü. NHN
4.Obergeschoss
+18,28 = +134,78 m ü. NHN
3.Obergeschoss
+13,47 = +129,97 m ü. NHN
2.Obergeschoss
+8,50 = +125,00 m ü. NHN
1.Obergeschoss
+4,51 = +121,01 m ü. NHN
Erdgeschoss
+1,51 = +118,01 m ü. NHN
1.Zwischengeschoss
-2,42 = +114,08 m ü. NHN
Sockelgeschoss
-5,54 = +110,96 m ü. NHN
4/NF3
Flur
4/176
Büro
3/NF3
Flur
3/179
Büro
2/NF3
Flur
2/176a
Büro
1/NF3
Flur
1/179
Büro
E/172
Treppenhaus
E/172a
Flur
E/171
Bibliothek
Z1/177
Treppenhaus
Z1/173
Flur
Z1/172
Büro/Unterricht
-1/158b
Flur
-1/173
Lager ZBV
Absturzsicherung 1,10m über FFB horizontaler Stab, DB 703
Abdeckung neu (Kupferblech)
Bodenbelag Hof D: Granitpflaster gemäß Entwurfplanung für Freiflächen / Außenanlagen
Ergänzung Handlauf
HOF D
SEKTOR 7
KREUZSTR.

Teeküchen

- ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
- Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
- Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
- Kühlschrank ohne Frostfach
- Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC-Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
- Wasserspender
- Mikrowelle
- Wasserkocher in kleinen Teeküchen

AUSSTATTUNG

☐	Möbel neu
☐	Möbel neu als Option

MATERIALIEN / WÄNDE

▬	Bestand
▨	Stahlbeton (StB) Neu
▨	WU-Beton
▨	Beton (unbewehrt) Neu
▨	Mauerwerk Neu
▩	Dämmung Neu
☰	Gipskarton- Ständerwand Neu
═	Glaswand Neu
─	Putz Neu
▩	abzubrechende Bauteile
🟪	Fassadensanierung im MB 3

DURCHBRÜCHE

DD L 75/35	Deckendurchbruch (DD)
BD L 75/35	Bodendurchbruch (BD)
▨	Wandschlitz (WS)
▨	Wanddurchbruch (WD)
▨	Kernbohrung (KB)
▭	Heizkörper (HK)
○	Regenfallrohr (RR)

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

75⁵ / 2,135	Wandöffnung Rohbaumaß Sturz gerade
76 / 2,135 / 2,50	Wandöffnung Rohbaumaß Bogen Kämpfer/Stich
+0,00 +0,00	OKFF OK Fertigfußboden OKRB OK Rohboden
D +0,00	(D) = UK Decke Bestand
S +0,00	(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand
K +0,00	(K) = Höhe Kämpfer Bestand
UK +0,00	(UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)
± 0,00	OKF über/unter ±0,00
-0,14	OKR über/unter ±0,00

OKFF	OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB	OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
LH	Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR	Lichte Raumhöhe
LHUD	Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ	Lichte Höhe Unterzug
RRH	Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH	Höhe fertige Brüstung über OKFFB
GK	Gipskarton (-wand/-decke)
UHD	Unterhangdecke
RR DN...	Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ	Freier Lüftungsquerschnitt
RC3/RC2/RC1	Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß DIN VENV 1627-30
P4A	Sicherheitsverglasung gem. DIN EN 356 durchwurfhemmend
BT	Bodentank (BT)
BK	Bodenklappe (BK)
☒	Bodenablauf (BA)

BRANDSCHUTZ

EI2 30-SaC5	T30-D	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 30-S200C5	T30-RS	feuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-SaC5	T60-D	hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-S200C5	T60-RS	hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-SaC5	T90-D	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-S200C5	T90-RS	feuerbeständige, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
SaC5	DS	Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)
S200C5	RS	dicht- und selbstschließende Tür
(R) EI90 nbr	F90 AB	feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min, ohne mech. Anforderung, nicht brennbar
REI90-Mnbr	F90-A+(M)	feuerbeständige Wand, mind. 90 min, mech. Anforderung, nicht brennbar
(R) EI30	F30	feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

NA	Notausgang
RF	Rettungsfenster
DTÜ	brandschutztechn. Ertüchtigung Decke
RWA	Rauch u. Wärmeabzugsanlage
VSG	Verbundsicherheitsglas
F	Festverglasung
FSA	Tür mit Feststellanlage
FL	Feuerlöscher (in Einbauschrank)
LWL	Wandhydrant
F	Feuerlöscher

SCHALLSCHUTZ

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

Höhenbezug

±0,00 ü. OFF = 116,50m ü. NHN

Index	Änderung	Datum	Gez.	ID
A	SN_XX - Fortschreibung Planung	09.05.2025		18
-	SN_XX - Planausgabe	06.12.2024	FH	4

Zeichnungscode: Schnitt DD_A_3SDD00_A

Dresden.

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17

Übersichtsplan

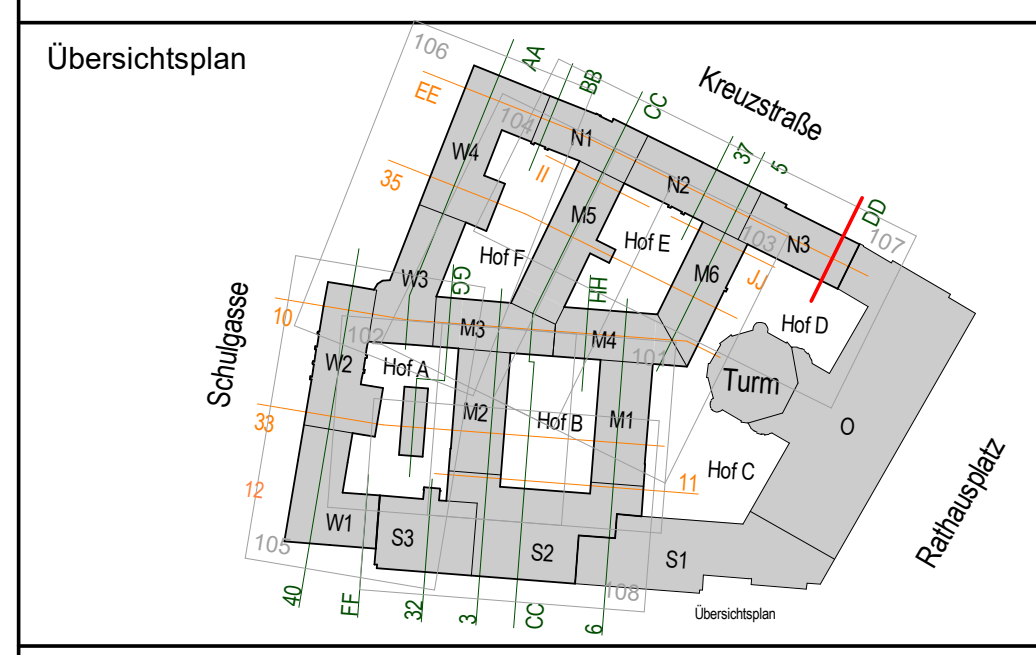
Kreuzstraße
Schulgasse
Rathausplatz
Turm
Hof A
Hof B
Hof C
Hof D
Hof E
Hof F
DD
Übersichtsplan

N = Nordflügel
O = Ostflügel
S = Südflügel
W = Westflügel

101 = Sektor 1
102 = Sektor 2
103 = Sektor 3
104 = Sektor 4
105 = Sektor 5
106 = Sektor 6
107 = Sektor 7
108 = Sektor 8

Schnittführungen mit Hauptrichtung Nord - Süd
Schnittführungen mit Hauptrichtung Ost - West

Projekt

1000 - Neues Rathaus

Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Vorgezogene Sanierungsmaßnahme - MB III

Architekten

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum Unterschrift

Standortverwalter

Amt für Hochbau
und Immobilienverwaltung

Planungsphase

5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachplaner

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung

Maßnahmenblock III

Schnitt DD

Querschnitt Nordflügel 3

DWG - Dateiname 1000_001_5_A_SDD_3SDD00_A _p	
PDF - Dateiname 1000_001_5_A_SDD_3SDD00_A _p	
Maßstab 1 : 50	Erstelldatum 06.12.2024
Gez. FH	Projekt-Nr. HI.2710018
BL.- Größe 750 x 905 mm	BL.-Nr. A_3SDD00_A

Dachgeschoss / Steg
+22,40 = +138,90 m ü. NHN
4.Obergeschoss
+18,87 = +135,37 m ü. NHN
3.Obergeschoss
+13,48 = +129,98 m ü. NHN
2.Obergeschoss
+8,47 = +124,97 m ü. NHN
1.Obergeschoss
+4,48 = +120,98 m ü. NHN
Erdgeschoss
+0,00 = +116,50 m ü. NHN
Sockelgeschoss
-4,00 = +112,50 m ü. NHN
Tiefkeller
-7,53 = +108,97 m ü. NHN
3,53
61
2,81
1,78
82
5,39
4,56
3,17
2,07
69
2,01
5,01
4,32
2,93
28
1,93
3,99
3,71
2,03
40
2,18
4,48
4,09
2,32
53
1,95
4,00
3,46
2,01
44
2,80
3,53
3,10
1,72
HK
Rasterdecke
4/015
4/017a
4/SF3
4/079
4/081a
4/082
4/083
4/084
4/085
4/086
4/087
4/MF3
4/091
3/015
3/017a
3/SF3
3/079
3/080
3/081a
3/082
3/083
3/084a
3/085
3/086
3/MF3
3/088a
2/015
2/017a
2/SF3
2/079
2/080
2/081
2/082
2/083
2/084
2/085
2/086
2/MF3
2/090
1/015
1/019b
1/SF3
1/080b
1/080
1/081
1/082
1/083
1/084
1/085
1/086
1/MF3
1/089
E/016
E/SF2a
E/TH2
E/080
E/081a
E/082
E/083
E/084
E/085
E/086
E/MF4
E/089
-1/015
-1/023b
-1/080
-1/084b
-1/084a
-1/084
-1/085
-1/086
-1/087d
-1/089
-2/031
-2/033
-2/018
-2/021
-2/002
-2/003
SEKTOR 8
SEKTOR 2
SEKTOR 4
HOF F

Teeküchen

- ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
- Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
- Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
- Kühlschrank ohne Frostfach
- Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC-Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
- Wasserspender
- Mikrowelle
- Wasserkocher in kleinen Teeküchen

AUSSTATTUNG

☐	Möbel neu
☐	Möbel neu als Option

MATERIALIEN / WÄNDE

▨	Bestand
▨	Stahlbeton (StB) Neu
▨	WU-Beton
▨	Beton (unbewehrt) Neu
▨	Mauerwerk Neu
▨	Dämmung Neu
▨	Gipskarton- Ständerwand Neu
▨	Glaswand Neu
▨	Putz Neu
▨	abzubrechende Bauteile
▨	Fassadensanierung im MB 3

DURCHBRÜCHE

DD L 75/35	Deckendurchbruch (DD)
BD L 75/35	Bodendurchbruch (BD)
▨	Wandschlitz (WS)
▨	Wanddurchbruch (WD)
▨	Kernbohrung (KB)
▭	Heizkörper (HK)
○	Regenfallrohr (RR)

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

75⁵ / 2,135	Wandöffnung Rohbaumaß Sturz gerade
76 / 2,135 / 2,50	Wandöffnung Rohbaumaß Bogen Kämpfer/Stich
+0,00 / +0,00	OKFF OK Fertigfußboden OKRB OK Rohboden
D +0,00	(D) = UK Decke Bestand
S +0,00	(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand
K +0,00	(K) = Höhe Kämpfer Bestand
UK +0,00	(UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)
± 0,00 ▽	OKF über/unter ±0,00
-0,14 ▼	OKR über/unter ±0,00

OKFF	OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB	OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
LH	Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR	Lichte Raumhöhe
LHUD	Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ	Lichte Höhe Unterzug
RRH	Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH	Höhe fertige Brüstung über OKFFB
GK	Gipskarton (-wand/-decke)
UHD	Unterhangdecke
RR DN...	Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ	Freier Lüftungsquerschnitt
RC3/RC2/RC1	Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß DIN VENV 1627-30
P4A	Sicherheitsverglasung gem. DIN EN 356 durchwurfhemmend
BT	Bodentank (BT)
BK	Bodenklappe (BK)
⊠	Bodenablauf (BA)

BRANDSCHUTZ

EI2 30-SaC5	T30-D	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 30-S200C5	T30-RS	feuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-SaC5	T60-D	hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-S200C5	T60-RS	hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-SaC5	T90-D	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-S200C5	T90-RS	feuerbeständige, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
SaC5	DS	Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)
S200C5	RS	dicht- und selbstschließende Tür
(R) EI90 nbr	F90 AB	feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min, ohne mech. Anforderung, nicht brennbar
REI90-Mnbr	F90-A+(M)	feuerbeständige Wand, mind. 90 min, mech. Anforderung, nicht brennbar
(R) EI30	F30	feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

NA	Notausgang
RF	Rettungsfenster
DTÜ	brandschutztechn. Ertüchtigung Decke
RWA	Rauch u. Wärmeabzugsanlage
VSG	Verbundsicherheitsglas
F	Festverglasung
FSA	Tür mit Feststellanlage
FL	Feuerlöscher (in Einbauschrank)
LWL	Wandhydrant
F	Feuerlöscher

SCHALLSCHUTZ

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

Höhenbezug

±0,00 ü. OFF = 116,50m ü. NHN

Index	Änderung	Datum	Gez.	ID
A	SN_XX - Fortschreibung Planung	09.05.2025		18
-	SN_XX - Planausgabe	06.12.2024	FH	4

Zeichnungscode Schnitt 3_A_3S0300_A

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17

Übersichtsplan

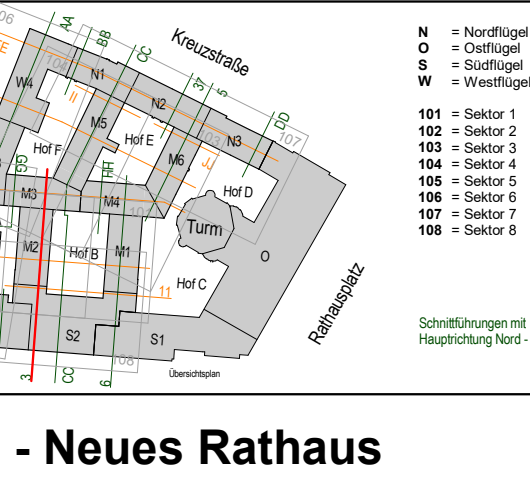
Kreuzstraße
Schulgasse
Rathausplatz
N1
N2
N3
W1
W2
W3
W4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
O
Hof A
Hof B
Hof C
Hof D
Hof E
Hof F
Turm
101
102
103
104
105
106
107
108
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
3
5
6
10
11
12
32
33
35
37
40
Übersichtsplan

N = Nordflügel
O = Ostflügel
S = Südflügel
W = Westflügel

101 = Sektor 1
102 = Sektor 2
103 = Sektor 3
104 = Sektor 4
105 = Sektor 5
106 = Sektor 6
107 = Sektor 7
108 = Sektor 8

Schnittführungen mit Hauptrichtung Nord - Süd
Schnittführungen mit Hauptrichtung Ost - West

Projekt

1000 - Neues Rathaus
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Vorgezogene Sanierungsmaßnahme - MB III

Architekten

Datum Unterschrift

Standortverwalter
Amt für Hochbau
und Immobilienverwaltung

Planungsphase
5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachplaner
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Datum Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung

Maßnahmenblock III

Schnitt 3

Längsschnitt Mittelflügel 2

DWG - Dateiname 1000_001_5_A_S03_3S0300_A _p	
PDF - Dateiname 1000_001_5_A_S03_3S0300_A _p	
Maßstab 1 : 50	Erstelldatum 06.12.2024
Gez. FH	Projekt-Nr. HI.2710018
BL.- Größe 1900 x 905 mm	BL.-Nr. A_3S0300_A

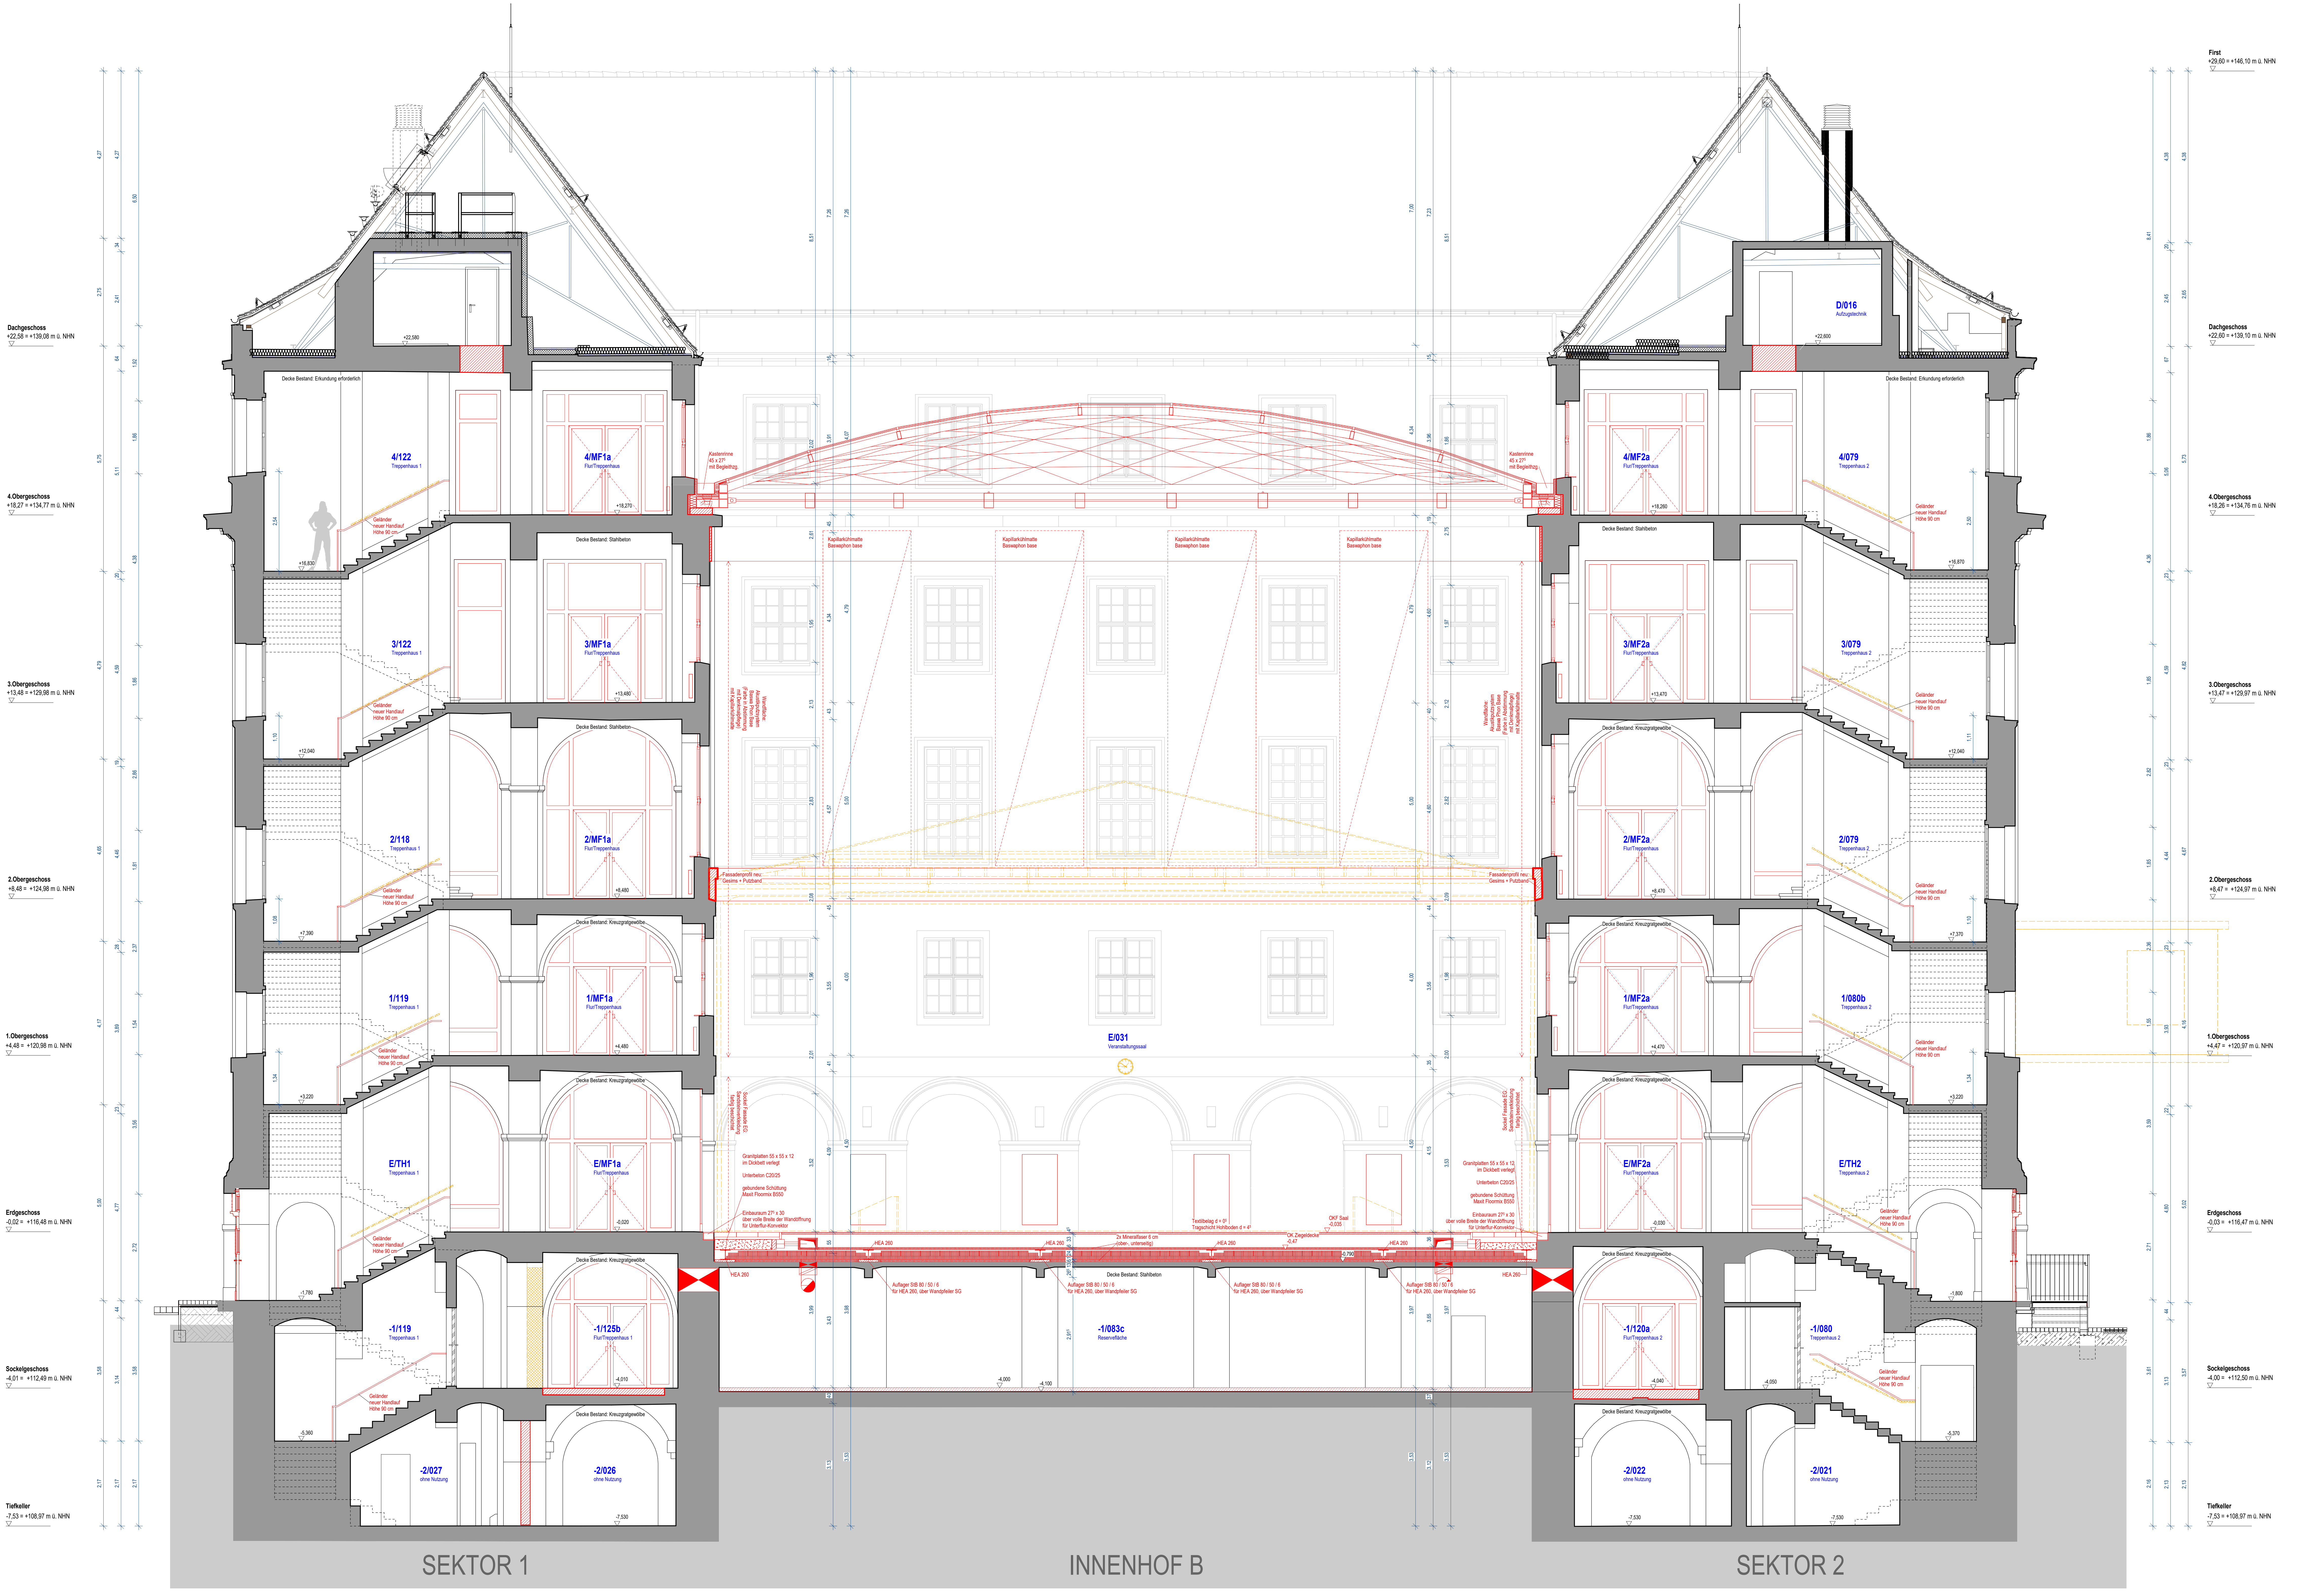
First
+29,60 = +146,10 m ü. NHN
Dachgeschoss
+22,58 = +139,08 m ü. NHN
+22,60 = +139,10 m ü. NHN
4.Obergeschoss
+18,27 = +134,77 m ü. NHN
+18,26 = +134,76 m ü. NHN
3.Obergeschoss
+13,48 = +129,98 m ü. NHN
+13,47 = +129,97 m ü. NHN
2.Obergeschoss
+8,48 = +124,98 m ü. NHN
+8,47 = +124,97 m ü. NHN
1.Obergeschoss
+4,48 = +120,98 m ü. NHN
+4,47 = +120,97 m ü. NHN
Erdgeschoss
-0,02 = +116,48 m ü. NHN
-0,03 = +116,47 m ü. NHN
Sockelgeschoss
-4,01 = +112,49 m ü. NHN
-4,00 = +112,50 m ü. NHN
Tiefkeller
-7,53 = +108,97 m ü. NHN
D/016
4/122
4/MF1a
4/MF2a
4/079
3/122
3/MF1a
3/MF2a
3/079
2/118
2/MF1a
2/MF2a
2/079
1/119
1/MF1a
1/MF2a
1/080b
E/031
E/TH1
E/MF1a
E/MF2a
E/TH2
-1/119
-1/125b
-1/083c
-1/120a
-1/080
-2/027
-2/026
-2/022
-2/021
SEKTOR 1
INNENHOF B
SEKTOR 2

Teeküchen

- ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
- Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
- Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
- Kühlschrank ohne Frostfach
- Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC-Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
- Wasserspender
- Mikrowelle
- Wasserkocher in kleinen Teeküchen

AUSSTATTUNG

☐ Möbel neu
☐ Möbel neu als Option

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand
Stahlbeton (StB) Neu
WU-Beton
Beton (unbewehrt) Neu
Mauerwerk Neu
Dämmung Neu
Gipskarton- Ständerwand Neu
Glaswand Neu
Putz Neu
abzubrechende Bauteile
Fassadensanierung im MB 3

DURCHBRÜCHE

DD L 75/35 Deckendurchbruch (DD)
BD L 75/35 Bodendurchbruch (BD)
Wandschlitz (WS)
Wanddurchbruch (WD)
Kernbohrung (KB)
Heizkörper (HK)
○ Regenfallrohr (RR)

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

75⁵ / 2,135	Wandöffnung Rohbaumaß Sturz gerade
76 / 2,135 / 2,50	Wandöffnung Rohbaumaß Bogen Kämpfer/Stich
+0,00 / +0,00	OKFF OK Fertigfußboden OKRB OK Rohboden
D +0,00	(D) = UK Decke Bestand
S +0,00	(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand
K +0,00	(K) = Höhe Kämpfer Bestand
UK +0,00	(UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)
± 0,00	OKF über/unter ±0,00
-0,14	OKR über/unter ±0,00

OKFF	OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB	OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
LH	Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR	Lichte Raumhöhe
LHUD	Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ	Lichte Höhe Unterzug
RRH	Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH	Höhe fertige Brüstung über OKFFB
GK	Gipskarton (-wand/-decke)
UHD	Unterhangdecke
RR DN...	Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ	Freier Lüftungsquerschnitt
RC3/RC2/RC1	Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß DIN VENV 1627-30
P4A	Sicherheitsverglasung gem. DIN EN 356 durchwurfhemmend
BT	Bodentank (BT)
BK	Bodenklappe (BK)
	Bodenablauf (BA)

BRANDSCHUTZ

EI2 30-SaC5	T30-D	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 30-S200C5	T30-RS	feuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-SaC5	T60-D	hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-S200C5	T60-RS	hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-SaC5	T90-D	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-S200C5	T90-RS	feuerbeständige, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
SaC5	DS	Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)
S200C5	RS	dicht- und selbstschließende Tür
(R) EI90 nbr	F90 AB	feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min, ohne mech. Anforderung, nicht brennbar
REI90-Mnbr	F90-A+(M)	feuerbeständige Wand, mind. 90 min, mech. Anforderung, nicht brennbar
(R) EI30	F30	feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

NA	Notausgang
RF	Rettungsfenster
DTÜ	brandschutztechn. Ertüchtigung Decke
RWA	Rauch u. Wärmeabzugsanlage
VSG	Verbundsicherheitsglas
F	Festverglasung
FSA	Tür mit Feststellanlage
FL	Feuerlöscher (in Einbauschrank)
LWL	Wandhydrant
F	Feuerlöscher

SCHALLSCHUTZ

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

Höhenbezug

±0,00 ü. OFF = 116,50m ü. NHN

Index	Änderung	Datum	Gez.	ID
A	SN_XX - Fortschreibung Planung	09.05.2025		18
-	SN_XX - Planausgabe	06.12.2024	FH	4

Zeichnungscode: Schnitt 11_A_3S1100_A

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17

Übersichtsplan

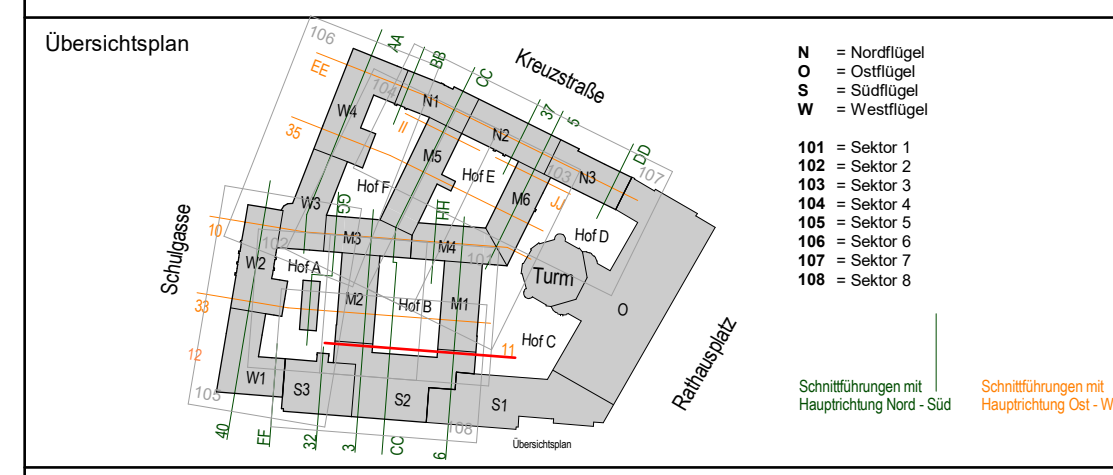
Kreuzstraße
Schulgasse
Rathausplatz
Turm
Hof A
Hof B
Hof C
Hof D
Hof E
Hof F
N1
N2
N3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
W1
W2
W3
W4
S1
S2
S3
O
11
Übersichtsplan

N = Nordflügel
O = Ostflügel
S = Südflügel
W = Westflügel

101 = Sektor 1
102 = Sektor 2
103 = Sektor 3
104 = Sektor 4
105 = Sektor 5
106 = Sektor 6
107 = Sektor 7
108 = Sektor 8

Schnittführungen mit Hauptrichtung Nord - Süd
Schnittführungen mit Hauptrichtung Ost - West

Projekt

1000 - Neues Rathaus
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Vorgezogene Sanierungsmaßnahme - MB III

Architekten

Datum Unterschrift

Standortverwalter

Amt für Hochbau
und Immobilienverwaltung

Planungsphase

5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachplaner

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung

Maßnahmenblock III

Schnitt 11

Querschnitt Mittelflügel 1 + 2

DWG - Dateiname 1000_001_5_A_S11_3S1100_A _p	
PDF - Dateiname 1000_001_5_A_S11_3S1100_A _p	
Maßstab 1 : 50	Erstelldatum 06.12.2024
Gez. FH	Projekt-Nr. HI.2710018
BL.- Größe 1450 x 905 mm	BL.-Nr. A_3S1100_A

SEKTOR 5
TH 3
HOF A
SEKTOR 2
HOF B
SEKTOR 1
OK First
Dachgeschoss
4.Obergeschoss
3.Obergeschoss
2.Obergeschoss
1.Obergeschoss
Erdgeschoss
Sockelgeschoss
4/047
4/WF2
4/040a
3/046
3/WF2
3/038
2/045
2/WF2
2/025
1/044
1/WF2
1/044a
E/047a
E/WF1
E/049b
-1/047
-1/050c
-1/050b
E/213
-1/041b
-2/065
-2/066
-2/067
4/083
4/MF2
3/082
3/MF2
2/082
2/MF2
1/082
1/MF2
E/081
E/082
E/MF2
-1/084a
-1/083
-1/083c
E/031
4/MF1
4/125
4/125a
3/MF1
3/125
3/125a
2/MF1
2/122
2/122a
1/MF1
1/122
1/122a
E/MF1
E/MF1b
-1/125
-1/123

Teeküchen

- ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
- Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
- Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
- Kühlschrank ohne Frostfach
- Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC-Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
- Wasserspender
- Mikrowelle
- Wasserkocher in kleinen Teeküchen

AUSSTATTUNG

☐ Möbel neu

☐ Möbel neu als Option

MATERIALIEN / WÄNDE

▨ Bestand
▨ Stahlbeton (StB) Neu
▨ WU-Beton
▨ Beton (unbewehrt) Neu
▨ Mauerwerk Neu
▨ Dämmung Neu
▨ Gipskarton- Ständerwand Neu
▨ Glaswand Neu
▨ Putz Neu
▨ abzubrechende Bauteile
▨ Fassadensanierung im MB 3

DURCHBRÜCHE

DD L 75/35 Deckendurchbruch (DD)
BD L 75/35 Bodendurchbruch (BD)
Wandschlitz (WS)
Wanddurchbruch (WD)
Kernbohrung (KB)
Heizkörper (HK)
○ Regenfallrohr (RR)

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

75⁵ / 2,135 Wandöffnung Rohbaumaß Sturz gerade
76 / 2,135 / 2,50 Wandöffnung Rohbaumaß Bogen Kämpfer/Stich
+0,00 / +0,00 OKFF OK Fertigfußboden / OKRB OK Rohboden
D +0,00 (D) = UK Decke Bestand
S +0,00 (S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand
K +0,00 (K) = Höhe Kämpfer Bestand
UK +0,00 (UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)
± 0,00 OKF über/unter ±0,00
-0,14 OKR über/unter ±0,00

OKFF	OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB	OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
LH	Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR	Lichte Raumhöhe
LHUD	Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ	Lichte Höhe Unterzug
RRH	Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH	Höhe fertige Brüstung über OKFFB
GK	Gipskarton (-wand/-decke)
UHD	Unterhangdecke
RR DN...	Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ	Freier Lüftungsquerschnitt
RC3/RC2/RC1	Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß DIN VENV 1627-30
P4A	Sicherheitsverglasung gem. DIN EN 356 durchwurfhemmend
BT	Bodentank (BT)
BK	Bodenklappe (BK)
⊠	Bodenablauf (BA)

BRANDSCHUTZ

EI2 30-SaC5	T30-D	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 30-S200C5	T30-RS	feuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-SaC5	T60-D	hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-S200C5	T60-RS	hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-SaC5	T90-D	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-S200C5	T90-RS	feuerbeständige, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
SaC5	DS	Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)
S200C5	RS	dicht- und selbstschließende Tür
(R) EI90 nbr	F90 AB	feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min, ohne mech. Anforderung, nicht brennbar
REI90-Mnbr	F90-A+(M)	feuerbeständige Wand, mind. 90 min, mech. Anforderung, nicht brennbar
(R) EI30	F30	feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

NA	Notausgang
RF	Rettungsfenster
DTÜ	brandschutztechn. Ertüchtigung Decke
RWA	Rauch u. Wärmeabzugsanlage
VSG	Verbundsicherheitsglas
F	Festverglasung
FSA	Tür mit Feststellanlage
FL	Feuerlöscher (in Einbauschrank)
LWL	Wandhydrant
F	Feuerlöscher

SCHALLSCHUTZ

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

Höhenbezug
±0,00 ü. OFF = 116,50m ü. NHN

Index	Änderung	Datum	Gez.	ID
-	SN_XX - Planausgabe	09.05.2025		17

Zeichnungscode Schnitt 33_A_3S3300_-

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17

Übersichtsplan

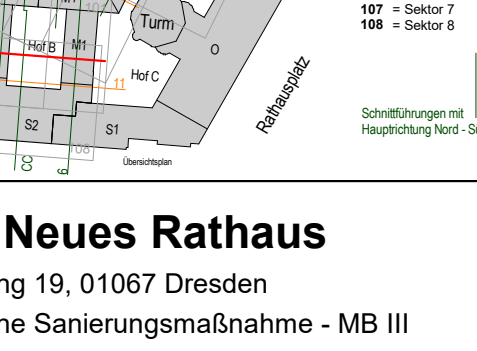
Kreuzstraße
Schulgasse
Rathausplatz
Turm
Hof A
Hof B
Hof C
Hof D
Hof E
Hof F
N1
N2
N3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
W1
W2
W3
W4
S1
S2
S3
O
Übersichtsplan

N = Nordflügel
O = Ostflügel
S = Südflügel
W = Westflügel

101 = Sektor 1
102 = Sektor 2
103 = Sektor 3
104 = Sektor 4
105 = Sektor 5
106 = Sektor 6
107 = Sektor 7
108 = Sektor 8

Schnittführungen mit Hauptrichtung Nord - Süd
Schnittführungen mit Hauptrichtung Ost - West

Projekt
1000 - Neues Rathaus
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Vorgezogene Sanierungsmaßnahme - MB III

Architekten
Datum Unterschrift

Standortverwalter
Amt für Hochbau
und Immobilienverwaltung

Planungsphase
5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachplaner
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Datum Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung
Maßnahmenblock III
Schnitt 33
Querschnitt Westflügel 2 + Mittelflügel 2 + 1

DWG - Dateiname 1000_001_5_A_S33_3S3300_-_p
PDF - Dateiname 1000_001_5_A_S33_3S3300_-_p
Maßstab 1 : 50
Erstelldatum 06.12.2024
Gez. FH
Projekt-Nr. HI.2710018
BL.- Größe 2100 x 905 mm
BL.-Nr. A_3S3300_-

OK First
Dachgeschoss
4.Obergeschoss
3.Obergeschoss
2.Obergeschoss
1.Obergeschoss
Erdgeschoss
Sockelgeschoss
Zwischengeschoss
4/062
4/WF3
4/063
3/061
3/WF3
3/060
2/061
2/WF3
2/060
1/059b
1/WF3
1/060
E/067
E/WF3b
E/070
-1/065
-1/168a
-1/070a
-1/070
D/027
D/027a
4/099
4/MF5
3/094
3/MF5
2/097
2/MF5
1/096
1/MF5
E/091
E/MF5
-1/091
-1/095b
-2/005
-2/006
4/136
4/MF6
3/135
3/MF6
2/131
2/MF6
1/131
1/MF6
E/133
E/MF6
Z1/003a
-1/132
-1/135
SEKTOR 6
HOF F
SEKTOR 4
HOF E
SEKTOR 3

Teeküchen

- ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
- Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
- Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
- Kühlschrank ohne Frostfach
- Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC-Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
- Wasserspender
- Mikrowelle
- Wasserkocher in kleinen Teeküchen

AUSSTATTUNG

Möbel neu

Möbel neu als Option

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand
Stahlbeton (StB) Neu
WU-Beton
Beton (unbewehrt) Neu
Mauerwerk Neu
Dämmung Neu
Gipskarton- Ständerwand Neu
Glaswand Neu
Putz Neu
abzubrechende Bauteile
Fassadensanierung im MB 3

DURCHBRÜCHE

DD L 75/35 Deckendurchbruch (DD)
BD L 75/35 Bodendurchbruch (BD)
Wandschlitz (WS)
Wanddurchbruch (WD)
Kernbohrung (KB)
Heizkörper (HK)
Regenfallrohr (RR)

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

75^5 / 2,135	Wandöffnung Rohbaumaß Sturz gerade
76 / 2,135 / 2,50	Wandöffnung Rohbaumaß Bogen Kämpfer/Stich
+0,00 +0,00	OKFF OK Fertigfußboden OKRB OK Rohboden
D +0,00	(D) = UK Decke Bestand
S +0,00	(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand
K +0,00	(K) = Höhe Kämpfer Bestand
UK +0,00	(UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)
± 0,00	OKF über/unter ±0,00
-0,14	OKR über/unter ±0,00

OKFF	OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB	OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
LH	Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR	Lichte Raumhöhe
LHUD	Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ	Lichte Höhe Unterzug
RRH	Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH	Höhe fertige Brüstung über OKFFB
GK	Gipskarton (-wand/-decke)
UHD	Unterhangdecke
RR DN...	Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ	Freier Lüftungsquerschnitt
RC3/RC2/RC1	Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß DIN VENV 1627-30
P4A	Sicherheitsverglasung gem. DIN EN 356 durchwurfhemmend
BT	Bodentank (BT)
BK	Bodenklappe (BK)
	Bodenablauf (BA)

BRANDSCHUTZ

EI2 30-SaC5	T30-D	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 30-S200C5	T30-RS	feuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-SaC5	T60-D	hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-S200C5	T60-RS	hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-SaC5	T90-D	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-S200C5	T90-RS	feuerbeständige, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
SaC5	DS	Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)
S200C5	RS	dicht- und selbstschließende Tür
(R) EI90 nbr	F90 AB	feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min, ohne mech. Anforderung, nicht brennbar
REI90-Mnbr	F90-A+(M)	feuerbeständige Wand, mind. 90 min, mech. Anforderung, nicht brennbar
(R) EI30	F30	feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

NA	Notausgang
RF	Rettungsfenster
DTÜ	brandschutztechn. Ertüchtigung Decke
RWA	Rauch u. Wärmeabzugsanlage
VSG	Verbundsicherheitsglas
F	Festverglasung
FSA	Tür mit Feststellanlage
FL	Feuerlöscher (in Einbauschrank)
LWL	Wandhydrant
F	Feuerlöscher

SCHALLSCHUTZ

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

Höhenbezug

±0,00 ü. OFF = 116,50m ü. NHN

Index	Änderung	Datum	Gez.	ID
-	SN_XX - Planausgabe	09.05.2025		17

Zeichnungscode Schnitt 35_A_3S3500_-

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17

Übersichtsplan

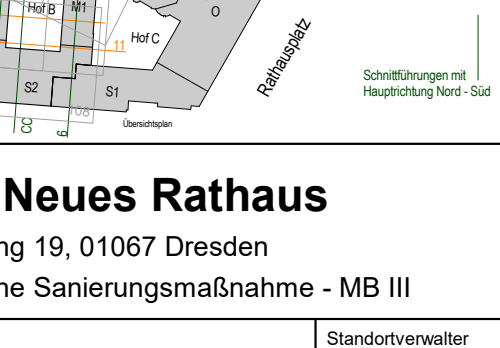
Kreuzstraße
Schulgasse
Rathausplatz
Turm
Hof A
Hof B
Hof C
Hof D
Hof E
Hof F
N1
N2
N3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
W1
W2
W3
W4
S1
S2
S3
O
35
Übersichtsplan

N = Nordflügel
O = Ostflügel
S = Südflügel
W = Westflügel

101 = Sektor 1
102 = Sektor 2
103 = Sektor 3
104 = Sektor 4
105 = Sektor 5
106 = Sektor 6
107 = Sektor 7
108 = Sektor 8

Schnittführungen mit Hauptrichtung Nord - Süd
Schnittführungen mit Hauptrichtung Ost - West

Projekt
1000 - Neues Rathaus
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Vorgezogene Sanierungsmaßnahme - MB III

Architekten

Datum Unterschrift

Standortverwalter
Amt für Hochbau
und Immobilienverwaltung

Planungsphase
5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachplaner
Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung
Maßnahmenblock III
Schnitt 35
Querschnitt Westflügel 4+ Mittelflügel 5 + 6

DWG - Dateiname	1000_001_5_A_S35_3S350_-_p
PDF - Dateiname	1000_001_5_A_S35_3S350_-_p
Maßstab 1 : 50	Erstelldatum 22.04.2025
Gez. FH	Projekt-Nr. HI.2710018
BL.- Größe 2065 x 905 mm	BL.-Nr. A_3S3500_-

KREUZSTR.
SEKTOR 7
SEKTOR 4
SEKTOR 4
SEKTOR 4
HOF B
SEKTOR 8
Dachgeschoss / Steg
+23,00 = +139,50 m ü. NHN
4.Obergeschoss
+18,87 = +135,37 m ü. NHN
3.Obergeschoss
+13,45 = +129,95 m ü. NHN
2.Obergeschoss
+8,49 = +124,99 m ü. NHN
1.Obergeschoss
+4,49 = +120,99 m ü. NHN
Erdgeschoss
-1,42 = +115,08 m ü. NHN
Sockelgeschoss
-4,51 = +112,00 m ü. NHN

Teeküchen

- ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
- Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
- Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
- Kühlschrank ohne Frostfach
- Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC-Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
- Wasserspender
- Mikrowelle
- Wasserkocher in kleinen Teeküchen

AUSSTATTUNG

Möbel neu
Möbel neu als Option

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand
Stahlbeton (StB) Neu
WU-Beton
Beton (unbewehrt) Neu
Mauerwerk Neu
Dämmung Neu
Gipskarton- Ständerwand Neu
Glaswand Neu
Putz Neu
abzubrechende Bauteile
Fassadensanierung im MB 3

DURCHBRÜCHE

DD L 75/35 Deckendurchbruch (DD)
BD L 75/35 Bodendurchbruch (BD)
Wandschlitz (WS)
Wanddurchbruch (WD)
Kernbohrung (KB)
Heizkörper (HK)
Regenfallrohr (RR)

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

75⁵ / 2,135	Wandöffnung Rohbaumaß Sturz gerade
76 / 2,135 / 2,50	Wandöffnung Rohbaumaß Bogen Kämpfer/Stich
+0,00 / +0,00	OKFF OK Fertigfußboden OKRB OK Rohboden
D +0,00	(D) = UK Decke Bestand
S +0,00	(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand
K +0,00	(K) = Höhe Kämpfer Bestand
UK +0,00	(UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)
± 0,00	OKF über/unter ±0,00
-0,14	OKR über/unter ±0,00

OKFF	OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB	OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
LH	Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR	Lichte Raumhöhe
LHUD	Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ	Lichte Höhe Unterzug
RRH	Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH	Höhe fertige Brüstung über OKFFB
GK	Gipskarton (-wand/-decke)
UHD	Unterhangdecke
RR DN...	Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ	Freier Lüftungsquerschnitt
RC3/RC2/RC1	Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß DIN VENV 1627-30
P4A	Sicherheitsverglasung gem. DIN EN 356 durchwurfhemmend
BT	Bodentank (BT)
BK	Bodenklappe (BK)
	Bodenablauf (BA)

BRANDSCHUTZ

EI2 30-SaC5	T30-D	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 30-S200C5	T30-RS	feuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-SaC5	T60-D	hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 60-S200C5	T60-RS	hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-SaC5	T90-D	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
EI2 90-S200C5	T90-RS	feuerbeständige, rauchdicht- und selbstschließende Tür (DIN EN 13501-2)
SaC5	DS	Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)
S200C5	RS	dicht- und selbstschließende Tür
(R) EI90 nbr	F90 AB	feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min, ohne mech. Anforderung, nicht brennbar
REI90-Mnbr	F90-A+(M)	feuerbeständige Wand, mind. 90 min, mech. Anforderung, nicht brennbar
(R) EI30	F30	feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

NA	Notausgang
RF	Rettungsfenster
DTÜ	brandschutztechn. Ertüchtigung Decke
RWA	Rauch u. Wärmeabzugsanlage
VSG	Verbundsicherheitsglas
F	Festverglasung
FSA	Tür mit Feststellanlage
FL	Feuerlöscher (in Einbauschrank)
LWL	Wandhydrant
F	Feuerlöscher

SCHALLSCHUTZ

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

Höhenbezug

±0,00 ü. OFF = 116,50m ü. NHN

Index	Änderung	Datum	Gez.	ID
A	SN_XX - Fortschreibung Planung	09.05.2025		18
-	SN_XX - Planausgabe	06.12.2024	FH	4

Zeichnungscode
Schnitt CC_A_3SCC00_A

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 21, Fax 488 38 17

Übersichtsplan

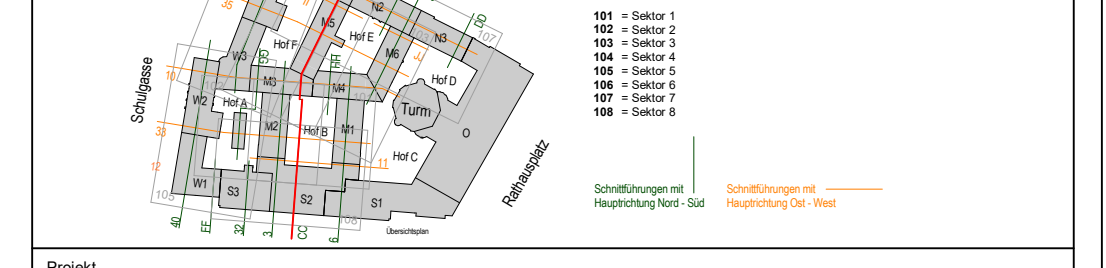

N = Nordflügel
O = Ostflügel
S = Südflügel
W = Westflügel

101 = Sektor 1
102 = Sektor 2
103 = Sektor 3
104 = Sektor 4
105 = Sektor 5
106 = Sektor 6
107 = Sektor 7
108 = Sektor 8

Schnittführungen mit Hauptrichtung Nord - Süd
Schnittführungen mit Hauptrichtung Ost - West

Projekt
1000 - Neues Rathaus
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Vorgezogene Sanierungsmaßnahme - MB III

Architekten

Datum Unterschrift

Standortverwalter
Amt für Hochbau
und Immobilienverwaltung

Planungsphase
5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachplaner
Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum Unterschrift

Ausführungsfirma Revision/ Montageplanung:

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner

Darstellung
Maßnahmenblock III
Schnitt CC
Querschnitt Südflügel 2 + Längs Mittelflügel 5

DWG - Dateiname 1000_001_5_A_SCC_3SCC00_A _p	
PDF - Dateiname 1000_001_5_A_SCC_3SCC00_A _p	
Maßstab 1 : 50	Erstelldatum 06.12.2024
Gez. FH	Projekt-Nr. HI.2710018
BL.- Größe 2750 x 905 mm	BL.-Nr. A_3SCC00_A