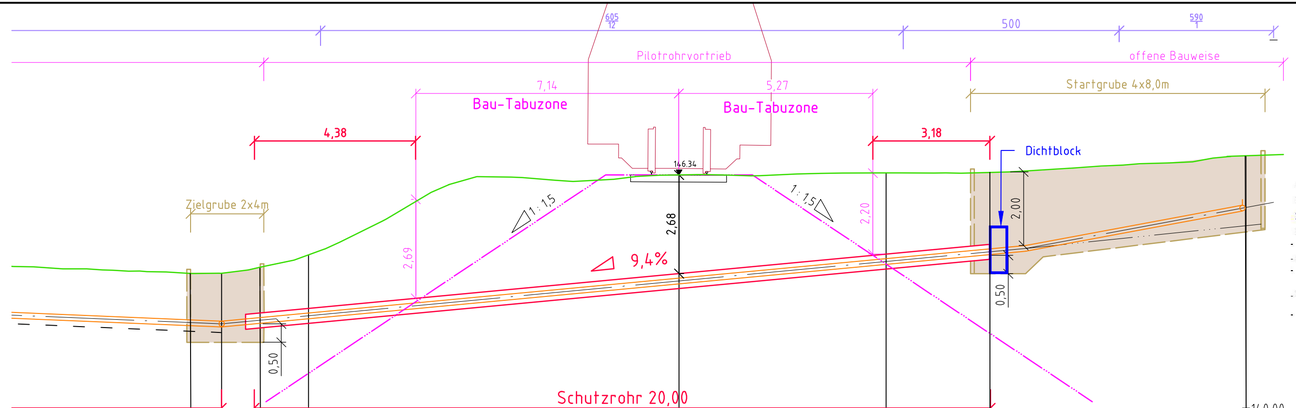



Querschnitt Schutzrohr M 1 : 20

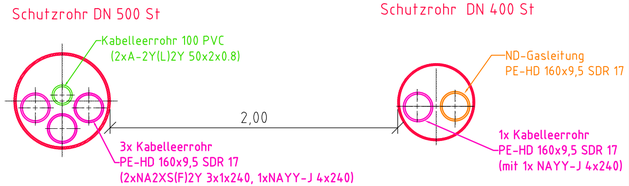

Planübersicht

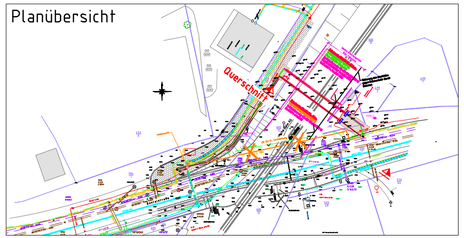

Bezugshöhe 135.00 DHHN

	150 PE 201	90°-Bogen, horizontal		Ende Schutzrohr	Flurstücksgrenze	Gleisachse Deutsche Bahn AG	Flurstücksgrenze	Anfang Schutzrohr		Anbindung an Bestand
Geländehöhe [m DHHN]	143.66	143.66	143.83	144.17	146.341		146.385	146.421		146.84
Überdeckung [m]	1.26	1.30	1.31					2.00		1.33
Überdeckung Schutzrohr [m]			1.23	1.37	2.68		2.20	1.96		
Rohrscheitel [m DHHN]	142.46	142.42	142.46	142.58	143.55		144.10	144.42		145.67
Rohrsohle [m DHHN]	142.26	142.31	142.26	142.42	143.39		143.94	144.26		145.51
Grabensohle [m DHHN]	141.79	141.79	141.79					144.66		144.35
Dimension/Material				Schutzrohr DN 400 ST- 20m- Gas-ND PE-HD 160x9,5 SDR 17 + 1x Kabelleerrohr PE-HD 160x9,5 SDR 17 (1x NAYY-J 4x240)					PE-HD 160x9,5 SDR 17 +1x PE-HD 160x9,5 SDR 17 (1x NAYY-J 4x240)	
Entfernung [m]		0,82	1,07	1,29	10,07	5,63		2,80	7,00	
Station	0+028.67	0+027.85	0+026.78		0+020.00	0+015.43				0+000.00

Projekt: Bahnquerung Bastei- und Schillerstraße	Auftraggeber: Stadtwerke Pirna Energie GmbH, Seminarstraße 18b, 01796 Pirna		
	Auftragnehmer: Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbH, Turnerweg 6, 01728 Bannewitz, Tel. 035206/397300		
Planungsphase: - Ausführungsplanung -		Datum:	Name:
Benennung: Querschnitt DB - Basteistraße DN 400 St	Bearb.:	14.03.2025	Eckardt
	Gez.:	14.03.2025	Hamann/Wag
	Gepr.:	2025.04.16 13:35:25+02'00'	Dirk Zönnchen
	Ursprung:	Vermessung: Stadtwerke Pirna GmbH 06/23	
	Projektnummer IWB: 23136		
	Maßstab: 1 : 100		
	Maßangaben: m		
	Lagebezug: ETRS (UTM 33)		
	Höhenbezug: mDHHN		
	Anlage: 3-4		

17.03.2025 / L:\Projekte\SWP\23136 - Bahnquerungen Bastei- und Schillerstraße\05-AP\Zeichnungen\Lageplänen\23136_Bahnquerungen_AP_LP_01.dwg